



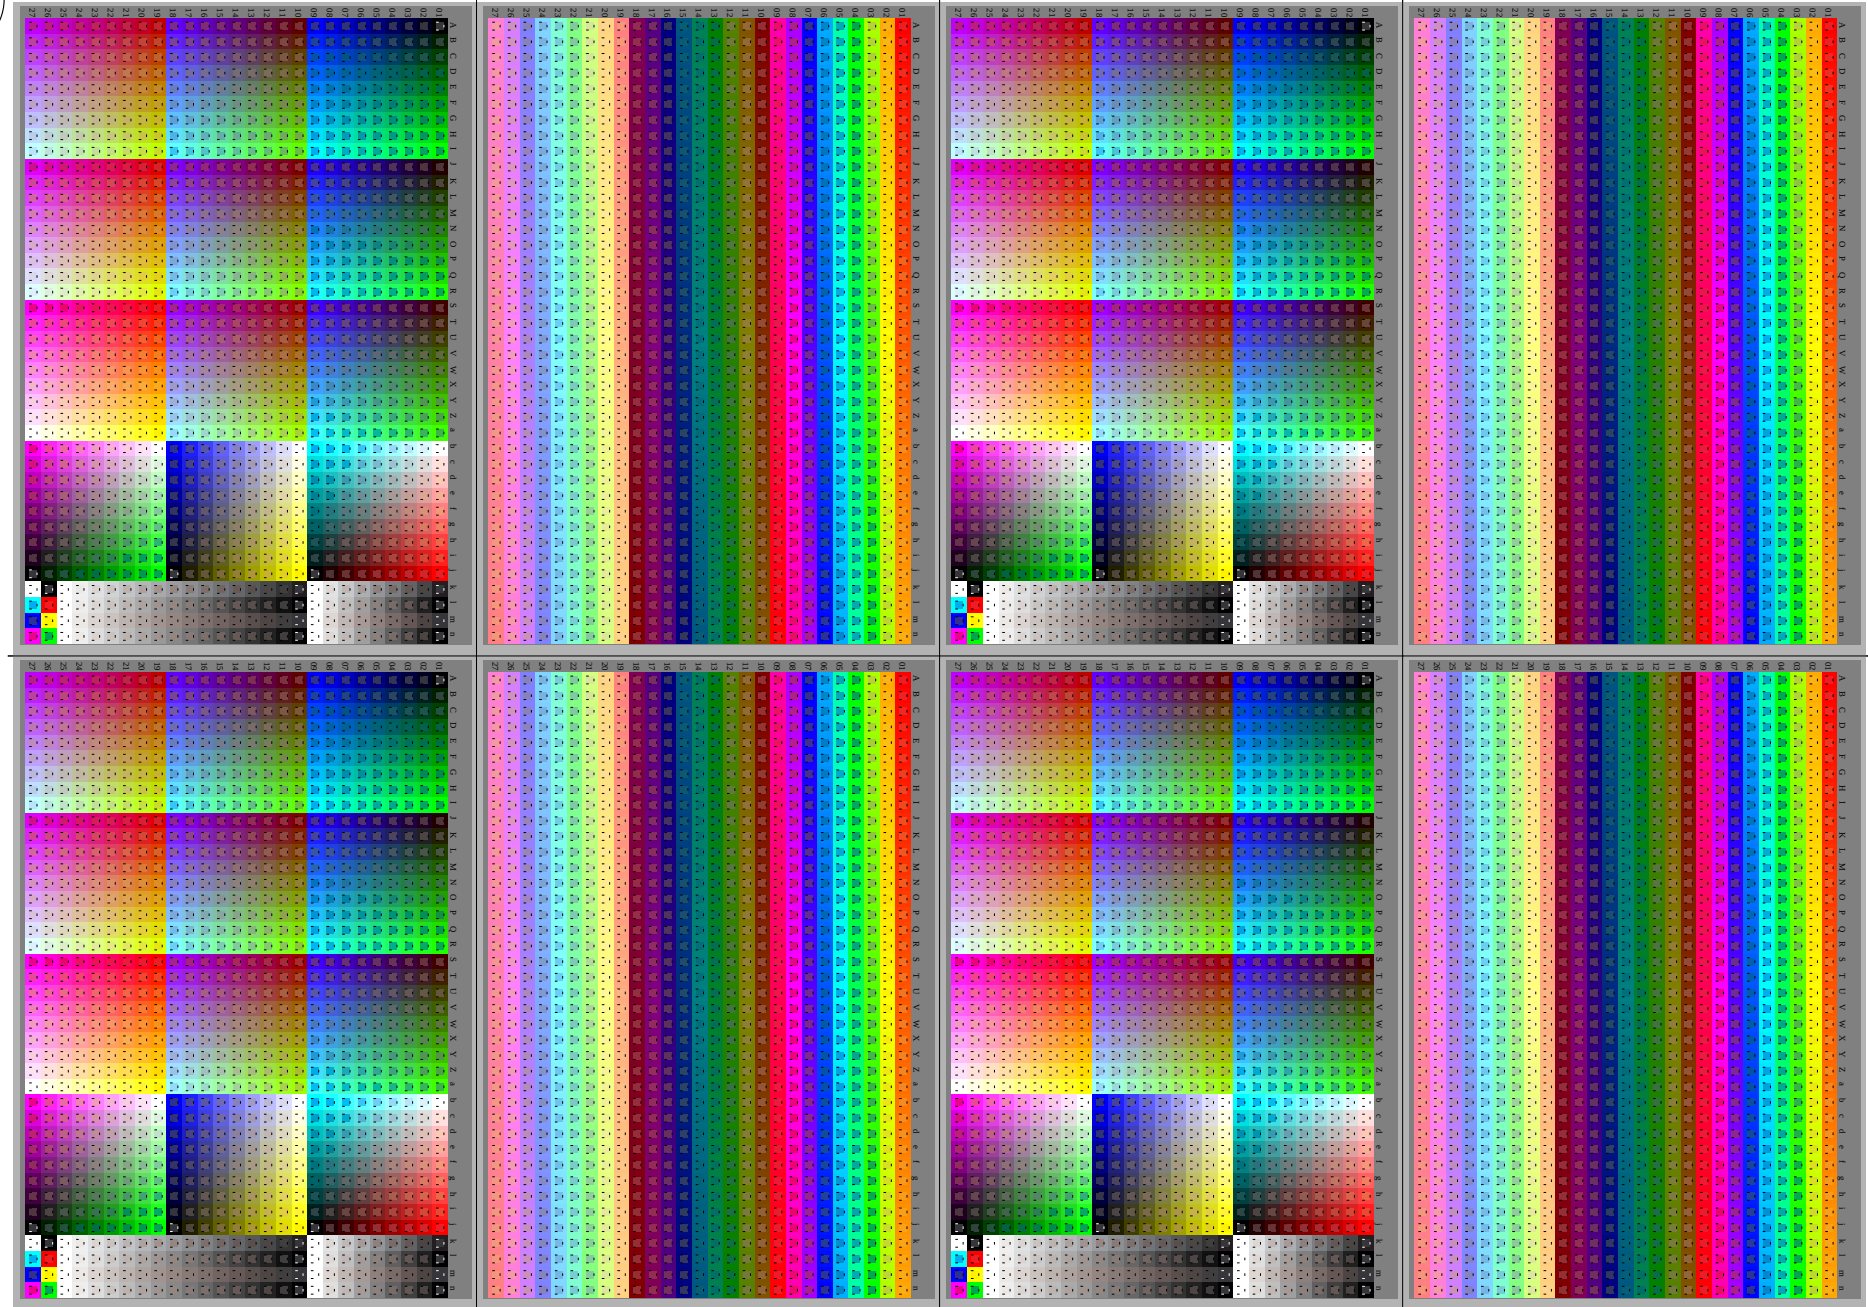




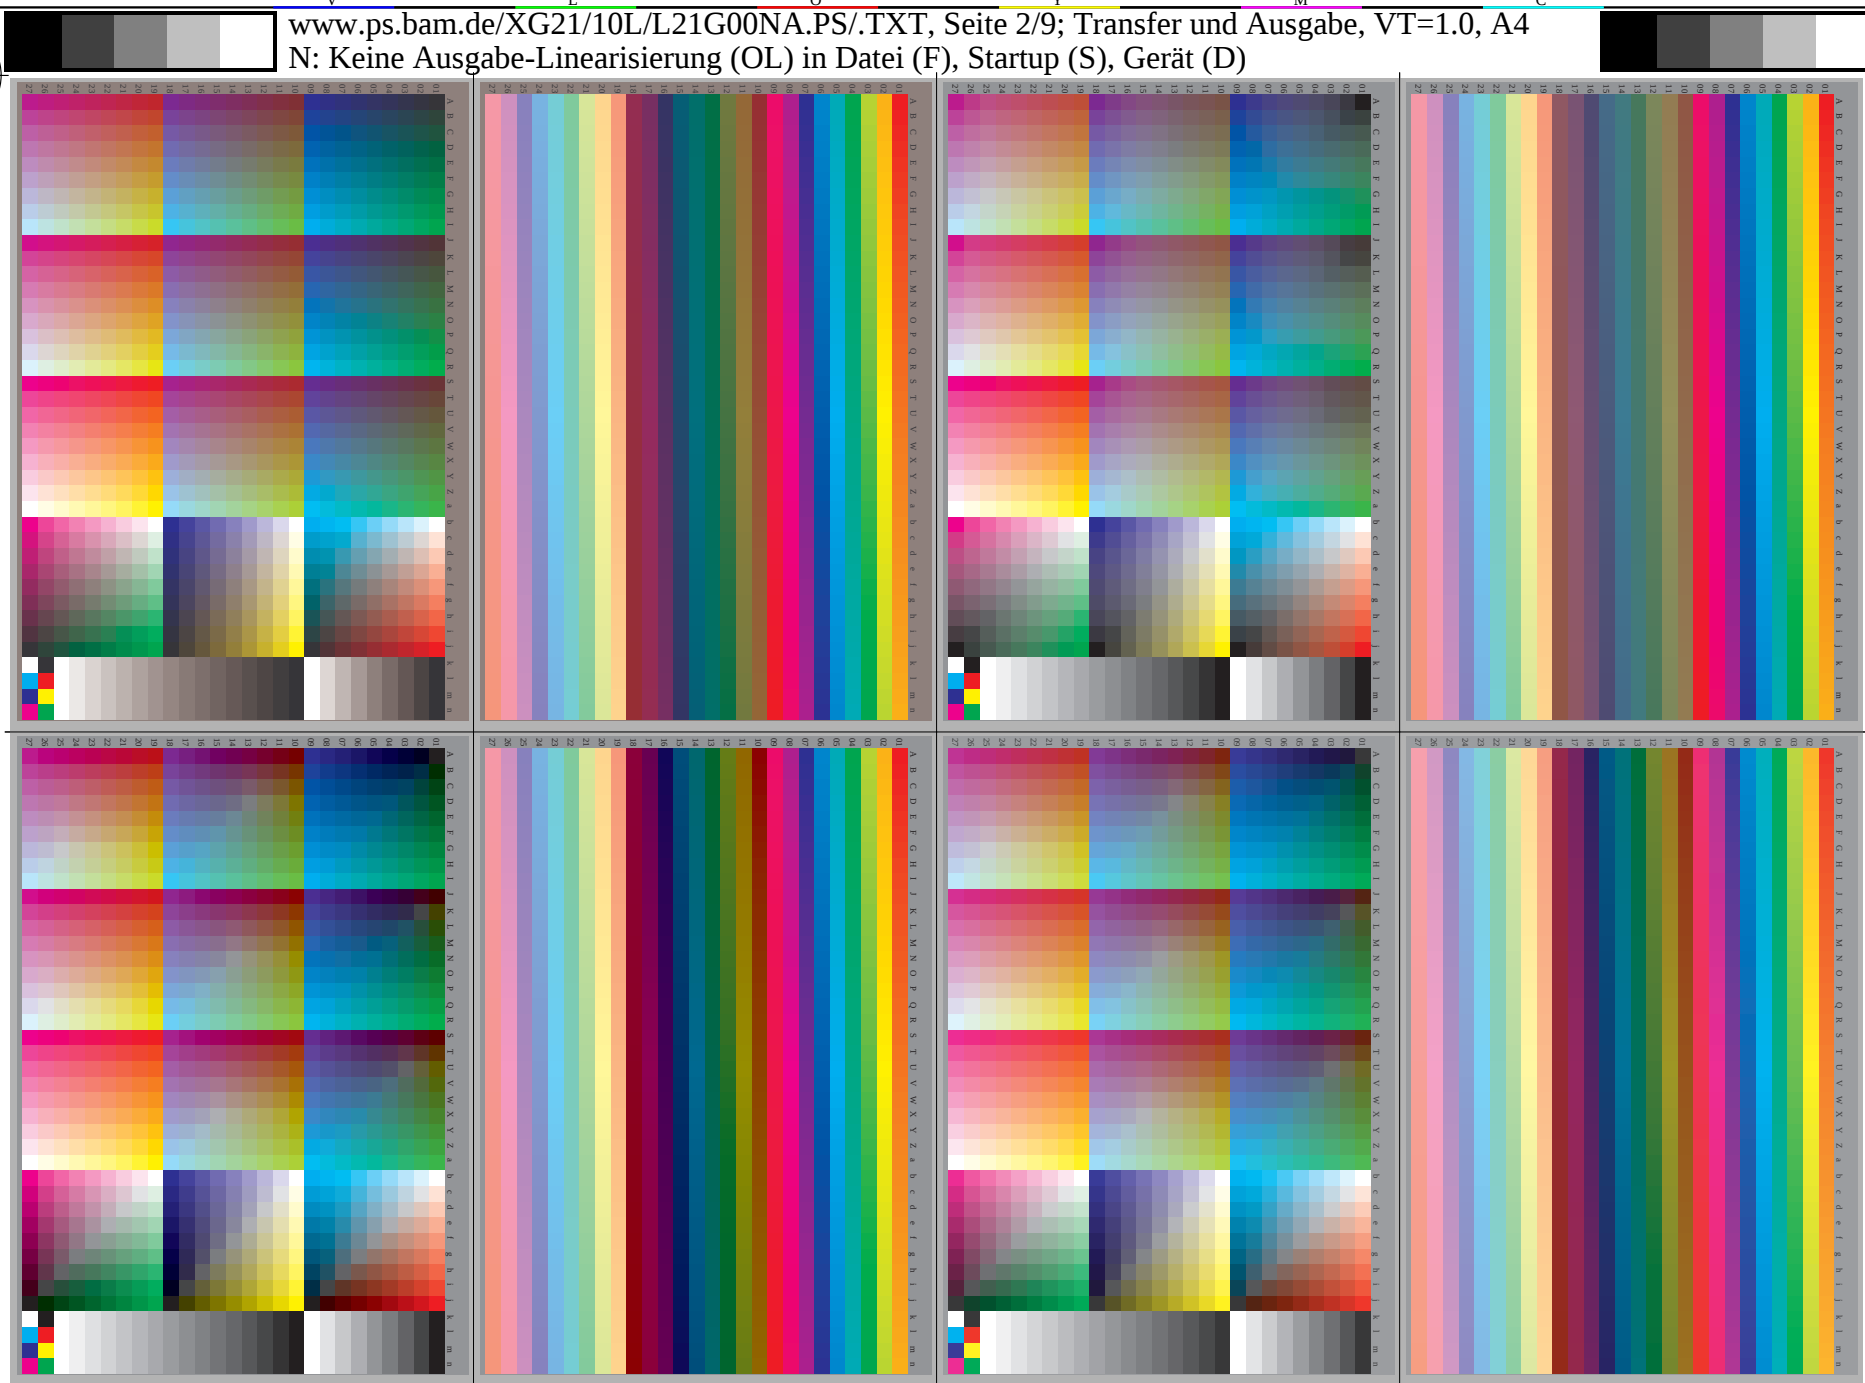
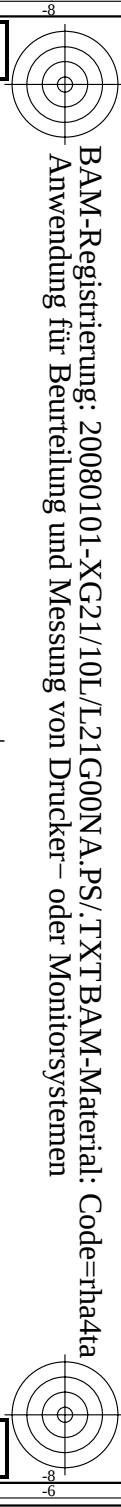


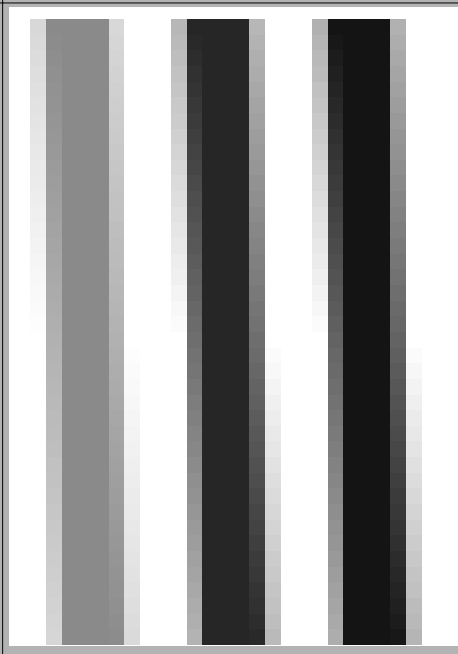
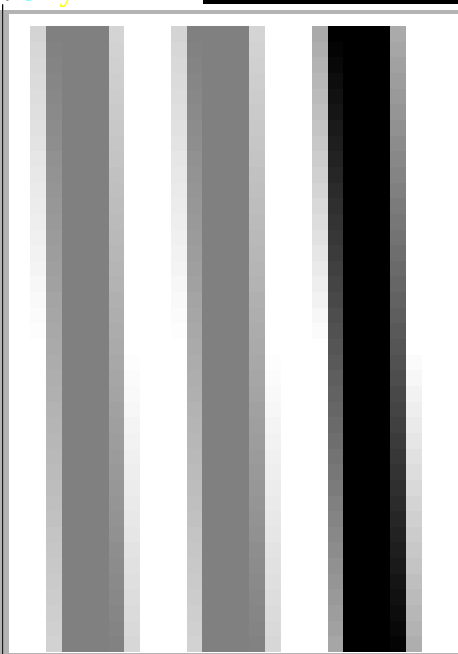
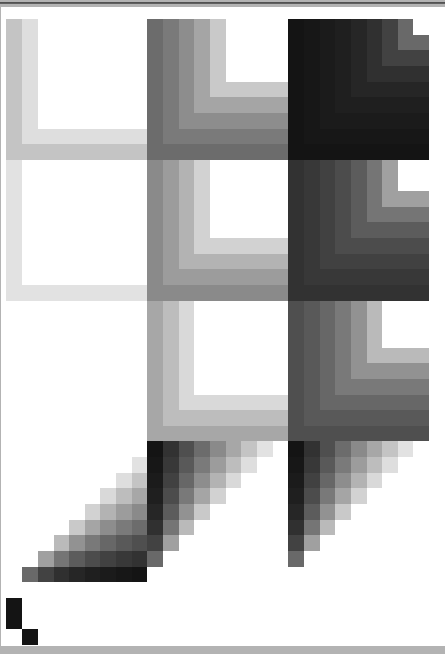
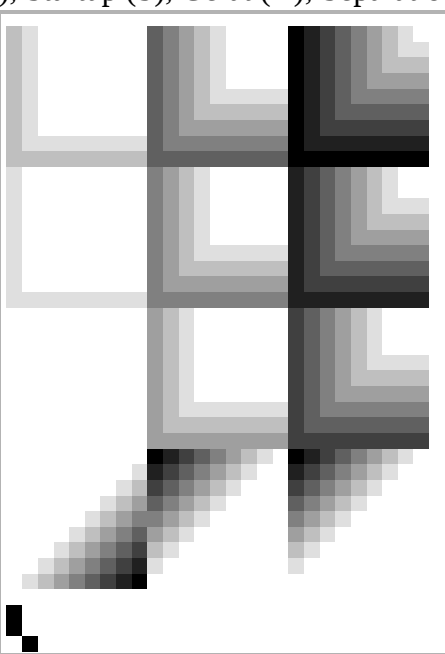
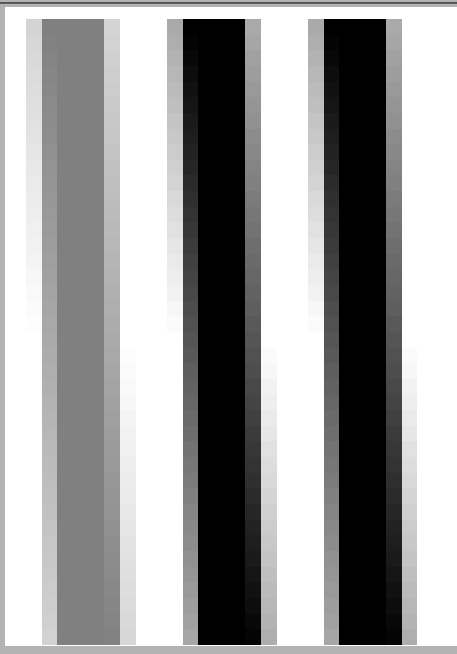
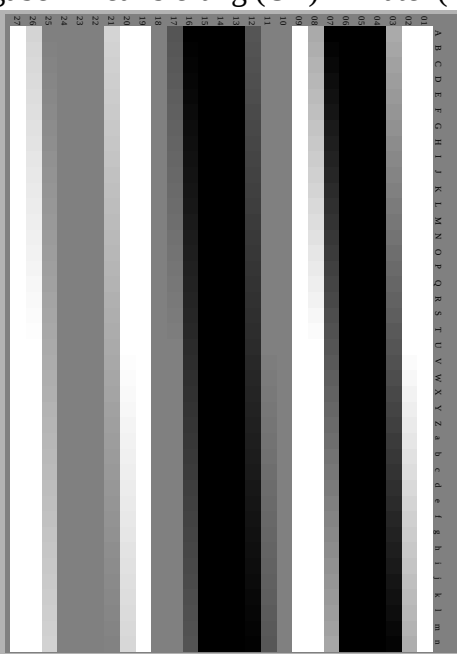
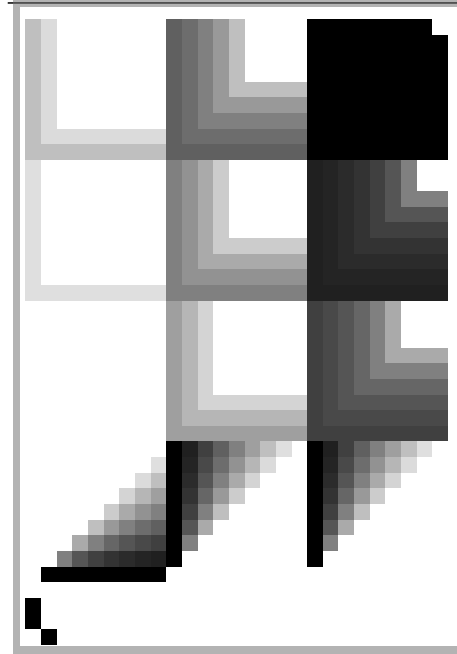





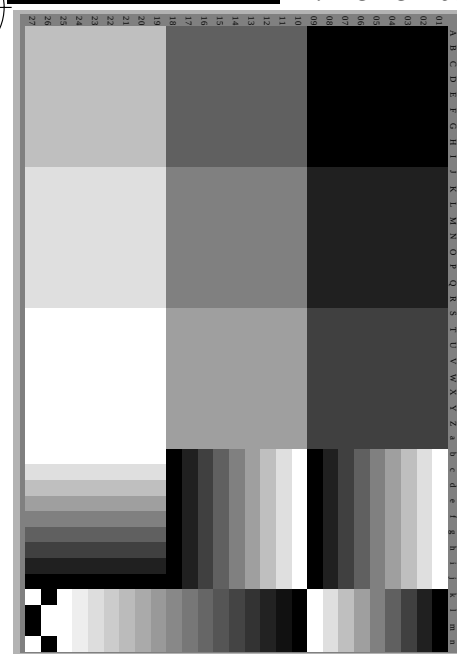


XG210-7N; Farbdaten: cmy0* (oben links), cmy4* (oben rechts), cmy5*, VT=1,00 (unten links), cmy5*, VT=0,92 (unten rechts), Seite: 1















Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1

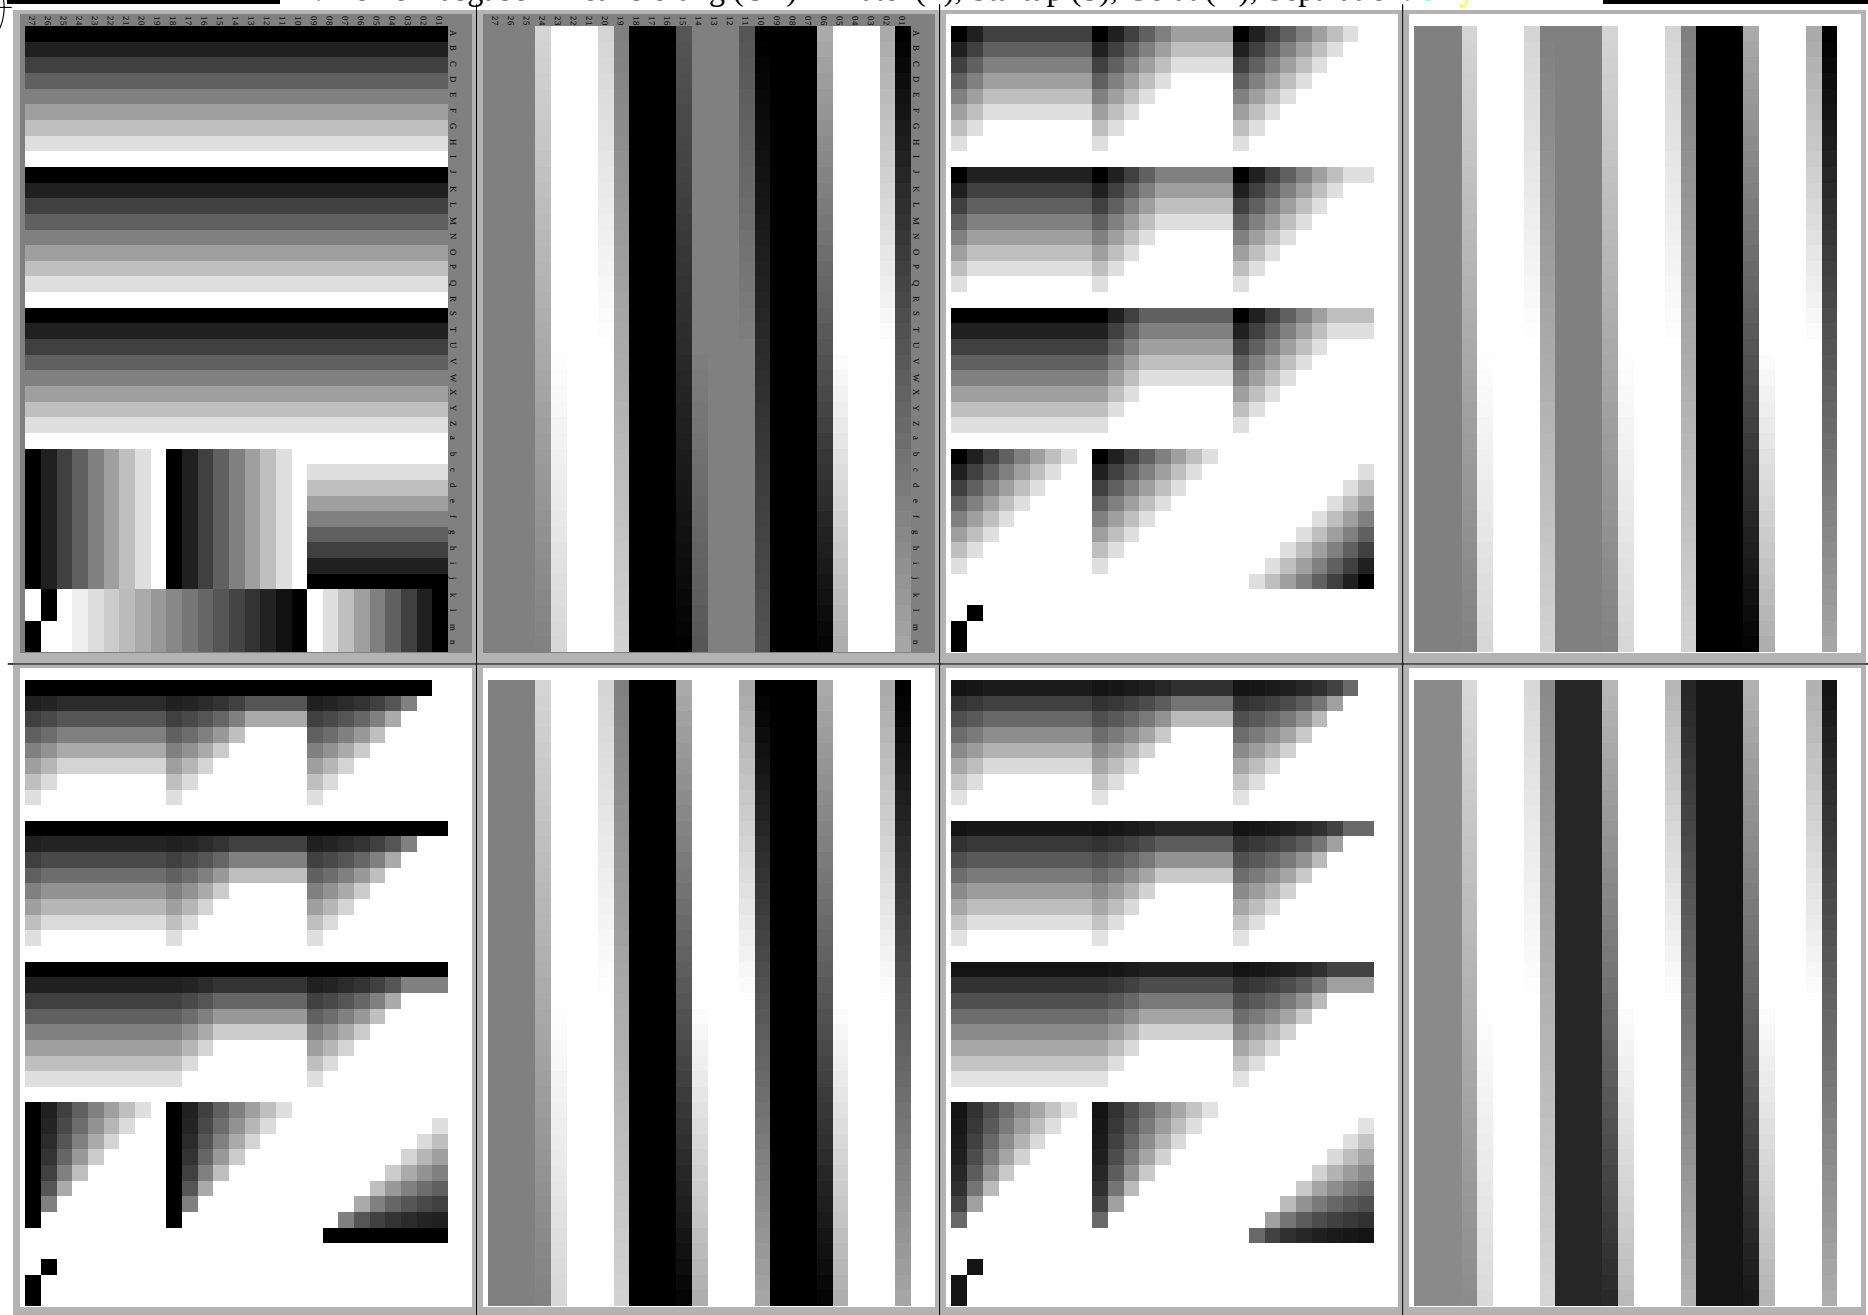


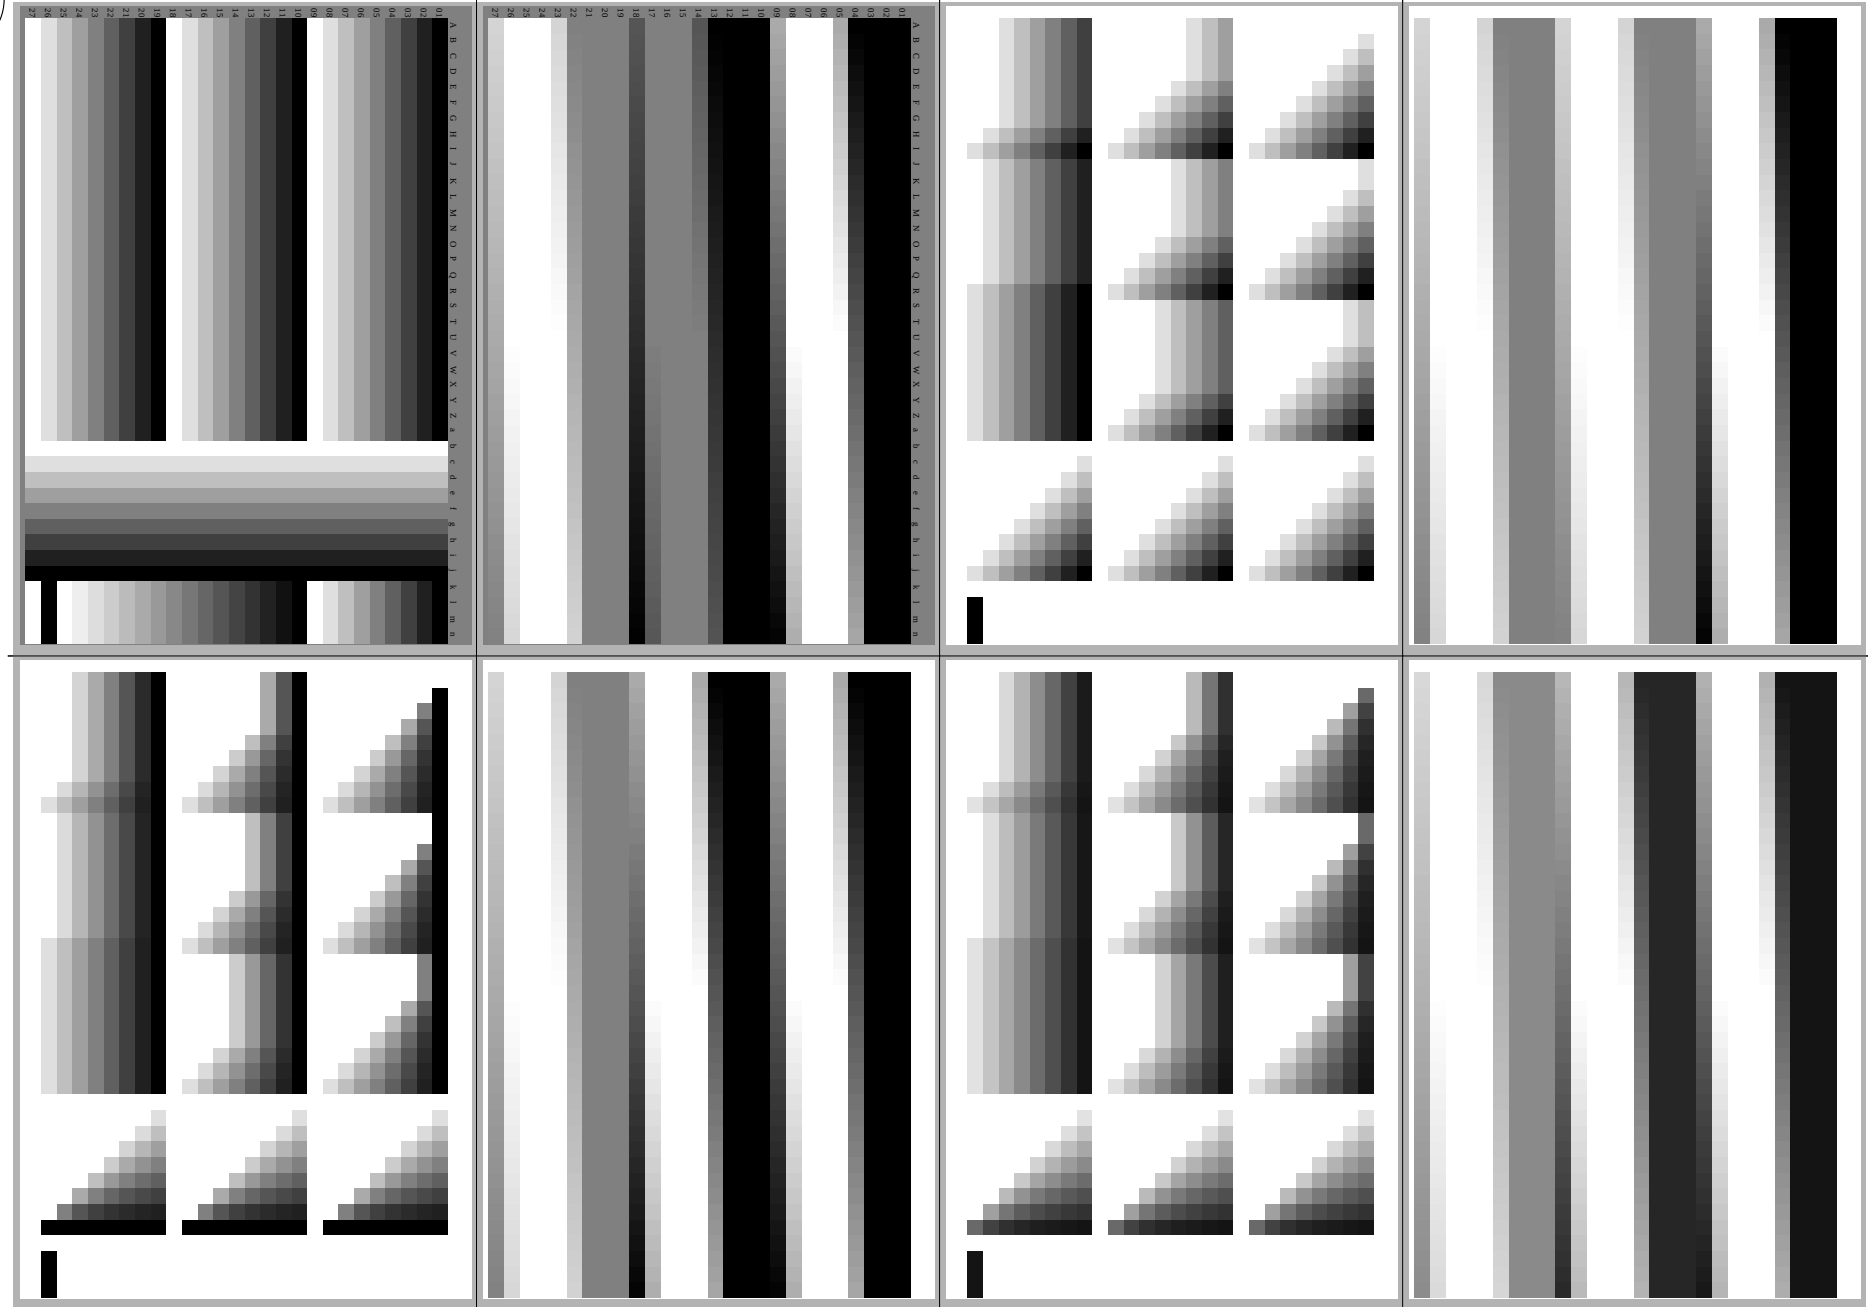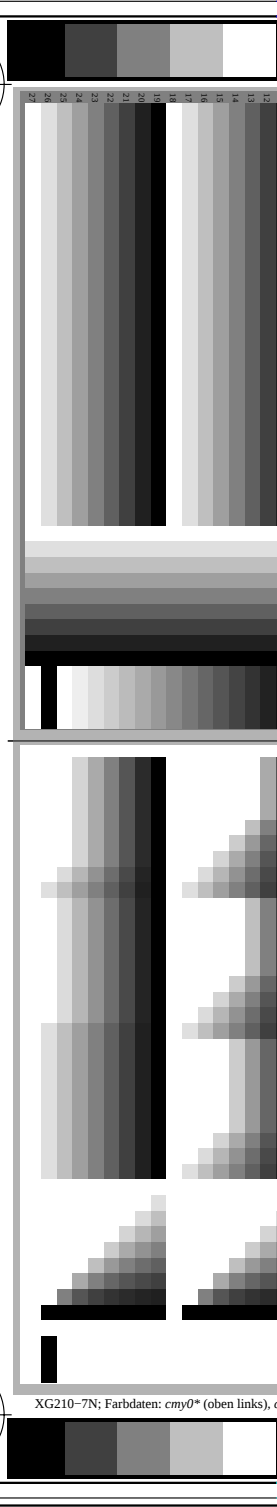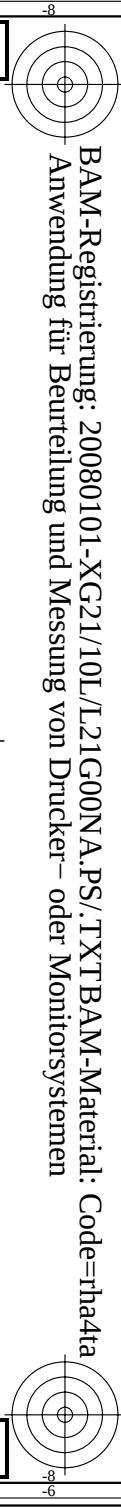

XG210-7N; Farbdaten: *cmyn0** (oben links), *cmyn4** (oben rechts), *cmyn5**, VT=1,00 (unten links), *cmyn5**, VT=0,92 (unten rechts), Seite: 5; Separation: Y



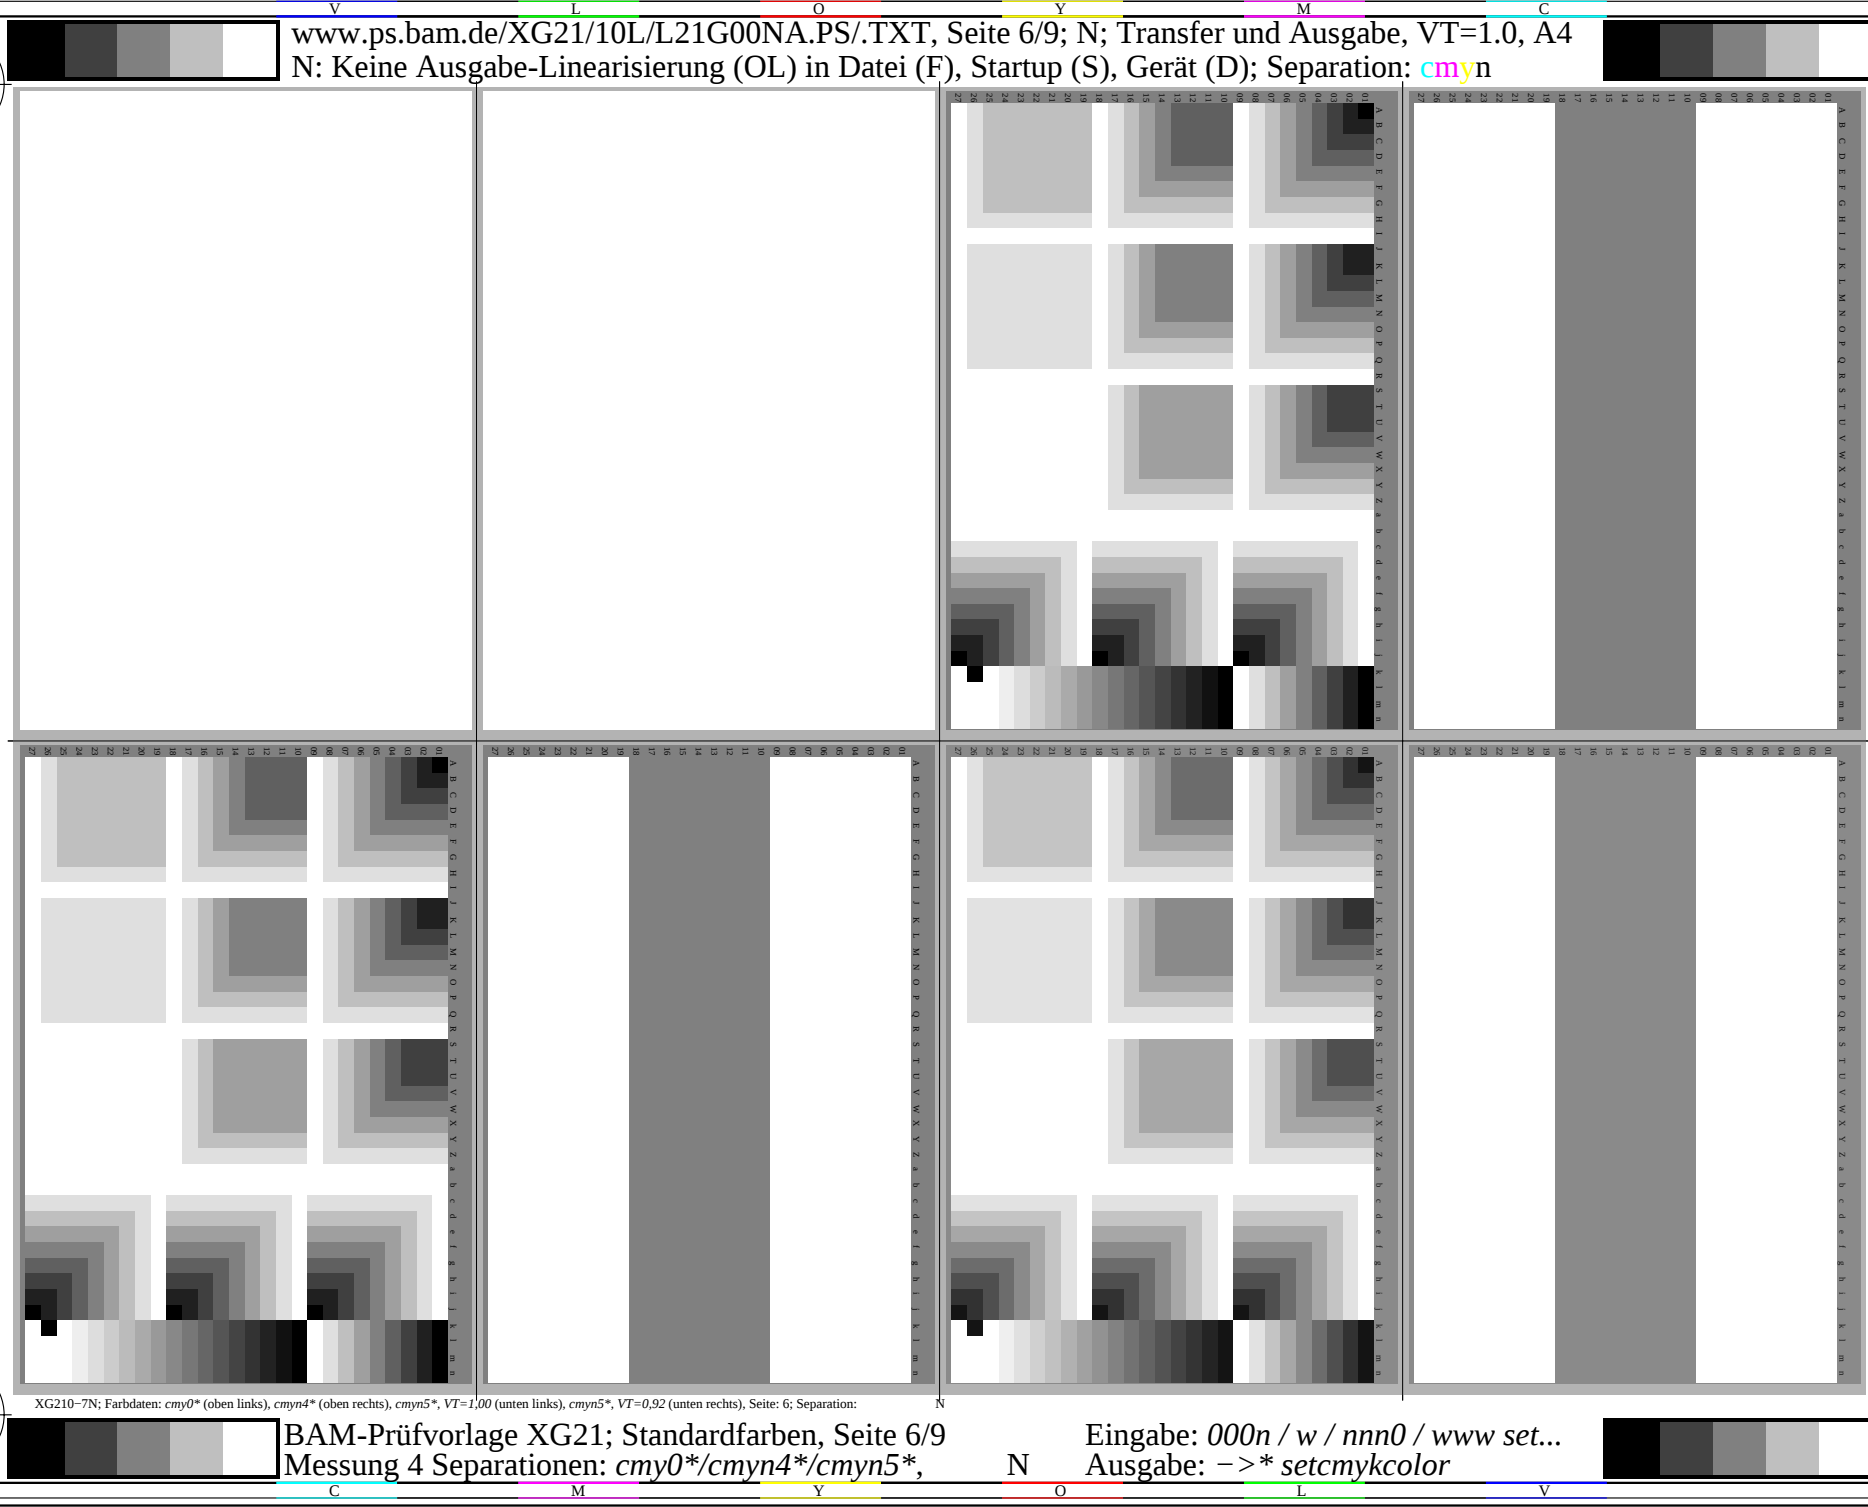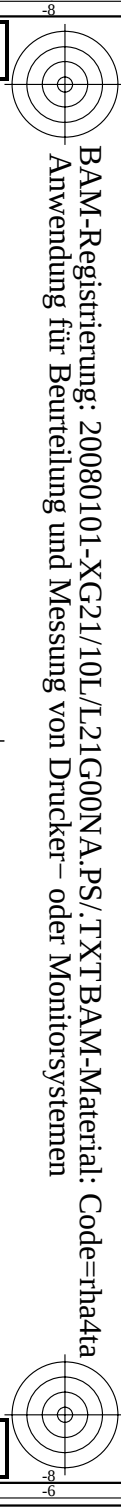




C M Y O L V



www.ps.bam.de/XG21/10L/L21G00NA.PS/.TXT, Seite 7/9; C; Transfer und Ausgabe, VT=1.0, A4
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**

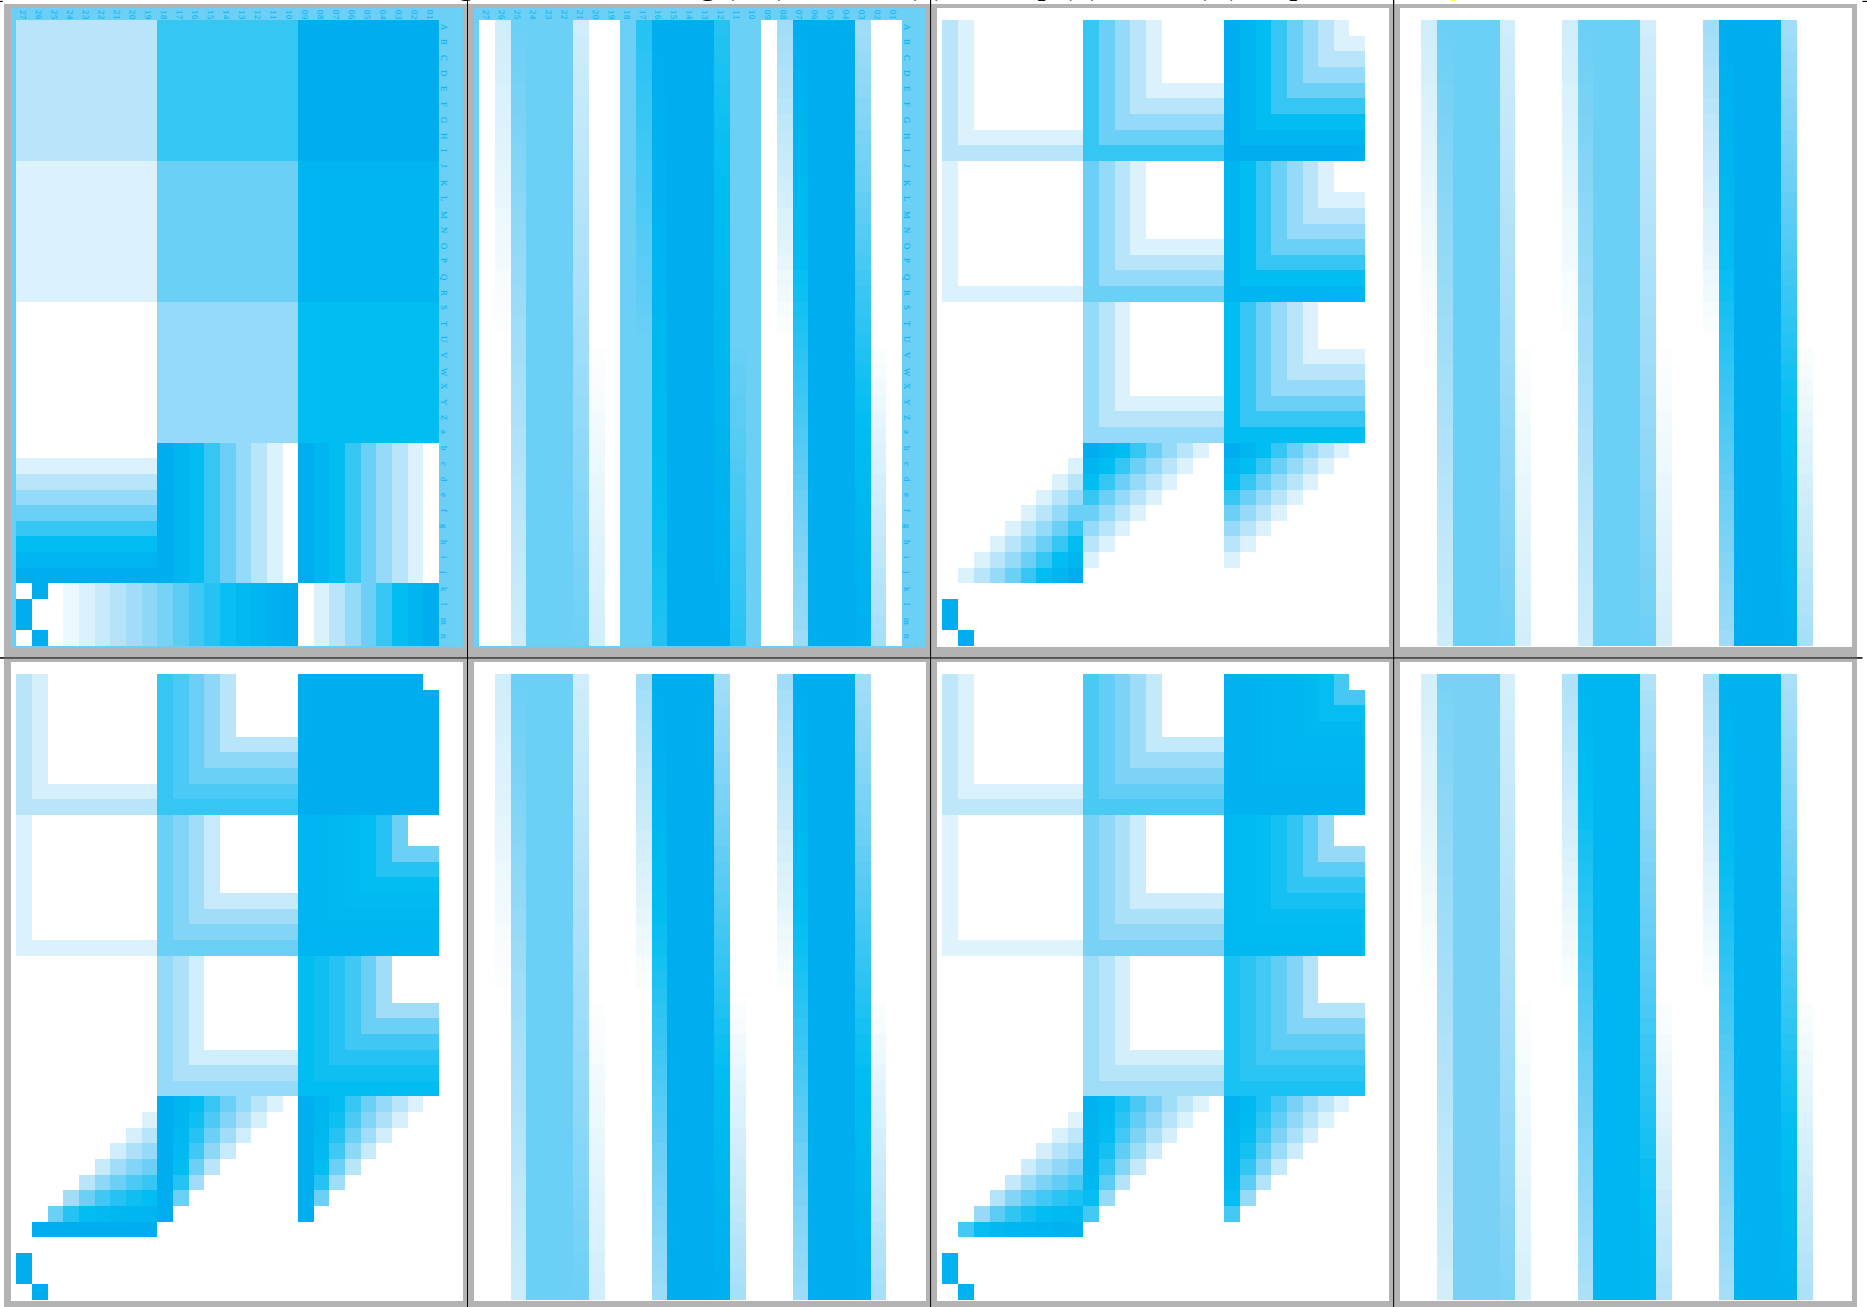

XG210-7N; Farbdaten: *cmyn0** (oben links), *cmyn4** (oben rechts), *cmyn5**, VT=1,00 (unten links), *cmyn5**, VT=0,92 (unten rechts), Seite: 7; Separation: C




BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 7/9
Messung 4 Separationen: *cmyn0*/cmyn4*/cmyn5**, C



Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* setcmkcolor



C M Y O L V




C M Y O L V

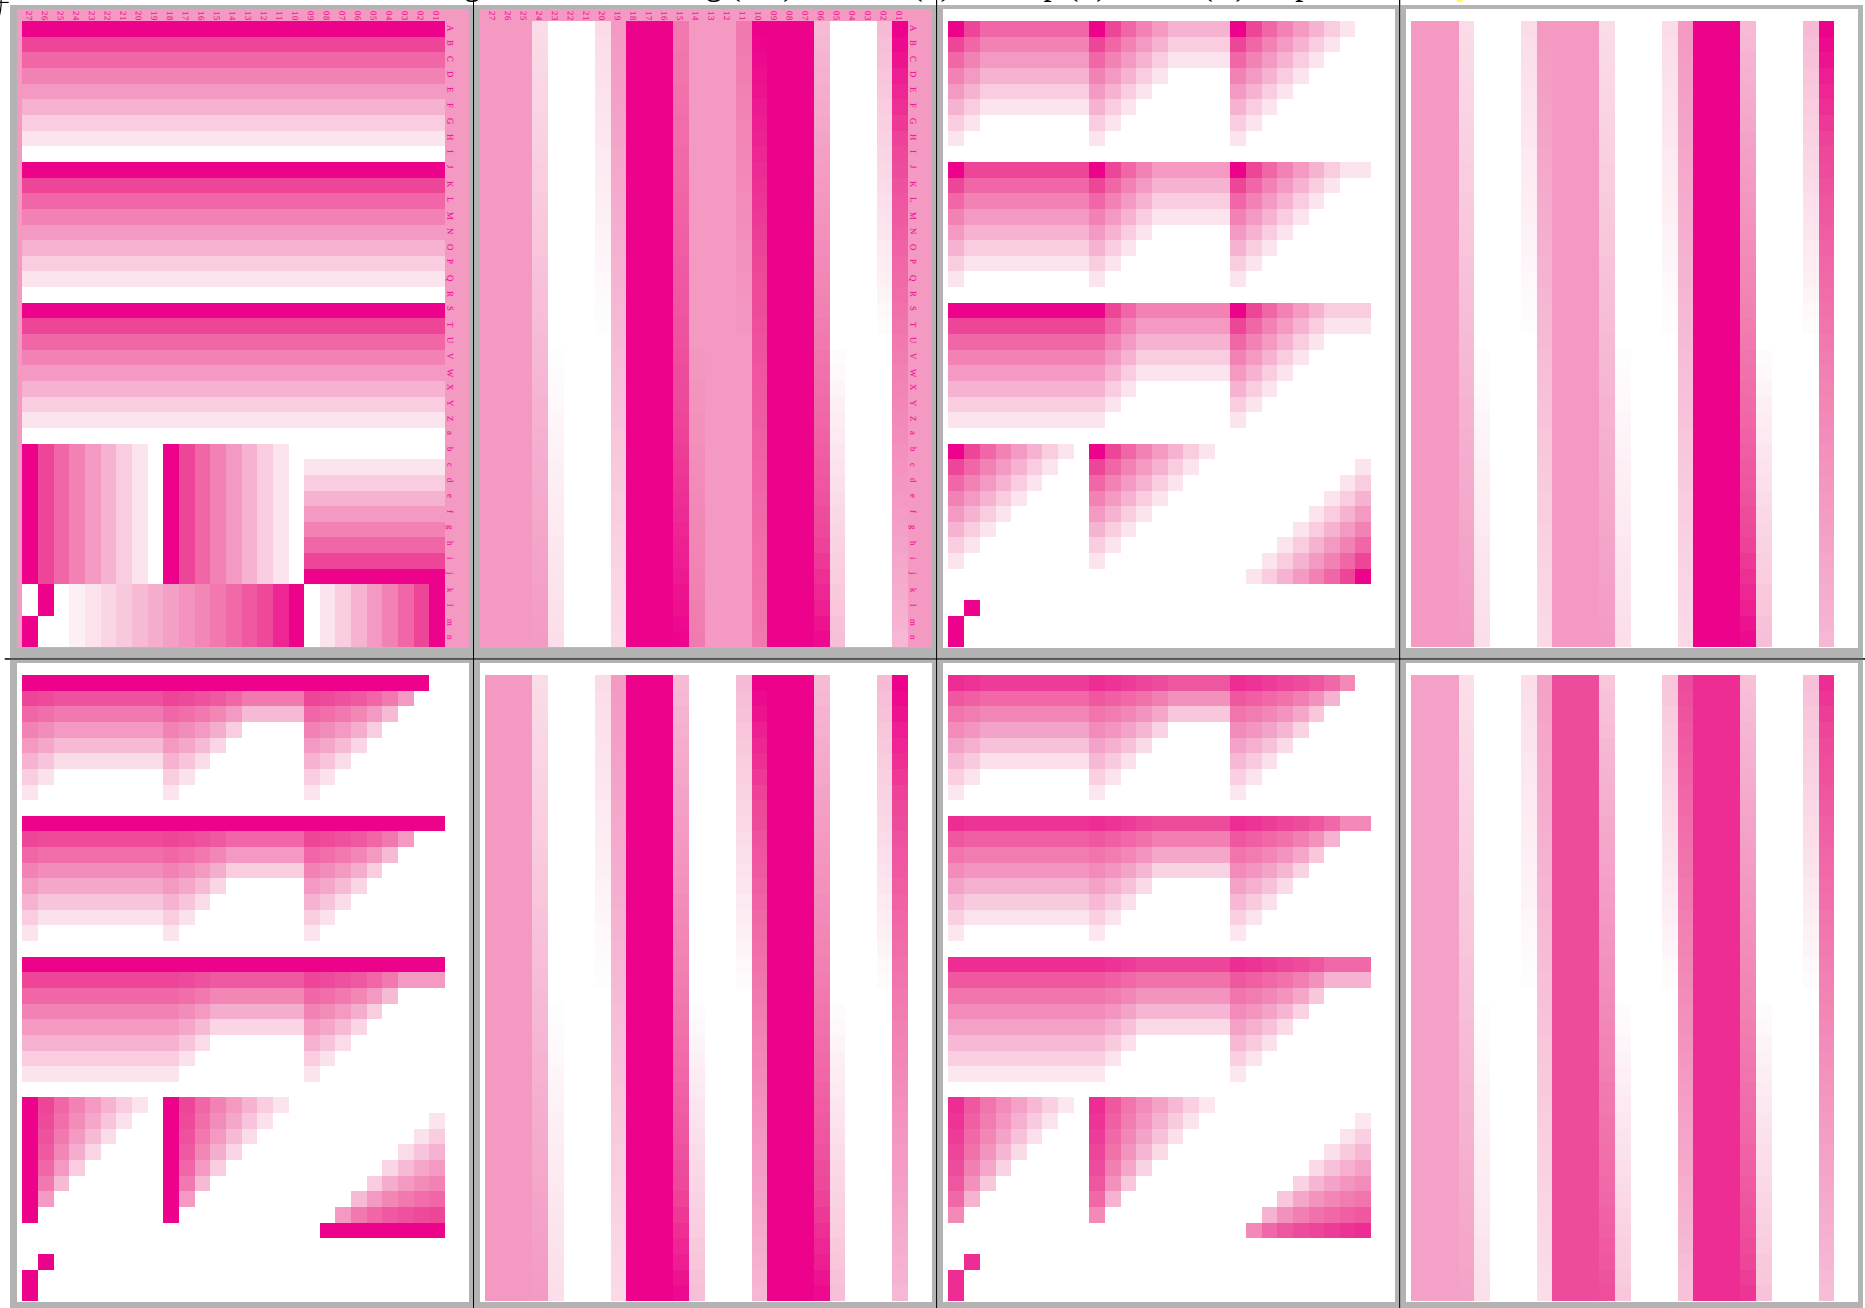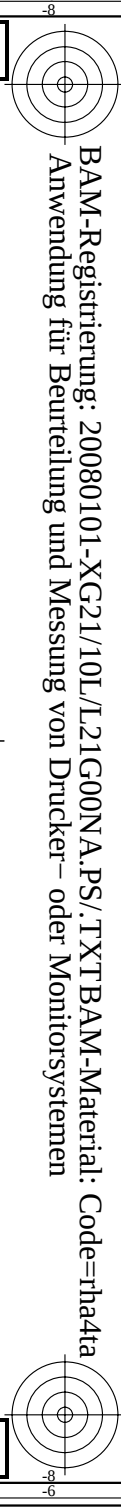

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-XG21/10L/L21G00NA.PS/.TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

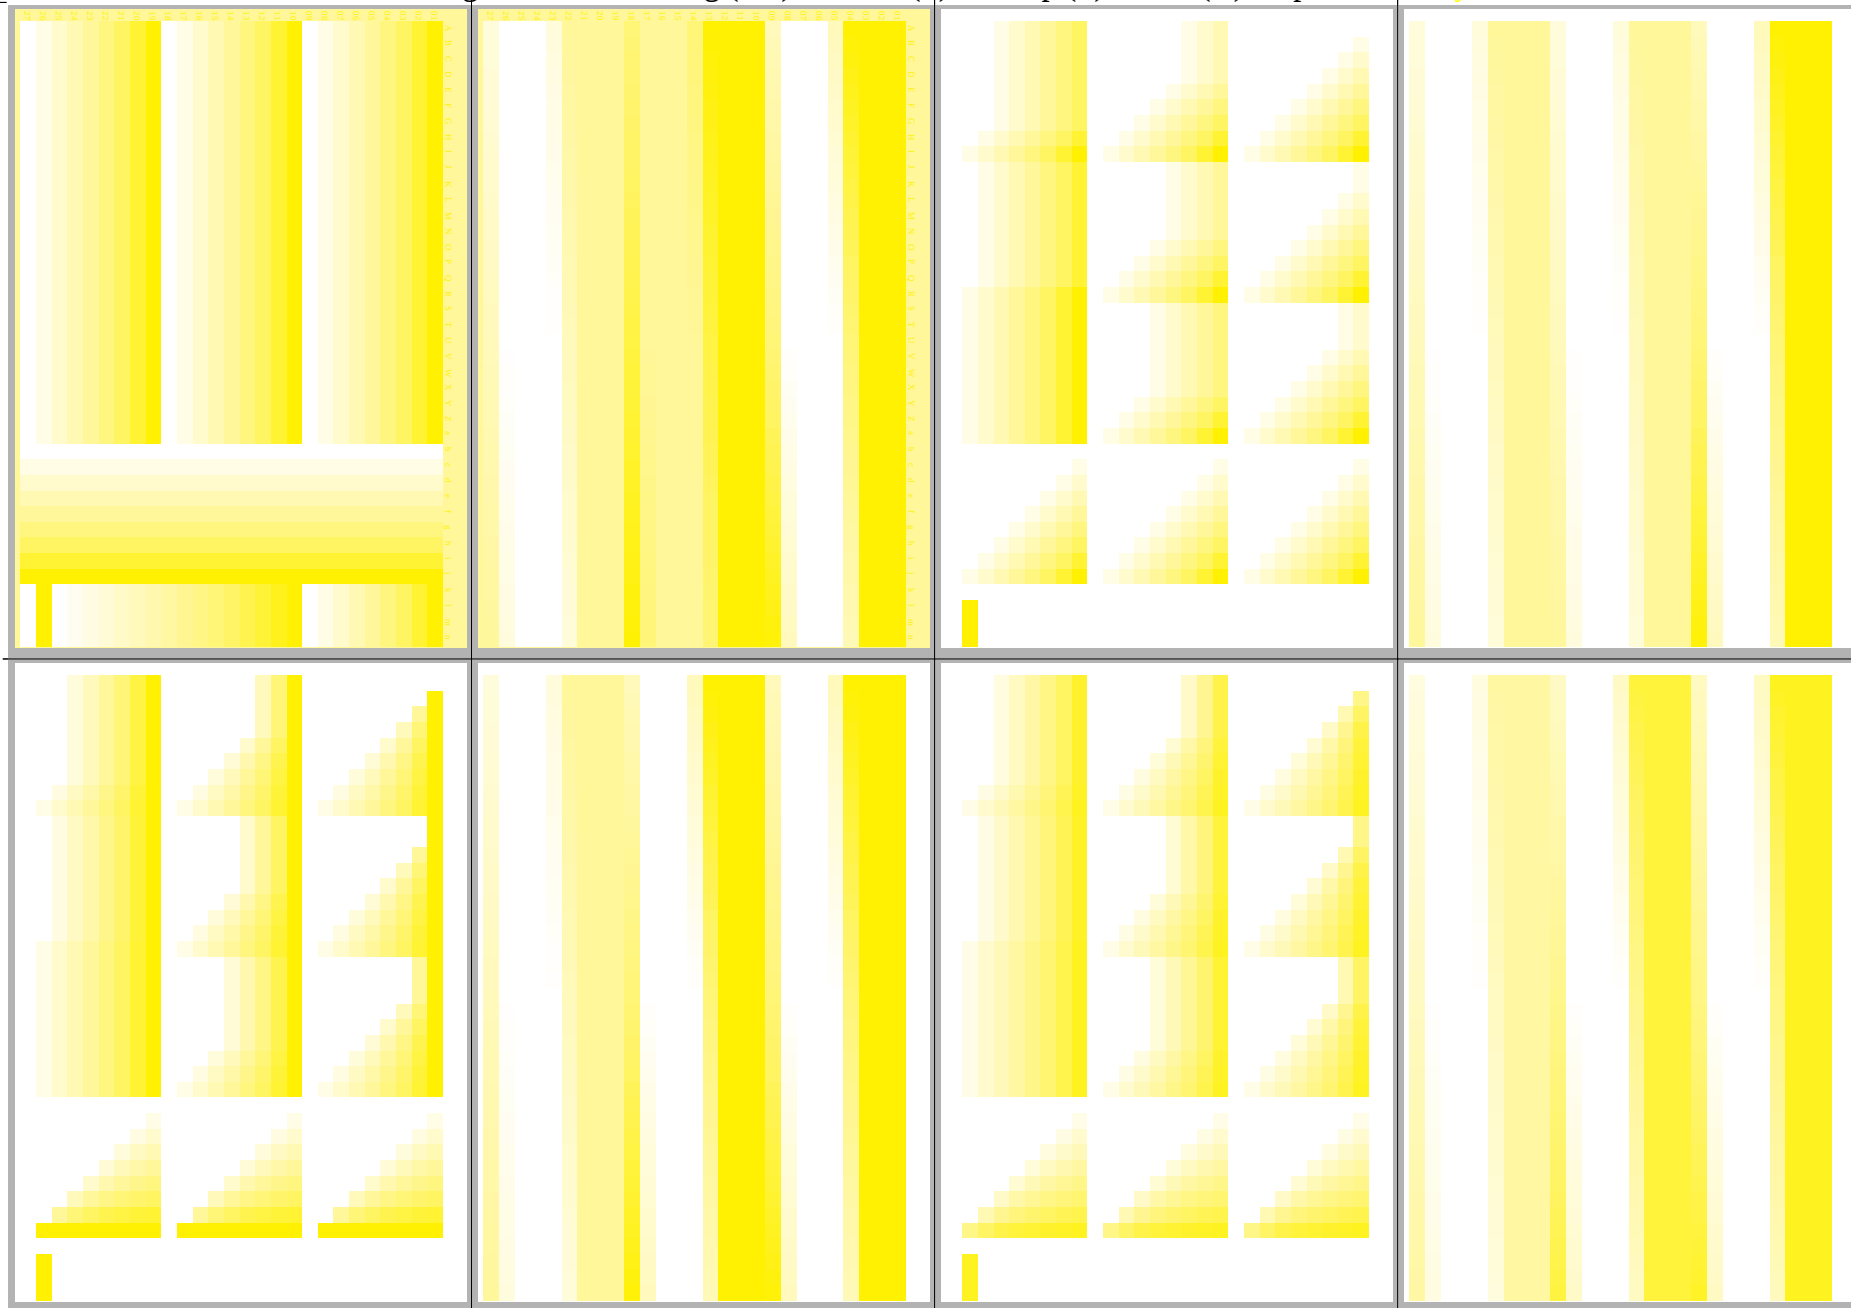

XG210-7N; Farbdaten: **cmv0*** (oben links), **cmv4*** (oben rechts), **cmv5***, VT=1,00 (unten links), **cmv5***, VT=0,92 (unten rechts), Seite: 9; Separation: Y

BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 9/9
Messung 4 Separationen: **cmv0*/cmv4*/cmv5***, Y

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* setcmvcolor