


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1	
O	1	35.9	60.7	44.5	36	35.9 60.7 44.5 36	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 92.71 - 35.94 Gleichmäßigkeit g* = 41.7 Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 73.3 Orangerot – Weiß rgb: O – W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH*CIELAB = 8.6 ΔE*CIELAB = 9.6 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*CIELAB = 6.6 ΔE*CIELAB = 7.4 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 58
	2	39.5	56.9	41.7	36	40.2 58.0 36.9 32	0.7 1.1 -4.7 4.9 5.0	
	3	43.0	53.1	39.0	36	45.1 53.5 29.9 29	2.1 0.4 -9.0 9.1 9.3	
	4	46.6	49.3	36.2	36	49.9 48.2 26.2 29	3.3 -1.0 -9.9 10.0 10.6	
	5	50.1	45.5	33.4	36	54.4 43.2 21.4 26	4.3 -2.2 -11.9 12.2 12.9	
	6	53.7	41.7	30.6	36	58.0 38.5 20.0 27	4.3 -3.1 -10.5 11.1 11.9	
	7	57.2	37.9	27.9	36	61.6 34.7 16.8 26	4.3 -3.1 -10.9 11.5 12.3	
	8	60.8	34.1	25.1	36	65.9 29.7 14.8 26	5.1 -4.3 -10.2 11.2 12.3	
	9	64.3	30.3	22.3	36	69.8 25.4 12.6 26	5.4 -4.8 -9.6 10.9 12.2	
	10	67.9	26.5	19.5	36	73.7 21.2 10.2 26	5.8 -5.2 -9.2 10.7 12.2	
	11	71.4	22.7	16.8	36	77.6 17.1 7.5 24	6.2 -5.5 -9.2 10.8 12.4	
	12	75.0	18.9	14.0	36	81.3 13.1 5.2 22	6.4 -5.7 -8.7 10.5 12.3	
	13	78.5	15.1	11.2	37	85.0 8.9 3.2 20	6.5 -6.1 -7.9 10.1 12.0	
	14	82.1	11.3	8.4	37	88.7 4.5 2.1 25	6.7 -6.7 -6.2 9.3 11.4	
	15	85.6	7.5	5.6	37	92.1 0.0 1.5 90	6.5 -7.4 -4.0 8.6 10.7	
	16	89.2	3.7	2.9	38	92.6 0.0 0.1 90	3.4 -3.6 -2.7 4.6 5.8	
W	17	92.7	0.0	0.1	135	92.7 0.0 0.1 135	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
O	18	35.9	60.7	44.5	36	35.9 60.7 44.5 36	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	19	50.1	45.5	33.4	36	54.4 43.2 21.4 26	4.3 -2.2 -11.9 12.2 12.9	
	20	64.3	30.3	22.3	36	69.8 25.4 12.6 26	5.4 -4.8 -9.6 10.9 12.2	
	21	78.5	15.1	11.2	37	85.0 8.9 3.2 20	6.5 -6.1 -7.9 10.1 12.0	
W	22	92.7	0.0	0.1	135	92.7 0.0 0.1 135	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	


YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
O	1	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 95.41 – 46.31 Gleichmäßigkeit g* = 11.8 Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 63.4 Orangerot – Weiß rgb: O – W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH*^{CIELAB} = 6.6 ΔE*^{CIELAB} = 8.9 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*^{CIELAB} = 5.3 ΔE*^{CIELAB} = 7.1 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 61
	2	49.4	56.3	37.9	34	46.3	60.2	39.3	33	-3.0	4.0	1.4	4.2	5.2	
	3	52.4	52.5	35.4	34	46.2	60.6	37.3	32	-6.2	8.1	1.9	8.3	10.4	
	4	55.5	48.8	32.8	34	47.1	60.0	34.0	30	-8.3	11.3	1.2	11.3	14.1	
	5	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	
	6	61.7	41.3	27.8	34	50.7	55.6	26.0	25	-10.8	14.3	-1.7	14.5	18.1	
	7	64.7	37.5	25.3	34	53.3	51.8	22.8	24	-11.3	14.3	-2.4	14.5	18.5	
	8	67.8	33.8	22.7	34	56.9	46.7	20.7	24	-10.8	13.0	-1.9	13.1	17.1	
	9	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	
	10	73.9	26.3	17.7	34	64.9	34.8	17.4	27	-8.9	8.5	-0.2	8.6	12.4	
	11	77.0	22.5	15.2	34	70.6	27.0	14.4	28	-6.3	4.5	-0.7	4.6	7.9	
	12	80.1	18.8	12.6	34	75.6	21.2	10.6	27	-4.4	2.5	-1.9	3.2	5.5	
	13	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	
	14	86.2	11.3	7.6	34	84.1	11.4	6.3	29	-2.0	0.1	-1.2	1.3	2.4	
	15	89.3	7.5	5.0	34	88.4	6.7	4.0	31	-0.8	-0.7	-0.9	1.3	1.6	
	16	92.3	3.8	2.5	34	90.0	3.2	1.9	31	-2.3	-0.4	-0.5	0.8	2.5	
	W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
O	18	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	
	20	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	
	21	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	
	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

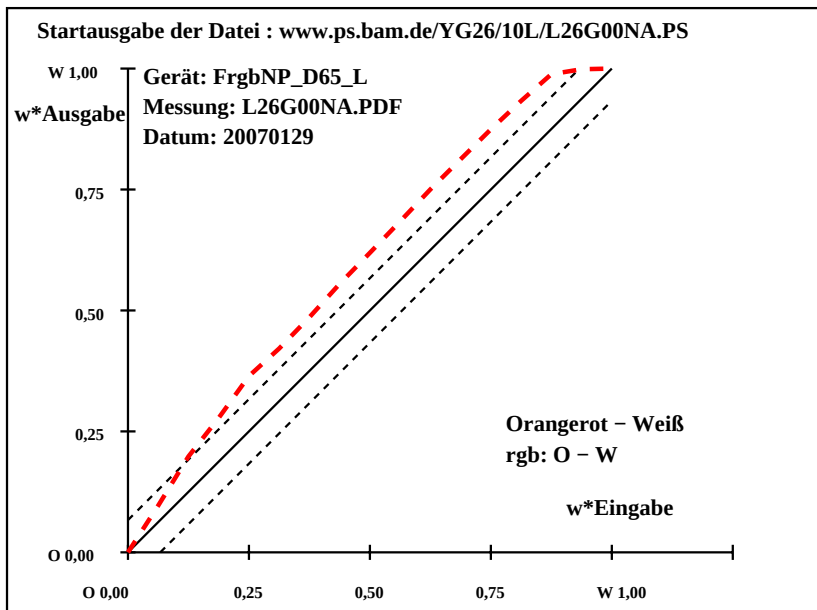

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

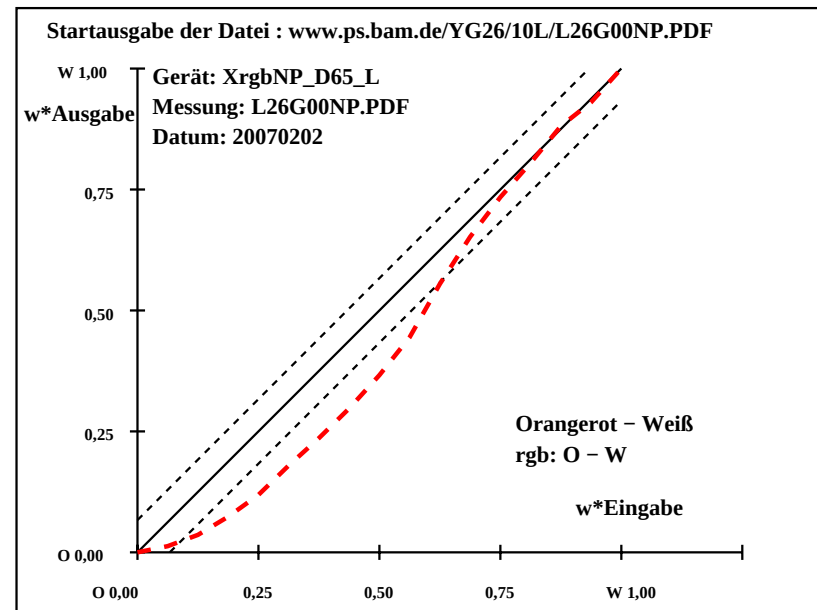

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202