
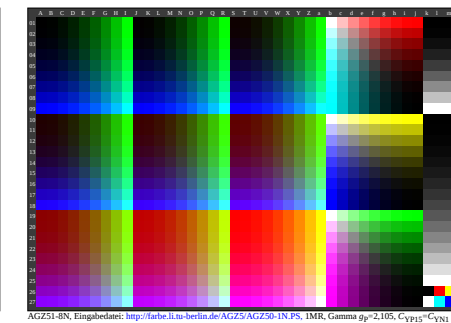
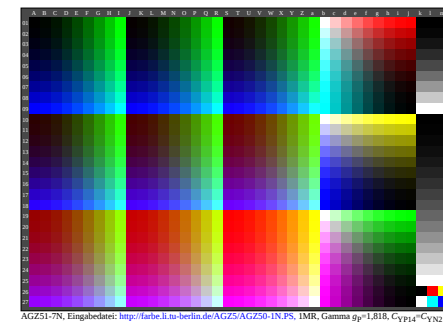
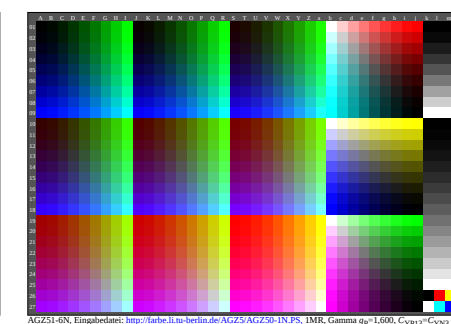
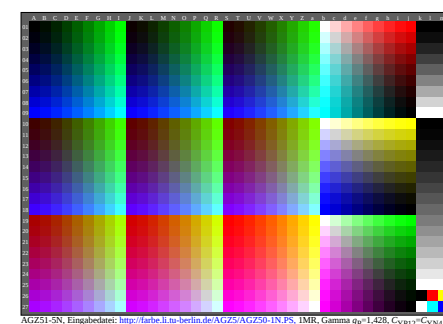
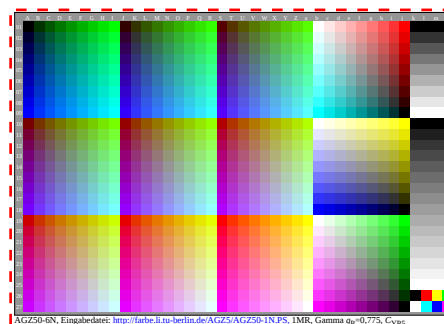
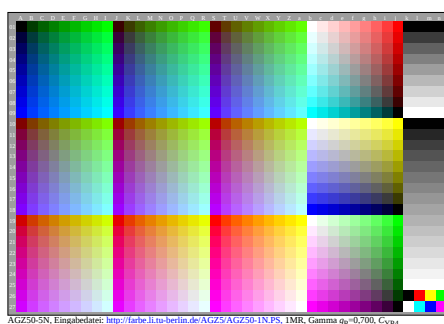
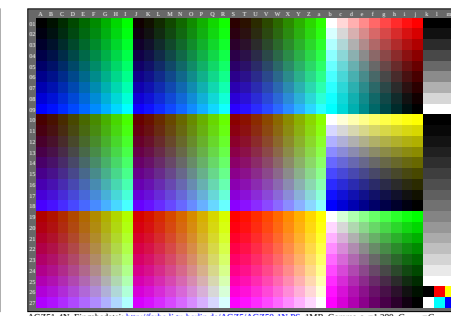
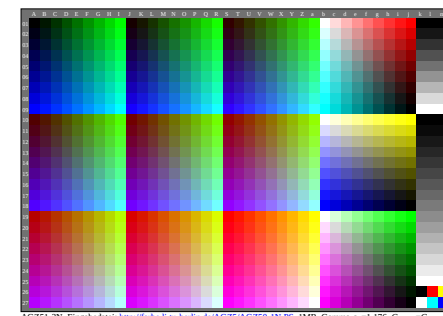
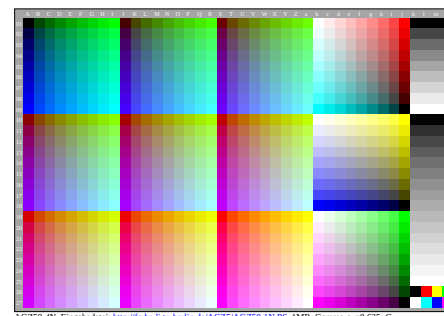
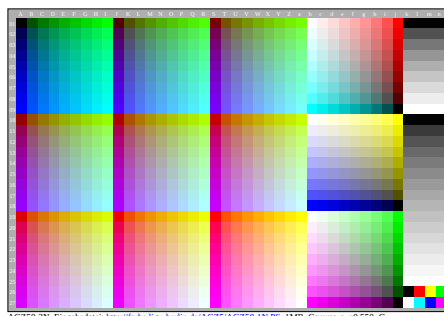
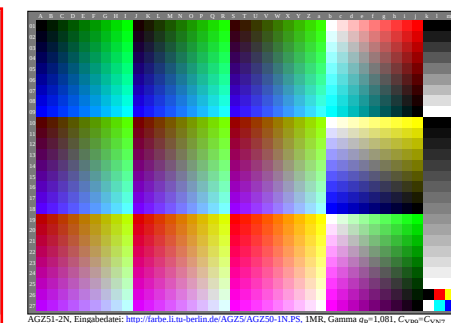
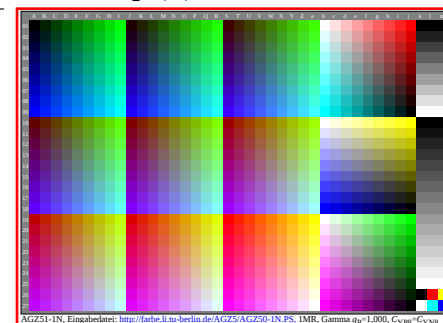
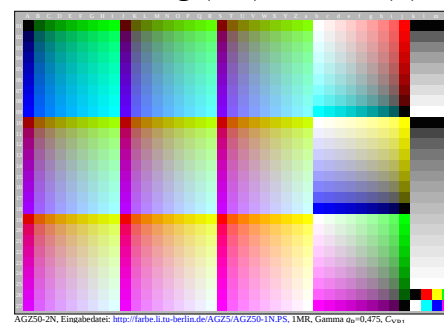


http://farbe.li.tu-berlin.de/AGZ5/AGZ5L0NA.TXT /.PS; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/1

Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGZ5/AGZ5L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGZ5/AGZ5L0NA.TXT> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20200201-AGZ5/AGZ5L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

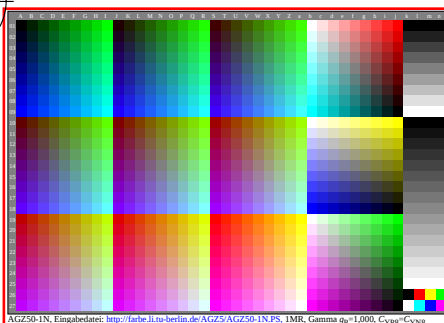

TUB-Prüfvorlage AGZ5; alle Farbbilder in Vektorgrafik VG
1 VG[0-1], 15 VG Gamma-Transfer, ähnlich ISO 9241-306:AG49

Eingabe: w/rgb/cmyk->rgb (1MR)
Ausgabe: Änderung Gamma g_p