


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
O	1	35.9	60.7	44.5	36	35.9	60.7	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	39.5	56.9	41.7	36	40.2	58.0	36.9	32	0.7	1.1	-4.7	4.9	5.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	43.0	53.1	39.0	36	45.1	53.5	29.9	29	2.1	0.4	-9.0	9.1	9.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	46.6	49.3	36.2	36	49.9	48.2	26.2	29	3.3	-1.0	-9.9	10.0	10.6	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	50.1	45.5	33.4	36	54.4	43.2	21.4	26	4.3	-2.2	-11.9	12.2	12.9	ΔL* = 92.71 - 35.94
	6	53.7	41.7	30.6	36	58.0	38.5	20.0	27	4.3	-3.1	-10.5	11.1	11.9	Gleichmäßigkeit
	7	57.2	37.9	27.9	36	61.6	34.7	16.8	26	4.3	-3.1	-10.9	11.5	12.3	g* = 41.7
	8	60.8	34.1	25.1	36	65.9	29.7	14.8	26	5.1	-4.3	-10.2	11.2	12.3	
	9	64.3	30.3	22.3	36	69.8	25.4	12.6	26	5.4	-4.8	-9.6	10.9	12.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	67.9	26.5	19.5	36	73.7	21.2	10.2	26	5.8	-5.2	-9.2	10.7	12.2	f* = 73.3
	11	71.4	22.7	16.8	36	77.6	17.1	7.5	24	6.2	-5.5	-9.2	10.8	12.4	
	12	75.0	18.9	14.0	36	81.3	13.1	5.2	22	6.4	-5.7	-8.7	10.5	12.3	Orangerot – Weiß
	13	78.5	15.1	11.2	37	85.0	8.9	3.2	20	6.5	-6.1	-7.9	10.1	12.0	rgb: O – W
	14	82.1	11.3	8.4	37	88.7	4.5	2.1	25	6.7	-6.7	-6.2	9.3	11.4	
	15	85.6	7.5	5.6	37	92.1	0.0	1.5	90	6.5	-7.4	-4.0	8.6	10.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	89.2	3.7	2.9	38	92.6	0.0	0.1	90	3.4	-3.6	-2.7	4.6	5.8	ΔH*CIELAB = 8.6
W	17	92.7	0.0	0.1	135	92.7	0.0	0.1	135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 9.6
O	18	35.9	60.7	44.5	36	35.9	60.7	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	50.1	45.5	33.4	36	54.4	43.2	21.4	26	4.3	-2.2	-11.9	12.2	12.9	
	20	64.3	30.3	22.3	36	69.8	25.4	12.6	26	5.4	-4.8	-9.6	10.9	12.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	78.5	15.1	11.2	37	85.0	8.9	3.2	20	6.5	-6.1	-7.9	10.1	12.0	ΔH*CIELAB = 6.6
W	22	92.7	0.0	0.1	135	92.7	0.0	0.1	135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 7.4
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index:		R*_{ab,m} = 58			


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*				Start-Ausgabe S1							
O	1	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach				
	2	49.4	56.3	37.9	34	46.3	60.2	39.3	33	-3.0	4.0	1.4	4.2	5.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G				
	3	52.4	52.5	35.4	34	46.2	60.6	37.3	32	-6.2	8.1	1.9	8.3	10.4	und DIN 33866-1:2000 Anhang G				
	4	55.5	48.8	32.8	34	47.1	60.0	34.0	30	-8.3	11.3	1.2	11.3	14.1	relative CIELAB Daten für "aus"				
	5	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	ΔL* = 95.41 - 46.31				
	6	61.7	41.3	27.8	34	50.7	55.6	26.0	25	-10.8	14.3	-1.7	14.5	18.1	Gleichmäßigkeit				
	7	64.7	37.5	25.3	34	53.3	51.8	22.8	24	-11.3	14.3	-2.4	14.5	18.5	g* = 11.8				
	8	67.8	33.8	22.7	34	56.9	46.7	20.7	24	-10.8	13.0	-1.9	13.1	17.1					
	9	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	Helligkeitsumfang relativ zu Offset				
	10	73.9	26.3	17.7	34	64.9	34.8	17.4	27	-8.9	8.5	-0.2	8.6	12.4	f* = 63.4				
11	77.0	22.5	15.2	34	70.6	27.0	14.4	28	-6.3	4.5	-0.7	4.6	7.9						
12	80.1	18.8	12.6	34	75.6	21.2	10.6	27	-4.4	2.5	-1.9	3.2	5.5	Orangerot - Weiß					
13	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	rgb: O - W					
14	86.2	11.3	7.6	34	84.1	11.4	6.3	29	-2.0	0.1	-1.2	1.3	2.4						
15	89.3	7.5	5.0	34	88.4	6.7	4.0	31	-0.8	-0.7	-0.9	1.3	1.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)					
16	92.3	3.8	2.5	34	90.0	3.2	1.9	31	-2.3	-0.4	-0.5	0.8	2.5	ΔH*CIELAB = 6.6					
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 8.9				
O	18	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	19	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7					
	20	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)				
	21	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	ΔH*CIELAB = 5.3				
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 7.1				
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 61				

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

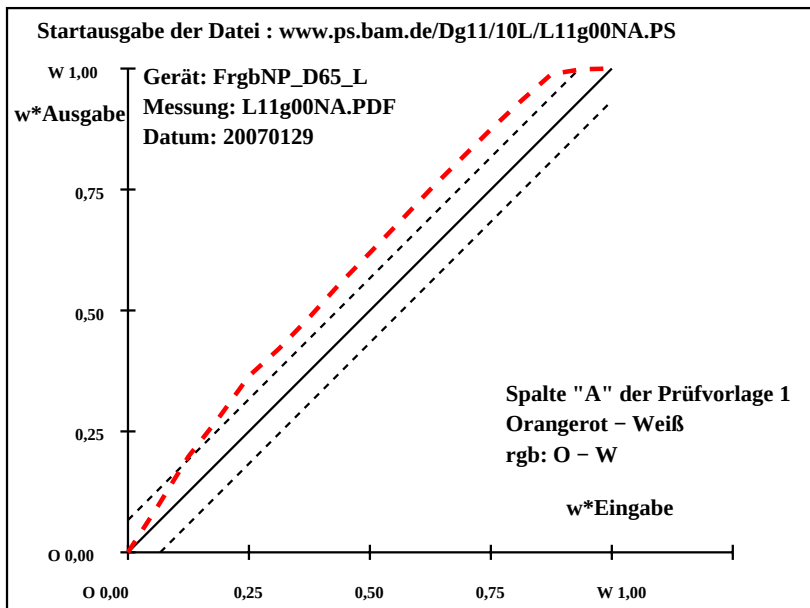

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

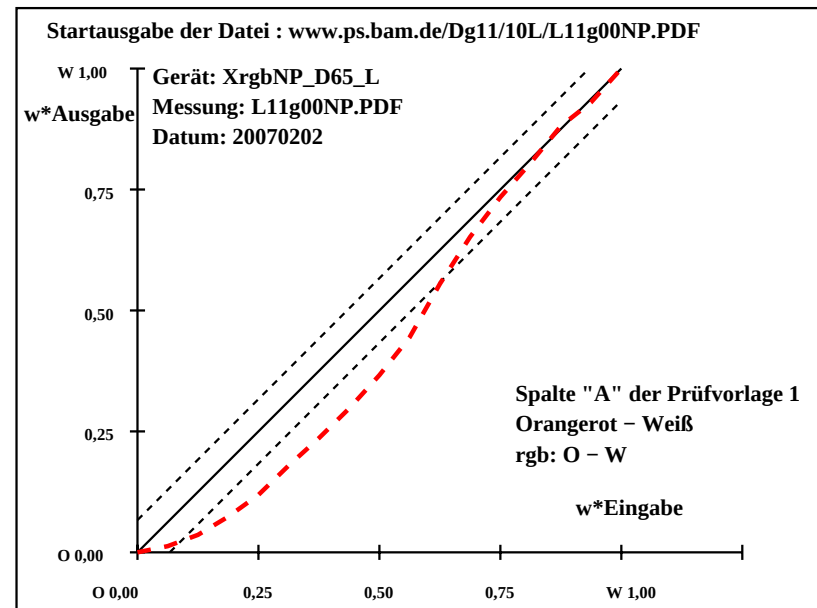

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
Y	1	84.3	-4.1	110.2	92	84.3	-4.1	110.2	92
	2	84.8	-3.8	103.3	92	85.7	-5.9	98.1	93
	3	85.3	-3.6	96.4	92	86.8	-7.5	85.9	95
	4	85.8	-3.3	89.5	92	87.5	-8.3	77.2	96
	5	86.3	-3.0	82.6	92	88.2	-8.6	67.4	97
	6	86.9	-2.8	75.8	92	88.5	-8.6	61.7	98
	7	87.4	-2.5	68.9	92	89.0	-8.5	54.3	99
	8	87.9	-2.3	62.0	92	89.5	-8.1	46.9	100
	9	88.4	-2.0	55.1	92	90.1	-7.8	40.1	101
	10	88.9	-1.7	48.2	92	90.5	-6.9	33.3	102
	11	89.5	-1.5	41.3	92	91.0	-6.0	25.6	103
	12	90.0	-1.2	34.4	92	91.5	-4.7	18.6	104
	13	90.5	-1.0	27.6	92	91.9	-3.2	12.0	105
	14	91.0	-0.7	20.7	92	92.2	-1.8	6.5	106
	15	91.5	-0.4	13.8	92	92.5	-0.6	2.0	109
	16	92.1	-0.2	6.9	92	92.6	0.0	0.1	90
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0
Y	18	84.3	-4.1	110.2	92	84.3	-4.1	110.2	92
	19	86.3	-3.0	82.6	92	88.2	-8.6	67.4	97
	20	88.4	-2.0	55.1	92	90.1	-7.8	40.1	101
	21	90.5	-1.0	27.6	92	91.9	-3.2	12.0	105
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 92.58 - 84.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 18.5$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 10.7$
Gelb - Weiß
rgb: Y - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 12.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 12.2$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 9.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 47$

Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
Y	1	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99
	2	91.2	-15.8	105.4	99	90.8	-16.9	112.7	99
	3	91.5	-14.8	98.4	99	90.8	-16.8	112.6	99
	4	91.7	-13.7	91.3	99	90.9	-16.8	111.9	99
	5	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99
	6	92.3	-11.6	77.3	99	91.1	-17.1	105.1	99
	7	92.6	-10.6	70.3	99	91.1	-17.2	99.2	100
	8	92.9	-9.5	63.2	99	91.5	-16.9	89.7	101
	9	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102
	10	93.4	-7.4	49.2	99	92.3	-15.1	66.4	103
	11	93.7	-6.3	42.2	99	92.6	-13.9	57.1	104
	12	94.0	-5.3	35.1	99	93.0	-12.7	48.1	105
	13	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106
	14	94.6	-3.2	21.1	99	93.9	-8.9	29.4	107
	15	94.9	-2.1	14.1	99	94.4	-6.2	19.0	108
	16	95.1	-1.1	7.0	99	95.0	-3.2	9.0	110
W	17	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180
Y	18	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99
	19	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99
	20	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102
	21	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106
W	22	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.43 - 90.9$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 3.8$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 5.9$
Gelb - Weiß
rgb: Y - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 12.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 12.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 33$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

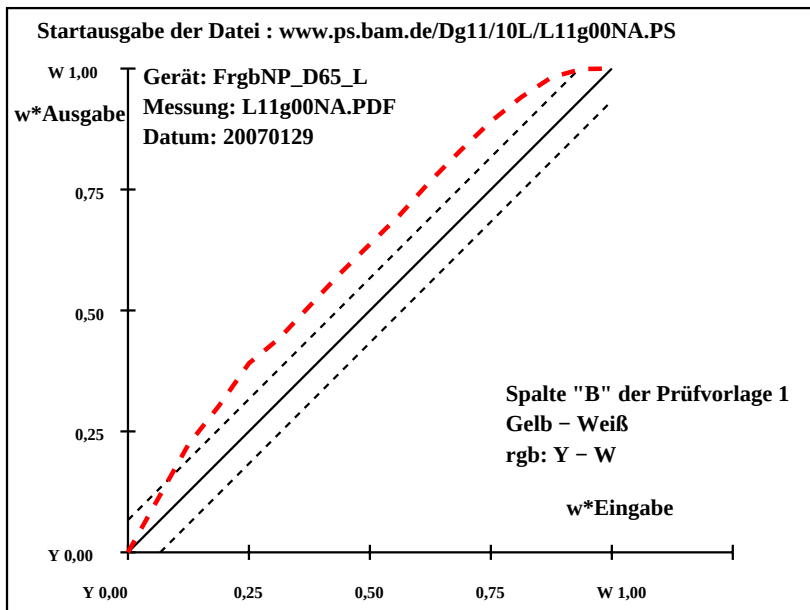

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

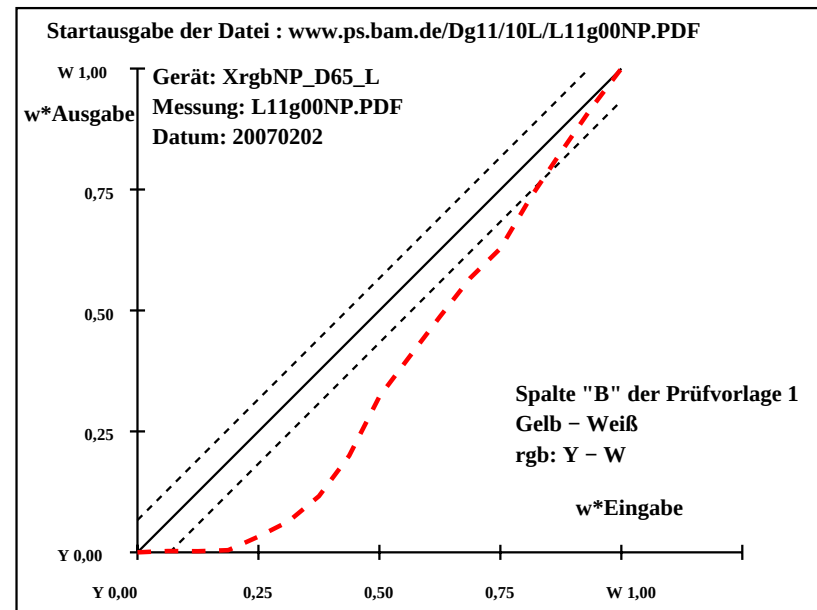


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
L	1	44.0	-61.7	48.5	142	44.0	-61.7	48.5	142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	47.1	-57.8	45.5	142	48.8	-60.2	44.6	144	1.8	-2.3	-0.8	2.5	3.1	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	50.1	-54.0	42.4	142	53.5	-57.4	39.7	145	3.3	-3.3	-2.6	4.4	5.5	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	53.2	-50.1	39.4	142	57.6	-54.0	37.0	146	4.4	-3.8	-2.3	4.6	6.4	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	56.2	-46.3	36.4	142	61.8	-49.6	33.0	146	5.6	-3.3	-3.3	4.8	7.4	ΔL* = 92.64 - 44.04
	6	59.2	-42.4	33.3	142	65.0	-46.0	31.7	145	5.8	-3.5	-1.5	4.0	7.0	Gleichmäßigkeit
	7	62.3	-38.5	30.3	142	68.1	-42.2	27.8	147	5.8	-3.6	-2.4	4.5	7.3	g* = 27.4
	8	65.3	-34.7	27.3	142	71.1	-38.3	24.0	148	5.8	-3.5	-3.2	4.9	7.6	
	9	68.3	-30.8	24.3	142	74.1	-34.4	20.7	149	5.7	-3.5	-3.4	5.1	7.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	71.4	-26.9	21.2	142	77.6	-29.4	16.9	150	6.2	-2.4	-4.2	5.0	7.9	f* = 62.8
	11	74.4	-23.1	18.2	142	81.2	-24.1	13.7	150	6.8	-0.9	-4.4	4.6	8.2	
W	12	77.5	-19.2	15.2	142	84.7	-18.2	10.0	151	7.2	1.0	-5.1	5.3	8.9	Laubgrün - Weiß
	13	80.5	-15.4	12.1	142	87.8	-12.1	6.8	151	7.3	3.3	-5.2	6.2	9.6	rgb: L - W
	14	83.5	-11.5	9.1	142	90.4	-6.3	4.1	147	6.8	5.2	-4.9	7.2	9.9	
	15	86.6	-7.6	6.1	142	92.3	-1.3	1.6	131	5.7	6.3	-4.4	7.7	9.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	89.6	-3.8	3.0	142	92.6	0.0	0.0	0	3.0	3.9	-2.9	4.9	5.8	ΔH*CIELAB = 4.4
	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 6.6
	18	44.0	-61.7	48.5	142	44.0	-61.7	48.5	142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	56.2	-46.3	36.4	142	61.8	-49.6	33.0	146	5.6	-3.3	-3.3	4.8	7.4	
	20	68.3	-30.8	24.3	142	74.1	-34.4	20.7	149	5.7	-3.5	-3.4	5.1	7.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	80.5	-15.4	12.1	142	87.8	-12.1	6.8	151	7.3	3.3	-5.2	6.2	9.6	ΔH*CIELAB = 3.2
	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 4.9
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 71					


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
L	1	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	48.8	-63.2	33.9	152	45.3	-66.7	36.0	152	-3.4	-3.4	2.1	4.1	5.4	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	51.9	-59.0	31.7	152	45.5	-66.5	36.6	151	-6.3	-7.4	4.9	9.0	11.1	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	55.0	-54.7	29.4	152	45.6	-66.1	36.6	151	-9.4	-11.3	7.2	13.4	16.4	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150	-12.2	-14.4	10.1	17.7	21.5	ΔL* = 95.52 - 45.71
	6	61.3	-46.3	24.9	152	45.7	-65.3	37.2	150	-15.4	-18.9	12.3	22.6	27.4	Gleichmäßigkeit
	7	64.4	-42.1	22.7	152	47.4	-63.4	38.4	149	-16.9	-21.2	15.7	26.5	31.5	g* = 0.6
	8	67.5	-37.9	20.4	152	49.9	-60.0	38.8	147	-17.5	-22.0	18.4	28.8	33.7	
	9	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147	-17.5	-22.1	17.9	28.4	33.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	73.7	-29.4	15.9	152	57.2	-49.9	28.9	150	-16.4	-20.4	13.0	24.3	29.4	f* = 64.4
W	11	76.8	-25.2	13.6	152	62.1	-42.0	22.3	152	-14.6	-16.7	8.7	18.9	24.0	
	12	80.0	-21.0	11.4	152	67.6	-35.2	20.9	149	-12.3	-14.1	9.5	17.1	21.1	Laubgrün – Weiß
	13	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144	-8.9	-10.7	11.1	15.5	17.9	rgb: L – W
	14	86.2	-12.6	6.9	152	80.4	-21.0	19.7	137	-5.7	-8.3	12.8	15.4	16.4	
	15	89.3	-8.3	4.6	151	85.8	-14.1	12.7	138	-3.4	-5.7	8.1	9.9	10.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.4	-4.1	2.4	151	90.6	-7.1	5.2	144	-1.7	-2.9	2.8	4.1	4.5	ΔH*CIELAB = 15.0
	17	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 17.9
	18	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150	-12.2	-14.4	10.1	17.7	21.5	
	20	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147	-17.5	-22.1	17.9	28.4	33.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
W	21	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144	-8.9	-10.7	11.1	15.5	17.9	ΔH*CIELAB = 12.3
	22	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 14.6
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									R* _{ab,m} = 21						

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

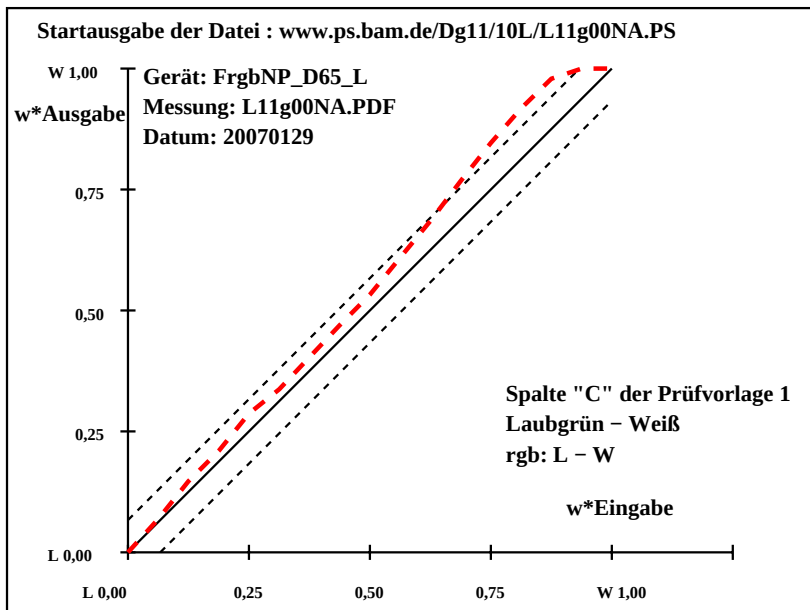

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

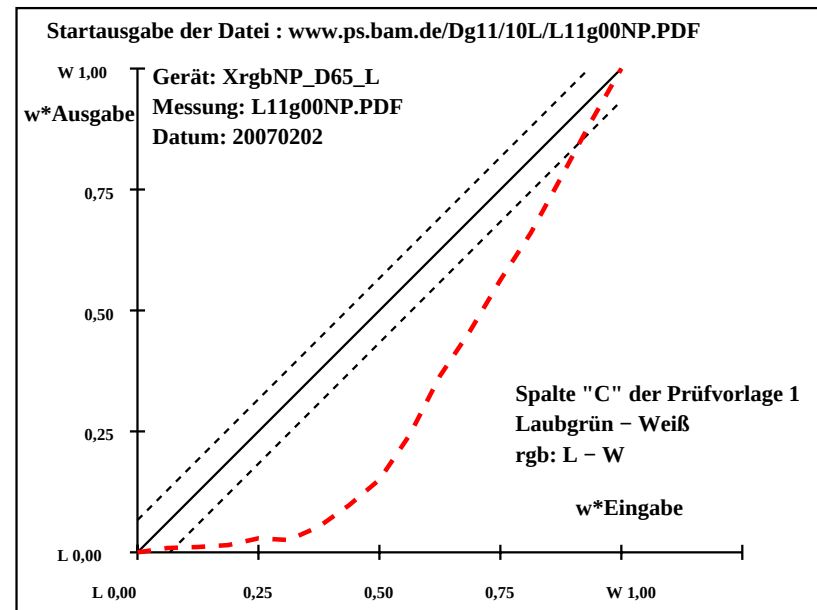


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	53.7	-28.9	-31.6	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach				
	2	56.2	-27.1	-29.6	228	57.8	-29.4	-29.9	225	1.6	-2.2	-0.2	2.3	2.8	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	58.6	-25.3	-27.6	228	61.5	-29.2	-28.0	224	2.9	-3.8	-0.3	3.9	4.9	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	61.0	-23.5	-25.7	228	64.8	-28.4	-26.0	222	3.7	-4.8	-0.2	4.9	6.2	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	63.5	-21.7	-23.7	228	67.9	-27.1	-23.8	221	4.4	-5.4	0.0	5.5	7.0	$\Delta L^* = 92.62 - 53.73$
	6	65.9	-19.8	-21.7	228	70.7	-25.7	-21.9	220	4.8	-5.8	-0.1	5.9	7.6	Gleichmäßigkeit
	7	68.3	-18.0	-19.7	228	73.0	-24.0	-20.1	220	4.7	-5.9	-0.3	6.0	7.6	$g^* = 27.5$
	8	70.7	-16.2	-17.7	228	75.5	-22.4	-18.0	219	4.7	-6.1	-0.2	6.2	7.8	
	9	73.2	-14.4	-15.8	228	77.9	-20.5	-15.9	218	4.8	-6.0	0.0	6.1	7.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	75.6	-12.6	-13.8	228	80.6	-18.0	-13.5	217	5.0	-5.3	0.3	5.4	7.3	$f^* = 50.2$
	11	78.0	-10.8	-11.8	228	83.4	-15.2	-10.7	215	5.4	-4.3	1.1	4.6	7.1	
	12	80.5	-9.0	-9.8	228	86.1	-12.0	-7.9	213	5.7	-2.9	1.9	3.6	6.7	Cyanblau – Weiß
	13	82.9	-7.2	-7.8	228	88.7	-8.0	-4.9	212	5.8	-0.8	2.9	3.0	6.6	rgb: C – W
	14	85.3	-5.3	-5.8	228	90.8	-4.0	-2.3	210	5.5	1.3	3.5	3.8	6.7	
	15	87.8	-3.5	-3.9	228	92.5	-0.6	-0.1	196	4.7	2.9	3.8	4.8	6.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	90.2	-1.7	-1.9	228	92.5	0.0	0.0	0	2.3	1.8	2.0	2.7	3.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.0$
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 5.7$
C	18	53.7	-28.9	-31.6	228	53.7	-28.9	-31.6	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	63.5	-21.7	-23.7	228	67.9	-27.1	-23.8	221	4.4	-5.4	0.0	5.5	7.0	
	20	73.2	-14.4	-15.8	228	77.9	-20.5	-15.9	218	4.8	-6.0	0.0	6.1	7.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	82.9	-7.2	-7.8	228	88.7	-8.0	-4.9	212	5.8	-0.8	2.9	3.0	6.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.9$
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 75$					


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	53.9	-14.7	-49.2	253	51.0	-15.5	-52.8	254	-2.8	-0.7	-3.5	3.7	4.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	56.7	-13.7	-45.9	253	50.8	-15.2	-52.8	254	-5.8	-1.4	-6.8	7.0	9.2	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	59.5	-12.7	-42.7	253	51.1	-15.3	-52.7	254	-8.3	-2.5	-9.9	10.4	13.3	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2	$\Delta L^* = 95.39 - 51.16$
	6	65.0	-10.8	-36.1	253	52.7	-16.2	-51.3	252	-12.2	-5.3	-15.1	16.1	20.3	Gleichmäßigkeit
	7	67.7	-9.8	-32.8	253	55.1	-16.2	-48.9	252	-12.5	-6.3	-16.0	17.3	21.4	$g^* = 2.5$
	8	70.5	-8.8	-29.5	253	57.0	-16.3	-45.4	250	-13.4	-7.4	-15.8	17.6	22.1	
	9	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	76.0	-6.8	-23.0	253	60.9	-15.4	-36.7	247	-15.0	-8.5	-13.6	16.2	22.1	$f^* = 57.1$
11	78.8	-5.8	-19.7	253	64.9	-13.8	-30.9	246	-13.8	-7.9	-11.1	13.8	19.6		
12	81.6	-4.8	-16.4	253	68.6	-12.1	-26.3	245	-12.9	-7.2	-9.8	12.3	17.9	Cyanblau – Weiß	
13	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4	rgb: C – W	
14	87.1	-2.9	-9.8	253	81.0	-8.3	-15.4	242	-6.0	-5.3	-5.5	7.8	9.9		
15	89.9	-1.9	-6.6	253	87.0	-5.8	-9.9	239	-2.7	-3.8	-3.2	5.2	5.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
16	92.6	-0.9	-3.3	254	91.1	-3.2	-5.5	239	-1.5	-2.2	-2.1	3.2	3.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.1$	
W	17	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 13.2$
C	18	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2	
	20	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$
W	22	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 42$					

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

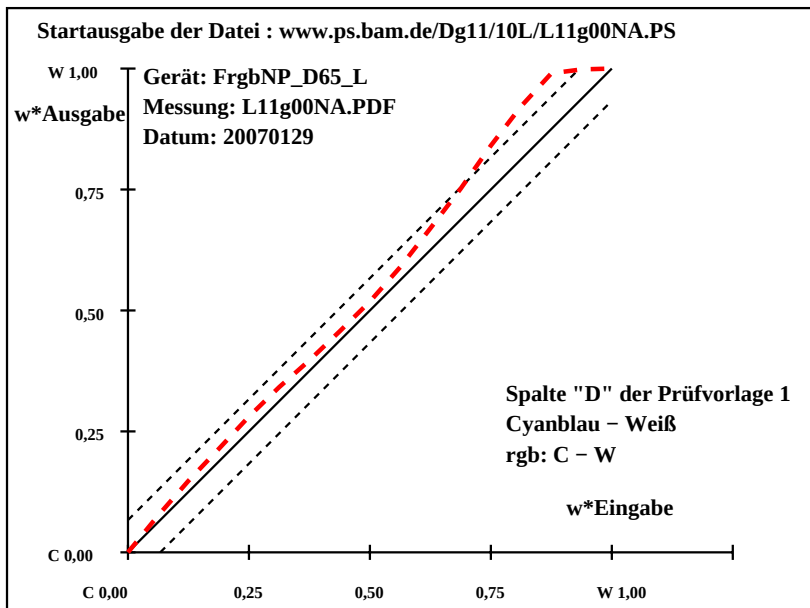

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

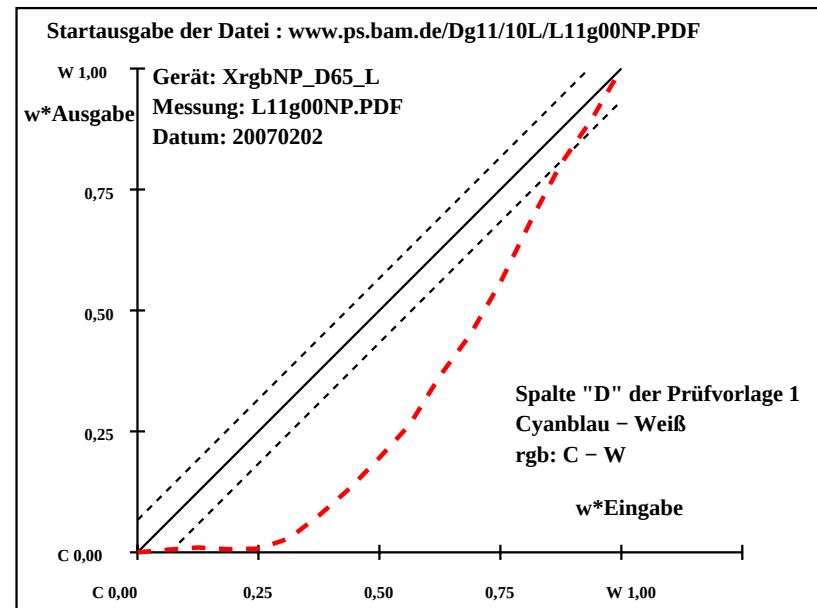


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
V	1	14.6	51.7	-60.3	311	14.6	51.7	-60.3	311	Kennzeichnung nach
	2	19.5	48.5	-56.5	311	20.0	46.6	-59.4	308	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	24.3	45.2	-52.8	311	26.5	39.6	-56.5	305	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	29.2	42.0	-49.0	311	32.8	33.1	-52.8	302	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	34.1	38.8	-45.2	311	38.8	28.0	-49.0	300	$\Delta L^* = 92.7 - 14.57$
	6	39.0	35.5	-41.4	311	44.5	23.9	-45.1	298	Gleichmäßigkeit
	7	43.9	32.3	-37.7	311	49.3	20.5	-41.4	296	$g^* = 44.2$
	8	48.8	29.1	-33.9	311	55.0	16.2	-37.0	294	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	53.6	25.9	-30.1	311	60.0	13.0	-33.0	291	$f^* = 100.9$
	10	58.5	22.6	-26.3	311	65.4	10.5	-28.5	290	Violetblau – Weiß
	11	63.4	19.4	-22.6	311	70.9	8.1	-23.5	289	rgb: V – W
	12	68.3	16.2	-18.8	311	76.3	6.2	-18.3	289	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	13	73.2	12.9	-15.0	311	82.0	4.4	-12.4	289	$\Delta H^{*CIELAB} = 8.7$
	14	78.1	9.7	-11.2	311	87.3	2.3	-6.5	289	$\Delta E^{*CIELAB} = 10.3$
	15	82.9	6.5	-7.4	311	91.9	-0.1	-0.5	252	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	16	87.8	3.2	-3.7	311	92.7	0.0	0.0	0	$\Delta H^{*CIELAB} = 6.7$
W	17	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	$\Delta E^{*CIELAB} = 7.9$
V	18	14.6	51.7	-60.3	311	14.6	51.7	-60.3	311	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 55$
	19	34.1	38.8	-45.2	311	38.8	28.0	-49.0	300	
	20	53.6	25.9	-30.1	311	60.0	13.0	-33.0	291	
	21	73.2	12.9	-15.0	311	82.0	4.4	-12.4	289	
W	22	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	

Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NA.PS

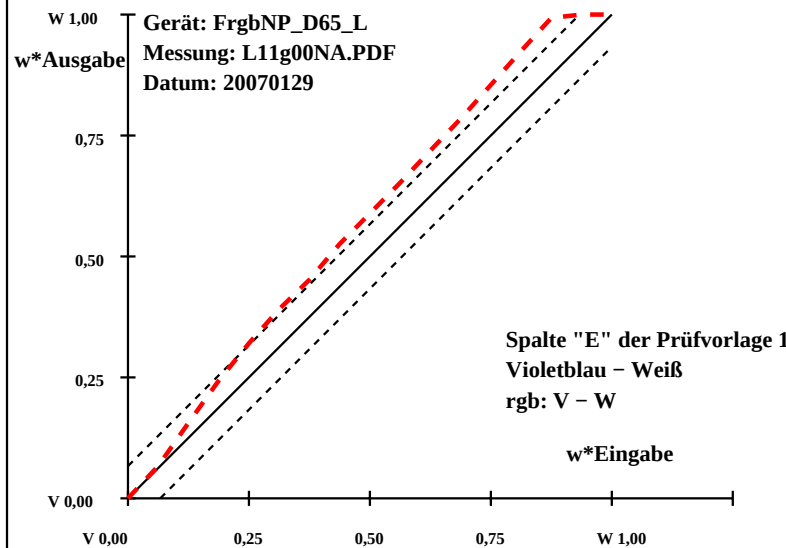


Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

Ausgabe-Kennzeichnung der Prüfvorlage 1 nach DIN 33872-1
17-stufige Farbreihe "E"; rgb-Eingabedaten; 2 Geräte, Seite 5/24

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
V	1	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272	Kennzeichnung nach
	2	41.8	1.9	-45.9	272	37.0	3.3	-48.9	274	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	45.4	1.7	-42.8	272	36.9	3.6	-48.9	274	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	49.0	1.6	-39.8	272	37.2	3.5	-48.7	274	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273	$\Delta L^* = 95.54 - 38.21$
	6	56.1	1.3	-33.6	272	42.9	1.1	-46.3	271	Gleichmäßigkeit
	7	59.7	1.2	-30.5	272	47.4	1.0	-43.1	271	$g^* = 3.5$
	8	63.3	1.1	-27.4	272	52.3	0.0	-40.0	270	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270	$f^* = 74.1$
	10	70.5	0.8	-21.3	272	63.9	-0.1	-30.9	270	Violetblau – Weiß
W	11	74.0	0.7	-18.2	272	69.9	0.0	-25.3	270	rgb: V – W
	12	77.6	0.6	-15.1	272	74.9	-1.0	-21.1	267	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	13	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269	$\Delta H^{*}_{CIELAB} = 7.0$
	14	84.8	0.3	-8.9	272	83.2	0.3	-12.9	271	$\Delta E^{*}_{CIELAB} = 9.5$
	15	88.4	0.2	-5.9	272	86.5	1.4	-9.4	278	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	16	92.0	0.0	-2.8	271	88.4	2.0	-6.9	286	$\Delta H^{*}_{CIELAB} = 5.5$
	17	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117	$\Delta E^{*}_{CIELAB} = 7.4$
	18	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^{*}_{ab,m} = 58$
	19	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273	
	20	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270	
W	21	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269	
	22	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117	

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NP.PDF

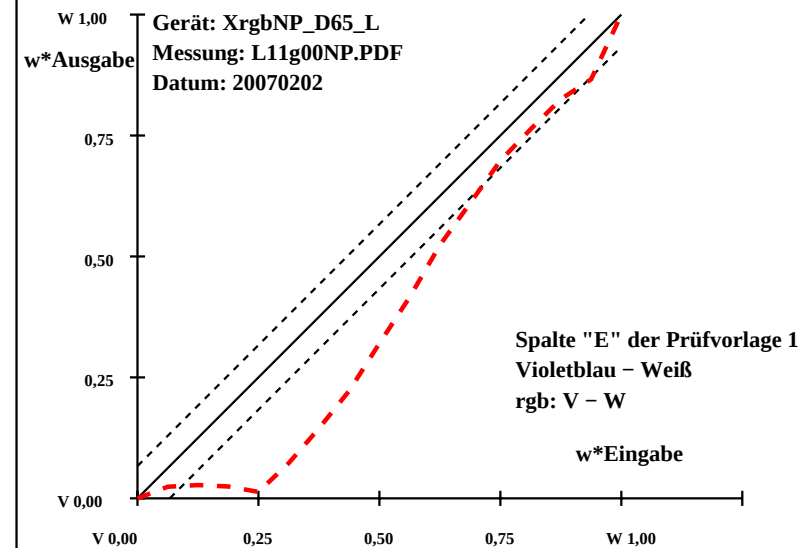

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


Eingabe: rgb (-> olv*) setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1								
M	1	38.7	79.2	-34.7	336	38.7	79.2	-34.7	336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	42.0	74.3	-32.5	336	43.2	75.8	-35.0	335	1.2	1.6	-2.4	2.9	3.1	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	45.4	69.3	-30.4	336	48.1	70.5	-34.0	334	2.6	1.2	-3.5	3.8	4.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	48.8	64.4	-28.2	336	52.5	64.8	-32.4	333	3.7	0.5	-4.1	4.2	5.6	relative CIELAB Daten für "aus"	
	5	52.2	59.4	-26.0	336	56.7	58.8	-30.6	332	4.5	-0.5	-4.5	4.6	6.5	ΔL* = 92.69 - 38.67	
	6	55.6	54.5	-23.8	336	60.1	53.8	-28.9	332	4.5	-0.5	-5.0	5.1	6.8	Gleichmäßigkeit	
	7	58.9	49.5	-21.7	336	63.4	48.7	-26.8	331	4.5	-0.7	-5.0	5.2	6.9	g* = 39.4	
	8	62.3	44.6	-19.5	336	67.5	42.5	-23.9	331	5.2	-1.9	-4.3	4.9	7.1		
	9	65.7	39.6	-17.3	336	71.2	36.7	-21.2	330	5.5	-2.8	-3.8	4.9	7.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset	
	10	69.1	34.6	-15.1	336	75.0	30.7	-18.1	329	5.9	-3.8	-2.9	4.9	7.7	f* = 69.8	
	11	72.4	29.7	-13.0	336	78.6	24.7	-14.9	329	6.2	-4.9	-1.9	5.4	8.2		
	12	75.8	24.8	-10.8	336	82.1	18.7	-11.5	328	6.3	-5.9	-0.6	6.1	8.8	Magentarot – Weiß	
	13	79.2	19.8	-8.6	336	85.6	12.7	-8.0	327	6.4	-7.0	0.6	7.1	9.6	rgb: M – W	
	14	82.6	14.8	-6.4	336	89.2	6.5	-4.1	327	6.6	-8.2	2.3	8.7	10.9		
	15	85.9	9.9	-4.3	336	92.4	0.5	-0.2	329	6.5	-9.3	4.1	10.2	12.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	89.3	4.9	-2.1	336	92.7	0.0	0.0	0	3.3	-4.8	2.2	5.4	6.4	ΔH*_{CIELAB} = 4.9	
	W	17	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*_{CIELAB} = 6.6
M	18	38.7	79.2	-34.7	336	38.7	79.2	-34.7	336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	52.2	59.4	-26.0	336	56.7	58.8	-30.6	332	4.5	-0.5	-4.5	4.6	6.5		
	20	65.7	39.6	-17.3	336	71.2	36.7	-21.2	330	5.5	-2.8	-3.8	4.9	7.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	21	79.2	19.8	-8.6	336	85.6	12.7	-8.0	327	6.4	-7.0	0.6	7.1	9.6	ΔH*_{CIELAB} = 3.3	
W	22	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*_{CIELAB} = 4.7	
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index:		R*_{ab,m} = 72				


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
M	1	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	49.2	66.8	-5.9	355	46.3	71.4	-6.5	355	-2.8	4.6	-0.5	4.6	5.4	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	52.3	62.4	-5.5	355	46.7	70.9	-6.7	355	-5.5	8.5	-1.1	8.6	10.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	55.4	57.9	-5.1	355	47.0	70.4	-7.1	354	-8.3	12.5	-1.9	12.6	15.2	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2	ΔL* = 95.45 - 46.14
	6	61.5	49.0	-4.3	355	48.8	65.4	-10.6	351	-12.6	16.4	-6.2	17.6	21.7	Gleichmäßigkeit
	7	64.6	44.6	-3.9	355	51.1	61.0	-10.8	350	-13.4	16.4	-6.8	17.8	22.4	g* = 6.3
	8	67.7	40.1	-3.5	355	55.2	55.1	-11.6	348	-12.5	15.0	-8.0	17.0	21.2	
	9	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	73.9	31.2	-2.7	355	63.9	43.8	-10.6	346	-9.9	12.6	-7.8	14.9	17.9	f* = 63.7
11	77.0	26.7	-2.3	355	69.2	35.8	-9.3	345	-7.7	9.1	-6.9	11.5	13.8		
12	80.0	22.3	-1.9	355	74.3	27.2	-8.7	342	-5.7	4.9	-6.7	8.4	10.2	Magentarot – Weiß	
13	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8	rgb: M - W	
14	86.2	13.4	-1.1	355	82.0	14.0	-7.8	331	-4.1	0.6	-6.6	6.7	7.9		
15	89.3	8.9	-0.7	355	86.4	7.7	-6.5	319	-2.8	-1.1	-5.7	5.9	6.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
16	92.4	4.5	-0.3	355	89.9	4.5	-4.3	316	-2.3	0.0	-3.9	4.0	4.7	ΔH*CIELAB = 10.0	
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 12.1
M	18	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2	
	20	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
21	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8	ΔH*CIELAB = 8.0	
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 9.8
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index:		R* _{ab,m} = 47			

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

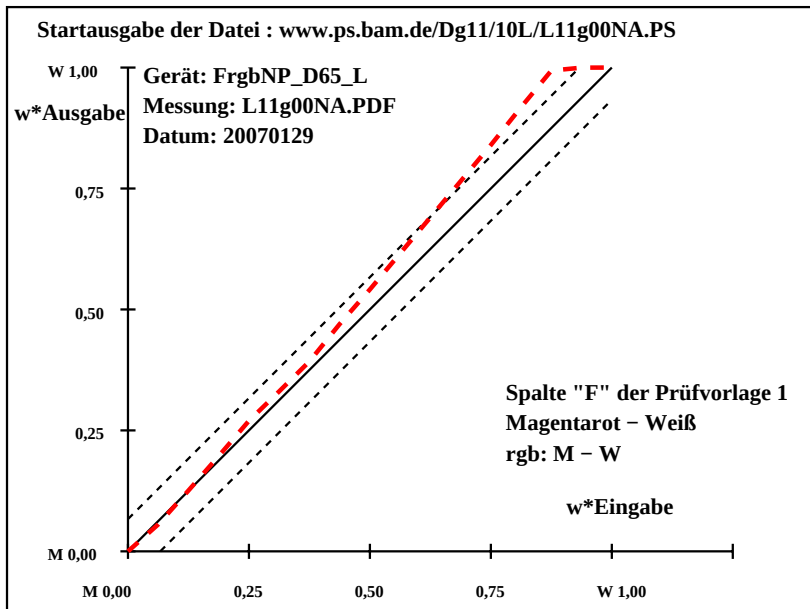

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

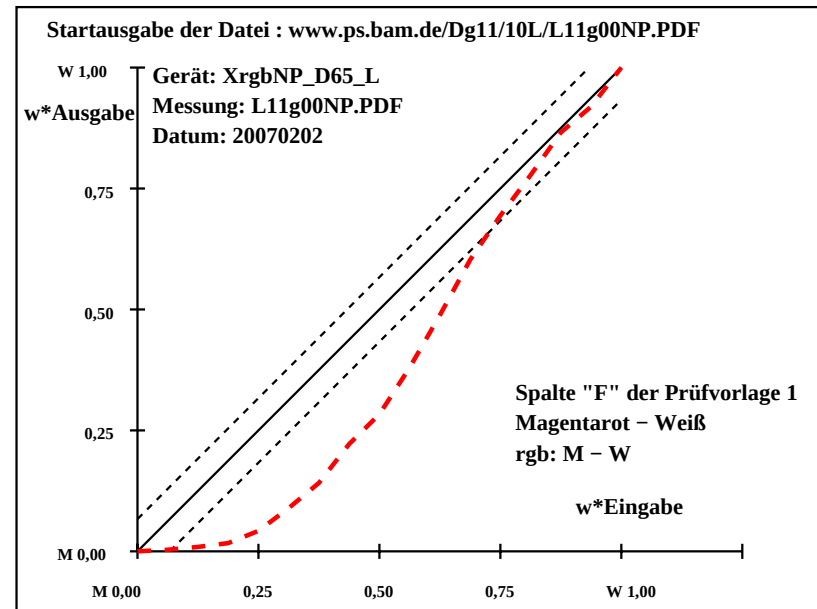

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0
	2	13.9	0.0	0.0	0	13.9	0.7	-2.5
	3	19.1	0.0	0.0	0	20.8	-0.2	-3.9
	4	24.4	0.0	0.0	0	27.4	-1.8	-3.0
	5	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4
	6	34.9	0.0	0.0	0	40.2	-2.7	-1.7
	7	40.1	0.0	0.0	0	45.9	-3.1	-1.5
	8	45.4	0.0	0.0	0	52.0	-3.9	-1.1
Z	9	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5
	10	55.9	0.0	0.0	0	63.4	-3.1	-1.9
	11	61.1	0.0	0.0	0	69.1	-1.8	-2.1
	12	66.4	0.0	0.0	0	75.2	-0.6	-2.1
	13	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4
	14	76.9	0.0	0.0	0	86.9	0.0	-0.1
	15	82.1	0.0	0.0	0	92.0	-0.7	1.1
	16	87.4	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0
N	18	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0
	19	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4
Z	20	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5
	21	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 92.63 - 8.65$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 44.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 108.5$
Schwarz - Weiß
rgb: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 72$

Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.46 - 21.66$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 54.2$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.3$
Schwarz - Weiß
rgb: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 90$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

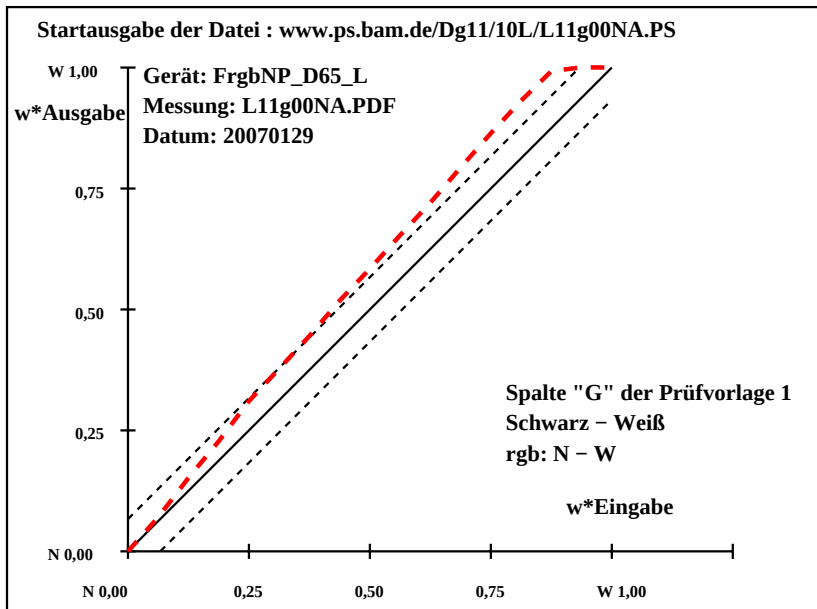

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

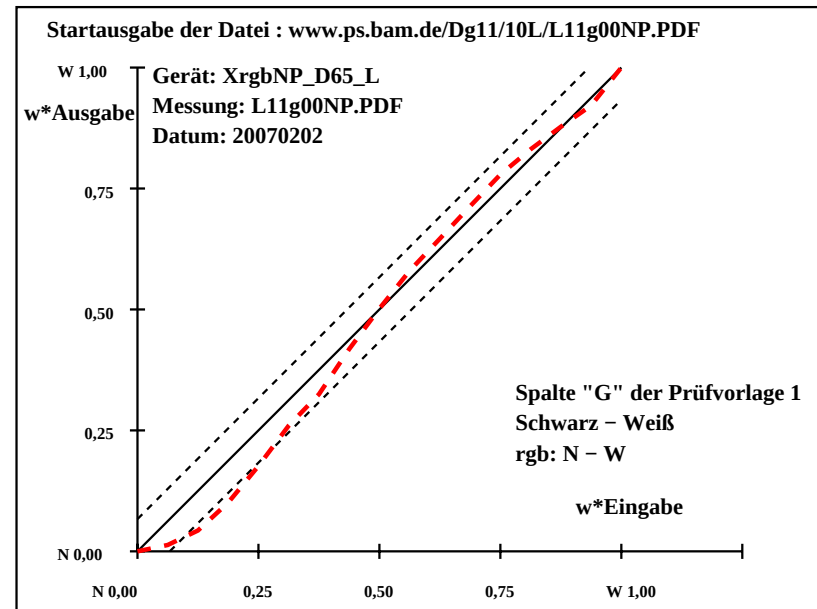

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	8.3	0.1	-0.1	297	8.3	0.1	-0.1	297
	2	10.0	3.9	2.6	34	9.7	3.9	1.8	25
	3	11.7	7.7	5.4	35	11.3	8.2	4.5	29
	4	13.4	11.5	8.2	35	13.0	12.5	7.3	30
	5	15.0	15.3	11.0	36	14.9	17.1	10.2	31
	6	16.7	19.1	13.8	36	16.6	21.7	13.2	31
	7	18.4	22.9	16.6	36	18.4	26.0	16.1	32
	8	20.1	26.7	19.4	36	20.5	30.2	19.4	33
	9	21.7	30.5	22.2	36	22.4	34.9	23.0	33
	10	23.4	34.3	25.0	36	25.1	39.2	26.1	34
	11	25.1	38.1	27.8	36	27.3	44.2	30.5	35
	12	26.7	41.9	30.6	36	29.8	49.1	34.6	35
	13	28.4	45.7	33.4	36	32.3	54.6	39.7	36
	14	30.1	49.5	36.2	36	34.0	58.1	42.7	36
	15	31.8	53.3	39.0	36	35.1	60.5	44.7	36
	16	33.4	57.1	41.8	36	35.2	60.7	44.7	36
O	17	35.1	60.9	44.6	36	35.1	60.9	44.6	36
N	18	8.3	0.1	-0.1	297	8.3	0.1	-0.1	297
	19	15.0	15.3	11.0	36	14.9	17.1	10.2	31
	20	21.7	30.5	22.2	36	22.4	34.9	23.0	33
	21	28.4	45.7	33.4	36	32.3	54.6	39.7	36
O	22	35.1	60.9	44.6	36	35.1	60.9	44.6	36


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 35.11 - 8.34$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 28.8$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 34.6$
Schwarz - Orangerot
rgb: N - O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 80$

Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0
	2	23.5	3.8	2.4	32	21.6	2.1	-0.4	347
	3	25.1	7.6	4.7	32	21.6	4.8	0.7	8
	4	26.6	11.3	7.1	32	23.6	8.5	4.2	26
	5	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9	37
	6	29.6	18.9	11.8	32	30.4	16.7	18.0	47
	7	31.1	22.7	14.2	32	33.1	22.8	23.4	46
	8	32.7	26.5	16.5	32	34.7	28.2	27.1	44
	9	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7	42
	10	35.7	34.0	21.3	32	37.5	37.3	32.0	41
	11	37.2	37.8	23.6	32	38.7	41.6	34.0	39
	12	38.7	41.6	26.0	32	39.9	44.7	35.5	38
	13	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7	37
	14	41.8	49.2	30.7	32	42.9	52.1	38.2	36
	15	43.3	52.9	33.1	32	44.3	54.9	38.0	35
	16	44.8	56.7	35.4	32	45.6	58.3	38.1	33
O	17	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8	32
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0
	19	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9	37
	20	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7	42
	21	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7	37
O	22	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8	32

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.32 - 22.02$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 44.0$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 31.4$
Schwarz - Orangerot
rgb: N - O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 71$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

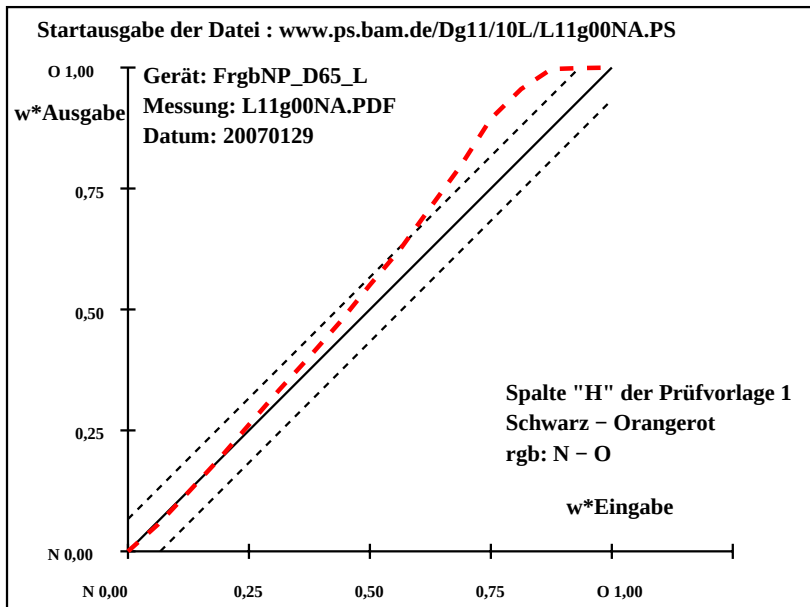

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

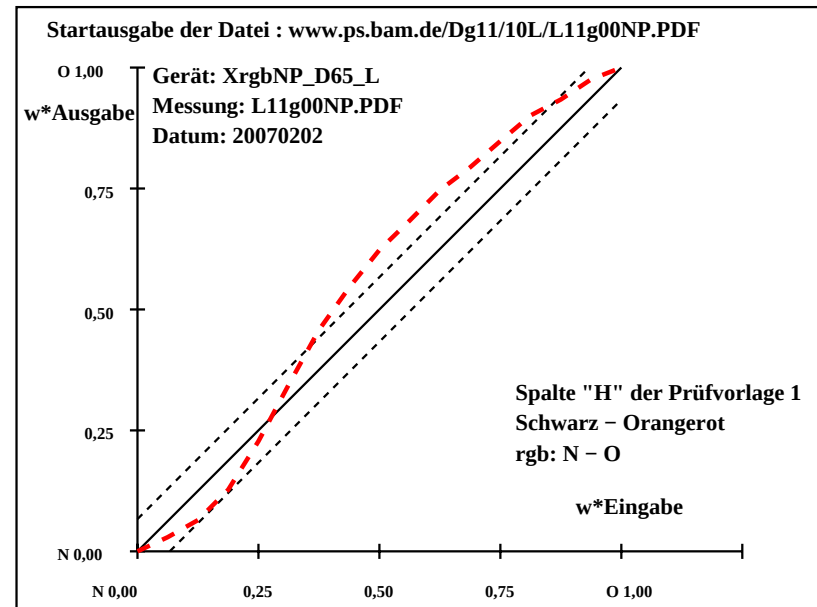


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out/c-ref}	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1		
N	1	8.5	0.0	0.0	0	8.5	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	13.2	-0.2	6.9	92	13.2	-2.5	6.5	112	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	18.0	-0.4	13.9	92	19.3	-6.1	15.0	112	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	22.7	-0.7	20.8	92	25.2	-9.1	23.7	111	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	27.4	-0.9	27.7	92	31.5	-11.0	31.9	109	ΔL* = 84.07 – 8.52
	6	32.1	-1.2	34.7	92	37.0	-11.8	40.1	107	Gleichmäßigkeit
	7	36.9	-1.4	41.6	92	42.2	-12.9	47.8	105	g* = 37.7
	8	41.6	-1.7	48.5	92	48.4	-14.0	56.5	104	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	46.3	-1.9	55.5	92	53.8	-14.5	64.3	103	f* = 97.6
	10	51.0	-2.2	62.4	92	59.1	-14.2	72.7	101	Schwarz – Gelb
	11	55.7	-2.4	69.3	92	64.6	-12.7	80.6	99	rgb: N – Y
	12	60.5	-2.7	76.2	92	70.0	-10.3	89.2	97	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	13	65.2	-2.9	83.2	92	75.4	-7.4	97.4	94	ΔH* ^{CIELAB} = 10.5
	14	69.9	-3.2	90.1	92	80.0	-5.4	104.5	93	ΔE* ^{CIELAB} = 12.0
	15	74.6	-3.4	97.0	92	83.6	-4.4	110.3	92	
	16	79.3	-3.7	104.0	92	83.9	-4.0	110.9	92	
Y	17	84.1	-3.9	110.9	92	84.1	-3.9	110.9	92	
N	18	8.5	0.0	0.0	0	8.5	0.0	0.0	0	
	19	27.4	-0.9	27.7	92	31.5	-11.0	31.9	109	
	20	46.3	-1.9	55.5	92	53.8	-14.5	64.3	103	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	65.2	-2.9	83.2	92	75.4	-7.4	97.4	94	ΔH* ^{CIELAB} = 8.2
Y	22	84.1	-3.9	110.9	92	84.1	-3.9	110.9	92	ΔE* ^{CIELAB} = 9.4
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									R* _{ab,m} = 48	


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out/c-ref}	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1	
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	26.3	-1.0	7.0	99	22.2	-0.7	2.4	108	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	30.6	-2.1	14.0	99	26.2	-3.4	11.0	108	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	34.9	-3.1	20.9	99	32.4	-5.1	22.2	103	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3	103	ΔL* = 90.87 - 21.96
	6	43.5	-5.3	34.9	99	43.4	-8.6	40.5	102	Gleichmäßigkeit
	7	47.8	-6.4	41.9	99	48.4	-9.6	48.8	101	g* = 70.1
	8	52.1	-7.4	48.9	99	53.3	-10.5	55.6	101	
	9	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9	100	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	60.7	-9.6	62.8	99	62.6	-12.3	69.9	100	f* = 89.0
Y	11	65.0	-10.7	69.8	99	66.5	-12.9	75.7	100	
	12	69.3	-11.7	76.8	99	69.6	-14.0	80.1	100	Schwarz - Gelb
	13	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4	100	rgb: N - Y
	14	77.9	-13.9	90.8	99	76.2	-14.7	89.6	99	
	15	82.3	-15.0	97.7	99	79.0	-15.4	93.5	99	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	86.6	-16.0	104.7	99	82.7	-15.7	99.2	99	ΔH* _{CIELAB} = 4.5
	17	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7	99	ΔE* _{CIELAB} = 5.0
	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	
	19	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3	103	
	20	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9	100	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
Y	21	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4	100	ΔH* _{CIELAB} = 3.0
	22	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7	99	ΔE* _{CIELAB} = 3.1
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									R* _{ab,m} = 79	

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

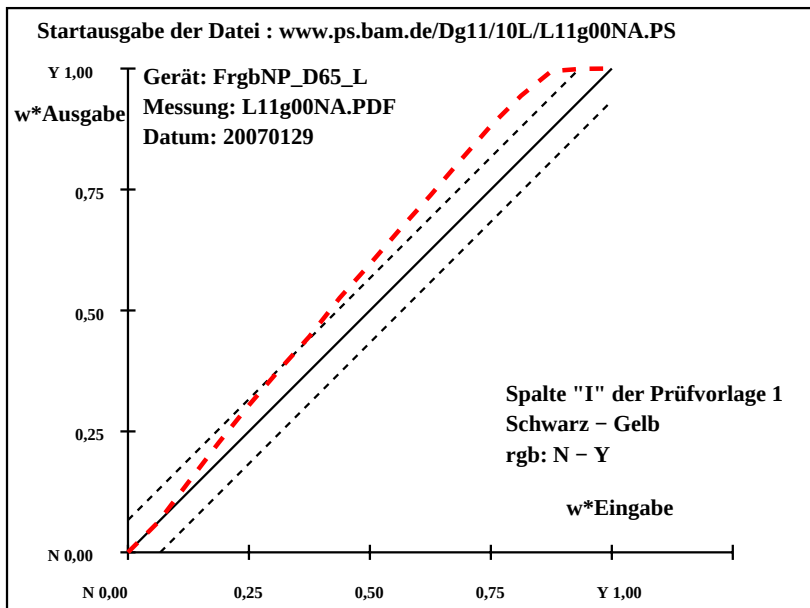

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

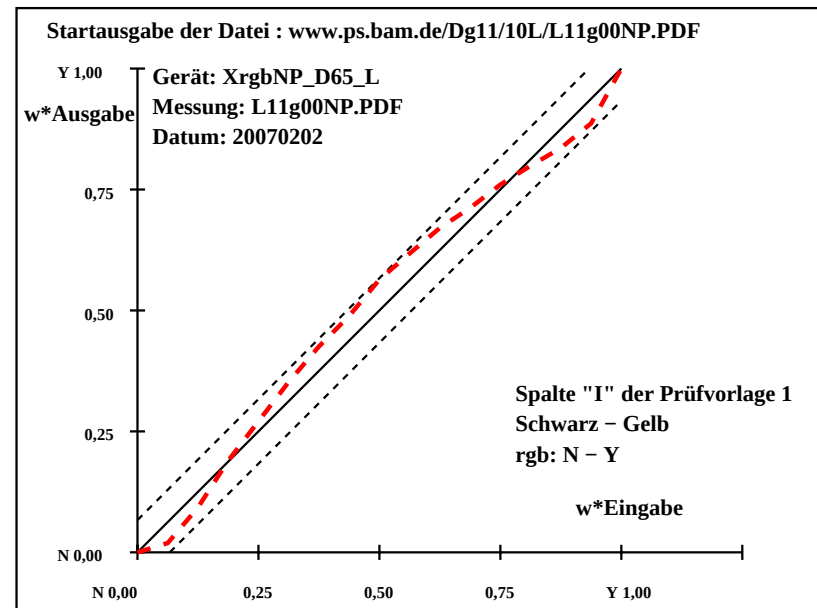

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	8.5	0.1	0.0	315	8.5	0.1	0.0	315
	2	10.7	-3.7	2.9	142	11.7	-6.3	4.0	148
	3	12.9	-7.5	6.0	142	15.6	-14.5	9.6	147
	4	15.1	-11.4	9.0	142	19.8	-22.2	15.1	146
	5	17.3	-15.3	12.1	142	23.5	-29.2	20.1	146
	6	19.5	-19.1	15.1	142	26.7	-34.8	24.6	145
	7	21.7	-23.0	18.2	142	29.7	-39.9	28.7	144
	8	23.9	-26.9	21.2	142	33.0	-45.0	33.4	143
	9	26.1	-30.8	24.2	142	35.5	-49.3	37.1	143
	10	28.3	-34.6	27.3	142	37.7	-52.7	40.1	143
	11	30.5	-38.5	30.3	142	39.6	-55.6	42.9	142
	12	32.7	-42.4	33.4	142	41.0	-57.7	44.8	142
	13	34.9	-46.2	36.4	142	42.1	-59.5	46.4	142
	14	37.1	-50.1	39.5	142	43.0	-60.8	47.5	142
	15	39.3	-54.0	42.5	142	43.7	-61.7	48.7	142
	16	41.5	-57.8	45.6	142	43.7	-61.6	48.8	142
L	17	43.7	-61.7	48.6	142	43.7	-61.7	48.6	142
N	18	8.5	0.1	0.0	315	8.5	0.1	0.0	315
	19	17.3	-15.3	12.1	142	23.5	-29.2	20.1	146
	20	26.1	-30.8	24.2	142	35.5	-49.3	37.1	143
	21	34.9	-46.2	36.4	142	42.1	-59.5	46.4	142
L	22	43.7	-61.7	48.6	142	43.7	-61.7	48.6	142


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 43.7 - 8.49$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 10.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 45.5$
Schwarz - Laubgrün
rgb: N - L
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 13.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 14.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 11.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 12.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 36$

Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0
	2	23.4	-4.1	2.3	152	21.3	-0.8	-0.2	198
	3	24.9	-8.3	4.5	152	22.1	-3.4	0.6	170
	4	26.4	-12.5	6.8	152	24.8	-8.5	5.3	148
	5	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145
	6	29.4	-20.9	11.3	152	31.5	-28.3	18.1	147
	7	30.9	-25.1	13.5	152	34.6	-37.9	22.3	150
	8	32.5	-29.3	15.8	152	36.1	-45.1	24.2	152
	9	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152
	10	35.5	-37.7	20.3	152	40.1	-54.6	28.5	152
	11	37.0	-41.9	22.5	152	41.8	-59.0	30.7	153
	12	38.5	-46.1	24.8	152	42.6	-62.8	31.8	153
	13	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153
	14	41.5	-54.5	29.3	152	44.0	-66.5	33.1	154
	15	43.0	-58.7	31.5	152	44.3	-67.0	33.8	153
	16	44.5	-62.9	33.8	152	45.1	-67.1	34.4	153
L	17	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152
N	18	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0
	19	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145
	20	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152
	21	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153
L	22	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.01 - 21.91$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 27.7$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 31.1$
Schwarz - Laubgrün
rgb: N - L
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 54$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

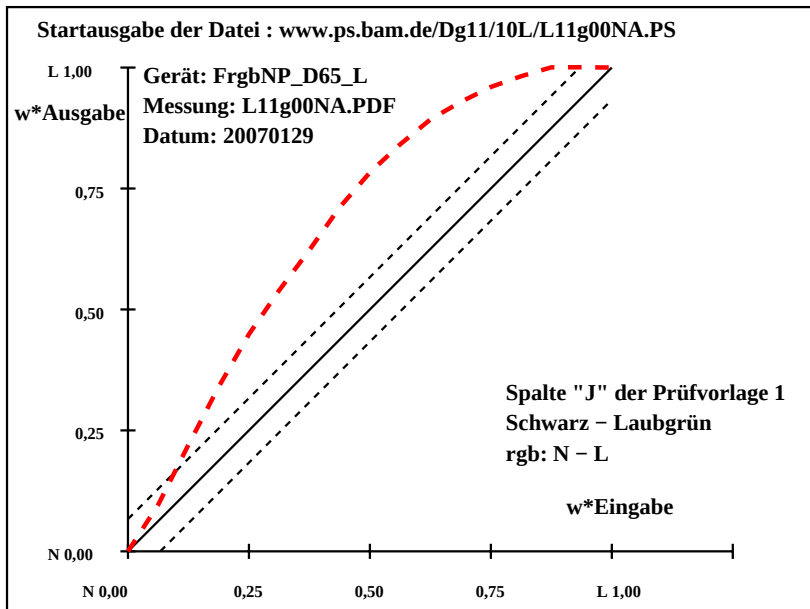

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

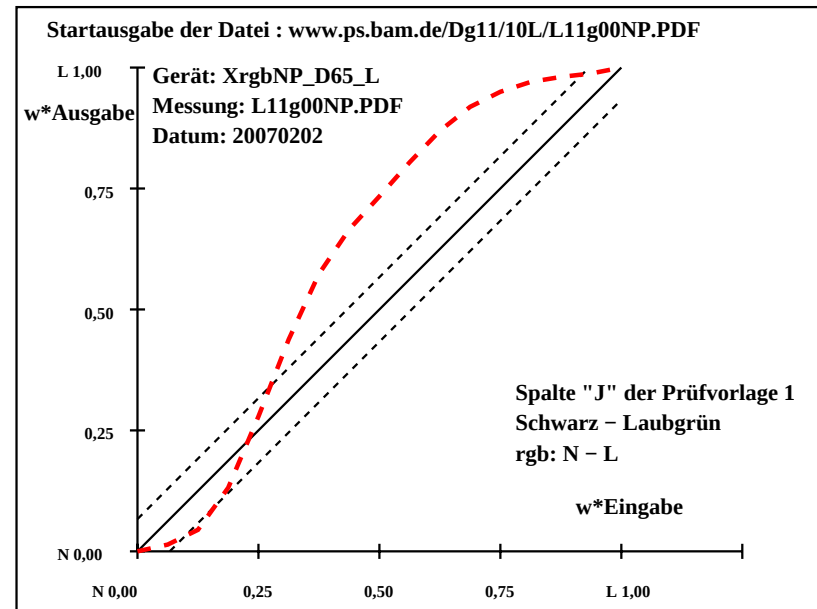

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
N	1	8.8	0.1	0.0	315	8.8	0.1	0.0	315
	2	11.6	-1.6	-2.0	230	12.3	-2.8	-4.2	236
	3	14.4	-3.4	-4.0	229	17.2	-7.3	-7.4	225
	4	17.2	-5.3	-5.9	228	21.8	-12.4	-8.6	215
	5	20.0	-7.1	-7.9	228	26.6	-15.9	-10.8	214
	6	22.8	-8.9	-9.9	228	30.0	-20.0	-11.4	210
	7	25.6	-10.7	-11.9	228	33.5	-22.9	-12.8	209
	8	28.4	-12.5	-13.9	228	37.3	-26.2	-14.1	208
	9	31.2	-14.4	-15.9	228	40.5	-28.1	-16.2	210
	10	34.0	-16.2	-17.8	228	43.4	-29.2	-18.7	213
	11	36.8	-18.0	-19.8	228	46.1	-29.5	-21.7	216
	12	39.6	-19.8	-21.8	228	48.4	-29.5	-24.5	220
	13	42.4	-21.6	-23.8	228	50.4	-29.4	-27.3	223
	14	45.2	-23.4	-25.8	228	52.1	-29.6	-29.1	225
	15	48.0	-25.3	-27.7	228	53.4	-29.8	-30.6	226
	16	50.8	-27.1	-29.7	228	53.7	-29.0	-31.6	227
C	17	53.6	-28.9	-31.7	228	53.6	-28.9	-31.7	228
N	18	8.8	0.1	0.0	315	8.8	0.1	0.0	315
	19	20.0	-7.1	-7.9	228	26.6	-15.9	-10.8	214
	20	31.2	-14.4	-15.9	228	40.5	-28.1	-16.2	210
	21	42.4	-21.6	-23.8	228	50.4	-29.4	-27.3	223
C	22	53.6	-28.9	-31.7	228	53.6	-28.9	-31.7	228


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 53.56 - 8.82$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 18.1$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 57.8$
Schwarz - Cyanblau
rgb: N - C
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.8$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.9$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 57$

Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
N	1	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252
	2	22.5	-0.9	-3.5	254	20.3	-1.1	-4.3	255
	3	24.4	-1.9	-6.8	254	20.6	-1.8	-7.7	256
	4	26.3	-2.8	-10.1	254	22.7	-3.8	-12.9	253
	5	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247
	6	30.1	-4.7	-16.7	254	27.8	-10.9	-18.1	239
	7	32.0	-5.6	-20.0	254	30.1	-15.0	-19.1	232
	8	33.9	-6.6	-23.3	254	32.7	-17.1	-22.4	233
	9	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233
	10	37.6	-8.4	-29.8	254	39.6	-21.8	-29.3	233
	11	39.5	-9.4	-33.1	254	42.6	-22.9	-33.0	235
	12	41.4	-10.3	-36.4	254	45.4	-24.4	-35.7	236
	13	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237
	14	45.2	-12.2	-43.0	254	48.3	-24.7	-40.3	238
	15	47.1	-13.1	-46.3	254	48.3	-23.6	-41.4	240
	16	49.0	-14.1	-49.6	254	49.3	-22.8	-43.3	242
C	17	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254
N	18	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252
	19	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247
	20	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233
	21	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237
C	22	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 50.86 - 20.66$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 38.2$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 39.0$
Schwarz - Cyanblau
rgb: N - C
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 63$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

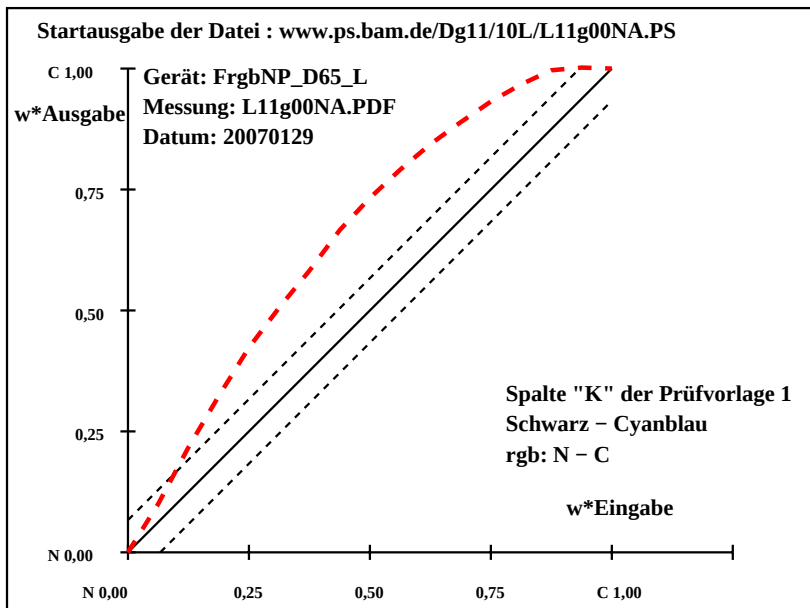

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

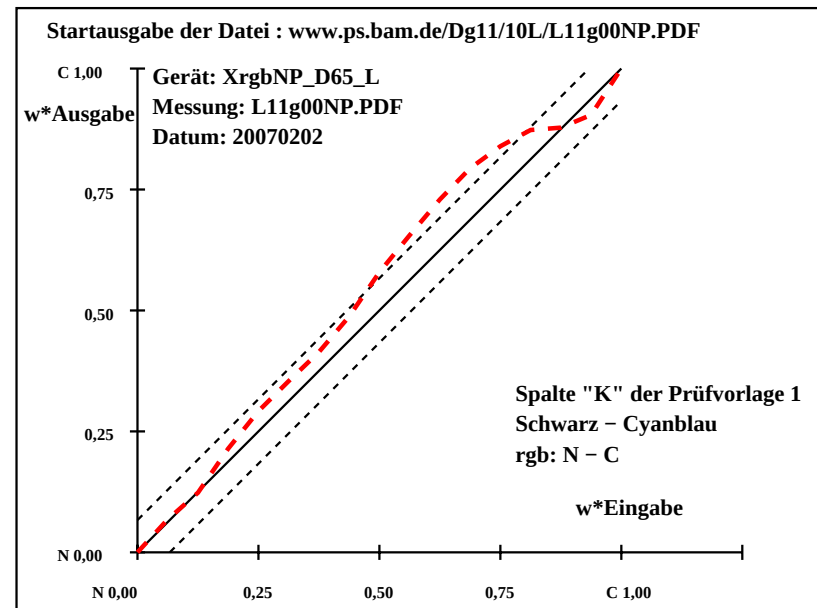


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
N	1	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	9.1	3.4	-3.7	312	8.9	4.7	-8.5	299	-0.1	1.3	-4.7	5.0	5.0	5.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	9.4	6.7	-7.5	311	9.4	10.2	-16.7	301	0.0	3.5	-9.1	9.9	9.9	9.9	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	9.7	10.0	-11.3	311	9.7	14.6	-22.3	303	0.0	4.6	-10.9	11.9	11.9	11.9	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9	5.7	-12.4	13.8	13.8	13.8	$\Delta L^* = 13.88 - 8.73$
	6	10.3	16.6	-18.9	311	10.5	23.1	-32.2	306	0.2	6.5	-13.2	14.8	14.8	14.8	Gleichmäßigkeit
	7	10.7	19.9	-22.7	311	11.0	27.0	-36.3	307	0.3	7.1	-13.5	15.4	15.4	15.4	$g^* = 4.6$
	8	11.0	23.2	-26.5	311	11.4	31.2	-40.5	308	0.4	8.0	-13.9	16.2	16.2	16.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7	8.4	-13.8	16.2	16.2	16.2	$f^* = 6.7$
	10	11.6	29.8	-34.0	311	12.3	39.2	-48.1	309	0.6	9.4	-14.0	16.9	16.9	16.9	
V	11	11.9	33.1	-37.8	311	12.8	43.0	-51.8	310	0.9	9.9	-13.9	17.1	17.1	17.1	
	12	12.3	36.4	-41.6	311	13.3	46.1	-54.7	310	1.0	9.7	-13.0	16.3	16.3	16.3	Schwarz – Violetblau
	13	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2	8.4	-11.0	13.9	14.0	14.0	rgb: N – V
	14	12.9	43.0	-49.2	311	14.0	50.1	-58.3	311	1.1	7.1	-9.0	11.5	11.6	11.6	
	15	13.2	46.3	-53.0	311	13.9	51.9	-59.9	311	0.7	5.6	-6.8	8.9	8.9	8.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	13.6	49.6	-56.8	311	13.9	52.7	-60.5	311	0.4	3.1	-3.6	4.8	4.8	4.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 11.3$
	17	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 11.3$
	18	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9	5.7	-12.4	13.8	13.8	13.8	
	20	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7	8.4	-13.8	16.2	16.2	16.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
V	21	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2	8.4	-11.0	13.9	14.0	14.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.8$
	22	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 50$						


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	21.5	0.0	-3.3	270	19.5	-0.4	-4.6	264	-1.9	-0.4	-1.2	1.4	2.5	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	22.7	0.1	-6.3	271	19.3	-0.4	-7.8	266	-3.3	-0.5	-1.4	1.6	3.8	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	23.8	0.1	-9.4	271	20.1	-0.8	-11.7	266	-3.6	-0.9	-2.2	2.5	4.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8	$\Delta L^* = 38.83 - 20.35$
	6	26.1	0.3	-15.5	271	24.3	-0.7	-22.8	268	-1.7	-1.0	-7.2	7.4	7.6	Gleichmäßigkeit
	7	27.3	0.4	-18.6	271	25.7	0.2	-26.8	270	-1.5	-0.1	-8.1	8.2	8.4	$g^* = 28.9$
	8	28.4	0.5	-21.6	271	27.0	0.9	-29.9	272	-1.4	0.4	-8.2	8.3	8.4	
	9	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	30.7	0.6	-27.8	271	29.2	2.7	-35.9	274	-1.5	2.1	-8.0	8.4	8.5	$f^* = 23.9$
11	31.9	0.7	-30.8	271	31.0	3.8	-39.7	275	-0.8	3.1	-8.8	9.4	9.4		
12	33.1	0.8	-33.9	271	32.7	4.4	-42.9	276	-0.3	3.6	-8.9	9.7	9.7	Schwarz - Violetblau	
13	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5	rgb: N - V	
14	35.4	1.0	-40.0	271	35.0	5.3	-47.3	276	-0.3	4.3	-7.2	8.5	8.5		
15	36.5	1.0	-43.1	271	36.6	4.2	-48.9	275	0.1	3.2	-5.7	6.6	6.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
16	37.7	1.1	-46.1	271	37.2	3.3	-49.1	274	-0.4	2.2	-2.9	3.7	3.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 5.8$	
V	17	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$
N	18	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8	
	20	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
V	22	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 73$						

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

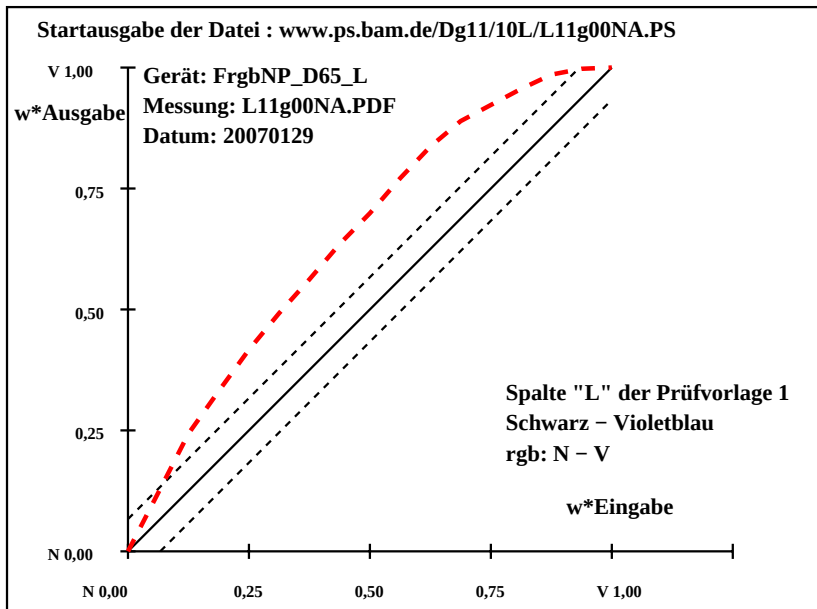

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

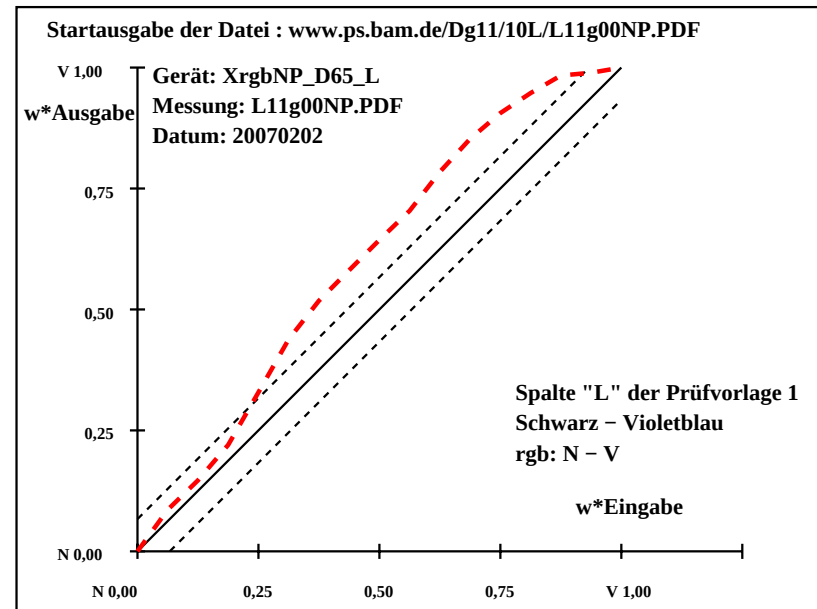


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	8.9	0.0	0.2	90	8.9	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	10.7	5.0	-1.9	338	10.6	8.1	-6.4	321	0.0	3.1	-4.4	5.5	5.5	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	12.6	10.0	-4.1	337	12.8	16.4	-12.6	322	0.2	6.4	-8.4	10.7	10.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	14.4	14.9	-6.2	337	15.1	23.4	-16.7	324	0.7	8.5	-10.4	13.5	13.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	16.2	19.9	-8.4	337	17.6	30.4	-20.9	325	1.4	10.5	-12.4	16.3	16.4	$\Delta L^* = 38.24 - 8.91$
	6	18.1	24.9	-10.6	337	19.6	36.3	-23.0	328	1.5	11.4	-12.3	16.9	16.9	Gleichmäßigkeit
	7	19.9	29.9	-12.8	337	21.6	41.9	-25.9	328	1.6	12.0	-13.1	17.8	17.9	$g^* = 29.3$
	8	21.7	34.9	-14.9	337	23.8	47.6	-28.4	329	2.1	12.7	-13.4	18.5	18.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	23.6	39.9	-17.1	337	25.9	52.8	-30.6	330	2.4	13.0	-13.4	18.7	18.9	$f^* = 37.9$
	10	25.4	44.8	-19.3	337	28.2	58.5	-33.0	330	2.8	13.7	-13.6	19.4	19.6	Schwarz – Magentarot
	11	27.2	49.8	-21.5	337	30.5	63.6	-34.3	332	3.3	13.8	-12.8	18.8	19.1	rgb: N – M
	12	29.1	54.8	-23.6	337	33.0	68.5	-35.1	333	3.9	13.7	-11.4	17.9	18.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	13	30.9	59.8	-25.8	337	35.5	72.8	-34.8	334	4.5	13.0	-8.9	15.8	16.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 12.8$
	14	32.7	64.8	-28.0	337	37.0	76.4	-34.6	336	4.2	11.6	-6.5	13.4	14.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 13.1$
	15	34.6	69.7	-30.1	337	38.2	78.7	-34.3	336	3.6	9.0	-4.1	9.9	10.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	16	36.4	74.7	-32.3	337	38.3	79.5	-34.6	336	1.9	4.8	-2.2	5.3	5.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.2$
M	17	38.2	79.7	-34.5	337	38.2	79.7	-34.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.3$
N	18	8.9	0.0	0.2	90	8.9	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 43$
	19	16.2	19.9	-8.4	337	17.6	30.4	-20.9	325	1.4	10.5	-12.4	16.3	16.4	
	20	23.6	39.9	-17.1	337	25.9	52.8	-30.6	330	2.4	13.0	-13.4	18.7	18.9	
	21	30.9	59.8	-25.8	337	35.5	72.8	-34.8	334	4.5	13.0	-8.9	15.8	16.5	
M	22	38.2	79.7	-34.5	337	38.2	79.7	-34.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	22.3	4.4	-0.6	351	19.5	2.0	-4.1	295	-2.8	-2.3	-3.4	4.2	5.1	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	23.9	8.8	-1.0	353	19.9	6.6	-5.9	318	-3.9	-2.1	-4.9	5.4	6.8	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	25.5	13.3	-1.3	354	21.8	15.4	-10.0	327	-3.6	2.1	-8.6	8.9	9.7	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2	$\Delta L^* = 46.19 - 20.76$
	6	28.7	22.2	-2.1	354	25.2	28.4	-16.7	329	-3.4	6.2	-14.5	15.9	16.3	Gleichmäßigkeit
	7	30.3	26.7	-2.5	355	27.0	32.9	-18.2	331	-3.2	6.2	-15.6	16.9	17.3	$g^* = 34.3$
	8	31.9	31.1	-2.8	355	29.2	37.5	-19.3	333	-2.6	6.4	-16.4	17.7	17.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3	
	10	35.1	40.1	-3.6	355	32.6	45.5	-18.5	338	-2.3	5.4	-14.8	15.9	16.1	$f^* = 32.9$
11	36.7	44.5	-4.0	355	34.8	49.9	-16.7	341	-1.7	5.4	-12.6	13.8	14.0	Schwarz – Magentarot	
12	38.2	49.0	-4.3	355	37.1	54.5	-15.7	344	-1.1	5.5	-11.3	12.6	12.7		
13	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8	rgb: N – M	
14	41.4	57.9	-5.1	355	41.7	63.0	-11.6	349	0.3	5.1	-6.4	8.3	8.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
15	43.0	62.4	-5.5	355	43.6	66.7	-10.1	351	0.6	4.3	-4.5	6.4	6.4		
16	44.6	66.8	-5.8	355	44.4	68.1	-9.1	352	-0.1	1.3	-3.2	3.5	3.5		$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.0$
M	17	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.2$
N	18	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	19	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2	
	20	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3	
	21	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8	
M	22	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 7.9$
															$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 55$						

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

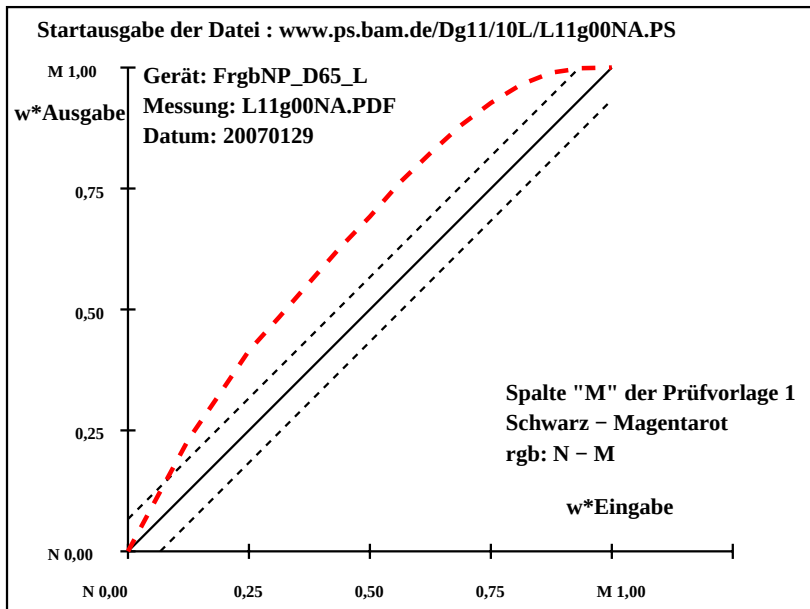

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

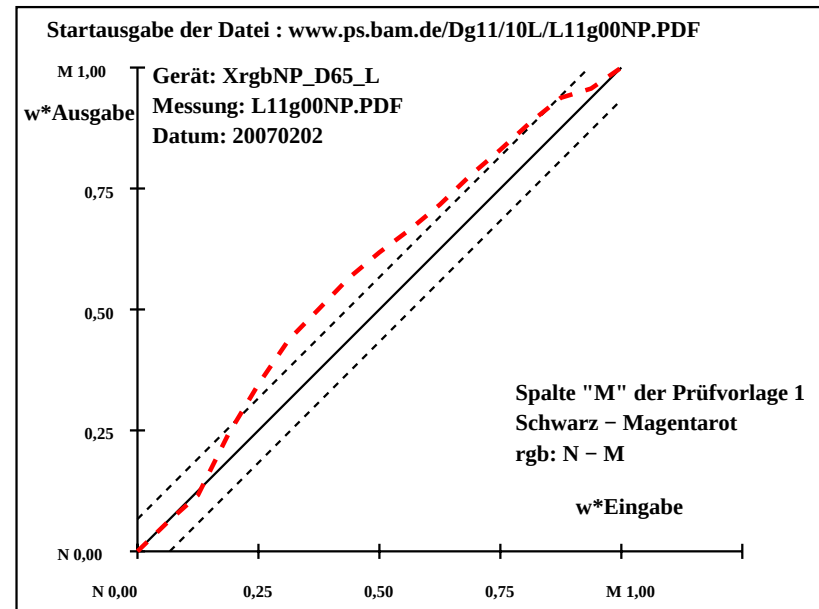


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1	
N	1	9.1	0.0	0.2	90	9.1 0.0 0.2 90	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Kennzeichnung nach
	2	14.4	0.0	0.2	90	14.6 0.3 -1.7 279	0.2 0.3 -1.9 2.0 2.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	19.6	0.0	0.2	90	21.7 -0.4 -2.7 260	2.1 -0.4 -2.9 3.0 3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	24.8	0.0	0.2	90	28.4 -1.8 -1.9 226	3.6 -1.8 -2.1 2.9 4.6	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	30.0	0.0	0.2	90	35.5 -2.1 -2.3 227	5.5 -2.1 -2.5 3.4 6.4	ΔL* = 92.81 – 9.12
	6	35.3	0.0	0.1	90	41.3 -2.6 -0.4 190	6.1 -2.6 -0.5 2.8 6.7	Gleichmäßigkeit
	7	40.5	0.0	0.1	90	46.8 -2.6 -0.7 197	6.3 -2.6 -0.8 2.9 6.9	g* = 42.5
	8	45.7	0.0	0.1	90	52.9 -3.7 -0.2 185	7.2 -3.7 -0.3 3.8 8.1	
Z	9	51.0	0.0	0.1	90	58.3 -3.7 -0.8 193	7.3 -3.7 -0.9 3.9 8.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	56.2	0.0	0.1	90	63.8 -3.2 -1.2 202	7.6 -3.2 -1.3 3.6 8.4	f* = 108.1
	11	61.4	0.0	0.1	90	69.8 -1.8 -1.5 220	8.4 -1.8 -1.6 2.5 8.7	
	12	66.7	0.0	0.1	90	75.6 -0.8 -1.6 242	9.0 -0.8 -1.7 2.0 9.2	Schwarz – Weiß
	13	71.9	0.0	0.1	90	81.6 0.0 -1.1 270	9.7 0.0 -1.2 1.3 9.8	w: N – W
	14	77.1	0.0	0.0	90	87.1 0.0 0.0 270	10.0 0.0 0.0 0.1 10.0	
	15	82.3	0.0	0.0	90	92.1 -0.6 1.1 122	9.8 -0.6 1.1 1.3 9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	87.6	0.0	0.0	90	92.9 0.0 0.0 0	5.3 0.0 0.0 0.0 5.3	ΔH*CIELAB = 2.1
W	17	92.8	0.0	0.0	0	92.8 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ΔE*CIELAB = 6.3
N	18	9.1	0.0	0.2	90	9.1 0.0 0.2 90	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	19	30.0	0.0	0.2	90	35.5 -2.1 -2.3 227	5.5 -2.1 -2.5 3.4 6.4	
Z	20	51.0	0.0	0.1	90	58.3 -3.7 -0.8 193	7.3 -3.7 -0.9 3.9 8.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	71.9	0.0	0.1	90	81.6 0.0 -1.1 270	9.7 0.0 -1.2 1.3 9.8	ΔH*CIELAB = 1.7
W	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ΔE*CIELAB = 4.9
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:							R*ab,m = 72	


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1							
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0	270	-1.8	0.1	0.1	0.1	1.9	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0	0	-3.9	0.1	0.2	0.2	4.0	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0	0	-3.0	0.1	0.2	0.2	3.1	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1	ΔL* = 95.51 - 21.27
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0	270	-1.8	0.1	0.0	0.1	1.9	Gleichmäßigkeit
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0	0	-1.8	0.1	0.1	0.2	1.9	g* = 77.3
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1	90	-1.8	0.1	0.2	0.2	1.9	
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0	180	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	f* = 95.9
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0	0	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3	90	-0.5	0.1	0.4	0.4	0.7	Schwarz - Weiß
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0	w: N - W
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1	90	-0.4	0.1	0.1	0.2	0.5	
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1	90	-1.0	0.1	0.1	0.2	1.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0	0	-1.7	0.1	0.0	0.1	1.8	ΔH*CIELAB = 0.2
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 1.5
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1	
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0	ΔH*CIELAB = 0.2
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 1.1
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*ab,m = 94															

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

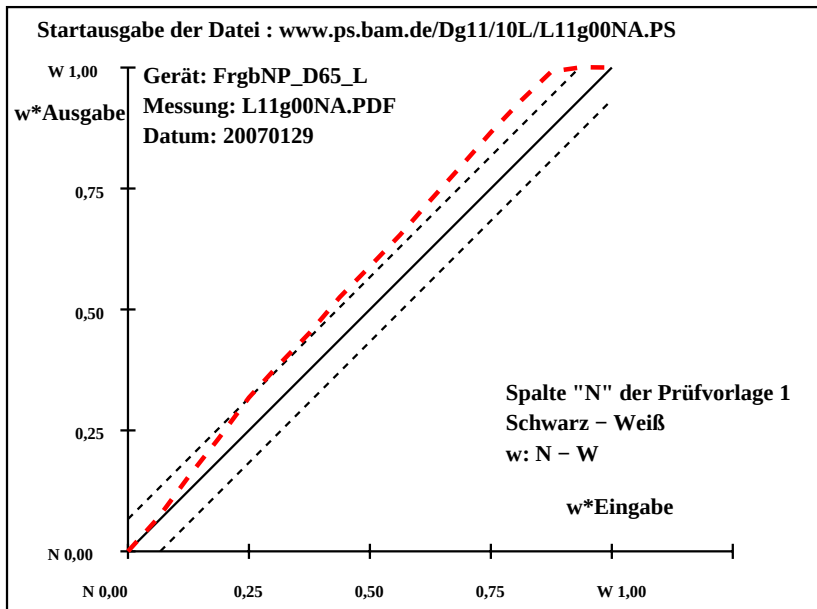

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

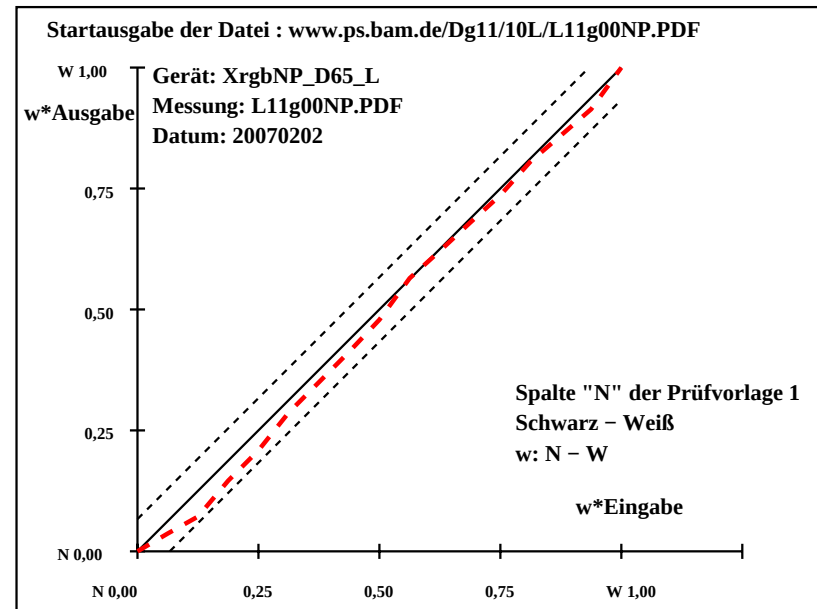


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
O	1	36.2	60.8	44.5	36	36.2	60.8	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	39.0	52.7	38.9	36	40.5	57.8	37.0	33	1.6	5.1	-1.8	5.5	5.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	41.7	44.6	33.3	37	45.2	52.5	29.8	30	3.5	7.9	-3.4	8.7	9.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	44.4	36.5	27.7	37	48.6	44.3	24.8	29	4.2	7.8	-2.8	8.4	9.3	
	5	47.2	28.4	22.1	38	51.3	34.4	17.9	27	4.1	6.1	-4.1	7.4	8.4	
	6	49.9	20.2	16.5	39	52.7	24.0	13.8	30	2.7	3.8	-2.6	4.6	5.4	Gleichmäßigkeit
	7	52.7	12.1	10.9	42	54.1	14.1	8.2	30	1.4	2.0	-2.6	3.3	3.6	g* = 36.1
	8	55.4	4.0	5.3	53	56.4	4.0	4.0	45	1.0	0.0	-1.2	1.3	1.6	
Z	9	58.2	-4.0	-0.2	184	58.2	-4.0	-0.2	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	10	57.6	-7.1	-4.1	210	60.1	-10.4	-5.2	207	2.5	-3.2	-1.0	3.4	4.3	
	11	57.1	-10.3	-8.1	218	61.7	-15.9	-10.1	213	4.6	-5.5	-1.9	6.0	7.6	
	12	56.6	-13.4	-12.0	222	63.1	-20.3	-14.9	216	6.5	-6.8	-2.8	7.5	10.0	Orangerot – Cyanblau
	13	56.0	-16.5	-15.9	224	63.6	-24.4	-19.3	218	7.6	-7.8	-3.3	8.6	11.4	rgb: O – Z – C
	14	55.5	-19.6	-19.8	225	63.1	-27.7	-23.3	220	7.6	-8.0	-3.4	8.8	11.6	
	15	55.0	-22.8	-23.8	226	61.6	-29.8	-26.8	222	6.6	-6.9	-2.9	7.7	10.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	54.5	-25.9	-27.7	227	58.1	-29.5	-29.7	225	3.6	-3.5	-1.9	4.2	5.5	ΔH*CIELAB = 5.0
C	17	53.9	-29.0	-31.6	227	53.9	-29.0	-31.6	227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 6.1
O	18	36.2	60.8	44.5	36	36.2	60.8	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	47.2	28.4	22.1	38	51.3	34.4	17.9	27	4.1	6.1	-4.1	7.4	8.4	
Z	20	58.2	-4.0	-0.2	184	58.2	-4.0	-0.2	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	56.0	-16.5	-15.9	224	63.6	-24.4	-19.3	218	7.6	-7.8	-3.3	8.6	11.4	ΔH*CIELAB = 3.2
C	22	53.9	-29.0	-31.6	227	53.9	-29.0	-31.6	227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 4.0


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*				Start-Ausgabe S1			
O	1	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	47.8	52.7	34.9	34	45.8	58.4	36.2	32	-1.9	5.7	1.3	5.9	6.2	
	3	49.3	45.2	30.0	34	44.3	55.0	31.1	29	-5.0	9.8	1.1	9.9	11.1	
	4	50.8	37.6	25.0	34	43.6	50.4	23.8	25	-7.2	12.8	-1.1	12.8	14.7	
	5	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7	
	6	53.8	22.6	15.0	34	46.1	32.9	13.8	23	-7.6	10.3	-1.1	10.4	13.0	
	7	55.3	15.1	10.0	34	49.6	19.9	9.5	26	-5.6	4.9	-0.4	4.9	7.5	
	8	56.8	7.5	5.1	34	55.4	7.8	2.8	20	-1.3	0.3	-2.2	2.3	2.7	
Z	9	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gleichmäßigkeit g* = 12.5
	10	57.3	-1.7	-6.5	255	57.3	-8.2	-8.0	224	0.1	-6.4	-1.4	6.7	6.7	
	11	56.2	-3.4	-13.2	255	50.7	-15.3	-17.9	229	-5.4	-11.8	-4.6	12.8	13.9	
	12	55.1	-5.2	-19.9	255	47.3	-19.9	-26.5	233	-7.7	-14.6	-6.5	16.1	17.9	
	13	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	
	14	52.9	-8.7	-33.3	255	48.0	-23.4	-40.1	240	-4.8	-14.6	-6.7	16.2	16.9	
	15	51.8	-10.5	-40.0	255	47.4	-20.5	-43.4	245	-4.4	-9.9	-3.3	10.6	11.5	
	16	50.7	-12.2	-46.7	255	47.9	-20.1	-45.0	246	-2.7	-7.8	1.7	8.0	8.5	
C	17	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Orangerot – Cyanblau rgb: O – Z – C
	18	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
O	19	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	20	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	21	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	22	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
C	23	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*CIELAB = 8.7 ΔE*CIELAB = 9.7
	24	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
C	25	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*CIELAB = 6.2 ΔE*CIELAB = 6.9
	26	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

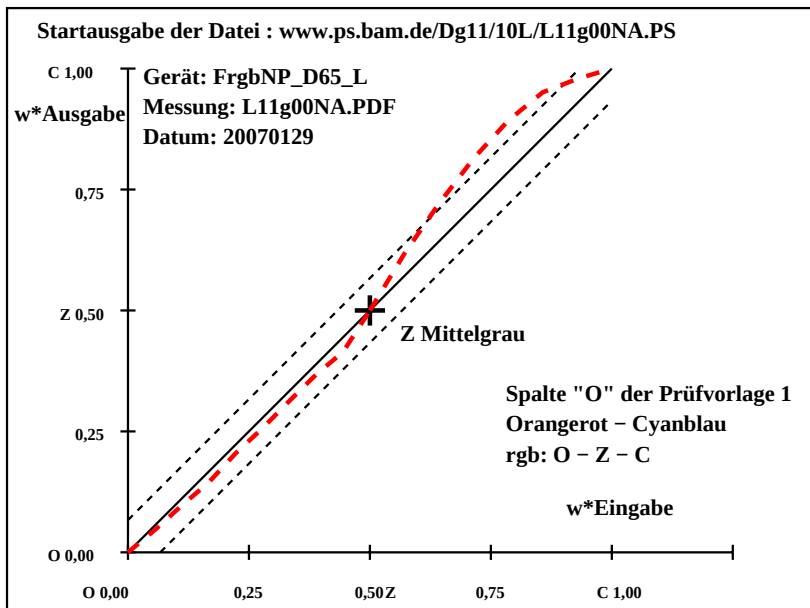

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

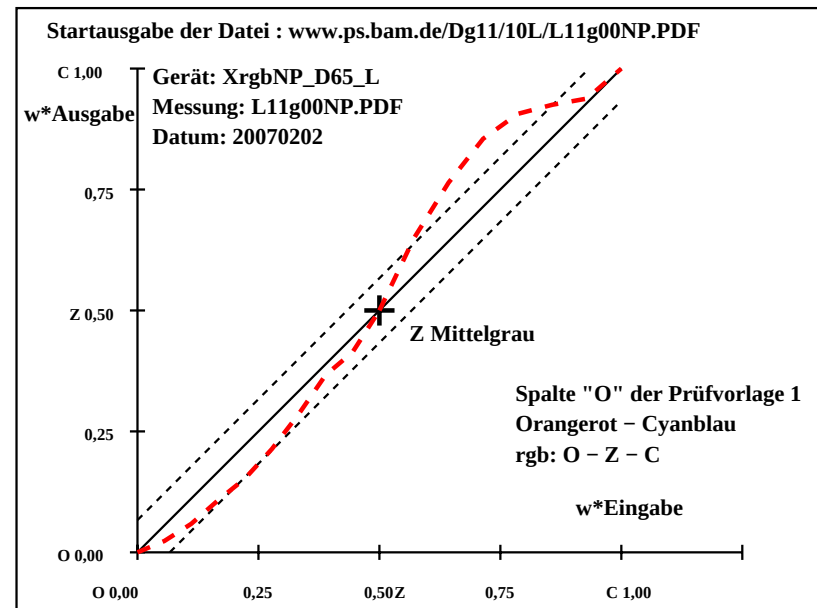


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1									
Y	1	84.6	-3.8	110.3	92	84.6	-3.8	110.3	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	81.3	-3.8	96.5	92	85.8	-5.7	98.3	93	4.5	-1.8	1.8	2.7	5.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	78.1	-3.8	82.6	93	86.5	-7.6	85.7	95	8.4	-3.7	3.1	4.9	9.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	74.8	-3.8	68.8	93	83.1	-8.8	71.0	97	8.3	-4.9	2.3	5.5	10.0		
	5	71.5	-3.8	54.9	94	78.6	-9.8	54.5	100	7.1	-5.9	-0.3	6.1	9.3		
	6	68.2	-3.7	41.1	95	73.4	-10.4	41.2	104	5.2	-6.6	0.1	6.7	8.5	Gleichmäßigkeit	
	7	65.0	-3.7	27.2	98	68.5	-10.0	26.6	111	3.5	-6.2	-0.5	6.3	7.2	g* = 24.8	
	8	61.7	-3.7	13.3	106	63.3	-7.9	12.7	122	1.6	-4.1	-0.5	4.2	4.5		
Z	9	58.4	-3.7	-0.4	187	58.4	-3.7	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	10	52.9	3.2	-7.9	292	53.3	1.9	-13.0	278	0.3	-1.2	-5.0	5.3	5.3		
	11	47.4	10.2	-15.4	303	48.4	9.6	-25.1	291	1.0	-0.5	-9.7	9.8	9.8		
	12	41.9	17.2	-22.8	307	43.6	16.9	-35.1	296	1.7	-0.2	-12.2	12.3	12.4	Gelb – Violettblau	
	13	36.4	24.2	-30.3	309	38.5	24.2	-43.6	299	2.2	0.0	-13.2	13.3	13.5	rgb: Y – Z – V	
	14	30.9	31.2	-37.8	309	32.5	31.8	-50.7	302	1.6	0.6	-12.8	12.9	13.0		
	15	25.3	38.2	-45.3	310	26.2	39.7	-56.1	305	0.9	1.5	-10.8	11.0	11.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	19.8	45.2	-52.7	311	19.8	47.1	-59.4	308	0.0	1.9	-6.6	6.9	6.9	ΔH* _{CIELAB} = 6.3	
V	17	14.3	52.2	-60.2	311	14.3	52.2	-60.2	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 7.4	
Y	18	84.6	-3.8	110.3	92	84.6	-3.8	110.3	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	71.5	-3.8	54.9	94	78.6	-9.8	54.5	100	7.1	-5.9	-0.3	6.1	9.3		
Z	20	58.4	-3.7	-0.4	187	58.4	-3.7	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	21	36.4	24.2	-30.3	309	38.5	24.2	-43.6	299	2.2	0.0	-13.2	13.3	13.5	ΔH* _{CIELAB} = 3.9	
V	22	14.3	52.2	-60.2	311	14.3	52.2	-60.2	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 4.6	


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
Y	1	90.8	-16.9	112.2	99	90.8	-16.9	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	86.7	-14.8	98.2	99	84.3	-15.2	101.7	99	-2.2	-0.3	3.5	3.6	4.3	
	3	82.5	-12.7	84.1	99	81.2	-15.2	94.4	99	-1.2	-2.5	10.3	10.6	10.6	
	4	78.3	-10.5	70.1	99	78.4	-14.6	84.6	100	0.0	-4.0	14.5	15.0	15.0	
	5	74.2	-8.4	56.1	99	75.0	-13.7	70.5	101	0.8	-5.2	14.4	15.3	15.4	
	6	70.0	-6.3	42.1	99	72.2	-11.7	52.0	103	2.2	-5.3	9.9	11.3	11.5	
	7	65.9	-4.2	28.1	99	68.1	-9.2	34.7	105	2.2	-5.0	6.6	8.4	8.6	
	8	61.7	-2.0	14.0	99	65.1	-5.6	18.7	107	3.4	-3.5	4.7	5.9	6.8	
Z	9	57.6	0.0	0.0	0	57.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gleichmäßigkeit g* = 6.9
	10	55.1	0.2	-6.1	272	53.9	-0.1	-13.2	269	-1.1	-0.3	-7.0	7.1	7.2	
	11	52.7	0.4	-12.3	272	49.2	-1.6	-23.5	266	-3.4	-2.0	-11.1	11.4	11.9	
	12	50.3	0.6	-18.5	272	42.6	-0.2	-33.5	269	-7.6	-0.8	-14.9	15.0	16.9	
	13	47.9	0.8	-24.7	272	36.8	2.9	-41.4	274	-11.0	2.1	-16.6	16.8	20.2	
	14	45.5	1.0	-30.9	272	34.5	5.3	-45.8	277	-10.9	4.3	-14.8	15.5	19.0	
	15	43.1	1.2	-37.1	272	35.2	5.7	-48.2	277	-7.8	4.5	-11.0	12.0	14.3	
	16	40.6	1.4	-43.3	272	36.5	4.2	-48.7	275	-4.1	2.8	-5.3	6.1	7.4	
V	17	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*_{CIELAB} = 9.1 ΔE*_{CIELAB} = 10.0
Y	18	90.8	-16.9	112.2	99	90.8	-16.9	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	74.2	-8.4	56.1	99	75.0	-13.7	70.5	101	0.8	-5.2	14.4	15.3	15.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
Z	20	57.6	0.0	0.0	0	57.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	47.9	0.8	-24.7	272	36.8	2.9	-41.4	274	-11.0	2.1	-16.6	16.8	20.2	
	22	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	27	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*_{CIELAB} = 6.4 ΔE*_{CIELAB} = 7.1
	28	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

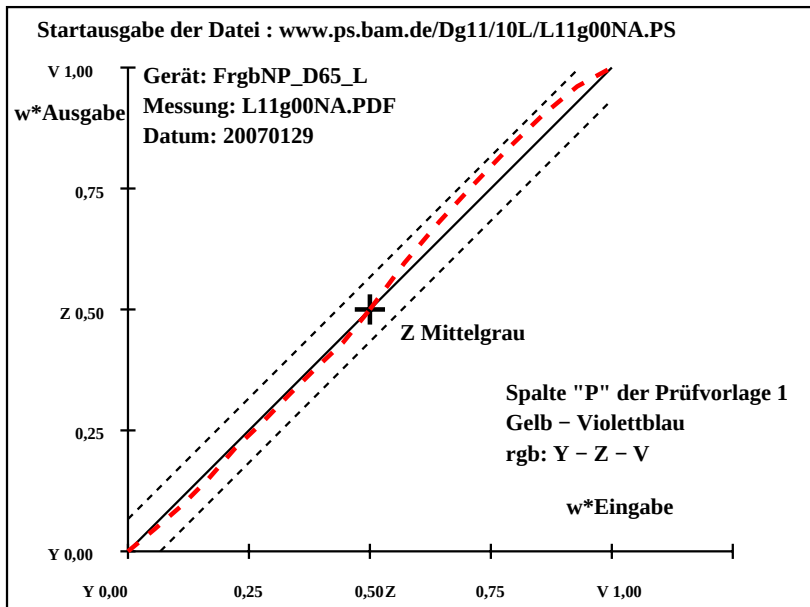

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

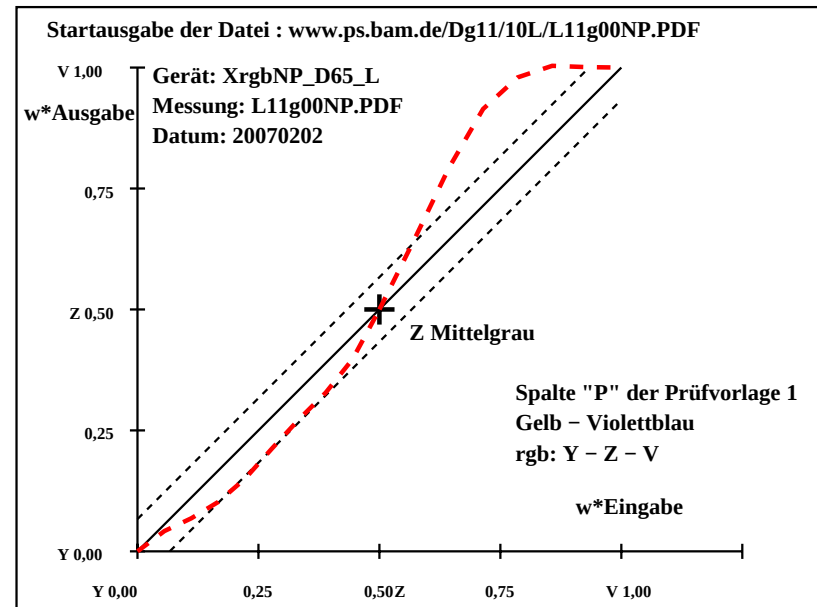


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
L	1	44.9	-61.5	49.0	141	44.9	-61.5	49.0	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang C
	2	46.6	-54.3	42.8	142	49.7	-59.8	45.3	143	3.0	-5.4	2.5	6.0	6.8	
	3	48.3	-47.1	36.6	142	54.3	-56.7	40.4	145	5.9	-9.5	3.8	10.3	11.9	
	4	50.0	-39.9	30.4	143	57.3	-51.4	35.8	145	7.3	-11.4	5.4	12.7	14.6	
	5	51.8	-32.7	24.3	144	59.6	-43.8	29.2	146	7.8	-11.0	5.0	12.2	14.5	
	6	53.5	-25.5	18.1	145	60.3	-35.8	24.2	146	6.8	-10.2	6.1	12.0	13.8	
	7	55.2	-18.3	11.9	147	60.3	-26.4	16.3	148	5.1	-8.0	4.4	9.2	10.6	
	8	56.9	-11.1	5.7	153	59.7	-15.7	8.1	153	2.8	-4.5	2.4	5.2	5.9	
Z	9	58.6	-3.9	-0.4	187	58.6	-3.9	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gleichmäßigkeit g* = 6.8
	10	56.1	6.5	-4.7	324	57.3	9.3	-9.2	315	1.2	2.8	-4.5	5.4	5.5	
	11	53.5	16.9	-8.9	332	55.7	23.8	-17.3	324	2.1	6.9	-8.3	10.9	11.1	
	12	51.0	27.4	-13.2	334	54.5	37.0	-23.7	327	3.4	9.6	-10.4	14.3	14.7	
	13	48.5	37.9	-17.4	335	53.1	49.6	-28.3	330	4.6	11.8	-10.8	16.0	16.7	
	14	46.0	48.3	-21.7	336	50.9	60.9	-31.6	333	4.9	12.6	-9.9	16.0	16.8	
	15	43.5	58.8	-25.9	336	47.7	70.0	-33.8	334	4.2	11.2	-7.8	13.7	14.3	
	16	41.0	69.2	-30.2	336	43.0	76.2	-35.0	335	2.0	7.0	-4.7	8.5	8.7	
M	17	38.5	79.7	-34.4	337	38.5	79.7	-34.4	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*CIELAB = 9.0 ΔE*CIELAB = 9.8
	18	44.9	-61.5	49.0	141	44.9	-61.5	49.0	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
L	19	51.8	-32.7	24.3	144	59.6	-43.8	29.2	146	7.8	-11.0	5.0	12.2	14.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	20	58.6	-3.9	-0.4	187	58.6	-3.9	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	21	48.5	37.9	-17.4	335	53.1	49.6	-28.3	330	4.6	11.8	-10.8	16.0	16.7	ΔH*CIELAB = 9.0 ΔE*CIELAB = 9.8
	22	38.5	79.7	-34.4	337	38.5	79.7	-34.4	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
M	22	38.5	79.7	-34.4	337	38.5	79.7	-34.4	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*CIELAB = 5.6 ΔE*CIELAB = 6.2


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
L	1	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	48.8	-58.3	34.1	150	47.8	-65.5	38.7	149	-0.9	-7.1	4.6	8.6	8.6	
	3	50.1	-49.9	29.3	150	47.5	-66.1	38.0	150	-2.5	-16.1	8.7	18.4	18.6	
	4	51.4	-41.6	24.4	150	48.0	-65.8	38.5	150	-3.3	-24.1	14.1	28.0	28.2	
	5	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5	
	6	54.0	-24.9	14.7	150	50.7	-47.1	27.3	150	-3.2	-22.1	12.6	25.5	25.7	
	7	55.3	-16.6	9.8	149	53.9	-31.5	18.3	150	-1.3	-14.8	8.5	17.2	17.2	
	8	56.6	-8.2	5.0	149	58.0	-15.1	13.8	138	1.4	-6.8	8.8	11.2	11.3	
Z	9	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Laubgrün – Magantarot rgb: L – Z – M
	10	56.4	8.9	-0.5	356	51.9	9.7	-10.6	312	-4.5	0.8	-10.0	10.1	11.1	
	11	54.9	17.9	-1.3	356	45.7	24.8	-17.1	325	-9.2	6.9	-15.7	17.3	19.6	
	12	53.4	26.8	-2.0	355	42.7	37.7	-19.1	333	-10.6	10.9	-17.0	20.3	22.9	
	13	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5	
	14	50.4	44.7	-3.5	355	41.4	59.2	-14.0	347	-8.9	14.5	-10.4	17.9	20.1	
	15	48.9	53.6	-4.2	355	43.7	66.0	-11.3	350	-5.1	12.4	-7.0	14.3	15.2	
	16	47.4	62.6	-5.0	355	44.0	68.3	-8.5	353	-3.3	5.7	-3.4	6.7	7.5	
M	17	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
L	18	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
Z	19	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
M	20	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
M	21	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
M	22	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

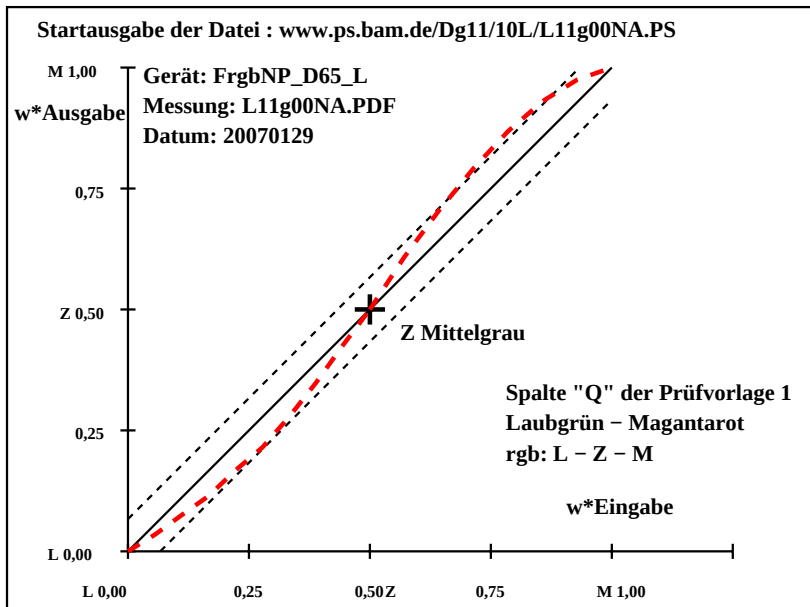

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

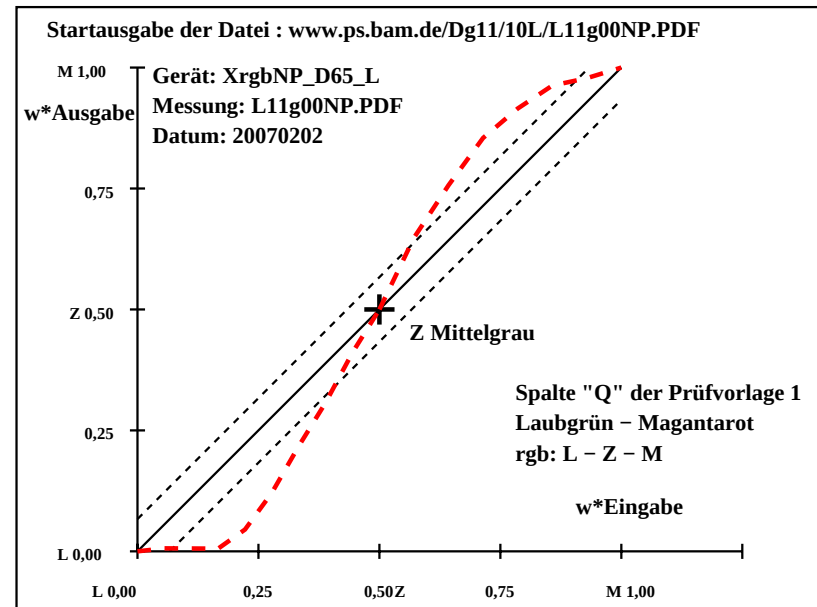


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
R	1	36.4	64.1	29.9	25	36.6	60.6	43.8	36	0.2	-3.4	13.9	14.3	14.3	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang C
	2	39.7	55.6	49.6	42	80.1	2.0	103.6	89	40.4	-53.5	54.0	76.1	186.1	
	3	51.3	40.1	65.4	59	68.2	18.3	86.4	78	16.8	-21.7	21.0	30.3	34.6	
	4	64.7	22.0	83.7	75	53.2	39.5	66.1	59	-11.4	17.5	-17.5	24.8	27.3	
J	5	84.0	-3.7	109.8	92	84.4	-3.9	110.0	92	0.4	-0.1	0.2	0.2	0.4	
	6	66.6	-29.3	83.2	109	80.3	-12.7	104.2	97	13.7	16.6	21.0	26.8	30.1	
	7	53.8	-47.7	63.5	127	68.5	-33.4	85.6	111	14.7	14.3	22.1	26.4	30.2	
	8	44.8	-59.1	42.3	145	57.9	-48.4	69.3	125	13.1	10.7	27.0	29.1	31.9	
G	9	48.0	-48.3	15.7	162	44.2	-61.5	48.9	142	-3.7	-13.1	33.2	35.7	35.9	
	10	50.7	-39.2	-6.5	190	50.6	-48.4	-3.7	184	0.0	-9.1	2.8	9.6	9.6	
C'	11	52.8	-32.0	-24.1	217	53.9	-29.1	-31.5	227	1.1	2.9	-7.3	8.0	8.0	
	12	48.0	-17.0	-35.8	245	43.5	-6.9	-41.4	260	-4.4	10.1	-5.5	11.6	12.4	
B	13	38.9	1.5	-42.4	272	14.2	52.2	-60.3	311	-24.6	50.7	-17.8	53.8	59.2	Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot rgb: R-J-G-B-R
	14	24.7	30.9	-52.9	300	27.8	65.1	-48.7	323	3.2	34.2	4.2	34.4	34.6	
M	15	30.9	70.3	-43.0	329	38.7	79.5	-34.4	337	7.8	9.2	8.6	12.6	14.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	37.6	72.0	-4.0	357	37.6	71.9	-15.5	348	0.0	0.0	-11.4	11.5	11.5	
R	17	36.4	64.1	29.9	25	35.8	61.1	45.0	36	-0.5	-2.9	15.1	15.4	15.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 23.8$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 26.9$
R	18	36.4	64.1	29.9	25	36.6	60.6	43.8	36	0.2	-3.4	13.9	14.3	14.3	
J	19	84.0	-3.7	109.8	92	84.4	-3.9	110.0	92	0.4	-0.1	0.2	0.2	0.4	
G	20	48.0	-48.3	15.7	162	44.2	-61.5	48.9	142	-3.7	-13.1	33.2	35.7	35.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	38.9	1.5	-42.4	272	14.2	52.2	-60.3	311	-24.6	50.7	-17.8	53.8	59.2	$\Delta H^*_{CIELAB} = 20.8$
R	22	36.4	64.1	29.9	25	35.8	61.1	45.0	36	-0.5	-2.9	15.1	15.4	15.4	$\Delta E^*_{CIELAB} = 25.1$


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1			
R	1	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33	0.0	-2.4	10.0	10.3	10.3	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	50.5	52.8	47.1	42	47.0	58.3	45.9	38	-3.4	5.5	-1.1	5.6	6.6	
	3	59.3	37.6	61.3	58	56.4	41.7	62.8	56	-2.8	4.1	1.5	4.4	5.2	
	4	69.2	20.4	77.4	75	75.9	7.2	90.6	85	6.7	-13.1	13.2	18.6	19.8	
J	5	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99	7.7	-13.3	12.6	18.4	20.0	
	6	77.6	-31.8	90.0	110	76.6	-31.4	88.0	110	-0.9	0.4	-1.9	2.0	2.2	
	7	62.6	-48.6	64.6	127	55.6	-54.4	52.3	136	-6.9	-5.7	-12.2	13.6	15.3	
G	8	50.5	-62.0	44.3	145	48.6	-63.3	41.1	147	-1.8	-1.2	-3.1	3.5	3.9	
	9	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149	0.6	-7.7	19.8	21.3	21.3	
	10	48.4	-42.2	-7.0	190	48.2	-64.4	35.9	151	0.0	-22.1	43.0	48.4	48.4	
C	11	49.4	-32.2	-24.2	217	52.1	-16.3	-52.3	253	2.6	15.9	-28.0	32.3	32.4	Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot rgb: R-J-G-B-R
B	12	50.6	-20.8	-43.7	245	46.0	-7.1	-50.1	262	-4.5	13.7	-6.3	15.1	15.8	
	13	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271	0.7	-0.5	0.0	0.6	1.0	
	14	40.5	21.6	-36.9	300	33.5	19.1	-43.3	294	-6.9	-2.4	-6.3	6.8	9.8	
M	15	42.7	41.0	-25.0	329	46.2	71.5	-6.1	355	3.5	30.5	18.9	35.9	36.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
R	16	46.1	70.7	-3.9	357	46.0	67.5	7.0	6	0.0	-3.1	11.0	11.5	11.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 14.6$
	17	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31	0.0	-1.8	7.2	7.4	7.4	$\Delta E^*_{CIELAB} = 15.7$
	18	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33	0.0	-2.4	10.0	10.3	10.3	
J	19	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99	7.7	-13.3	12.6	18.4	20.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
G	20	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149	0.6	-7.7	19.8	21.3	21.3	
B	21	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271	0.7	-0.5	0.0	0.6	1.0	
R	22	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31	0.0	-1.8	7.2	7.4	7.4	$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.0$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

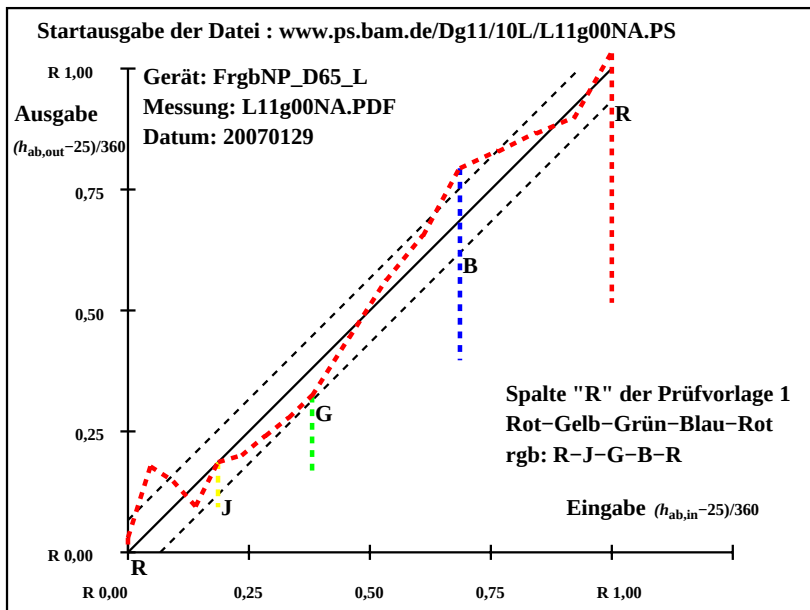

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

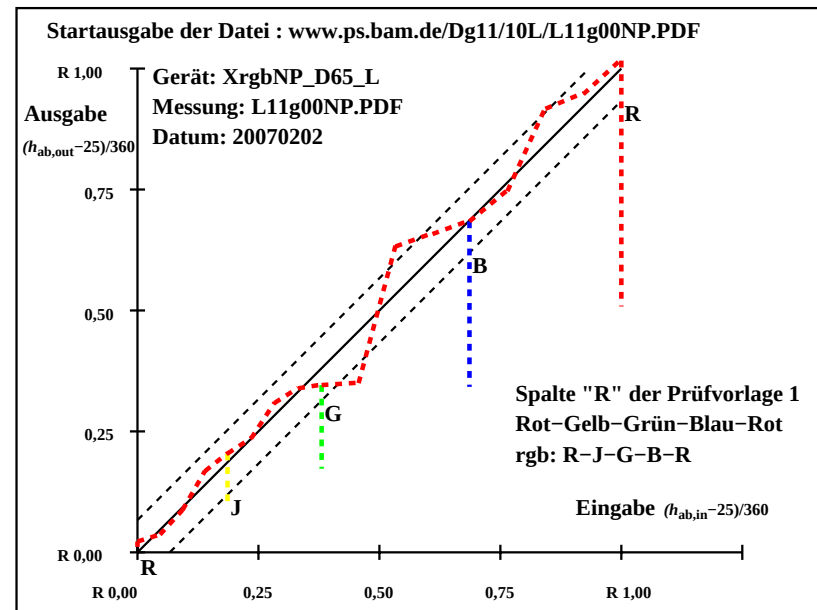

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	
R	1	22.5	32.1	14.9	25	24.2	35.8	24.5	34
	2	24.2	27.8	24.8	42	47.6	-2.3	55.8	92
	3	30.0	20.0	32.7	59	40.4	9.2	45.9	79
	4	36.7	11.0	41.8	75	31.9	23.1	34.8	56
J	5	46.3	-1.8	54.9	92	54.9	-14.0	66.1	102
	6	37.6	-14.6	41.6	109	50.9	-23.6	59.8	112
	7	31.2	-23.8	31.7	127	46.5	-32.8	53.0	122
	8	26.7	-29.5	21.1	145	41.8	-42.0	45.4	133
G	9	28.3	-24.1	7.9	162	36.2	-49.6	37.9	143
	10	29.7	-19.5	-3.2	190	38.9	-41.3	5.4	173
C	11	30.7	-15.9	-12.0	217	40.8	-28.6	-15.6	209
	12	28.3	-8.5	-17.9	245	28.3	-1.5	-29.7	267
B	13	23.8	0.7	-21.2	272	11.9	34.7	-43.9	308
	14	16.7	15.5	-26.4	300	18.8	42.6	-38.8	318
M	15	19.8	35.2	-21.4	329	26.0	52.6	-29.9	330
	16	23.1	36.0	-1.9	357	24.5	43.6	-10.0	347
R	17	22.5	32.1	14.9	25	23.0	35.3	23.8	34
	18	22.5	32.1	14.9	25	24.2	35.8	24.5	34
J	19	46.3	-1.8	54.9	92	54.9	-14.0	66.1	102
G	20	28.3	-24.1	7.9	162	36.2	-49.6	37.9	143
B	21	23.8	0.7	-21.2	272	11.9	34.7	-43.9	308
R	22	22.5	32.1	14.9	25	23.0	35.3	23.8	34

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
und DIN 33866-1:2000 Anhang G

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
rgb: (R-J-G-B-R)n

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 21.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 23.8$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 21.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 24.2$

Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	
R	1	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4	41
	2	36.1	26.4	23.6	42	36.9	30.7	31.1	45
	3	40.5	18.8	30.7	58	41.3	20.1	38.2	62
	4	45.5	10.2	38.7	75	51.7	0.1	54.2	90
J	5	52.4	-1.6	49.9	92	59.6	-11.9	66.0	100
	6	49.6	-15.8	45.0	110	55.0	-21.3	57.0	111
	7	42.1	-24.2	32.3	127	45.6	-37.7	39.7	134
	8	36.1	-31.0	22.2	145	40.7	-47.2	30.7	147
G	9	34.2	-28.5	9.3	162	38.5	-49.9	26.9	152
	10	35.0	-21.1	-3.4	190	33.8	-38.0	16.0	157
C	11	35.5	-16.0	-12.1	217	37.0	-19.8	-26.7	233
	12	36.1	-10.4	-21.8	245	32.2	-4.0	-35.3	263
B	13	30.0	0.9	-24.5	272	28.4	1.4	-34.1	272
	14	31.1	10.8	-18.4	300	26.0	15.0	-40.0	291
M	15	32.2	20.5	-12.4	329	30.4	41.8	-20.6	334
	16	33.9	35.4	-1.9	357	31.8	40.2	1.2	2
R	17	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6	41
	18	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4	41
J	19	52.4	-1.6	49.9	92	59.6	-11.9	66.0	100
G	20	34.2	-28.5	9.3	162	38.5	-49.9	26.9	152
B	21	30.0	0.9	-24.5	272	28.4	1.4	-34.1	272
R	22	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6	41


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
und DIN 33866-1:2000 Anhang G

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
rgb: (R-J-G-B-R)n


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 16.6$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 17.6$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

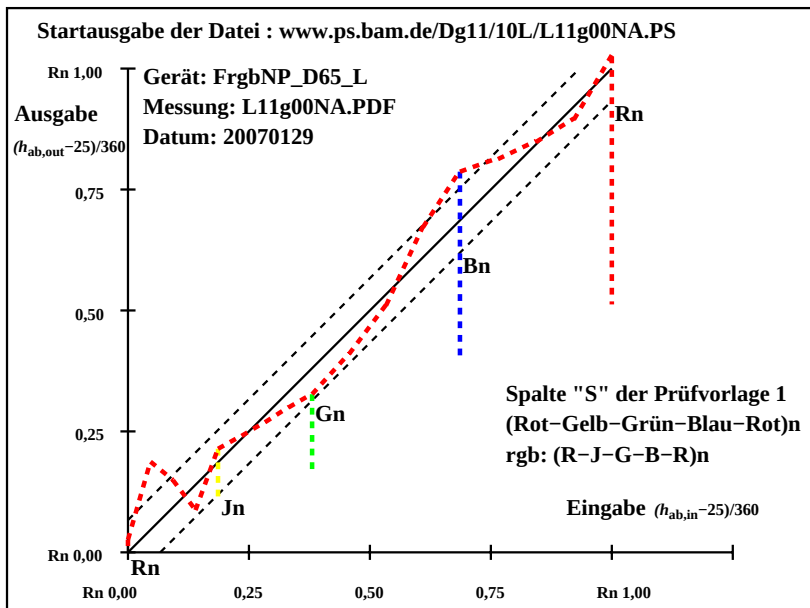

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

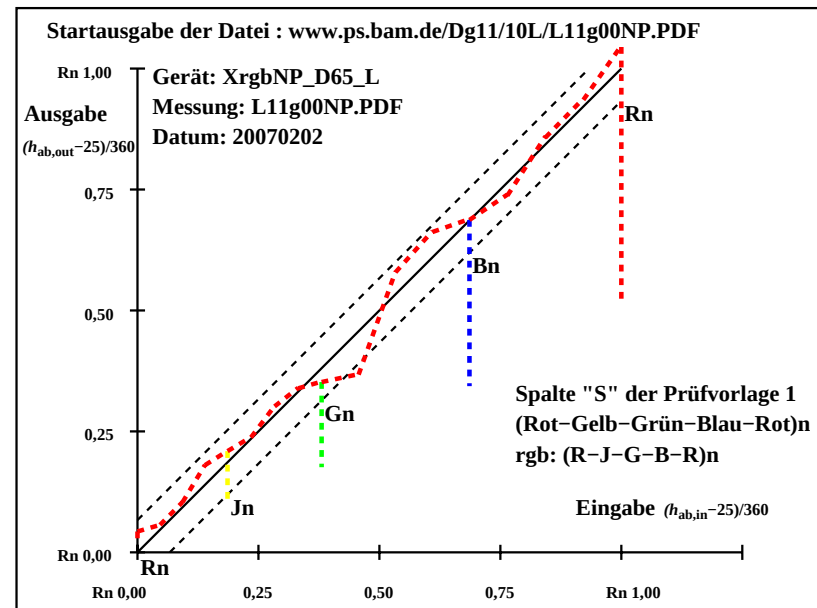


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
R	1	64.5	32.1	14.9	25	70.6	25.0	11.9	25	6.0	-7.0	-2.9	7.7	9.8	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	66.2	27.8	24.8	42	90.4	-7.3	39.2	101	24.2	-35.1	14.4	38.0	45.1	
	3	72.0	20.0	32.7	59	84.4	2.3	30.8	86	12.4	-17.6	-1.8	17.8	21.7	
	4	78.7	11.0	41.8	75	77.7	13.1	22.0	59	-0.9	2.1	-19.7	19.9	20.0	
J	5	88.3	-1.8	54.9	92	90.4	-7.8	39.8	101	2.1	-5.9	-15.0	16.3	16.4	
	6	79.6	-14.6	41.6	109	90.1	-8.4	39.7	102	10.4	6.2	-1.8	6.5	12.3	
	7	73.2	-23.8	31.7	127	86.2	-16.9	34.7	116	13.0	6.9	3.0	7.5	15.0	
	8	68.7	-29.5	21.1	145	80.7	-26.3	28.0	133	12.0	3.2	6.9	7.6	14.2	
G	9	70.3	-24.1	7.9	162	74.9	-33.7	21.4	148	4.6	-9.5	13.5	16.6	17.2	
	10	71.7	-19.5	-3.2	190	77.6	-25.1	-5.3	192	5.9	-5.5	-2.0	5.9	8.4	
C	11	72.7	-15.9	-12.0	217	78.5	-20.5	-15.4	217	5.8	-4.5	-3.3	5.7	8.1	
	12	70.3	-8.5	-17.9	245	73.2	-10.3	-21.1	244	2.9	-1.7	-3.1	3.7	4.7	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w
B	13	65.8	0.7	-21.2	272	60.3	13.5	-32.8	292	-5.4	12.8	-11.5	17.3	18.1	rgb: (R-J-G-B-R)w
	14	58.6	15.5	-26.4	300	68.1	29.4	-25.1	319	9.4	13.9	1.3	14.0	16.9	
M	15	61.8	35.2	-21.4	329	71.2	37.2	-21.4	330	9.5	2.0	0.0	2.0	9.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	65.1	36.0	-1.9	357	70.5	33.8	-12.7	339	5.3	-2.1	-10.7	11.0	12.2	$\Delta H^*_{CIELAB} = 11.6$
R	17	64.5	32.1	14.9	25	69.4	26.3	12.6	26	4.9	-5.7	-2.2	6.2	7.9	$\Delta E^*_{CIELAB} = 15.2$
R	18	64.5	32.1	14.9	25	70.6	25.0	11.9	25	6.0	-7.0	-2.9	7.7	9.8	
J	19	88.3	-1.8	54.9	92	90.4	-7.8	39.8	101	2.1	-5.9	-15.0	16.3	16.4	
G	20	70.3	-24.1	7.9	162	74.9	-33.7	21.4	148	4.6	-9.5	13.5	16.6	17.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	65.8	0.7	-21.2	272	60.3	13.5	-32.8	292	-5.4	12.8	-11.5	17.3	18.1	$\Delta H^*_{CIELAB} = 11.6$
R	22	64.5	32.1	14.9	25	69.4	26.3	12.6	26	4.9	-5.7	-2.2	6.2	7.9	$\Delta E^*_{CIELAB} = 13.5$


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1			
R	1	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3	25	-9.1	8.8	3.7	9.5	13.2	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	73.0	26.4	23.6	42	70.5	23.3	29.4	52	-2.4	-3.0	5.8	6.6	7.1	
	3	77.4	18.8	30.7	58	78.0	9.4	42.3	77	0.6	-9.3	11.6	14.9	15.0	
	4	82.4	10.2	38.7	75	86.6	-4.7	54.9	95	4.2	-14.9	16.2	22.1	22.5	
J	5	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7	102	2.9	-14.4	24.8	28.7	28.9	
	6	86.5	-15.8	45.0	110	84.8	-23.4	64.8	110	-1.6	-7.5	19.8	21.2	21.3	
	7	79.0	-24.2	32.3	127	72.7	-34.2	52.4	123	-6.2	-9.9	20.1	22.4	23.3	
G	8	73.0	-31.0	22.2	145	61.7	-46.1	41.5	138	-11.2	-15.0	19.3	24.6	27.0	
	9	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6	144	-14.9	-24.7	29.3	38.4	41.2	
	10	71.9	-21.1	-3.4	190	59.5	-43.4	12.4	164	-12.3	-22.2	15.9	27.5	30.1	
C	11	72.4	-16.0	-12.1	217	60.8	-15.7	-38.9	248	-11.5	0.3	-26.7	26.8	29.3	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w rgb: (R-J-G-B-R)w
	12	73.0	-10.4	-21.8	245	62.9	-8.2	-28.6	254	-10.0	2.2	-6.7	7.1	12.4	
B	13	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4	270	-8.0	-1.1	-10.8	11.0	13.7	
	14	68.0	10.8	-18.4	300	54.8	23.8	-26.4	312	-13.1	13.0	-7.9	15.3	20.2	
M	15	69.1	20.5	-12.4	329	61.0	47.4	-11.6	346	-7.9	26.9	0.8	26.9	28.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	70.8	35.4	-1.9	357	59.0	43.8	-3.7	355	-11.7	8.4	-1.7	8.6	14.7	
R	17	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6	25	-7.8	6.7	3.0	7.3	10.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 18.3$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 21.1$
R	18	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3	25	-9.1	8.8	3.7	9.5	13.2	
J	19	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7	102	2.9	-14.4	24.8	28.7	28.9	
G	20	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6	144	-14.9	-24.7	29.3	38.4	41.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4	270	-8.0	-1.1	-10.8	11.0	13.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 17.5$
R	22	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6	25	-7.8	6.7	3.0	7.3	10.8	$\Delta E^*_{CIELAB} = 19.5$

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

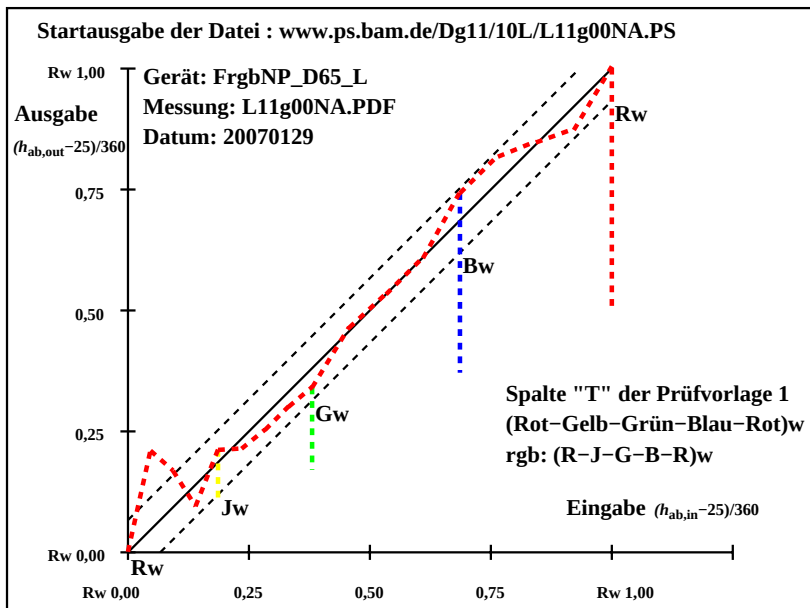

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

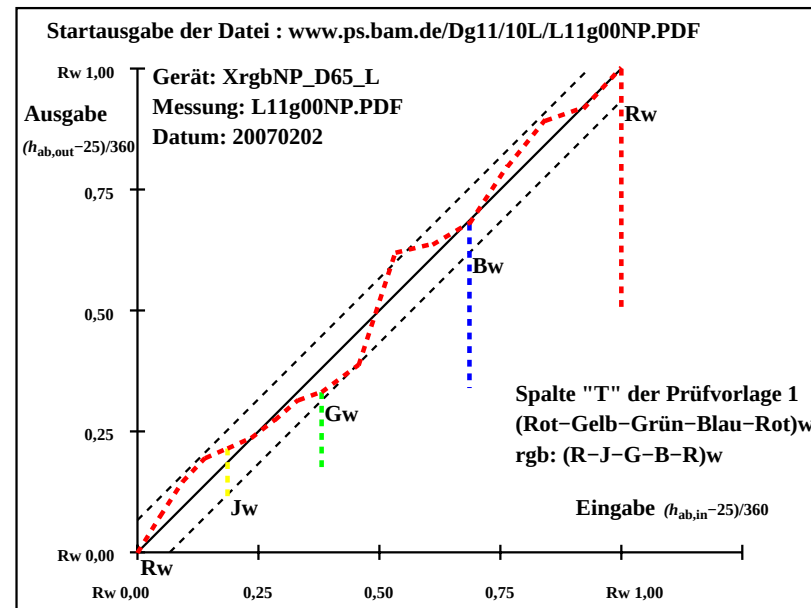


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1	
N	1	9.1	0.0	0.2	90	9.1 0.0 0.2 90	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Kennzeichnung nach
	2	14.4	0.0	0.2	90	14.6 0.3 -1.7 279	0.2 0.3 -1.9 2.0 2.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	19.6	0.0	0.2	90	21.7 -0.4 -2.7 260	2.1 -0.4 -2.9 3.0 3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	24.8	0.0	0.2	90	28.4 -1.8 -1.9 226	3.6 -1.8 -2.1 2.9 4.6	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	30.0	0.0	0.2	90	35.5 -2.1 -2.3 227	5.5 -2.1 -2.5 3.4 6.4	ΔL* = 92.81 - 9.12
	6	35.3	0.0	0.1	90	41.3 -2.6 -0.4 190	6.1 -2.6 -0.5 2.8 6.7	Gleichmäßigkeit
	7	40.5	0.0	0.1	90	46.8 -2.6 -0.7 197	6.3 -2.6 -0.8 2.9 6.9	g* = 42.5
	8	45.7	0.0	0.1	90	52.9 -3.7 -0.2 185	7.2 -3.7 -0.3 3.8 8.1	
Z	9	51.0	0.0	0.1	90	58.3 -3.7 -0.8 193	7.3 -3.7 -0.9 3.9 8.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	56.2	0.0	0.1	90	63.8 -3.2 -1.2 202	7.6 -3.2 -1.3 3.6 8.4	f* = 108.1
	11	61.4	0.0	0.1	90	69.8 -1.8 -1.5 220	8.4 -1.8 -1.6 2.5 8.7	
	12	66.7	0.0	0.1	90	75.6 -0.8 -1.6 242	9.0 -0.8 -1.7 2.0 9.2	Schwarz – Weiß
	13	71.9	0.0	0.1	90	81.6 0.0 -1.1 270	9.7 0.0 -1.2 1.3 9.8	000n: N – W
	14	77.1	0.0	0.0	90	87.1 0.0 0.0 270	10.0 0.0 0.0 0.1 10.0	
	15	82.3	0.0	0.0	90	92.1 -0.6 1.1 122	9.8 -0.6 1.1 1.3 9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	87.6	0.0	0.0	90	92.9 0.0 0.0 0	5.3 0.0 0.0 0.0 5.3	ΔH*CIELAB = 2.1
W	17	92.8	0.0	0.0	0	92.8 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ΔE*CIELAB = 6.3
N	18	9.1	0.0	0.2	90	9.1 0.0 0.2 90	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	19	30.0	0.0	0.2	90	35.5 -2.1 -2.3 227	5.5 -2.1 -2.5 3.4 6.4	
Z	20	51.0	0.0	0.1	90	58.3 -3.7 -0.8 193	7.3 -3.7 -0.9 3.9 8.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	71.9	0.0	0.1	90	81.6 0.0 -1.1 270	9.7 0.0 -1.2 1.3 9.8	ΔH*CIELAB = 1.7
W	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ΔE*CIELAB = 4.9
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 72								


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1								
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach		
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2	88	-2.0	0.1	0.5	0.5	2.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G		
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9	88	-3.5	0.1	0.7	0.7	3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G		
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3	88	-2.9	0.0	0.5	0.5	3.0	relative CIELAB Daten für "aus"		
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1	0.5	0.5	3.0	ΔL* = 95.42 - 22.63		
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3	89	-2.0	0.0	0.4	0.4	2.2	Gleichmäßigkeit		
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8	89	-2.6	0.0	0.3	0.3	2.7	g* = 74.4		
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4	89	-1.8	0.0	0.3	0.3	1.9			
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0	0.3	0.3	0.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset		
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	f* = 94.0		
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7	90	0.7	0.0	0.0	0.1	0.7			
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5	90	0.8	0.0	0.1	0.2	0.8	Schwarz - Weiß		
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.4	000n: N - W		
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6	90	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1			
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0	90	-0.9	0.0	0.0	0.1	1.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)		
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7	90	-1.9	0.0	0.1	0.1	2.0	ΔH*CIELAB = 0.2		
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 1.4		
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1	0.5	0.5	3.0			
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0	0.3	0.3	0.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)		
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.4	ΔH*CIELAB = 0.2		
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 0.8		
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 94																	

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

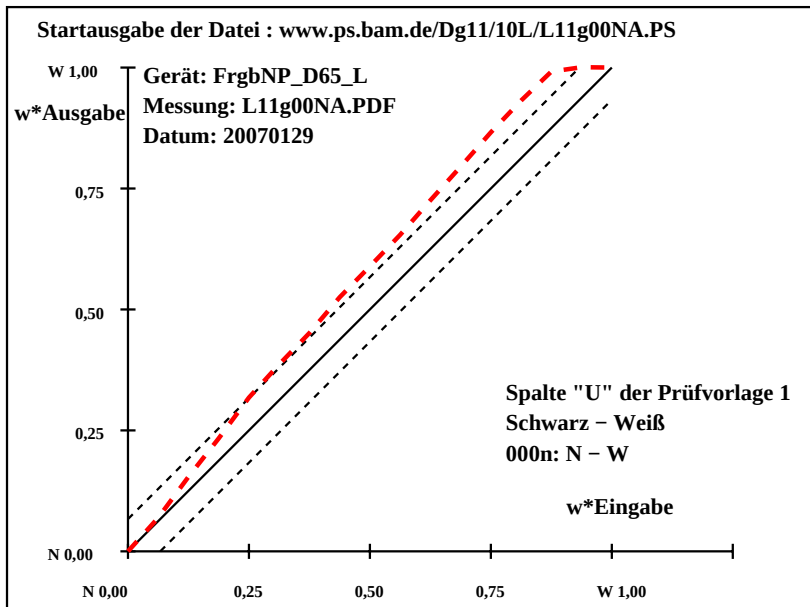

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

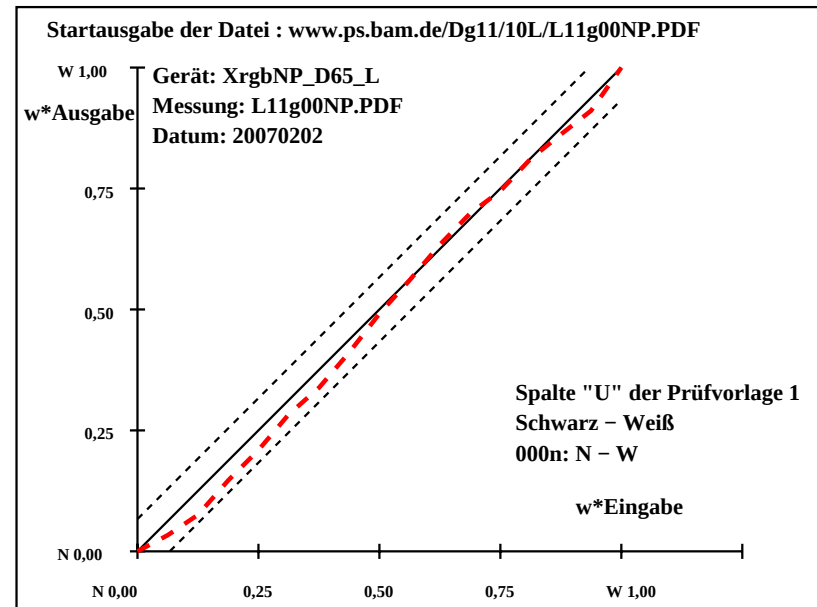


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out} /c-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1		
N	1	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus"	
	2	13.9	0.0	0.0	0	13.9	0.7	-2.5		ΔL* = 92.63 – 8.65 Gleichmäßigkeit g* = 44.4
	3	19.1	0.0	0.0	0	20.8	-0.2	-3.9		
	4	24.4	0.0	0.0	0	27.4	-1.8	-3.0		
	5	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4		
	6	34.9	0.0	0.0	0	40.2	-2.7	-1.7		
	7	40.1	0.0	0.0	0	45.9	-3.1	-1.5		
	8	45.4	0.0	0.0	0	52.0	-3.9	-1.1		
Z	9	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 108.5	
	10	55.9	0.0	0.0	0	63.4	-3.1	-1.9		
	11	61.1	0.0	0.0	0	69.1	-1.8	-2.1		
	12	66.4	0.0	0.0	0	75.2	-0.6	-2.1		
	13	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4		
	14	76.9	0.0	0.0	0	86.9	0.0	-0.1		
	15	82.1	0.0	0.0	0	92.0	-0.7	1.1		
	16	87.4	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0		
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	ΔH*_{CIELAB} = 2.5 ΔE*_{CIELAB} = 6.3	
	18	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0		
	19	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4		
	20	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5		
Z	21	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*_{CIELAB} = 2.0 ΔE*_{CIELAB} = 4.8	
	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0		
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 72										


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out} /c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 95.51 - 21.27 Gleichmäßigkeit g* = 77.3						
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0		270	-1.8	0.1	0.1	0.1	1.9
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0		0	-3.9	0.1	0.2	0.2	4.0
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0		0	-3.0	0.1	0.2	0.2	3.1
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1		90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0		270	-1.8	0.1	0.0	0.1	1.9
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0		0	-1.8	0.1	0.1	0.2	1.9
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1		90	-1.8	0.1	0.2	0.2	1.9
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 95.9 Schwarz - Weiß w: N - W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH*_{CIELAB} = 0.2 ΔE*_{CIELAB} = 1.5
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0	180	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0	0	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3	90	-0.5	0.1	0.4	0.4	0.7	
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0	
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1	90	-0.4	0.1	0.1	0.2	0.5	
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1	90	-1.0	0.1	0.1	0.2	1.2	
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0	0	-1.7	0.1	0.0	0.1	1.8	
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*_{CIELAB} = 0.2 ΔE*_{CIELAB} = 1.1 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 94
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1	
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6	
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0	
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

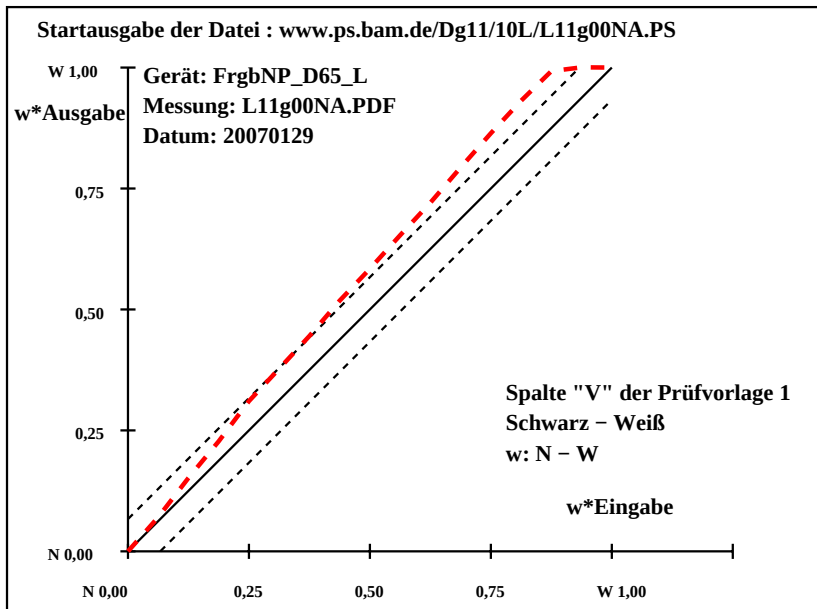

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

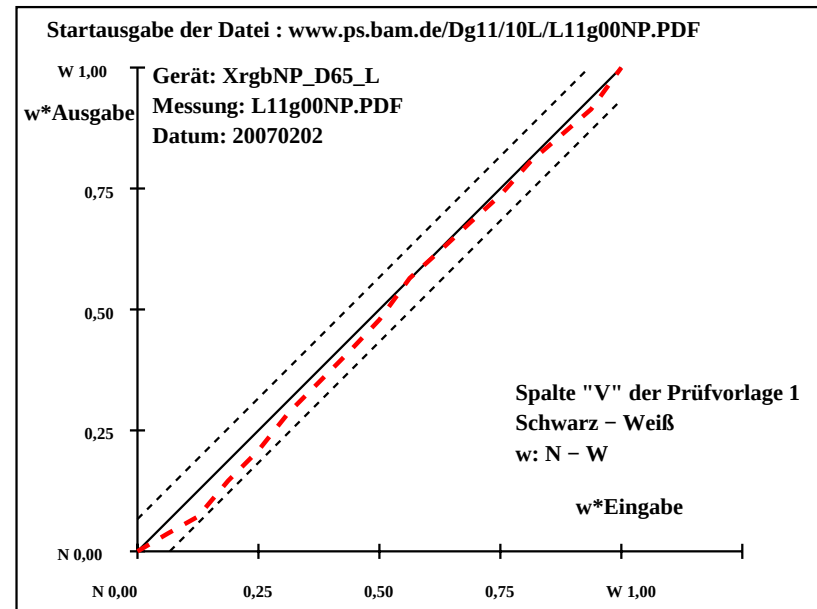


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	14.4	0.0	0.2	90	14.6	0.3	-1.7	279	0.2	0.3	-1.9	2.0	2.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	19.6	0.0	0.2	90	21.7	-0.4	-2.7	260	2.1	-0.4	-2.9	3.0	3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	24.8	0.0	0.2	90	28.4	-1.8	-1.9	226	3.6	-1.8	-2.1	2.9	4.6	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5	-2.1	-2.5	3.4	6.4	$\Delta L^* = 92.81 - 9.12$
	6	35.3	0.0	0.1	90	41.3	-2.6	-0.4	190	6.1	-2.6	-0.5	2.8	6.7	Gleichmäßigkeit
	7	40.5	0.0	0.1	90	46.8	-2.6	-0.7	197	6.3	-2.6	-0.8	2.9	6.9	$g^* = 42.5$
	8	45.7	0.0	0.1	90	52.9	-3.7	-0.2	185	7.2	-3.7	-0.3	3.8	8.1	
Z	9	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3	-3.7	-0.9	3.9	8.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	56.2	0.0	0.1	90	63.8	-3.2	-1.2	202	7.6	-3.2	-1.3	3.6	8.4	$f^* = 108.1$
	11	61.4	0.0	0.1	90	69.8	-1.8	-1.5	220	8.4	-1.8	-1.6	2.5	8.7	
	12	66.7	0.0	0.1	90	75.6	-0.8	-1.6	242	9.0	-0.8	-1.7	2.0	9.2	Schwarz – Weiß
	13	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7	0.0	-1.2	1.3	9.8	cmy0: N – W
	14	77.1	0.0	0.0	90	87.1	0.0	0.0	270	10.0	0.0	0.0	0.1	10.0	
	15	82.3	0.0	0.0	90	92.1	-0.6	1.1	122	9.8	-0.6	1.1	1.3	9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	87.6	0.0	0.0	90	92.9	0.0	0.0	0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.1$
W	17	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$
N	18	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5	-2.1	-2.5	3.4	6.4	
Z	20	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3	-3.7	-0.9	3.9	8.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7	0.0	-1.2	1.3	9.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 1.7$
W	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.9$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 72$					


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1	122	-1.9	-0.6	1.1	1.3	2.4	2.4	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0	148	-4.0	-1.5	1.0	1.9	4.5	4.5	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5	164	-5.6	-1.7	0.5	1.9	6.0	6.0	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3	8.3	$\Delta L^* = 95.41 - 26.94$
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1	131	-9.4	-1.7	2.1	2.8	9.9	9.9	Gleichmäßigkeit
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0	115	-9.9	-1.3	3.0	3.3	10.6	10.6	$g^* = 36.6$
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6	119	-9.5	-2.5	4.6	5.3	11.0	11.0	
Z	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3	11.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2	101	-8.6	-1.3	7.2	7.3	11.4	11.4	$f^* = 88.5$
	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2	96	-8.3	-0.7	7.2	7.2	11.1	11.1	
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5	98	-8.6	-0.8	6.5	6.6	10.9	10.9	Schwarz – Weiß
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4	10.4	cmy0: N – W
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9	92	-7.2	-0.1	5.9	5.9	9.4	9.4	
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2	104	-6.0	-1.2	5.2	5.4	8.1	8.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9	81	-5.9	0.3	1.9	1.9	6.3	6.3	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.9$
	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$
	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3	8.3	
	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3	11.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
Z	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4	10.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.1$
	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.0$
W																
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 66$							

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

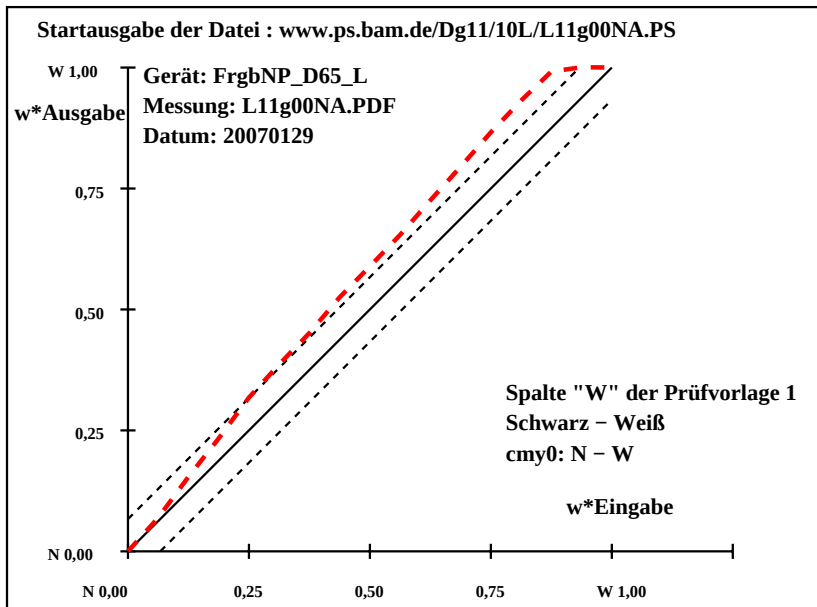

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

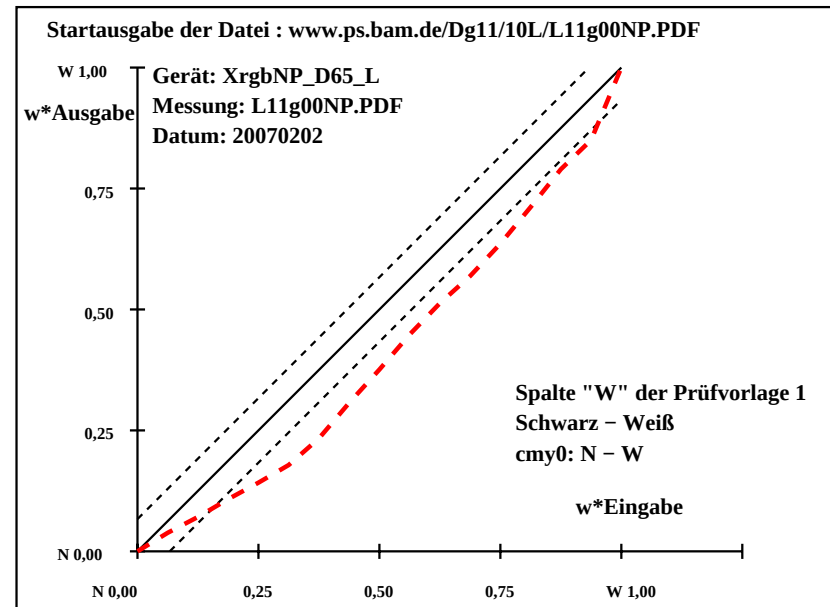


Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	13.9	0.0	0.0	0	13.9	0.7	-2.5	285	0.0	0.7	-2.5	2.7	2.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	19.1	0.0	0.0	0	20.8	-0.2	-3.9	266	1.6	-0.2	-3.9	4.0	4.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	24.4	0.0	0.0	0	27.4	-1.8	-3.0	238	3.0	-1.8	-3.0	3.6	4.7	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3	$\Delta L^* = 92.63 - 8.65$
	6	34.9	0.0	0.0	0	40.2	-2.7	-1.7	213	5.3	-2.7	-1.7	3.3	6.2	Gleichmäßigkeit
	7	40.1	0.0	0.0	0	45.9	-3.1	-1.5	207	5.7	-3.1	-1.5	3.6	6.7	$g^* = 44.4$
	8	45.4	0.0	0.0	0	52.0	-3.9	-1.1	197	6.6	-3.9	-1.1	4.2	7.8	
Z	9	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	55.9	0.0	0.0	0	63.4	-3.1	-1.9	212	7.5	-3.1	-1.9	3.8	8.4	$f^* = 108.5$
	11	61.1	0.0	0.0	0	69.1	-1.8	-2.1	229	8.0	-1.8	-2.1	2.9	8.5	
	12	66.4	0.0	0.0	0	75.2	-0.6	-2.1	252	8.9	-0.6	-2.1	2.3	9.1	Schwarz – Weiß
	13	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7	rgb: N – W
	14	76.9	0.0	0.0	0	86.9	0.0	-0.1	270	10.0	0.0	-0.1	0.2	10.0	
	15	82.1	0.0	0.0	0	92.0	-0.7	1.1	126	9.9	-0.7	1.1	1.4	10.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	87.4	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.5$
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$
	18	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3	
Z	20	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.0$
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 72$						


Dg170-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out		LAB*a,out/c-ref				ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0	0	-3.5	0.0	0.0	0.0	3.6	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1	90	-5.9	0.0	0.1	0.1	6.0	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0	0	-6.3	0.0	0.0	0.0	6.4	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0	-5.3	0.0	0.0	0.0	5.4	$\Delta L^* = 95.46 - 21.66$
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0	0	-3.8	0.0	0.0	0.0	3.9	Gleichmäßigkeit
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2	90	-3.6	0.0	0.2	0.2	3.7	$g^* = 54.2$
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1	90	-1.3	0.0	0.1	0.1	1.4	
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	90	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2	90	1.3	0.0	0.2	0.2	1.3	$f^* = 95.3$
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2	90	1.6	0.0	0.2	0.2	1.6	
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2	90	1.9	0.0	0.2	0.2	1.9	Schwarz - Weiß
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	90	2.1	0.0	0.1	0.1	2.1	rgb: N - W
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0	0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1	90	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2	90	-1.1	0.0	0.2	0.2	1.2	$\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 2.4$
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0	-5.3	0.0	0.0	0.0	5.4	
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	90	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	90	2.1	0.0	0.1	0.1	2.1	$\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 90$															

Dg171-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

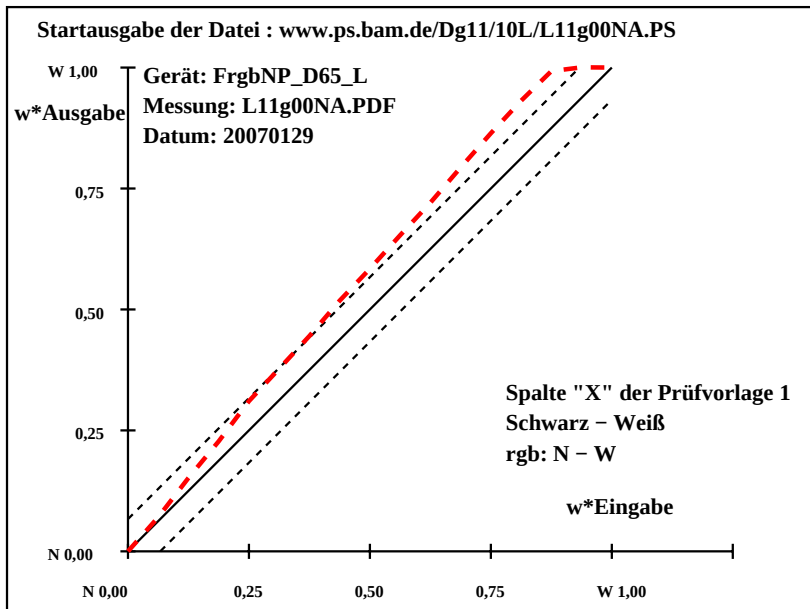

Dg170-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

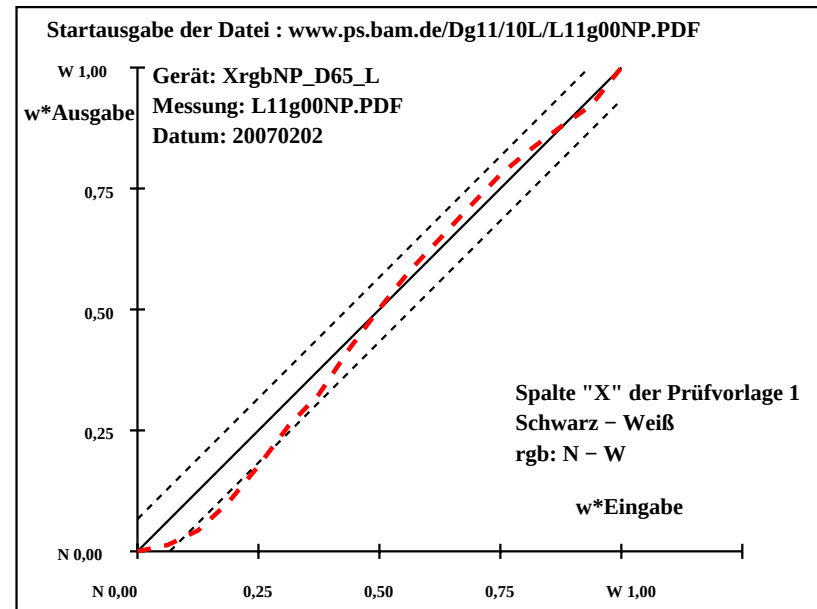

Dg171-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202