


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
O	1	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	49.4	56.3	37.9	34	46.3	60.2	39.3	33	-3.0	4.0	1.4	4.2	5.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	52.4	52.5	35.4	34	46.2	60.6	37.3	32	-6.2	8.1	1.9	8.3	10.4	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	55.5	48.8	32.8	34	47.1	60.0	34.0	30	-8.3	11.3	1.2	11.3	14.1	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	ΔL* = 95.41 – 46.31
	6	61.7	41.3	27.8	34	50.7	55.6	26.0	25	-10.8	14.3	-1.7	14.5	18.1	Gleichmäßigkeit
	7	64.7	37.5	25.3	34	53.3	51.8	22.8	24	-11.3	14.3	-2.4	14.5	18.5	g* = 11.8
	8	67.8	33.8	22.7	34	56.9	46.7	20.7	24	-10.8	13.0	-1.9	13.1	17.1	
	9	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	73.9	26.3	17.7	34	64.9	34.8	17.4	27	-8.9	8.5	-0.2	8.6	12.4	f* = 63.4
	11	77.0	22.5	15.2	34	70.6	27.0	14.4	28	-6.3	4.5	-0.7	4.6	7.9	
	12	80.1	18.8	12.6	34	75.6	21.2	10.6	27	-4.4	2.5	-1.9	3.2	5.5	Orangerot – Weiß
	13	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	rgb: O – W
	14	86.2	11.3	7.6	34	84.1	11.4	6.3	29	-2.0	0.1	-1.2	1.3	2.4	
	15	89.3	7.5	5.0	34	88.4	6.7	4.0	31	-0.8	-0.7	-0.9	1.3	1.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.3	3.8	2.5	34	90.0	3.2	1.9	31	-2.3	-0.4	-0.5	0.8	2.5	ΔH*CIELAB = 6.6
	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 8.9
O	18	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	
	20	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	ΔH*CIELAB = 5.3
	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 7.1
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:														R*_{ab,m} = 61	


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-ref		ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
O	1	46.3	60.1	47.0	38	46.3	60.1	47.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach			
	2	49.4	56.3	44.1	38	48.0	57.7	46.4	39	-1.3	1.4	2.3	2.7	3.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G			
	3	52.4	52.6	41.1	38	49.4	55.6	45.1	39	-3.0	3.0	4.0	5.0	5.9	und DIN 33866-1:2000 Anhang G			
	4	55.5	48.8	38.2	38	51.6	52.3	41.3	38	-3.8	3.5	3.1	4.7	6.1	relative CIELAB Daten für "aus"			
	5	58.6	45.1	35.3	38	53.2	49.9	39.4	38	-5.2	4.8	4.2	6.4	8.3	ΔL* = 95.3 - 46.32			
	6	61.6	41.3	32.3	38	56.0	45.6	37.5	39	-5.5	4.3	5.2	6.7	8.8	Gleichmäßigkeit			
	7	64.7	37.6	29.4	38	58.5	41.5	36.2	41	-6.0	3.9	6.8	7.9	10.0	g* = 41.7			
	8	67.7	33.8	26.4	38	62.8	34.9	35.0	45	-4.9	1.1	8.6	8.6	10.0				
	9	70.8	30.1	23.5	38	66.3	28.5	33.0	49	-4.4	-1.4	9.5	9.6	10.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset			
	10	73.9	26.3	20.6	38	70.3	21.3	31.9	56	-3.5	-4.9	11.3	12.4	12.9	f* = 63.3			
11	76.9	22.5	17.6	38	72.5	15.9	30.7	63	-4.3	-6.5	13.1	14.7	15.3					
12	80.0	18.8	14.7	38	75.9	10.2	28.2	70	-4.0	-8.5	13.5	16.0	16.5	Orangerot – Weiß				
13	83.1	15.0	11.8	38	78.8	7.6	21.7	71	-4.2	-7.3	10.0	12.4	13.1	cmy0: O – W				
14	86.1	11.3	8.8	38	81.9	5.3	16.2	72	-4.2	-5.9	7.4	9.5	10.4					
15	89.2	7.5	5.9	38	85.2	2.6	12.2	78	-3.9	-4.8	6.3	8.0	8.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)				
16	92.2	3.8	2.9	38	88.3	2.8	5.5	63	-3.8	-0.9	2.6	2.7	4.8	ΔH*CIELAB = 7.5				
W	17	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 8.5			
O	18	46.3	60.1	47.0	38	46.3	60.1	47.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	58.6	45.1	35.3	38	53.2	49.9	39.4	38	-5.2	4.8	4.2	6.4	8.3				
	20	70.8	30.1	23.5	38	66.3	28.5	33.0	49	-4.4	-1.4	9.5	9.6	10.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)			
	21	83.1	15.0	11.8	38	78.8	7.6	21.7	71	-4.2	-7.3	10.0	12.4	13.1	ΔH*CIELAB = 5.7			
W	22	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 6.4			
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:														R* _{ab,m} = 63				

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

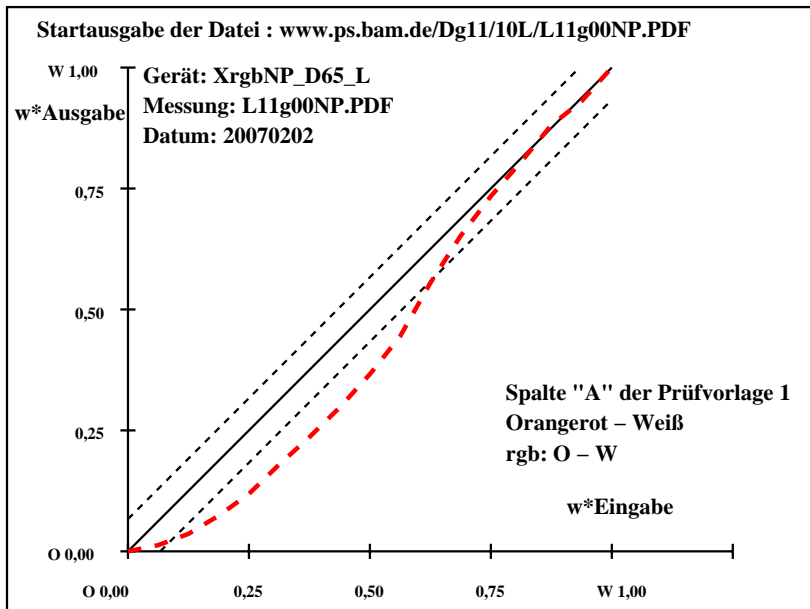

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

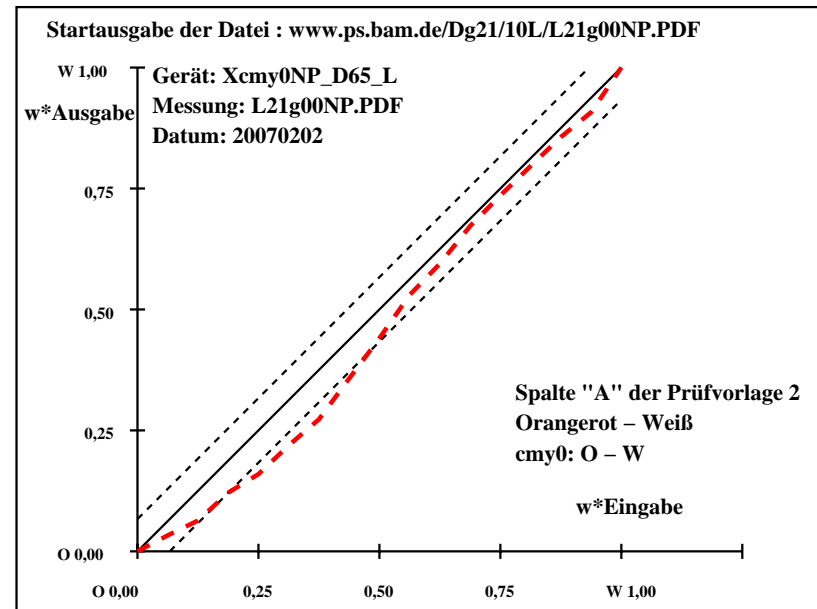


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
Y	1	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	91.2	-15.8	105.4	99	90.8	-16.9	112.7	99	-0.2	-1.0	7.3	7.4	7.4	7.4	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	91.5	-14.8	98.4	99	90.8	-16.8	112.6	99	-0.6	-1.9	14.3	14.4	14.4	14.4	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	91.7	-13.7	91.3	99	90.9	-16.8	111.9	99	-0.8	-3.0	20.6	20.8	20.8	20.8	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99	-1.0	-4.2	24.4	24.8	24.8	24.8	$\Delta L^* = 95.43 - 90.9$
	6	92.3	-11.6	77.3	99	91.1	-17.1	105.1	99	-1.1	-5.4	27.8	28.4	28.4	28.4	Gleichmäßigkeit
	7	92.6	-10.6	70.3	99	91.1	-17.2	99.2	100	-1.4	-6.5	28.9	29.7	29.7	29.7	$g^* = 3.8$
	8	92.9	-9.5	63.2	99	91.5	-16.9	89.7	101	-1.2	-7.3	26.5	27.5	27.5	27.5	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102	-1.1	-7.5	19.6	21.0	21.0	21.0	$f^* = 5.9$
	10	93.4	-7.4	49.2	99	92.3	-15.1	66.4	103	-1.0	-7.6	17.2	18.9	18.9	18.9	
	11	93.7	-6.3	42.2	99	92.6	-13.9	57.1	104	-1.0	-7.5	14.9	16.8	16.8	16.8	
	12	94.0	-5.3	35.1	99	93.0	-12.7	48.1	105	-0.9	-7.3	13.0	14.9	15.0	15.0	Gelb – Weiß
	13	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106	-0.9	-7.2	13.1	15.0	15.0	15.0	rgb: Y – W
	14	94.6	-3.2	21.1	99	93.9	-8.9	29.4	107	-0.6	-5.6	8.3	10.1	10.1	10.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	15	94.9	-2.1	14.1	99	94.4	-6.2	19.0	108	-0.4	-4.0	4.9	6.4	6.4	6.4	$\Delta H^{*CIELAB} = 15.2$
	16	95.1	-1.1	7.0	99	95.0	-3.2	9.0	110	-0.1	-2.0	2.0	2.9	2.9	2.9	$\Delta E^{*CIELAB} = 15.3$
W	17	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Y	18	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99	-1.0	-4.2	24.4	24.8	24.8	24.8	
	20	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102	-1.1	-7.5	19.6	21.0	21.0	21.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106	-0.9	-7.2	13.1	15.0	15.0	15.0	$\Delta H^{*CIELAB} = 12.2$
W	22	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^{*CIELAB} = 12.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 33$						


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
Y	1	90.7	-16.8	112.8	99	90.7	-16.8	112.8	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	91.0	-15.7	105.8	99	90.8	-17.1	109.7	99	-0.1	-1.3	3.9	4.2	4.2	4.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	91.3	-14.7	98.7	99	91.0	-17.2	105.5	99	-0.1	-2.4	6.8	7.2	7.2	7.2	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	91.6	-13.6	91.7	99	91.0	-17.3	99.3	100	-0.5	-3.6	7.6	8.4	8.5	8.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	91.9	-12.6	84.7	99	91.3	-17.0	91.1	101	-0.4	-4.3	6.4	7.8	7.8	7.8	$\Delta L^* = 95.43 - 90.68$
	6	92.2	-11.5	77.6	99	91.8	-16.2	78.9	102	-0.3	-4.6	1.3	4.8	4.9	4.9	Gleichmäßigkeit
	7	92.5	-10.5	70.6	99	92.0	-15.4	70.5	102	-0.4	-4.8	0.0	4.9	5.0	5.0	$g^* = 43.8$
	8	92.8	-9.4	63.6	99	92.2	-14.9	65.2	103	-0.5	-5.4	1.6	5.7	5.8	5.8	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	93.1	-8.4	56.6	98	92.6	-13.9	57.1	104	-0.3	-5.5	0.5	5.6	5.6	5.6	
	10	93.4	-7.3	49.5	98	92.8	-13.0	50.5	105	-0.4	-5.6	1.0	5.8	5.8	5.8	$f^* = 6.1$
	11	93.6	-6.2	42.5	98	93.1	-12.1	44.8	105	-0.5	-5.8	2.3	6.3	6.3	6.3	
	12	93.9	-5.2	35.5	98	93.6	-10.6	37.0	106	-0.3	-5.3	1.5	5.6	5.6	5.6	Gelb – Weiß
	13	94.2	-4.1	28.4	98	94.0	-8.4	27.5	107	-0.2	-4.2	-0.8	4.4	4.4	4.4	cmy0: Y – W
	14	94.5	-3.1	21.4	98	94.3	-6.4	20.0	108	-0.2	-3.2	-1.3	3.6	3.6	3.6	
	15	94.8	-2.0	14.4	98	94.7	-4.6	13.9	109	0.0	-2.5	-0.4	2.6	2.6	2.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	95.1	-1.0	7.3	98	95.1	-2.3	6.7	110	0.0	-1.2	-0.5	1.5	1.5	1.5	$\Delta H^{*}_{CIELAB} = 4.6$
W	17	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^{*}_{CIELAB} = 4.6$
Y	18	90.7	-16.8	112.8	99	90.7	-16.8	112.8	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	91.9	-12.6	84.7	99	91.3	-17.0	91.1	101	-0.4	-4.3	6.4	7.8	7.8	7.8	
	20	93.1	-8.4	56.6	98	92.6	-13.9	57.1	104	-0.3	-5.5	0.5	5.6	5.6	5.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	94.2	-4.1	28.4	98	94.0	-8.4	27.5	107	-0.2	-4.2	-0.8	4.4	4.4	4.4	$\Delta H^{*}_{CIELAB} = 3.6$
W	22	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^{*}_{CIELAB} = 3.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^{*}_{ab,m} = 80$						

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

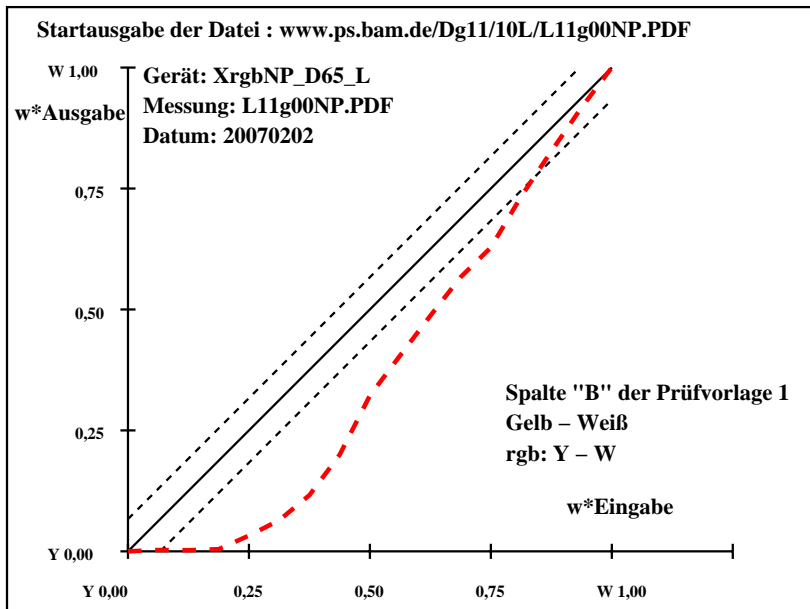

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

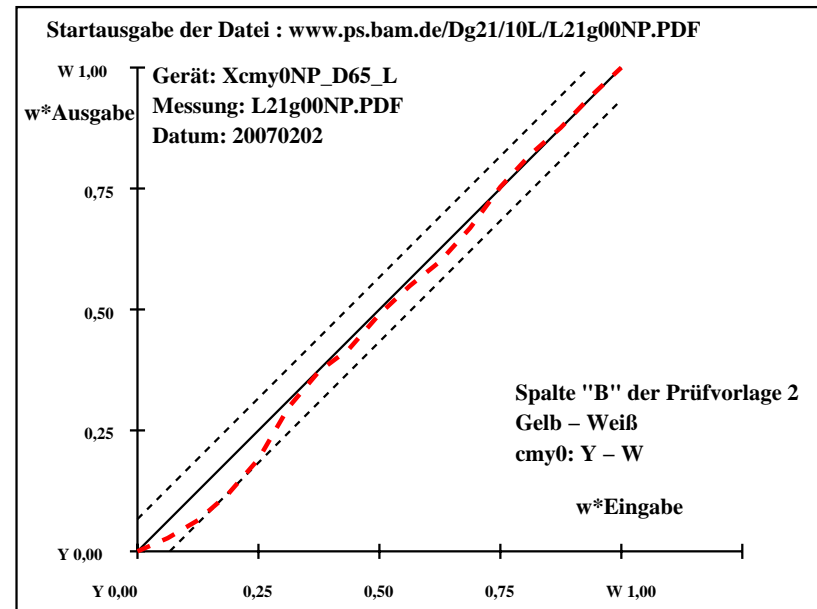

Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1	
L	1	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152
	2	48.8	-63.2	33.9	152	45.3	-66.7	36.0	152
	3	51.9	-59.0	31.7	152	45.5	-66.5	36.6	151
	4	55.0	-54.7	29.4	152	45.6	-66.1	36.6	151
	5	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150
	6	61.3	-46.3	24.9	152	45.7	-65.3	37.2	150
	7	64.4	-42.1	22.7	152	47.4	-63.4	38.4	149
	8	67.5	-37.9	20.4	152	49.9	-60.0	38.8	147
	9	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147
	10	73.7	-29.4	15.9	152	57.2	-49.9	28.9	150
	11	76.8	-25.2	13.6	152	62.1	-42.0	22.3	152
	12	80.0	-21.0	11.4	152	67.6	-35.2	20.9	149
	13	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144
	14	86.2	-12.6	6.9	152	80.4	-21.0	19.7	137
	15	89.3	-8.3	4.6	151	85.8	-14.1	12.7	138
	16	92.4	-4.1	2.4	151	90.6	-7.1	5.2	144
W	17	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90
L	18	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152
	19	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150
	20	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147
	21	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144
W	22	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.52 - 45.71$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 0.6$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 64.4$
Laubgrün – Weiß
rgb: L – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 17.9$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 12.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 14.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 21$

Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1	
L	1	48.9	-63.5	33.0	153	48.9	-63.5	33.0	153
	2	51.8	-59.5	30.9	153	51.5	-57.8	30.8	152
	3	54.7	-55.6	28.9	153	54.0	-53.6	27.4	153
	4	57.6	-51.6	26.8	153	55.4	-47.5	21.0	156
	5	60.5	-47.6	24.8	153	58.2	-41.9	20.1	154
	6	63.4	-43.6	22.7	153	60.1	-37.5	17.9	155
	7	66.3	-39.7	20.6	153	62.0	-32.4	17.6	152
	8	69.2	-35.7	18.6	153	64.5	-28.1	18.0	147
	9	72.1	-31.7	16.5	153	67.2	-24.7	17.4	145
	10	75.0	-27.7	14.4	153	70.0	-21.8	17.1	142
	11	78.0	-23.7	12.4	153	73.1	-19.2	18.2	137
	12	80.9	-19.8	10.3	153	76.3	-16.9	14.1	140
	13	83.8	-15.8	8.3	153	80.8	-15.3	12.0	142
	14	86.7	-11.8	6.2	153	84.3	-11.8	9.0	143
	15	89.6	-7.9	4.1	153	87.5	-8.7	6.7	143
	16	92.5	-3.9	2.1	153	90.2	-5.0	2.0	159
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0
L	18	48.9	-63.5	33.0	153	48.9	-63.5	33.0	153
	19	60.5	-47.6	24.8	153	58.2	-41.9	20.1	154
	20	72.1	-31.7	16.5	153	67.2	-24.7	17.4	145
	21	83.8	-15.8	8.3	153	80.8	-15.3	12.0	142
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.38 - 48.9$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 62.1$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 60.1$
Laubgrün – Weiß
cmy0: L – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 76$

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

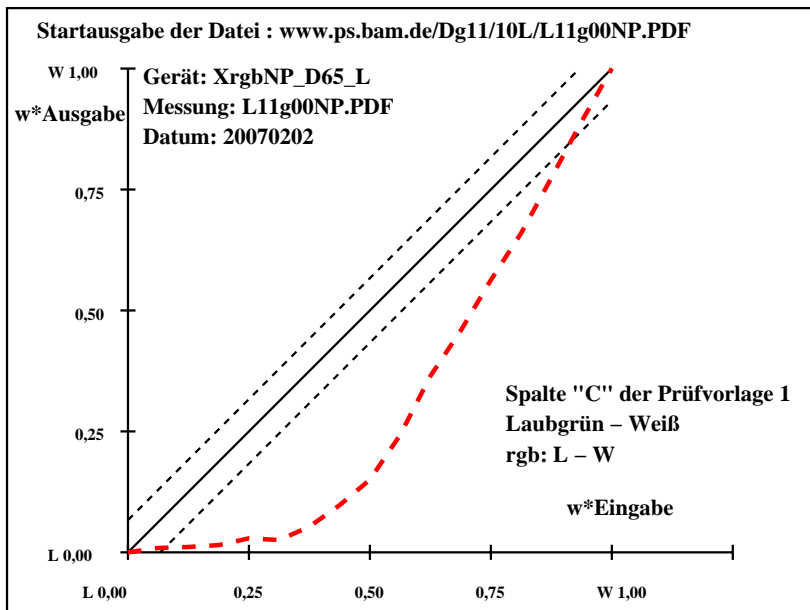

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

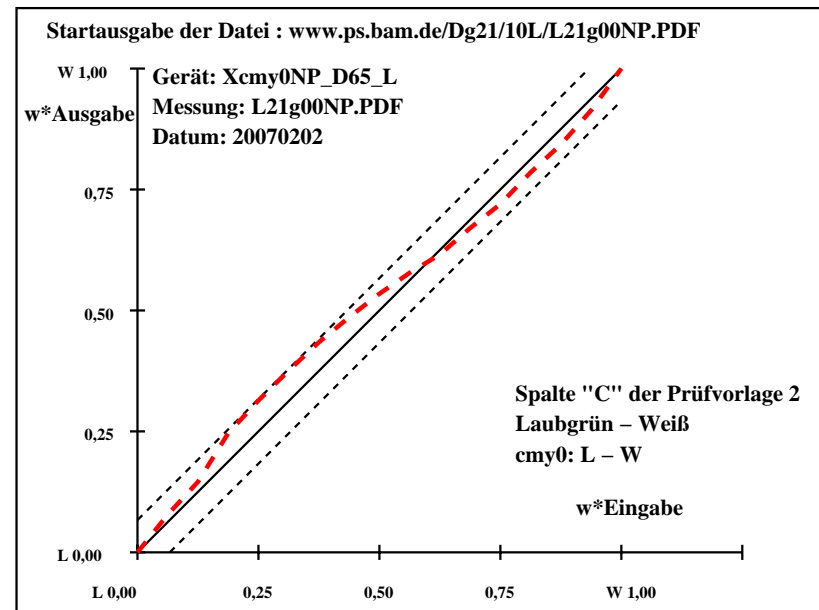


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	53.9	-14.7	-49.2	253	51.0	-15.5	-52.8	254	-2.8	-0.7	-3.5	3.7	4.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	56.7	-13.7	-45.9	253	50.8	-15.2	-52.8	254	-5.8	-1.4	-6.8	7.0	9.2	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	59.5	-12.7	-42.7	253	51.1	-15.3	-52.7	254	-8.3	-2.5	-9.9	10.4	13.3	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2	$\Delta L^* = 95.39 - 51.16$
	6	65.0	-10.8	-36.1	253	52.7	-16.2	-51.3	252	-12.2	-5.3	-15.1	16.1	20.3	Gleichmäßigkeit
	7	67.7	-9.8	-32.8	253	55.1	-16.2	-48.9	252	-12.5	-6.3	-16.0	17.3	21.4	$g^* = 2.5$
	8	70.5	-8.8	-29.5	253	57.0	-16.3	-45.4	250	-13.4	-7.4	-15.8	17.6	22.1	
	9	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	76.0	-6.8	-23.0	253	60.9	-15.4	-36.7	247	-15.0	-8.5	-13.6	16.2	22.1	$f^* = 57.1$
	11	78.8	-5.8	-19.7	253	64.9	-13.8	-30.9	246	-13.8	-7.9	-11.1	13.8	19.6	
	12	81.6	-4.8	-16.4	253	68.6	-12.1	-26.3	245	-12.9	-7.2	-9.8	12.3	17.9	Cyanblau – Weiß
	13	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4	rgb: C – W
	14	87.1	-2.9	-9.8	253	81.0	-8.3	-15.4	242	-6.0	-5.3	-5.5	7.8	9.9	
	15	89.9	-1.9	-6.6	253	87.0	-5.8	-9.9	239	-2.7	-3.8	-3.2	5.2	5.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.6	-0.9	-3.3	254	91.1	-3.2	-5.5	239	-1.5	-2.2	-2.1	3.2	3.6	$\Delta H^{*CIELAB} = 10.1$
W	17	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^{*CIELAB} = 13.2$
C	18	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2	
	20	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4	$\Delta H^{*CIELAB} = 8.1$
W	22	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^{*CIELAB} = 10.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 42$					


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	58.1	-18.2	-38.8	245	56.7	-20.0	-39.0	243	-1.4	-1.7	-0.1	1.8	2.3	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	60.6	-17.0	-36.2	245	58.1	-20.2	-36.8	241	-2.4	-3.1	-0.5	3.3	4.1	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	63.1	-15.7	-33.6	245	60.0	-20.9	-33.6	238	-3.0	-5.1	0.0	5.2	6.0	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2	6.7	$\Delta L^* = 95.41 - 55.66$
	6	68.1	-13.3	-28.4	245	63.3	-18.1	-29.4	238	-4.7	-4.7	-0.9	4.9	6.8	Gleichmäßigkeit
	7	70.6	-12.1	-25.8	245	65.9	-16.4	-26.1	238	-4.5	-4.2	-0.2	4.3	6.3	$g^* = 49.5$
	8	73.1	-10.9	-23.2	245	69.6	-15.7	-22.8	235	-3.3	-4.7	0.4	4.9	5.9	
	9	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5	5.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	78.0	-8.4	-18.1	245	77.3	-12.6	-15.3	230	-0.6	-4.1	2.8	5.0	5.1	$f^* = 51.4$
	11	80.5	-7.2	-15.5	245	80.2	-10.5	-13.6	232	-0.2	-3.2	1.9	3.8	3.8	
	12	83.0	-6.0	-12.9	245	81.9	-9.0	-11.9	233	-1.0	-2.9	1.0	3.2	3.3	Cyanblau – Weiß
	13	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3	2.8	cmy0: C – W
	14	88.0	-3.6	-7.7	245	85.9	-5.4	-8.1	236	-1.9	-1.7	-0.3	1.9	2.8	
	15	90.4	-2.3	-5.1	245	88.7	-3.7	-6.0	238	-1.6	-1.3	-0.8	1.6	2.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.9	-1.1	-2.5	245	90.8	-2.2	-3.4	237	-2.0	-1.0	-0.8	1.4	2.5	$\Delta H^{*CIELAB} = 3.1$
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^{*CIELAB} = 3.9$
C	18	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2	6.7	
	20	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5	5.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3	2.8	$\Delta H^{*CIELAB} = 2.4$
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^{*CIELAB} = 3.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 83$					

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

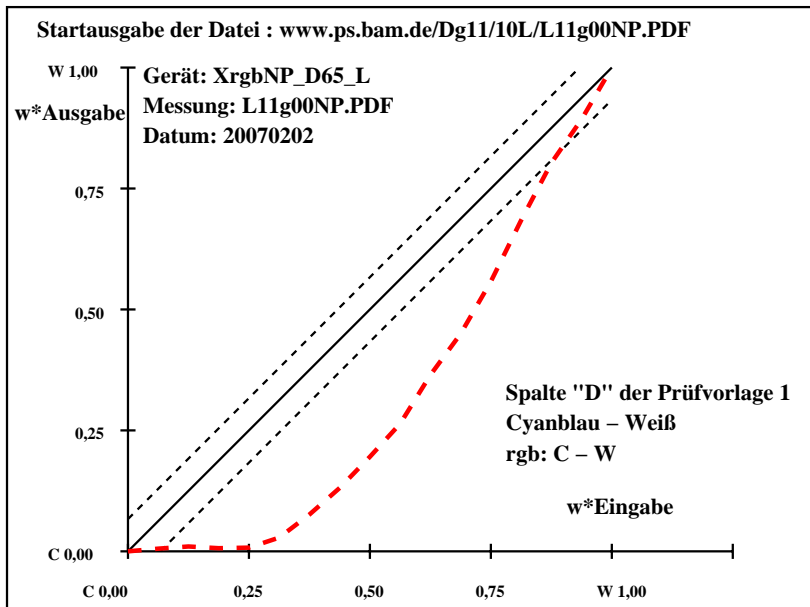

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

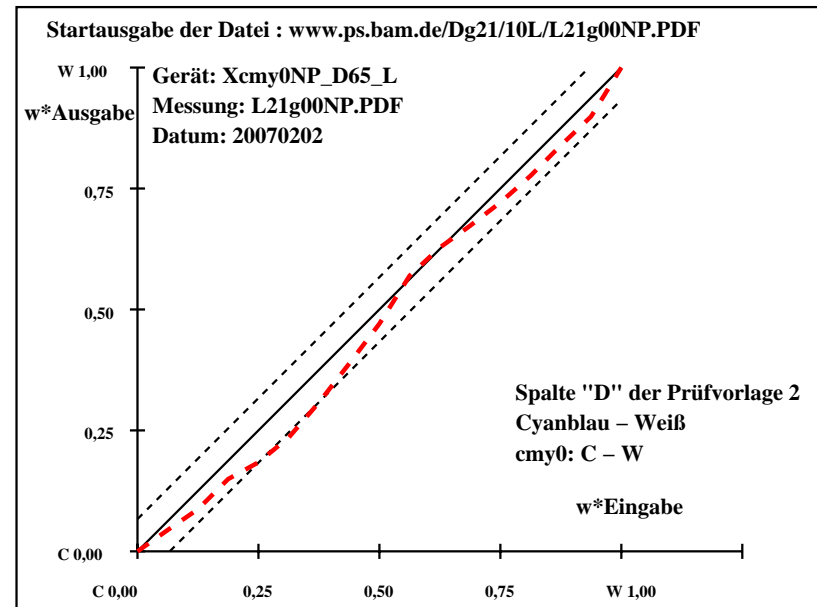

Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
V	1	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272	0.0
	2	41.8	1.9	-45.9	272	37.0	3.3	-48.9	274	-4.7
	3	45.4	1.7	-42.8	272	36.9	3.6	-48.9	274	-8.4
	4	49.0	1.6	-39.8	272	37.2	3.5	-48.7	274	-11.7
	5	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273	-13.5
	6	56.1	1.3	-33.6	272	42.9	1.1	-46.3	271	-13.1
	7	59.7	1.2	-30.5	272	47.4	1.0	-43.1	271	-12.2
	8	63.3	1.1	-27.4	272	52.3	0.0	-40.0	270	-10.9
	9	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270	-8.6
	10	70.5	0.8	-21.3	272	63.9	-0.1	-30.9	270	-6.5
	11	74.0	0.7	-18.2	272	69.9	0.0	-25.3	270	-4.1
	12	77.6	0.6	-15.1	272	74.9	-1.0	-21.1	267	-2.7
	13	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269	-1.3
	14	84.8	0.3	-8.9	272	83.2	0.3	-12.9	271	-1.5
	15	88.4	0.2	-5.9	272	86.5	1.4	-9.4	278	-1.8
	16	92.0	0.0	-2.8	271	88.4	2.0	-6.9	286	-3.4
W	17	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117	0.0
V	18	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272	0.0
	19	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273	-13.5
	20	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270	-8.6
	21	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269	-1.3
W	22	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117	0.0


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.54 - 38.21$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 3.5$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 74.1$
Violettblau – Weiß
rgb: V – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 5.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.4$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 58$

Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
V	1	25.6	21.1	-35.5	301	25.6	21.1	-35.5	301	0.0
	2	29.9	19.8	-33.3	301	28.2	19.7	-36.0	299	-1.7
	3	34.3	18.5	-31.0	301	31.2	18.6	-36.2	297	-3.0
	4	38.7	17.1	-28.8	301	34.3	17.8	-35.5	297	-4.3
	5	43.1	15.8	-26.5	301	37.2	17.9	-34.4	297	-5.7
	6	47.4	14.5	-24.3	301	40.7	15.5	-33.4	295	-6.7
	7	51.8	13.2	-22.1	301	45.0	15.4	-31.3	296	-6.7
	8	56.2	11.9	-19.8	301	49.5	12.9	-28.4	294	-6.6
	9	60.5	10.6	-17.6	301	53.9	11.8	-24.7	295	-6.5
	10	64.9	9.2	-15.4	301	58.9	10.5	-20.4	297	-5.9
	11	69.3	7.9	-13.1	301	63.2	9.3	-17.1	298	-6.0
	12	73.6	6.6	-10.9	301	67.9	6.5	-13.7	295	-5.6
	13	78.0	5.3	-8.7	301	72.1	5.3	-11.8	294	-5.8
	14	82.4	4.0	-6.4	301	76.9	3.9	-8.3	295	-5.3
	15	86.7	2.6	-4.2	302	82.5	2.2	-5.7	291	-4.2
	16	91.1	1.3	-1.9	303	85.9	2.3	-3.7	301	-5.1
W	17	95.5	0.0	0.2	90	95.5	0.0	0.2	90	0.0
V	18	25.6	21.1	-35.5	301	25.6	21.1	-35.5	301	0.0
	19	43.1	15.8	-26.5	301	37.2	17.9	-34.4	297	-5.7
	20	60.5	10.6	-17.6	301	53.9	11.8	-24.7	295	-6.5
	21	78.0	5.3	-8.7	301	72.1	5.3	-11.8	294	-5.8
W	22	95.5	0.0	0.2	90	95.5	0.0	0.2	90	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.48 - 25.58$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 49.8$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 90.3$
Violettblau – Weiß
cmy0: V – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.8$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.7$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 70$

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

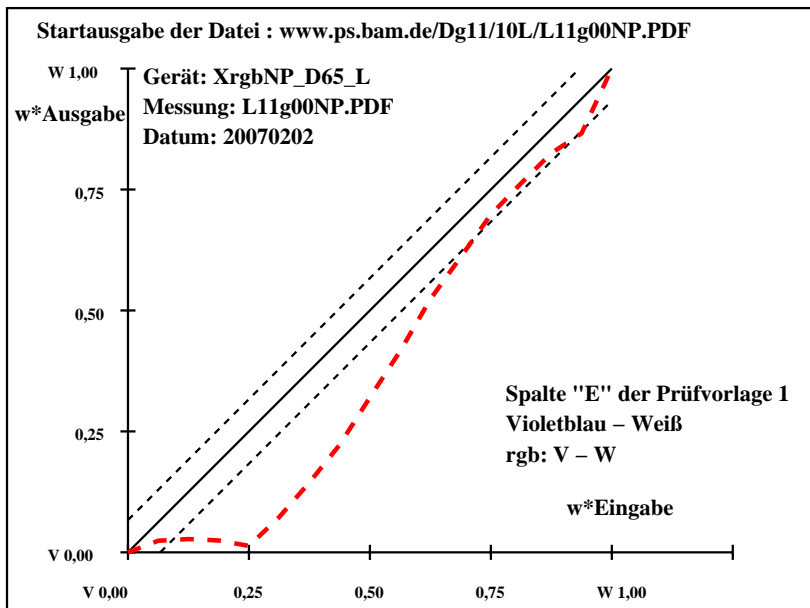

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

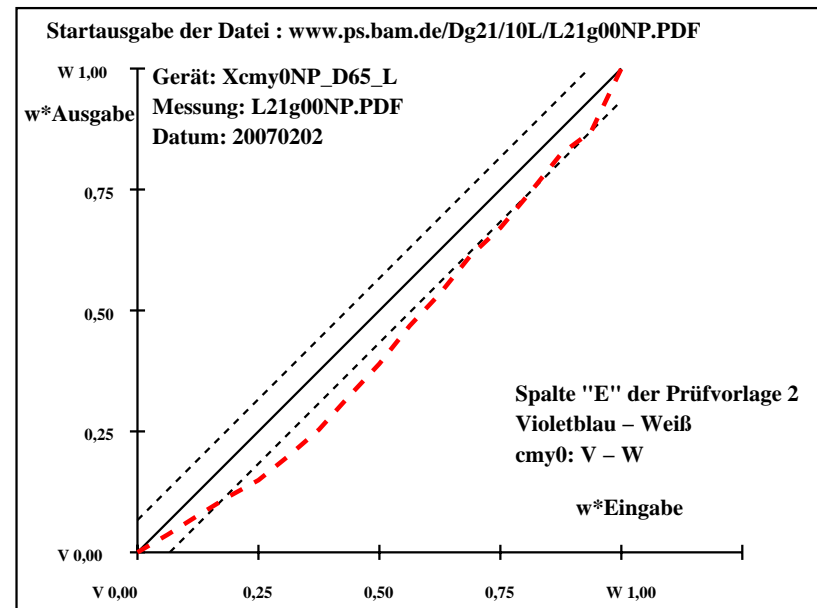


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
M	1	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kennzeichnung nach																		
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G																		
und DIN 33866-1:2000 Anhang G																		
relative CIELAB Daten für "aus"																		
3	52.3	62.4	-5.5	355	46.7	70.9	-6.7	355	-5.5	8.5	-1.1	8.6	10.3	$\Delta L^* = 95.45 - 46.14$				
4	55.4	57.9	-5.1	355	47.0	70.4	-7.1	354	-8.3	12.5	-1.9	12.6	15.2	Gleichmäßigkeit				
5	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2	$g^* = 6.3$				
6	61.5	49.0	-4.3	355	48.8	65.4	-10.6	351	-12.6	16.4	-6.2	17.6	21.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset				
7	64.6	44.6	-3.9	355	51.1	61.0	-10.8	350	-13.4	16.4	-6.8	17.8	22.4	$f^* = 63.7$				
8	67.7	40.1	-3.5	355	55.2	55.1	-11.6	348	-12.5	15.0	-8.0	17.0	21.2	Magentarot – Weiß				
9	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9	rgb: M – W				
10	73.9	31.2	-2.7	355	63.9	43.8	-10.6	346	-9.9	12.6	-7.8	14.9	17.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)				
11	77.0	26.7	-2.3	355	69.2	35.8	-9.3	345	-7.7	9.1	-6.9	11.5	13.8	$\Delta H^{*CIELAB} = 10.0$				
12	80.0	22.3	-1.9	355	74.3	27.2	-8.7	342	-5.7	4.9	-6.7	8.4	10.2	$\Delta E^{*CIELAB} = 12.1$				
13	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)				
14	86.2	13.4	-1.1	355	82.0	14.0	-7.8	331	-4.1	0.6	-6.6	6.7	7.9	$\Delta H^{*CIELAB} = 8.0$				
15	89.3	8.9	-0.7	355	86.4	7.7	-6.5	319	-2.8	-1.1	-5.7	5.9	6.6	$\Delta E^{*CIELAB} = 9.8$				
16	92.4	4.5	-0.3	355	89.9	4.5	-4.3	316	-2.3	0.0	-3.9	4.0	4.7	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R_{ab,m} = 47$				
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0					
M	18	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0					
19	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2					
20	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9					
21	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8					
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0					


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
M	1	46.9	62.6	-5.2	355	46.9	62.6	-5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kennzeichnung nach																		
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G																		
und DIN 33866-1:2000 Anhang G																		
relative CIELAB Daten für "aus"																		
3	52.9	54.8	-4.5	355	51.2	53.6	-5.7	354	-1.6	-1.1	-1.1	1.7	2.4	$\Delta L^* = 95.39 - 46.88$				
4	56.0	50.9	-4.2	355	53.8	49.1	-5.6	353	-2.1	-1.7	-1.3	2.2	3.1	Gleichmäßigkeit				
5	59.0	46.9	-3.9	355	55.8	45.8	-5.8	353	-3.1	-1.0	-1.8	2.2	3.9	$g^* = 61.1$				
6	62.0	43.0	-3.5	355	59.2	39.3	-4.7	353	-2.7	-3.6	-1.1	3.9	4.8	Helligkeitsumfang relativ zu Offset				
7	65.1	39.1	-3.2	355	62.3	34.2	-3.9	353	-2.7	-4.8	-0.6	5.0	5.7	$f^* = 62.7$				
8	68.1	35.2	-2.9	355	65.6	28.9	-2.6	355	-2.4	-6.2	0.3	6.3	6.8	Magentarot – Weiß				
9	71.1	31.3	-2.6	355	69.1	24.6	-1.7	356	-1.9	-6.6	0.9	6.8	7.1	cmy0: M – W				
10	74.2	27.4	-2.2	355	72.0	20.6	-1.3	356	-2.1	-6.7	0.9	6.8	7.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)				
11	77.2	23.5	-1.9	355	74.7	17.6	-0.5	358	-2.4	-5.8	1.4	6.0	6.6	$\Delta H^{*CIELAB} = 3.4$				
12	80.2	19.6	-1.6	355	78.2	14.4	-0.2	359	-2.0	-5.1	1.4	5.3	5.7	$\Delta E^{*CIELAB} = 4.2$				
13	83.3	15.7	-1.2	355	80.9	11.6	-0.2	359	-2.3	-4.0	1.0	4.2	4.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)				
14	86.3	11.7	-0.9	355	83.7	8.6	0.0	0	-2.5	-3.0	1.0	3.3	4.2	$\Delta H^{*CIELAB} = 2.6$				
15	89.3	7.8	-0.6	355	86.4	6.6	-0.3	357	-2.9	-1.1	0.3	1.3	3.2	$\Delta E^{*CIELAB} = 3.2$				
16	92.4	3.9	-0.2	355	88.5	4.9	-0.2	356	-3.8	1.0	0.0	1.0	4.0	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R_{ab,m} = 82$				
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0					
M	18	46.9	62.6	-5.2	355	46.9	62.6	-5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0					
19	59.0	46.9	-3.9	355	55.8	45.8	-5.8	353	-3.1	-1.0	-1.8	2.2	3.9					
20	71.1	31.3	-2.6	355	69.1	24.6	-1.7	356	-1.9	-6.6	0.9	6.8	7.1					
21	83.3	15.7	-1.2	355	80.9	11.6	-0.2	359	-2.3	-4.0	1.0	4.2	4.8					
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0					

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

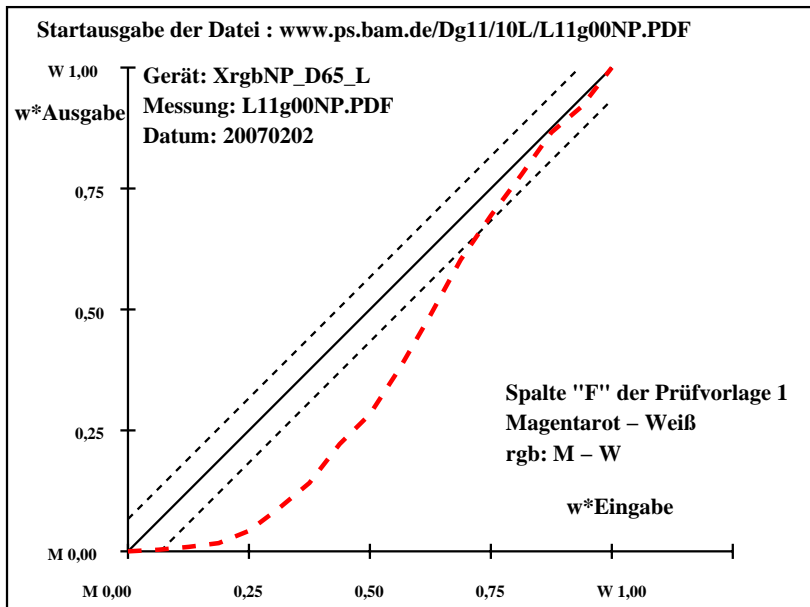

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

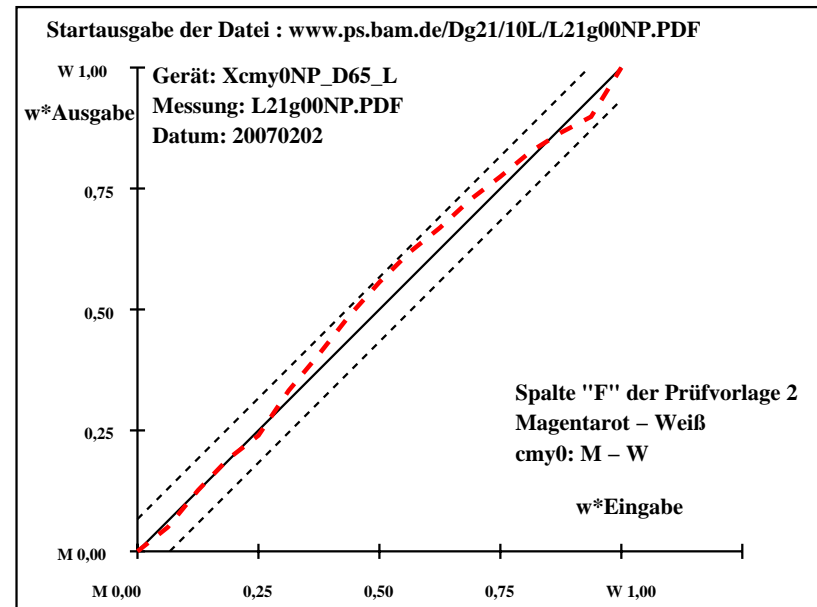


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0 0.0 -3.5 0.0 0.0 0.0 3.6
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1 90 -5.9 0.0 0.1 0.1 6.0
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0 0.0 -6.3 0.0 0.0 0.0 6.4
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0 0.0 -5.3 0.0 0.0 0.0 5.4
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0 0.0 -3.8 0.0 0.0 0.0 3.9
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2 90 -3.6 0.0 0.2 0.2 3.7
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1 90 -1.3 0.0 0.1 0.1 1.4
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2 90 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2 90 1.3 0.0 0.2 0.2 1.3
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2 90 1.6 0.0 0.2 0.2 1.6
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2 90 1.9 0.0 0.2 0.2 1.9
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1 90 2.1 0.0 0.1 0.1 2.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1 90 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2 90 -1.1 0.0 0.2 0.2 1.2
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0 0.0 -5.3 0.0 0.0 0.0 5.4
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2 90 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1 90 2.1 0.0 0.1 0.1 2.1
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R_{ab,m} = 90$								


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1 122 -1.9 -0.6 1.1 1.3 2.4
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0 148 -4.0 -1.5 1.0 1.9 4.5
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5 164 -5.6 -1.7 0.5 1.9 6.0
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0 135 -7.7 -1.9 2.0 2.8 8.3
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1 131 -9.4 -1.7 2.1 2.8 9.9
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0 115 -9.9 -1.3 3.0 3.3 10.6
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6 119 -9.5 -2.5 4.6 5.3 11.0
Z	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1 106 -9.2 -1.7 6.1 6.4 11.3
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2 101 -8.6 -1.3 7.2 7.3 11.4
	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2 96 -8.3 -0.7 7.2 7.2 11.1
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5 98 -8.6 -0.8 6.5 6.6 10.9
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3 94 -8.2 -0.3 6.3 6.3 10.4
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9 92 -7.2 -0.1 5.9 5.9 9.4
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2 104 -6.0 -1.2 5.2 5.4 8.1
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9 81 -5.9 0.3 1.9 1.9 6.3
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0 135 -7.7 -1.9 2.0 2.8 8.3
Z	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1 106 -9.2 -1.7 6.1 6.4 11.3
	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3 94 -8.2 -0.3 6.3 6.3 10.4
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R_{ab,m} = 66$								

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

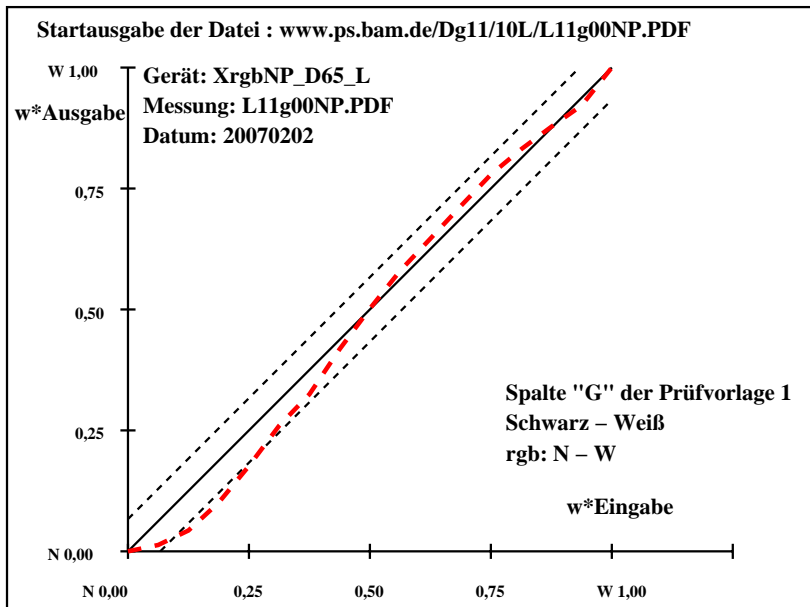

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

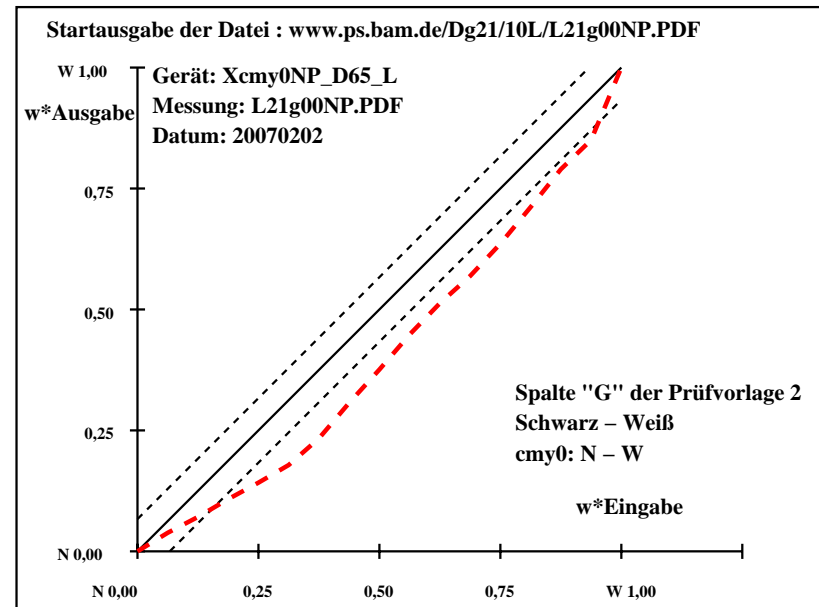


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	23.5	3.8	2.4	32	21.6	2.1	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	25.1	7.6	4.7	32	21.6	4.8	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	26.6	11.3	7.1	32	23.6	8.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	$\Delta L^* = 46.32 - 22.02$
	6	29.6	18.9	11.8	32	30.4	16.7	Gleichmäßigkeit
	7	31.1	22.7	14.2	32	33.1	22.8	$g^* = 44.0$
	8	32.7	26.5	16.5	32	34.7	28.2	
	9	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	35.7	34.0	21.3	32	37.5	37.3	$f^* = 31.4$
	11	37.2	37.8	23.6	32	38.7	41.6	
	12	38.7	41.6	26.0	32	39.9	44.7	Schwarz – Orangerot
	13	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	rgb: N – O
	14	41.8	49.2	30.7	32	42.9	52.1	
	15	43.3	52.9	33.1	32	44.3	54.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	44.8	56.7	35.4	32	45.6	58.3	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.4$
O	17	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.7$
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	
	19	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	
	20	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
O	22	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 71$								


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	28.0	2.1	0.8	21	28.0	2.1	Kennzeichnung nach
	2	29.2	5.7	3.6	32	28.9	5.1	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	30.3	9.3	6.5	35	30.0	11.0	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	31.5	12.9	9.3	36	31.3	14.6	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	32.7	16.5	12.1	36	32.2	19.3	$\Delta L^* = 46.67 - 27.99$
	6	33.8	20.1	15.0	37	32.8	23.1	Gleichmäßigkeit
	7	35.0	23.7	17.8	37	33.9	27.8	$g^* = 59.4$
	8	36.2	27.3	20.6	37	35.0	30.8	
	9	37.3	31.0	23.4	37	36.4	34.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	38.5	34.6	26.3	37	37.3	37.8	$f^* = 24.1$
	11	39.7	38.2	29.1	37	38.3	41.1	
	12	40.8	41.8	31.9	37	38.8	43.7	Schwarz – Orangerot
	13	42.0	45.4	34.8	37	40.2	47.2	cmy0: N – O
	14	43.2	49.0	37.6	38	42.1	51.4	
	15	44.3	52.6	40.4	38	43.4	54.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	45.5	56.2	43.3	38	44.4	56.9	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$
O	17	46.7	59.8	46.1	38	46.7	59.8	$\Delta E^*_{CIELAB} = 2.6$
N	18	28.0	2.1	0.8	21	28.0	2.1	
	19	32.7	16.5	12.1	36	32.2	19.3	
	20	37.3	31.0	23.4	37	36.4	34.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	42.0	45.4	34.8	37	40.2	47.2	$\Delta H^*_{CIELAB} = 1.8$
O	22	46.7	59.8	46.1	38	46.7	59.8	$\Delta E^*_{CIELAB} = 2.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 89$								

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

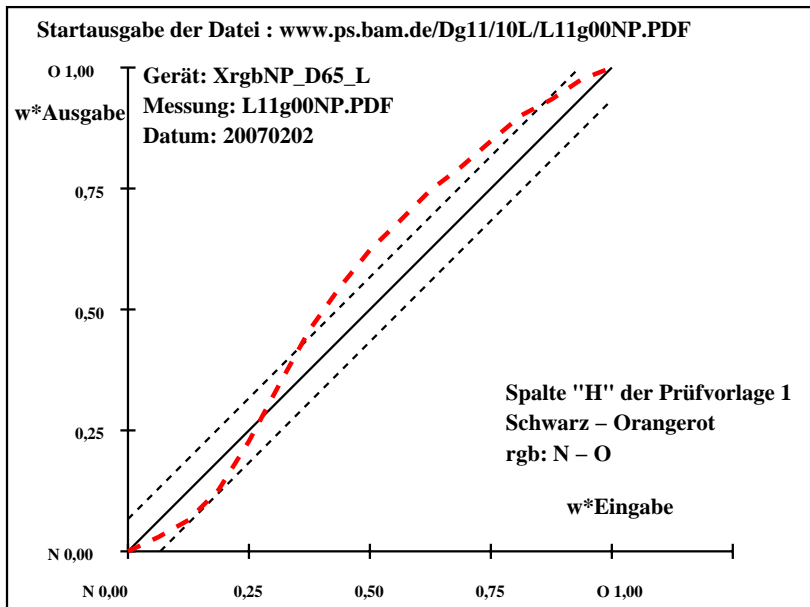

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

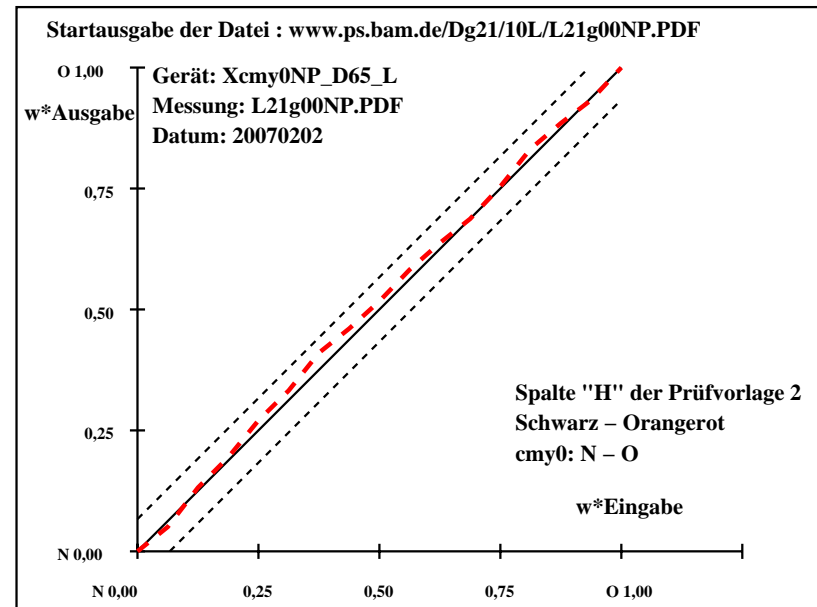

Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	26.3	-1.0	7.0	99	22.2	-0.7	2.4	108	-4.0	0.3	-4.5	4.6	6.1				
	3	30.6	-2.1	14.0	99	26.2	-3.4	11.0	108	-4.3	-1.2	-2.9	3.3	5.5				
	4	34.9	-3.1	20.9	99	32.4	-5.1	22.2	103	-2.4	-1.9	1.3	2.3	3.4				
	5	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3	103	-1.1	-2.6	3.4	4.3	4.5				
	6	43.5	-5.3	34.9	99	43.4	-8.6	40.5	102	0.0	-3.2	5.6	6.5	6.5				
	7	47.8	-6.4	41.9	99	48.4	-9.6	48.8	101	0.6	-3.1	6.9	7.6	7.7				
	8	52.1	-7.4	48.9	99	53.3	-10.5	55.6	101	1.2	-3.0	6.7	7.4	7.5				
	9	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9	100	2.3	-3.0	8.1	8.6	8.9				
	10	60.7	-9.6	62.8	99	62.6	-12.3	69.9	100	1.8	-2.6	7.1	7.6	7.8				
	11	65.0	-10.7	69.8	99	66.5	-12.9	75.7	100	1.4	-2.2	5.9	6.3	6.5				
	12	69.3	-11.7	76.8	99	69.6	-14.0	80.1	100	0.2	-2.2	3.3	4.0	4.0				
	13	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4	100	-0.4	-1.3	1.6	2.1	2.2				
	14	77.9	-13.9	90.8	99	76.2	-14.7	89.6	99	-1.6	-0.7	-1.1	1.4	2.2				
	15	82.3	-15.0	97.7	99	79.0	-15.4	93.5	99	-3.1	-0.3	-4.1	4.3	5.4				
	16	86.6	-16.0	104.7	99	82.7	-15.7	99.2	99	-3.8	0.3	-5.4	5.5	6.8				
	17	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Y	17	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3	103	-1.1	-2.6	3.4	4.3	4.5				
	20	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9	100	2.3	-3.0	8.1	8.6	8.9				
	21	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4	100	-0.4	-1.3	1.6	2.1	2.2				
Y	22	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 90.87 - 21.96$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 70.1$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 89.0$
Schwarz – Gelb
rgb: N – Y
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 4.5$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 5.0$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 3.0$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 3.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 79$

Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	2	32.2	2.6	8.2	73	30.6	1.5	4.9	73	-1.4	-1.0	-3.2	3.5	3.8				
	3	36.1	1.3	15.2	85	33.3	-1.4	9.5	99	-2.7	-2.7	-5.6	6.3	6.9				
	4	40.0	0.0	22.1	90	36.3	-3.5	15.1	103	-3.6	-3.5	-6.9	7.8	8.7				
	5	43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3	101	-5.1	-2.8	-6.6	7.3	9.0				
	6	47.8	-2.6	36.0	94	41.4	-6.7	29.5	103	-6.3	-4.0	-6.4	7.7	10.0				
	7	51.7	-3.9	42.9	95	44.1	-6.2	36.9	100	-7.5	-2.2	-5.9	6.4	9.9				
	8	55.6	-5.2	49.8	96	47.7	-7.1	42.3	100	-7.9	-1.8	-7.4	7.8	11.1				
	9	59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7	99	-8.2	-0.8	-7.9	8.1	11.6				
	10	63.4	-7.8	63.7	97	55.1	-7.7	55.4	98	-8.2	0.1	-8.2	8.3	11.7				
	11	67.4	-9.1	70.6	97	58.4	-7.8	61.0	97	-8.9	1.3	-9.5	9.7	13.2				
	12	71.3	-10.4	77.5	98	62.6	-9.5	68.2	98	-8.5	0.9	-9.2	9.4	12.8				
	13	75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7	98	-8.3	1.6	-8.7	8.9	12.3				
	14	79.1	-13.1	91.4	98	71.3	-11.2	82.6	98	-7.7	1.9	-8.7	9.0	11.9				
	15	83.0	-14.4	98.3	98	76.6	-13.3	90.7	98	-6.3	1.1	-7.5	7.7	10.0				
	16	86.9	-15.7	105.3	99	81.0	-13.2	97.5	98	-5.8	2.5	-7.7	8.2	10.1				
	17	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Y	17	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3	101	-5.1	-2.8	-6.6	7.3	9.0				
	20	59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7	99	-8.2	-0.8	-7.9	8.1	11.6				
	21	75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7	98	-8.3	1.6	-8.7	8.9	12.3				
Y	22	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 90.8 - 28.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 43.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 80.8$
Schwarz – Gelb
cmy0: N – Y
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 6.8$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 9.0$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 4.9$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 6.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 61$

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

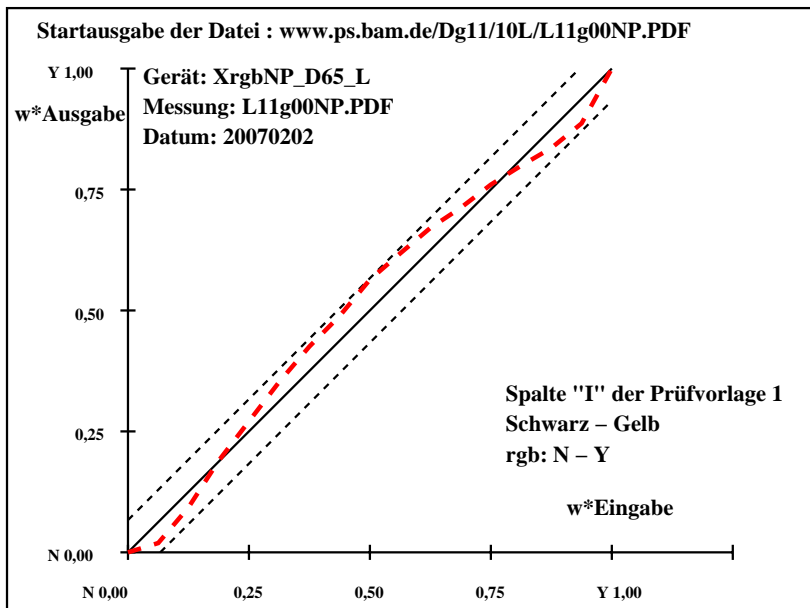

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

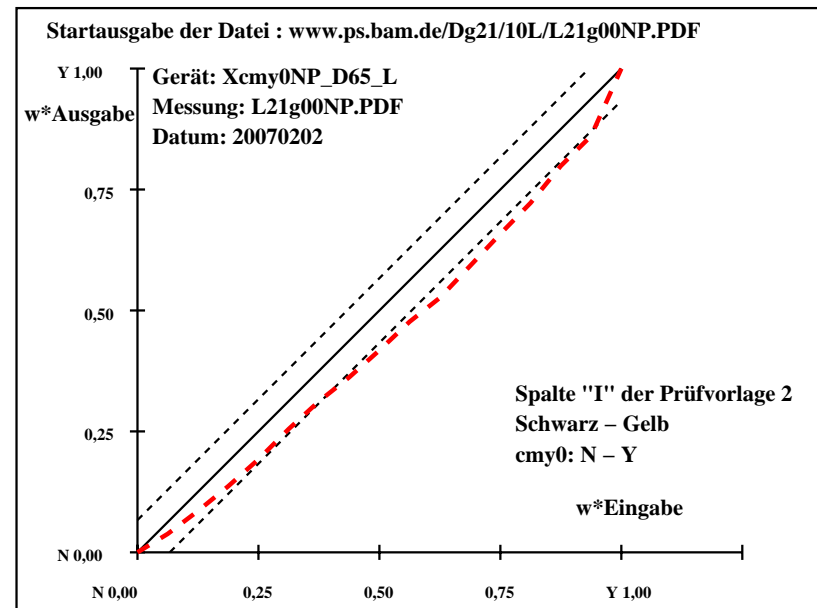


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1											
N	1	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach					
	2	23.4	-4.1	2.3	152	21.3	-0.8	-0.2	198	-2.0	3.3	-2.5	4.2	4.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G					
	3	24.9	-8.3	4.5	152	22.1	-3.4	0.6	170	-2.7	4.9	-3.8	6.3	6.9	und DIN 33866-1:2000 Anhang G					
	4	26.4	-12.5	6.8	152	24.8	-8.5	5.3	148	-1.5	4.0	-1.3	4.3	4.5	relative CIELAB Daten für "aus"					
	5	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145	0.8	-0.4	3.3	3.3	3.4	$\Delta L^* = 46.01 - 21.91$					
	6	29.4	-20.9	11.3	152	31.5	-28.3	18.1	147	2.0	-7.3	6.9	10.1	10.3	Gleichmäßigkeit					
	7	30.9	-25.1	13.5	152	34.6	-37.9	22.3	150	3.6	-12.7	8.8	15.5	16.0	$g^* = 27.7$					
	8	32.5	-29.3	15.8	152	36.1	-45.1	24.2	152	3.7	-15.7	8.5	17.9	18.3	Helligkeitssumme relativ zu Offset					
	9	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152	4.3	-16.2	8.2	18.2	18.7						
	10	35.5	-37.7	20.3	152	40.1	-54.6	28.5	152	4.6	-16.8	8.3	18.8	19.4						
	11	37.0	-41.9	22.5	152	41.8	-59.0	30.7	153	4.8	-17.0	8.2	19.0	19.6	$f^* = 31.1$					
	12	38.5	-46.1	24.8	152	42.6	-62.8	31.8	153	4.1	-16.6	7.0	18.1	18.6	Schwarz – Laubgrün					
	13	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153	3.4	-14.5	5.9	15.7	16.1	rgb: N – L					
	14	41.5	-54.5	29.3	152	44.0	-66.5	33.1	154	2.5	-11.9	3.8	12.6	12.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)					
	15	43.0	-58.7	31.5	152	44.3	-67.0	33.8	153	1.3	-8.2	2.3	8.6	8.7						
	16	44.5	-62.9	33.8	152	45.1	-67.1	34.4	153	0.6	-4.1	0.7	4.3	4.3						
	L	17	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$				
18		21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.7$					
N	19	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145	0.8	-0.4	3.3	3.3	3.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)					
	20	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152	4.3	-16.2	8.2	18.2	18.7						
	21	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153	3.4	-14.5	5.9	15.7	16.1						
L	22	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 7.5$					
															$\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$					
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 54$										


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-ref				ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
N	1	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	30.2	-0.3	3.5	96	31.3	-2.6	3.1	131	1.1	-2.2	-0.3	2.4	2.6	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	31.4	-4.6	5.4	131	32.7	-9.3	4.7	153	1.4	-4.6	-0.6	4.8	5.0	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	32.6	-8.8	7.3	141	33.5	-15.8	6.8	157	1.0	-6.9	-0.4	7.0	7.1	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8	156	0.5	-6.8	-0.3	6.9	6.9	$\Delta L^* = 48.19 - 28.95$
	6	35.0	-17.4	11.1	148	35.6	-25.7	11.0	157	0.7	-8.2	0.0	8.3	8.4	Gleichmäßigkeit
	7	36.2	-21.7	13.0	149	36.6	-29.4	13.0	156	0.4	-7.6	0.0	7.8	7.8	$g^* = 83.4$
	8	37.4	-25.9	14.9	150	37.6	-33.5	15.5	155	0.3	-7.5	0.6	7.6	7.6	
	9	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0	155	0.1	-6.0	0.3	6.1	6.1	Helligkeitssumme relativ zu Offset
	10	39.8	-34.5	18.6	152	40.0	-40.5	18.5	156	0.2	-5.9	0.0	6.0	6.0	$f^* = 24.9$
L	11	41.0	-38.8	20.5	152	41.4	-44.1	20.9	155	0.4	-5.3	0.4	5.4	5.4	
	12	42.2	-43.0	22.4	153	42.4	-47.2	21.7	155	0.2	-4.1	-0.6	4.2	4.2	Schwarz – Laubgrün
	13	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2	155	0.0	-3.4	0.0	3.5	3.5	cmy0: N – L
	14	44.6	-51.6	26.2	153	44.2	-53.7	24.4	156	-0.3	-2.0	-1.7	2.8	2.8	
	15	45.8	-55.9	28.1	153	45.4	-56.5	26.6	155	-0.3	-0.5	-1.4	1.6	1.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	47.0	-60.1	30.0	154	46.9	-60.8	29.6	154	0.0	-0.6	-0.3	0.8	0.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
	17	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.5$
	18	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8	156	0.5	-6.8	-0.3	6.9	6.9	
	20	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0	155	0.1	-6.0	0.3	6.1	6.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
L	21	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2	155	0.0	-3.4	0.0	3.5	3.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.3$
	22	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 3.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 81$					

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

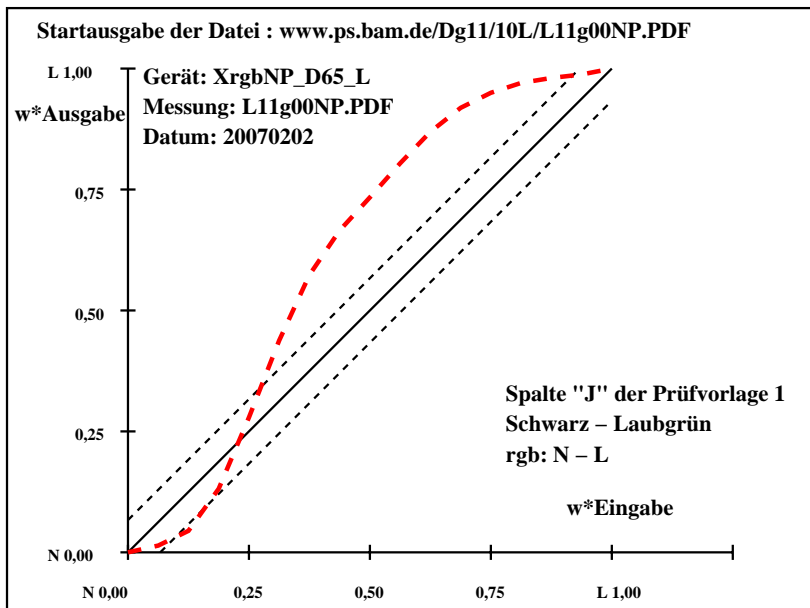

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

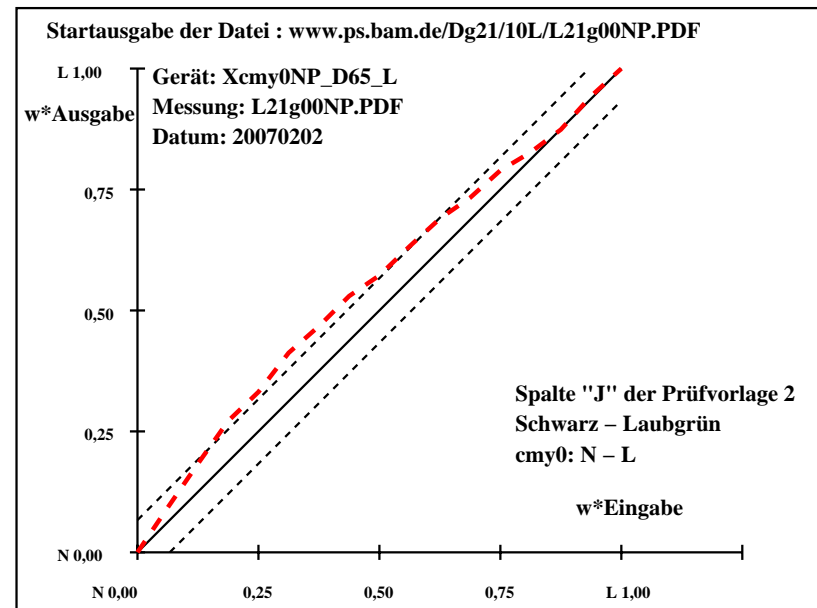


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1												
N	1	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach						
	2	22.5	-0.9	-3.5	254	20.3	-1.1	-4.3	255	-2.2	-0.1	-0.7	0.8	2.4	ISO/IEC 15775:1999 Anhang C						
	3	24.4	-1.9	-6.8	254	20.6	-1.8	-7.7	256	-3.8	0.1	-0.8	0.9	4.0	und DIN 33866-1:2000 Anhang C						
	4	26.3	-2.8	-10.1	254	22.7	-3.8	-12.9	253	-3.5	-0.9	-2.7	3.0	4.7	relative CIELAB Daten für "aus"						
	5	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1	-3.0	-2.8	4.2	4.8	$\Delta L^* = 50.86 - 20.66$						
	6	30.1	-4.7	-16.7	254	27.8	-10.9	-18.1	239	-2.2	-6.1	-1.3	6.4	6.8	Gleichmäßigkeit						
	7	32.0	-5.6	-20.0	254	30.1	-15.0	-19.1	232	-1.8	-9.3	0.9	9.4	9.6	$g^* = 38.2$						
	8	33.9	-6.6	-23.3	254	32.7	-17.1	-22.4	233	-1.1	-10.4	0.9	10.6	10.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset						
	9	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7	-12.2	0.4	12.3	12.3							
	10	37.6	-8.4	-29.8	254	39.6	-21.8	-29.3	233	2.0	-13.3	0.5	13.4	13.5							
	11	39.5	-9.4	-33.1	254	42.6	-22.9	-33.0	235	3.1	-13.4	0.1	13.5	13.9	$J^* = 39.0$						
	12	41.4	-10.3	-36.4	254	45.4	-24.4	-35.7	236	4.0	-14.0	0.7	14.1	14.7	Schwarz – Cyanblau						
	13	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5	-13.3	1.2	13.4	13.9	rgb: N – C						
	14	45.2	-12.2	-43.0	254	48.3	-24.7	-40.3	238	3.1	-12.4	2.7	12.8	13.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)						
	15	47.1	-13.1	-46.3	254	48.3	-23.6	-41.4	240	1.2	-10.4	4.9	11.6	11.6							
	16	49.0	-14.1	-49.6	254	49.3	-22.8	-43.3	242	0.4	-8.6	6.3	10.8	10.8							
C	17	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$						
N	18	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$						
	19	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1	-3.0	-2.8	4.2	4.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)						
	20	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7	-12.2	0.4	12.3	12.3							
	21	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5	-13.3	1.2	13.4	13.9							
C	22	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.0$						
															$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$						
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 63$											


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c-ref				ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1				
N	1	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach					
	2	30.8	1.7	-2.2	307	30.8	-1.6	-0.2	190	0.0	-3.3	2.0	3.9	3.9	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G					
	3	32.4	0.2	-4.7	272	32.2	-6.5	-1.6	194	-0.1	-6.7	3.1	7.5	7.5	und DIN 33866-1:2000 Anhang G					
	4	34.1	-1.2	-7.3	260	33.1	-12.1	-3.1	195	-0.9	-10.8	4.2	11.7	11.7	relative CIELAB Daten für "aus"					
	5	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	$\Delta L^* = 55.36 - 29.15$					
	6	37.3	-4.2	-12.4	251	35.4	-18.6	-6.0	198	-1.9	-14.3	6.4	15.7	15.8	Gleichmäßigkeit					
	7	39.0	-5.7	-14.9	249	36.4	-21.0	-7.4	200	-2.4	-15.2	7.5	17.0	17.2	$g^* = 61.5$					
	8	40.6	-7.2	-17.5	247	38.1	-23.7	-8.6	200	-2.4	-16.4	8.9	18.7	18.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset					
	9	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2						
	10	43.9	-10.3	-22.6	245	41.6	-25.9	-13.2	207	-2.2	-15.5	9.4	18.3	18.4						
	11	45.5	-11.8	-25.2	245	43.6	-26.7	-15.1	210	-1.9	-14.8	10.1	18.0	18.1	Schwarz – Cyanblau cmy0: N – C					
	12	47.2	-13.3	-27.7	244	45.3	-25.9	-19.5	217	-1.8	-12.5	8.2	15.1	15.2						
	13	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3						
	14	50.4	-16.3	-32.8	244	48.5	-23.6	-28.3	230	-1.9	-7.2	4.5	8.6	8.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)					
	15	52.1	-17.8	-35.4	243	50.1	-22.7	-31.1	234	-1.9	-4.8	4.3	6.5	6.8						
	16	53.7	-19.3	-37.9	243	52.2	-21.4	-36.2	239	-1.4	-2.0	1.7	2.7	3.1						
C	17	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 11.1$					
N	18	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 11.2$					
	19	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)					
	20	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2						
	21	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3						
C	22	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 9.1$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.1$					
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 51$										

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

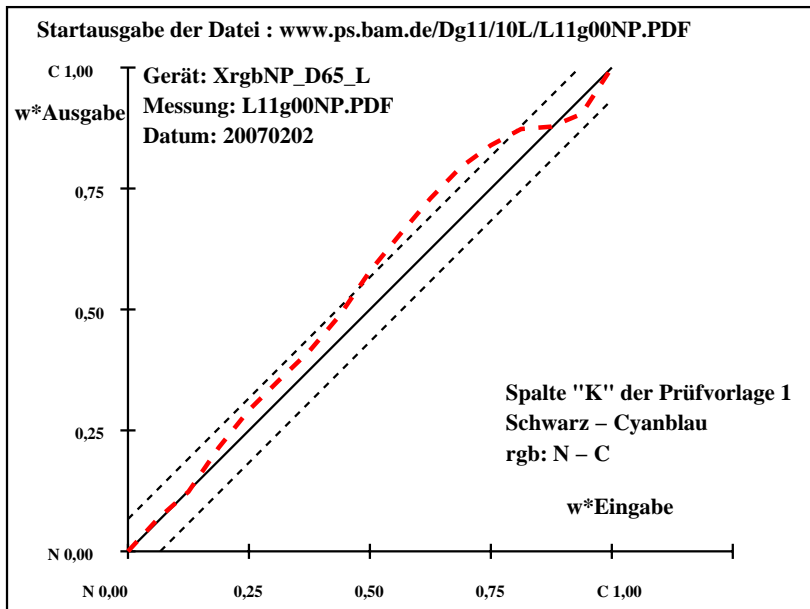

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

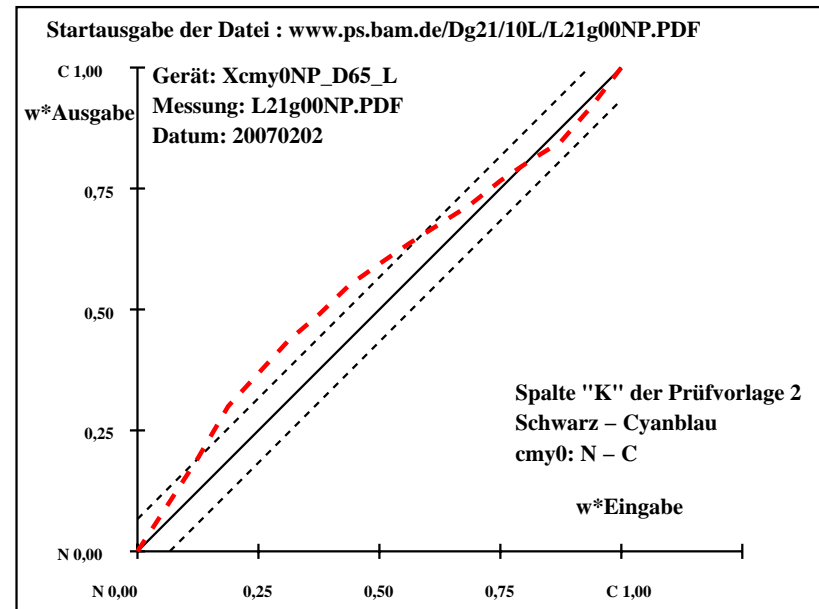


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	22.3	4.4	-0.6	351	19.5	2.0	-4.1	295	-2.8	-2.3	-3.4	4.2	5.1				
	3	23.9	8.8	-1.0	353	19.9	6.6	-5.9	318	-3.9	-2.1	-4.9	5.4	6.8				
	4	25.5	13.3	-1.3	354	21.8	15.4	-10.0	327	-3.6	2.1	-8.6	8.9	9.7				
	5	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2				
	6	28.7	22.2	-2.1	354	25.2	28.4	-16.7	329	-3.4	6.2	-14.5	15.9	16.3				
	7	30.3	26.7	-2.5	355	27.0	32.9	-18.2	331	-3.2	6.2	-15.6	16.9	17.3				
	8	31.9	31.1	-2.8	355	29.2	37.5	-19.3	333	-2.6	6.4	-16.4	17.7	17.9				
	9	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3				
	10	35.1	40.1	-3.6	355	32.6	45.5	-18.5	338	-2.3	5.4	-14.8	15.9	16.1				
	11	36.7	44.5	-4.0	355	34.8	49.9	-16.7	341	-1.7	5.4	-12.6	13.8	14.0				
	12	38.2	49.0	-4.3	355	37.1	54.5	-15.7	344	-1.1	5.5	-11.3	12.6	12.7				
	13	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8				
	14	41.4	57.9	-5.1	355	41.7	63.0	-11.6	349	0.3	5.1	-6.4	8.3	8.3				
	15	43.0	62.4	-5.5	355	43.6	66.7	-10.1	351	0.6	4.3	-4.5	6.4	6.4				
	16	44.6	66.8	-5.8	355	44.4	68.1	-9.1	352	-0.1	1.3	-3.2	3.5	3.5				
M	17	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2				
	20	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3				
	21	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8				
M	22	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 55$								


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	29.3	1.6	0.7	24	29.3	1.6	0.7	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	2	30.5	5.3	0.4	4	30.3	6.1	-0.1	358	0.0	0.8	-0.5	1.0	1.0				
	3	31.6	9.1	0.0	0	30.4	10.9	-1.4	352	-1.0	1.8	-1.4	2.4	2.6				
	4	32.7	12.8	-0.2	359	31.4	16.4	-1.7	354	-1.2	3.6	-1.4	3.9	4.1				
	5	33.8	16.5	-0.6	358	31.9	21.5	-1.8	355	-1.8	5.0	-1.1	5.1	5.5				
	6	34.9	20.2	-0.9	357	33.0	24.9	-1.2	357	-1.8	4.7	-0.2	4.7	5.1				
	7	36.0	24.0	-1.3	357	33.9	29.6	-1.0	358	-2.0	5.6	0.3	5.7	6.0				
	8	37.2	27.7	-1.6	356	35.1	33.7	-1.4	357	-2.0	6.0	0.2	6.0	6.4				
	9	38.3	31.4	-2.0	356	35.9	37.8	-1.7	357	-2.2	6.4	0.3	6.4	6.8				
	10	39.4	35.1	-2.3	356	38.4	43.2	-2.7	356	-0.9	8.1	-0.3	8.1	8.1				
	11	40.5	38.9	-2.6	356	39.8	47.9	-4.1	355	-0.6	9.1	-1.4	9.2	9.2				
	12	41.6	42.6	-3.0	356	41.6	50.9	-5.2	354	0.0	8.3	-2.1	8.6	8.6				
	13	42.7	46.3	-3.3	356	42.3	55.1	-4.7	355	-0.4	8.8	-1.3	8.9	8.9				
	14	43.9	50.0	-3.7	356	43.2	57.5	-4.8	355	-0.6	7.5	-1.0	7.6	7.6				
	15	45.0	53.8	-4.0	356	44.7	58.6	-4.8	355	-0.2	4.8	-0.7	4.9	4.9				
	16	46.1	57.5	-4.4	356	45.5	60.1	-5.5	355	-0.5	2.6	-1.0	2.9	2.9				
M	17	47.2	61.2	-4.7	356	47.2	61.2	-4.7	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	29.3	1.6	0.7	24	29.3	1.6	0.7	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	33.8	16.5	-0.6	358	31.9	21.5	-1.8	355	-1.8	5.0	-1.1	5.1	5.5				
	20	38.3	31.4	-2.0	356	35.9	37.8	-1.7	357	-2.2	6.4	0.3	6.4	6.8				
	21	42.7	46.3	-3.3	356	42.3	55.1	-4.7	355	-0.4	8.8	-1.3	8.9	8.9				
M	22	47.2	61.2	-4.7	356	47.2	61.2	-4.7	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 77$								

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

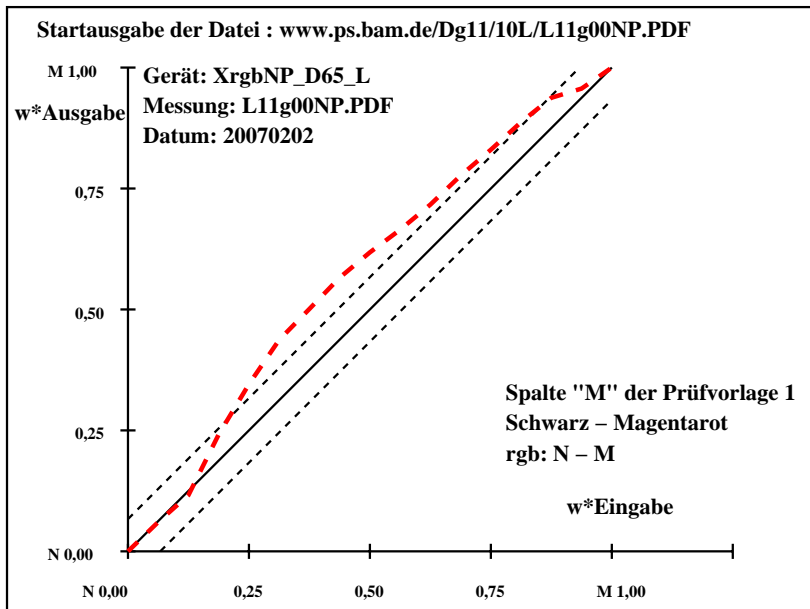

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

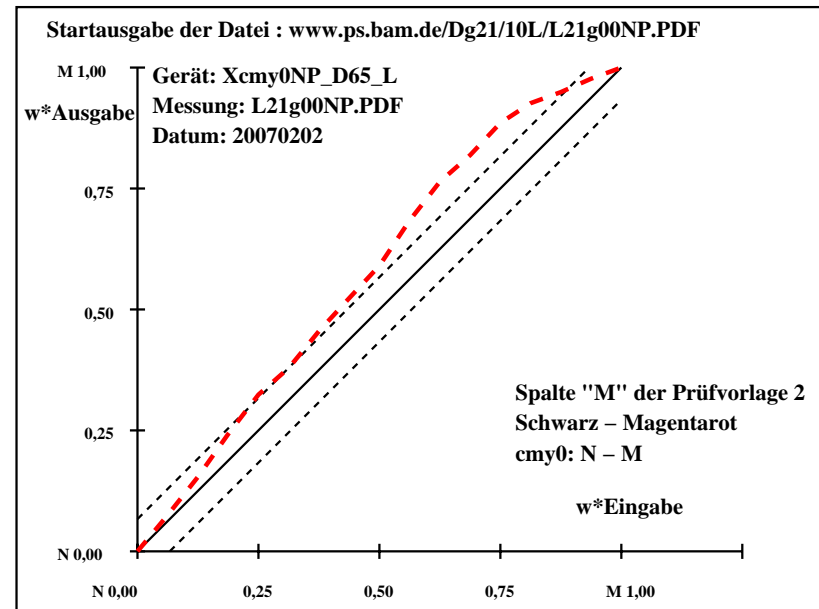

Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1			
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0	270	-1.8	0.1
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0	0	-3.9	0.1
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0	0	-3.0	0.1
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0	270	-1.8	0.1
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0	0	-1.8	0.1
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1	90	-1.8	0.1
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0	180	0.1	0.0
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0	0	-0.2	0.1
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3	90	-0.5	0.1
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1	90	-0.4	0.1
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1	90	-1.0	0.1
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0	0	-1.7	0.1
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitssumme relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz – Weiß
w: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1			
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2	88	-2.0	0.1
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9	88	-3.5	0.1
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3	88	-2.9	0.0
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3	89	-2.0	0.0
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8	89	-2.6	0.0
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4	89	-1.8	0.0
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2	88	0.0	0.0
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7	90	0.7	0.0
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5	90	0.8	0.0
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6	90	0.0	0.0
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0	90	-0.9	0.0
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7	90	-1.9	0.0
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.42 - 22.63$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 74.4$
Helligkeitssumme relativ zu Offset
 $f^* = 94.0$
Schwarz – Weiß
000n: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

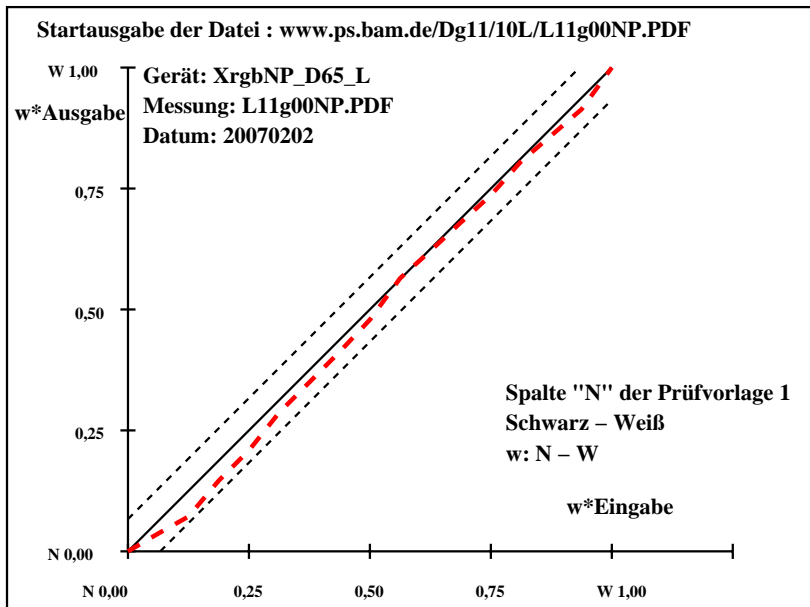

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

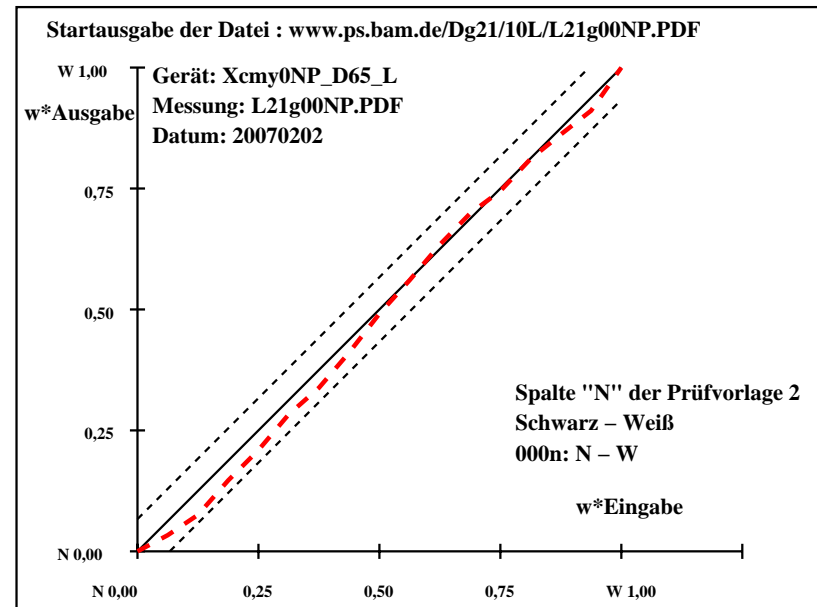


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
O	1	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	47.8	52.7	34.9	34	45.8	58.4	36.2	32	-1.9	5.7	1.3	5.9	6.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	49.3	45.2	30.0	34	44.3	55.0	31.1	29	-5.0	9.8	1.1	9.9	11.1	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	50.8	37.6	25.0	34	43.6	50.4	23.8	25	-7.2	12.8	-1.1	12.8	14.7		
	5	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7		
	6	53.8	22.6	15.0	34	46.1	32.9	13.8	23	-7.6	10.3	-1.1	10.4	13.0	Gleichmäßigkeit	
	7	55.3	15.1	10.0	34	49.6	19.9	9.5	26	-5.6	4.9	-0.4	4.9	7.5	$g^* = 12.5$	
	8	56.8	7.5	5.1	34	55.4	7.8	2.8	20	-1.3	0.3	-2.2	2.3	2.7		
Z	9	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	10	57.3	-1.7	-6.5	255	57.3	-8.2	-8.0	224	0.1	-6.4	-1.4	6.7	6.7		
	11	56.2	-3.4	-13.2	255	50.7	-15.3	-17.9	229	-5.4	-11.8	-4.6	12.8	13.9		
	12	55.1	-5.2	-19.9	255	47.3	-19.9	-26.5	233	-7.7	-14.6	-6.5	16.1	17.9	Orangerot – Cyanblau	
	13	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	rgb: O – Z – C	
	14	52.9	-8.7	-33.3	255	48.0	-23.4	-40.1	240	-4.8	-14.6	-6.7	16.2	16.9		
	15	51.8	-10.5	-40.0	255	47.4	-20.5	-43.4	245	-4.4	-9.9	-3.3	10.6	11.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	50.7	-12.2	-46.7	255	47.9	-20.1	-45.0	246	-2.7	-7.8	1.7	8.0	8.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.7$	
	17	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 9.7$	
O	18	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7		
Z	20	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	21	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.2$	
C	22	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.9$	


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c-ref				ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
O	1	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Kennzeichnung nach	
	2	48.9	50.7	40.7	39	48.7	51.8	40.6	38	-0.1	1.1	0.0	1.1	1.1		ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	49.5	43.2	35.9	40	49.3	47.3	35.8	37	-0.2	4.1	0.0	4.1	4.1		und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	50.2	35.7	31.0	41	50.4	41.2	30.6	37	0.3	5.5	-0.3	5.5	5.5			
	5	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39	0.5	4.8	0.4	4.8	4.8			
	6	51.5	20.7	21.3	46	51.5	24.3	21.1	41	0.1	3.6	-0.1	3.6	3.6		Gleichmäßigkeit	
	7	52.1	13.2	16.4	51	52.4	14.4	17.2	50	0.3	1.2	0.8	1.4	1.5		$g^* = 17.2$	
	8	52.7	5.7	11.6	64	53.3	5.4	11.7	65	0.6	-0.2	0.1	0.3	0.7			
Z	9	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	10	53.6	-4.0	0.8	169	53.5	-8.1	0.8	174	0.0	-4.0	0.0	4.1	4.1			
	11	53.9	-6.3	-5.0	218	53.5	-13.0	-3.3	195	-0.3	-6.6	1.7	6.9	6.9			
	12	54.1	-8.6	-10.9	232	53.8	-16.8	-9.0	208	-0.3	-8.1	1.9	8.4	8.4		Orangerot – Cyanblau	
	13	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217	-1.4	-9.0	2.0	9.3	9.4		cmy0: O – Z – C	
	14	54.6	-13.3	-22.7	240	53.9	-21.8	-20.3	223	-0.6	-8.4	2.4	8.9	8.9			
	15	54.9	-15.6	-28.6	241	53.9	-21.3	-26.5	231	-0.9	-5.6	2.1	6.1	6.2		Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	55.1	-17.9	-34.5	243	54.5	-21.3	-33.2	237	-0.5	-3.3	1.3	3.7	3.7		$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.0$	
C	17	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.1$	
	18	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
O	19	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39	0.5	4.8	0.4	4.8	4.8			
	20	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
Z	21	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217	-1.4	-9.0	2.0	9.3	9.4		$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.8$	
	22	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 2.8$	

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

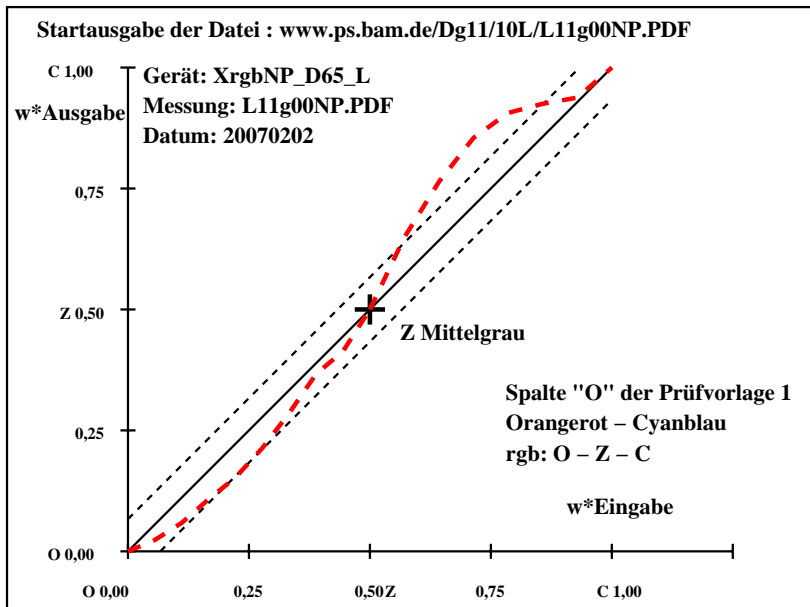

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

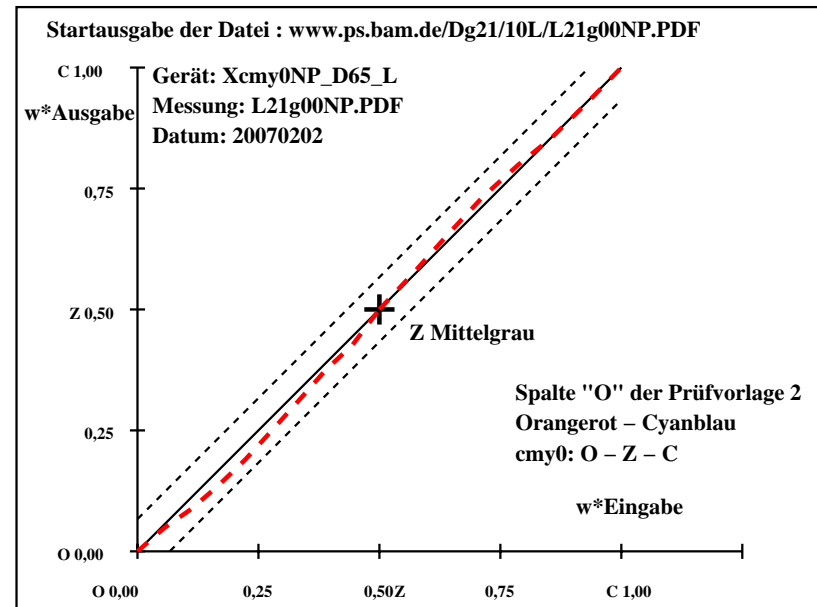


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
Y	1	90.8-16.9	112.2	99	90.8-16.9	112.2	99	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Kennzeichnung nach
	2	86.7-14.8	98.2	99	84.3-15.2	101.7	99	-2.2 -0.3 3.5 3.6 4.3	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	82.5-12.7	84.1	99	81.2-15.2	94.4	99	-1.2 -2.5 10.3 10.6 10.6	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	78.3-10.5	70.1	99	78.4-14.6	84.6	100	0.0 -4.0 14.5 15.0 15.0	
	5	74.2-8.4	56.1	99	75.0-13.7	70.5	101	0.8 -5.2 14.4 15.3 15.4	
	6	70.0-6.3	42.1	99	72.2-11.7	52.0	103	2.2 -5.3 9.9 11.3 11.5	Gleichmäßigkeit
	7	65.9-4.2	28.1	99	68.1-9.2	34.7	105	2.2 -5.0 6.6 8.4 8.6	$g^* = 6.9$
	8	61.7-2.0	14.0	99	65.1-5.6	18.7	107	3.4 -3.5 4.7 5.9 6.8	
Z	9	57.6	0.0 0.0	0	57.6	0.0 0.0	0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	10	55.1	0.2 -6.1	272	53.9	-0.1-13.2	269	-1.1 -0.3 -7.0 7.1 7.2	
	11	52.7	0.4-12.3	272	49.2	-1.6-23.5	266	-3.4 -2.0-11.1 11.4 11.9	
	12	50.3	0.6-18.5	272	42.6	-0.2-33.5	269	-7.6 -0.8-14.9 15.0 16.9	Gelb - Violettblau
	13	47.9	0.8-24.7	272	36.8	2.9-41.4	274	-11.0 2.1-16.6 16.8 20.2	rgb: Y - Z - V
	14	45.5	1.0-30.9	272	34.5	5.3-45.8	277	-10.9 4.3-14.8 15.5 19.0	
	15	43.1	1.2-37.1	272	35.2	5.7-48.2	277	-7.8 4.5-11.0 12.0 14.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	40.6	1.4-43.3	272	36.5	4.2-48.7	275	-4.1 2.8 -5.3 6.1 7.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 9.1$
V	17	38.2	1.6-49.5	272	38.2	1.6-49.5	272	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.0$
Y	18	90.8-16.9	112.2	99	90.8-16.9	112.2	99	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	19	74.2-8.4	56.1	99	75.0-13.7	70.5	101	0.8 -5.2 14.4 15.3 15.4	
Z	20	57.6	0.0 0.0	0	57.6	0.0 0.0	0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	47.9	0.8-24.7	272	36.8	2.9-41.4	274	-11.0 2.1-16.6 16.8 20.2	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.4$
V	22	38.2	1.6-49.5	272	38.2	1.6-49.5	272	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 7.1$


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
Y	1	90.9	-17.3	110.7	99	90.9	-17.3	110.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	86.3	-15.2	97.7	99	83.1	-15.0	92.3	99	-3.1	0.2	-5.3	5.4	6.3	
	3	81.6	-13.1	84.7	99	79.6	-14.6	82.6	100	-1.9	-1.4	-2.0	2.6	3.3	
	4	77.0	-11.0	71.7	99	75.2	-12.1	66.7	100	-1.7	-1.0	-4.9	5.2	5.5	
	5	72.3	-8.9	58.8	99	70.5	-9.4	50.7	101	-1.7	-0.5	-7.9	8.1	8.3	
	6	67.6	-6.7	45.8	98	65.8	-6.8	36.1	101	-1.7	0.0	-9.6	9.7	9.8	
	7	63.0	-4.6	32.8	98	61.8	-4.2	25.2	100	-1.0	0.4	-7.5	7.6	7.7	
	8	58.3	-2.5	19.8	98	57.8	-2.1	14.7	99	-0.4	0.4	-5.0	5.1	5.1	
Z	9	53.7	-0.4	6.8	94	53.7	-0.4	6.8	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gleichmäßigkeit $g^* = 51.7$ Gelb – Violettblau cmy0: Y – Z – V
	10	50.3	1.9	1.5	38	49.1	1.8	-0.8	333	-1.0	0.0	-2.3	2.4	2.7	
	11	46.9	4.4	-3.7	319	45.3	6.0	-9.4	302	-1.6	1.6	-5.6	6.0	6.2	
	12	43.5	6.8	-9.0	307	41.0	8.4	-17.8	295	-2.4	1.6	-8.7	9.0	9.3	
	13	40.1	9.3	-14.3	303	37.2	11.5	-22.9	297	-2.9	2.3	-8.6	8.9	9.4	
	14	36.8	11.7	-19.5	301	33.8	13.1	-27.4	295	-2.9	1.4	-7.8	8.0	8.5	
	15	33.4	14.1	-24.8	300	31.7	15.3	-30.2	297	-1.6	1.2	-5.3	5.5	5.8	
	16	30.0	16.6	-30.1	299	28.7	17.4	-32.9	298	-1.2	0.8	-2.7	2.9	3.2	
V	17	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 5.1$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.4$
	18	90.9	-17.3	110.7	99	90.9	-17.3	110.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Y	19	72.3	-8.9	58.8	99	70.5	-9.4	50.7	101	-1.7	-0.5	-7.9	8.1	8.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	20	53.7	-0.4	6.8	94	53.7	-0.4	6.8	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	21	40.1	9.3	-14.3	303	37.2	11.5	-22.9	297	-2.9	2.3	-8.6	8.9	9.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	22	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
V	23	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.4$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.5$
	24	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

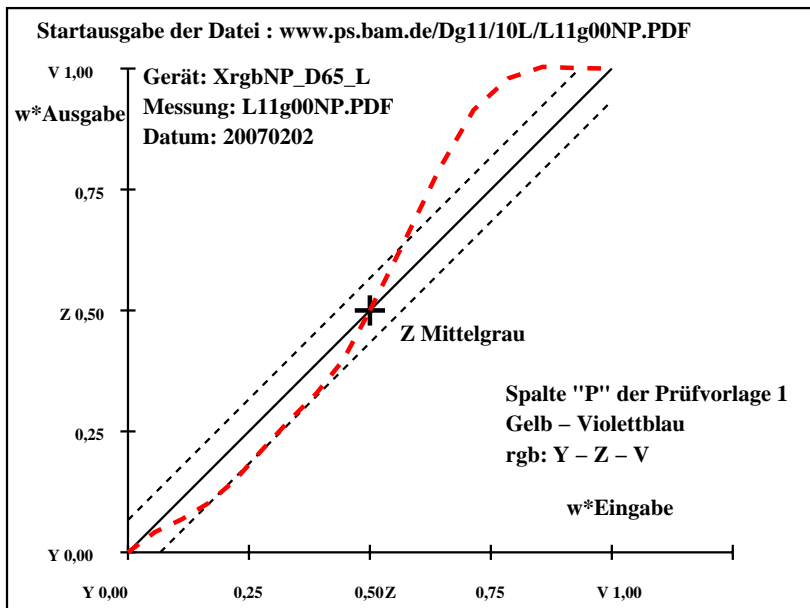

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

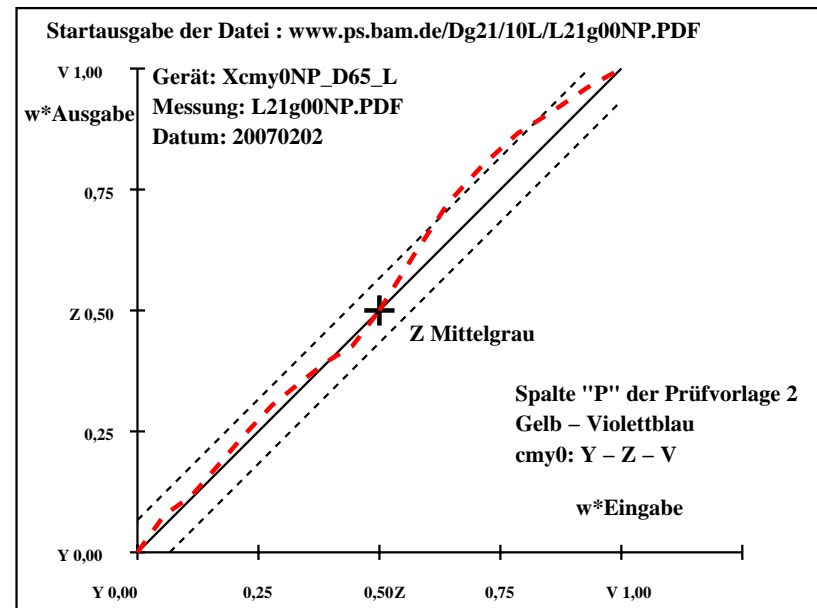


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1								
L	1	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach		
	2	48.8	-58.3	34.1	150	47.8	-65.5	38.7	149	-0.9	-7.1	4.6	8.6	8.6	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G		
	3	50.1	-49.9	29.3	150	47.5	-66.1	38.0	150	-2.5	-16.1	8.7	18.4	18.6	und DIN 33866-1:2000 Anhang G		
	4	51.4	-41.6	24.4	150	48.0	-65.8	38.5	150	-3.3	-24.1	14.1	28.0	28.2			
	5	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5			
	6	54.0	-24.9	14.7	150	50.7	-47.1	27.3	150	-3.2	-22.1	12.6	25.5	25.7	Gleichmäßigkeit		
	7	55.3	-16.6	9.8	149	53.9	-31.5	18.3	150	-1.3	-14.8	8.5	17.2	17.2	$g^* = 8.5$		
	8	56.6	-8.2	5.0	149	58.0	-15.1	13.8	138	1.4	-6.8	8.8	11.2	11.3			
Z	9	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	10	56.4	8.9	-0.5	356	51.9	9.7	-10.6	312	-4.5	0.8	-10.0	10.1	11.1			
	11	54.9	17.9	-1.3	356	45.7	24.8	-17.1	325	-9.2	6.9	-15.7	17.3	19.6			
	12	53.4	26.8	-2.0	355	42.7	37.7	-19.1	333	-10.6	10.9	-17.0	20.3	22.9	Laubgrün – Magantarot		
	13	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5	rgb: L – Z – M		
	14	50.4	44.7	-3.5	355	41.4	59.2	-14.0	347	-8.9	14.5	-10.4	17.9	20.1			
	15	48.9	53.6	-4.2	355	43.7	66.0	-11.3	350	-5.1	12.4	-7.0	14.3	15.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)		
	16	47.4	62.6	-5.0	355	44.0	68.3	-8.5	353	-3.3	5.7	-3.4	6.7	7.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 14.5$		
M	17	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$		
	18	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
L	19	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5			
	20	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)		
Z	21	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.2$		
	22	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$		


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
L	1	51.5	-61.7	33.8	151	51.5	-61.7	33.8	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	51.7	-54.2	30.3	151	53.1	-52.9	28.3	152	1.4	1.3	-1.9	2.4	2.8	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	52.0	-46.7	26.9	150	53.4	-44.7	23.0	153	1.4	2.0	-3.8	4.4	4.6	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	52.2	-39.2	23.4	149	53.9	-38.4	19.0	154	1.6	0.8	-4.3	4.5	4.8		
	5	52.5	-31.8	20.0	148	53.3	-31.9	16.6	153	0.8	0.0	-3.3	3.4	3.4		
	6	52.8	-24.3	16.5	146	53.1	-25.8	14.0	152	0.4	-1.4	-2.4	2.9	2.9	Gleichmäßigkeit	
	7	53.0	-16.8	13.0	142	53.3	-18.8	11.3	149	0.3	-1.9	-1.6	2.7	2.7	$g^* = 4.8$	
	8	53.3	-9.3	9.6	134	53.8	-10.9	9.0	141	0.5	-1.5	-0.5	1.7	1.8		
Z	9	53.5	-1.8	6.1	107	53.5	-1.8	6.1	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	10	52.7	6.0	4.8	39	53.3	7.6	3.9	27	0.7	1.6	-0.8	1.8	2.0		
	11	51.8	13.9	3.4	14	52.7	18.3	1.8	6	0.8	4.4	-1.5	4.7	4.8		
	12	51.0	21.7	2.1	5	53.3	27.5	-1.0	358	2.3	5.8	-3.1	6.6	7.0	Laubgrün – Magantarot	
	13	50.2	29.6	0.8	1	51.5	37.1	-3.6	354	1.4	7.5	-4.4	8.7	8.8	cmy0: L – Z – M	
	14	49.3	37.5	-0.5	359	50.5	43.4	-3.5	355	1.2	5.9	-2.9	6.6	6.7		
	15	48.5	45.4	-1.8	358	48.9	49.5	-5.0	354	0.5	4.2	-3.1	5.2	5.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	47.6	53.2	-3.2	356	47.9	55.4	-5.6	354	0.3	2.2	-2.3	3.3	3.3	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.5$	
M	17	46.8	61.1	-4.5	356	46.8	61.1	-4.5	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 3.6$	
L	18	51.5	-61.7	33.8	151	51.5	-61.7	33.8	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	52.5	-31.8	20.0	148	53.3	-31.9	16.6	153	0.8	0.0	-3.3	3.4	3.4		
Z	20	53.5	-1.8	6.1	107	53.5	-1.8	6.1	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
M	21	50.2	29.6	0.8	1	51.5	37.1	-3.6	354	1.4	7.5	-4.4	8.7	8.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$	
	22	46.8	61.1	-4.5	356	46.8	61.1	-4.5	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 2.5$	

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

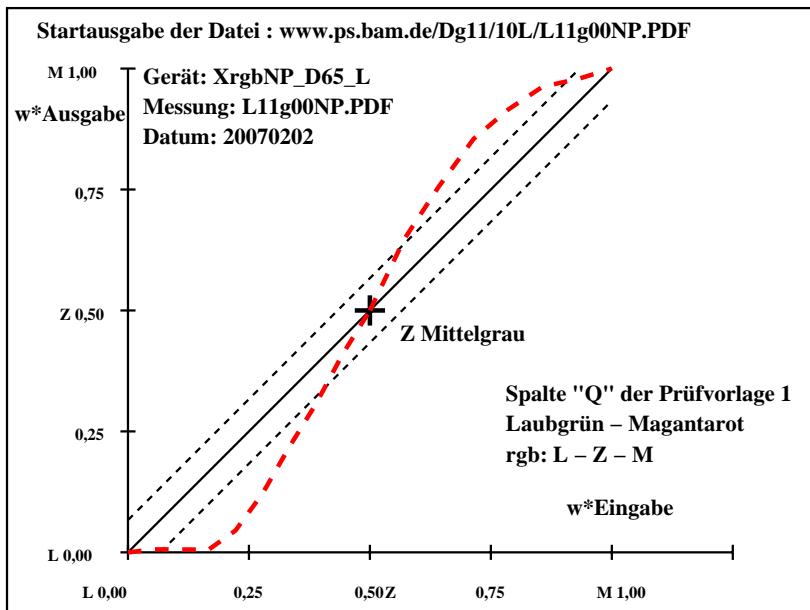

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

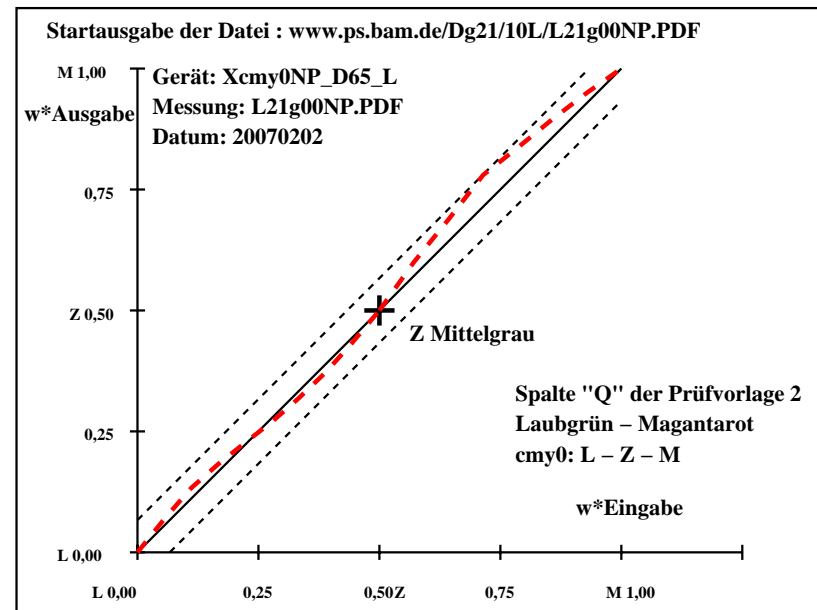

Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202



T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*
Start-Ausgabe S1								
Kennzeichnung nach								
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G								
und DIN 33866-1:2000 Anhang G								
R	1	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4
	2	36.1	26.4	23.6	42	36.9	30.7	31.1
	3	40.5	18.8	30.7	58	41.3	20.1	38.2
	4	45.5	10.2	38.7	75	51.7	0.1	54.2
J	5	52.4	-1.6	49.9	92	59.6	-11.9	66.0
	6	49.6	-15.8	45.0	110	55.0	-21.3	57.0
	7	42.1	-24.2	32.3	127	45.6	-37.7	39.7
	8	36.1	-31.0	22.2	145	40.7	-47.2	30.7
G	9	34.2	-28.5	9.3	162	38.5	-49.9	26.9
	10	35.0	-21.1	-3.4	190	33.8	-38.0	16.0
C	11	35.5	-16.0	-12.1	217	37.0	-19.8	-26.7
	12	36.1	-10.4	-21.8	245	32.2	-4.0	-35.3
B	13	30.0	0.9	-24.5	272	28.4	1.4	-34.1
	14	31.1	10.8	-18.4	300	26.0	15.0	-40.0
M	15	32.2	20.5	-12.4	329	30.4	41.8	-20.6
	16	33.9	35.4	-1.9	357	31.8	40.2	1.2
R	17	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6
	18	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4
J	19	52.4	-1.6	49.9	92	59.6	-11.9	66.0
G	20	34.2	-28.5	9.3	162	38.5	-49.9	26.9
B	21	30.0	0.9	-24.5	272	28.4	1.4	-34.1
R	22	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
rgb: (R-J-G-B-R)n

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 16.6$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 17.6$

Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*
Start-Ausgabe S1								
Kennzeichnung nach								
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G								
und DIN 33866-1:2000 Anhang G								
R	1	36.7	30.5	14.2	25	39.2	34.5	20.8
	2	37.7	28.1	25.1	42	42.0	25.1	27.0
	3	42.5	19.8	32.3	58	45.8	14.1	34.7
	4	47.9	10.6	40.1	75	50.3	2.2	42.4
J	5	55.0	-1.7	50.7	92	53.5	-8.0	48.6
	6	52.4	-15.5	44.1	110	49.7	-15.8	40.0
	7	45.5	-23.2	31.0	127	46.5	-22.8	32.1
	8	40.2	-29.1	20.9	145	43.1	-29.3	24.1
G	9	38.6	-27.2	8.9	162	40.3	-35.3	15.4
	10	39.7	-19.9	-3.3	190	40.6	-30.5	0.0
C	11	40.5	-15.1	-11.4	217	41.5	-24.3	-10.5
	12	41.3	-9.7	-20.5	245	34.2	-8.9	-15.0
B	13	33.6	0.7	-19.1	272	27.3	9.4	-19.1
	14	26.4	10.4	-17.7	300	30.8	21.9	-14.1
M	15	30.6	19.0	-11.5	329	36.8	36.5	-3.1
	16	36.9	31.3	-1.7	357	36.5	35.4	6.7
R	17	36.7	30.5	14.2	25	37.0	34.9	18.3
	18	36.7	30.5	14.2	25	39.2	34.5	20.8
J	19	55.0	-1.7	50.7	92	53.5	-8.0	48.6
G	20	38.6	-27.2	8.9	162	40.3	-35.3	15.4
B	21	33.6	0.7	-19.1	272	27.3	9.4	-19.1
R	22	36.7	30.5	14.2	25	37.0	34.9	18.3

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
cmy0: (R-J-G-B-R)n


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.7$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$

Dg181-3N, Gerät: XcmyNP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

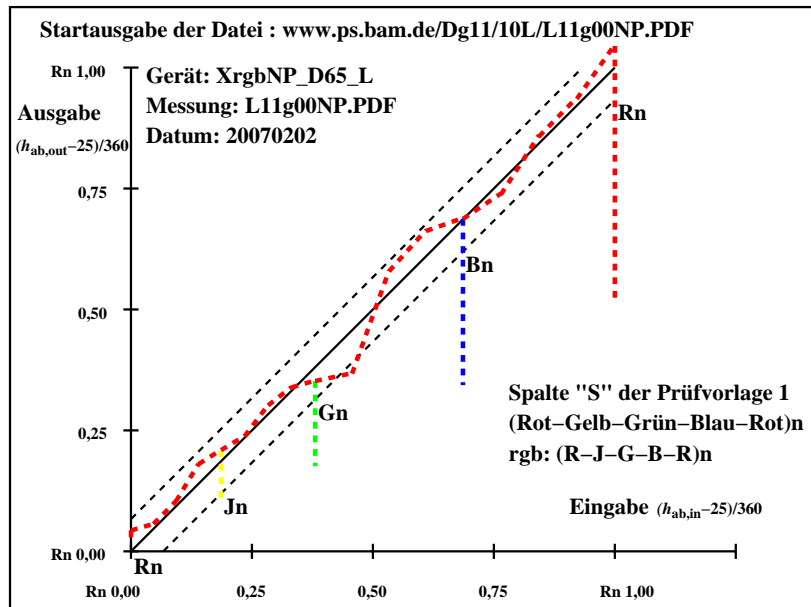

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

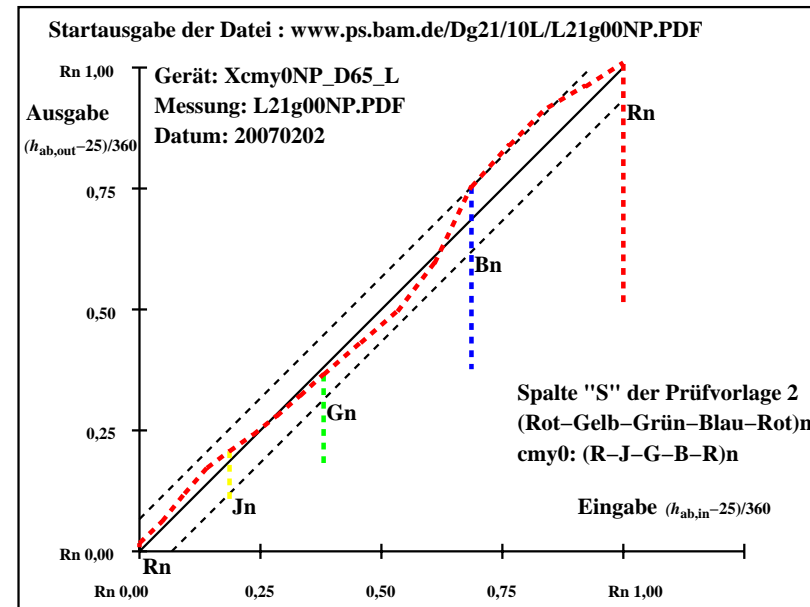


Dg181-7N, Gerät: XcmyNP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
R	1	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3	25	-9.1	8.8	3.7	9.5	13.2	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	73.0	26.4	23.6	42	70.5	23.3	29.4	52	-2.4	-3.0	5.8	6.6	7.1	
	3	77.4	18.8	30.7	58	78.0	9.4	42.3	77	0.6	-9.3	11.6	14.9	15.0	
	4	82.4	10.2	38.7	75	86.6	-4.7	54.9	95	4.2	-14.9	16.2	22.1	22.5	
J	5	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7	102	2.9	-14.4	24.8	28.7	28.9	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w rgb: (R-J-G-B-R)w
	6	86.5	-15.8	45.0	110	84.8	-23.4	64.8	110	-1.6	-7.5	19.8	21.2	21.3	
	7	79.0	-24.2	32.3	127	72.7	-34.2	52.4	123	-6.2	-9.9	20.1	22.4	23.3	
	8	73.0	-31.0	22.2	145	61.7	-46.1	41.5	138	-11.2	-15.0	19.3	24.6	27.0	
G	9	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6	144	-14.9	-24.7	29.3	38.4	41.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	10	71.9	-21.1	-3.4	190	59.5	-43.4	12.4	164	-12.3	-22.2	15.9	27.5	30.1	
C	11	72.4	-16.0	-12.1	217	60.8	-15.7	-38.9	248	-11.5	0.3	-26.7	26.8	29.3	
	12	73.0	-10.4	-21.8	245	62.9	-8.2	-28.6	254	-10.0	2.2	-6.7	7.1	12.4	
B	13	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4	270	-8.0	-1.1	-10.8	11.0	13.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	14	68.0	10.8	-18.4	300	54.8	23.8	-26.4	312	-13.1	13.0	-7.9	15.3	20.2	
M	15	69.1	20.5	-12.4	329	61.0	47.4	-11.6	346	-7.9	26.9	0.8	26.9	28.1	
	16	70.8	35.4	-1.9	357	59.0	43.8	-3.7	355	-11.7	8.4	-1.7	8.6	14.7	
R	17	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6	25	-7.8	6.7	3.0	7.3	10.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 18.3$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 21.1$
	18	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3	25	-9.1	8.8	3.7	9.5	13.2	
J	19	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7	102	2.9	-14.4	24.8	28.7	28.9	
G	20	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6	144	-14.9	-24.7	29.3	38.4	41.2	
B	21	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4	270	-8.0	-1.1	-10.8	11.0	13.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 17.5$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 19.5$
R	22	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6	25	-7.8	6.7	3.0	7.3	10.8	


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH^* ΔE^*		Start-Ausgabe S1			
R	1	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7	-4.2	18.3	18.8	19.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	72.0	28.1	25.1	42	74.7	15.5	37.8	68	2.7	-12.5	12.7	17.9	18.1	
	3	76.8	19.8	32.3	58	80.4	4.7	42.7	84	3.6	-15.0	10.4	18.3	18.7	
	4	82.1	10.6	40.1	75	87.3	-5.0	49.1	96	5.2	-15.6	9.0	18.0	18.8	
J	5	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5	13.1	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w cmy0: (R-J-G-B-R)w
	6	86.6	-15.5	44.1	110	85.5	-17.6	42.2	113	-1.1	-2.0	-1.8	2.8	3.1	
	7	79.7	-23.2	31.0	127	78.5	-18.0	33.0	119	-1.2	5.2	2.0	5.6	5.8	
	8	74.4	-29.1	20.9	145	72.6	-20.5	24.2	130	-1.7	8.6	3.3	9.3	9.5	
G	9	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5	10.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	10	74.0	-19.9	-3.3	190	70.6	-19.8	1.2	177	-3.2	0.1	4.6	4.6	5.7	
C	11	74.7	-15.1	-11.4	217	74.1	-13.4	-17.9	233	-0.5	1.7	-6.4	6.7	6.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.8$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 12.9$
	12	75.5	-9.7	-20.5	245	64.4	-0.6	-19.9	268	-11.1	9.1	0.6	9.2	14.4	
B	13	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1	16.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	14	60.6	10.4	-17.7	300	63.0	17.3	-12.5	324	2.4	6.9	5.2	8.7	9.0	
M	15	64.8	19.0	-11.5	329	70.0	23.0	-1.0	357	5.1	4.0	10.5	11.3	12.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 14.9$
	16	71.1	31.3	-1.7	357	66.8	24.3	15.9	33	-4.3	-6.9	17.7	19.0	19.5	
R	17	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4	17.9	
R	18	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7	-4.2	18.3	18.8	19.0	
J	19	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5	13.1	
G	20	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5	10.4	
B	21	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1	16.6	
R	22	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4	17.9	

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

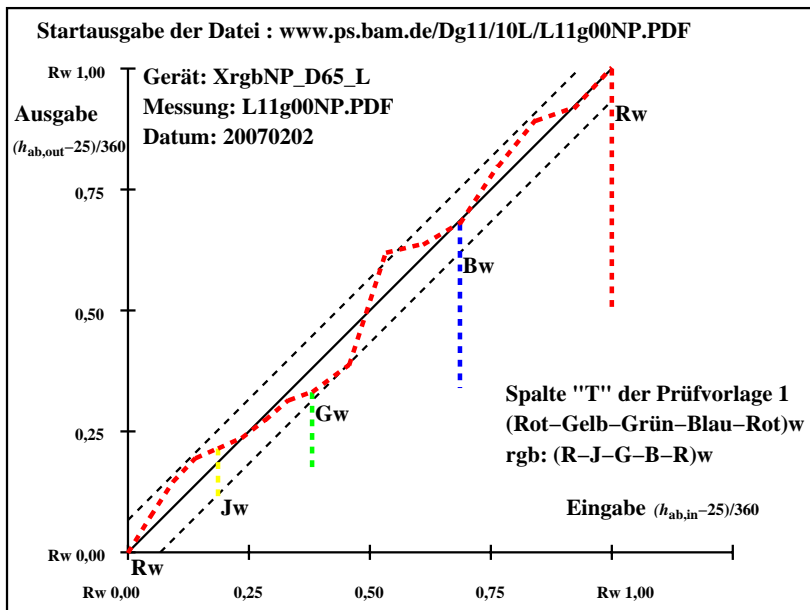

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

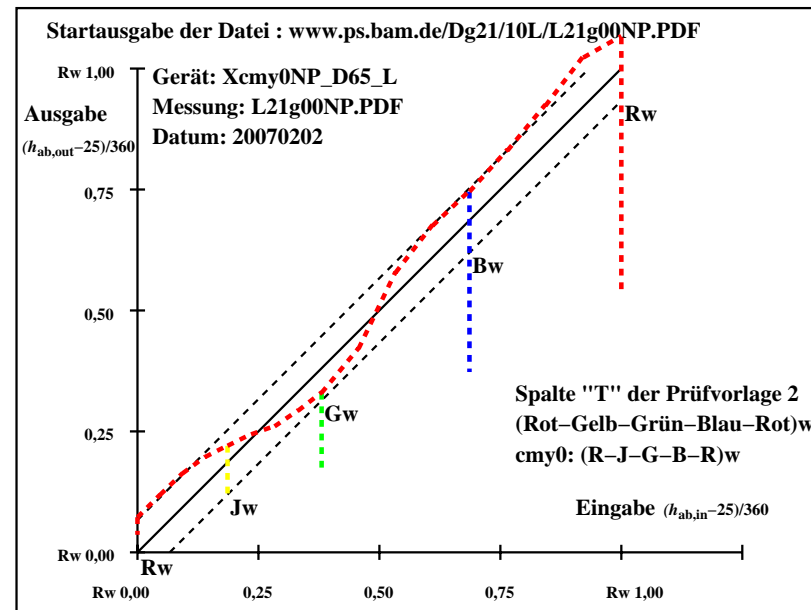


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref		LAB*a,out		hab,out		LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*				Start-Ausgabe S1	
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2	88	-2.0	0.1	0.5	0.5	2.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9	88	-3.5	0.1	0.7	0.7	3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang C
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3	88	-2.9	0.0	0.5	0.5	3.0	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1	0.5	0.5	3.0	ΔL* = 95.42 – 22.63
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3	89	-2.0	0.0	0.4	0.4	2.2	Gleichmäßigkeit
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8	89	-2.6	0.0	0.3	0.3	2.7	g* = 74.4
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4	89	-1.8	0.0	0.3	0.3	1.9	
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0	0.3	0.3	0.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	J* = 94.0
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7	90	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5	90	0.8	0.0	0.1	0.2	0.8	Schwarz – Weiß
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.4	000n: N – W
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6	90	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0	90	-0.9	0.0	0.0	0.1	1.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7	90	-1.9	0.0	0.1	0.1	2.0	ΔH*CIELAB = 0.2
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 1.4
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1	0.5	0.5	3.0	
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0	0.3	0.3	0.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.4	ΔH*CIELAB = 0.2
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 0.8
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 94															


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref		LAB*a,out		hab,out		LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*				Start-Ausgabe S1	
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2	88	-2.0	0.1	0.5	0.5	2.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9	88	-3.5	0.1	0.7	0.7	3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3	88	-2.9	0.0	0.5	0.5	3.0	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1	0.5	0.5	3.0	ΔL* = 95.42 – 22.63
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3	89	-2.0	0.0	0.4	0.4	2.2	Gleichmäßigkeit
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8	89	-2.6	0.0	0.3	0.3	2.7	g* = 74.4
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4	89	-1.8	0.0	0.3	0.3	1.9	
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0	0.3	0.3	0.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	f* = 94.0
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7	90	0.7	0.0	0.0	0.1	0.7	
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5	90	0.8	0.0	0.1	0.2	0.8	Schwarz – Weiß
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.4	000n: N – W
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6	90	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0	90	-0.9	0.0	0.0	0.1	1.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7	90	-1.9	0.0	0.1	0.1	2.0	ΔH*CIELAB = 0.2
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 1.4
	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8	0.1	0.5	0.5	3.0	
	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5	0.0	0.3	0.3	0.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.4	ΔH*CIELAB = 0.2
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 0.8
	Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 94				

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

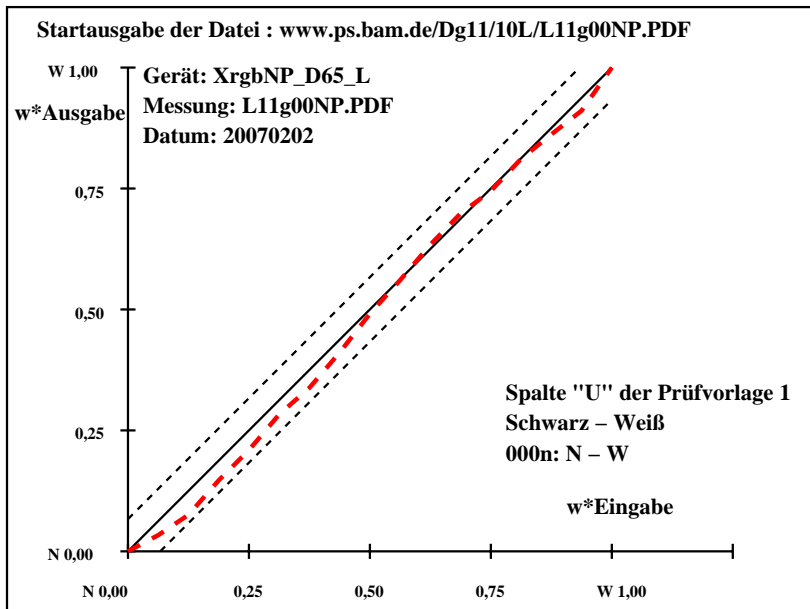

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

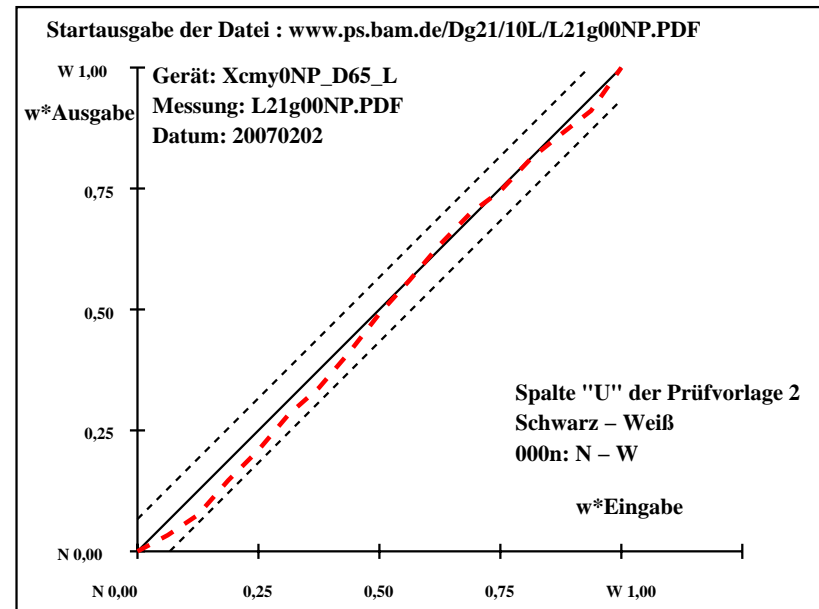

Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitssumme relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz – Weiß
w: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitssumme relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz – Weiß
w: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

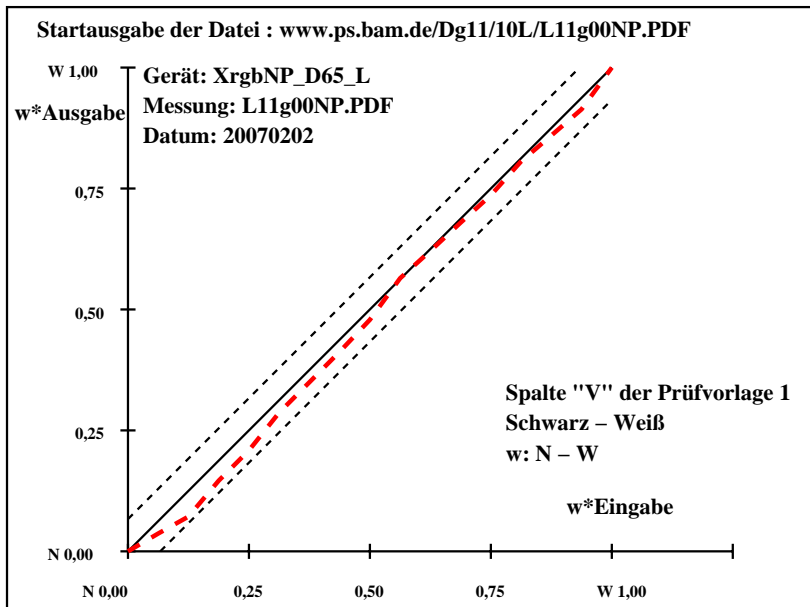

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

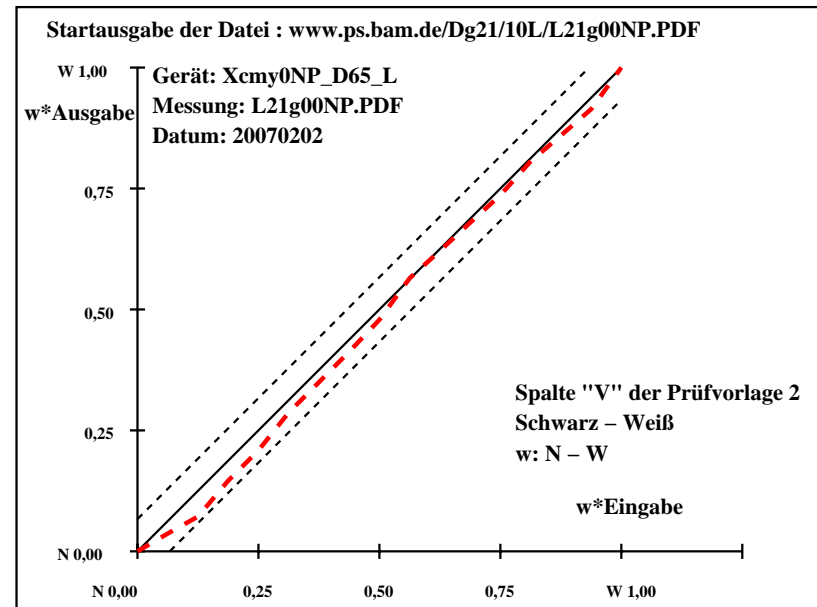


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*										
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1	122	-1.9	-0.6	1.1	1.3	2.4				
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0	148	-4.0	-1.5	1.0	1.9	4.5				
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5	164	-5.6	-1.7	0.5	1.9	6.0				
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3				
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1	131	-9.4	-1.7	2.1	2.8	9.9				
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0	115	-9.9	-1.3	3.0	3.3	10.6				
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6	119	-9.5	-2.5	4.6	5.3	11.0				
Z	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3				
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2	101	-8.6	-1.3	7.2	7.3	11.4				
	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2	96	-8.3	-0.7	7.2	7.2	11.1				
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5	98	-8.6	-0.8	6.5	6.6	10.9				
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4				
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9	92	-7.2	-0.1	5.9	5.9	9.4				
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2	104	-6.0	-1.2	5.2	5.4	8.1				
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9	81	-5.9	0.3	1.9	1.9	6.3				
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3				
Z	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3				
	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4				
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$								


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*										
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1	122	-1.9	-0.6	1.1	1.3	2.4				
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0	148	-4.0	-1.5	1.0	1.9	4.5				
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5	164	-5.6	-1.7	0.5	1.9	6.0				
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3				
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1	131	-9.4	-1.7	2.1	2.8	9.9				
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0	115	-9.9	-1.3	3.0	3.3	10.6				
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6	119	-9.5	-2.5	4.6	5.3	11.0				
Z	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3				
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2	101	-8.6	-1.3	7.2	7.3	11.4				
	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2	96	-8.3	-0.7	7.2	7.2	11.1				
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5	98	-8.6	-0.8	6.5	6.6	10.9				
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4				
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9	92	-7.2	-0.1	5.9	5.9	9.4				
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2	104	-6.0	-1.2	5.2	5.4	8.1				
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9	81	-5.9	0.3	1.9	1.9	6.3				
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3				
Z	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3				
	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4				
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$								

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

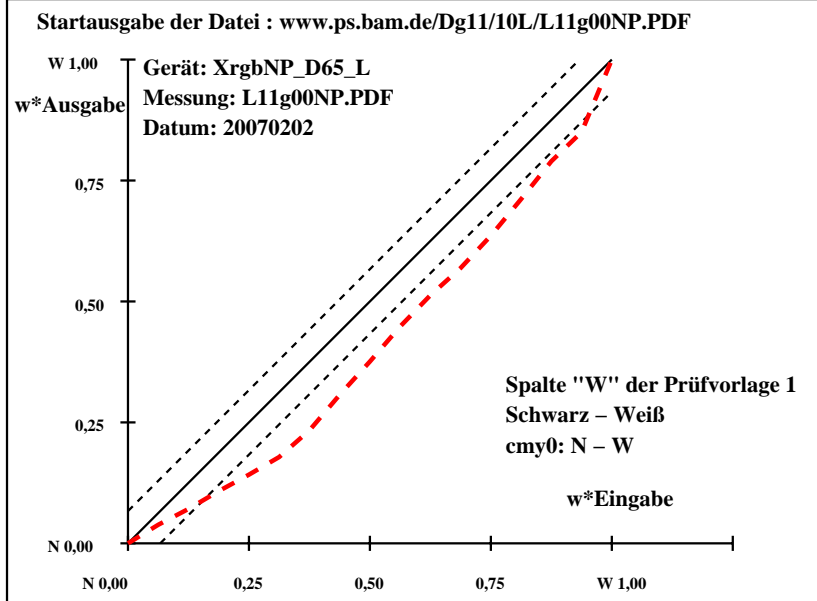

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

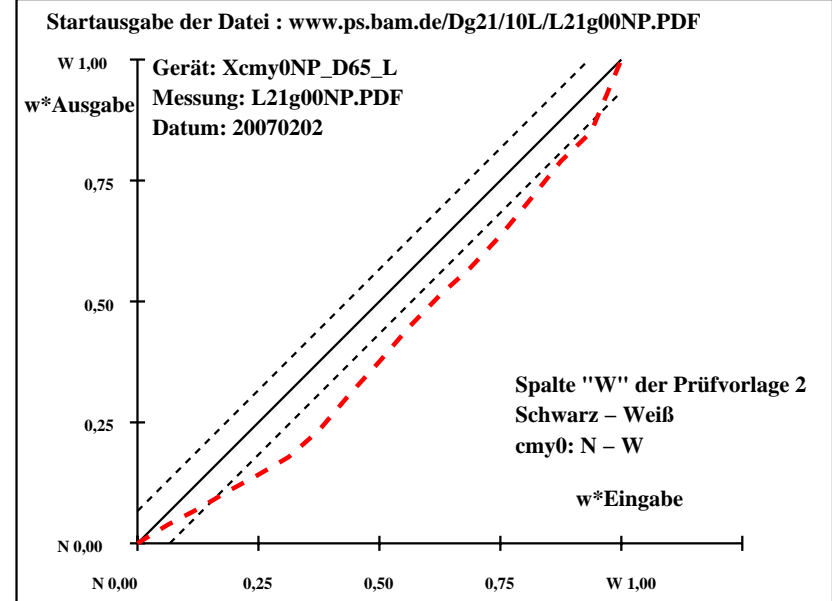


Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0	0.0	3.6
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1	0.1	6.0
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0	0.0	6.4
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0.0	5.4
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0	0.0	3.9
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2	0.2	3.7
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1	0.1	1.4
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	0.2	0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2	0.2	1.3
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2	0.2	1.6
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2	0.2	1.9
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	0.1	2.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0	0.0	1.4
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1	0.1	0.2
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2	0.2	1.2
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0.0	5.4
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	0.2	0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	0.1	2.1
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R_{ab,m} = 90$	


Dg180-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0	0.0	3.6
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1	0.1	6.0
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0	0.0	6.4
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0.0	5.4
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0	0.0	3.9
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2	0.2	3.7
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1	0.1	1.4
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	0.2	0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2	0.2	1.3
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2	0.2	1.6
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2	0.2	1.9
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	0.1	2.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0	0.0	1.4
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1	0.1	0.2
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2	0.2	1.2
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0.0	5.4
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	0.2	0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	0.1	2.1
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R_{ab,m} = 90$	

Dg181-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202

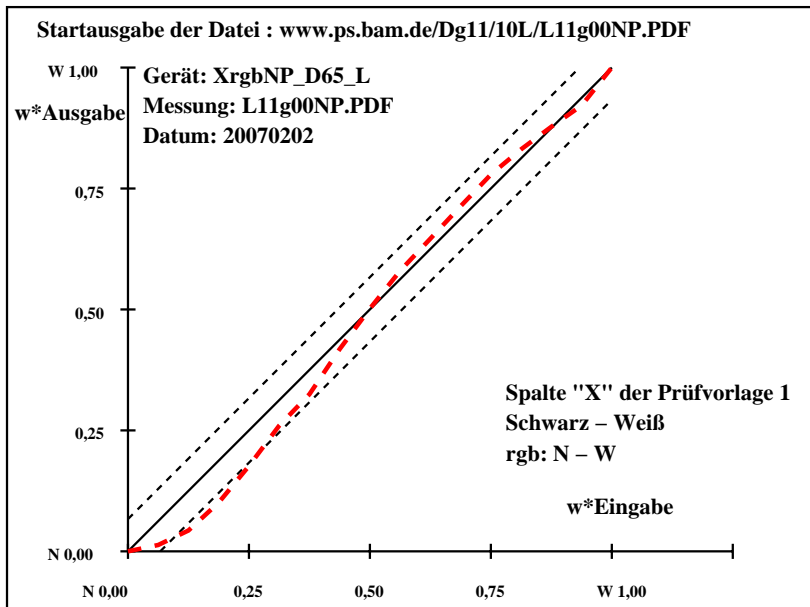

Dg180-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

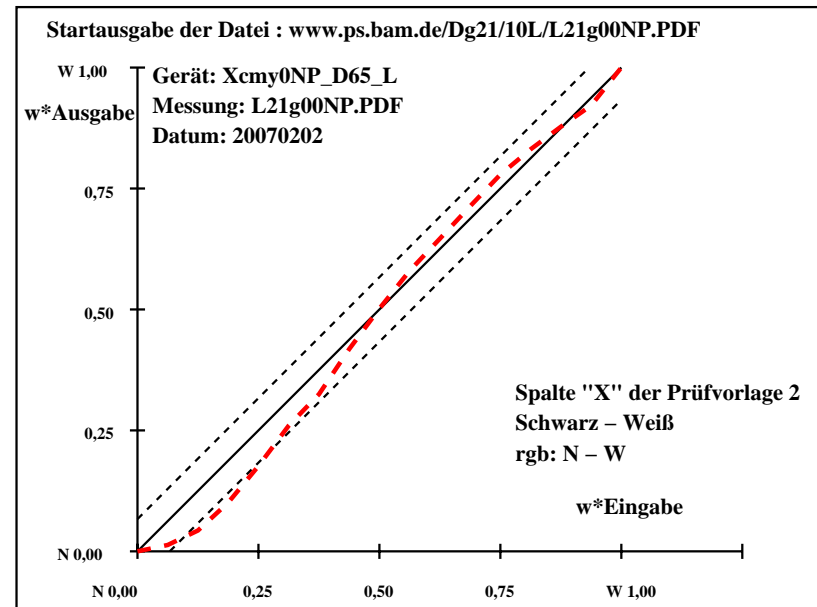

Dg181-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L21g00NP.PDF; Datum: 20070202