


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG66/GG66L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V_2.1, io=1,1, Cx=1; cfi=0.90; nt=0.01; nx=1.3](http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1,1_Cx=1_cfi=0.90_nt=0.01_nx=1.3)

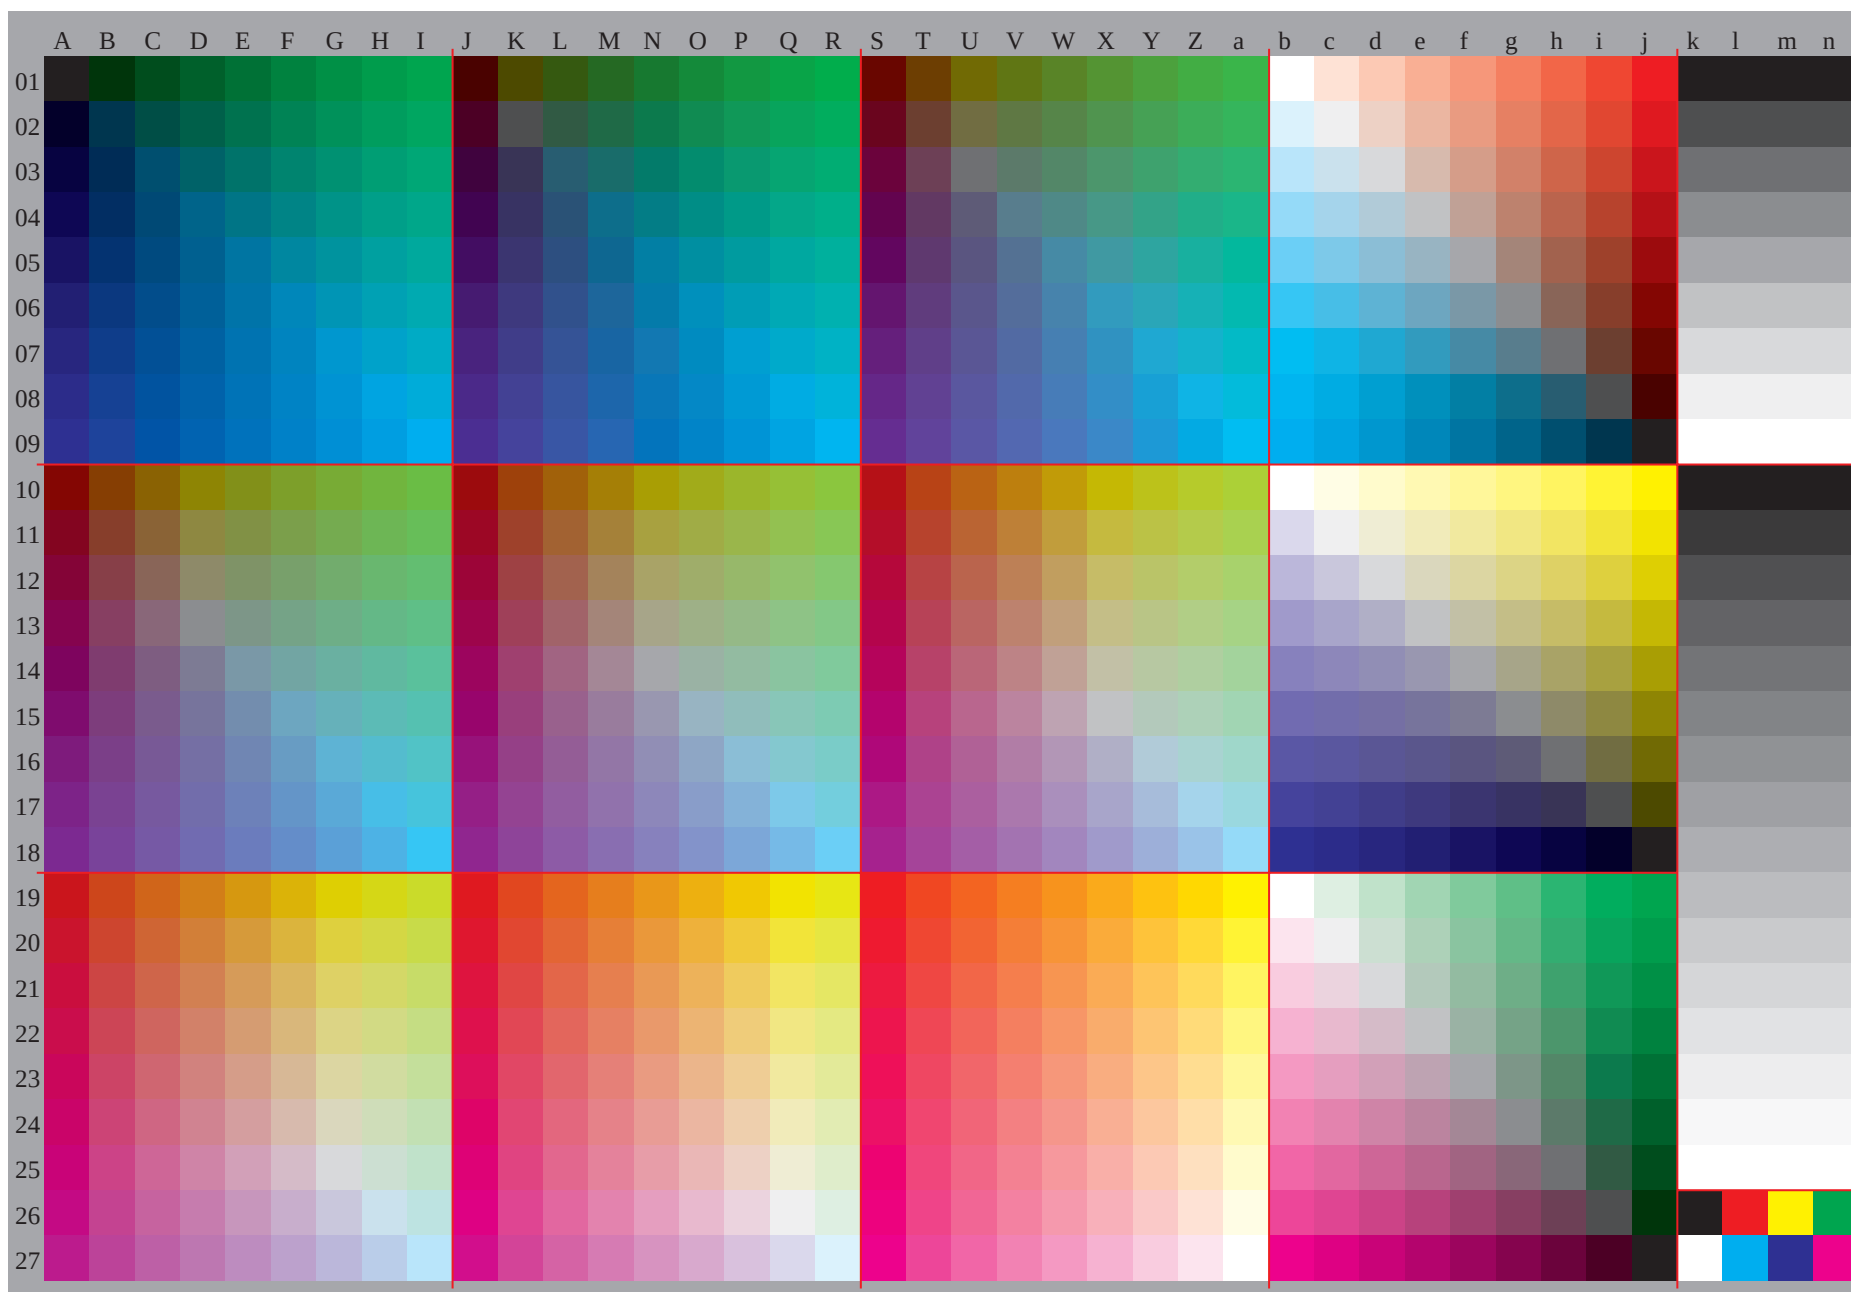

TUB-Registrierung: 20091101-GG66/GG66L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen