


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG69/GG69L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

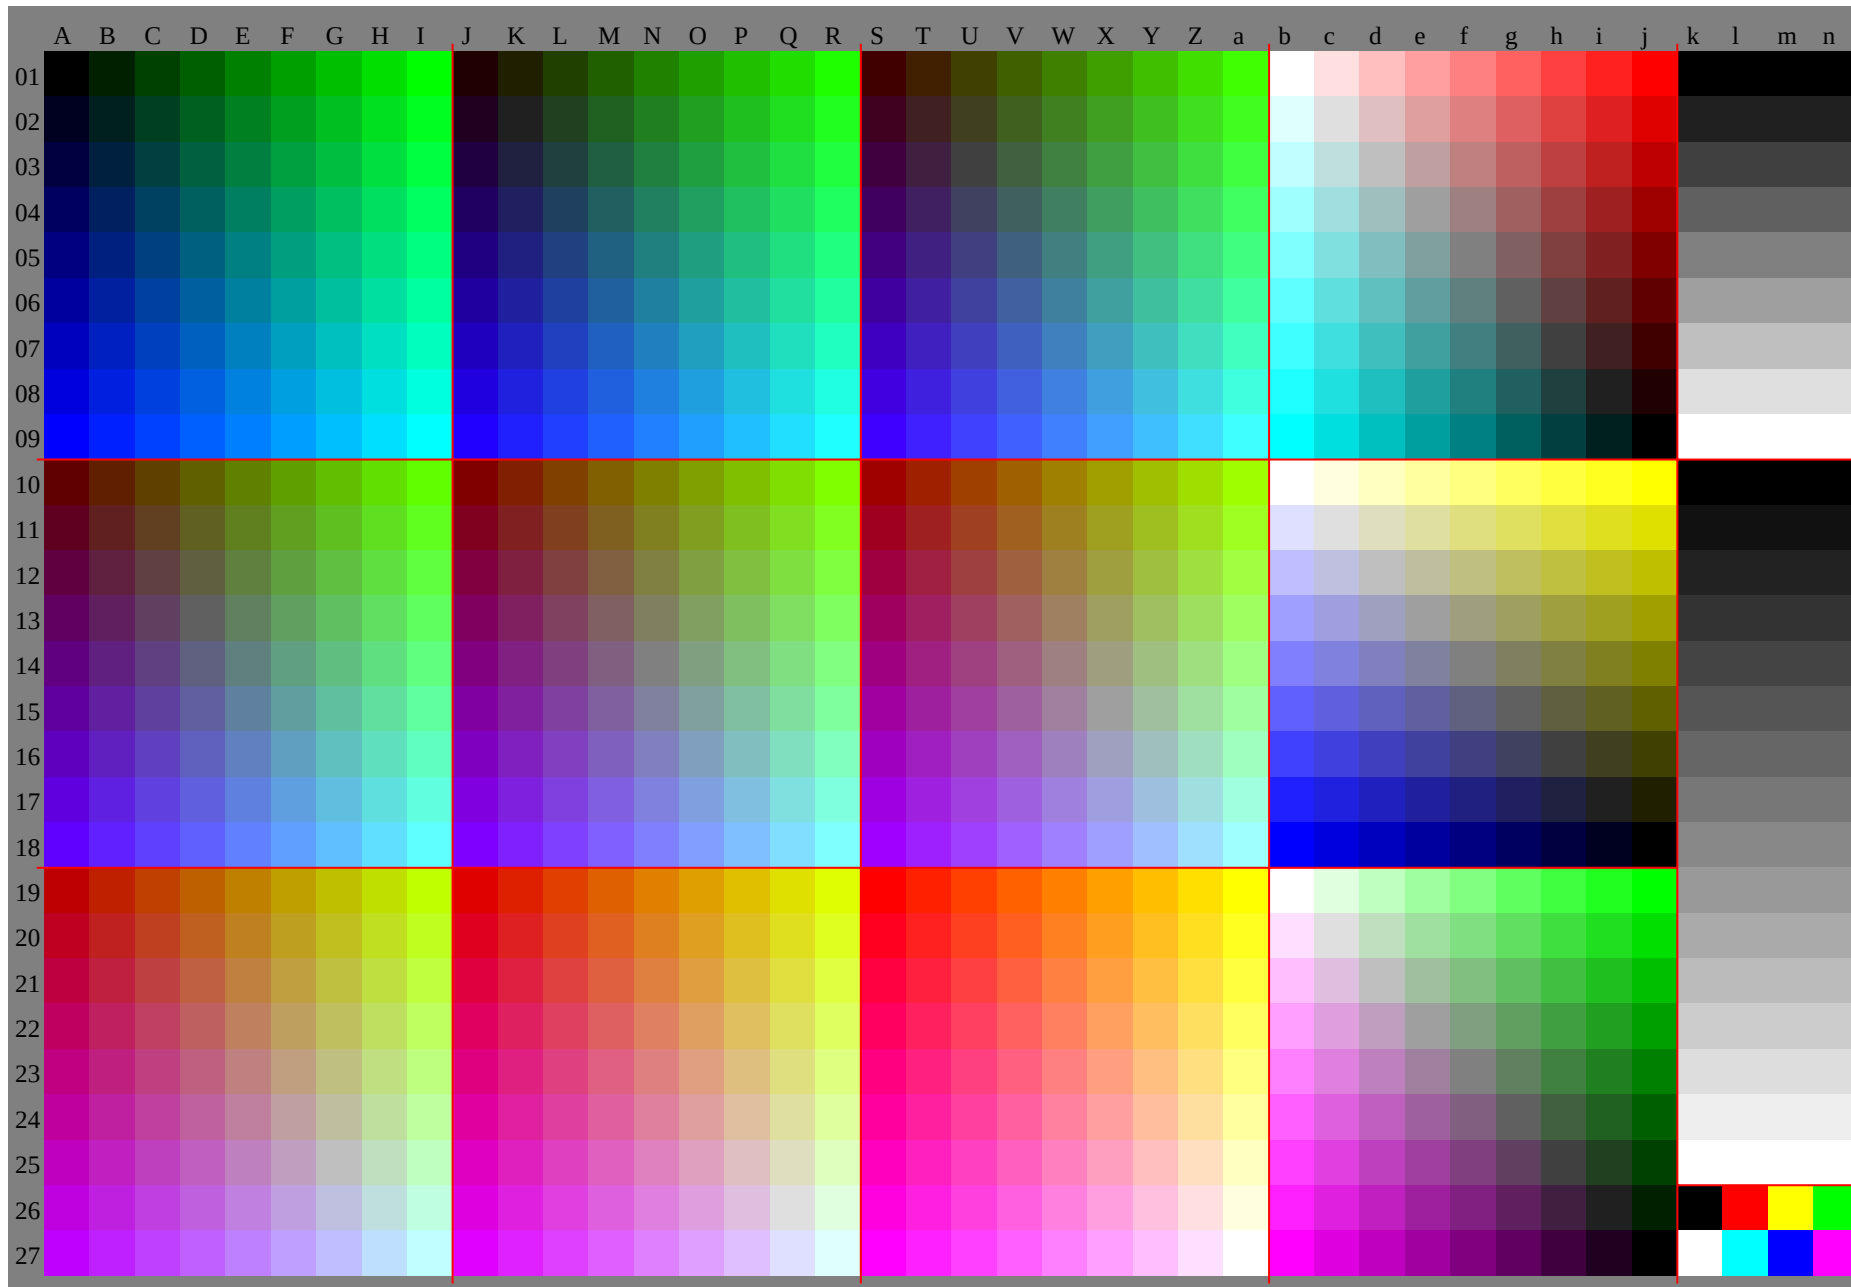

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->olv* setrgbcolor

TUB-Registrierung: 20091101-GG69/GG69L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen