


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG02/HG02L0NP.PDF> /.PS  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1,1,Cx=1;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1,1,Cx=1;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0)

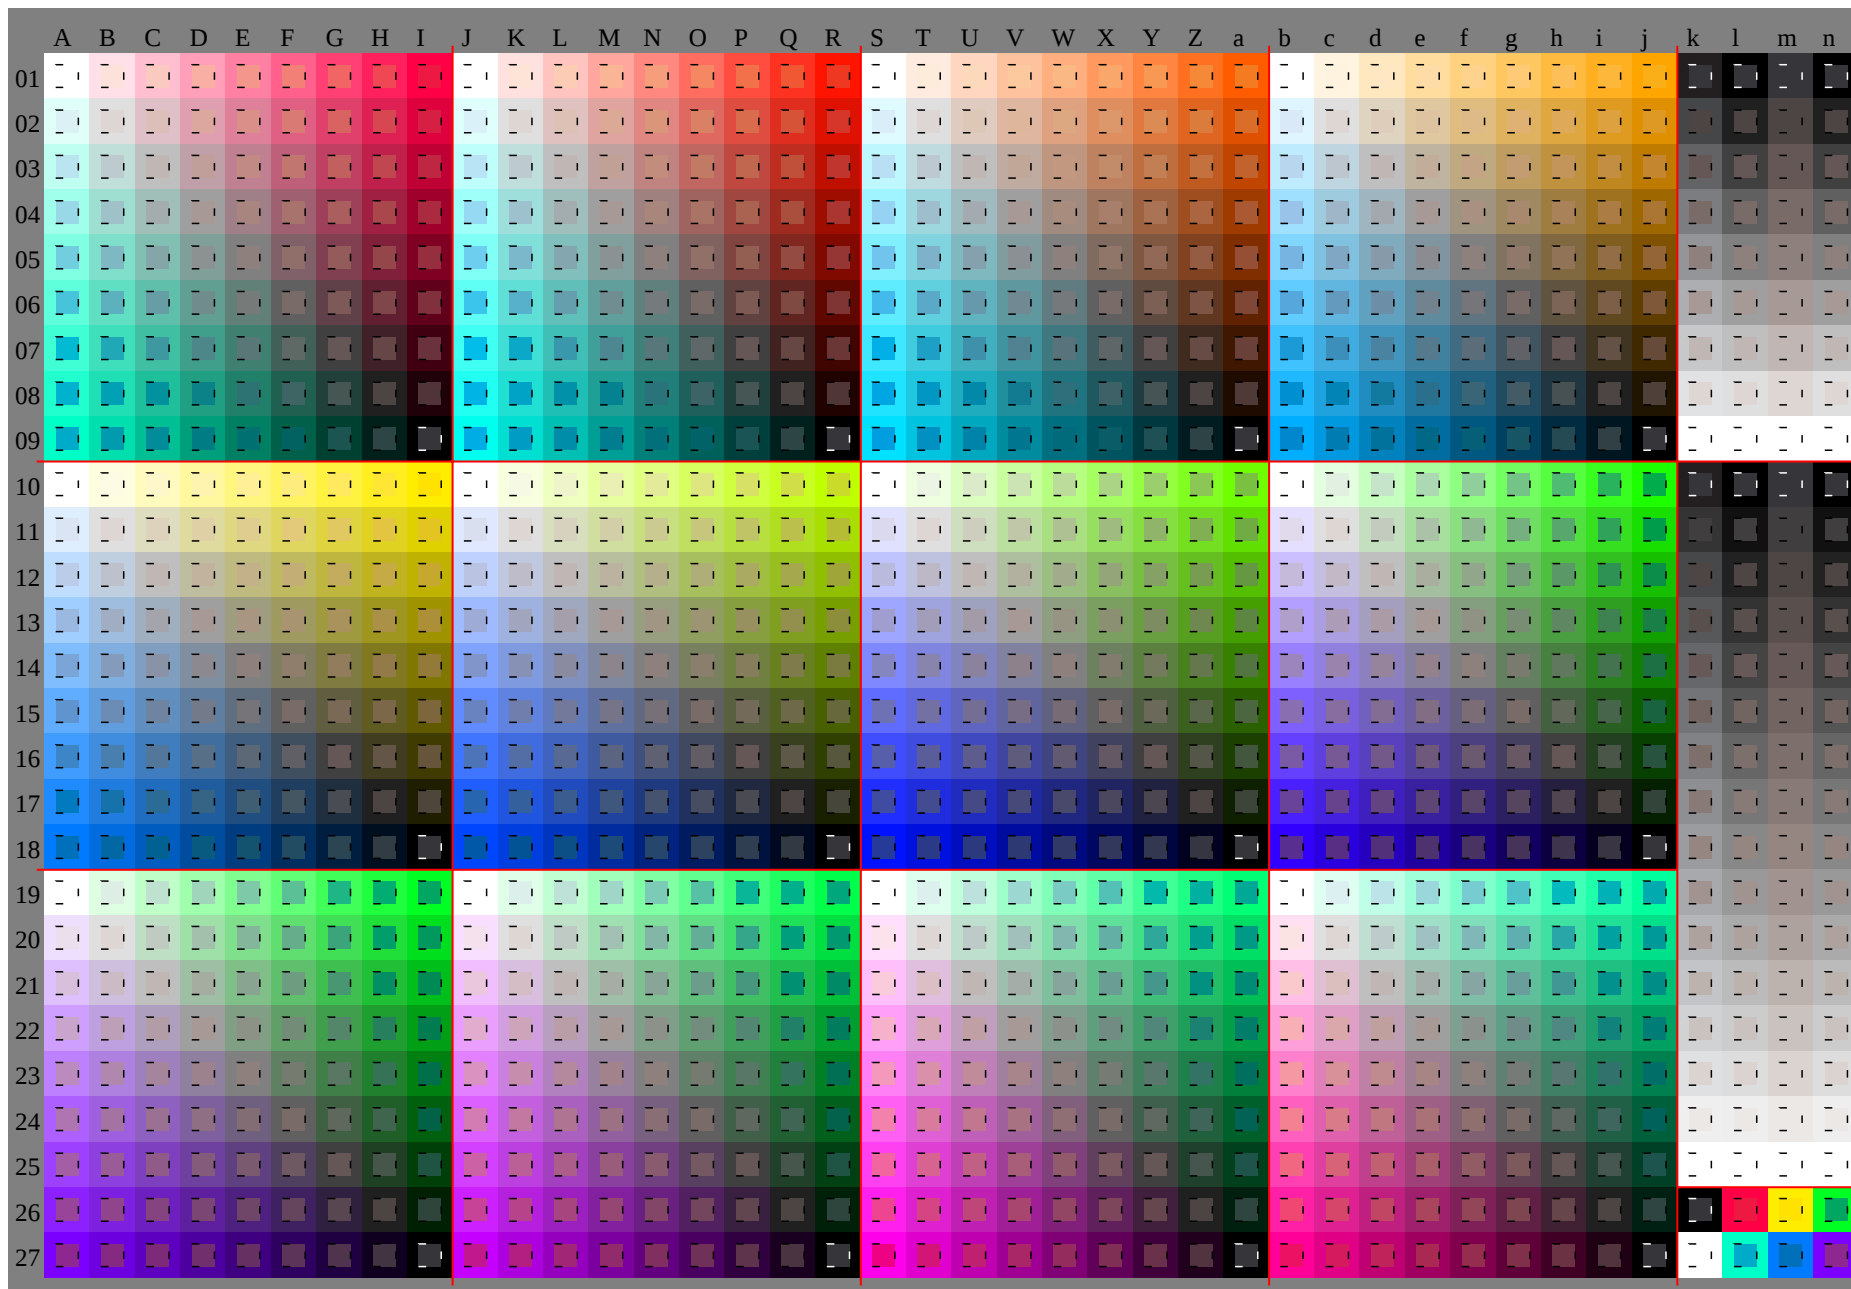

TUB-Registrierung: 20091101-HG02/HG02L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen