


http://130.149.60.45/~farbmatrik/LG86/LG86L0N1.TXT /.PS; Start-Ausgabe  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus-richter/LG86/LG86L0N1.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

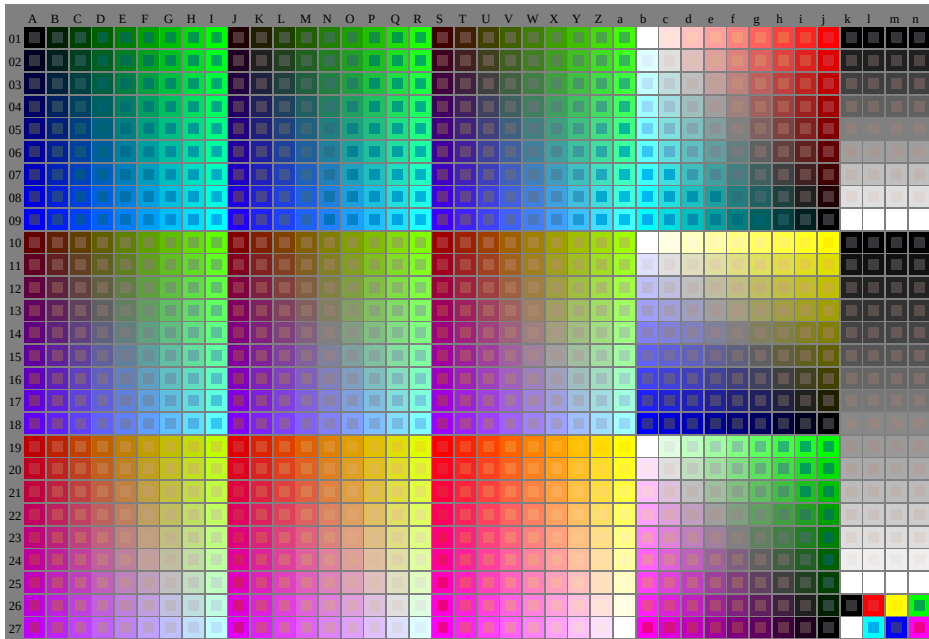

TUB-Registrierung: 20110301-LG86/LG86L0N1.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=ha4ta

LG860-7N, 1/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n):  $\text{rgb} + \text{cmY0} (\text{A}_j + \text{k26\_n27}), 000\text{n} (\text{k}), \text{w} (\text{l}), \text{nnn0} (\text{m}), \text{www} (\text{n}), \text{colorm} = 0, \text{separation} = 0$

TUB-Prüfvorlage LG86; Farbmatrik-System G, Seite 1/1  
40x27=1080 Farben zur Messung:  $\text{rgb}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$  Eingabe:  $\text{rgb}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$   
Ausgabe: keine Eingabeänderung