



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement
















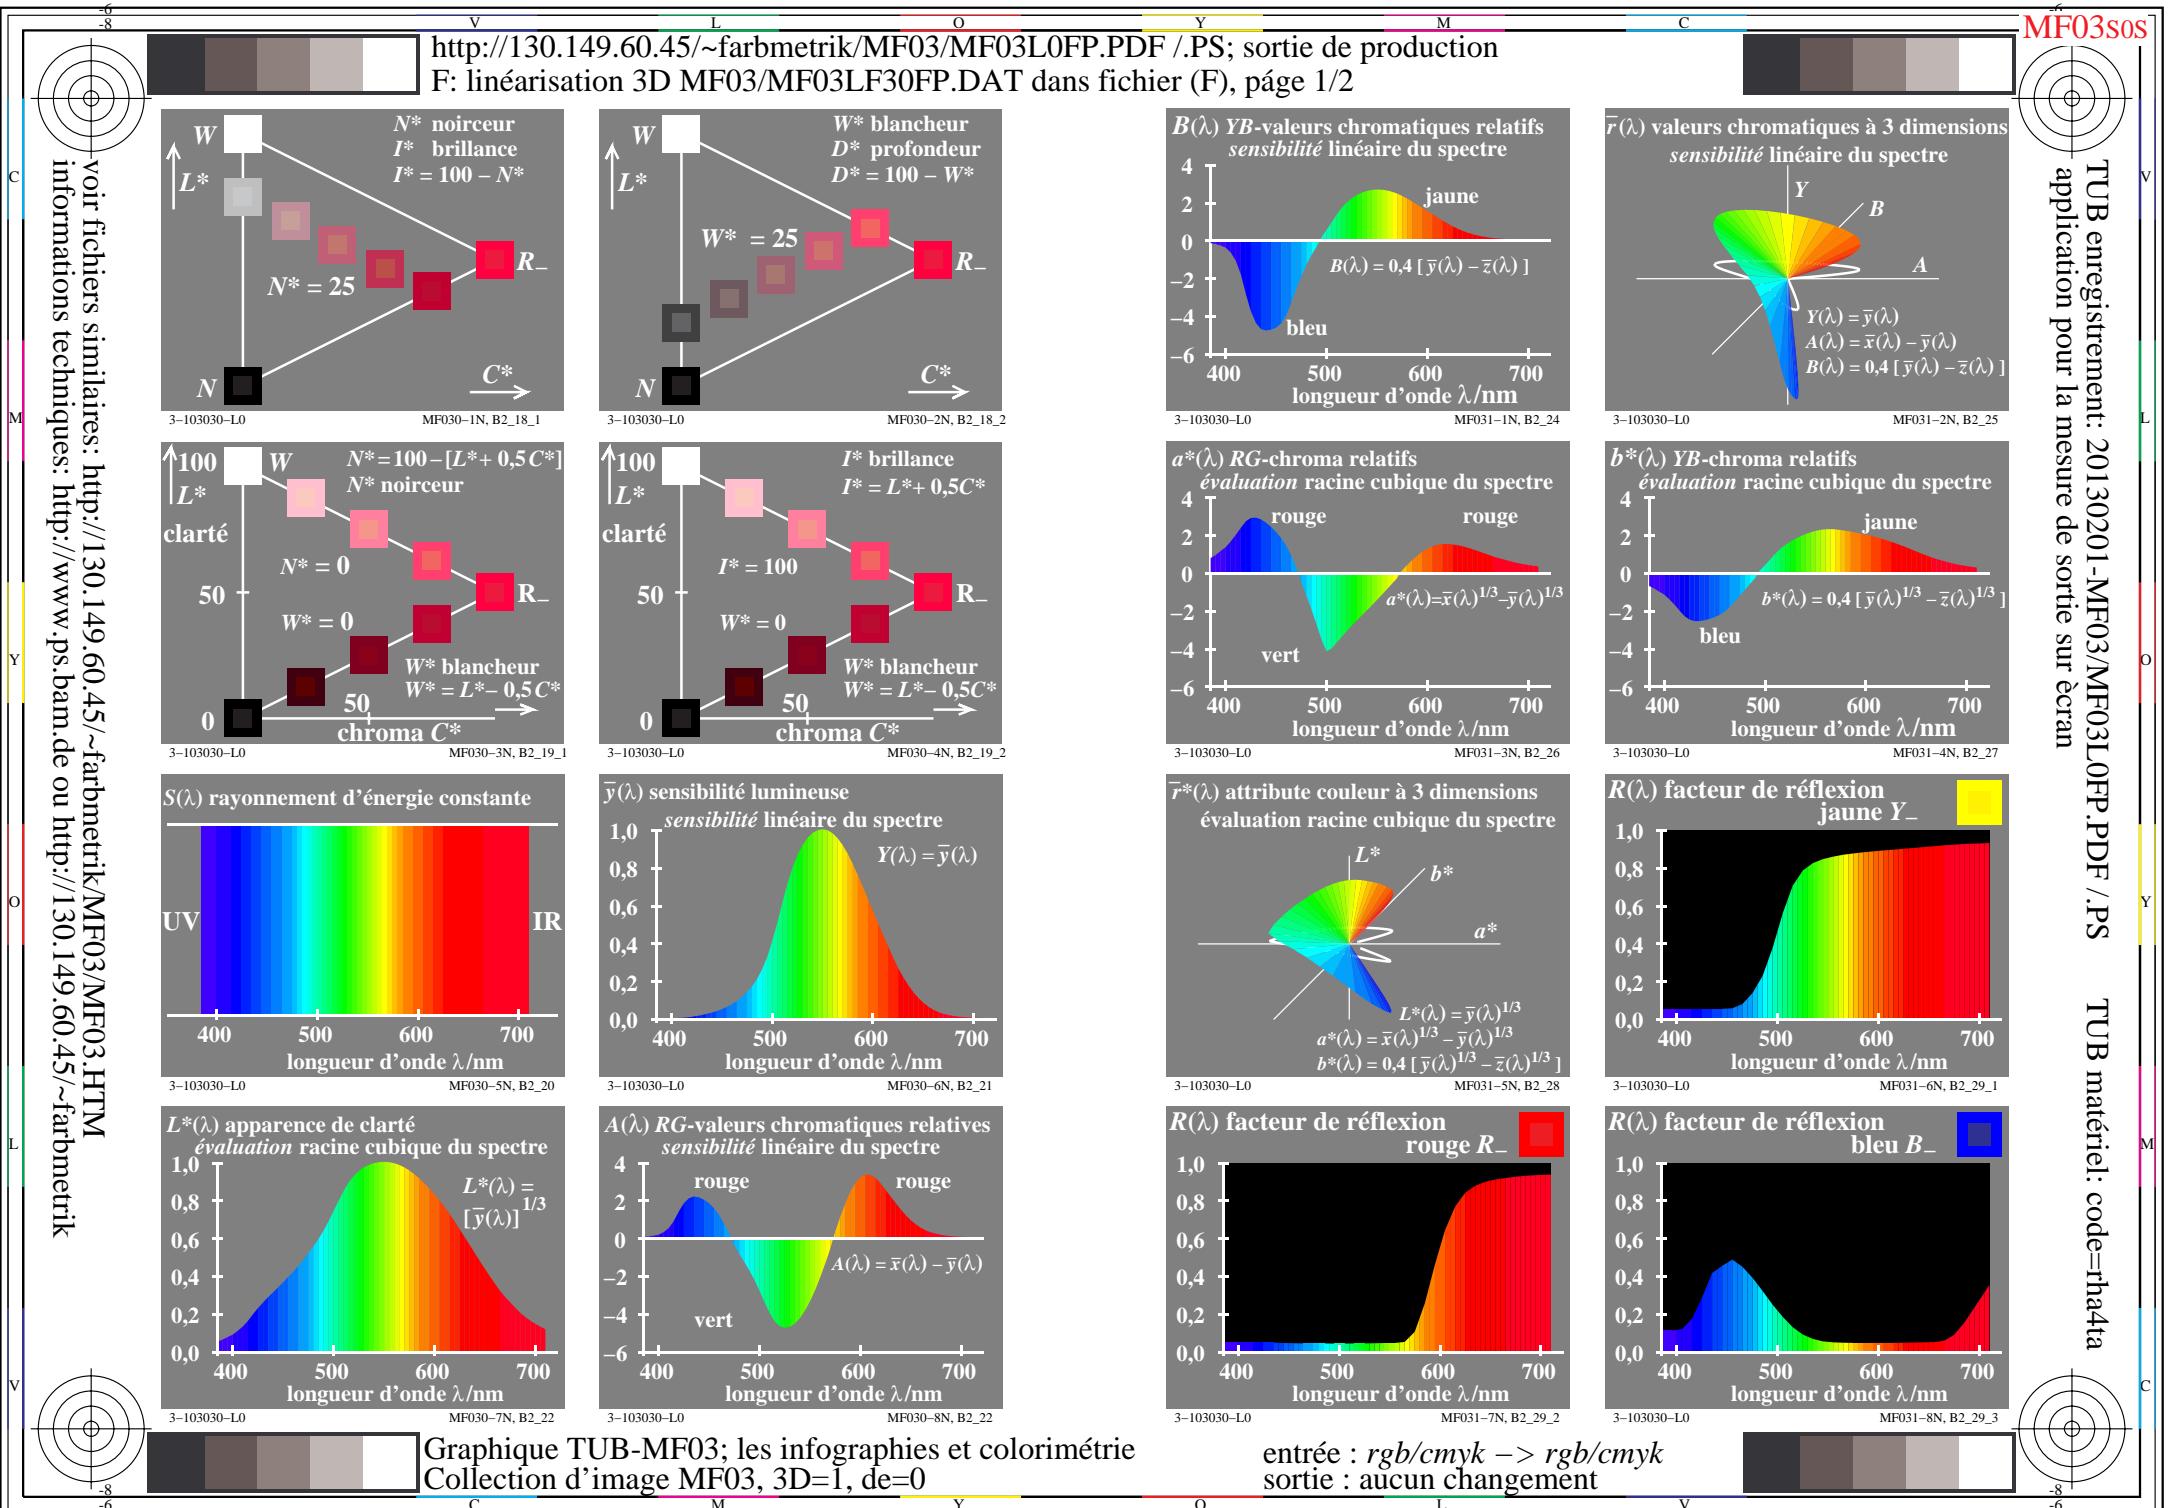


TUB enregistrement: 20130201-MF03/MF03L0FP.PDF /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

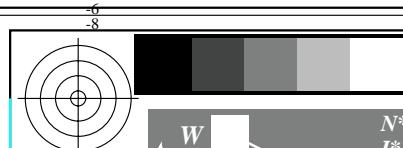



http://130.149.60.45/~farbmefrik/MF03/MF03L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D MF03/MF03LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2

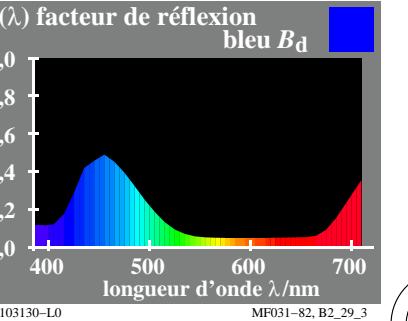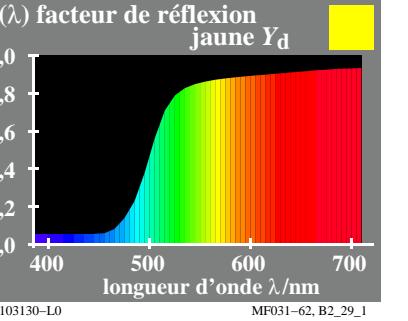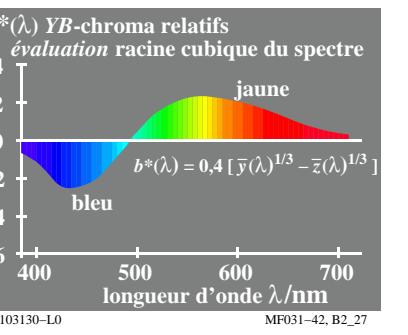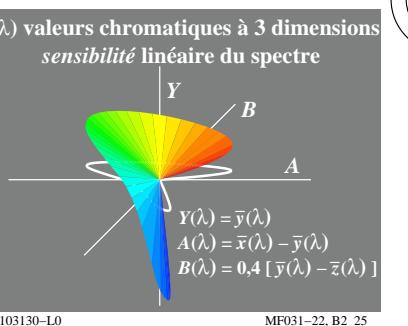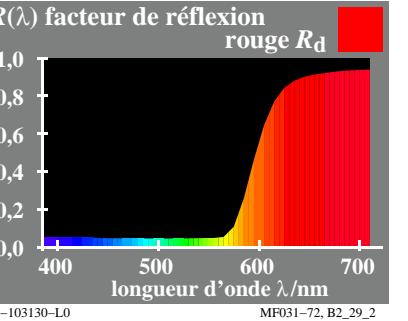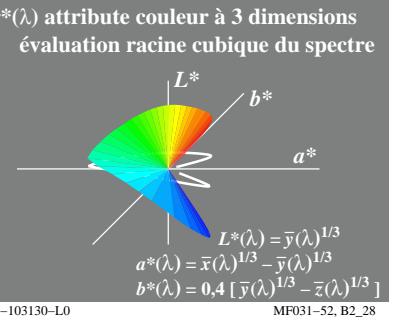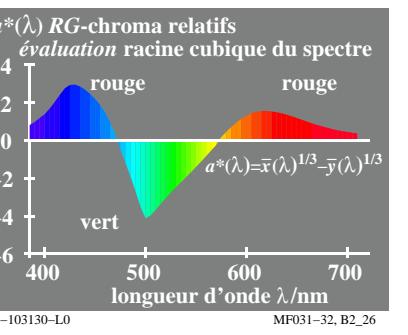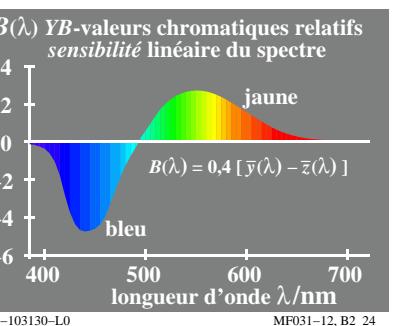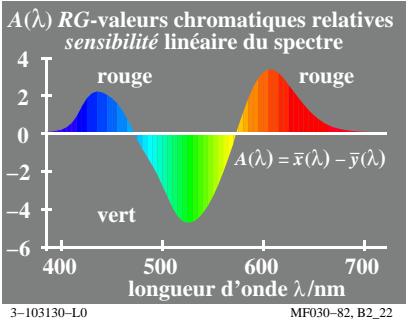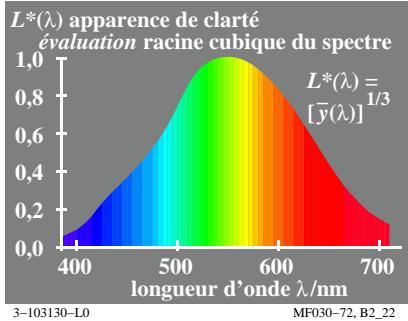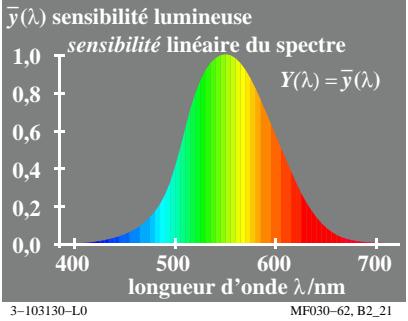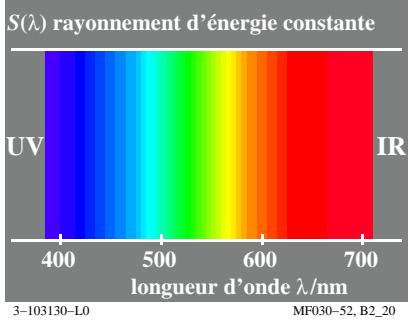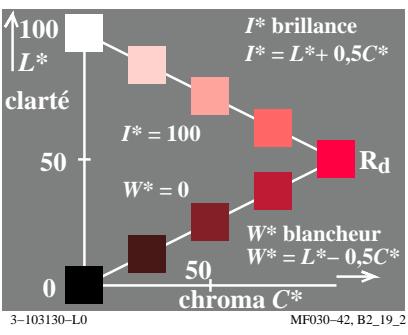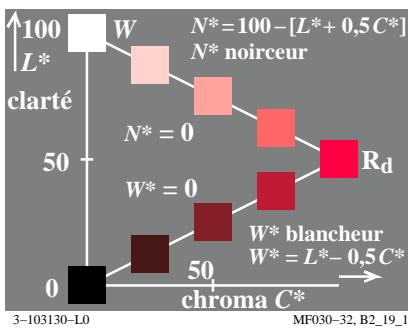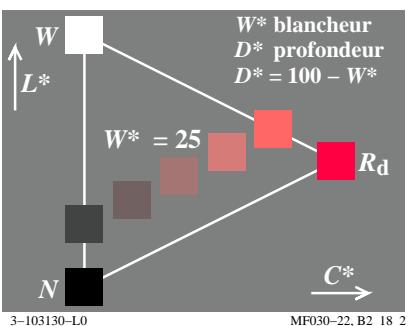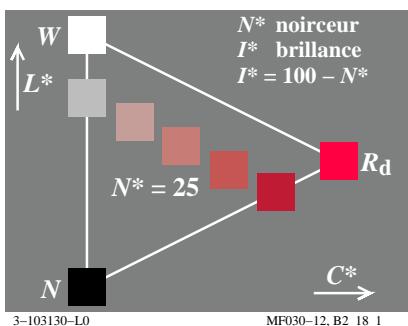


Graphique TUB-MF03; les infographies et colorimétrie
Collection d'image MF03, 3D=1, de=0, sRGB*

entrée : $rgb/cmky \rightarrow rgbd_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $rgbd^*_{dd}$

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmefrik/MF03/MF03.LHTM
informations techniques: http://www.psbam.de ou http://130.149.60.45/~farbmefrik




















entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

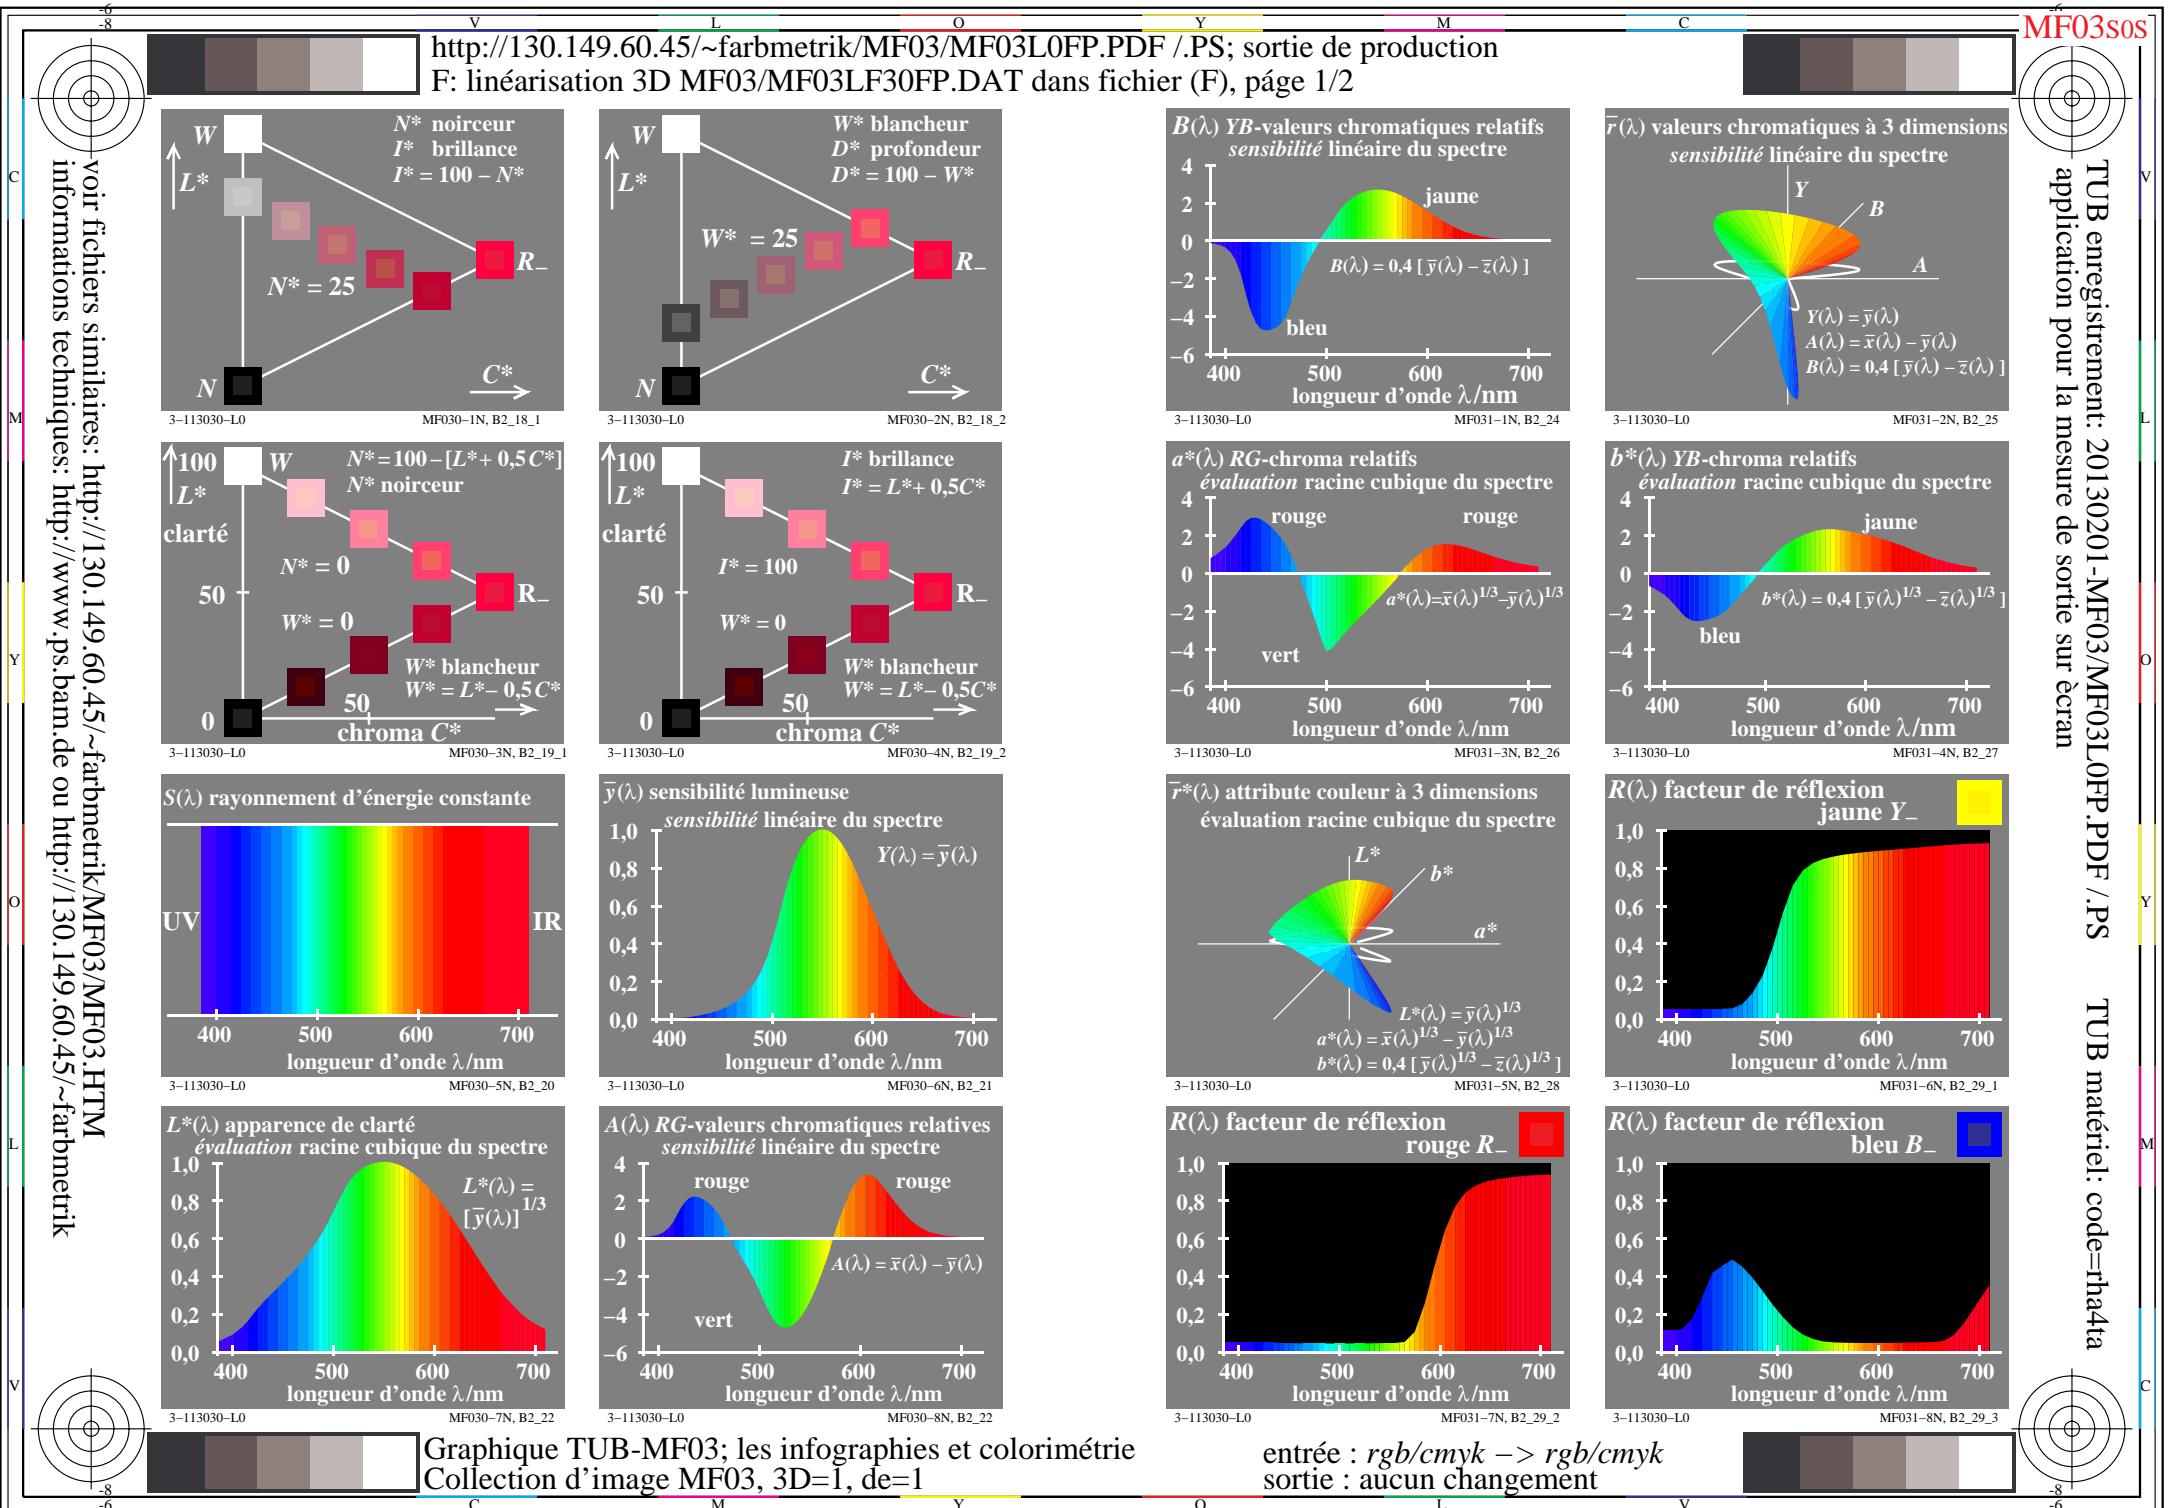

TUB enregistrement: 20130201-MF03/MF03L0FP.PDF /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation


TUB matériel: code=rha4ta

<http://130.149.60.45/~farbmefrik/MF03/MF03L0FP.PDF /PS>; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D MF03/MF03LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2

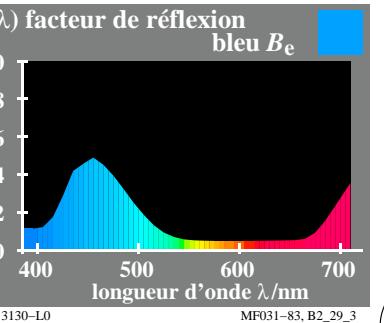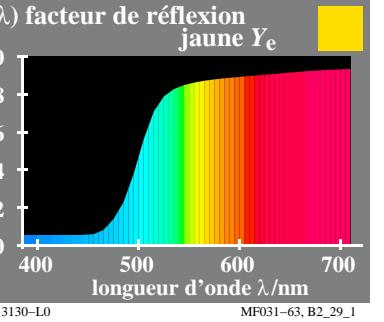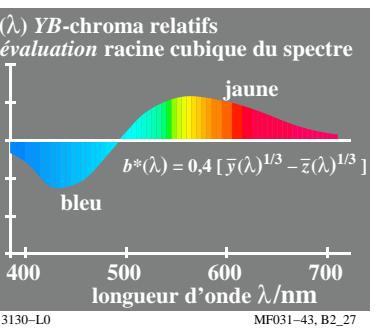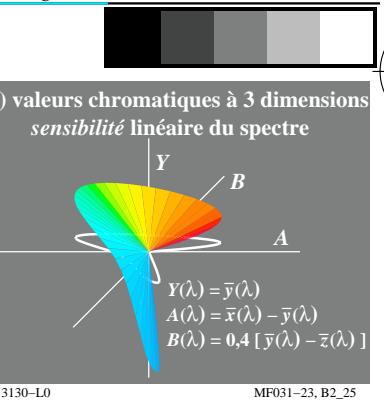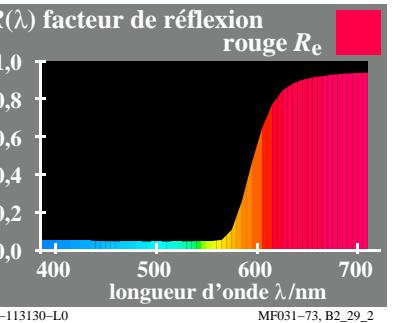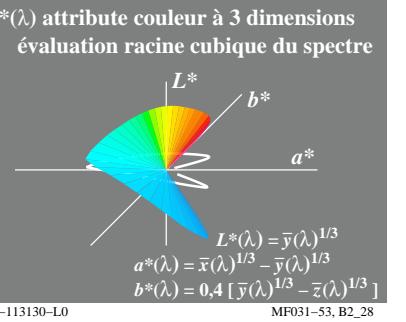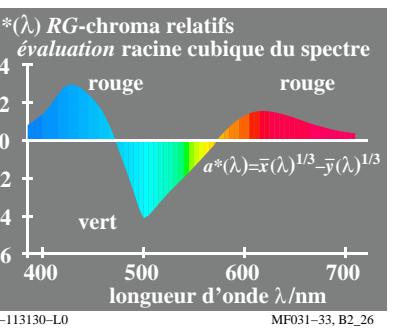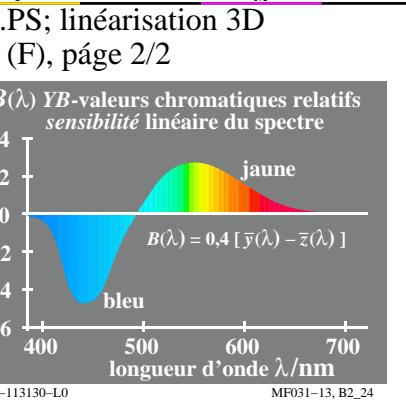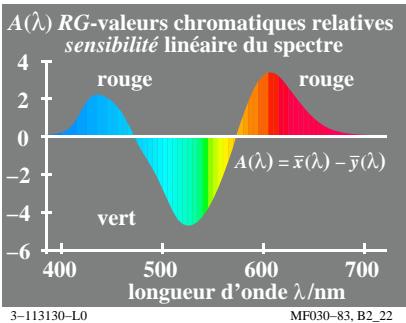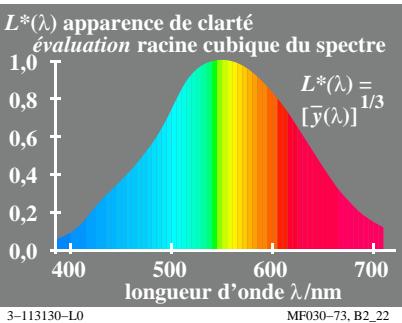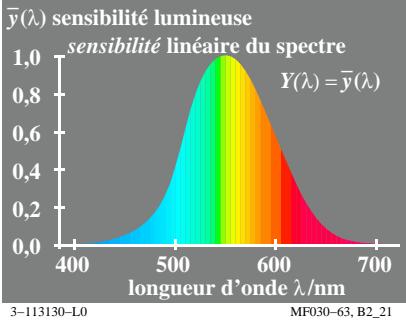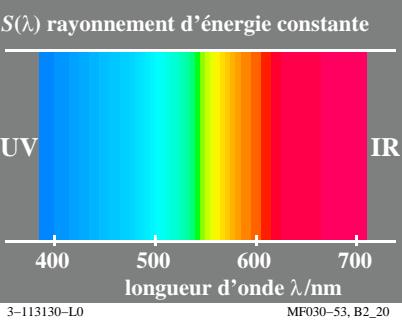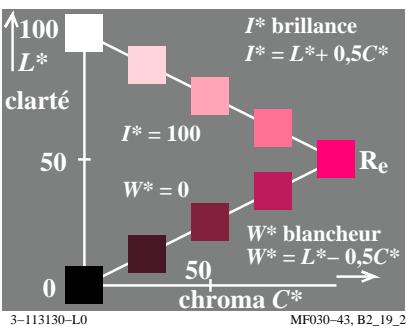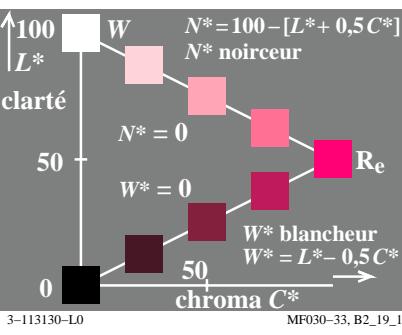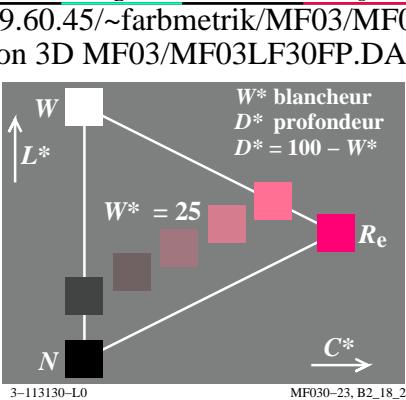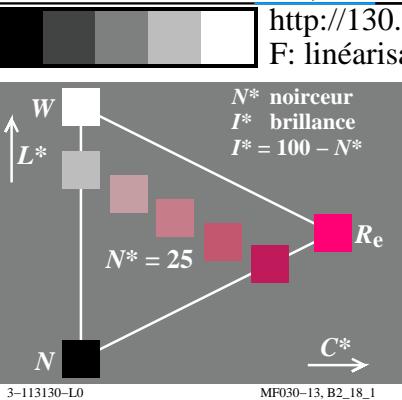

Graphique TUB-MF03; les infographies et colorimétrie Collection d'image MF03, 3D=1, de=1, sRGB*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}



C

M

Y

O

L

V

V

