

<http://farbe.li.tu-berlin.de/MI99/MI99L0FP.PDF> /PS; inizio dell'output
F: linearizzazione 3D MI99/MI99LI30FP.DAT nel file (F), pagine 1/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI99/MI99.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmertik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>

Iscrizione TUB: 20190801-MI99/MI99L0FP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta

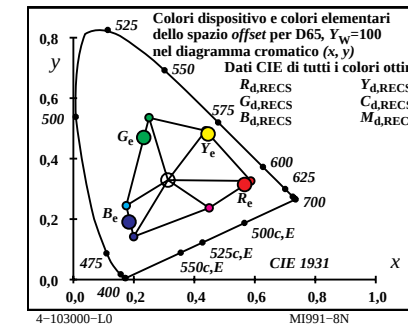
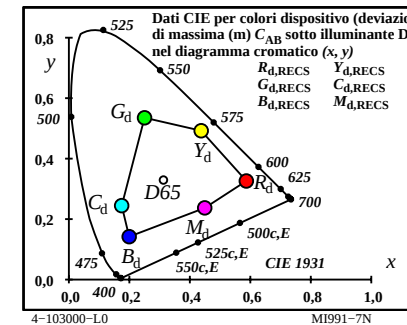
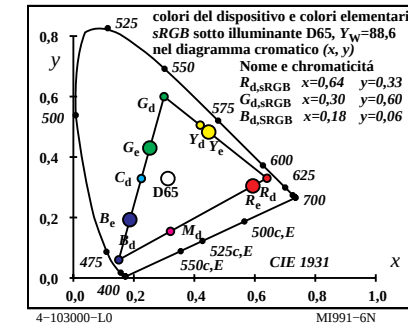
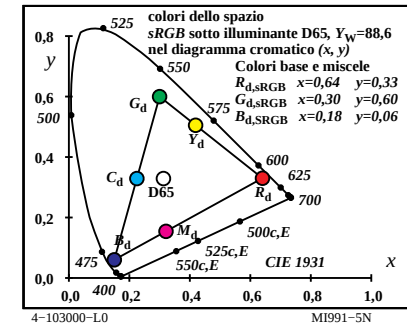
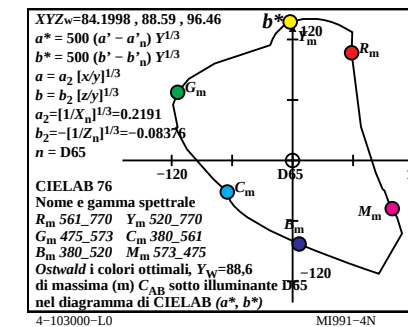
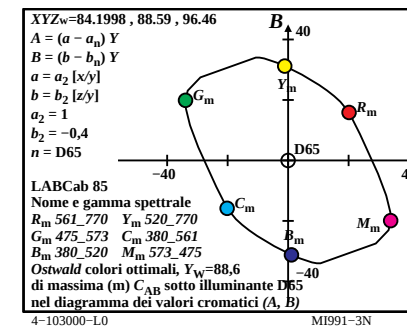
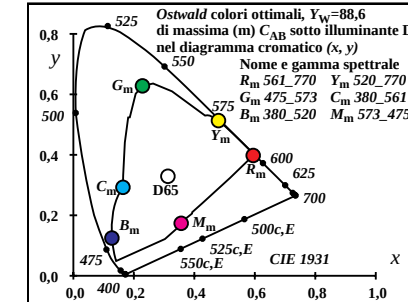
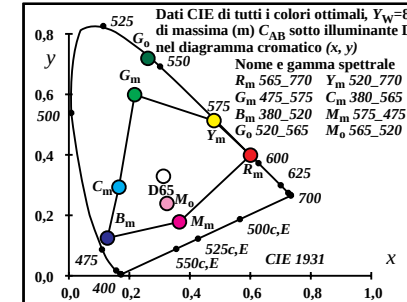
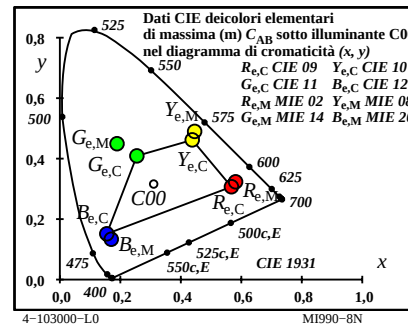
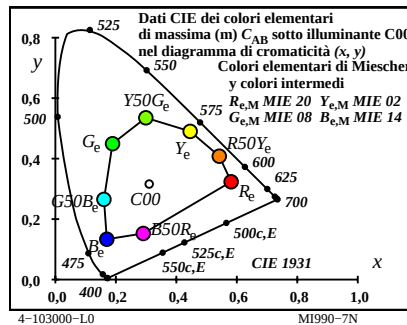
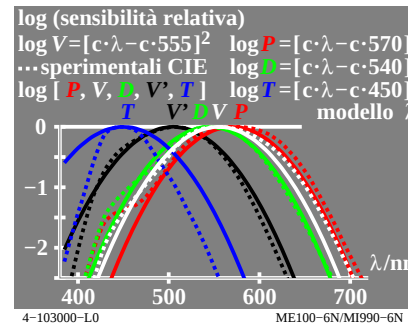
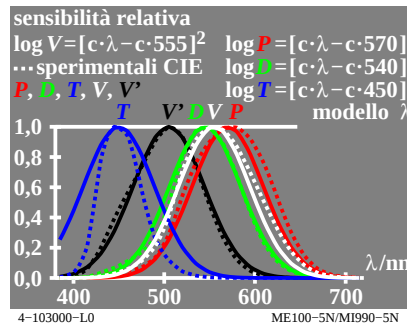
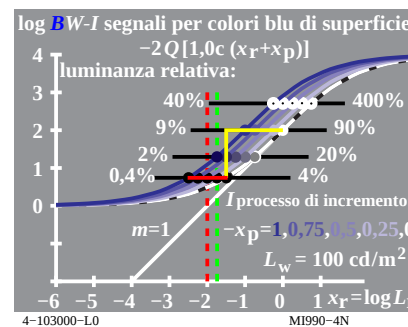
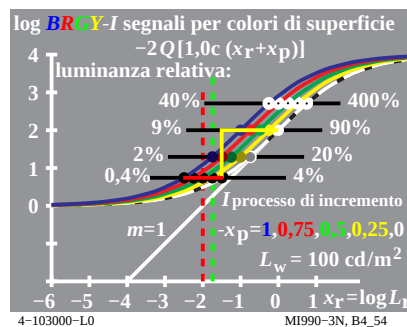
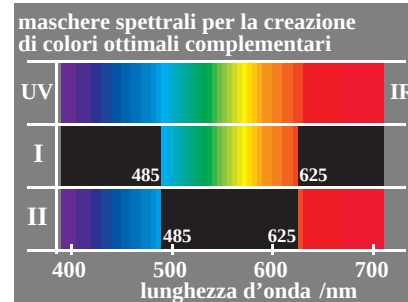
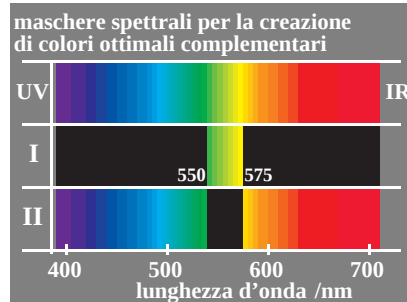


Grafico TUB-MI99; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI99, 3D=1, de=0

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

Input: *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
Output: linearizzazione 3D a *rgb^{*}_{dd}*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Output: nessun cambiamento

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{de}*
Output: linearizzazione 3D a *rgb*