


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG83/LG83L0NA.TXT /.PS>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

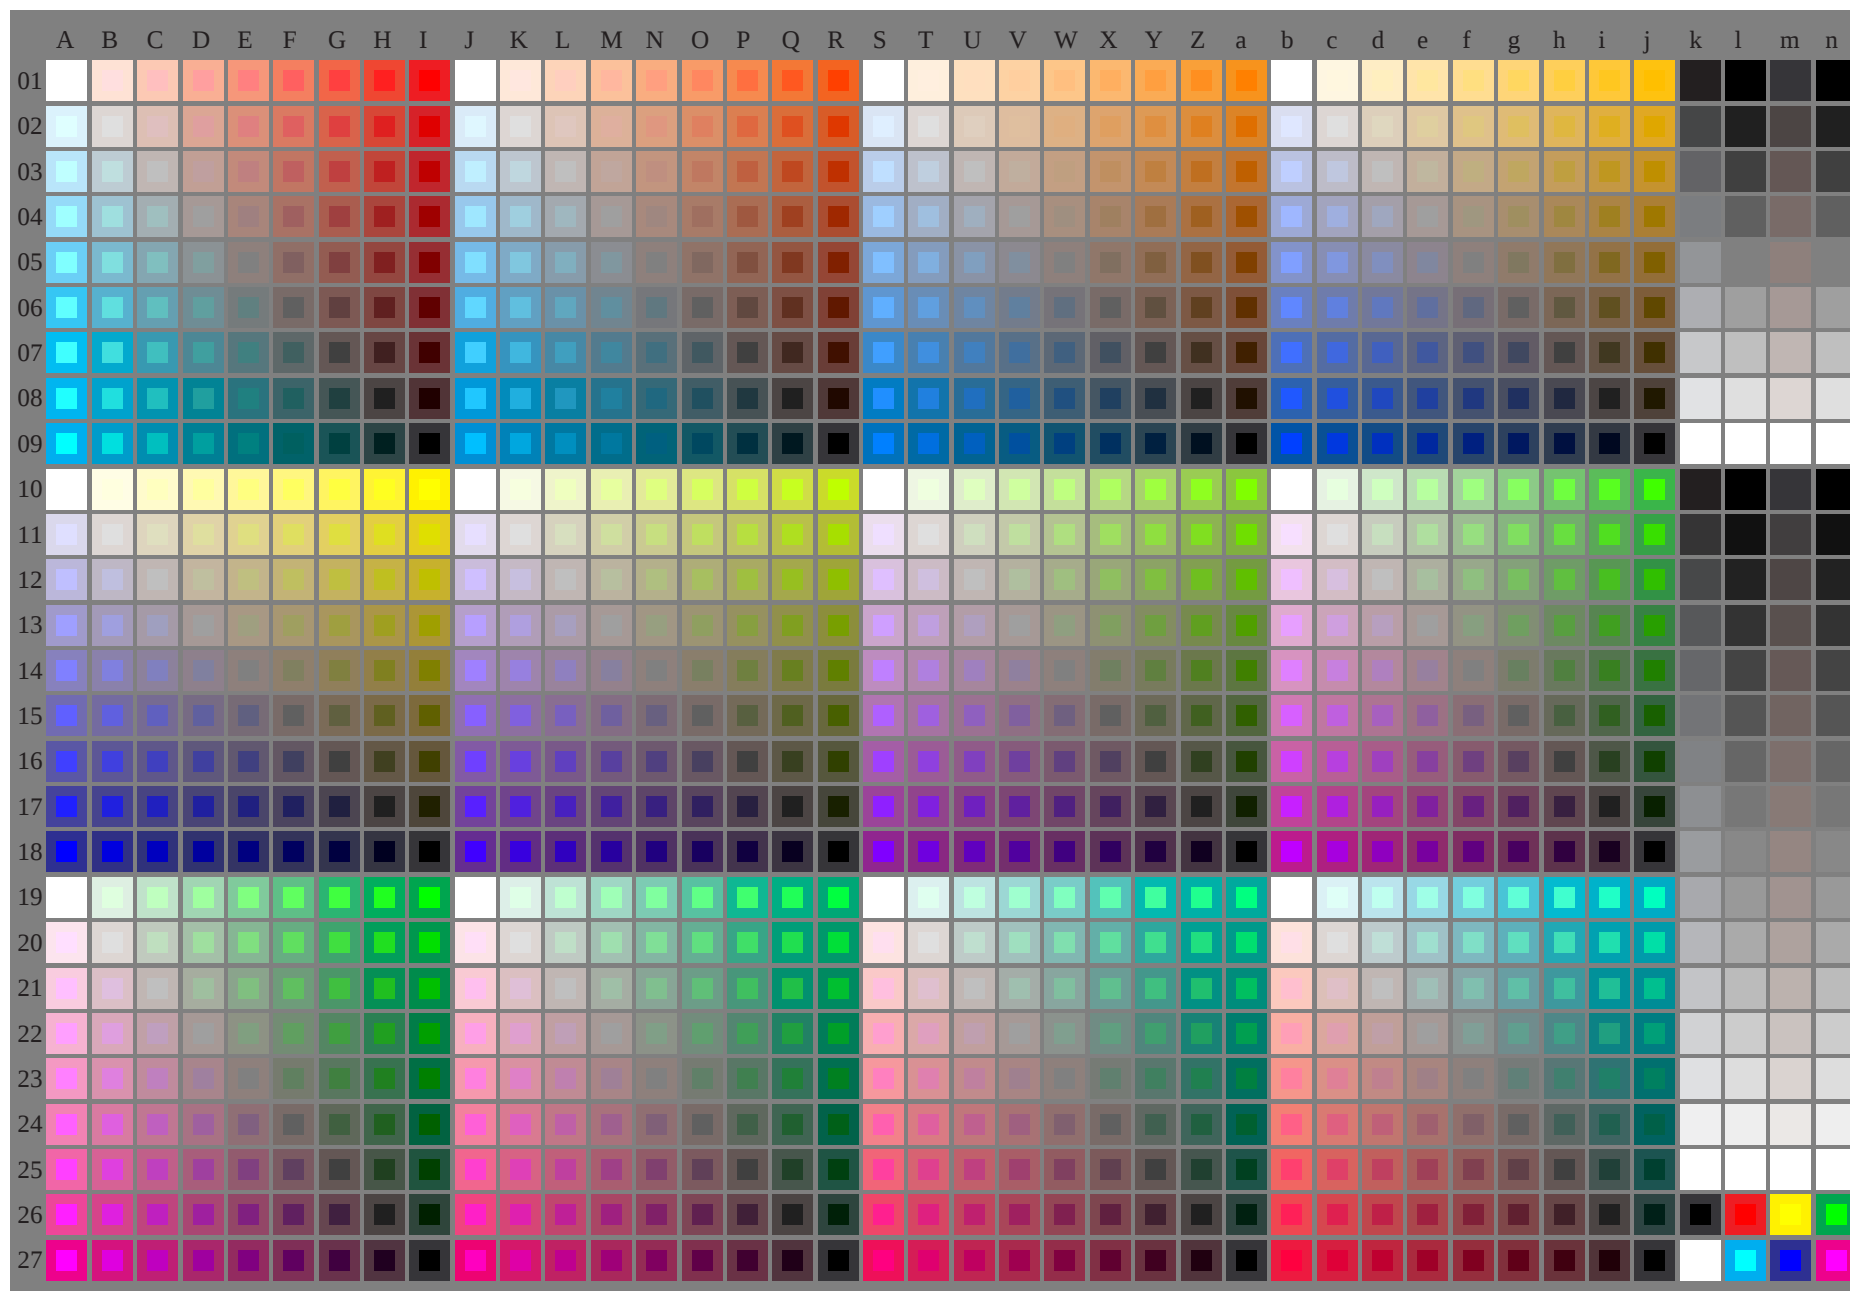

LG830-7N, 1/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): cmy0 + rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = A


TUB-Prüfvorlage LG83; Farbmetrik-System O, Seite 1/1 Eingabe: cmy0/000n/w/nnn0/www  
40x27=1080 Farben zur Messung: cmy0/000n/w/nnn0/www Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG83/LG83L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/LG83/LG83L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG83/LG83L0NA.TXT /.PS>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

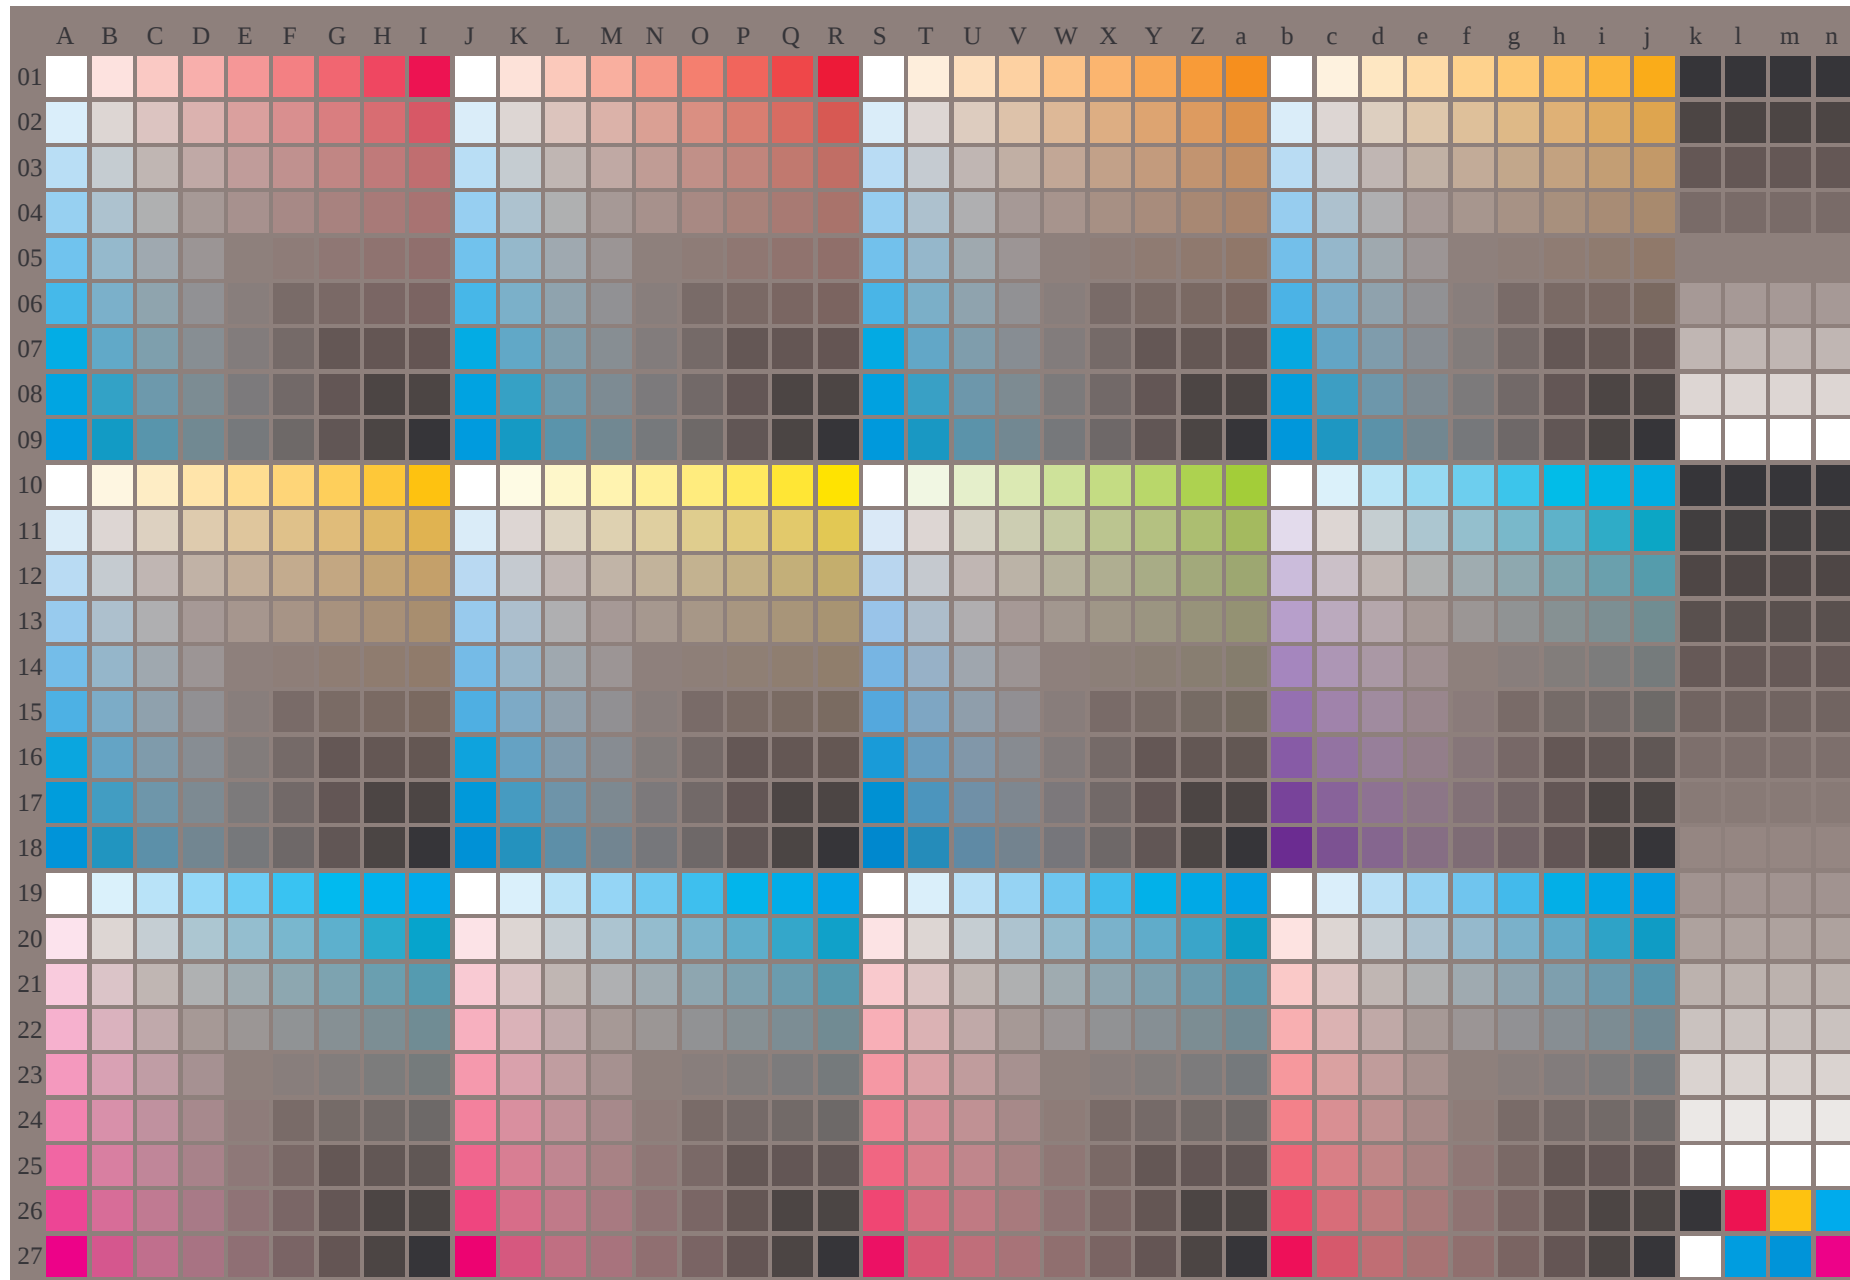

LG830-7N, 1/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n):  $\text{cmy0}^{**}(\text{A}_n)$ ,  $\text{colorm} = 1$ ,  $\text{separation} = \text{A}$ ,  $\text{cmy0}^{**}$

TUB-Prüfvorlage LG83; Farbmetrik-System O, Seite 1/1 Eingabe:  $\text{cmy0}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$   
40x27=1080 Farben zur Messung:  $\text{cmy0}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$  Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG83/LG83L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta