


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG85/LG85L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

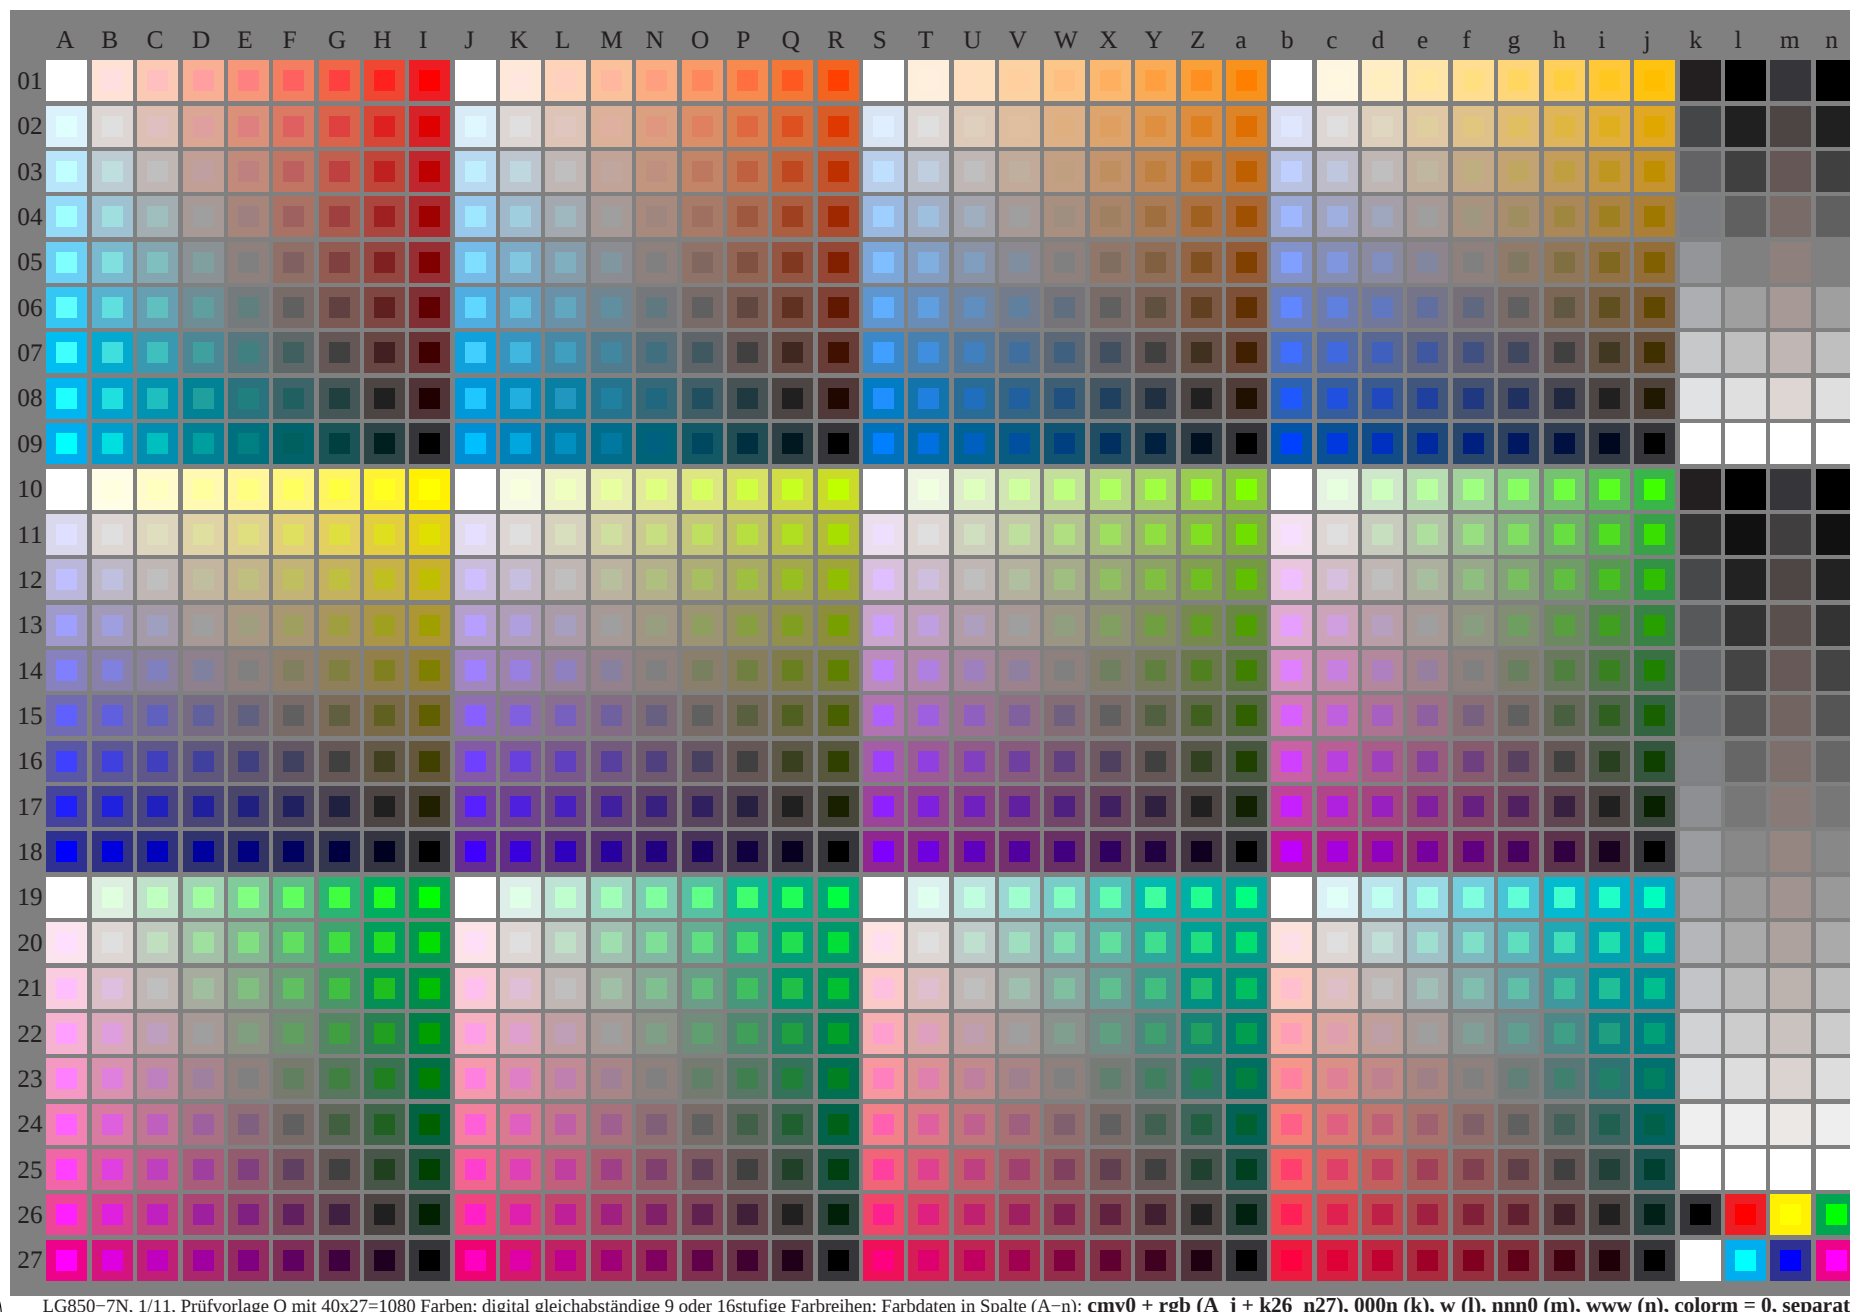

TUB-Registrierung: 20110301-LG85/LG85L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG85/LG85L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



LG850-7N, 1/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): cmy0^* (A_n), $\text{colorm} = 1$, $\text{separation} = \text{A}$, cmy0^*

TUB-Prüfvorlage LG85; Farbmetrik-System O, Seite 1/1
40x27=1080 Farben zur Messung: $\text{cmy0}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$

Eingabe: $\text{cmy0}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG85/LG85L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta