

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20L0FP.PDF> / .PS
Informations techniques: <http://www.ps.ban.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF20/PF20L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4t4

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB); rgb->rgb*dd

series :
métamère
m
D65





central
z
D65/D50

métamère
m
D50

métamère
m
D65
Lab*W=95.4, 0.0, 0.0

gris
g
D65/D50

métamère
m
D50

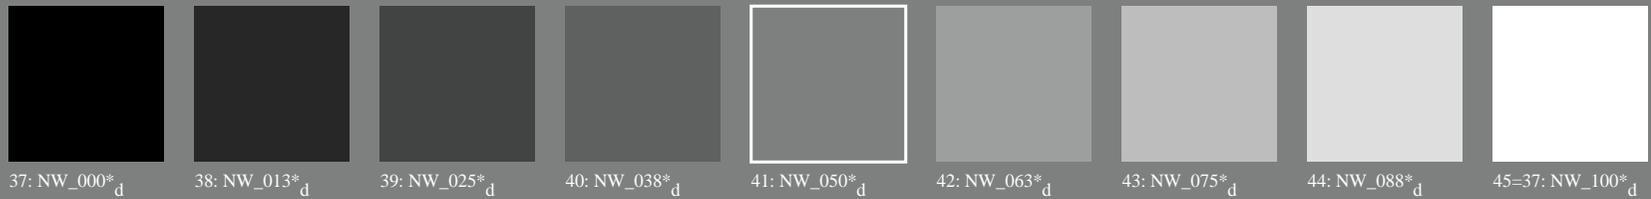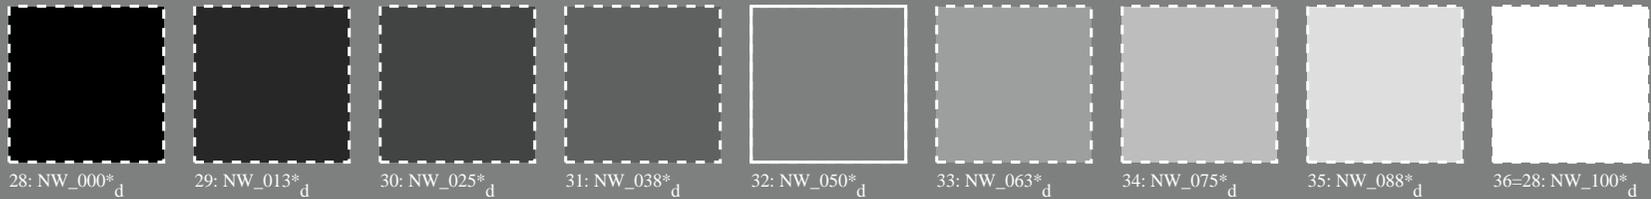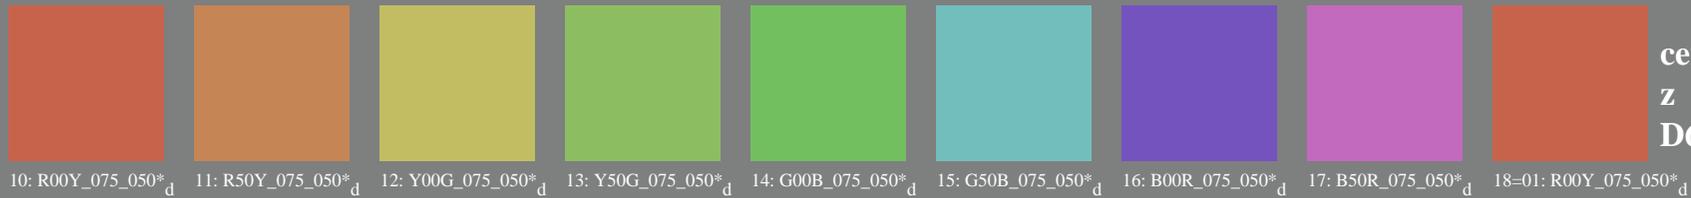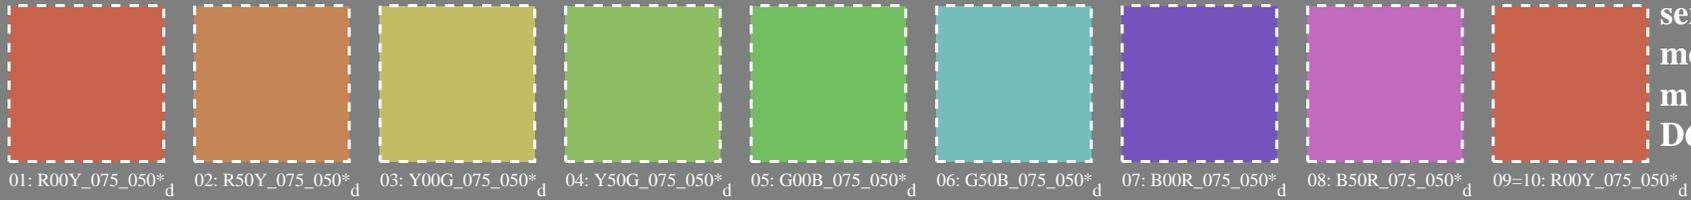

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0