



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran
TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB)

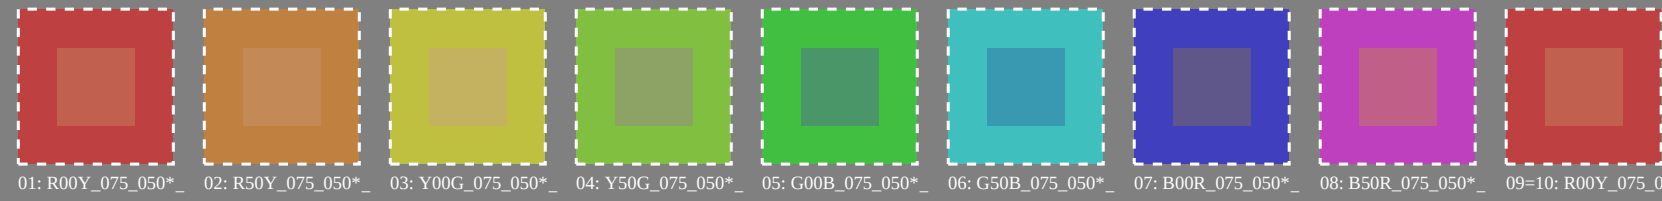


series :
métamère
m
A

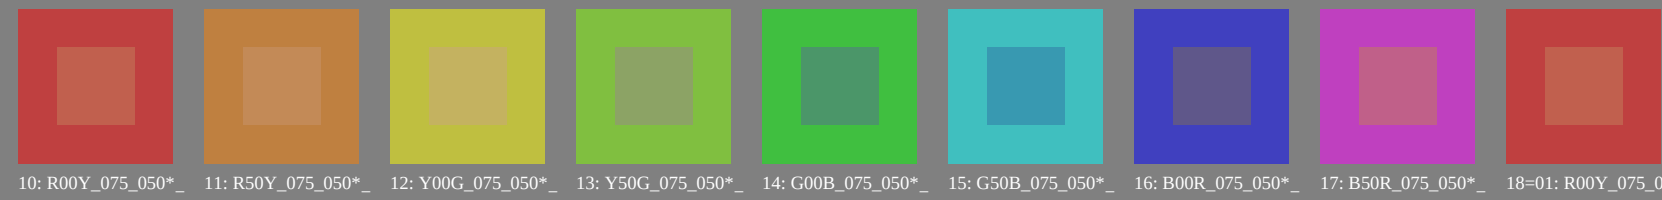


central
Z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000

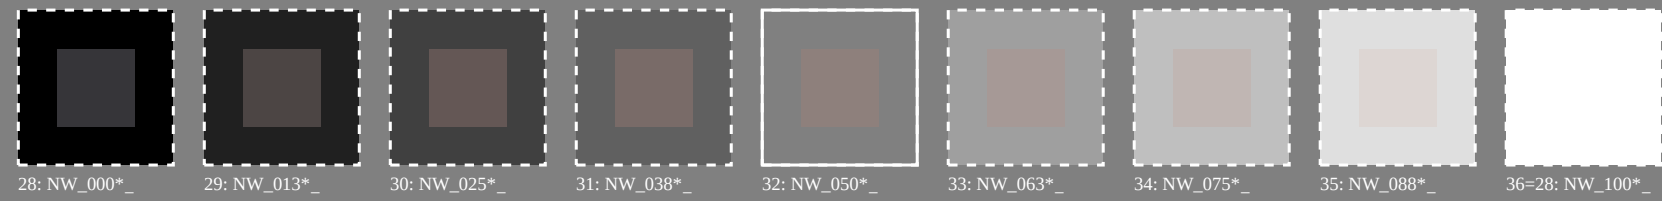

métamère
m
A

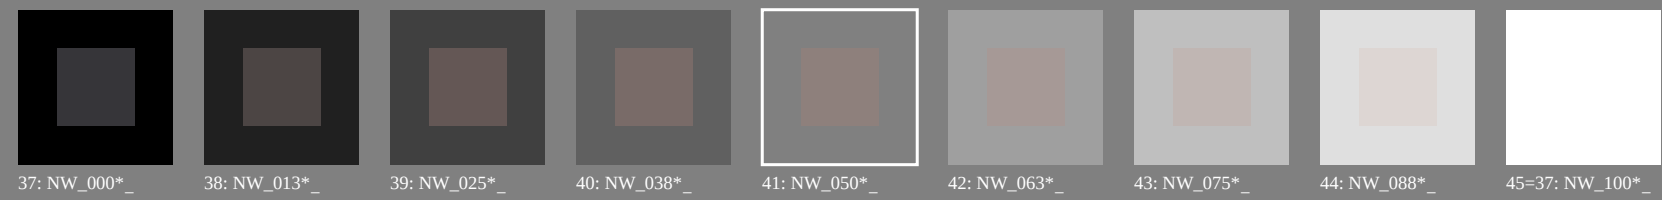

gris
g
A/P4000


couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB); *rgb*→*rgb*dd*

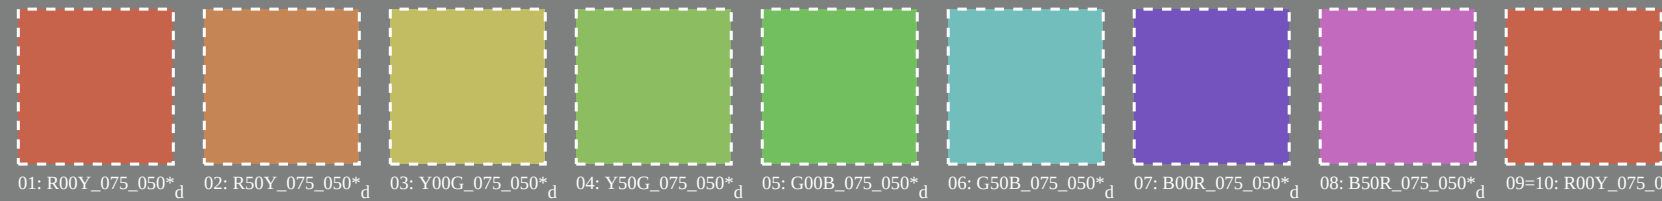


series :
métamère
m
A

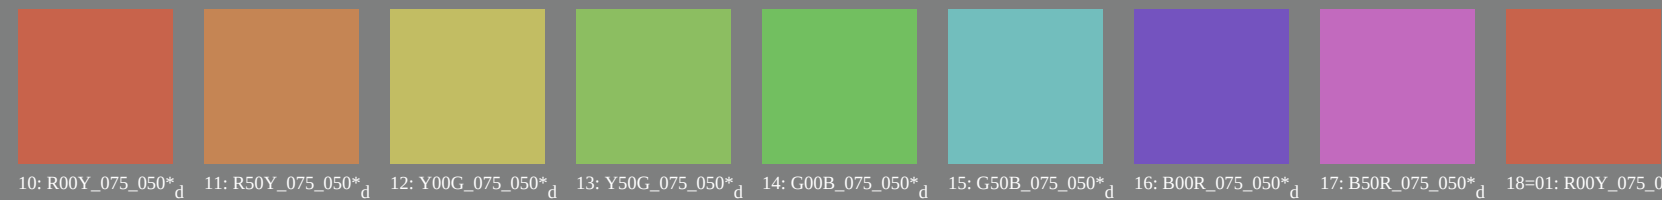


central
Z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000

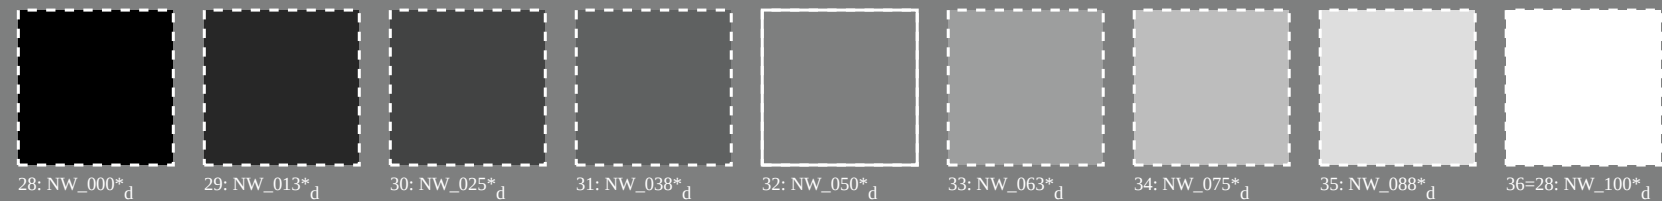

métamère
m
A
Ab*N=0.0, 0.0, 0.0
Lab*W=95.4, 0.0, 0.0

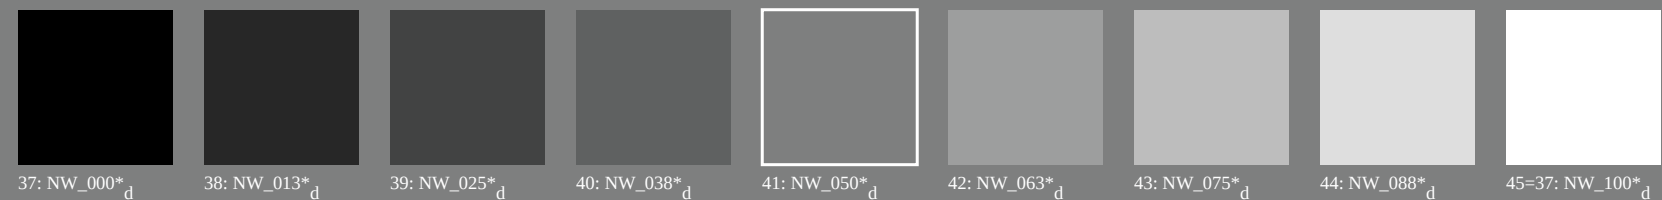

gris
g
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*


métamère
m
P4000

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB)

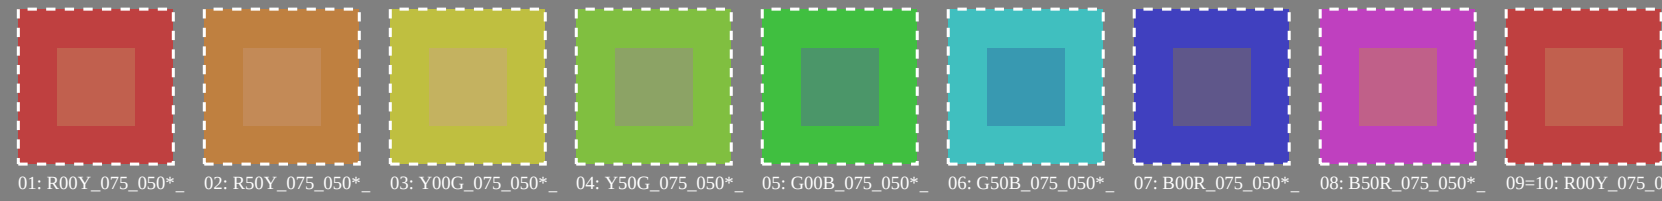


series :
métamère
m
A

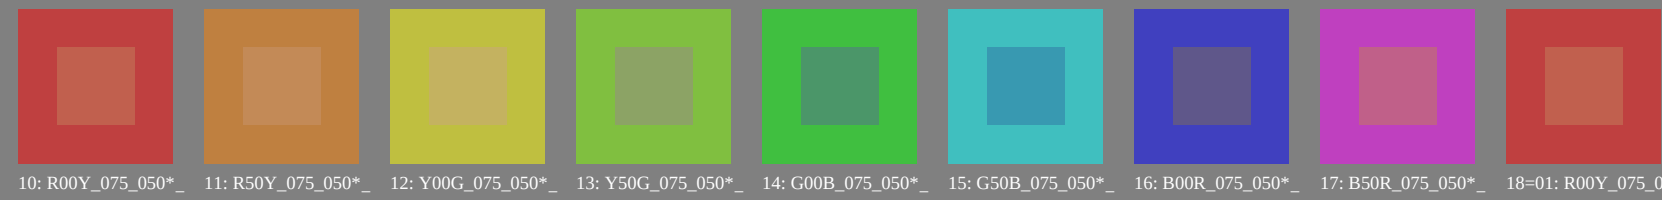


central
z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
P4000

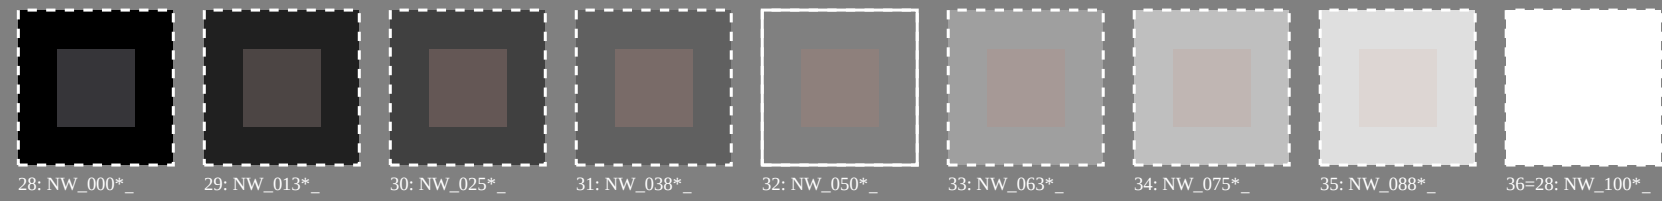

métamère
m
A

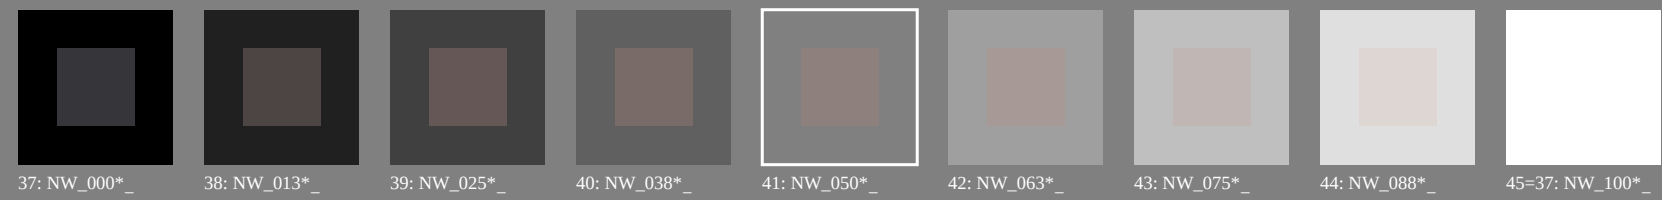

gris
g
A/P4000


couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
P4000


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_{de}$

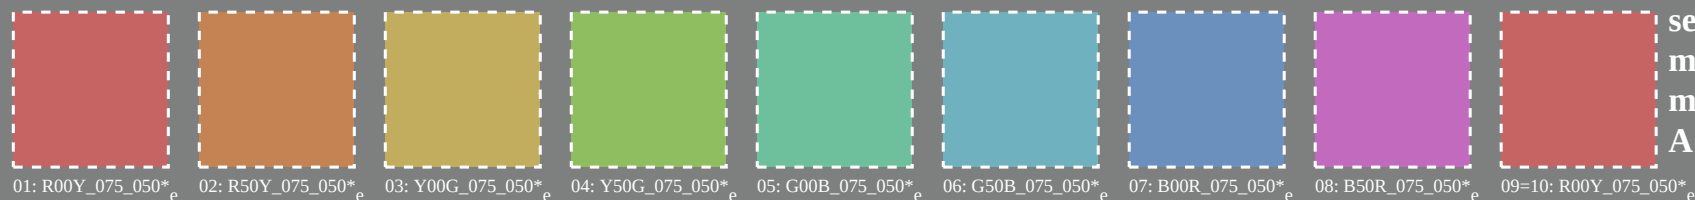


series :
métamère
m
A

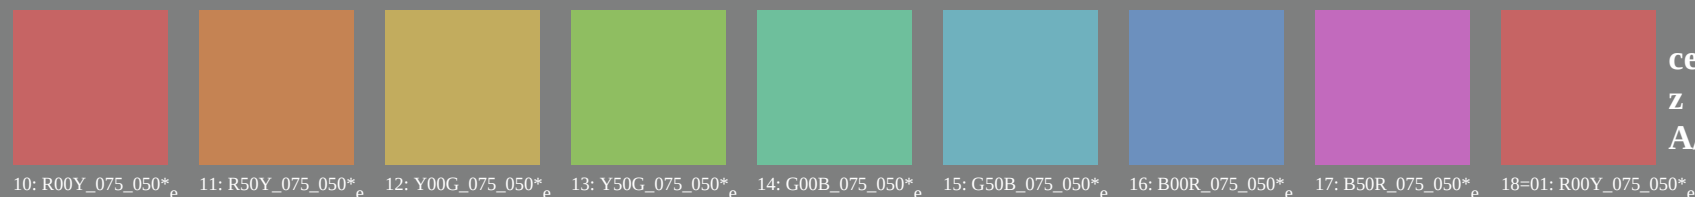


central
Z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000

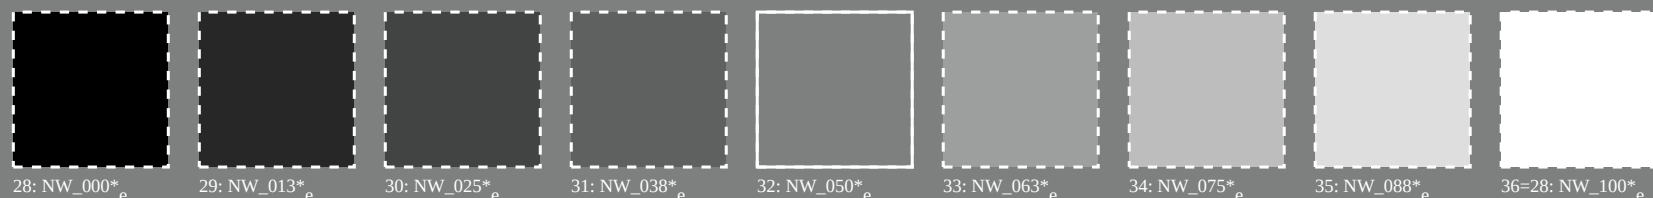

métamère
m
A
 $L^*a^*b^*$ N=0.0, 0.0, 0.0
 Lab^*W =95.4, 0.0, 0.0

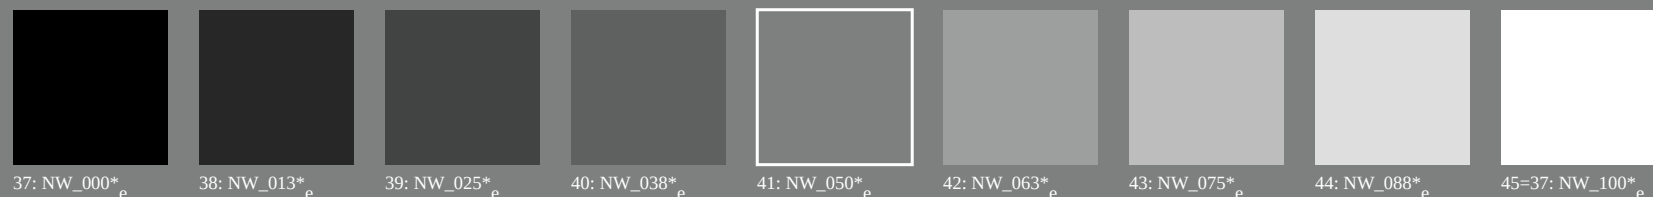

gris
g
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000