


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau rouge – vert
écran standard *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (en haut)
couleurs élémentaires *H**, brillance *I**,
chromie *C**: *HIC**_e (en bas)

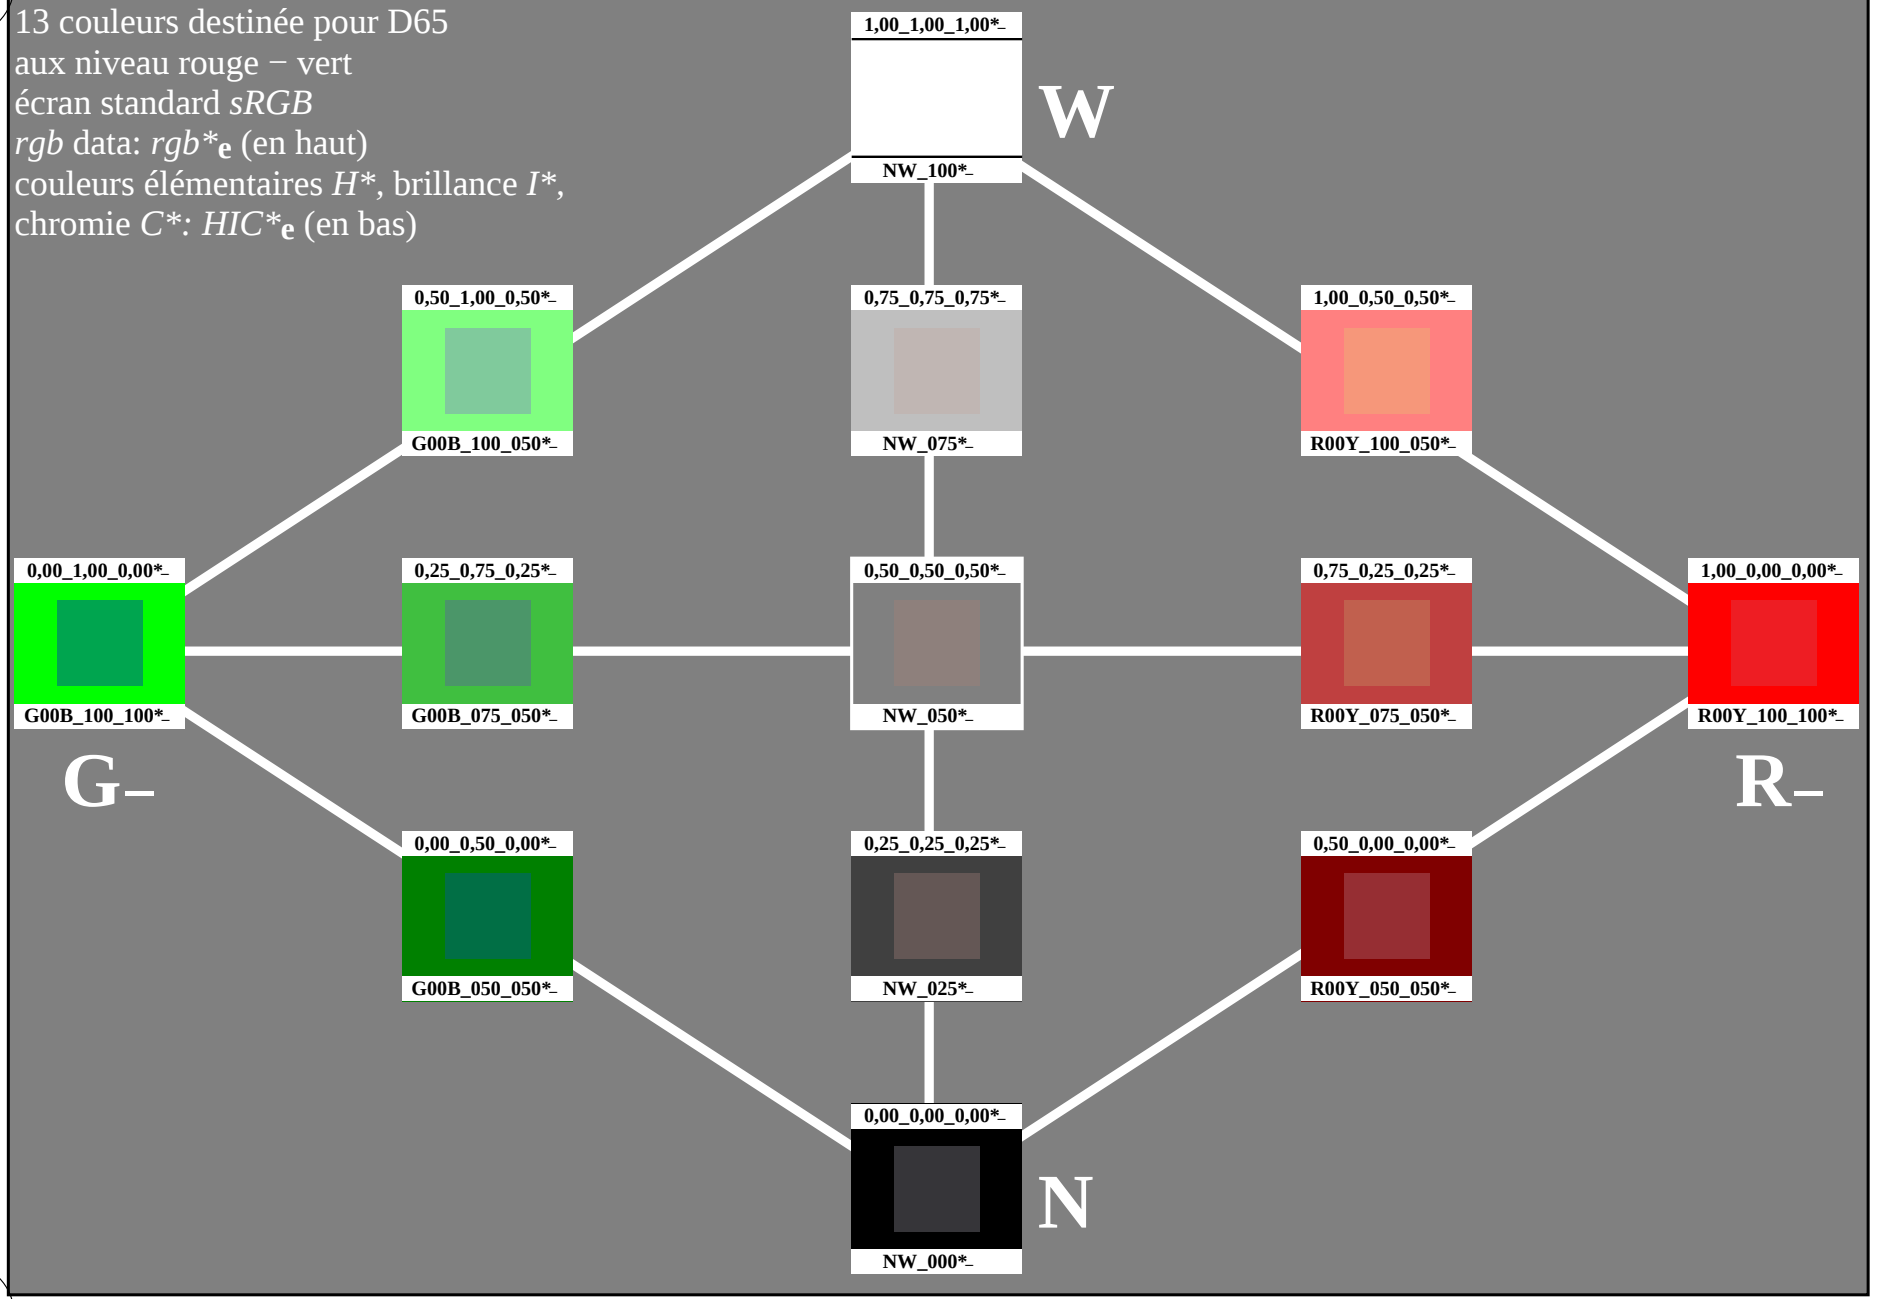

3-003031-L0

PF570-7N

graphique TUB-PF57; teintes rouges – vertes
13 couleur de norme pour D65

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-PF57/PF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rha4ta

13 couleurs destinée pour D65

aux niveau rouge – vert

écran standard *sRGB*


rgb data: $rgb*_e$ (en haut)

couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,

chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF57/PF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

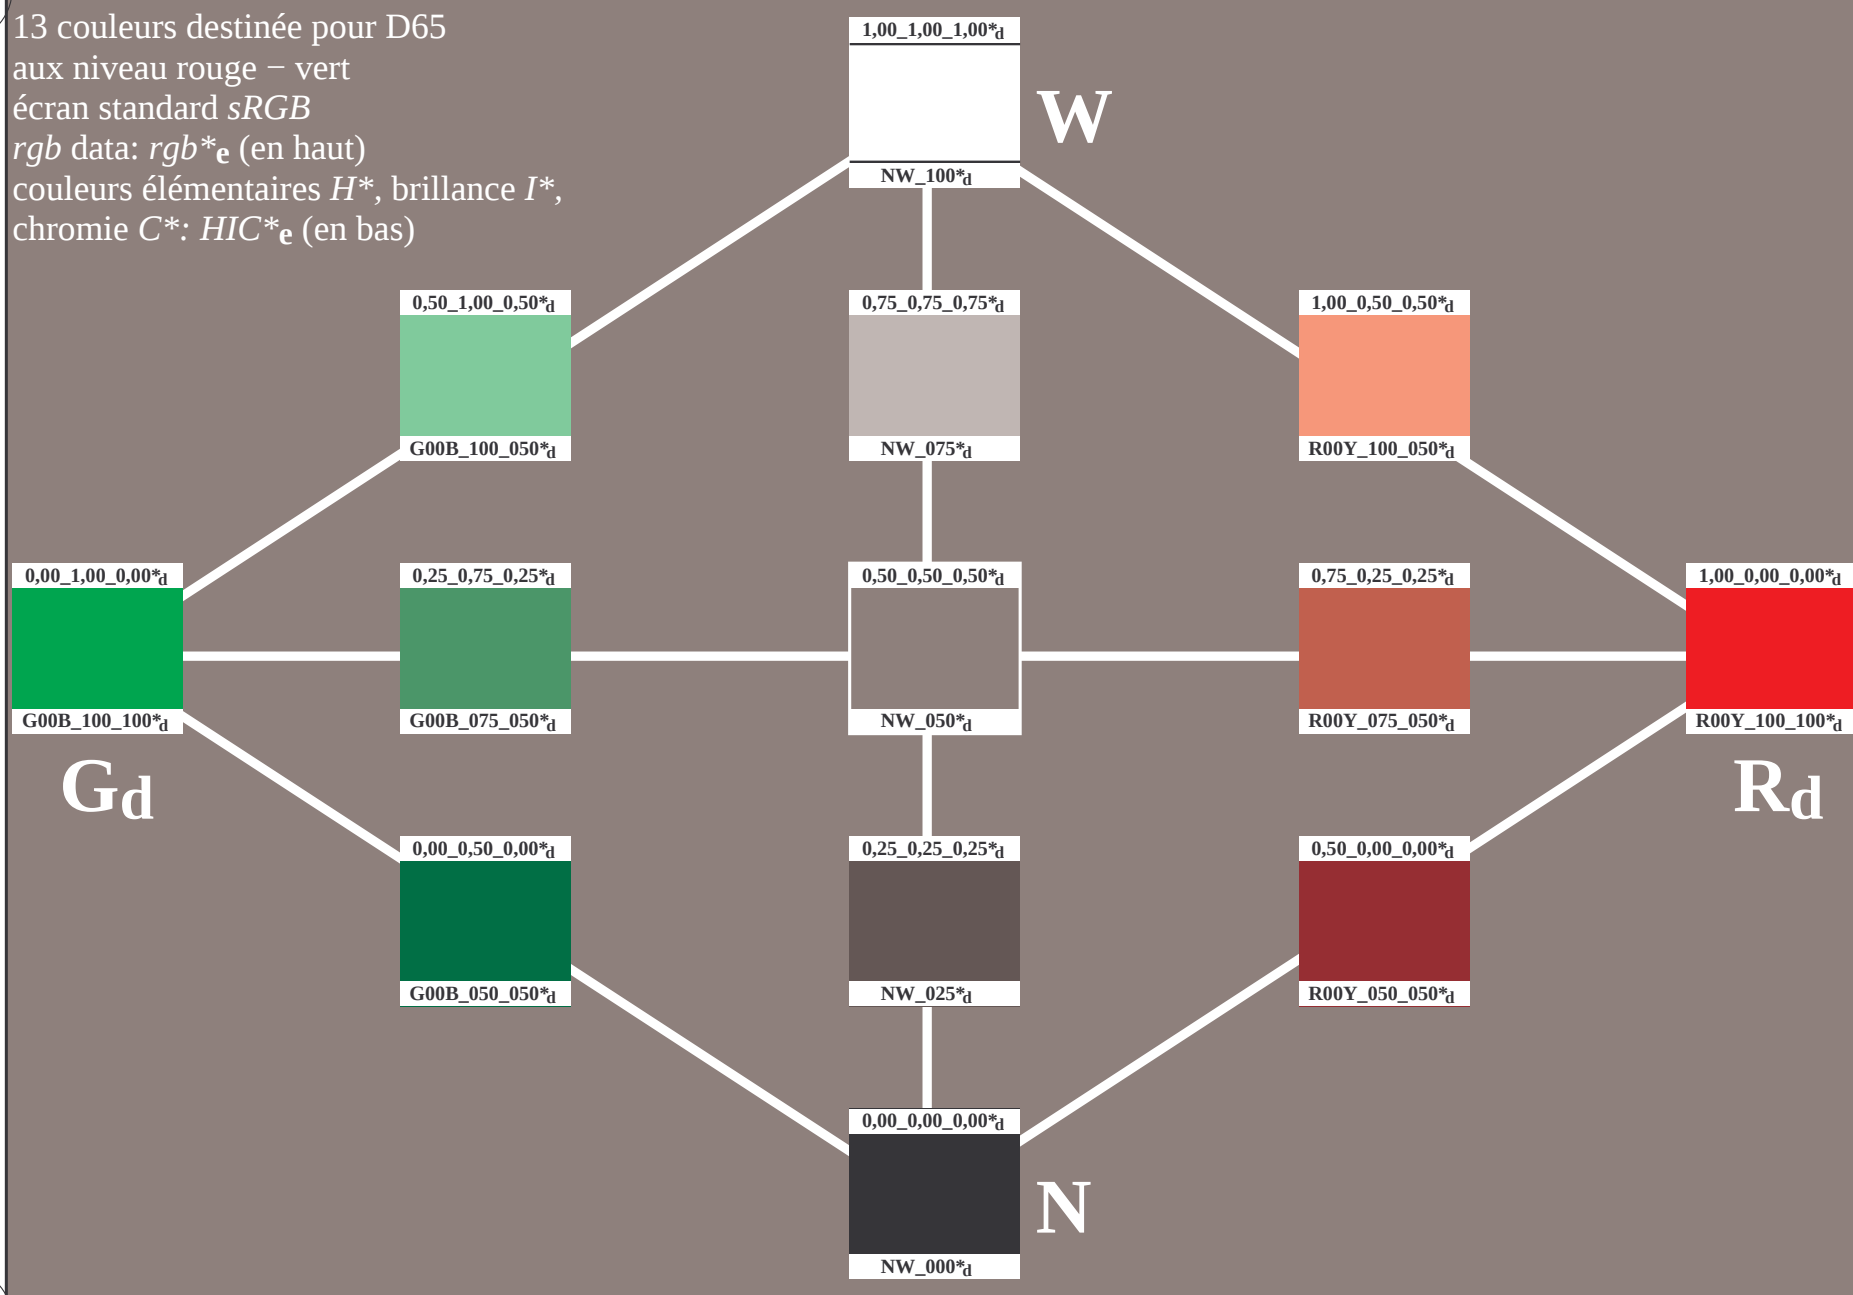

3-003131-L0

PF570-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF57; teintes rouges – vertes

13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, *cmy0*entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_dsortie : transférer à *cmy0*_d

3-003131-F0

C

M

Y


O

L


V

C

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau rouge – vert
écran standard *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)

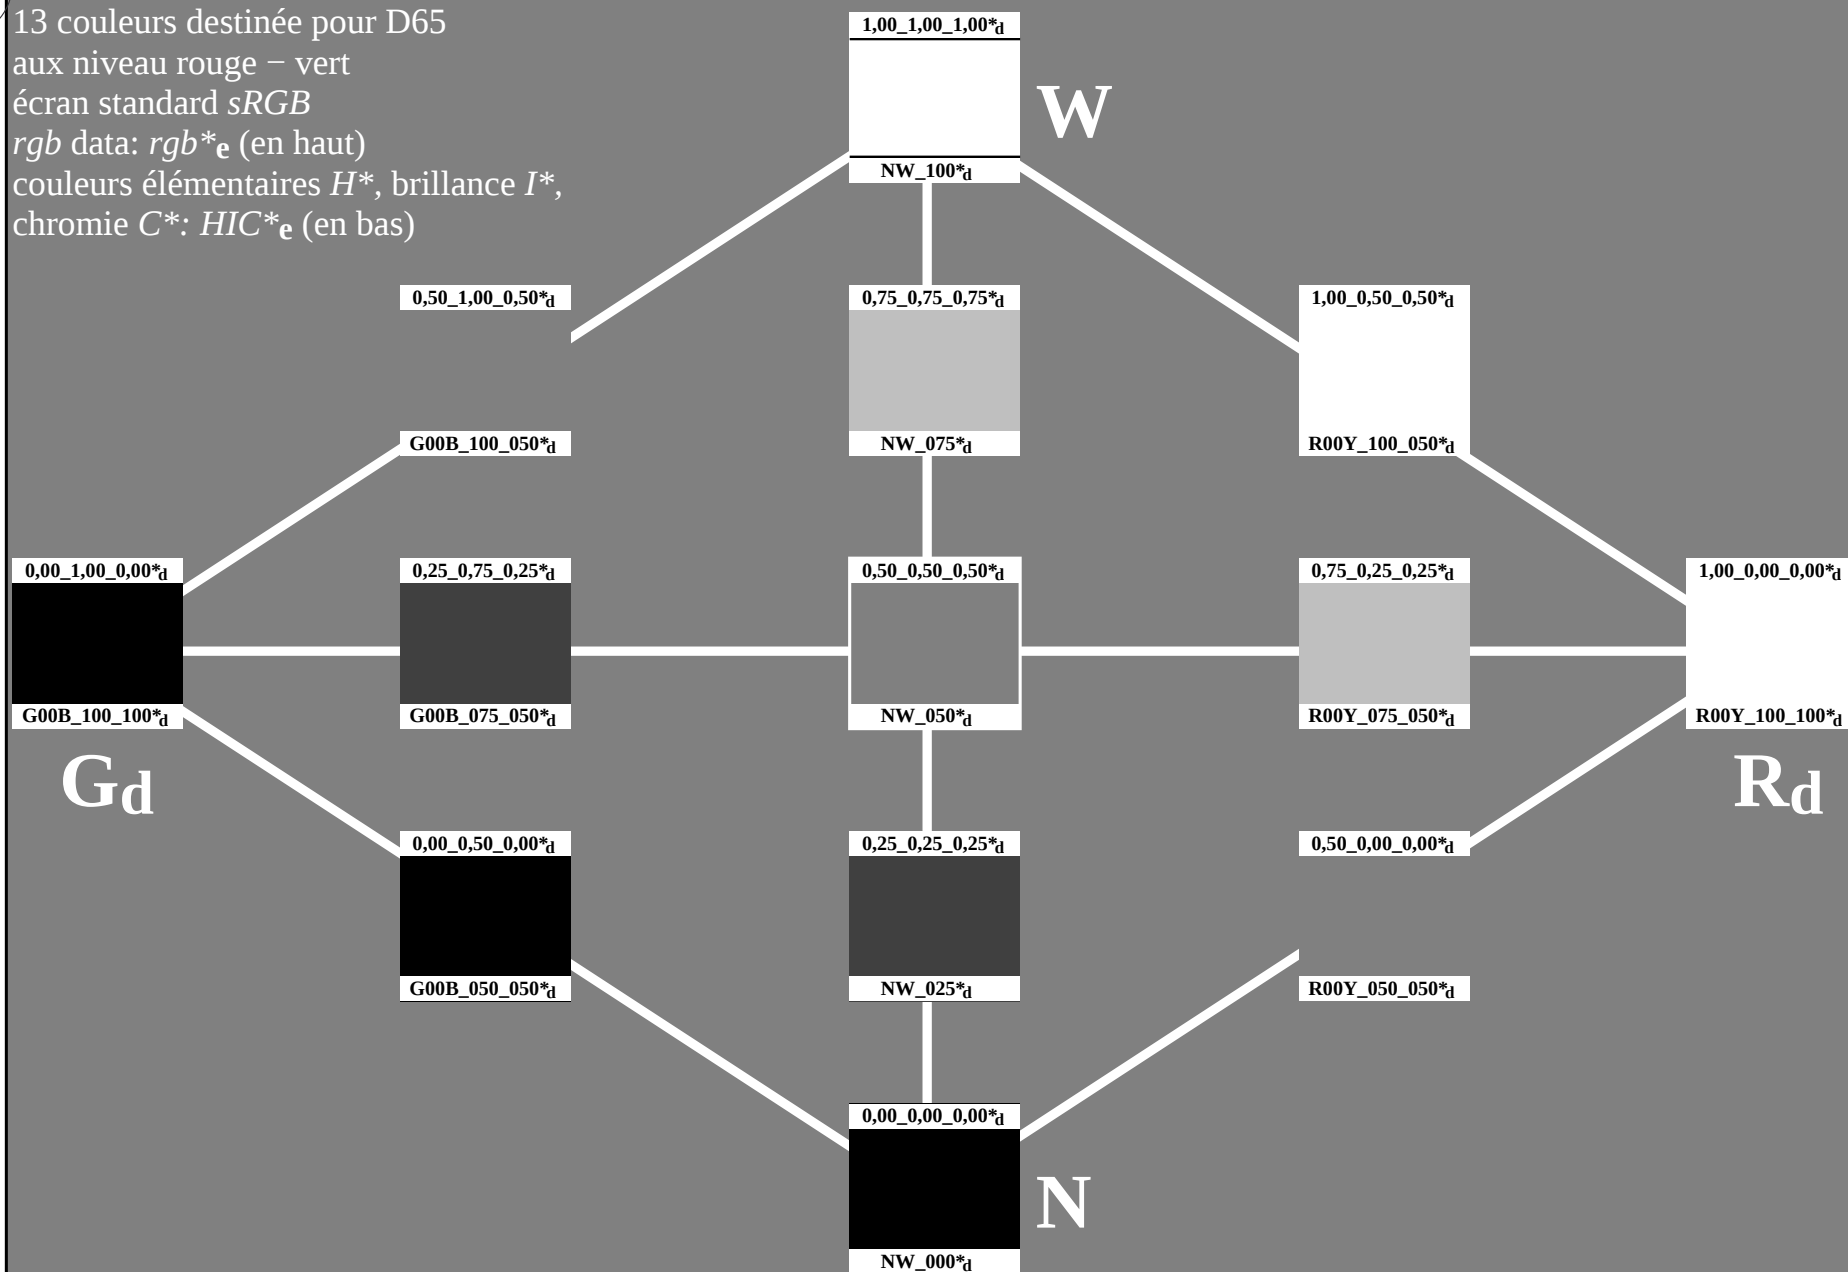

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau rouge – vert
écran standard *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)

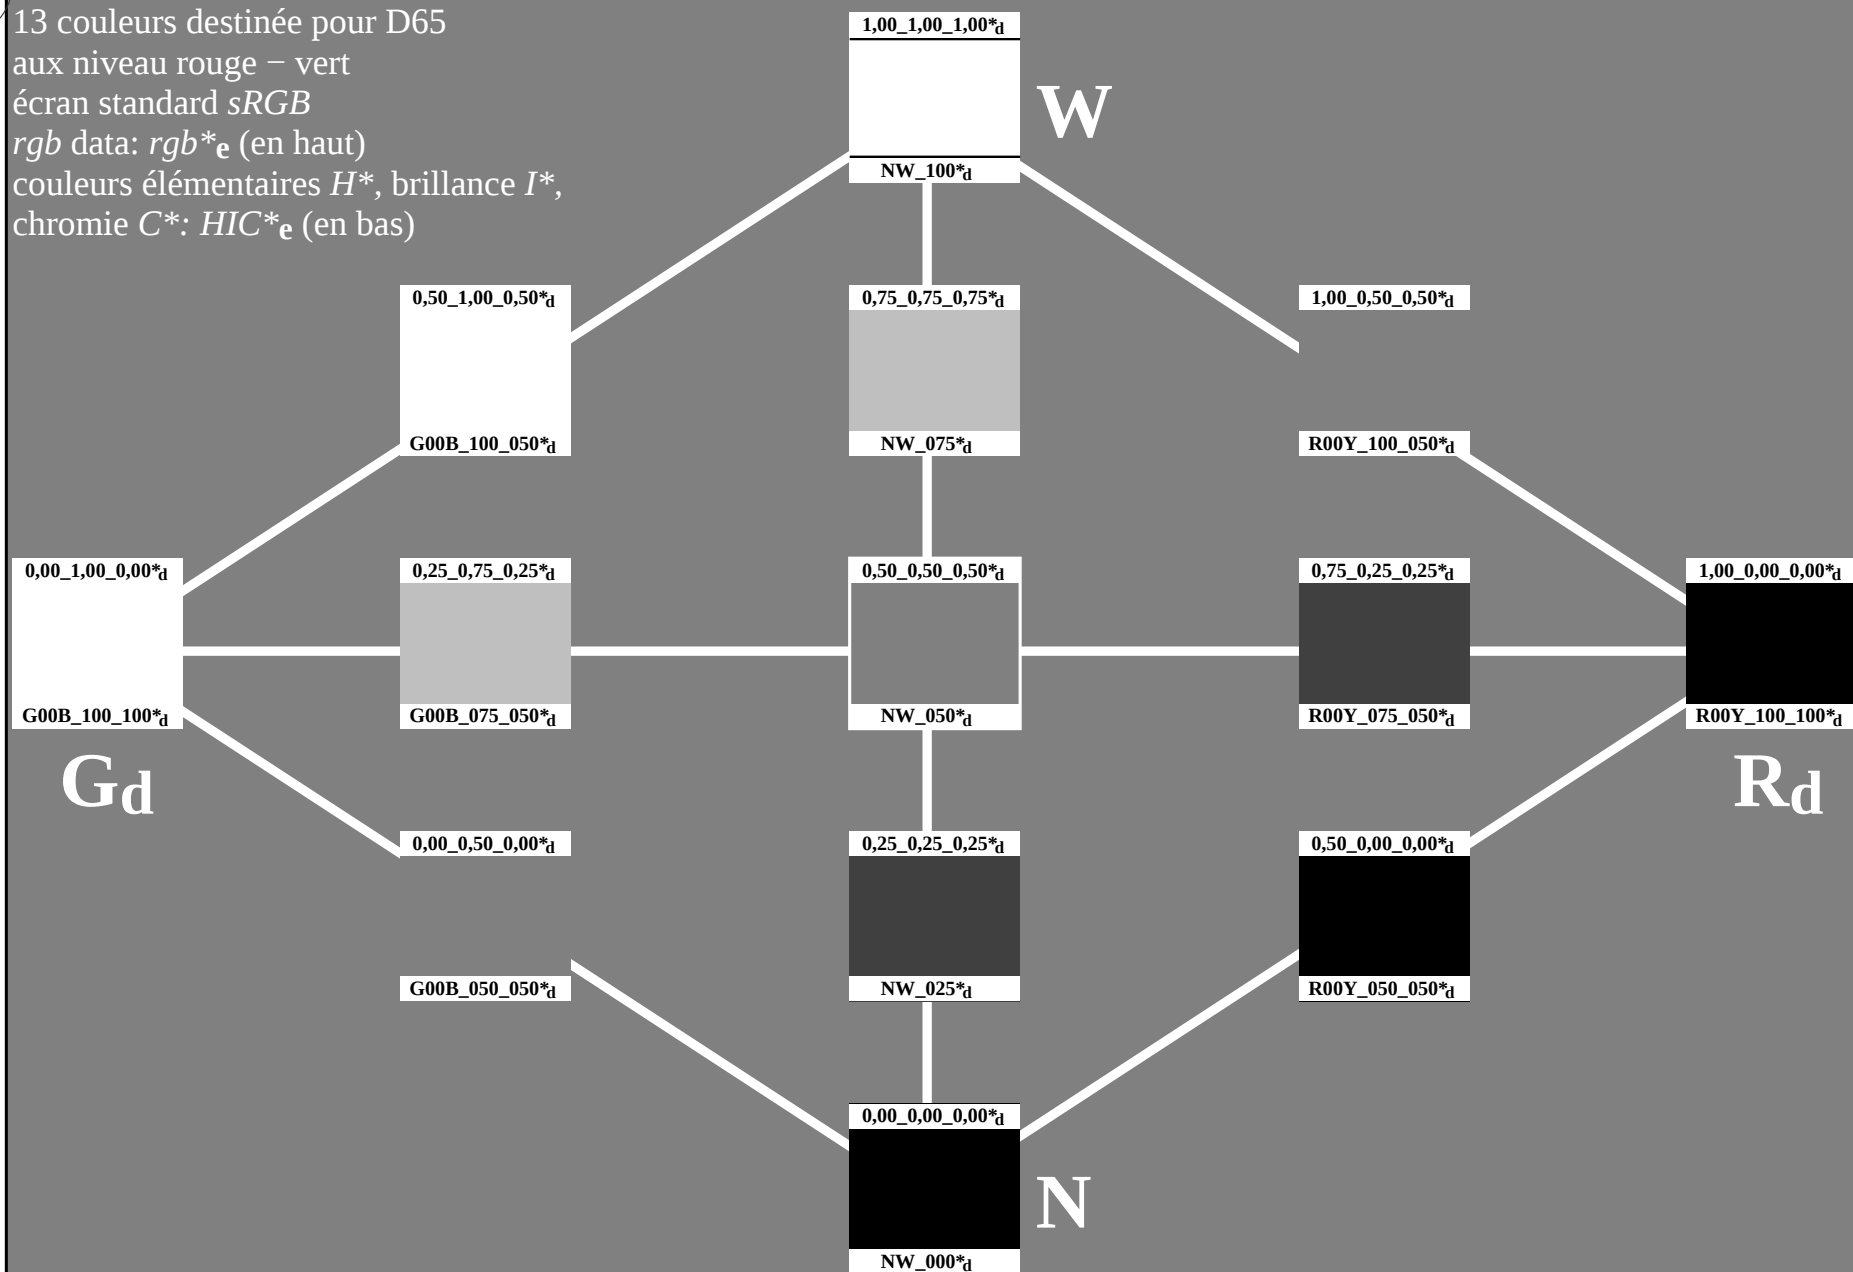




graphique TUB-PF57; teintes rouges – vertes
13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, *cmY0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
sortie : transférer à *cmY0_d*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmY0**

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau rouge – vert
écran standard *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)


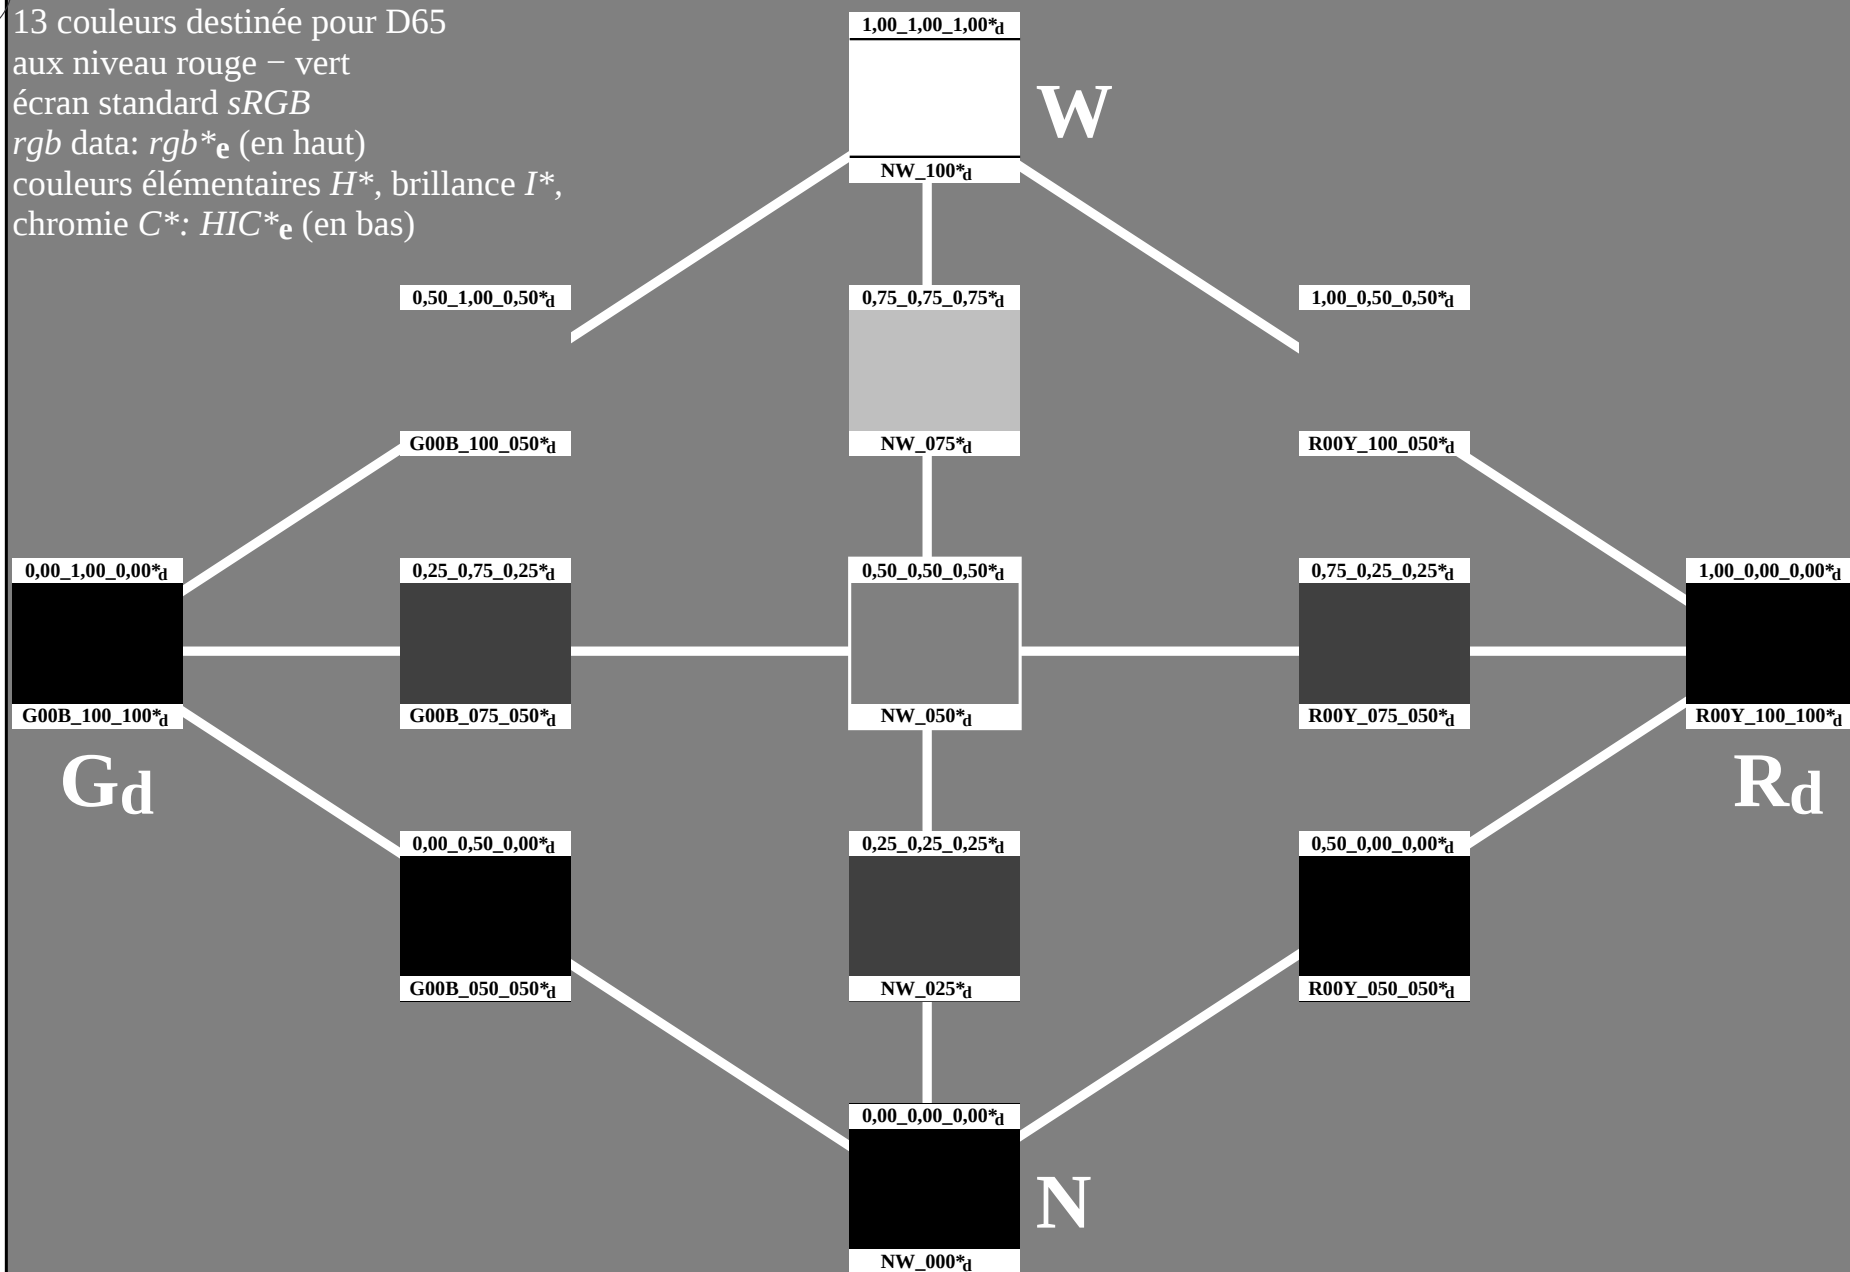




PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

graphique TUB-PF57; teintes rouges – verdes
13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, $cmy0$



13 couleurs destinée pour D65

aux niveau rouge – vert

écran standard *sRGB*

rgb data: $rgb * e$ (en haut)

couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,


chromie C^* : $HIC * e$ (en bas)

code de couleur:

$rgbicd$; $LabCh * 'd$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF57/PF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

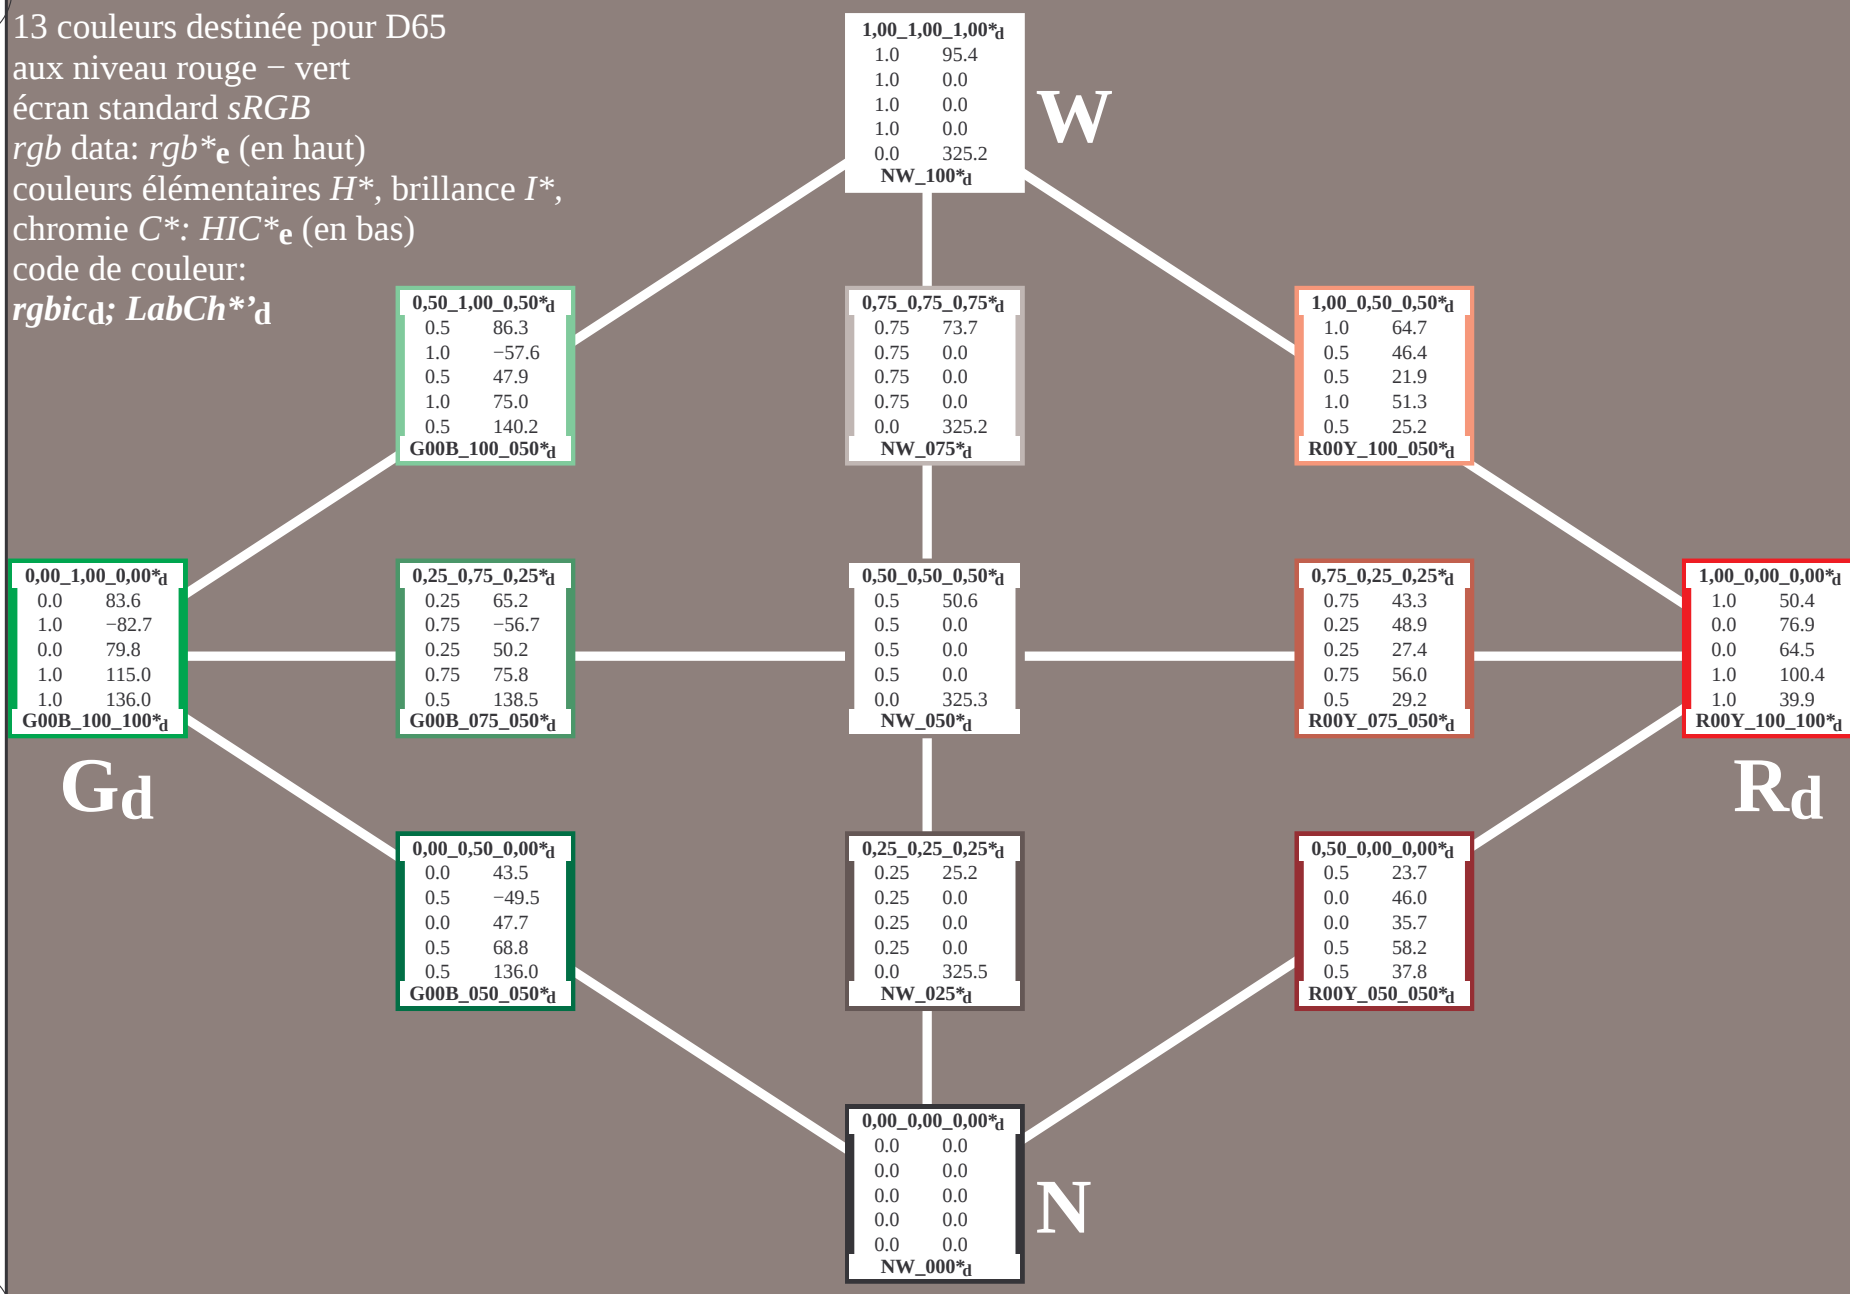

3-003631-L0

PF570-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF57; teintes rouges – vertes
13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, *cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> rgb_d
sortie : transférer à $cmy0_d$

13 couleurs destinée pour D65

aux niveau rouge – vert

écran standard *sRGB*

rgb data: $rgb * e$ (en haut)

couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,


chromie C^* : $HIC * e$ (en bas)

code de couleur:

$rgbic' * d$; $LabCh * d$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF57/PF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

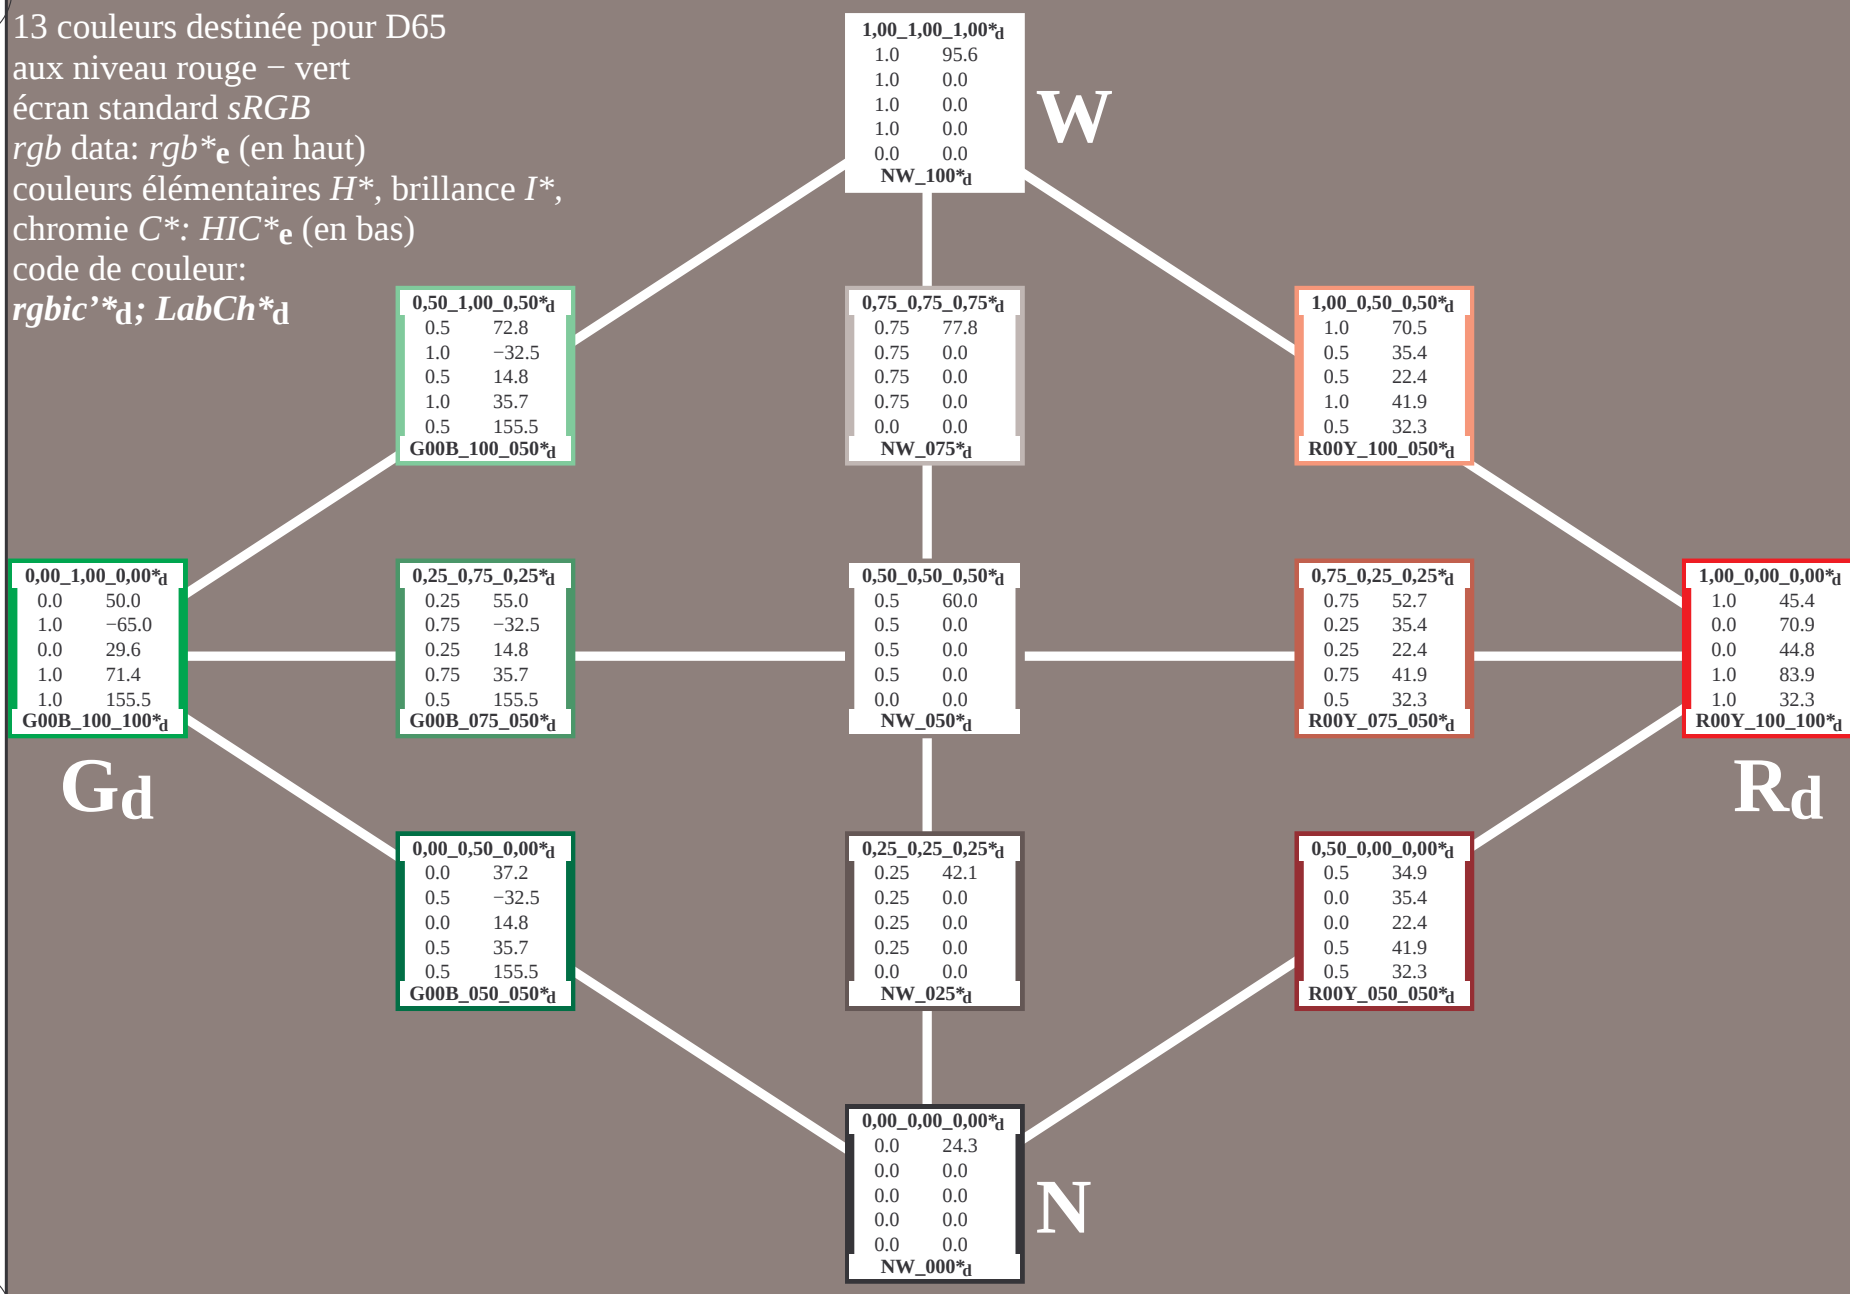

3-003731-L0

PF570-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF57; teintes rouges – vertes
13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, *cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmy0*_d

13 couleurs destinée pour D65

aux niveau rouge – vert

écran standard *sRGB*

rgb data: *rgb**_e (en haut)

couleurs élémentaires *H**, brillance *I**,


chromie *C**: *HIC**_e (en bas)

code de couleur:

*rgbic**_d; *rgbic*'*_d

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57L0NP.PDF> /
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF57/PF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

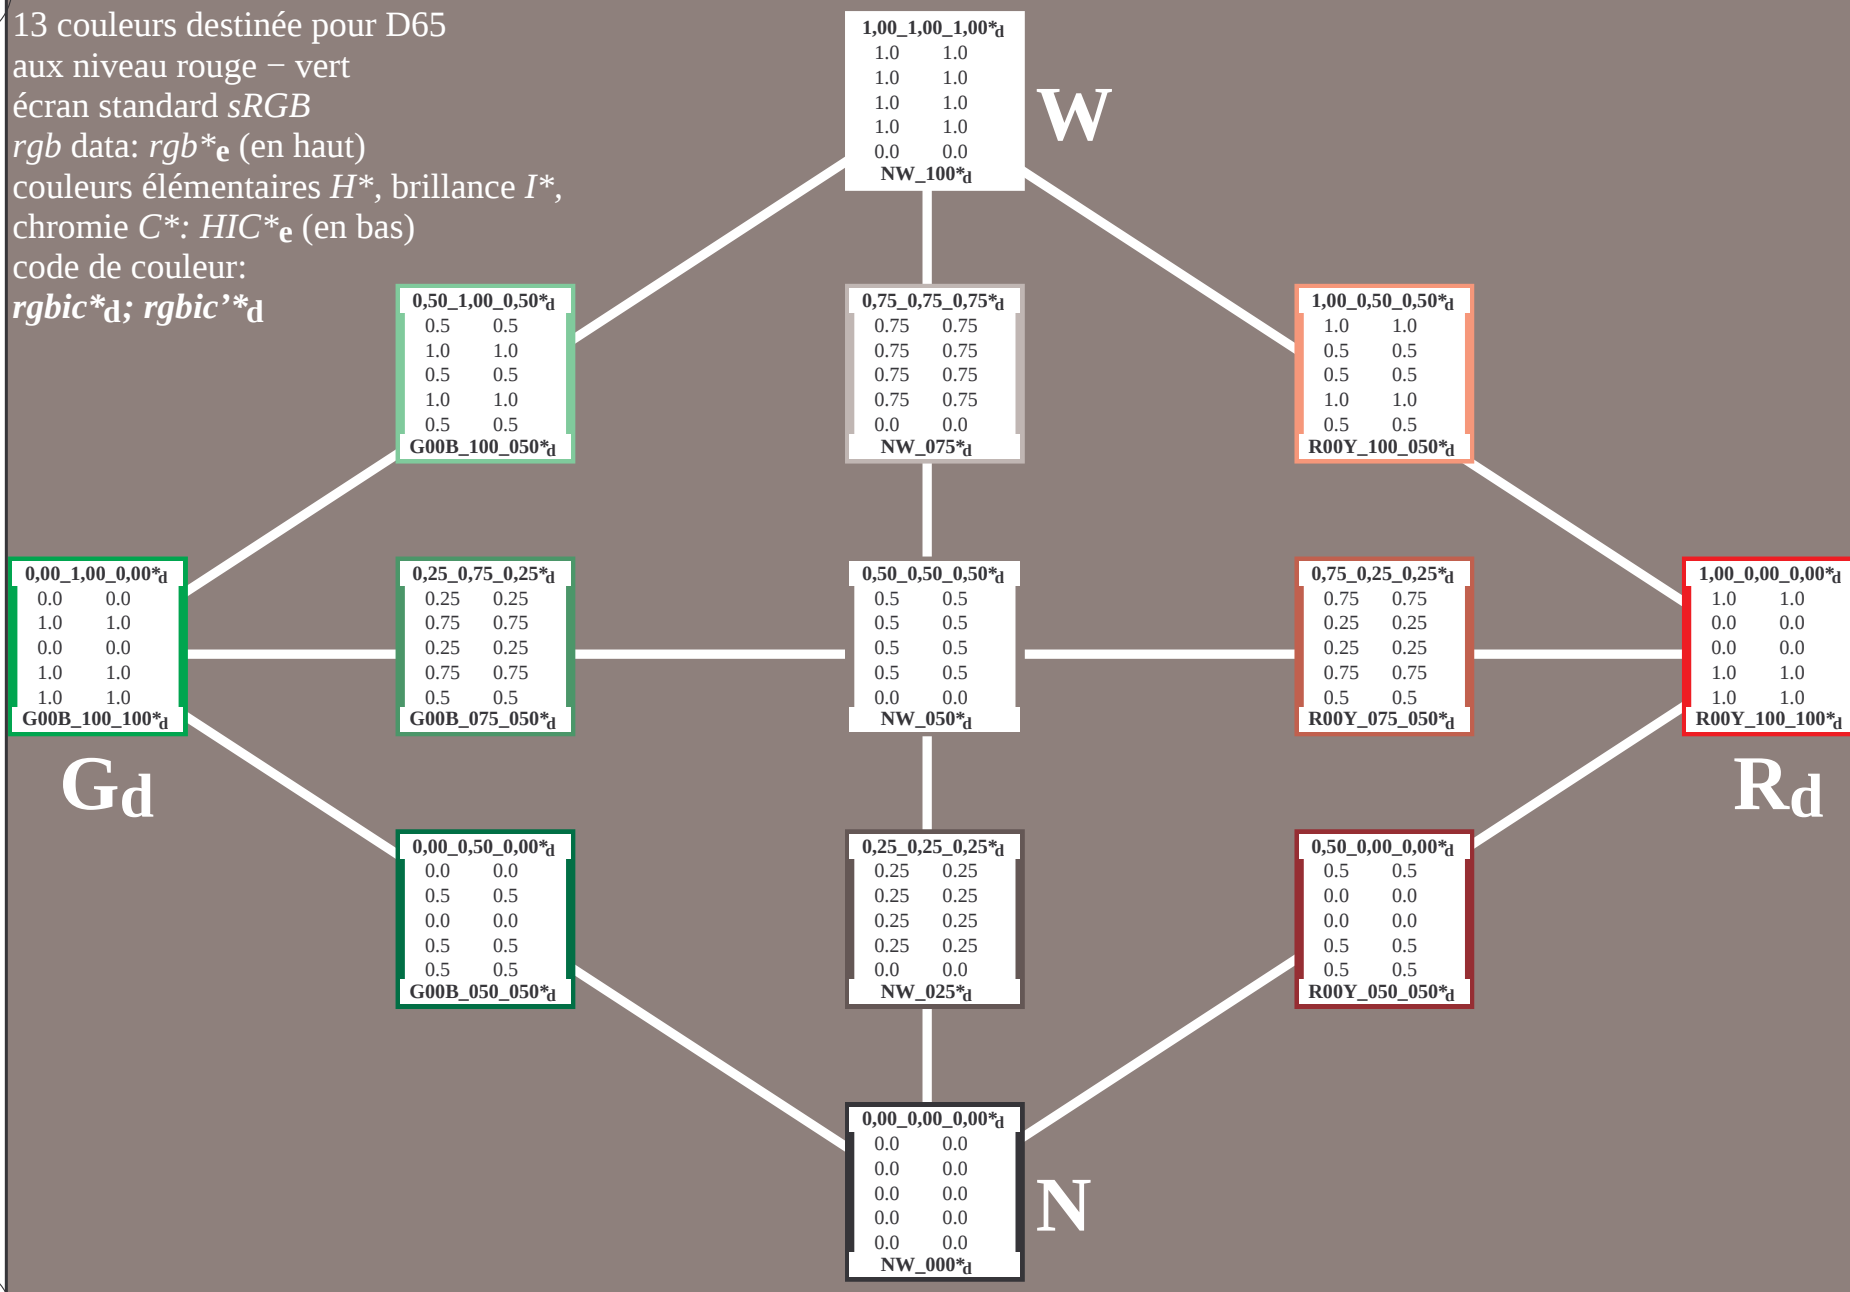

3-003831-L0

PF570-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF57; teintes rouges – vertes
13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, *cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmy0*_d

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau rouge – vert
écran standard *sRGB*
rgb data: $rgb * e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : $HIC * e$ (en bas)
code de couleur:

$LabCh * d$; $Lab * DE * h * d$

$0,50_1,00_0,50 * d$	
86.3	72.8
-57.6	-32.5
47.9	14.8
75.0	43.7
140.2	155.5
$G00B_100_050 * d$	

$0,00_1,00_0,00 * d$	
83.6	50.0
-82.7	-65.0
79.8	29.6
115.0	63.0
136.0	155.5
$G00B_100_100 * d$	

$0,25_0,75_0,25 * d$	
65.2	55.0
-56.7	-32.5
50.2	14.8
75.8	44.1
138.5	155.5
$G00B_075_050 * d$	

$0,00_0,50_0,00 * d$	
43.5	37.2
-49.5	-32.5
47.7	14.8
68.8	37.6
136.0	155.5
$G00B_050_050 * d$	

$1,00_1,00_1,00 * d$	
95.4	95.6
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.2
325.2	0.0
$NW_100 * d$	

$0,75_0,75_0,75 * d$	
73.7	77.8
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	4.0
325.2	0.0
$NW_075 * d$	

$0,50_0,50_0,50 * d$	
50.6	60.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	9.3
325.3	0.0
$NW_050 * d$	

$0,25_0,25_0,25 * d$	
25.2	42.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	16.9
325.5	0.0
$NW_025 * d$	

$0,00_0,00_0,00 * d$	
0.0	24.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	24.3
0.0	0.0
$NW_000 * d$	

W

$1,00_0,50_0,50 * d$	
64.7	70.5
46.4	35.4
21.9	22.4
51.3	12.4
25.2	32.3
$R00Y_100_050 * d$	

$0,75_0,25_0,25 * d$	
43.3	52.7
48.9	35.4
27.4	22.4
56.0	17.1
29.2	32.3
$R00Y_075_050 * d$	

$0,50_0,00_0,00 * d$	
23.7	34.9
46.0	35.4
35.7	22.4
58.2	20.3
37.8	32.3
$R00Y_050_050 * d$	

$1,00_0,00_0,00 * d$	
50.4	45.4
76.9	70.9
64.5	44.8
100.4	21.1
39.9	32.3
$R00Y_100_100 * d$	

Rd

N

3-003931-L0

PF570-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF57; teintes rouges – vertes
13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, *cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> rgb_d
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003931-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF57/PF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



TUB matériel: code=rha4ta
0 (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF57/PF57.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-PF57; teintes rouges – verdes
couleurs et différences. ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmv0$

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb*
sortie : transférer à *cmv0d*

[illegible] $\Delta E^* = 5.0$

PF570-7N, 12/26-F

3-0031131-F0

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*



TUB matériel: code=rha4ta
0 (CMY0)

entrée : *rgb/cmyk* —> *rgb*
sortie : transférer à *cmv0a*

[illegible][illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF57/PF57.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 17/26
http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF57/PF57LONP.PDF /PS; sortie de transfert

graphique TUB-PF57; teintes rouges – verdes
couleurs et différences, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmY0$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmy*_{0d}

[illegible]

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

PF570-7N, 17/26-F

3-0031631-F0

graphique TUB-PF57; teintes rouges – verdes
couleurs et différences. ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmv0$

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb*
sortie : transférer à *cmv04*

PE4600I 120830 TXT 1080 colors Senaration cmv0*

3-0031931-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC ^{Fe}	rgb^{Fe}	ict^{Fe}	hs_s^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{ML}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	n
567	ROY01_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	390	0.875	0.0	42.8	62.0	73.4	32.3
568	R36Y_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.0	0.116	42.9	62.5	73.4	32.3	73.4	65.4	40.5	76.9
569	R23Y_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.0	0.233	43.0	63.2	73.4	32.3	68.1	25.0	35.3	38.9
570	ROY01_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.0	0.364	43.1	64.2	73.4	32.3	68.1	25.0	35.3	38.9
571	B70K_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.0	0.641	43.2	65.8	73.4	32.3	68.1	25.0	35.3	38.9
572	B63K_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.0	0.581	43.2	67.3	73.4	32.3	68.1	25.0	35.3	38.9
573	B56K_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.0	0.758	43.2	68.4	73.4	32.3	68.1	25.0	35.3	38.9
574	B50K_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.0	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	43.6	69.7	38.7	40.5
575	B44K_100_1004	0.875	0.0	0.875	0.0	0.116	46.1	54.3	43.6	69.7	38.7	40.5	35.3	35.3
576	R13Y_087_0874	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
577	ROY01_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
578	R35Y_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
579	R18Y_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
580	ROY01_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
581	B65K_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
582	B57K_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
583	B50K_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
584	B43K_100_1004	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
585	R15Y_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
586	R15Y_087_0754	0.875	0.125	0.0	0.875	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	35.3	35.3	35.3
587	ROY01_087_0624	0.875	0.25	0.0	0.875	0.25	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	48.2	48.2	48.2
588	R31Y_087_0624	0.875	0.25	0.0	0.875	0.25	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	48.2	48.2	48.2
589	R11Y_087_0624	0.875	0.25	0.0	0.875	0.25	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	48.2	48.2	48.2
590	B69K_087_0624	0.875	0.25	0.0	0.875	0.25	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	48.2	48.2	48.2
591	B59K_087_0624	0.875	0.25	0.0	0.875	0.25	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	48.2	48.2	48.2
592	B42K_100_0754	0.875	0.25	0.0	0.875	0.25	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	48.2	48.2	48.2

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 21/26
http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF57/PF57LONP.PDF /PS; sortie de transfert

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF57/PF57.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-pF57; teintes rouges – verdes
couleurs et différences, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmY0$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmy0_d$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

	HIC*	rgb*	lcr*	lss*	rgb*	LabCh*	LabCh*	rgb*	DE*	hann*	LabCh*	LabCh*
	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d	100_100d
648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	390	44.8	83.9	32.3	0.0	45.4	70.9
649	R38Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	383	40.4	82.1	29.5	0.0	0.116	45.4
650	R23Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	376	28.7	78.4	26.1	0.0	0.233	45.6
651	R13Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.375	0.0	0.375	45.8
652	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	45.9
653	B68R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.625	0.0	0.625	46.0
654	B61R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.75	0.0	0.75	46.0
655	B55R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	0.0	0.883	45.9
656	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
657	R11Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
658	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
659	R36Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
660	R23Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
661	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
662	B70R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
663	B63R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
664	B56R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
665	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
666	R23Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
667	R13Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
668	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
669	R38Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
670	R13Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
671	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
672	B68R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
673	B57R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
674	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
675	R36Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
676	R26Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
677	R15Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
678	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
679	R31Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
680	R11Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
681	B69R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
682	B59R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
683	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
684	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
685	R41Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
686	R31Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
687	R18Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
688	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
689	R26Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
690	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
691	B61R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
692	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
693	R63Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
694	R58Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
695	R50Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
696	R38Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
697	R23Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
698	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
699	R18Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
700	B65R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
701	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
702	R76Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
703	R73Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
704	R68Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
705	R61Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
706	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
707	R31Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
708	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
709	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
710	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
711	R88Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
712	R85Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
713	R85Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
714	R81Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
715	R76Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
716	R68Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
717	R50Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
718	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
719	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
720	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
721	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
722	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
723	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
724	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
725	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
726	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
727	Y00C_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883
728	NW_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	329	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883

delta E** = 3.7

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md	0.0	0.0	0.0
729	NW_1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	95.5	0.0	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.7	-3.1	87.8	-2.9	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
731	G50B_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	85.9	-6.3	82.8	-5.7	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
732	G50B_100.0574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	81.0	-9.5	78.8	-8.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
733	G50B_100.0824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	76.2	-12.7	74.0	-12.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
734	G50B_100.1024	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	71.3	-15.9	69.1	-15.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
735	G50B_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	66.5	-19.1	64.5	-18.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
736	G50B_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	61.6	-22.3	59.6	-21.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
737	G50B_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	56.8	-25.5	54.8	-24.7	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
738	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	51.9	-28.7	49.9	-28.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
739	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	47.0	-31.9	45.2	-31.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
740	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	42.1	-35.1	40.4	-34.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
741	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	37.2	-38.3	35.5	-37.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
742	G50B_087.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	32.3	-41.5	30.5	-41.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
743	G50B_087.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	27.4	-44.7	25.4	-44.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
744	G50B_087.0574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	22.5	-47.9	20.5	-47.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
745	G50B_087.0824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	17.6	-51.1	15.6	-50.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
746	G50B_087.1024	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	12.7	-54.3	10.7	-53.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
747	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	7.8	-57.5	5.8	-57.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
748	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.9	-60.7	0.9	-60.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
749	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-2.0	-63.9	-0.1	-63.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
750	G50B_075.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-7.1	-67.1	-5.1	-66.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
751	G50B_075.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-12.2	-70.3	-10.2	-69.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
752	G50B_075.0574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-17.3	-73.5	-15.3	-73.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
753	G50B_075.0824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-22.4	-76.7	-20.4	-76.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
754	G50B_075.1024	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-27.5	-79.9	-25.5	-79.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
755	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-32.6	-83.1	-30.6	-82.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
756	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-37.7	-86.3	-35.7	-85.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
757	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-42.8	-89.5	-40.8	-89.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
758	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-47.9	-92.7	-45.9	-92.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
759	G50B_062.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-53.0	-95.9	-51.0	-95.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
760	G50B_062.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-58.1	-99.1	-56.1	-98.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
761	G50B_062.0574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-63.2	-102.3	-61.2	-101.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
762	G50B_062.0824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-68.3	-105.5	-66.3	-105.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
763	G50B_062.1024	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-73.4	-108.7	-71.4	-108.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
764	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-78.5	-111.9	-76.5	-111.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
765	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-83.6	-115.1	-81.6	-114.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
766	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-88.7	-118.3	-86.7	-117.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
767	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-93.8	-121.5	-91.8	-121.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
768	ROY_062.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-98.9	-124.7	-96.9	-124.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
769	ROY_062.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-104.0	-127.9	-102.0	-127.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
770	G50B_050.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-109.1	-131.1	-107.1	-130.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
771	G50B_050.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-114.2	-134.3	-112.2	-133.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
772	G50B_050.0574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-119.3	-137.5	-117.3	-137.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
773	G50B_050.0824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-124.4	-140.7	-122.4	-140.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
774	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-129.5	-143.9	-127.5	-143.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
775	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-134.6	-147.1	-132.6	-146.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
776	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-139.7	-150.3	-137.7	-149.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
777	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-144.8	-153.5	-142.8	-153.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
778	ROY_050.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-149.9	-156.7	-147.9	-156.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
779	ROY_050.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-155.0	-159.9	-153.0	-159.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
780	G50B_037.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-160.1	-163.1	-158.1	-162.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
781	G50B_037.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-165.2	-166.3	-163.2	-165.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
782	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-170.3	-169.5	-168.3	-169.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
783	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-175.4	-172.7	-173.4	-172.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
784	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-180.5	-175.9	-178.5	-174.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
785	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-185.6	-179.1	-183.6	-177.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
786	ROY_050.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-190.7	-182.3	-188.7	-180.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
787	ROY_050.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-195.8	-185.5	-193.8	-182.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
788	ROY_037.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-200.9	-188.7	-198.9	-185.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
789	ROY_037.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-206.0	-191.9	-204.0	-187.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
790	G50B_025.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-211.1	-195.1	-209.1	-189.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
791	G50B_025.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-216.2	-198.3	-214.2	-190.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
792	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-221.3	-201.5	-219.3	-193.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
793	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-226.4	-204.7	-224.4	-196.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
794	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-231.5	-207.9	-229.5	-198.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
795	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-236.6	-211.1	-234.6	-200.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
796	ROY_050.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-241.7	-214.3	-239.7	-203.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
797	ROY_050.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-246.8	-217.5	-244.8	-206.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
798	ROY_037.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-251.9	-220.7	-249.9	-209.8	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
799	ROY_037.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-257.0	-223.9	-255.0	-213.0	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
800	G50B_012.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-262.1	-227.1	-260.1	-216.2	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
801	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-267.2	-230.3	-265.2	-219.4	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
802	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-272.3	-233.5	-270.3	-222.6	0.1	1.0	95.6	-25.5	-41.5	48.7
803	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875											



TUB matériel: code=rha4ta

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmv0_d*

graphique TUB-PF57; teintes rouges – verdes
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmv0



BE4600I	120830	TYT	1080	colors	Separation cm:0*

PF570-7N, 23/26-F

3-0032231-F0

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 23/26
http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF57/PF57L0NP.PDF /PS; sortie de transfert

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF57/PF57.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md	0.0	0.0	0.0
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	90.7	1.0	1.0	90.7	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	1.0	1.0	84.2	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	1.0	1.0	78.5	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	73.0	1.0	1.0	73.0	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	67.5	1.0	1.0	67.5	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	62.0	1.0	1.0	62.0	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	56.5	1.0	1.0	56.5	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	51.0	1.0	1.0	51.0	0.0	0.0	0.0
900	GOB_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	89.9	0.875	89.9	3.7	0.875	0.875	89.9	0.0	0.0	0.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.875	86.7	0.0	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.75	80.5	0.875	80.5	9.9	0.875	0.875	80.5	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.625	74.3	0.875	74.3	19.8	0.875	0.875	74.3	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.5	68.1	0.875	68.1	29.7	0.875	0.875	68.1	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.375	61.9	0.875	61.9	39.6	0.875	0.875	61.9	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.25	55.7	0.875	55.7	49.5	0.875	0.875	55.7	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.125	49.5	0.875	49.5	59.4	0.875	0.875	49.5	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.0	43.4	0.875	43.4	69.4	0.875	0.875	43.4	0.0	0.0	0.0
909	GOB_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	0.75	84.2	16.2	0.75	0.75	84.2	0.0	0.0	0.0
910	GOB_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	81.0	0.75	81.0	26.1	0.75	0.75	81.0	0.0	0.0	0.0
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.75	77.8	0.0	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.625	71.6	0.75	71.6	36.0	0.75	0.75	71.6	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.5	65.4	0.75	65.4	45.9	0.75	0.75	65.4	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.375	59.2	0.75	59.2	55.8	0.75	0.75	59.2	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.25	53.0	0.75	53.0	65.7	0.75	0.75	53.0	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.125	46.8	0.75	46.8	75.6	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	40.6	0.75	40.6	85.5	0.75	0.75	40.6	0.0	0.0	0.0
918	GOB_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	0.625	78.5	31.1	0.625	0.625	78.5	0.0	0.0	0.0
919	GOB_100.050d	0.625	0.875	0.625	0.875	75.3	0.625	75.3	41.0	0.625	0.625	75.3	0.0	0.0	0.0
920	GOB_100.062d	0.625	0.75	0.625	0.75	69.1	0.625	69.1	50.9	0.625	0.625	69.1	0.0	0.0	0.0
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	65.9	0.625	65.9	0.0	0.625	0.625	65.9	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.5	62.7	0.625	62.7	9.9	0.625	0.625	62.7	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.375	56.5	0.625	56.5	19.8	0.625	0.625	56.5	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.25	50.3	0.625	50.3	29.7	0.625	0.625	50.3	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.125	44.1	0.625	44.1	39.6	0.625	0.625	44.1	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.0	37.9	0.625	37.9	49.5	0.625	0.625	37.9	0.0	0.0	0.0
927	GOB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	0.5	72.8	32.5	0.5	0.5	72.8	0.0	0.0	0.0
928	GOB_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	69.6	0.5	69.6	41.9	0.5	0.5	69.6	0.0	0.0	0.0
929	GOB_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	66.4	0.5	66.4	51.8	0.5	0.5	66.4	0.0	0.0	0.0
930	GOB_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.625	63.2	0.5	63.2	61.7	0.5	0.5	63.2	0.0	0.0	0.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.5	60.0	0.0	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	53.8	0.5	53.8	9.9	0.5	0.5	53.8	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	47.6	0.5	47.6	19.8	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	41.4	0.5	41.4	29.7	0.5	0.5	41.4	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	35.2	0.5	35.2	39.6	0.5	0.5	35.2	0.0	0.0	0.0
936	GOB_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	0.375	67.1	18.5	0.375	0.375	67.1	0.0	0.0	0.0
937	GOB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	63.9	0.375	63.9	28.4	0.375	0.375	63.9	0.0	0.0	0.0
938	GOB_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	60.7	0.375	60.7	38.3	0.375	0.375	60.7	0.0	0.0	0.0
939	GOB_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	57.5	0.375	57.5	48.2	0.375	0.375	57.5	0.0	0.0	0.0
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	54.3	0.375	54.3	58.1	0.375	0.375	54.3	0.0	0.0	0.0
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.375	51.0	0.0	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	0.25	44.9	0.375	44.9	9.9	0.375	0.375	44.9	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	0.125	38.7	0.375	38.7	19.8	0.375	0.375	38.7	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037.050d	0.375	0.0	0.375	0.0	32.5	0.375	32.5	29.7	0.375	0.375	32.5	0.0	0.0	0.0
945	GOB_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	0.25	61.4	18.5	0.25	0.25	61.4	0.0	0.0	0.0
946	GOB_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	58.2	0.25	58.2	28.4	0.25	0.25	58.2	0.0	0.0	0.0
947	GOB_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	55.0	0.25	55.0	38.3	0.25	0.25	55.0	0.0	0.0	0.0
948	GOB_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	51.8	0.25	51.8	48.2	0.25	0.25	51.8	0.0	0.0	0.0
949	GOB_087.090d	0.25	0.5	0.25	0.5	48.6	0.25	48.6	58.1	0.25	0.25	48.6	0.0	0.0	0.0
950	GOB_037.012d	0.25	0.375	0.25	0.375	45.4	0.25	45.4	8.1	0.25	0.25	45.4	0.0	0.0	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.25	42.1	0.0	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	36.0	0.25	36.0	9.9	0.25	0.25	36.0	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.0	29.8	0.25	29.8	19.8	0.25	0.25	29.8	0.0	0.0	0.0
954	GOB_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	0.125	55.7	18.5	0.125	0.125	55.7	0.0	0.0	0.0
955	GOB_087.075d	0.125	0.875	0.125	0.875	52.5	0.125	52.5	28.4	0.125	0.125	52.5	0.0	0.0	0.0
956	GOB_087.087d	0.125	0.75	0.125	0.75	49.3	0.125	49.3	38.3	0.125	0.125	49.3	0.0	0.0	0.0
957	GOB_087.090d	0.125	0.625	0.125	0.625	46.1	0.125	46.1	48.2	0.125	0.125	46.1	0.0	0.0	0.0
958	GOB_050.037d	0.125	0.5	0.125	0.5	42.9	0.125	42.9	58.1	0.125	0.125	42.9	0.0	0.0	0.0
959	GOB_037.025d	0.125	0.375	0.125	0.375	39.7	0.125	39.7	8.1	0.125	0.125	39.7	0.0	0.0	0.0
960	GOB_025.012d	0.125	0.25	0.125	0.25	36.4	0.125	36.4	18.5	0.125	0.125	36.4	0.0	0.0	0.0
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.125	33.2	0.0	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012d	0.125	0.0	0.125	0.0	27.0	0.125	27.0	9.9	0.125	0.125	27.0	0.0	0.0	0.0
963	GOB_100.100d	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	0.0	50.0	29.7	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
964	GOB_087.087d	0.0	0.875	0.0	0.875	46.8	0.0	46.8	38.3	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0
965	GOB_075.075d	0.0	0.75	0.0	0.75	43.6	0.0	43.6	48.2	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0
966	GOB_062.062d	0.0	0.625	0.0	0.625	40.4	0.0	40.4	58.1	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0
967	GOB_050.050d	0.0	0.5	0.0	0.5	37.2	0.0	37.2	68.1	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0
968	GOB_037.037d	0.0	0.375	0.0	0.375	34.0	0.0	34.0	78.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0
969	GOB_025.025d	0.0	0.25	0.0	0.25	30.7	0.0	30.7	87.9	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0
970	GOB_012.012d	0.0	0.125	0.0	0.										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/26

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsaNd	rgb*Nd	LabCH*Nd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	302.0	2.2	360
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-1.6	8.9	26.4	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	8.5	12.6	42.5	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	8.5	12.6	42.5	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	1.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	1.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	10.9	14.8	47.1	1.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	1.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	1.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	10.9	14.8	47.1	1.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	10.9	14.8	47.1	1.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	10.9	14.8	47.1	1.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.9	14.8	47.1	1.0

delta E* = 9.2

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-PF57; teintes rouges - verdes
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

PF570-7N, 25/26-F

3-0032431-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF57/PF57L0NP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF57/PF57.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HfC*Fd	rgb_Fd	icL_Fd	h ₅ _Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	rgb*_Fd	DF*_Fd	h ₅ _d	rgb*_Md	LabCh*_Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 86.1 86.1	86.1 86.1 86.1	0.866 0.866 0.866	3.7 3.7 3.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	90.8 90.8 90.8	0.933 0.933 0.933	1.5 1.5 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	95.6 95.6 95.6	1.0 1.0 1.0	0.1 0.1 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	29.0 29.0 29.0	0.066 0.066 0.066	6.7 6.7 6.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.2 28.2 28.2	28.2 28.2 28.2	0.133 0.133 0.133	9.0 9.0 9.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	38.6 38.6 38.6	38.6 38.6 38.6	0.2 0.2 0.2	22.4 22.4 22.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1059	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	43.3 43.3 43.3	0.266 0.266 0.266	30.4 30.4 30.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1060	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	48.1 48.1 48.1	0.333 0.333 0.333	44.7 44.7 44.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1061	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	52.8 52.8 52.8	0.4 0.4 0.4	51.6 51.6 51.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1062	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	57.5 57.5 57.5	0.466 0.466 0.466	48.4 48.4 48.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1063	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	62.3 62.3 62.3	0.533 0.533 0.533	56.7 56.7 56.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1064	NW_059q	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	360 360 360	0.593 0.593 0.593	67.1 67.1 67.1	67.1 67.1 67.1	0.593 0.593 0.593	57.5 57.5 57.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1065	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	71.8 71.8 71.8	0.666 0.666 0.666	60.9 60.9 60.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1066	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	76.6 76.6 76.6	0.734 0.734 0.734	69.4 69.4 69.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1067	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	81.3 81.3 81.3	0.8 0.8 0.8	62.0 62.0 62.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1068	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	86.0 86.0 86.0	0.866 0.866 0.866	5.9 5.9 5.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1069	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	90.8 90.8 90.8	0.933 0.933 0.933	8.1 8.1 8.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1070	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	95.6 95.6 95.6	1.0 1.0 1.0	11.0 11.0 11.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1071	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	29.0 29.0 29.0	0.066 0.066 0.066	12.7 12.7 12.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1072	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.2 28.2 28.2	28.2 28.2 28.2	0.133 0.133 0.133	15.1 15.1 15.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1073	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	38.6 38.6 38.6	38.6 38.6 38.6	0.2 0.2 0.2	18.4 18.4 18.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1074	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	43.3 43.3 43.3	0.266 0.266 0.266	21.0 21.0 21.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1075	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	48.1 48.1 48.1	0.333 0.333 0.333	23.9 23.9 23.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1076	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	52.8 52.8 52.8	0.4 0.4 0.4	26.5 26.5 26.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1077	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	57.5 57.5 57.5	0.466 0.466 0.466	29.5 29.5 29.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1078	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	62.3 62.3 62.3	0.533 0.533 0.533	31.9 31.9 31.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1079	NW_059q	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	360 360 360	0.593 0.593 0.593	67.1 67.1 67.1	67.1 67.1 67.1	0.593 0.593 0.593	35.8 35.8 35.8	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6

delta E** = 5.6

3-0032531-F0

PF570-7N, 26/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF57; teintes rouges – verdes
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrée : *rgb/cmyk* – > *rgb*
sortie : transférer à *cmy0d*