



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG36/PG36L0NA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>




TUB-Registrierung: 20130201-PG36/PG36L0NA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0)

									Serie: metamer m A
01: R00Y_075_050_	02: R50Y_075_050_	03: Y00G_075_050_	04: Y50G_075_050_	05: G00B_075_050_	06: G50B_075_050_	07: B00R_075_050_	08: B50R_075_050_	09=10: R00Y_075_050_	
10: R00Y_075_050_	11: R50Y_075_050_	12: Y00G_075_050_	13: Y50G_075_050_	14: G00B_075_050_	15: G50B_075_050_	16: B00R_075_050_	17: B50R_075_050_	18=01: R00Y_075_050_	central z A/P4000
19: R00Y_075_050_	20: R50Y_075_050_	21: Y00G_075_050_	22: Y50G_075_050_	23: G00B_075_050_	24: G50B_075_050_	25: B00R_075_050_	26: B50R_075_050_	27=19: R00Y_075_050_	
									metamer m A
28: NW_000_	29: NW_013_	30: NW_025_	31: NW_038_	32: NW_050_	33: NW_063_	34: NW_075_	35: NW_088_	36=28: NW_100_	
37: NW_000_	38: NW_013_	39: NW_025_	40: NW_038_	41: NW_050_	42: NW_063_	43: NW_075_	44: NW_088_	45=37: NW_100_	grau g A/P4000
46: NW_000_	47: NW_013_	48: NW_025_	49: NW_038_	50: NW_050_	51: NW_063_	52: NW_075_	53: NW_088_	54: NW_100_	
									metamer m P4000
46: NW_000_	47: NW_013_	48: NW_025_	49: NW_038_	50: NW_050_	51: NW_063_	52: NW_075_	53: NW_088_	54: NW_100_	
46: NW_000_	47: NW_013_	48: NW_025_	49: NW_038_	50: NW_050_	51: NW_063_	52: NW_075_	53: NW_088_	54: NW_100_	



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_d$



01: R00Y_075_050_d 02: R50Y_075_050_d 03: Y00G_075_050_d 04: Y50G_075_050_d 05: G00B_075_050_d 06: G50B_075_050_d 07: B00R_075_050_d 08: B50R_075_050_d 09=10: R00Y_075_050_d

Serie:
metamer
m
A




10: R00Y_075_050_d 11: R50Y_075_050_d 12: Y00G_075_050_d 13: Y50G_075_050_d 14: G00B_075_050_d 15: G50B_075_050_d 16: B00R_075_050_d 17: B50R_075_050_d 18=01: R00Y_075_050_d

central
z
A/P4000



19: R00Y_075_050_d 20: R50Y_075_050_d 21: Y00G_075_050_d 22: Y50G_075_050_d 23: G00B_075_050_d 24: G50B_075_050_d 25: B00R_075_050_d 26: B50R_075_050_d 27=19: R00Y_075_050_d

metamer
m
P4000

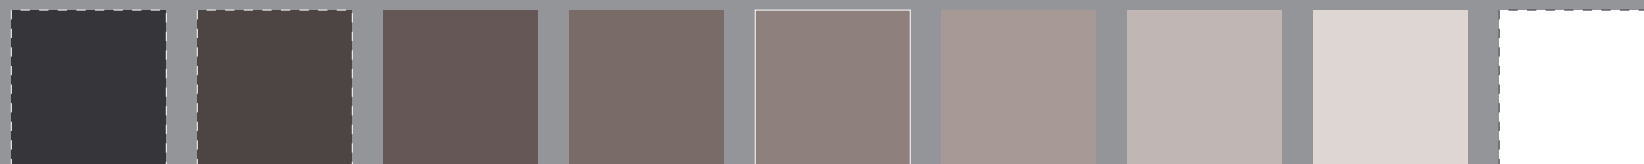

28: NW_000_d 29: NW_013_d 30: NW_025_d 31: NW_038_d 32: NW_050_d 33: NW_063_d 34: NW_075_d 35: NW_088_d 36=28: NW_100_d

metamer
m
A


Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N=23.1, -3.5, -9.1
Lab*W=95.4, 0.3, -5.0



37: NW_000_d 38: NW_013_d 39: NW_025_d 40: NW_038_d 41: NW_050_d 42: NW_063_d 43: NW_075_d 44: NW_088_d 45=37: NW_100_d

grau
g
A/P4000

Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0

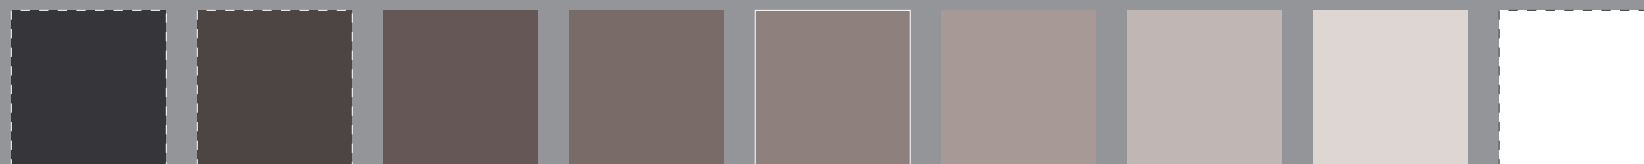

46: NW_000_d 47: NW_013_d 48: NW_025_d 49: NW_038_d 50: NW_050_d 51: NW_063_d 52: NW_075_d 53: NW_088_d 54: NW_100_d

metamer
m
P4000


Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N=23.7, -5.0, -8.0
Lab*W=95.5, 0.6, -5.1

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG36/PG36L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG36/PG36L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMYK)

TUB-Material: Code=rha4ta

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0)

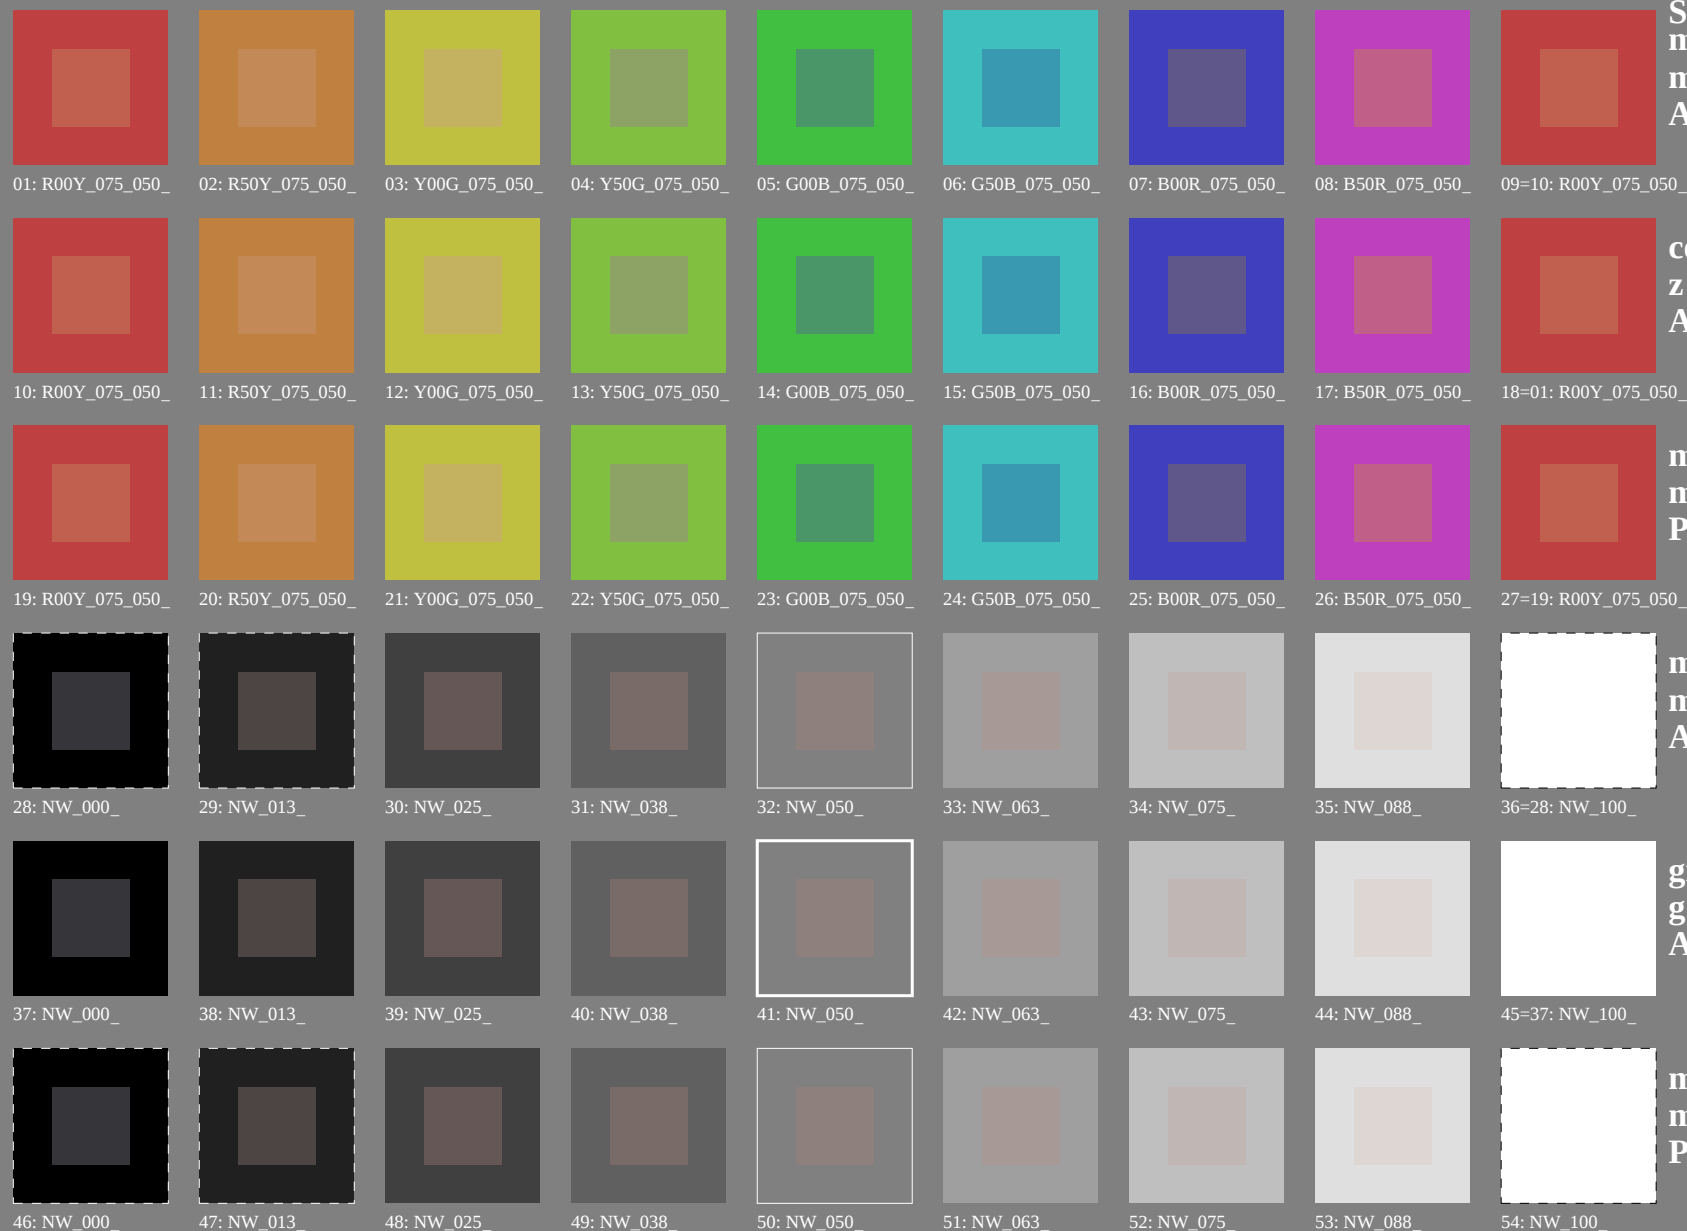


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG36/PG36.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG36/PG36L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_e$

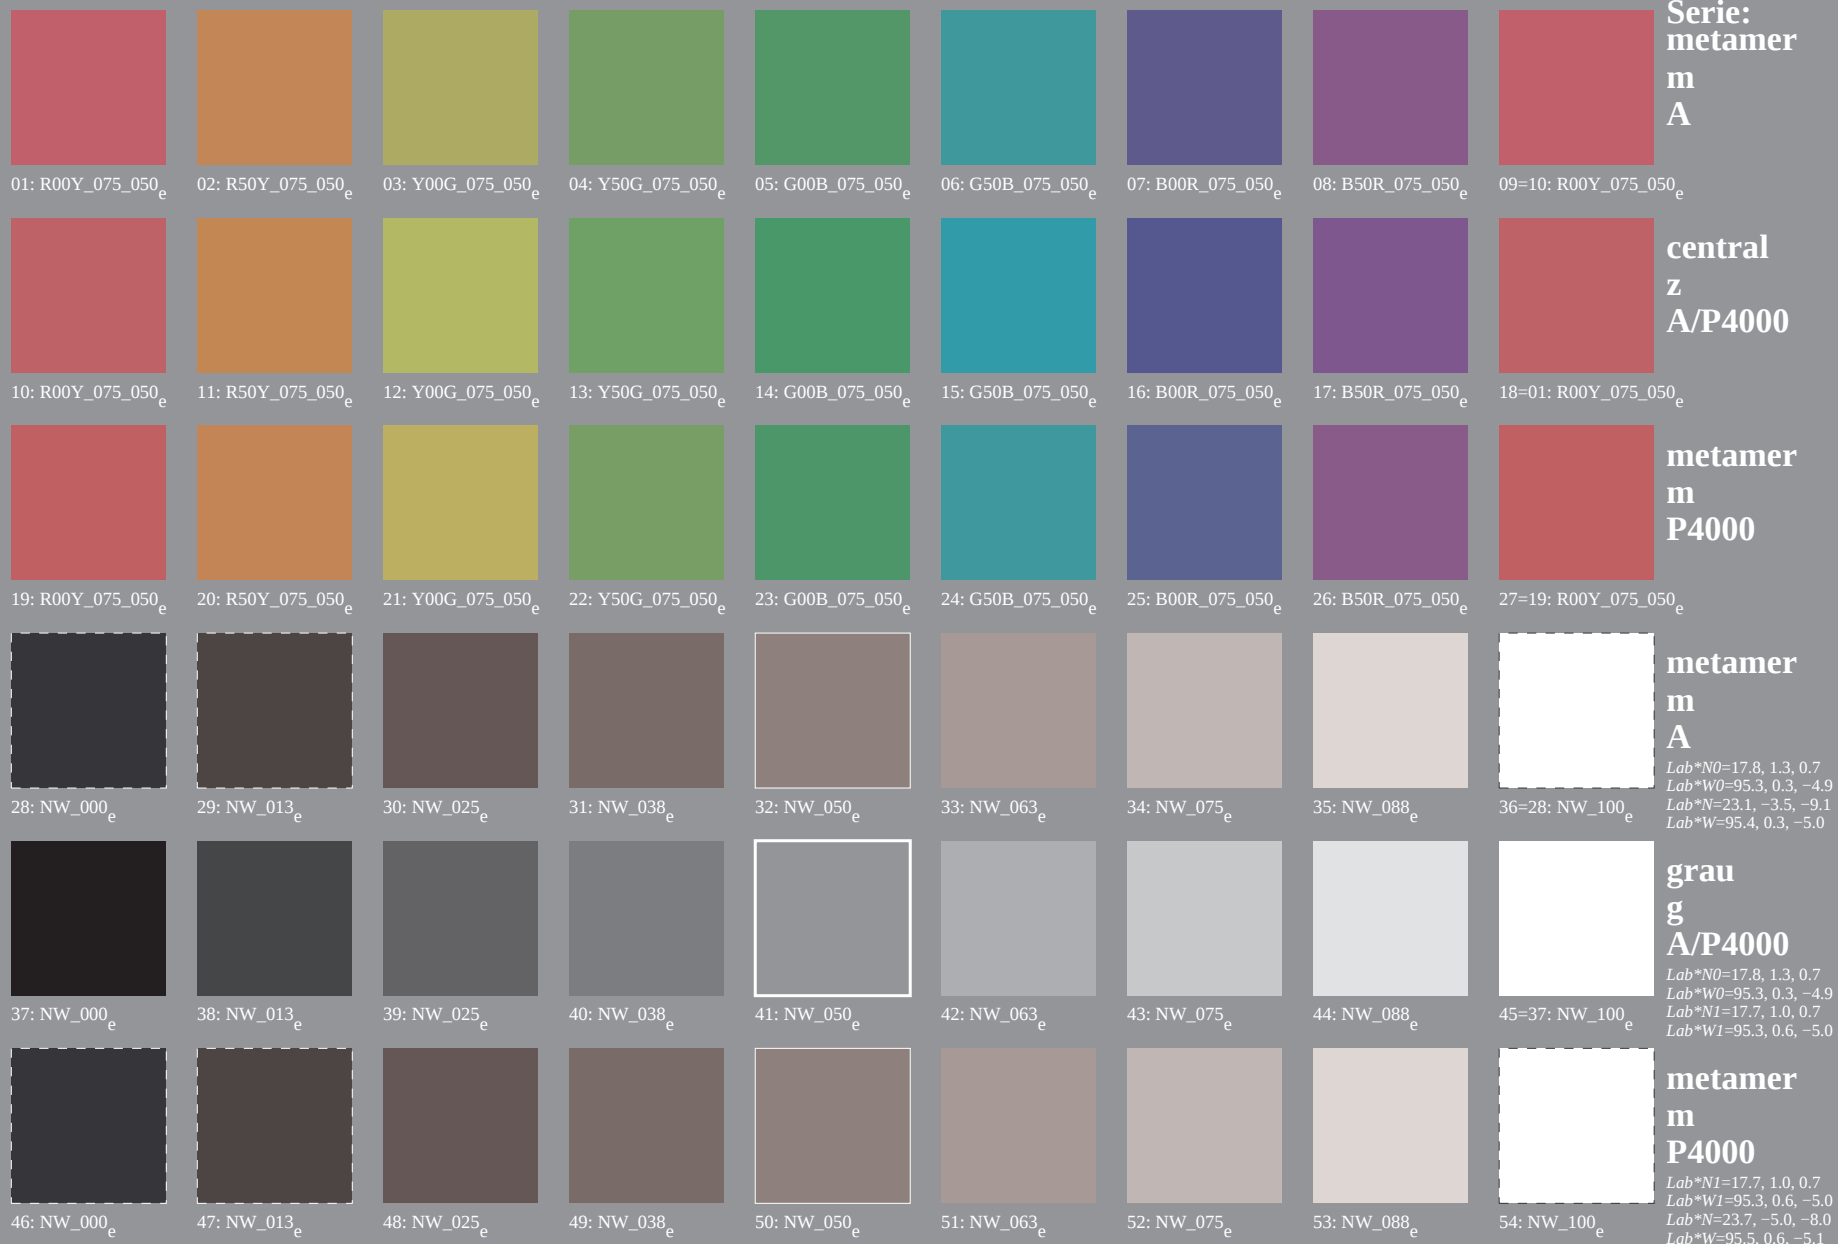

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG36/PG36L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG36/PG36L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmy0$ (CMYK)