


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG40/PG40L0NP.PDF /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG40/PG40L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=th4ta

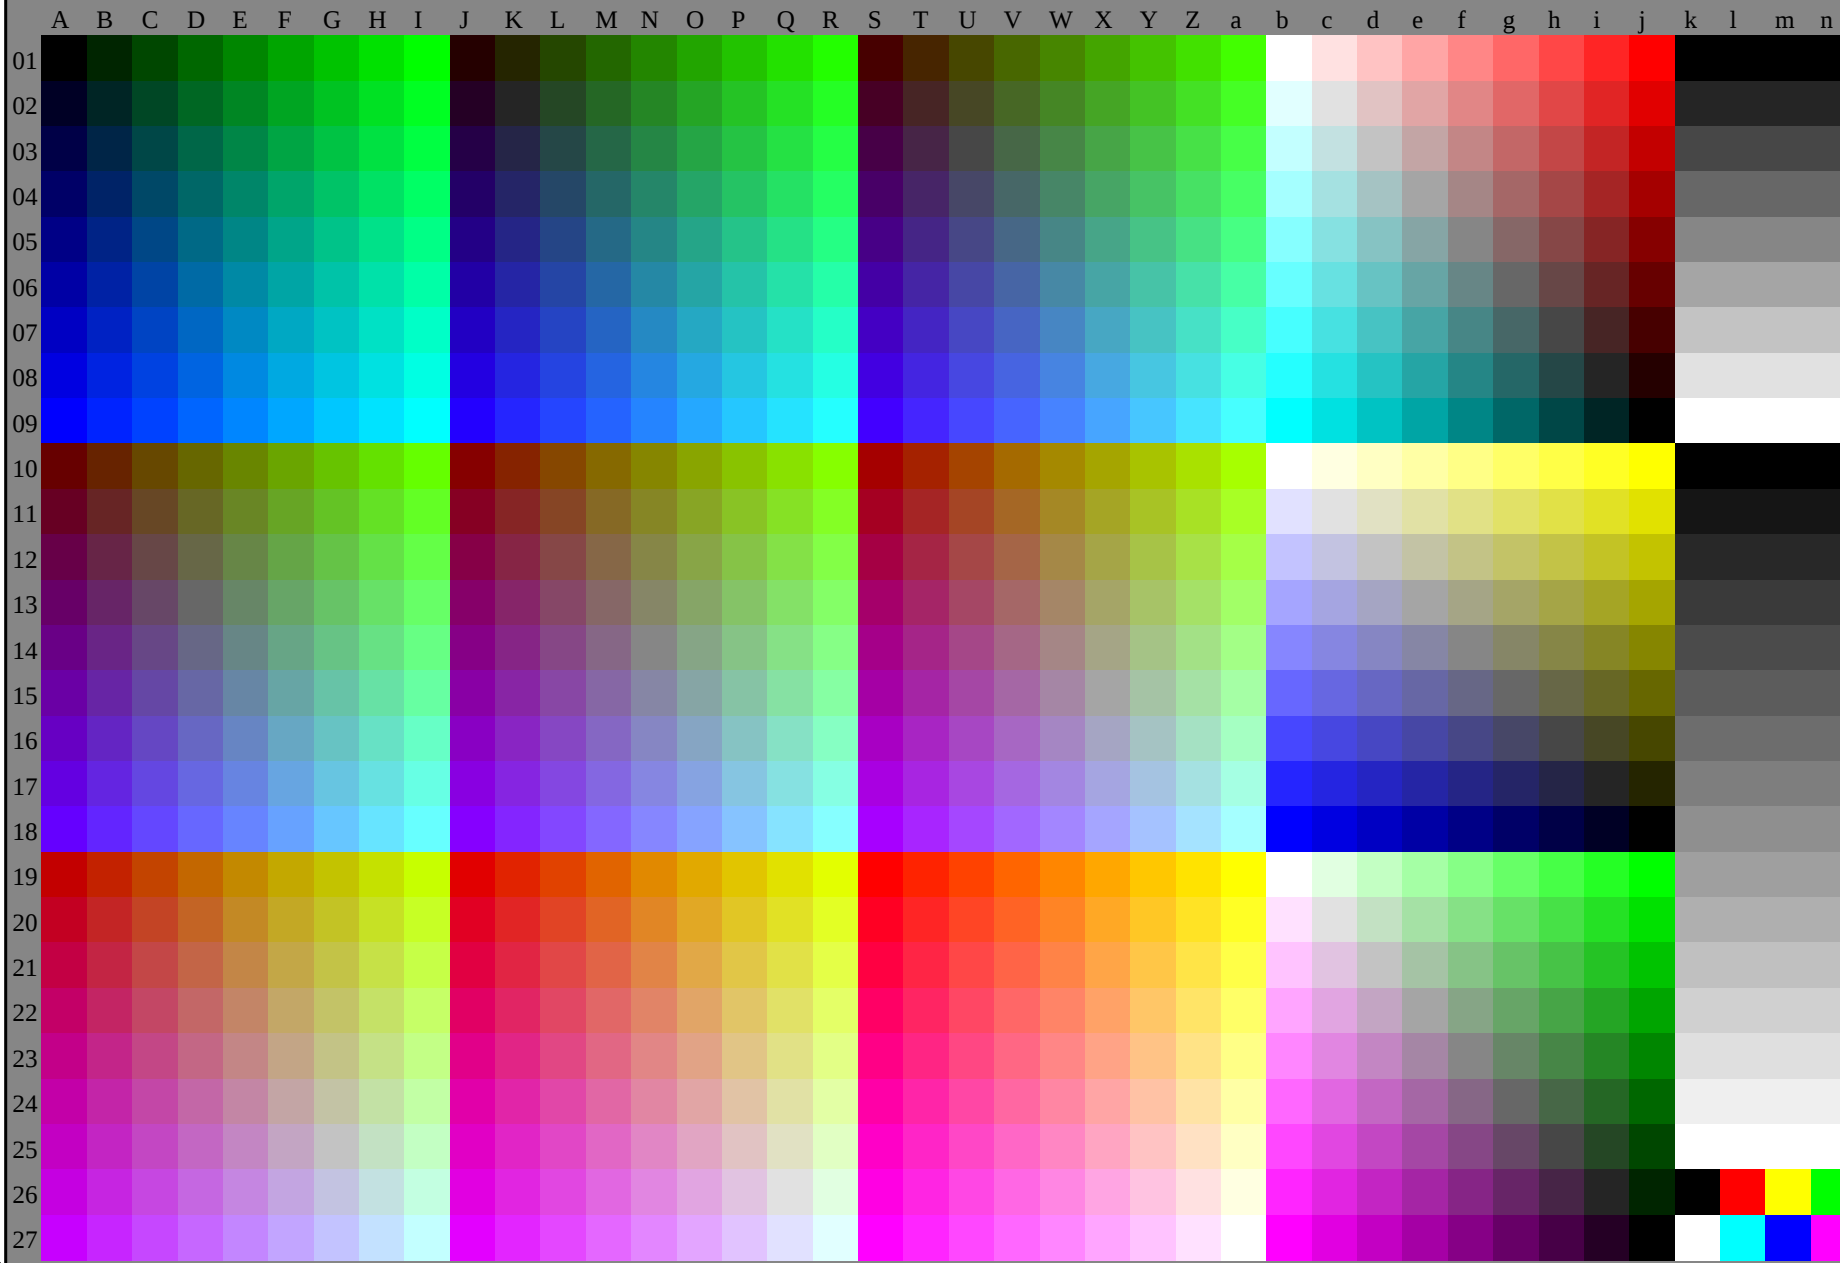

0-003130-L0

PG400-70

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_n)$, 3D = 0

TUB-Prüfvorlage PG40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

0-003130-F0