


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

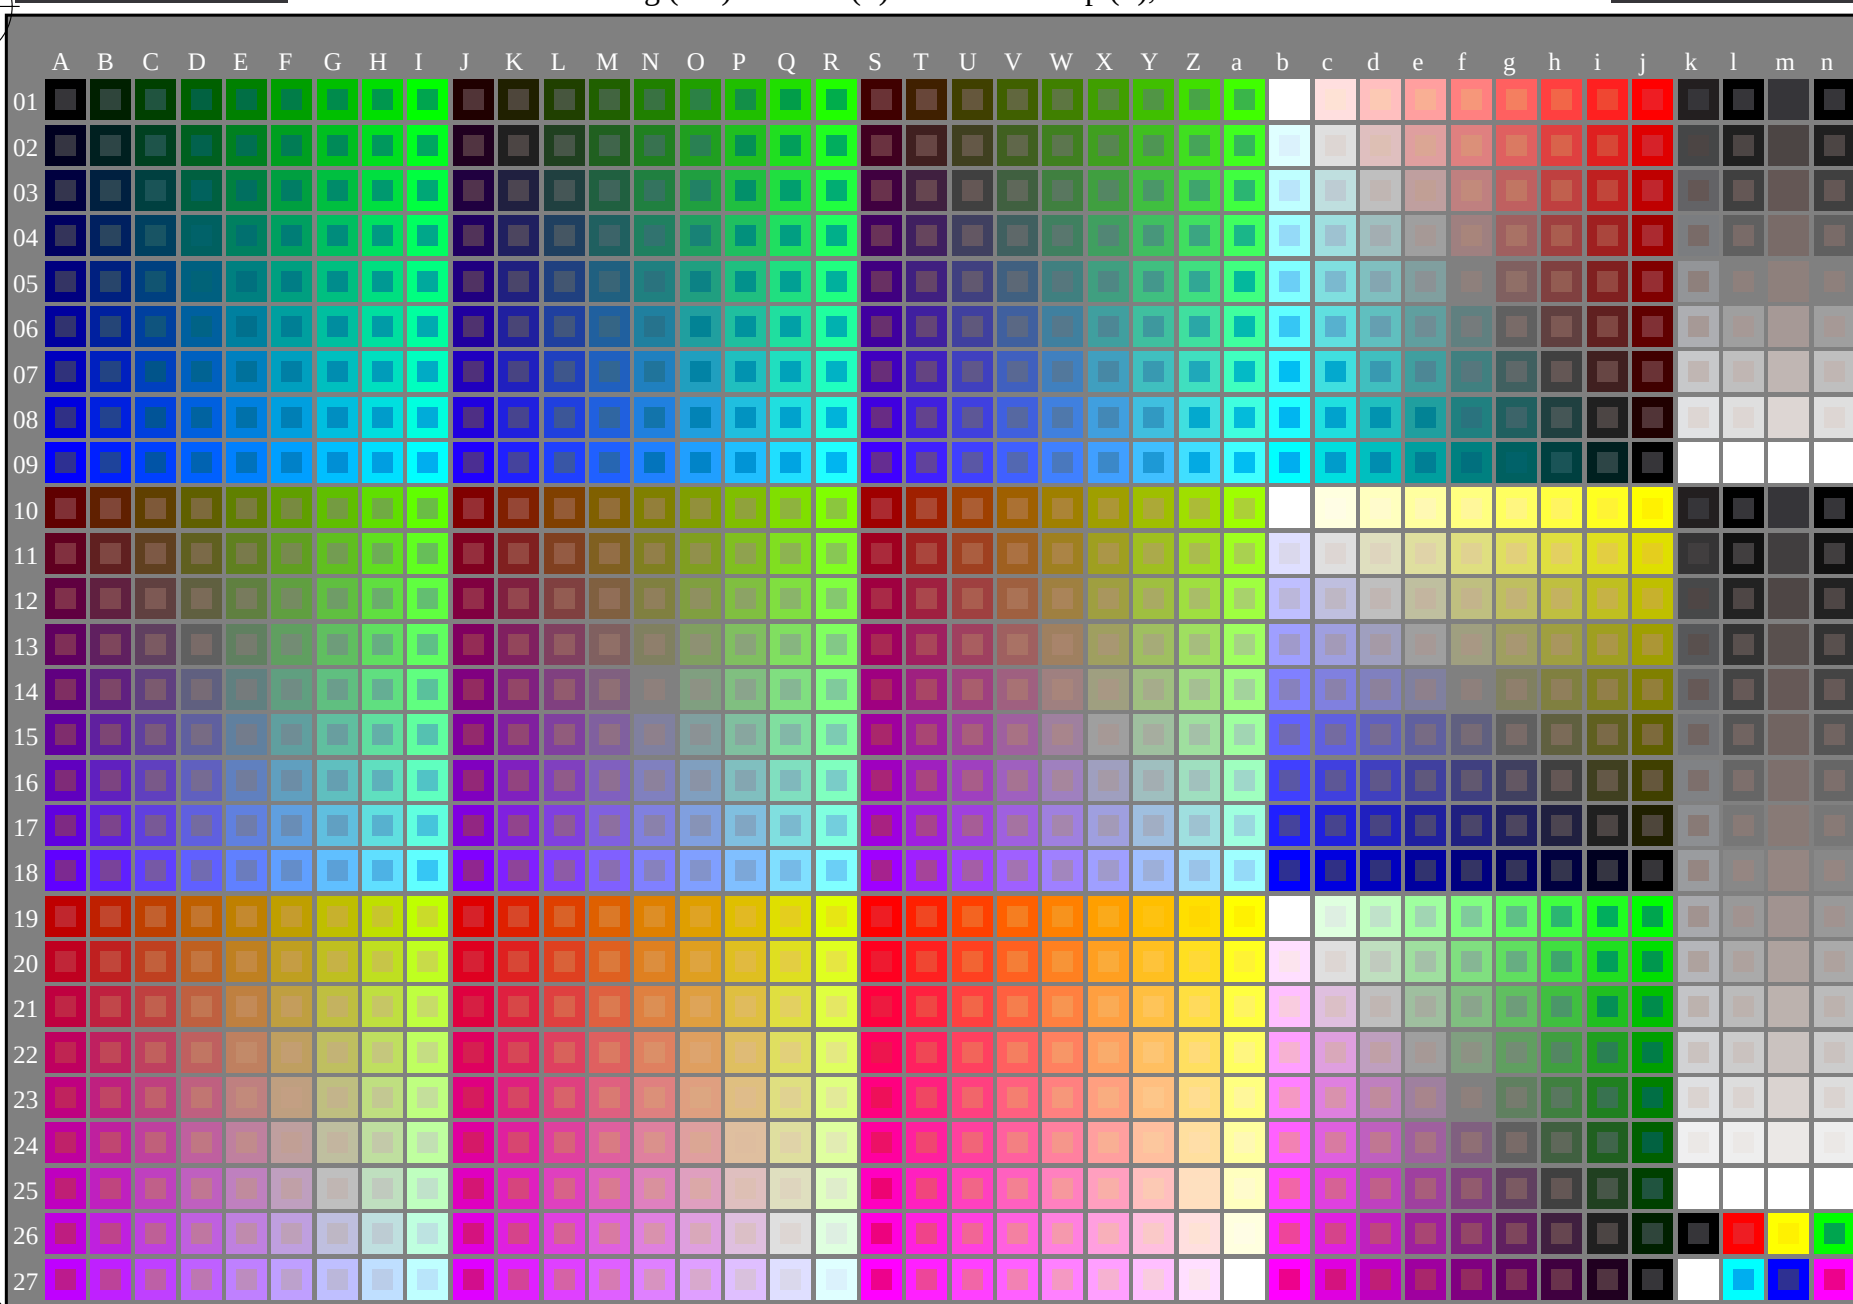

0-003030-L0

PG440-7N

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmy0**(alle)

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben; Bildtechnologie

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



TUB-Registrierung: 20130201-PG44/PG44L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG44/PG44L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

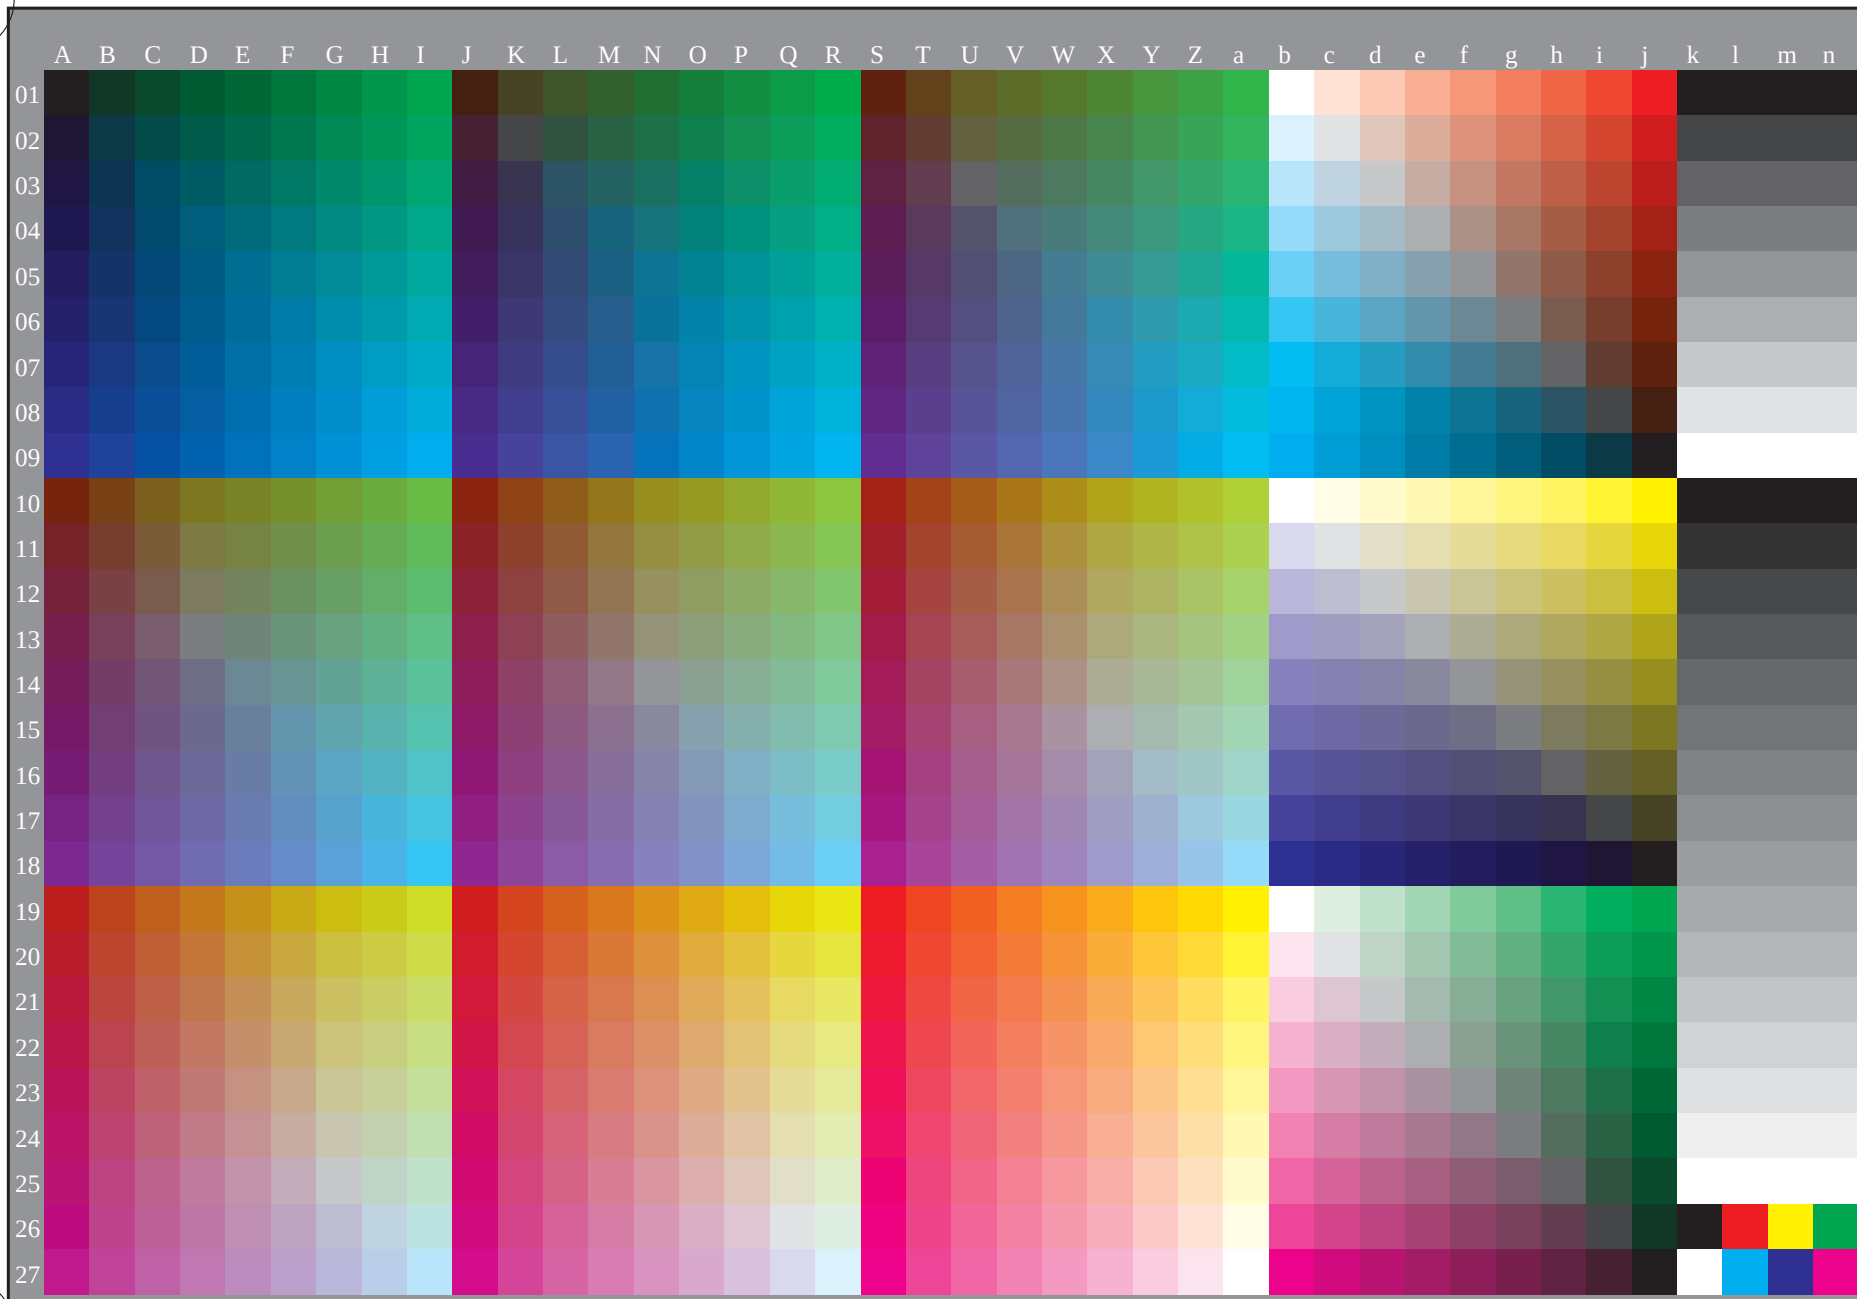

0-003130-L0

PG440-70

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

0-003130-F0

C

M

Y

O

L

V


C

TUB-Registrierung: 20130201-PG44/PG44L0NP.PDF/.PS TUB-Material: Code=rh4ta
+ Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)


Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, *cm*yk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$


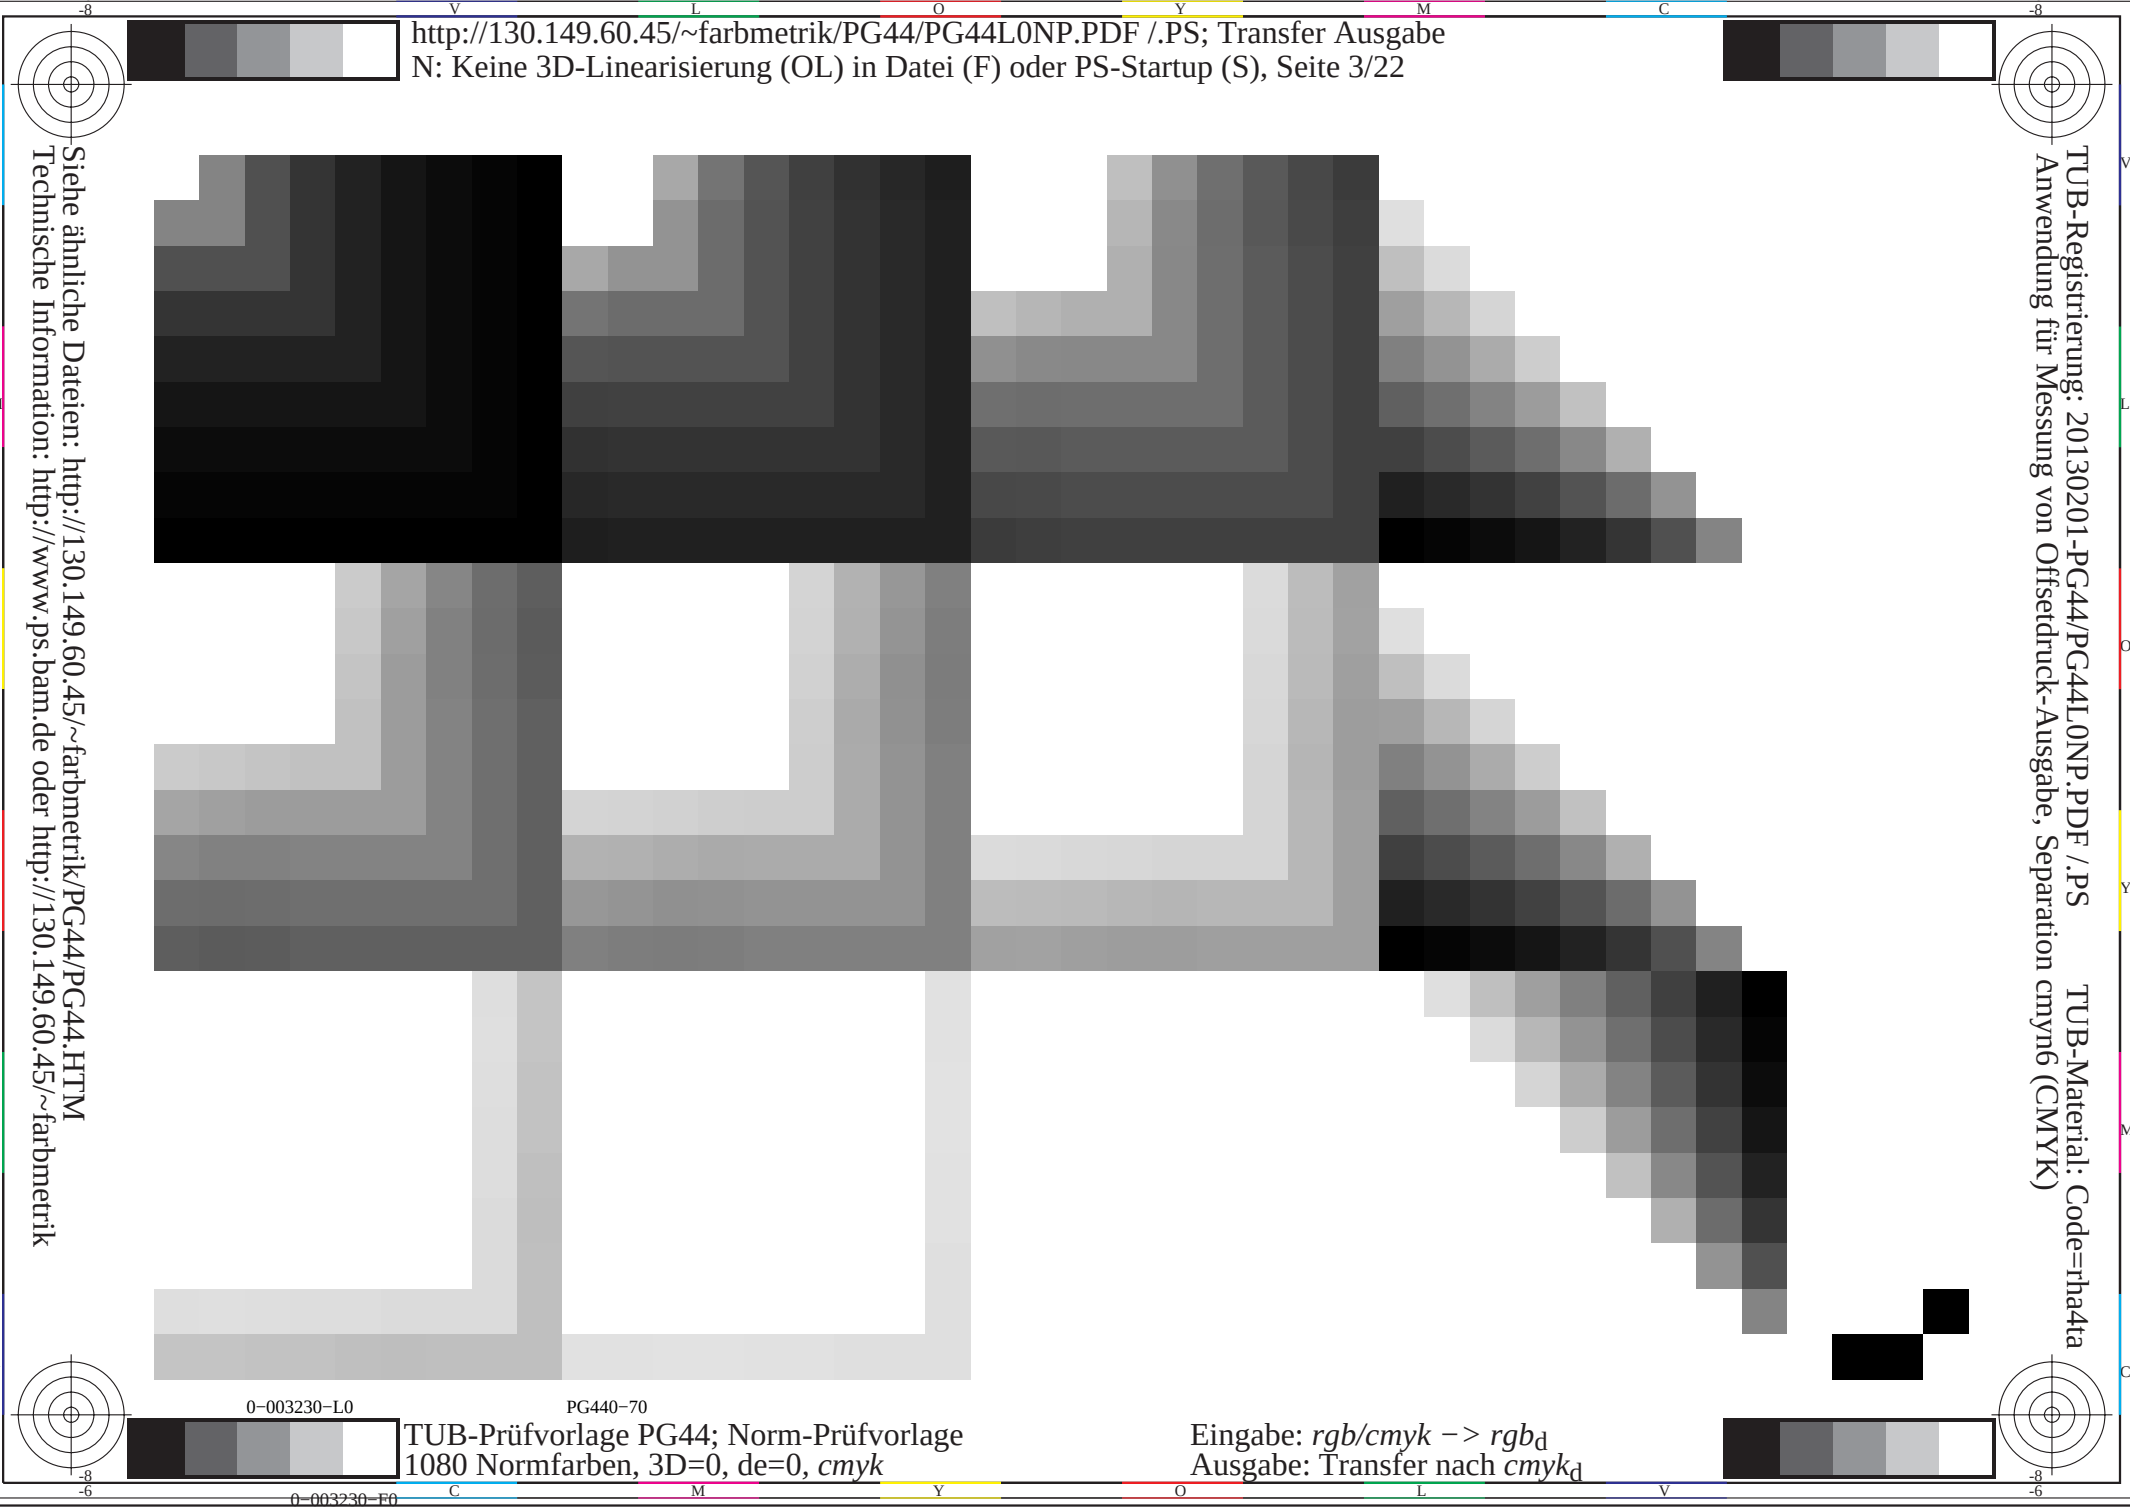


– Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

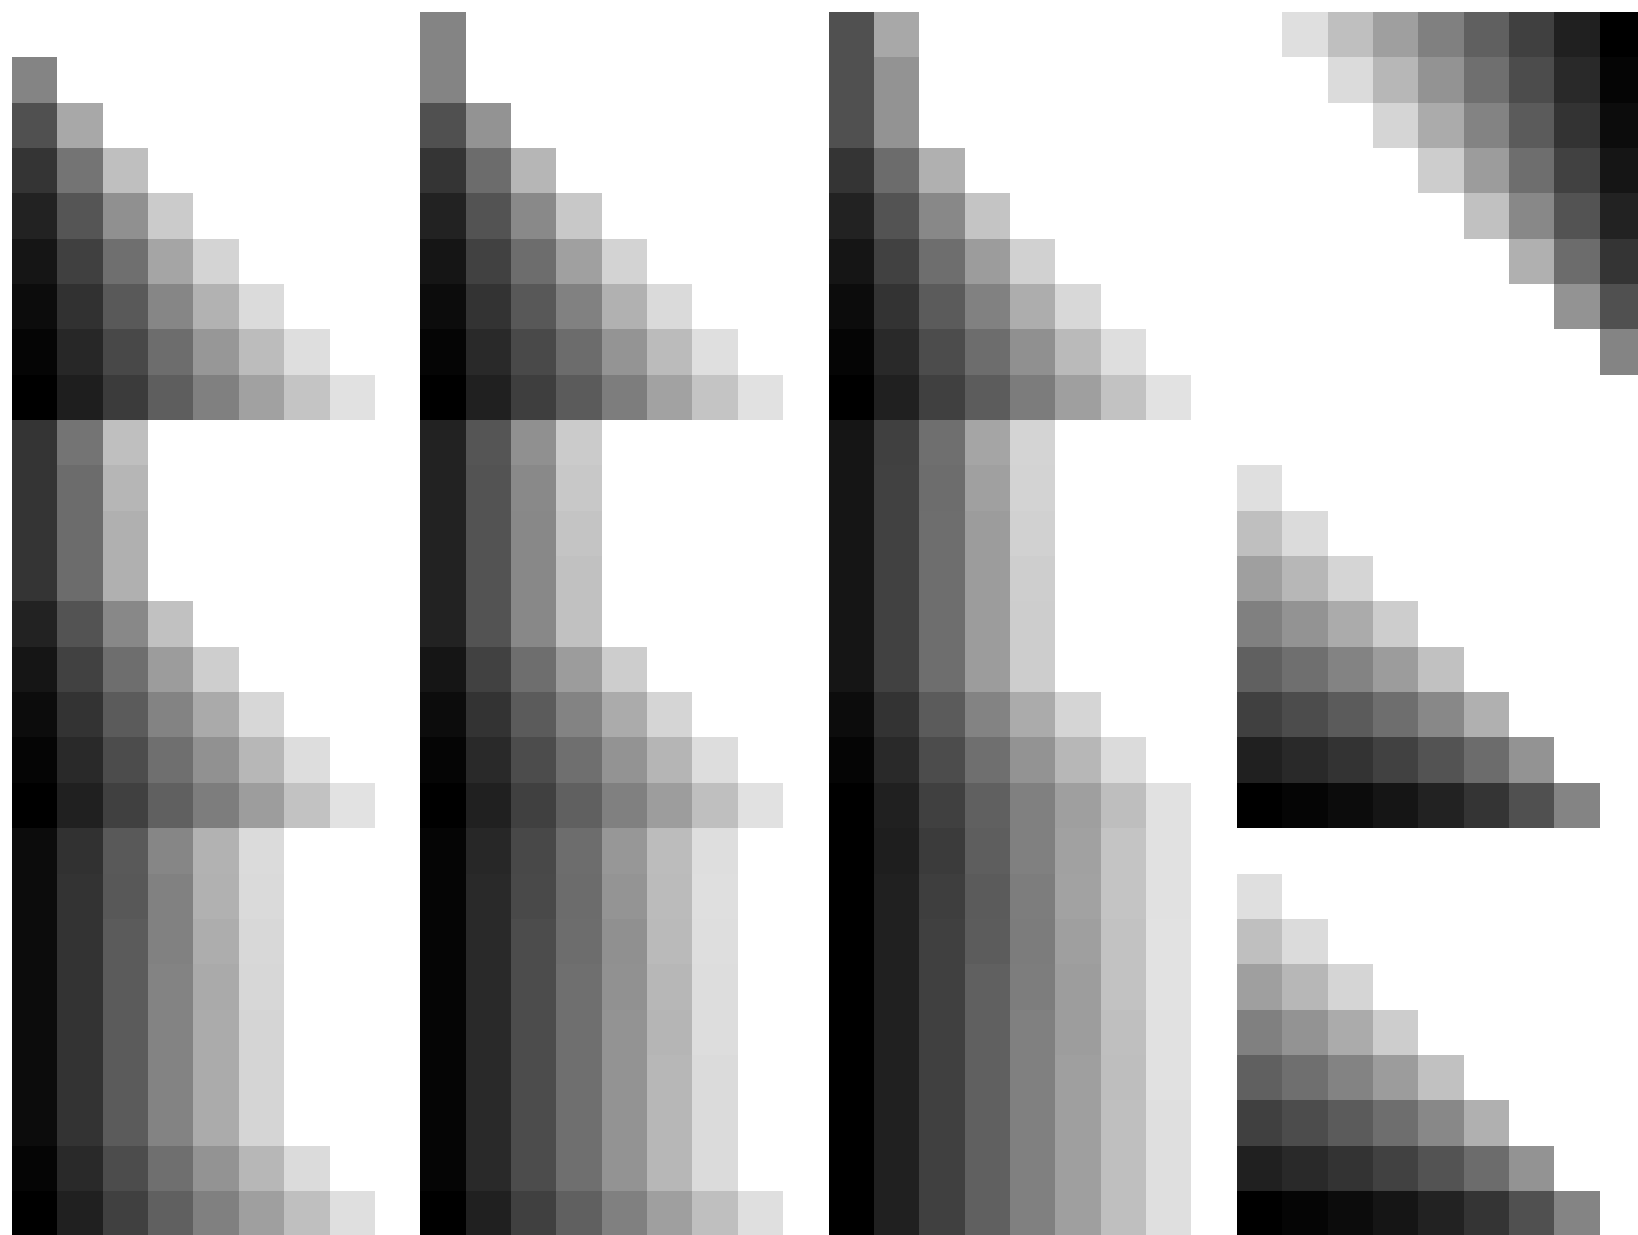


TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, *cm*yk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

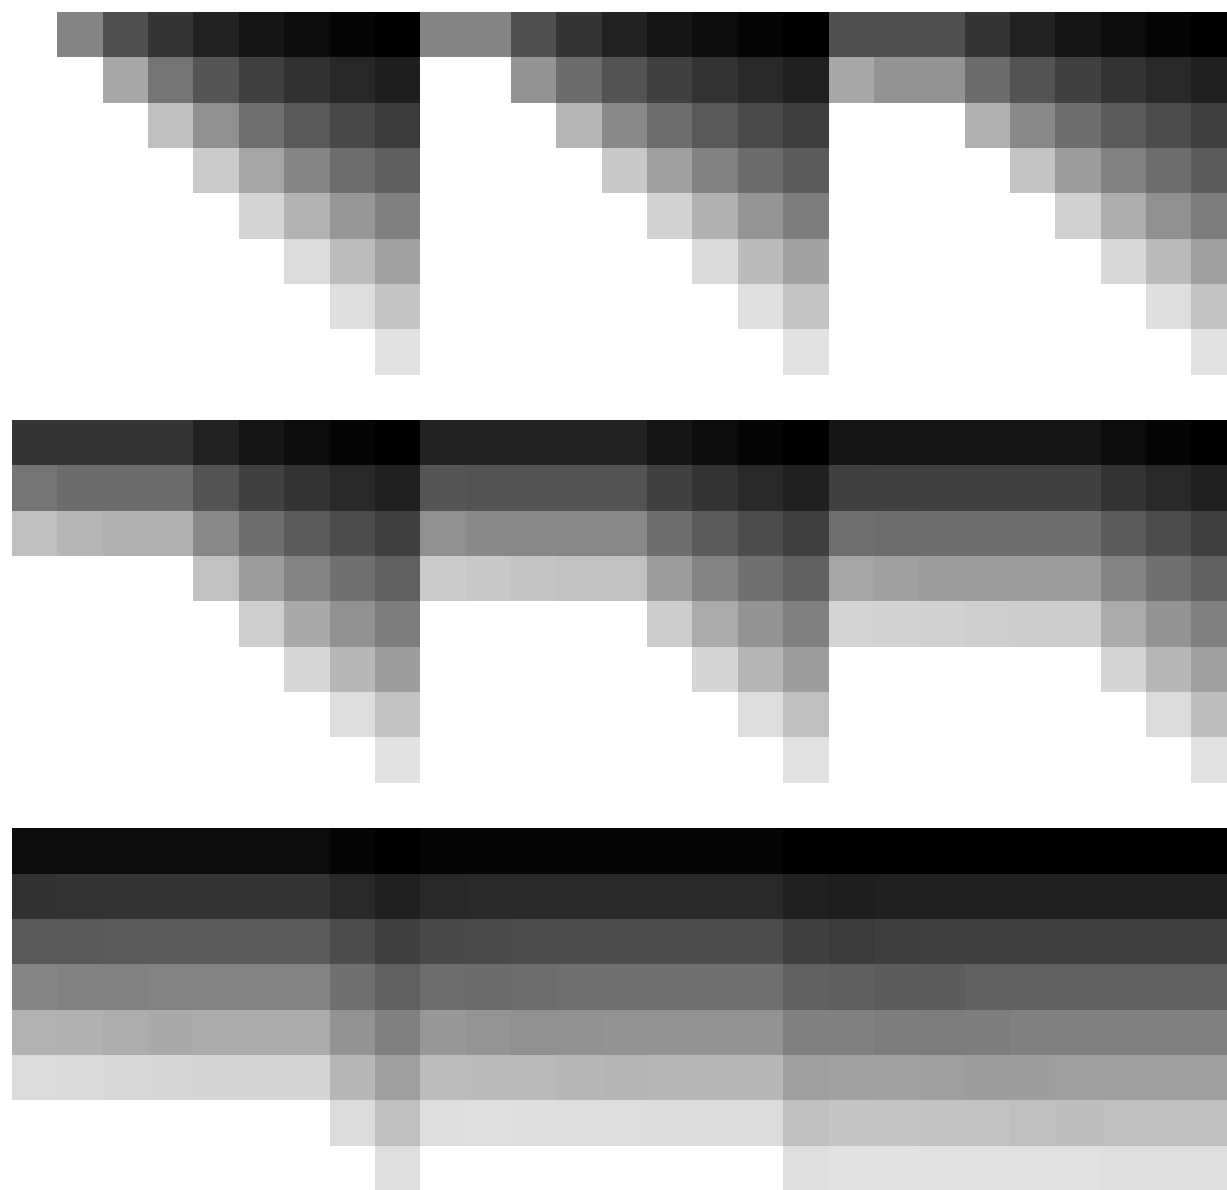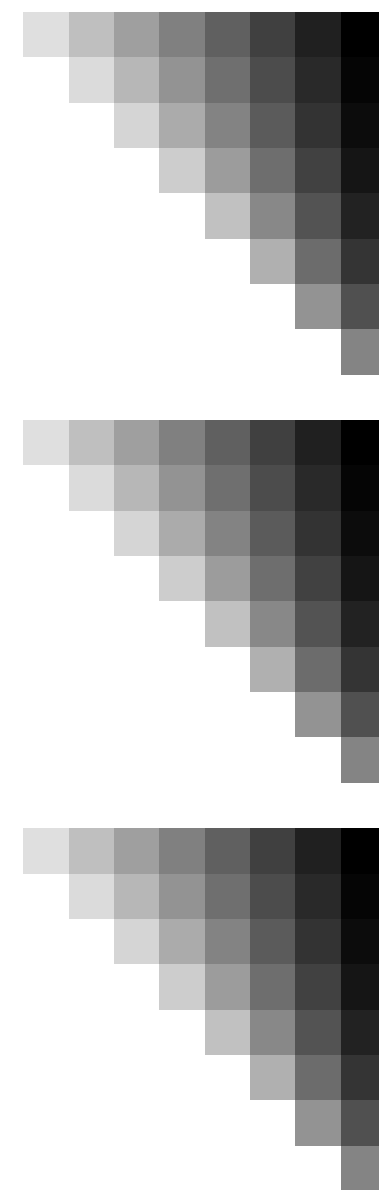

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

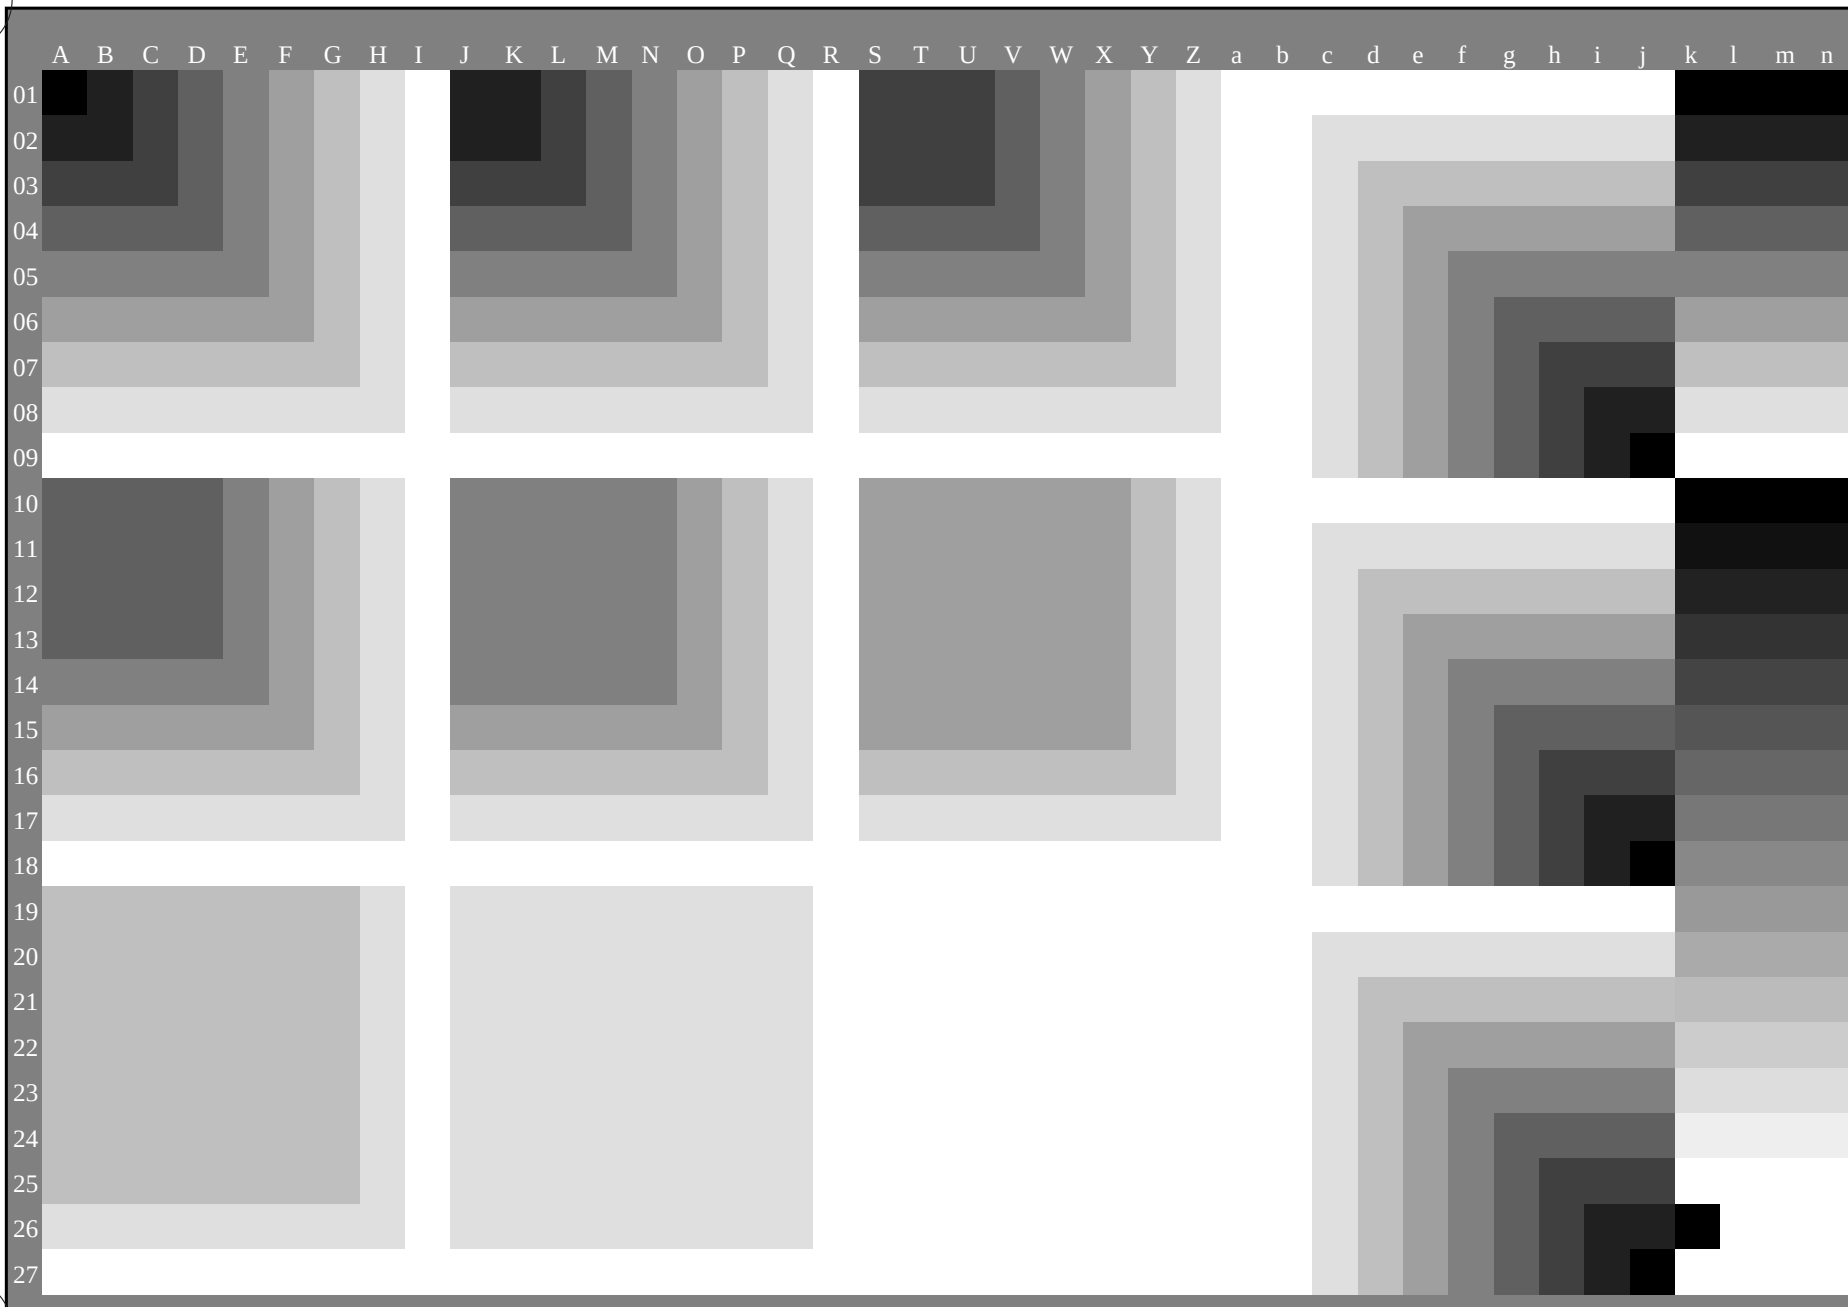

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 8/22

n/f	H1C*Fid	rgb_Fid	ic1_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Md	LabCH*Md	32.8	60.0	41.2	76.0	32.8
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.3	63.8	41.2	76.0	32.8
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.3	45.8	52.2	69.5	48.7
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	32.8	22.6	67.6	71.2	71.4
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.699	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	19.9	10.0	83.9	83.9	89.2
4/720	Y00C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.3	11.9	95.1	95.8	97.1
5/738	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.3	11.9	95.1	95.8	97.1
6/756	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.727	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	19.9	10.0	83.9	83.9	89.2
7/774	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	60.4	48.8	46.7	67.6	71.4
8/792	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7
9/792	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7
10/792	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7
11/804	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7
12/840	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	47.3	52.8	296.4
13/840	B25R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	47.3	52.8	296.4
14/832	B50R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	47.3	52.8	296.4
15/856	B75R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	47.3	52.8	296.4
16/856	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	47.3	52.8	296.4
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
18/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
19/702	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
20/720	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
21/738	Y00C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
22/756	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
23/774	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
24/792	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
25/692	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
30/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
31/218	G25B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
41/40	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	0.1	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	0.1	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	0.1	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	0.1	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	0.1	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
52/66	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	0.1	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 3.8

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_d*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 13/22

[illegible]

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

TÜB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmYm

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 17/22

[illegible]

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TTUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

PG440-7N, Seite 17/22-F

0-0031630-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 18/22

n	HIC* Fe	rgb^*Fe	icr^*Fe	$\text{hs}_\text{c}^*\text{Fe}$	rgb^*Fe	LabCh^*Fe	LabCh^*Fe	$\text{hs}_{\text{an}}^*\text{Fe}$	rgb^*Fe	DE^*Fe	LabCh^*Fe	LabCh^*Fe	n	
729	729a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	729	
730	730a	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	1.0	90.8	-3.6	730	
731	731a	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	1.0	86.1	-7.3	731	
732	732a	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.625	1.0	1.0	81.5	-10.9	732	
733	733a	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	76.9	-14.6	733	
734	734a	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	1.0	72.2	-18.3	734	
735	735a	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	1.0	67.6	-21.9	735	
736	736a	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	210	0.125	1.0	1.0	62.9	-25.6	736	
737	737a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.583	292	-43.7	52.6	3.1	58.3	-29.2	737	
738	738a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.875	89.4	7.9	5.1	9.5	32.8	-1.0	738	
739	739a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	739	
740	740a	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	210	0.75	0.875	0.875	81.1	-3.6	740	
741	741a	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	210	0.625	0.875	0.875	76.4	-7.3	741	
742	742a	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.875	71.8	-10.9	742	
743	743a	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	210	0.375	0.875	0.875	67.1	-14.6	743	
744	744a	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	210	0.25	0.875	0.875	62.5	-18.3	744	
745	745a	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	210	0.125	0.875	0.875	57.9	-21.9	745	
746	746a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.875	53.2	-25.6	746	
747	747a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.75	83.4	15.9	747
748	748a	0.875	0.75	0.75	0.125	0.812	390	0.875	0.75	0.75	78.7	7.9	748	
749	749a	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	749	
750	750a	0.625	0.75	0.75	0.375	0.687	210	0.625	0.75	0.75	71.3	-3.6	750	
751	751a	0.5	0.75	0.75	0.5	0.625	210	0.5	0.75	0.75	66.7	-7.3	751	
752	752a	0.375	0.75	0.75	0.625	0.562	210	0.375	0.75	0.75	62.1	-10.9	752	
753	753a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	210	0.25	0.75	0.75	57.4	-14.6	753	
754	754a	0.125	0.75	0.75	0.875	0.437	210	0.125	0.75	0.75	52.8	-18.3	754	
755	755a	0.0	0.75	0.75	1.0	0.583	292	-43.7	52.6	3.1	58.3	-29.2	755	
756	756a	0.875	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	0.875	0.625	0.625	73.7	15.9	756
757	757a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.75	390	0.75	0.625	0.625	68.7	7.9	757	
758	758a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	758	
759	759a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.5	0.625	0.625	61.6	-3.6	759	
760	760a	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.375	0.625	0.625	57.0	-7.3	760	
761	761a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.25	0.625	0.625	52.3	-10.9	761	
762	762a	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.125	0.625	0.625	47.7	-14.6	762	
763	763a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.625	0.625	43.1	-18.3	763	
764	764a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.5	71.4	31.9	764	
765	765a	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	0.875	0.5	0.5	67.7	23.9	765
766	766a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.625	390	0.75	0.5	0.5	64.0	15.9	766	
767	767a	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.625	0.5	0.5	60.2	7.9	767
768	768a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	768	
769	769a	0.375	0.5	0.5	0.375	0.437	210	0.375	0.5	0.5	51.9	-3.6	769	
770	770a	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	210	0.25	0.5	0.5	47.3	-7.3	770	
771	771a	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	210	0.125	0.5	0.5	42.6	-10.9	771	
772	772a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	210	0.0	0.5	0.5	38.0	-14.6	772	
773	773a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.375	65.4	39.9	773
774	774a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	0.875	0.375	0.375	61.6	31.9	774
775	775a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.375	57.9	23.9	775
776	776a	0.625	0.375	0.375	0.625	0.5	390	0.625	0.375	0.375	54.2	15.9	776	
777	777a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	50.5	7.9	777
778	778a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	778	
779	779a	0.25	0.375	0.375	0.25	0.312	210	0.25	0.375	0.375	42.2	-3.6	779	
780	780a	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	210	0.125	0.375	0.375	37.5	-7.3	780	
781	781a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.375	32.9	-10.9	781	
782	782a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.25	59.3	47.9	782
783	783a	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.25	0.25	55.6	39.9	783
784	784a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	390	0.75	0.25	0.25	51.9	31.9	784	
785	785a	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	390	0.625	0.25	0.25	48.2	23.9	785
786	786a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	360	0.5	0.25	0.25	44.5	15.9	786	
787	787a	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	390	0.375	0.25	0.25	40.8	7.9	787
788	788a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	788	
789	789a	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	210	0.125	0.25	0.25	32.5	-3.6	789	
790	790a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	210	0.0	0.25	0.25	27.8	-7.3	790
791	791a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.125	53.3	55.8	791
792	792a	0.875	0.125	0.125	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.125	49.6	47.9	792	
793	793a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.375	390	0.75	0.125	0.125	45.9	39.9	793
794	794a	0.625	0.125	0.125	0.625	0.5	0.375	390	0.625	0.125	0.125	42.2	31.9	794
795	795a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	38.5	23.9	795
796	796a	0.375	0.125	0.125	0.375	0.25	0.25	390	0.375	0.124	0.124	34.8	15.9	796
797	797a	0.25	0.125	0.125	0.25	0.25	0.187	390	0.25	0.125	0.125	31.1	7.9	797
798	798a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	798	
799	799a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.125	22.7	-3.6	799	
800	800a	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.125	0.125	22.7	0.0	800
801	801a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.0	47.3	63.8	801
802	802a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.390	0.75	0.0	0.0	43.6	55.8	802	
803	803a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.0	36.2	39.9	803
804	804a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	32.5	31.9	804
805	805a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	390	0.375	0.0	0.0	28.8	23.9	805
806	806a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	390	0.25	0.0	0.0	25.1	15.9	806
807	807a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.0	21.4	7.9	807
808	808a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	808	

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_d

Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmyk$

PG440-7N, Seite 18/22-F

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, de=

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

n	HIC ^{Fe} _d	rgb^{Fe}	lcr^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$
881	891	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
891	891	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
892	892	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
893	893	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
894	894	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
895	895	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
896	896	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
897	897	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
898	898	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
899	899	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
900	900	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
901	901	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
902	902	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
903	903	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
904	904	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
905	905	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
906	906	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
907	907	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
908	908	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
909	909	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
910	910	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
911	911	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
912	912	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
913	913	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
914	914	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
915	915	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
916	916	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
917	917	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
918	918	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
919	919	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
920	920	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
921	921	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
922	922	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
923	923	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
924	924	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
925	925	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
926	926	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
927	927	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
928	928	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
929	929	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
930	930	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
931	931	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
932	932	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
933	933	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
934	934	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
935	935	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
936	936	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
937	937	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
938	938	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
939	939	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
940	940	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
941	941	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
942	942	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
943	943	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
944	944	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
945	945	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
946	946	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
947	947	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
948	948	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
949	949	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
950	950	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
951	951	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
952	952	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
953	953	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
954	954	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
955	955	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
956	956	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
957	957	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
958	958	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
959	959	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
960	960	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
961	961	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
962	962	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
963	963	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
964	964	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
965	965	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
966	966	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
967	967	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
968	968	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
969	969	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
970	970	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
971	971	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875

PG440-7N, Seite 20/22-F



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TTUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

[illegible]



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/22



n	HC*	rgb*	lcr*	hs*	rgb*	LabCh*	rgb*	LabCh*	DF*	hsm*	rgb*	LabCh*	DF*	hsm*	rgb*	LabCh*
1053	10534	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	10544	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	10554	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	10564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	10574	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	10584	0.133	0.133	0.133	0.133	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	10594	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	10604	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	10614	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	10624	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	10634	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	10644	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	10654	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	10664	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	10674	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	10684	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	10694	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	10704	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	10714	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	10724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	10734	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	10744	0.133	0.133	0.133	0.133	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	10754	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	10764	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	10774	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	10784	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	10794	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0	0-0032130-F0
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*