

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI39/PI39LON1.TXT> / .PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/1

Tavola 3 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti A e P4000; stampante laser (CMYK)

Serie:
metamerico
m
A

intermedia
z
A/P4000

metamerico
m
P4000

metamerico
m
A

grigi
g
A/P4000

metamerico
m
P4000

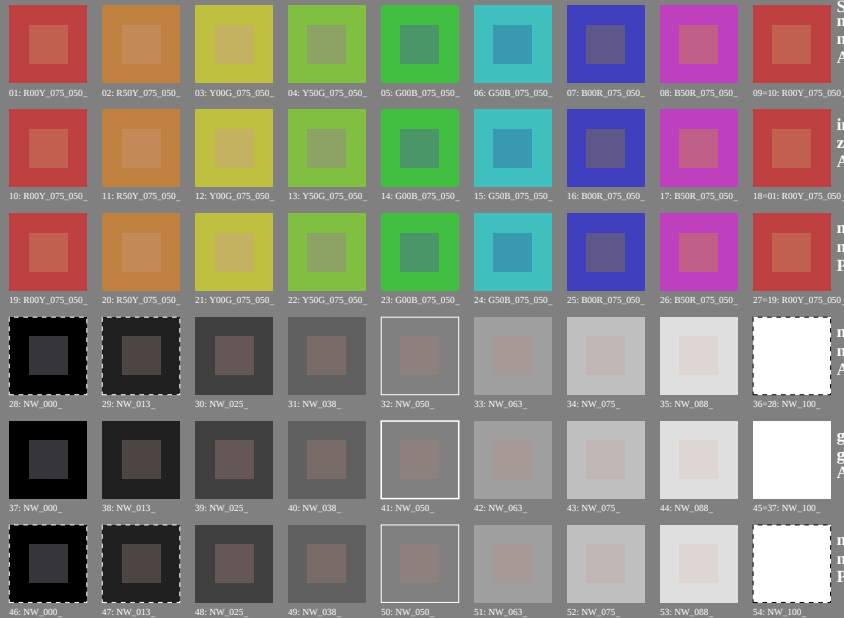


Grafico TUB-PI39; riproduzione del colore
54 colori; metamerica per A&P4000; tecnologia di immagine
Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

iscrizione TUB: 20160501-PI39/PI39LON1.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser

TUB materiale: code=thadla

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI39/PI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbnetrik>