


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI40/PI40.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

iscrittione TUB: 20160501-PI40/PI40L0NP.PDF /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=th4ta

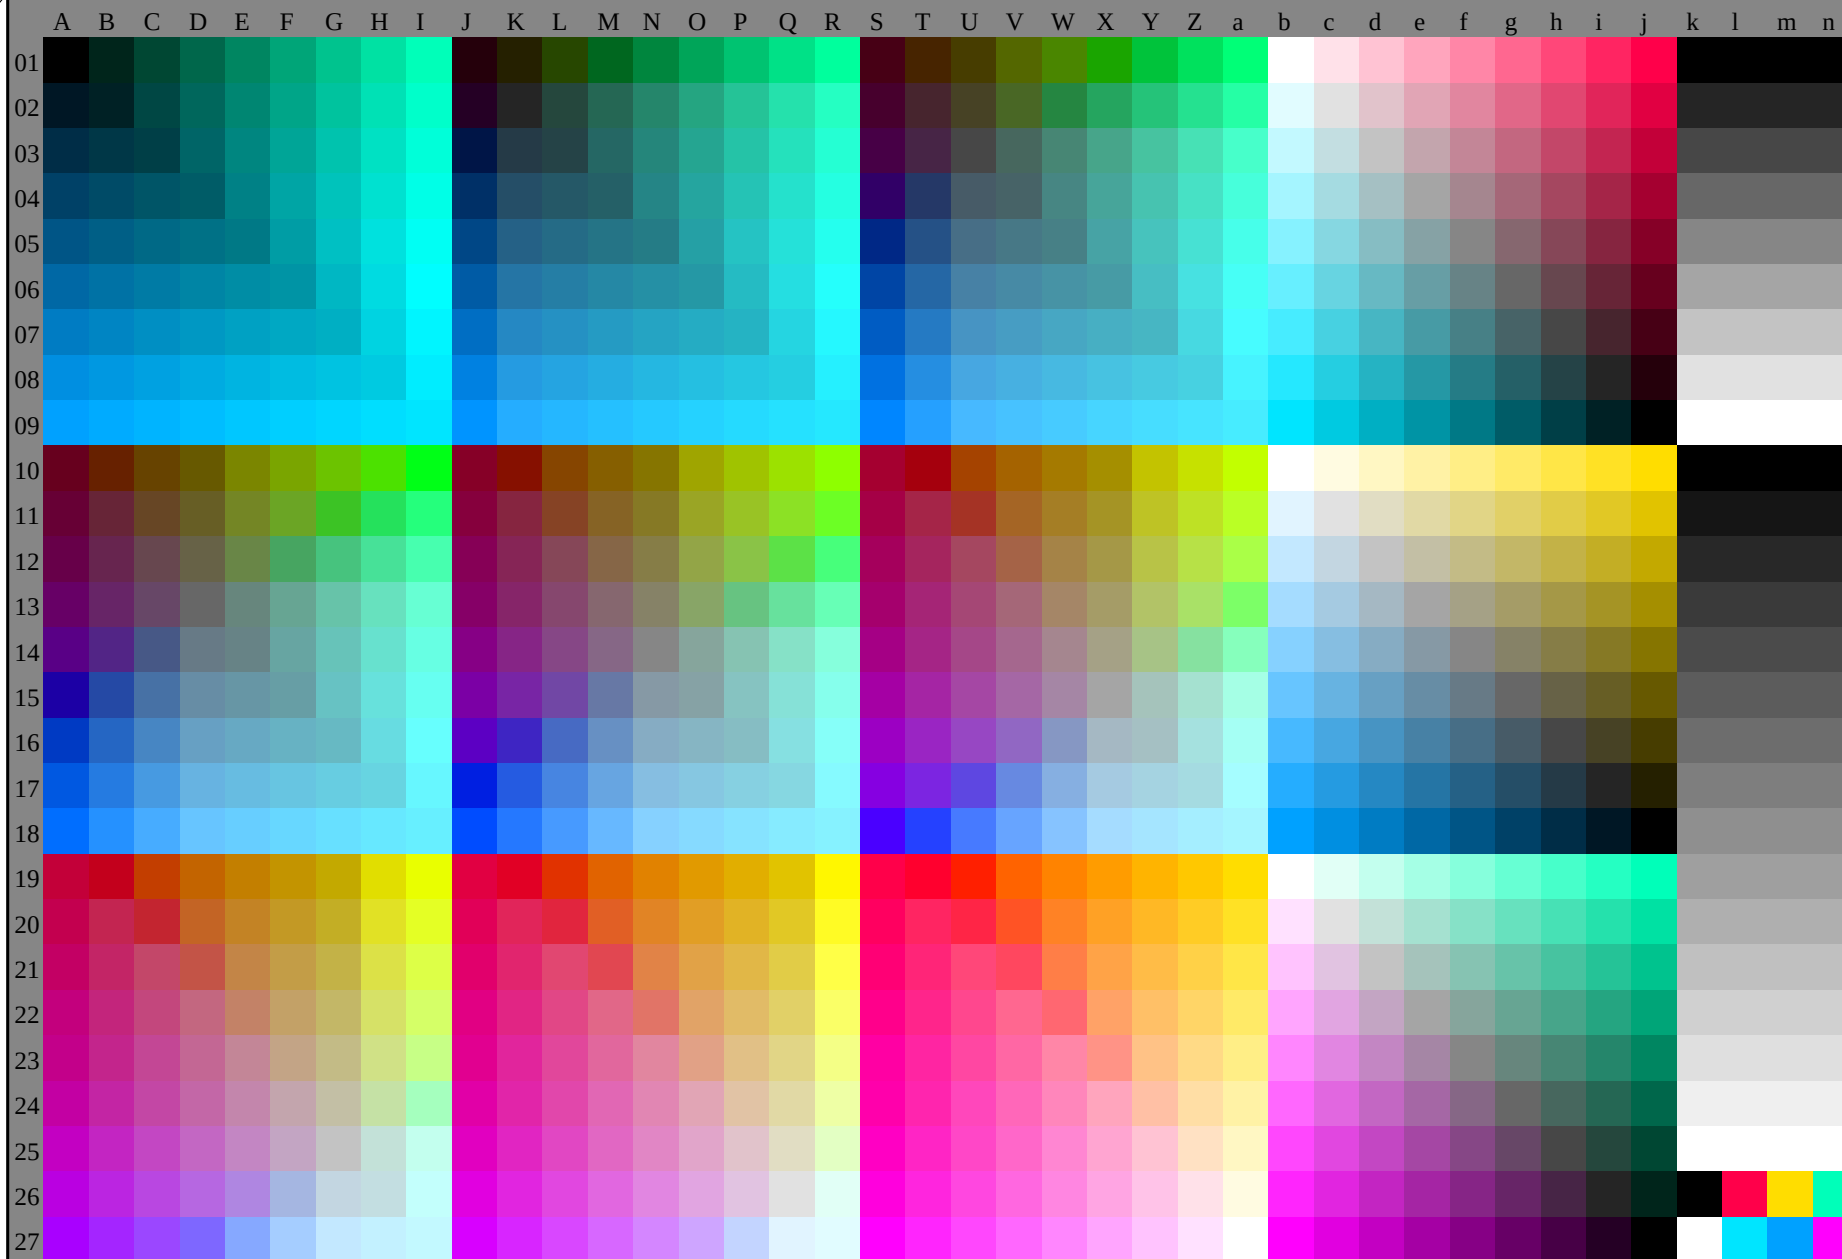

4-013130-L0

PI400-71

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n):  $rgb(A_n)$ , 3D = 0

Grafico TUB-PI40; grafico per il test  
 1080 colori di norma, 3D=0, de=1, sRGB

Input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 Output: trasferire a  $rgb_e$

4-013130-F0

C

M

Y

O

L

V

C