


<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI49/PI49L0NP.PDF> /PS; Output di trasferimento

N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 2/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI49/PI49.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI49/PI49L0NP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=th4ta
TUB

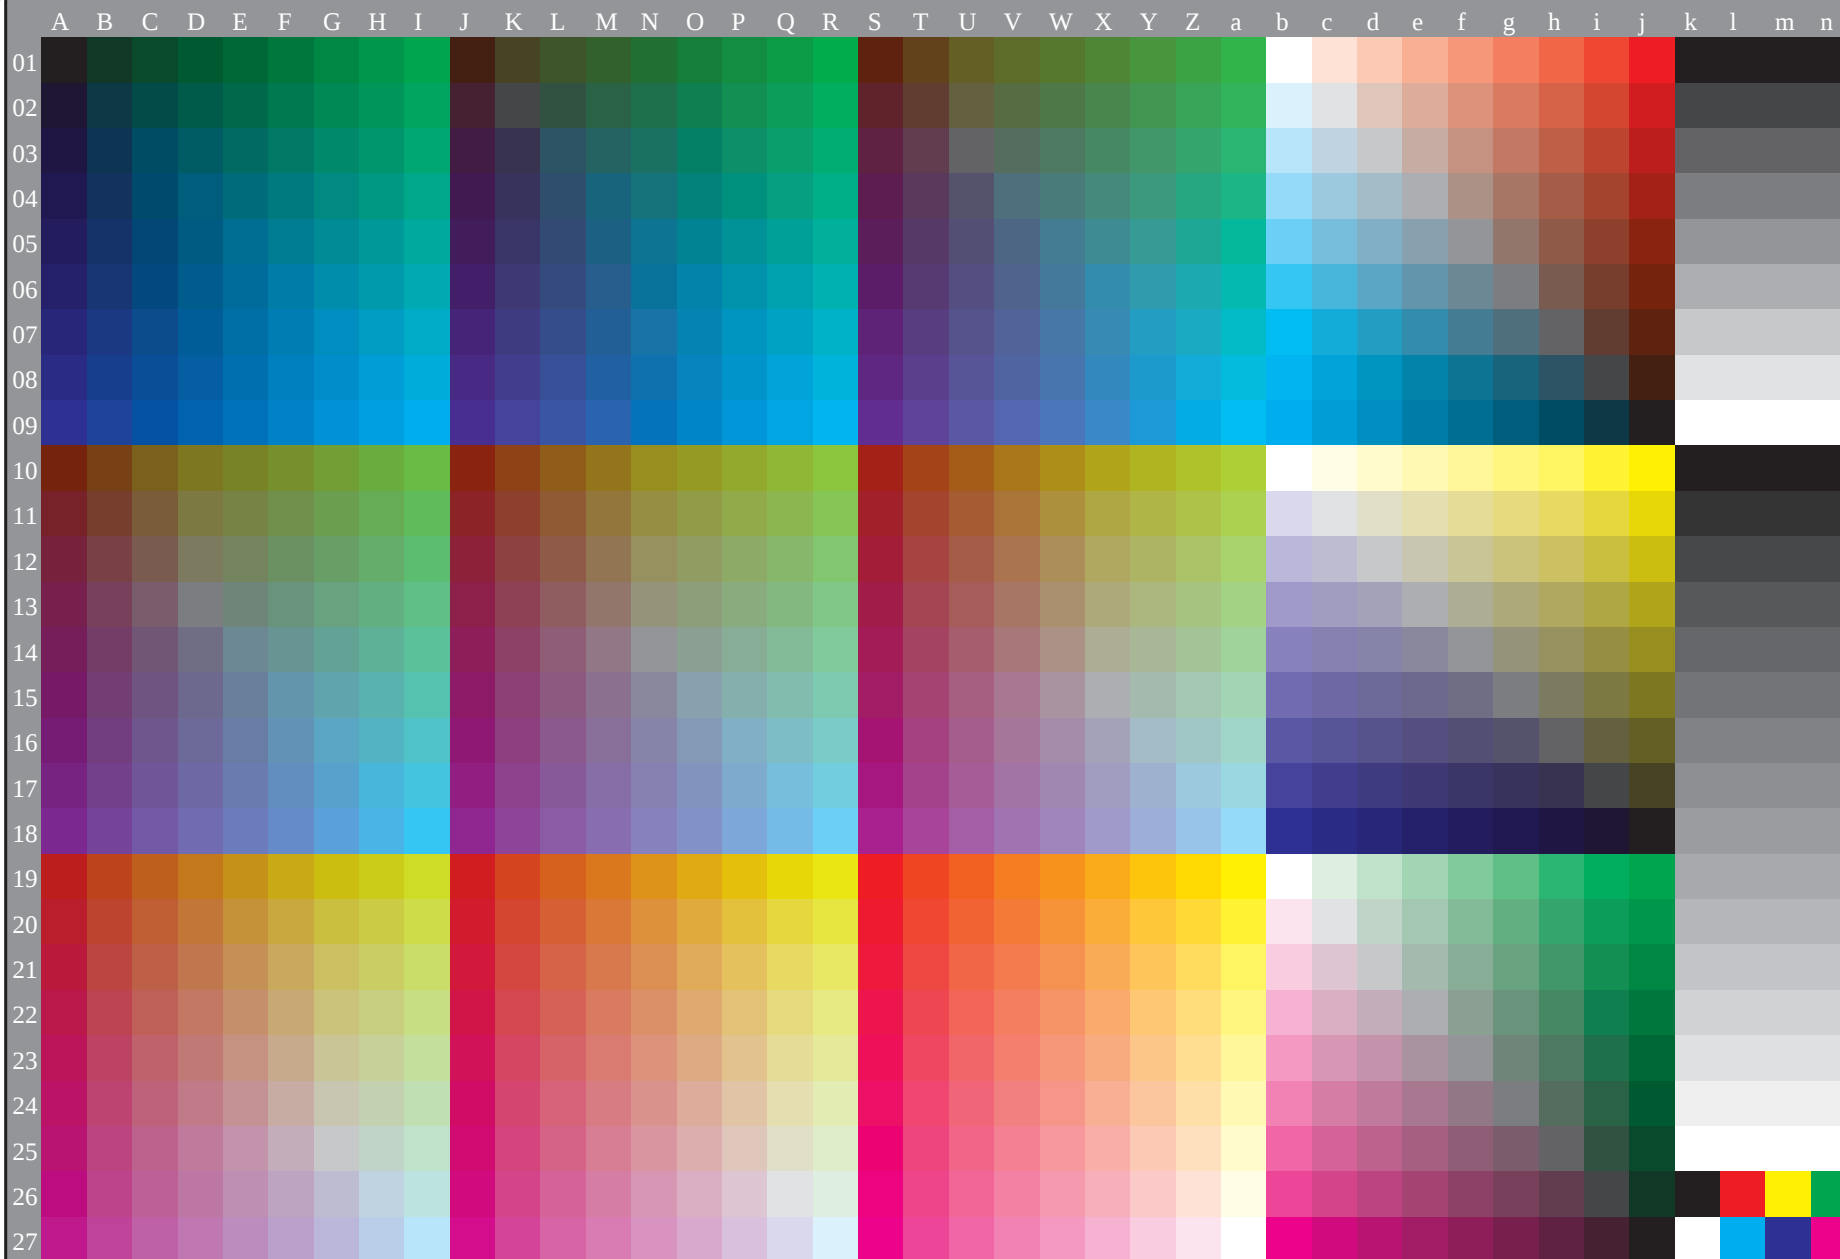

4-003130-L0

PI490-70

Grafico TUB-PI49; grafico per il test
1080 colori di norma, 3D=0, de=0, cmyk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

4-003130-F0