


<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI49/PI49L0NP.PDF> /.PS; Output di trasferimento  
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 2/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI49/PI49.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI49/PI49L0NP.PDF /.PS  
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta  
separazione cmyk6 (CMYK)

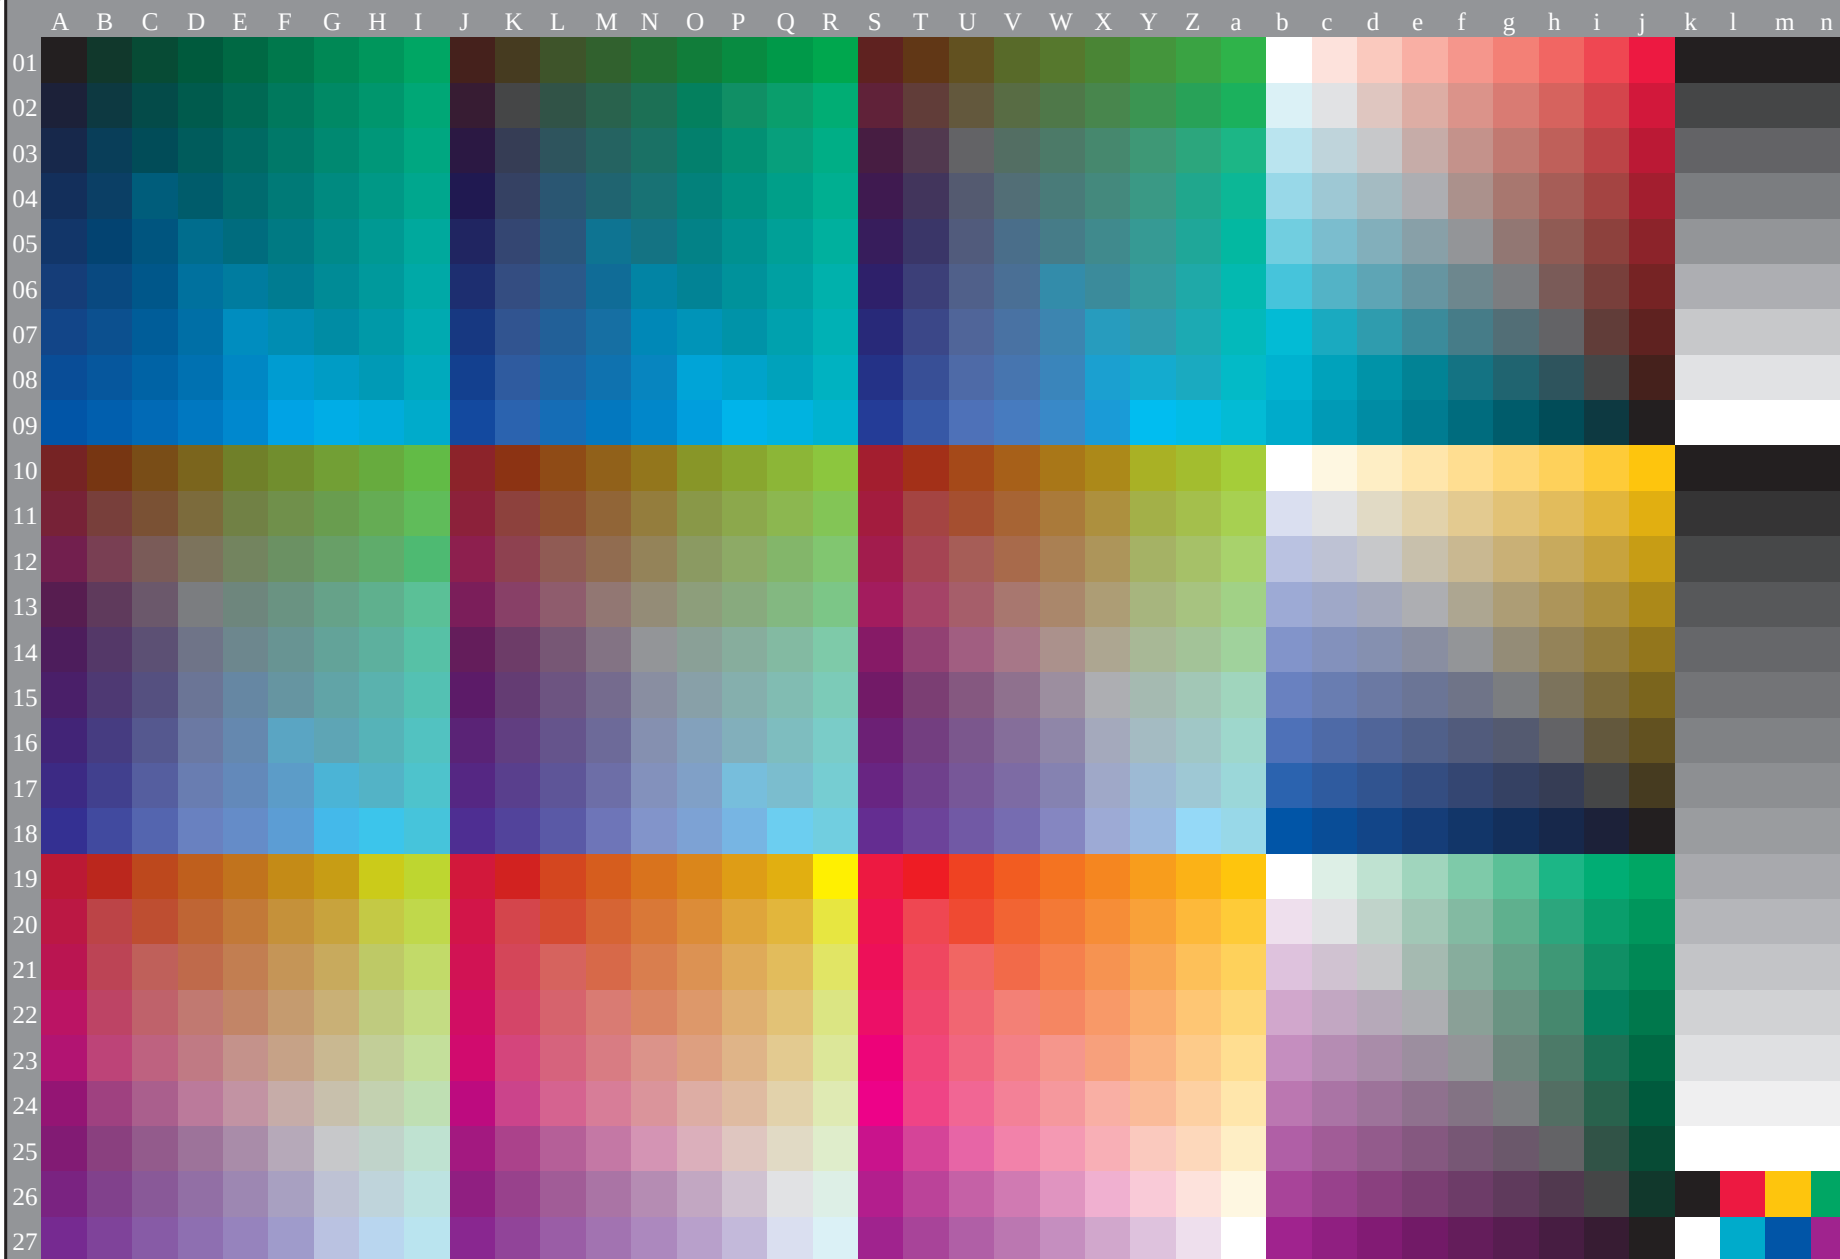

4-013130-L0

PI490-71

Grafico TUB-PI49; grafico per il test  
1080 colori di norma, 3D=0, de=1, cmyk

Input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Output: trasferire a  $cmyk_e$

4-013130-F0