


Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK)



Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK); *rgb*→*rgb_d*

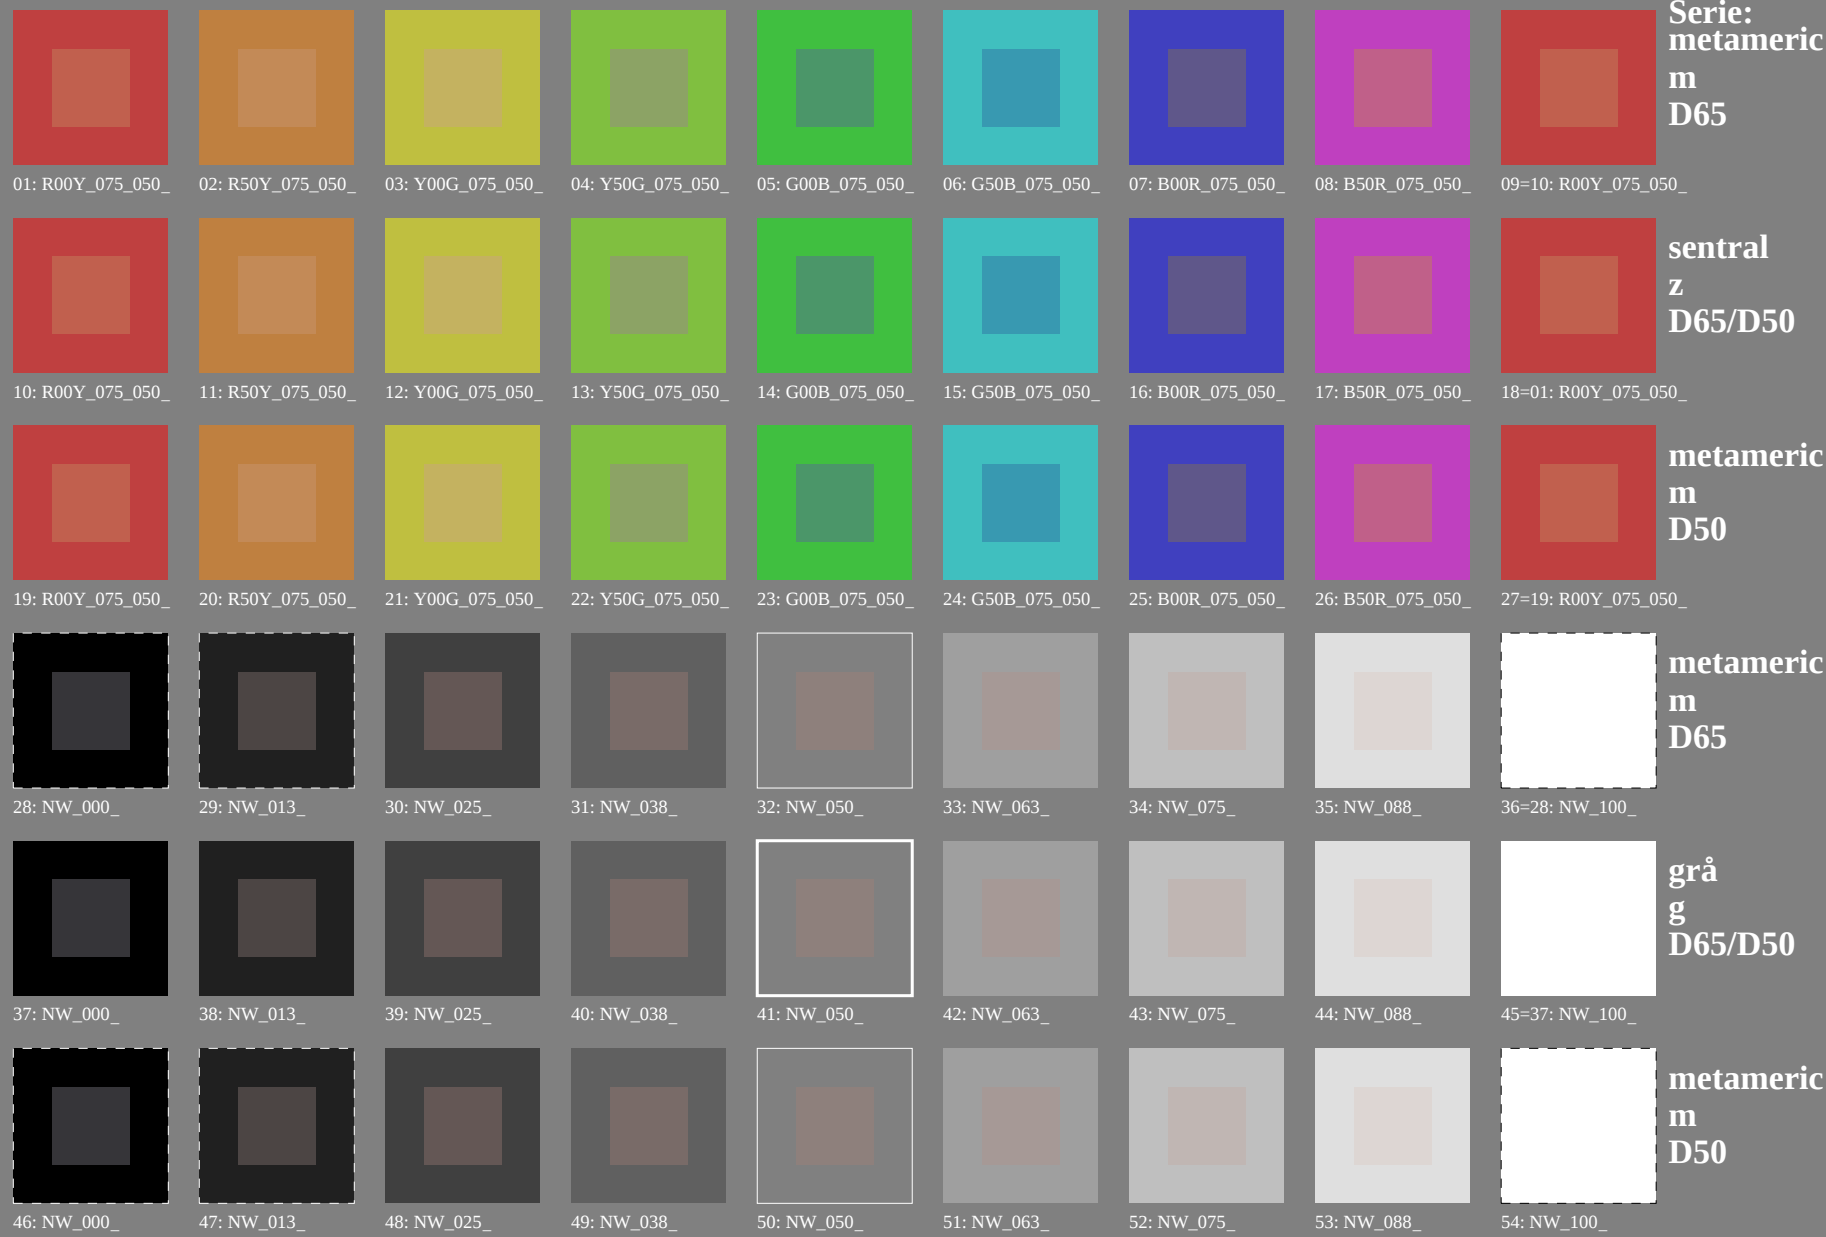

Serie:
metameric
m
D65

sentral
z
D65/D50

metameric
m
D50

metameric
m
D65

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N=24.3, -5.6, -6.8
*Lab**W=95.6, 1.4, -5.0

grå
g
D65/D50

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9

metameric
m
D50


*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9
*Lab**N=24.0, -5.6, -7.3
*Lab**W=95.5, 0.9, -5.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN23/PN23L0NP.PDF> /.PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20130201-PN23/PN23L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK)

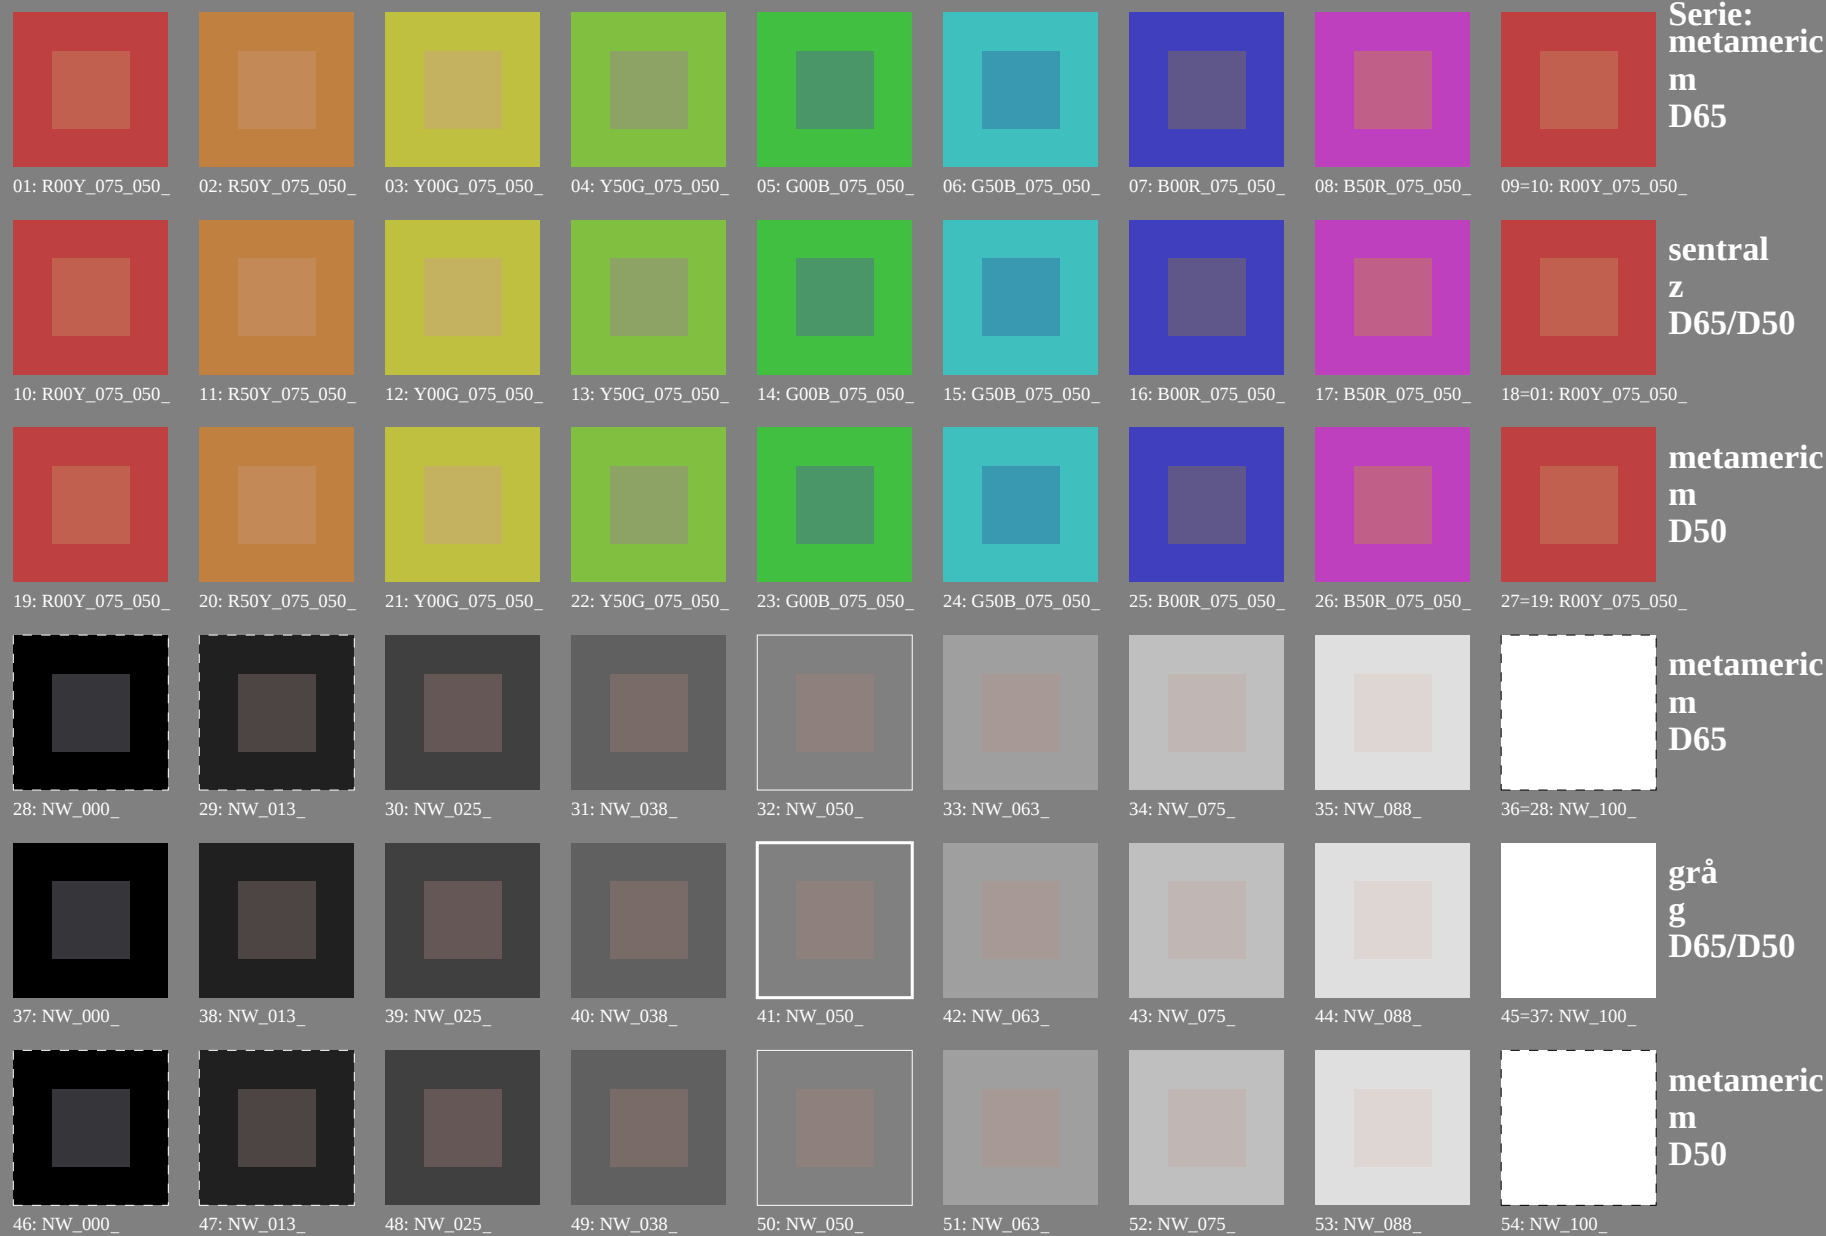

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_e$

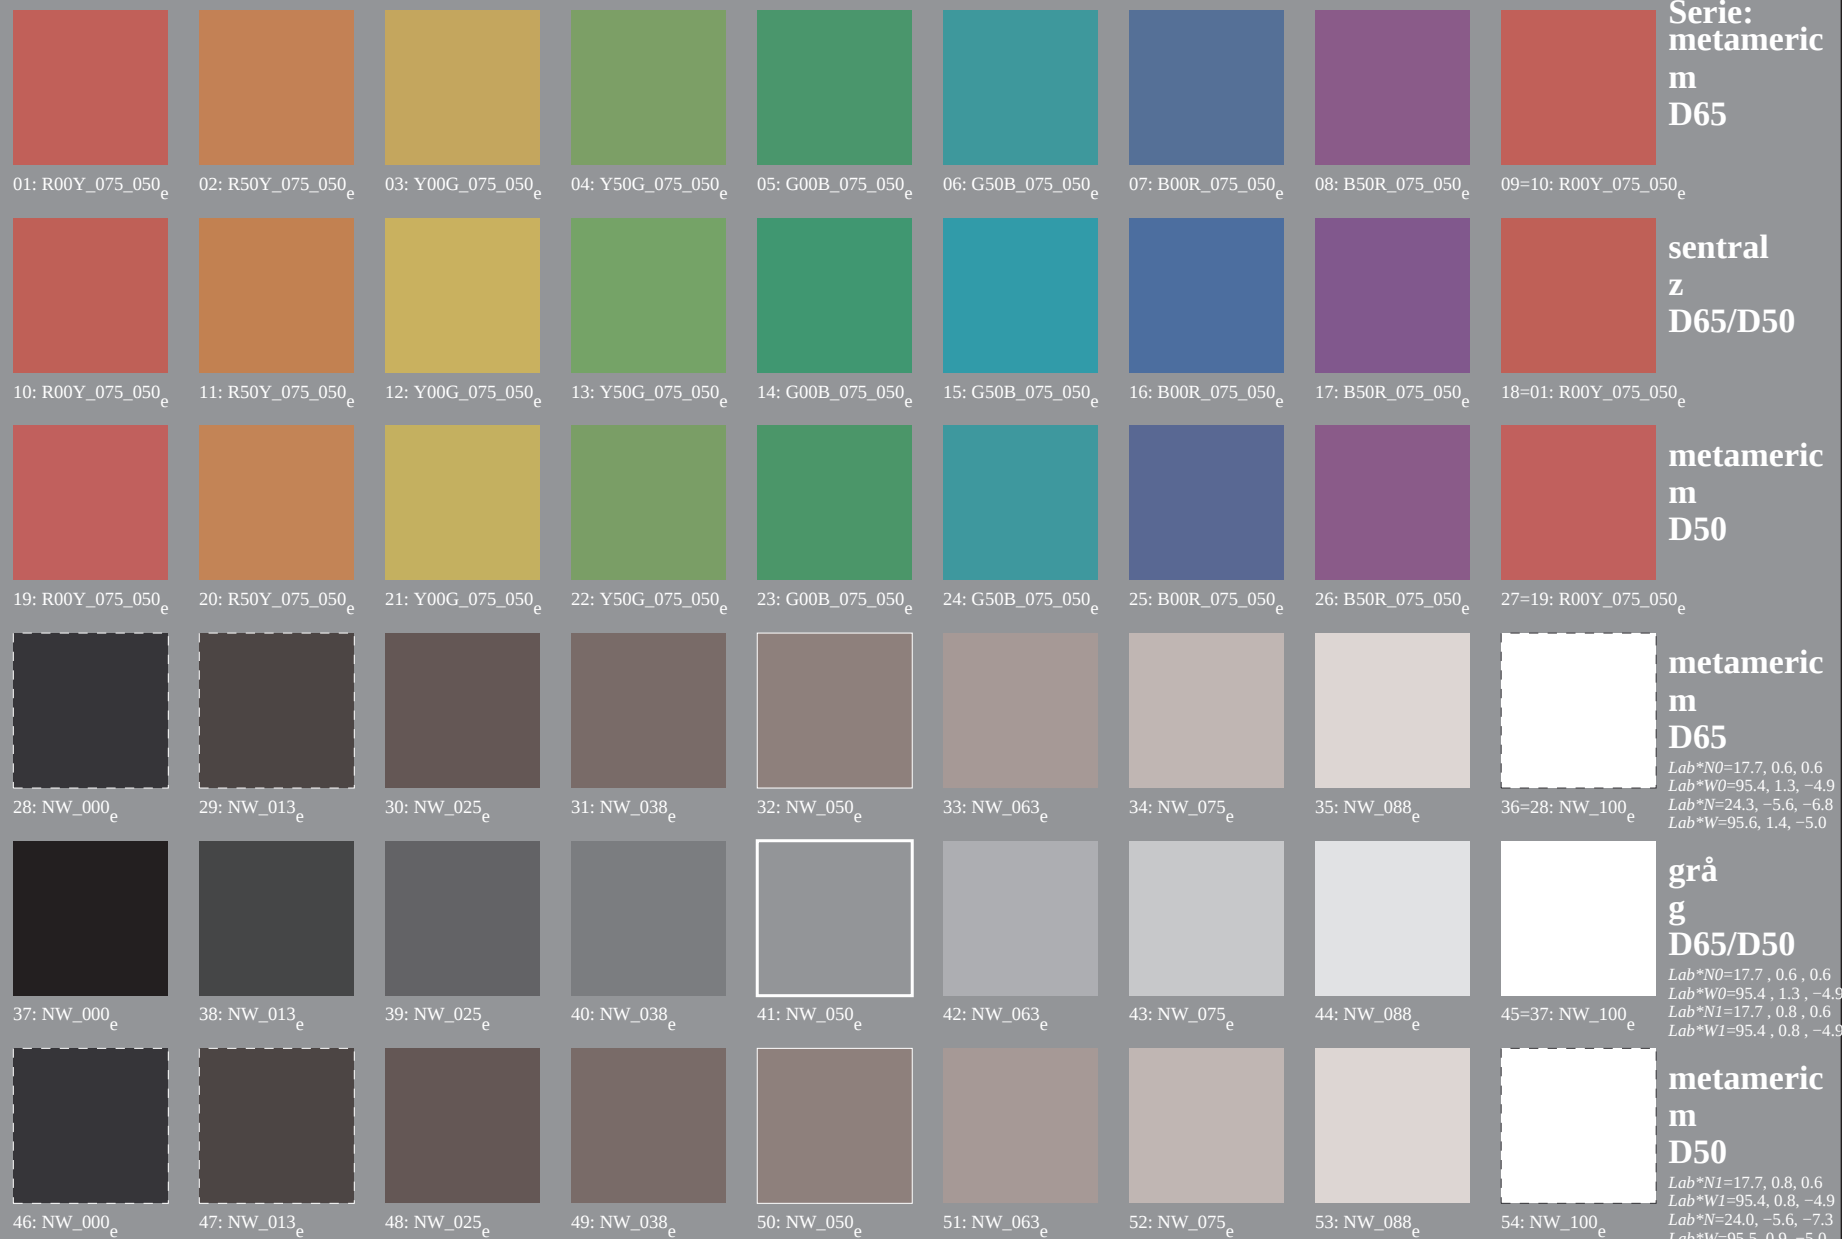

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN23/PN23L0NP.PDF> /.PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN23/PN23L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)