


Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0)

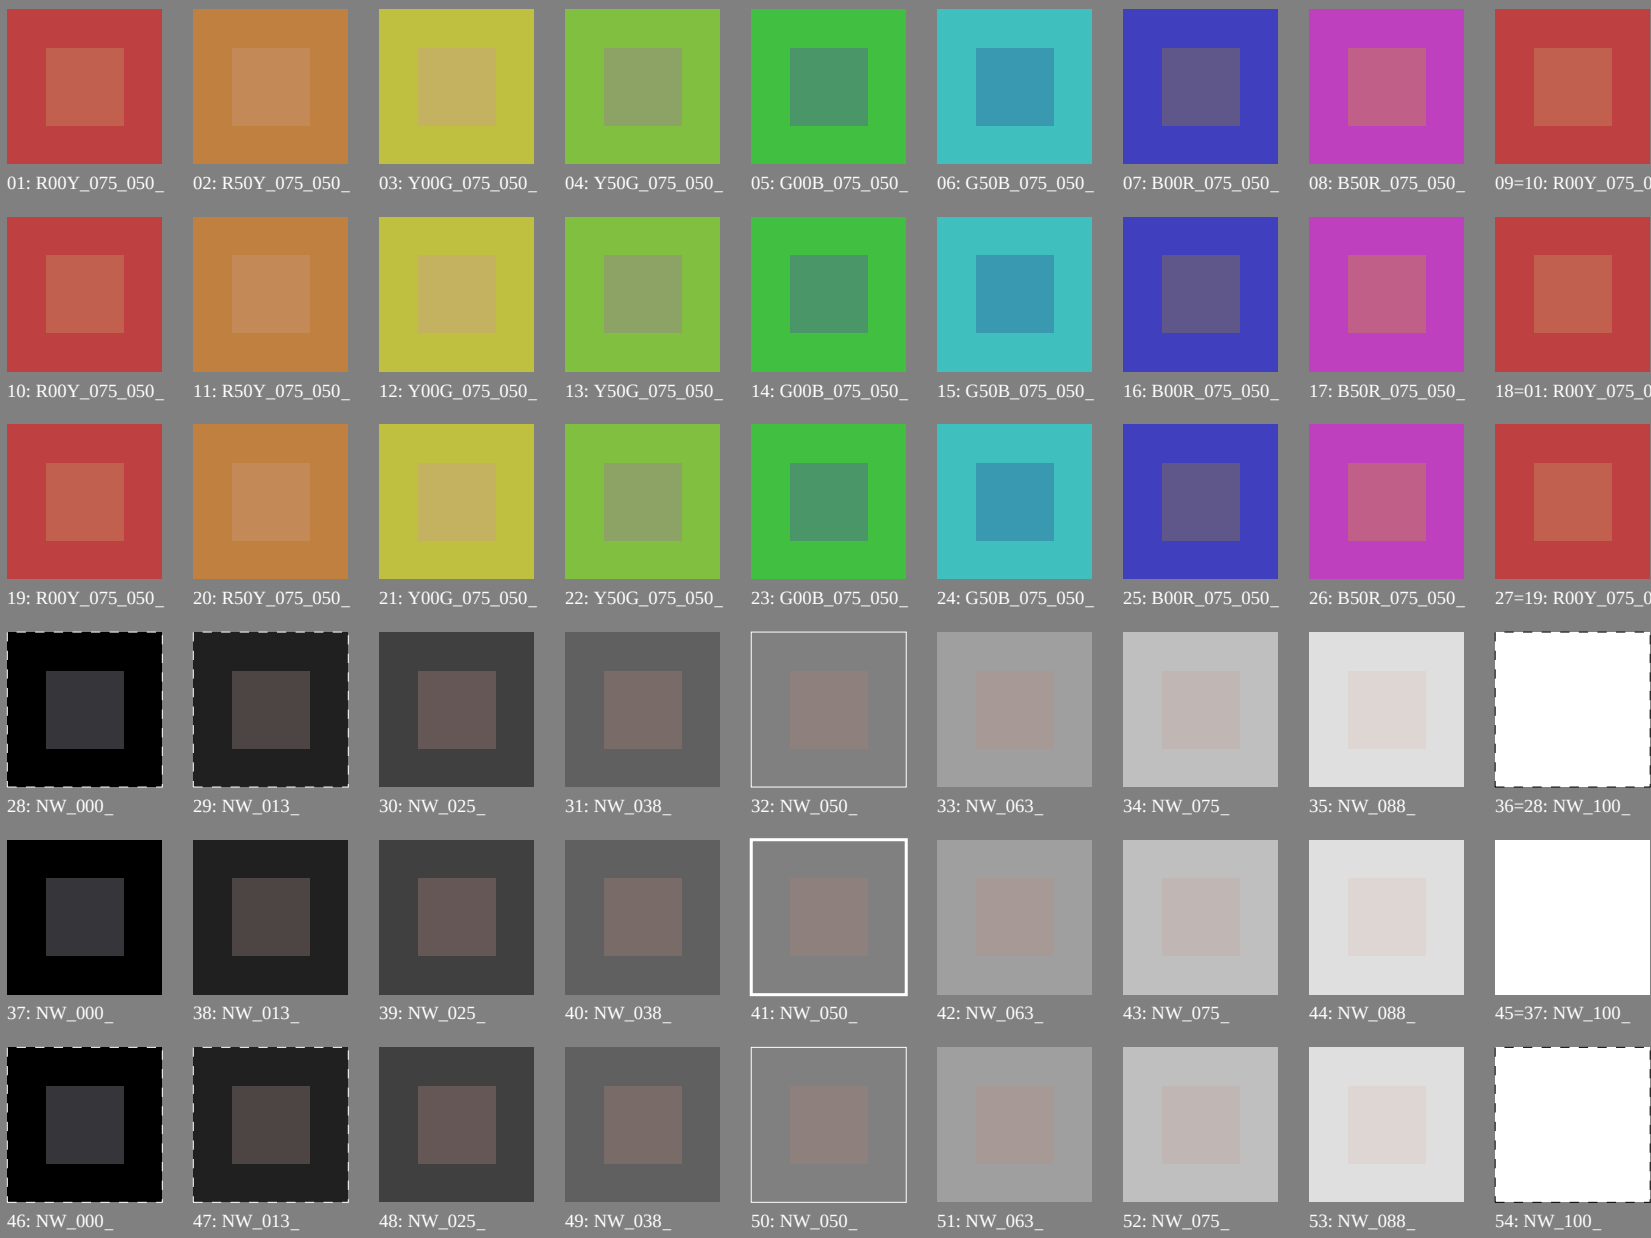

Serie:
metameric
m
D65

sentral
z
D65/D50

metameric
m
D50

metameric
m
D65

grå
g
D65/D50

metameric
m
D50

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0); *rgb*→*rgb*_d



Serie:
metameric
m
D65

sentral
z
D65/D50

metameric
m
D50

metameric
m
D65

grå
g
D65/D50


metameric
m
D50

Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6
Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9
Lab*N=24.3, -5.6, -6.8
Lab*W=95.6, 1.4, -5.0

Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6
Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6
Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9

Lab*N=17.7, 0.8, 0.6
Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9
Lab*N=24.0, -5.6, -7.3
Lab*W=95.5, 0.9, -5.0

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0)

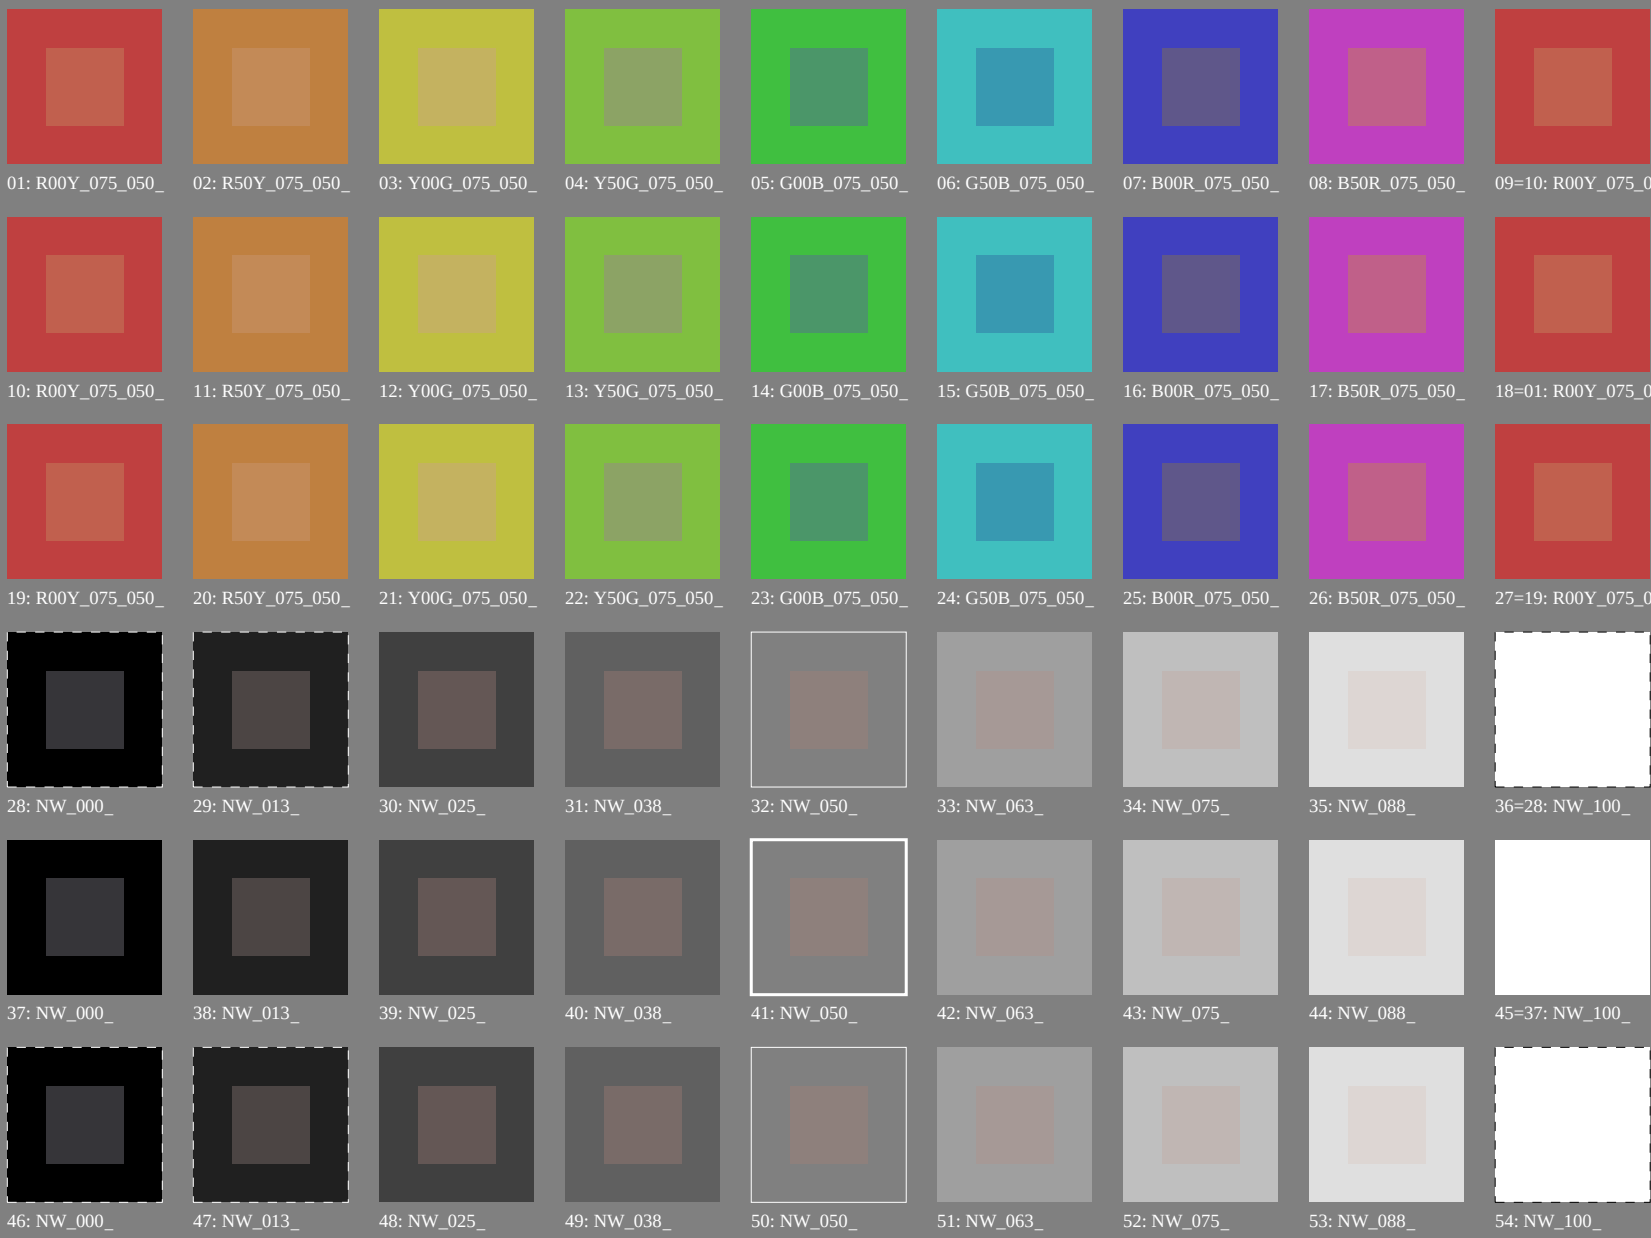

Serie:
metameric
m
D65

sentral
z
D65/D50

metameric
m
D50


metameric
m
D65

grå
g
D65/D50

metameric
m
D50

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN26/PN26.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_e$

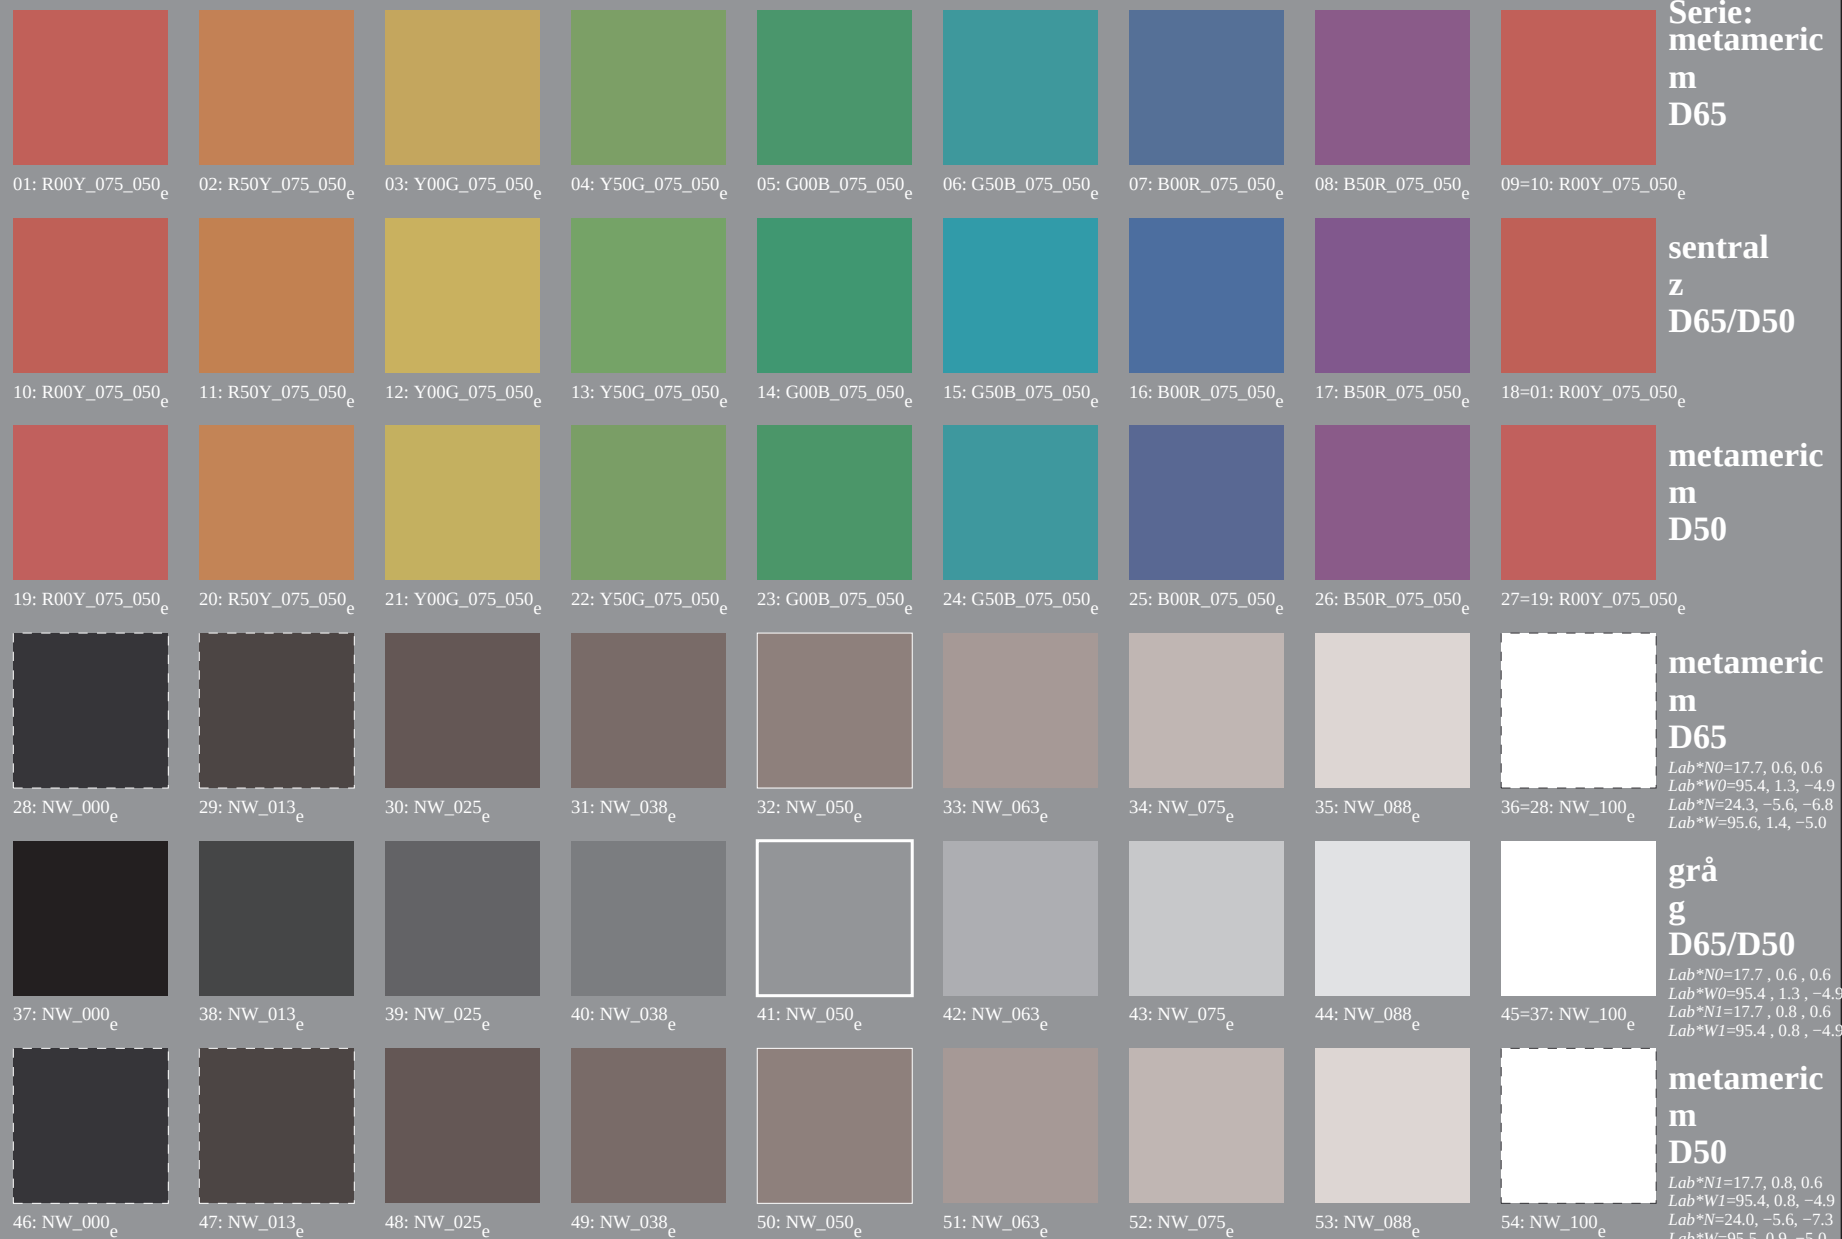

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN26/PN26L0NA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN26/PN26L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta