


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS44/PS44.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

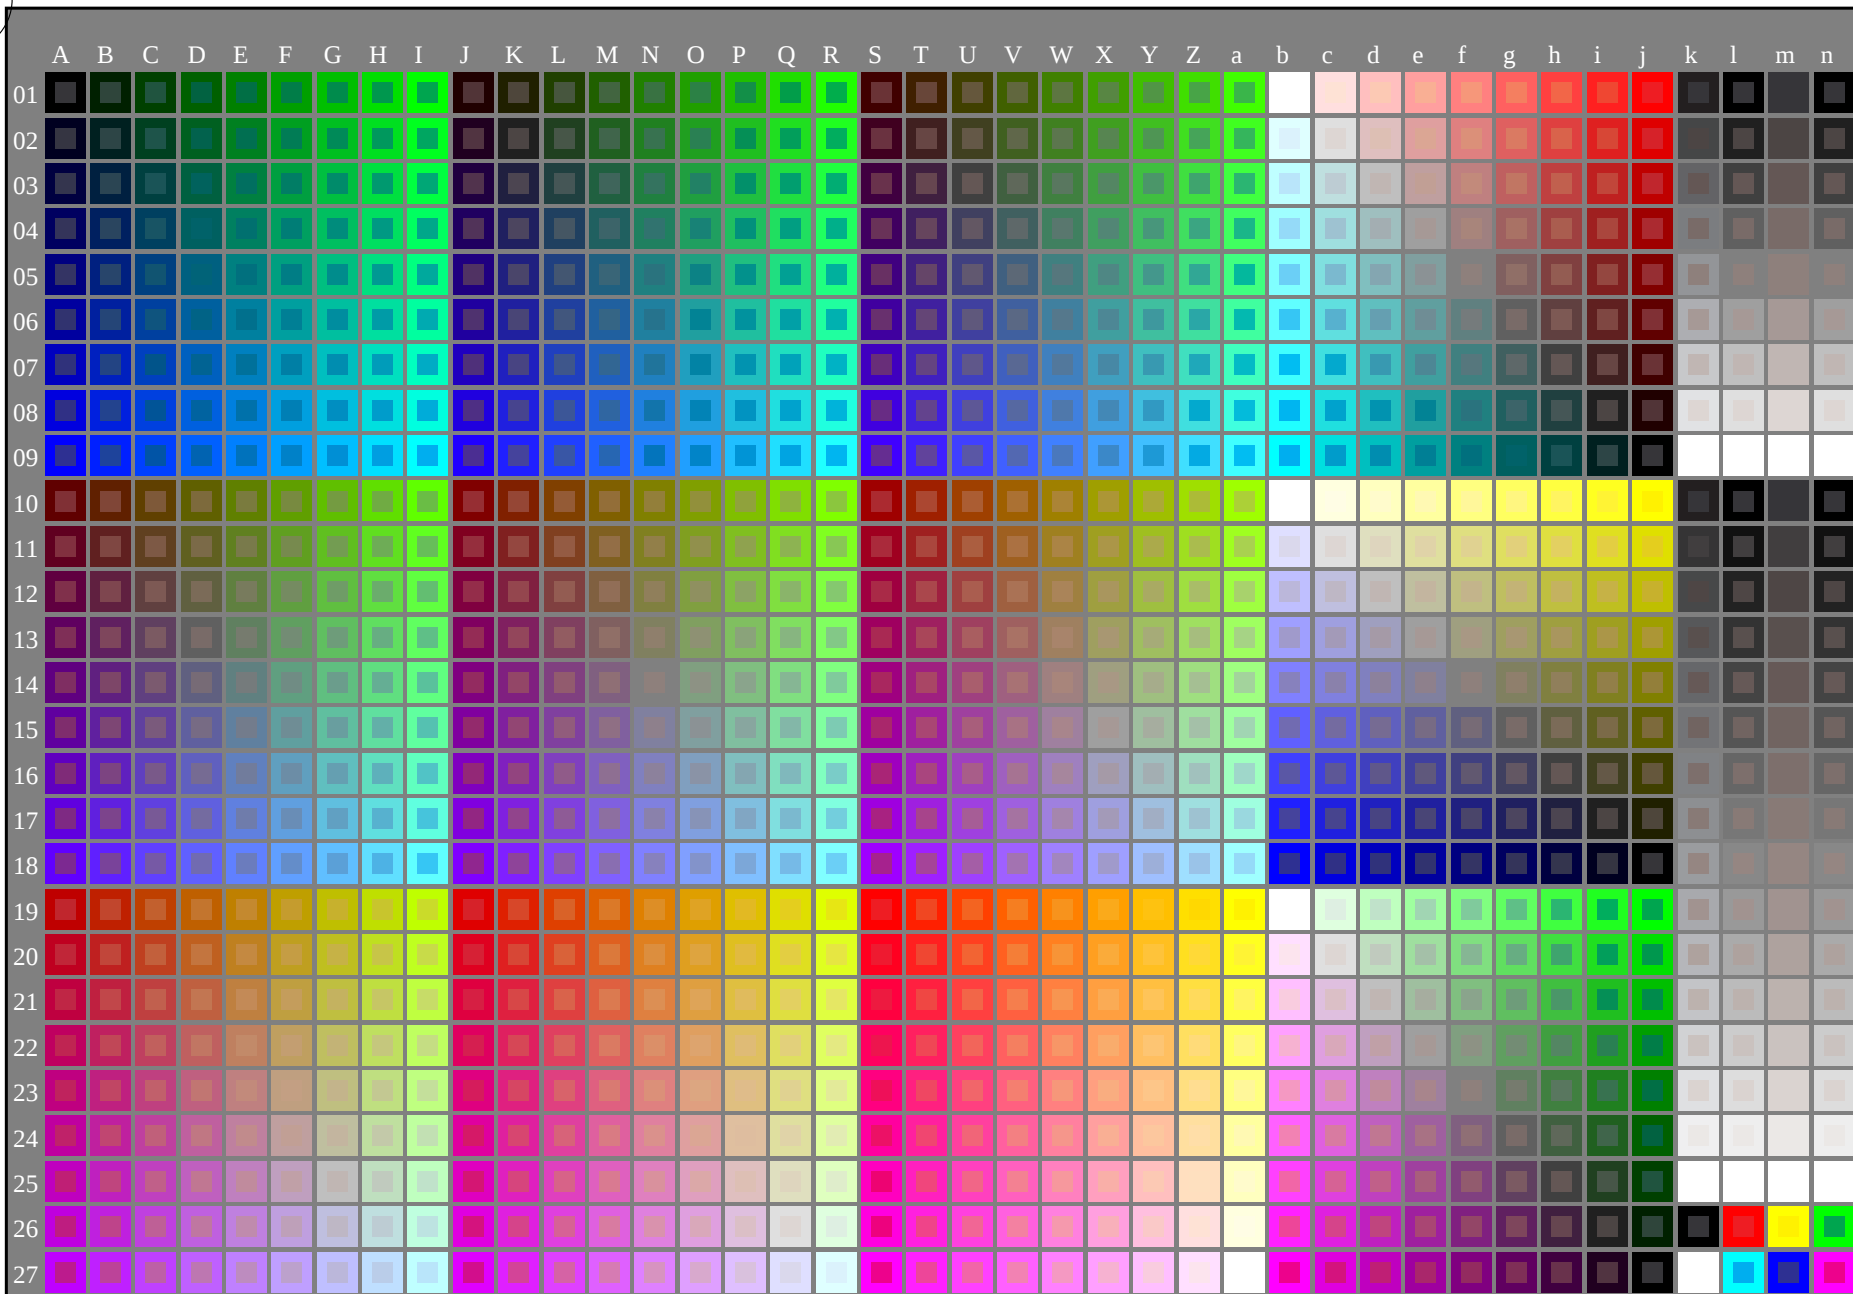

2-003030-L0

PS440-7N

Test chart G with 1080 colours

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales;

9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): data in column (A-n):

gráfico TUB-PS44; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-PS44/PS44L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset



TUB material: code=rha4ta

rgb(A, i, k, 26, n, 2)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS44/PS44.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS44/PS44L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

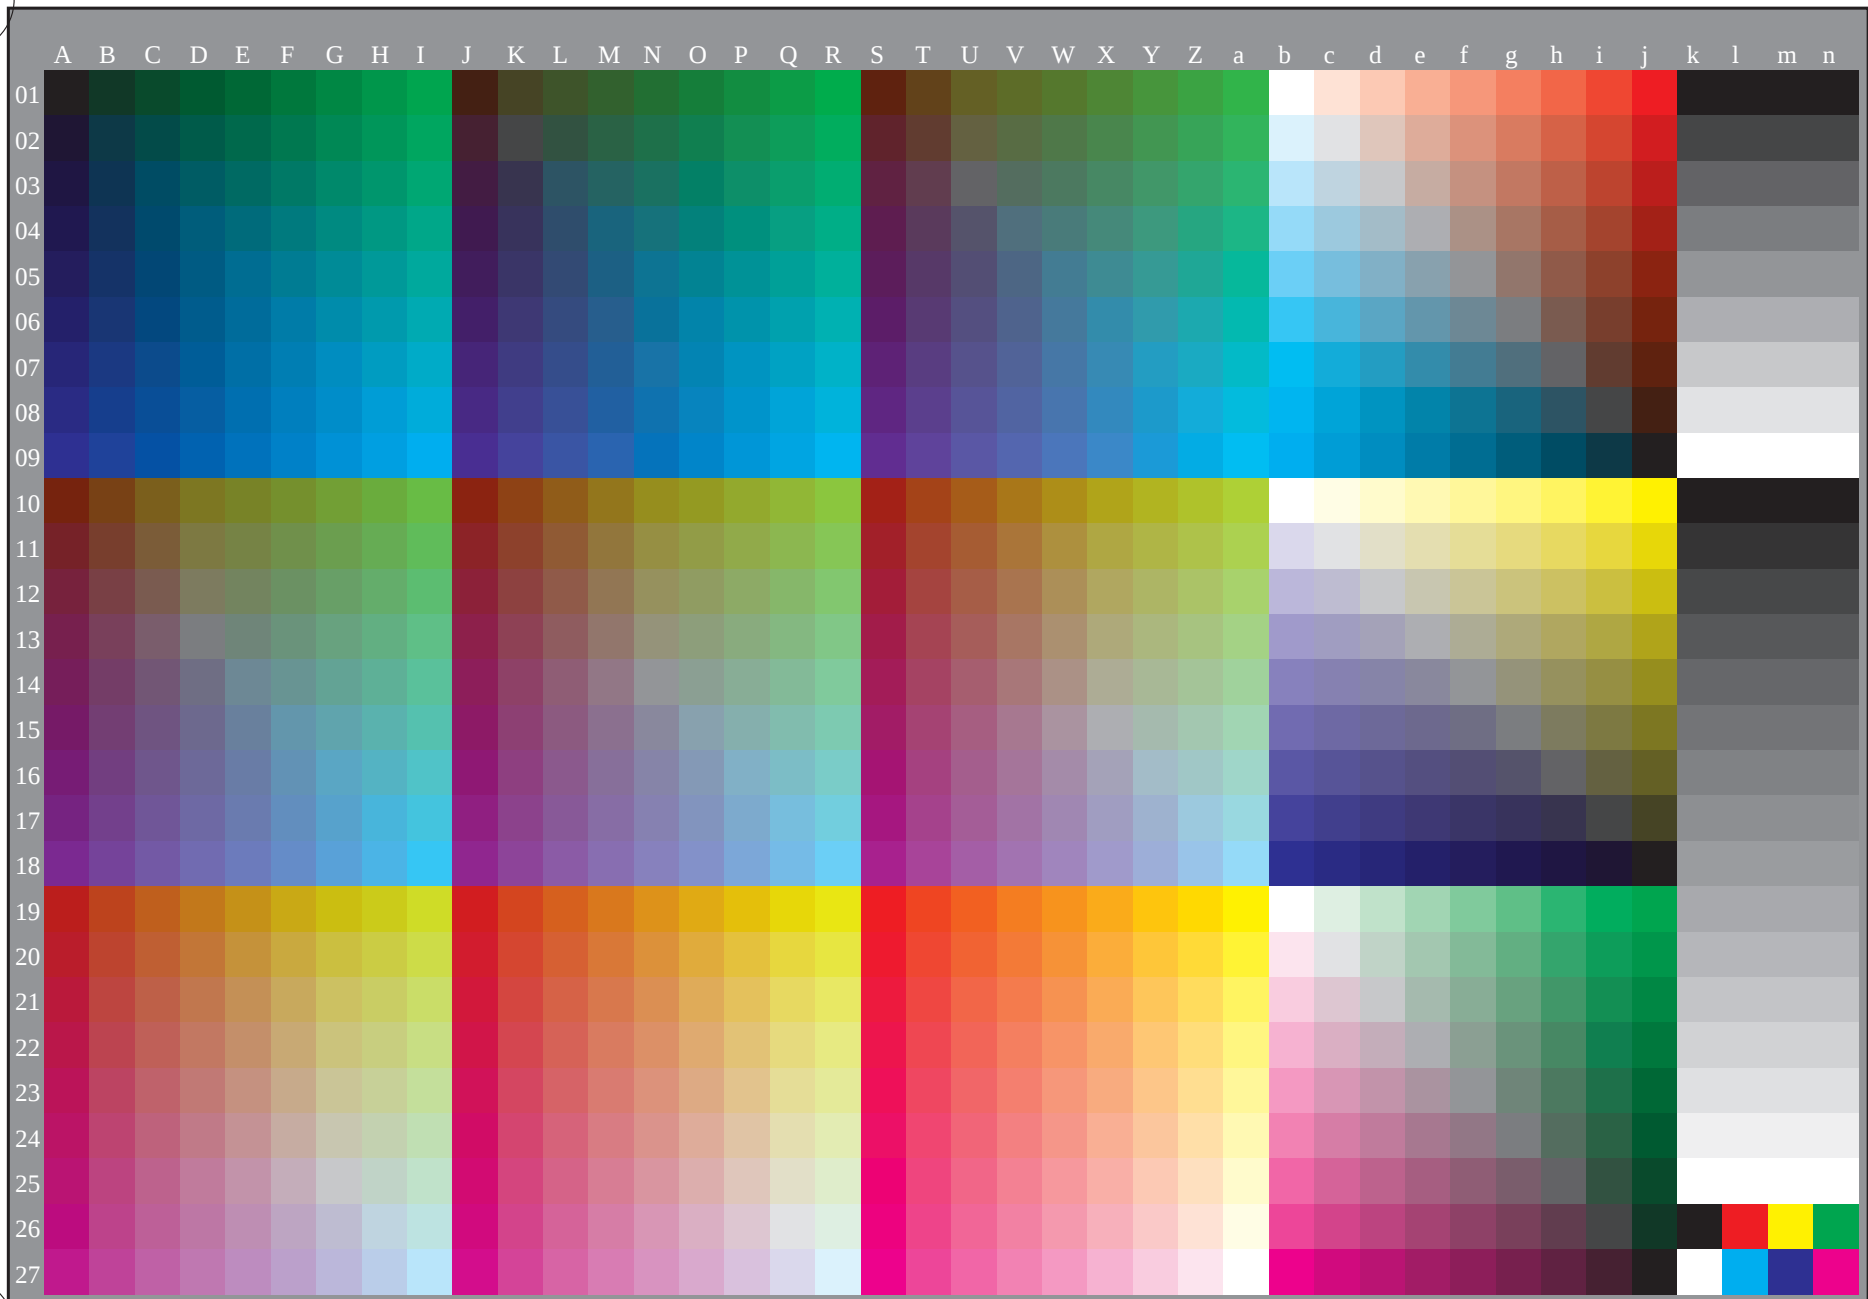

2-003130-L0

PS440-70


gráfico TUB-PS44; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmyk











entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*

2-003130-F0

C M Y O L V



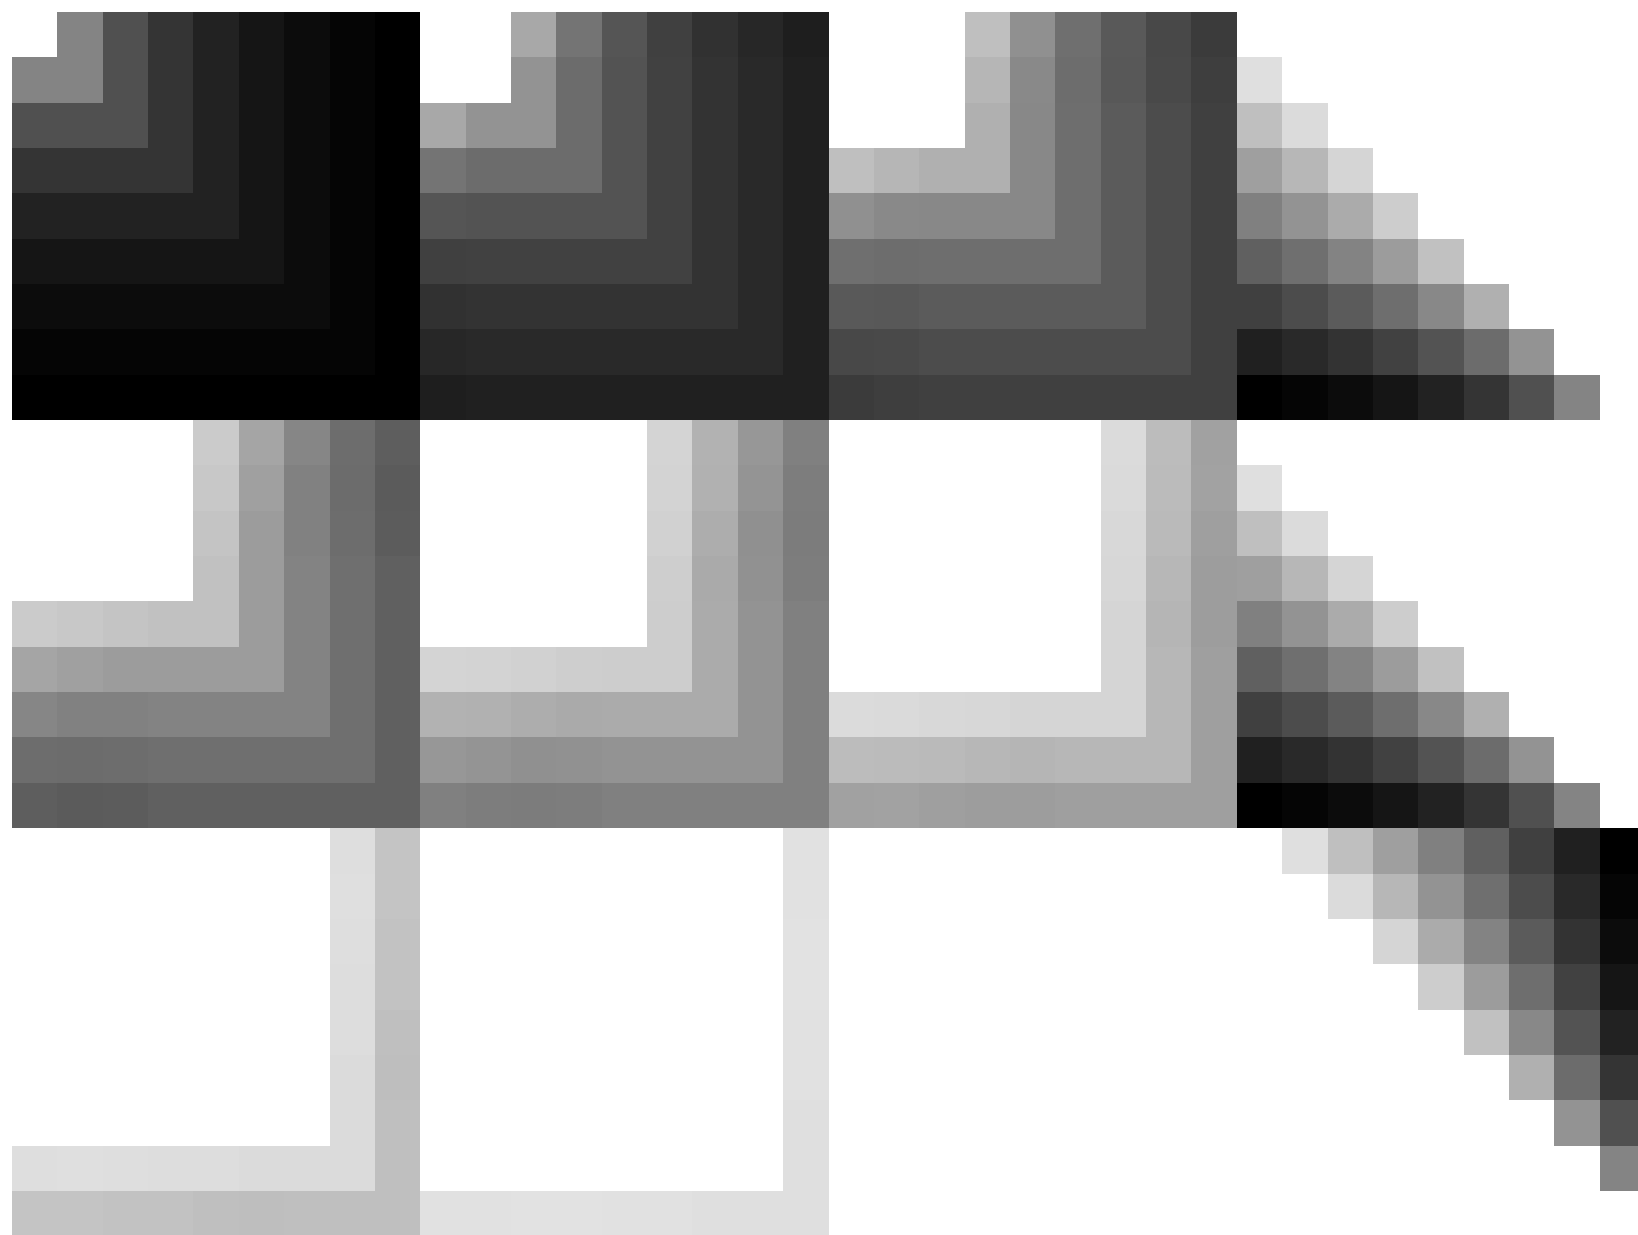

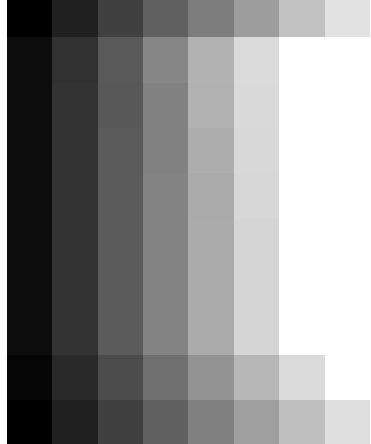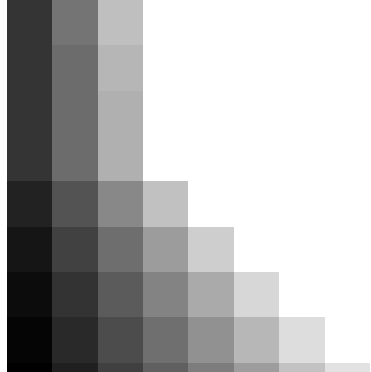
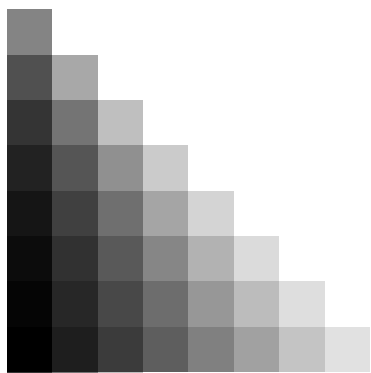


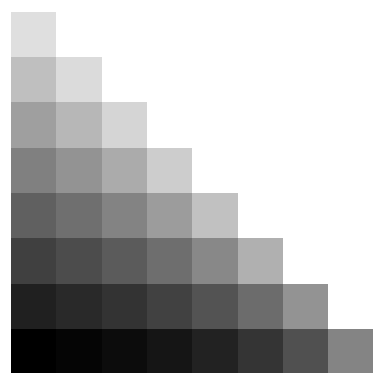
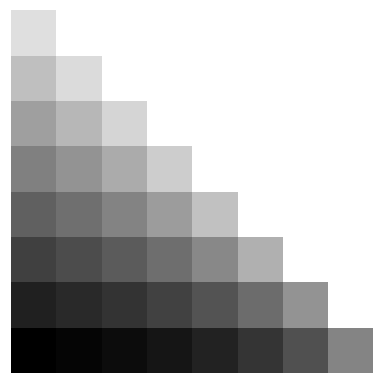
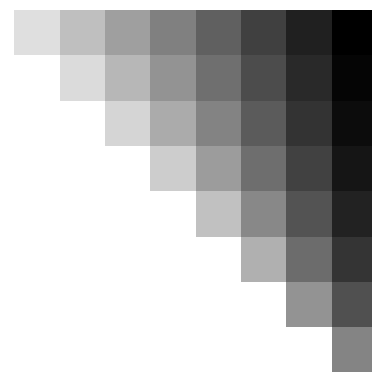




2-003330-L0

PS440-70

gráfico TUB-PS44; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transferencia a *cmyk_d*

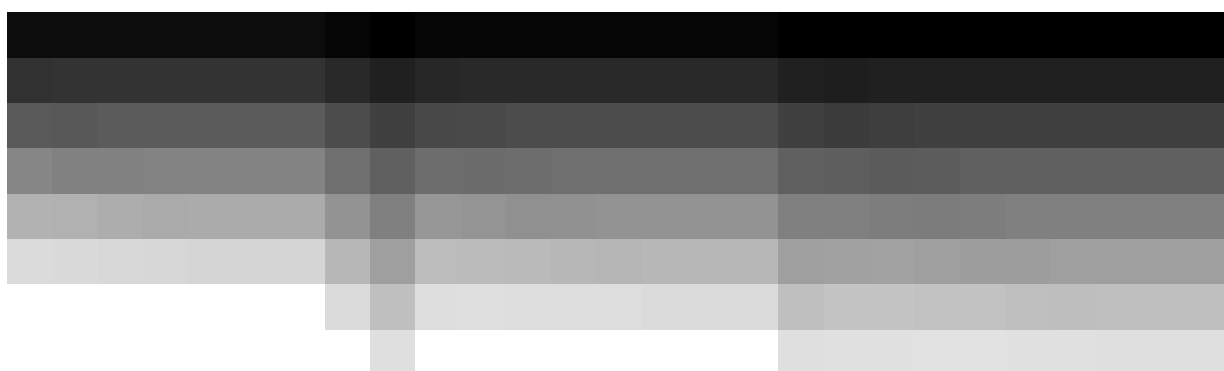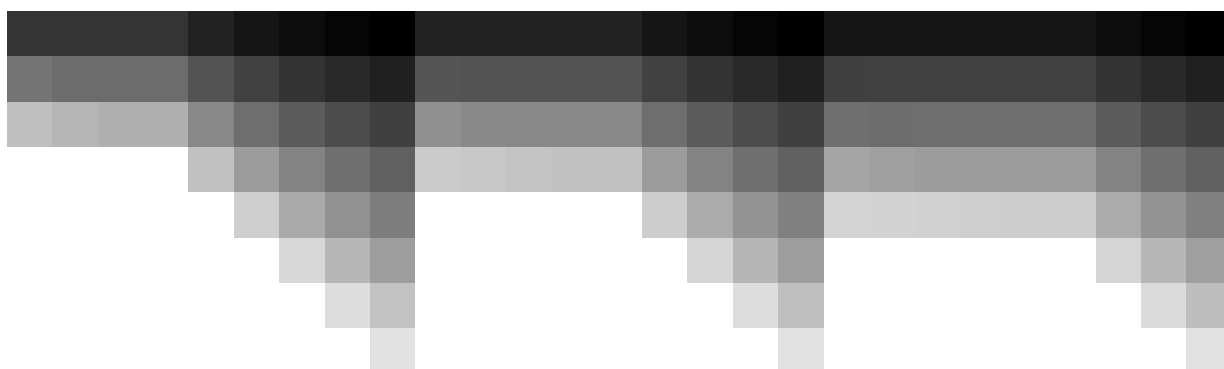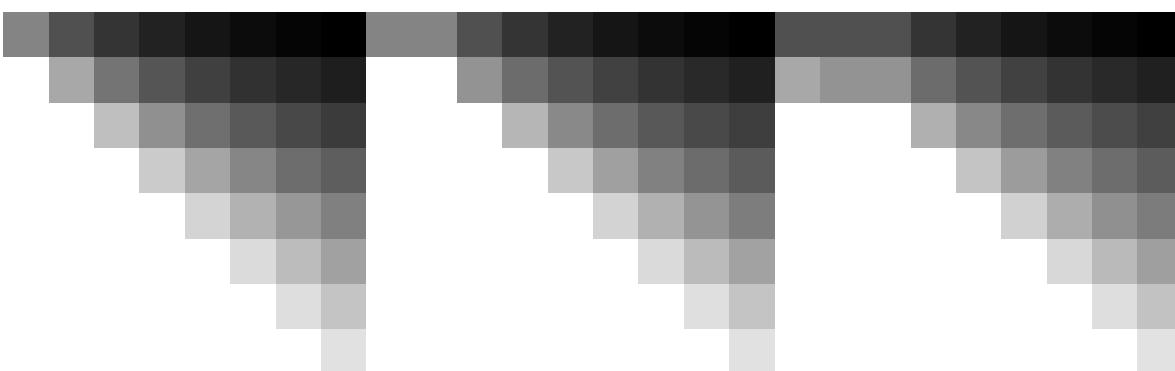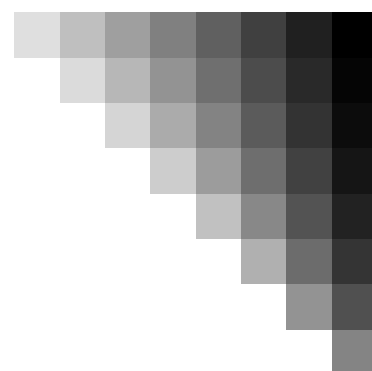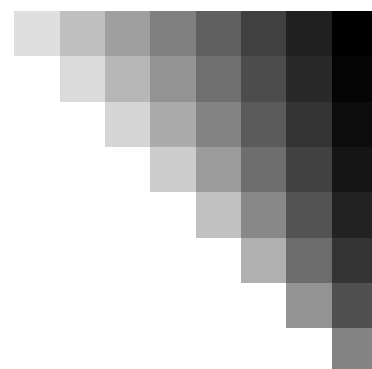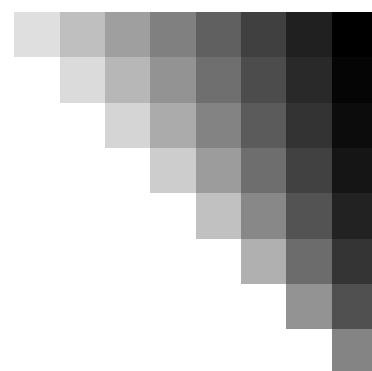

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS44/PS44.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

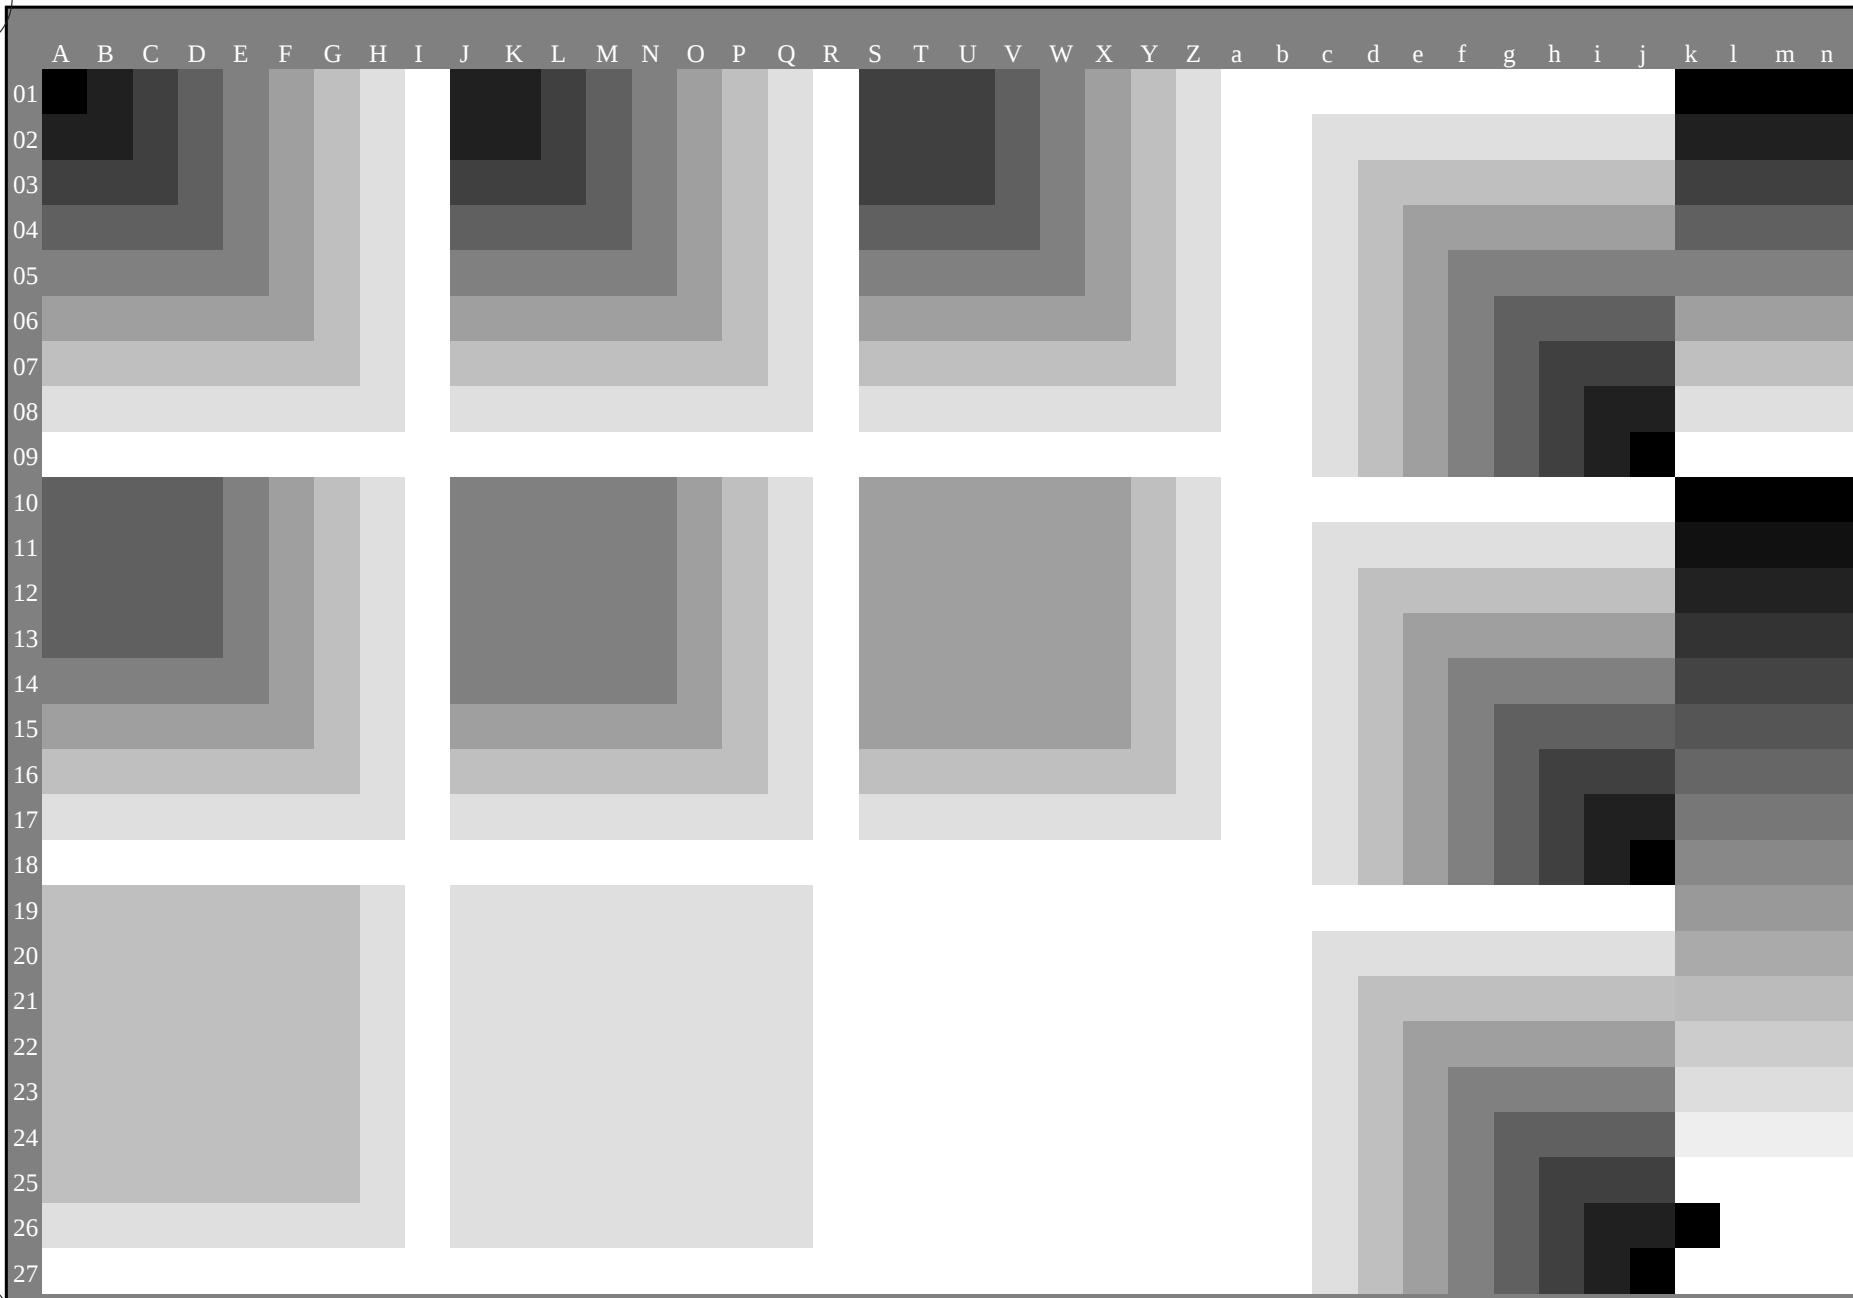


gráfico TUB-PS44; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-PS44/PS44L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS44/PS44.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	0a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	1a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.0	1.0	1.0
2	2a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	1.0	1.0
3	3a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
4	4a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
5	5a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
6	6a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
7	7a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
8	8a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
9	9a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.0	1.0	1.0
10	10a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.0	1.0	1.0
11	11a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	1.0	1.0
12	12a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
13	13a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
14	14a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
15	15a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
16	16a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
17	17a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
18	18a	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	1.0	1.0
19	19a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	1.0	1.0
20	20a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	1.0	1.0
21	21a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
22	22a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
23	23a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
24	24a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
25	25a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
26	26a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
27	27a	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
28	28a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
29	29a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
30	30a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
31	31a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
32	32a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
33	33a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
34	34a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
35	35a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
36	36a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
37	37a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
38	38a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
39	39a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
40	40a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
41	41a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
42	42a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
43	43a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
44	44a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
45	45a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
46	46a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
47	47a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
48	48a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
49	49a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
50	50a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
51	51a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
52	52a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
53	53a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
54	54a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
55	55a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
56	56a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
57	57a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
58	58a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
59	59a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
60	60a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
61	61a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
62	62a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
63	63a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
64	64a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
65	65a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
66	66a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
67	67a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
68	68a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
69	69a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
70	70a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
71	71a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
72	72a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
73	73a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
74	74a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
75	75a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
76	76a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
77	77a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
78	78a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
79	79a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
80	80a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0

gráfico TUB-PS44; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-PS44/PS44L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS44/PS44.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS44/PS44L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

n	HIC*Fd	rgb_Fd		ict_Fd		hsi_Fd		rgb*Fd				LabCh*Fd				rgb**Fd				LabCh**Fd				DE**Fd		hsiM,d	rgb*Md		LabCh*Md					
1053	1053d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	1054d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	1055d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	1056d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	1057d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	1058d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	-0.5	0.6	242.3	2.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	1059d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	1060d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	1061d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	8.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	1062d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	1063d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	1064d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	7.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	1065d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	1066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	1067d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	1068d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.2	221.2	4.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	1069d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	-0.1	0.1	220.3	4.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	1070d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	1071d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	1072d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	1073d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	275.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	1074d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
1075	1075d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	56.0	-28.4	-45.4	53.6	237.9	2.9	210	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
1076	1076d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	87.5	-11.0	95.6	96.2	96.5	1.3	89	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
1077	1077d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	22.8	25.5	-46.0	52.6	299.0	3.4	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
1078	1078d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	48.4	-70.3	25.1	74.6	160.2	4.7	149	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
1079	1079d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	45.0	75.3	-3.2	75.4	357.5	6.6	330	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3

delta E** = 4.2

gráfico TUB-PS44; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$