

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF13/QF13L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_{-} = R50Y_{-}$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_{-}

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_{-} = R50Y_{-}$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

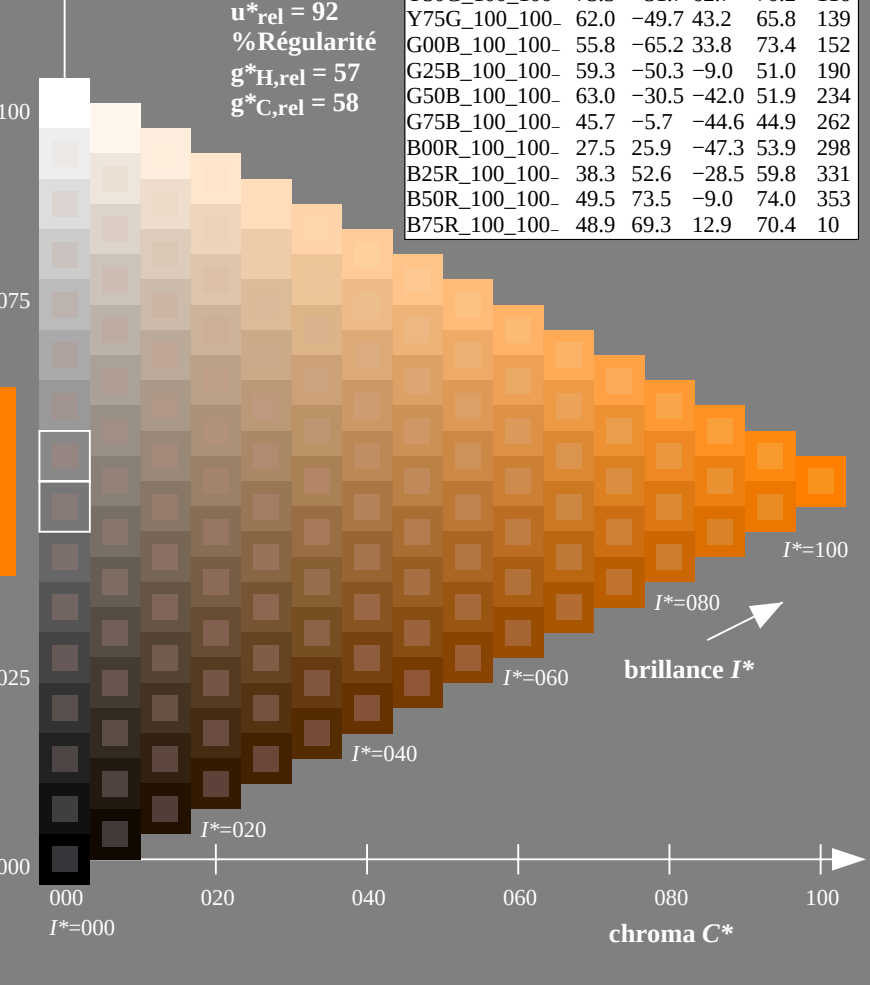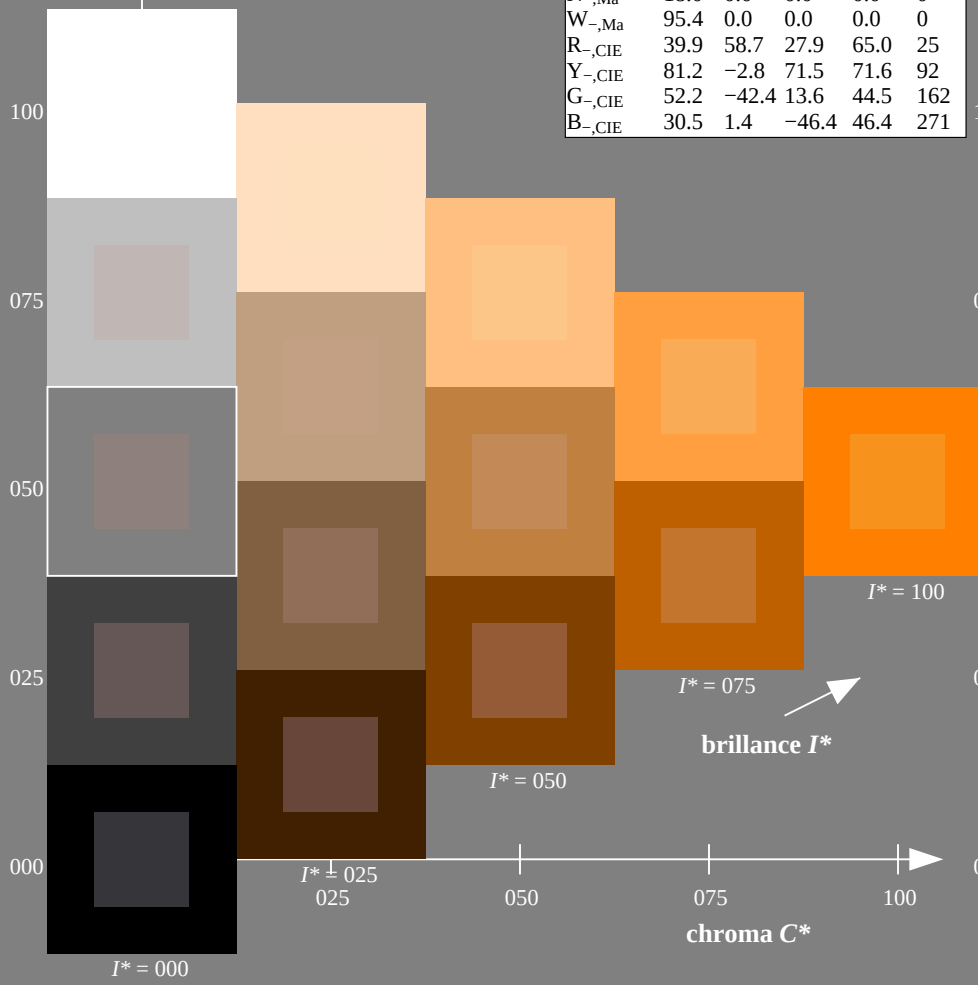

3-003030-L0 QF130-7N

graphique TUB-QF13; code de teinte: $H^*_{-}=R50Y_{-}$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-QF13/QF13L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R50Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 67 22 67 71 71

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11

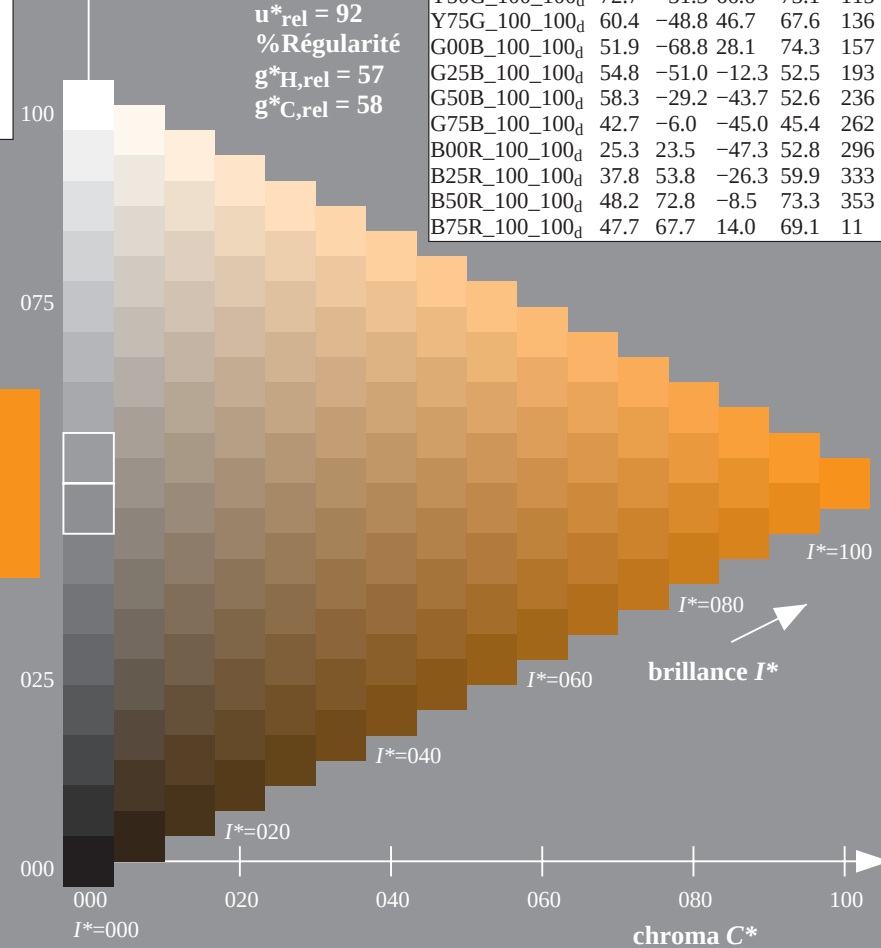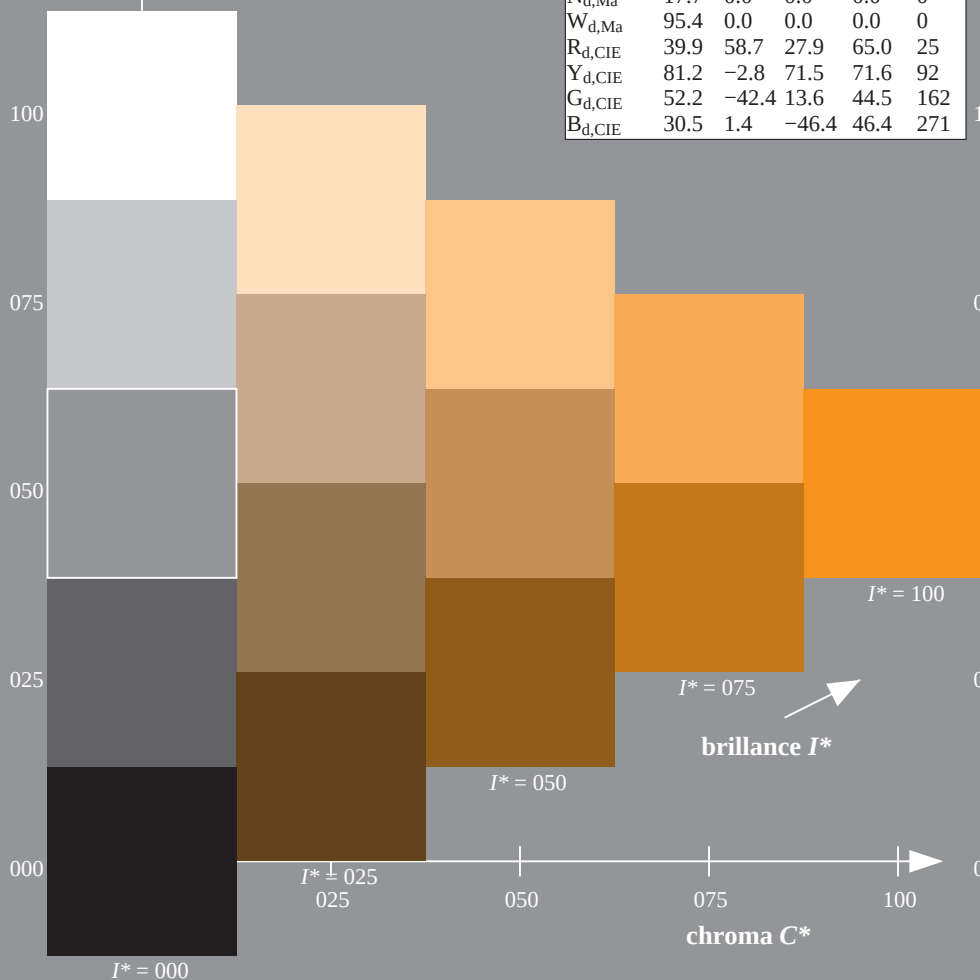

graphique TUB-QF13; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

TUB enregistrement: 20130201-QF13/QF13L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF13/QF13L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_{-} = R50Y_{-}$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_{-}

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_{-} = R50Y_{-}$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

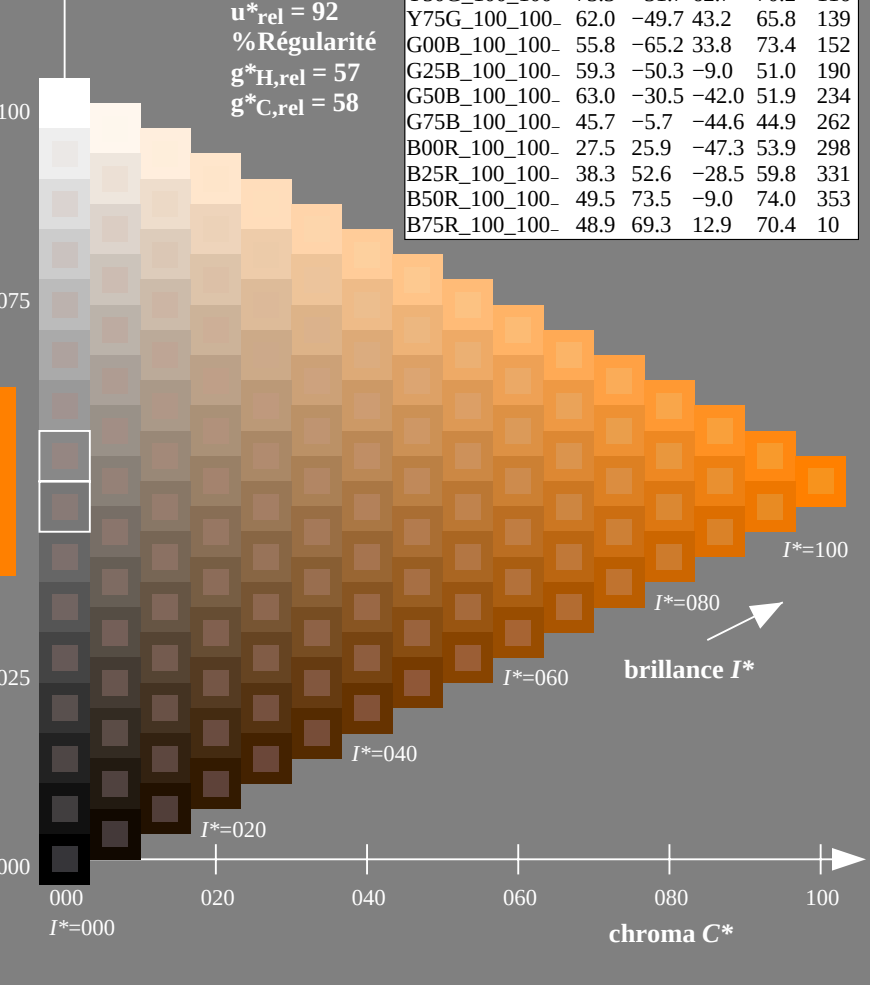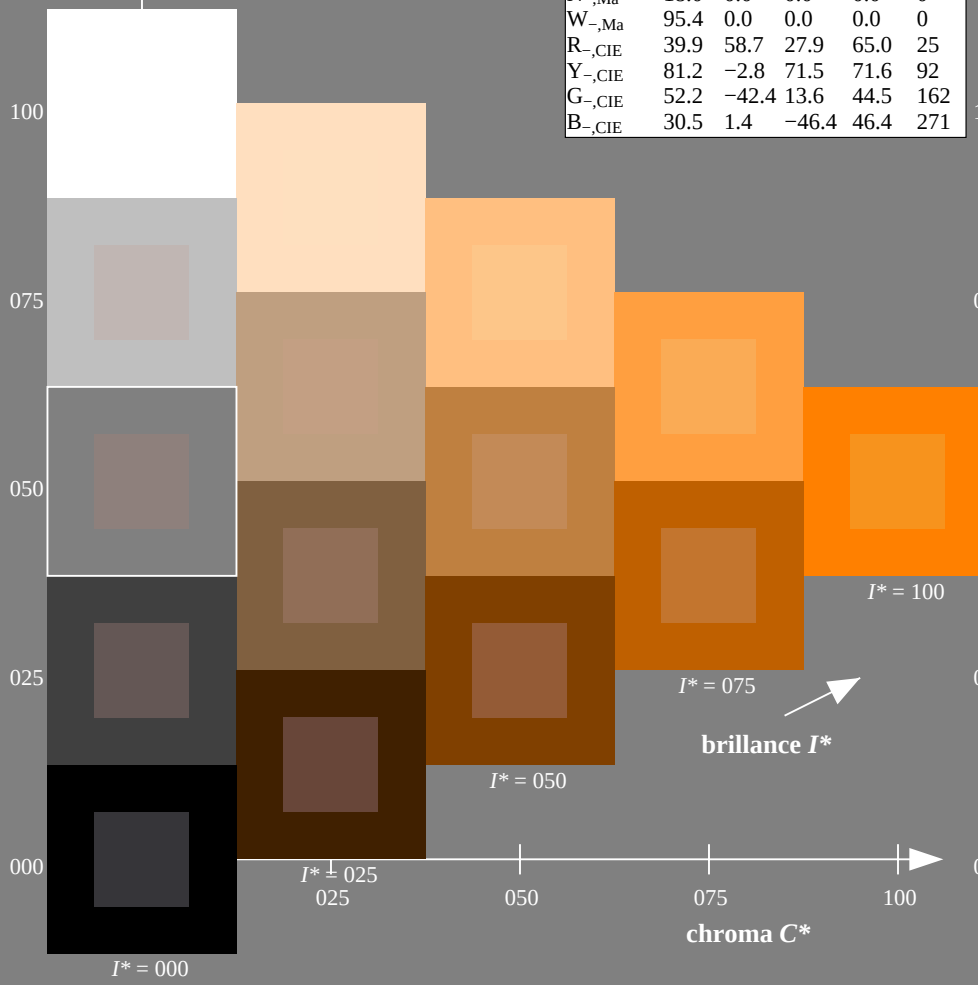

3-013030-L0 QF130-7N

graphique TUB-QF13; code de teinte: $H^*_{-}=R50Y_{-}$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-QF13/QF13L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R50Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 60 35 59 68 58

$HIC^*_{e,Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

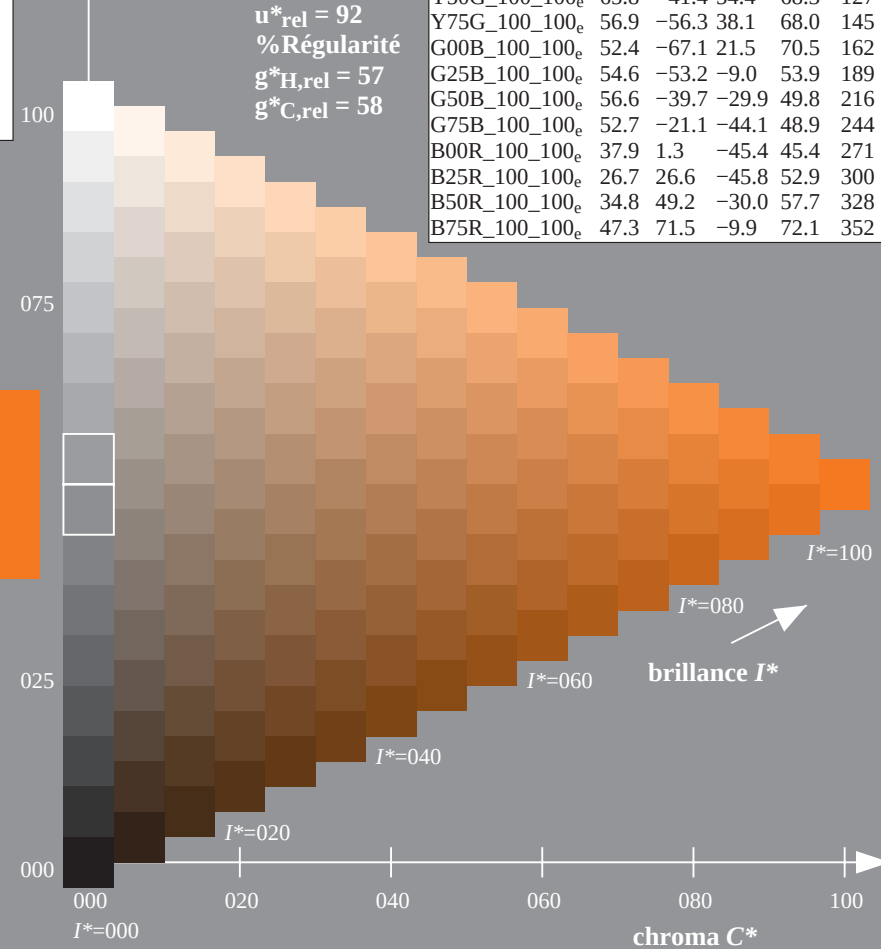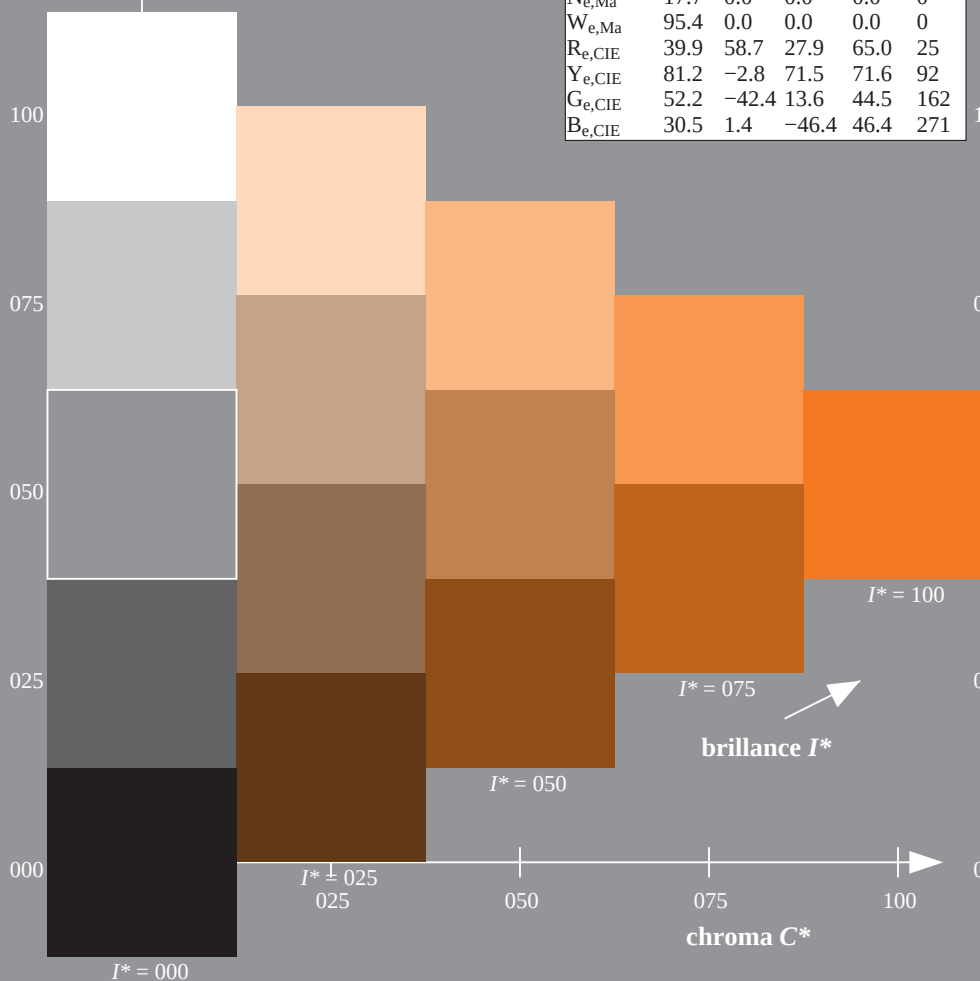

graphique TUB-QF13; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

TUB enregistrement: 20130201-QF13/QF13L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)