

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF93/QF93.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a par la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

Donnée de couleurs périphérique (d)


ou élémentaire (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_e = G50B_e$

triangle luminosité T^*



ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y _e ,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G _e ,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C _e ,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B _e ,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M _e ,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N _e ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 56 -39 -29 49 216

$HIC^*_{e, Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

triangle luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

$H^*_e = G50B_e$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 _e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 _e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 _e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 _e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 _e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 _e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 _e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 _e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 _e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 _e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 _e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 _e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 _e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 _e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 _e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

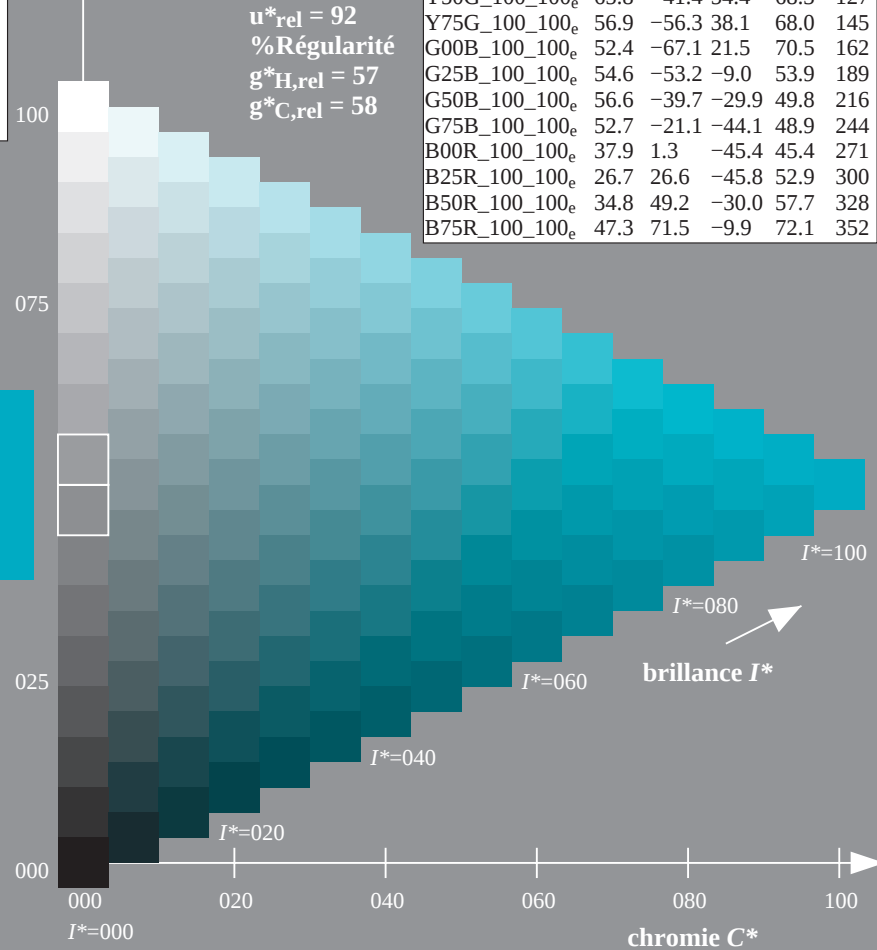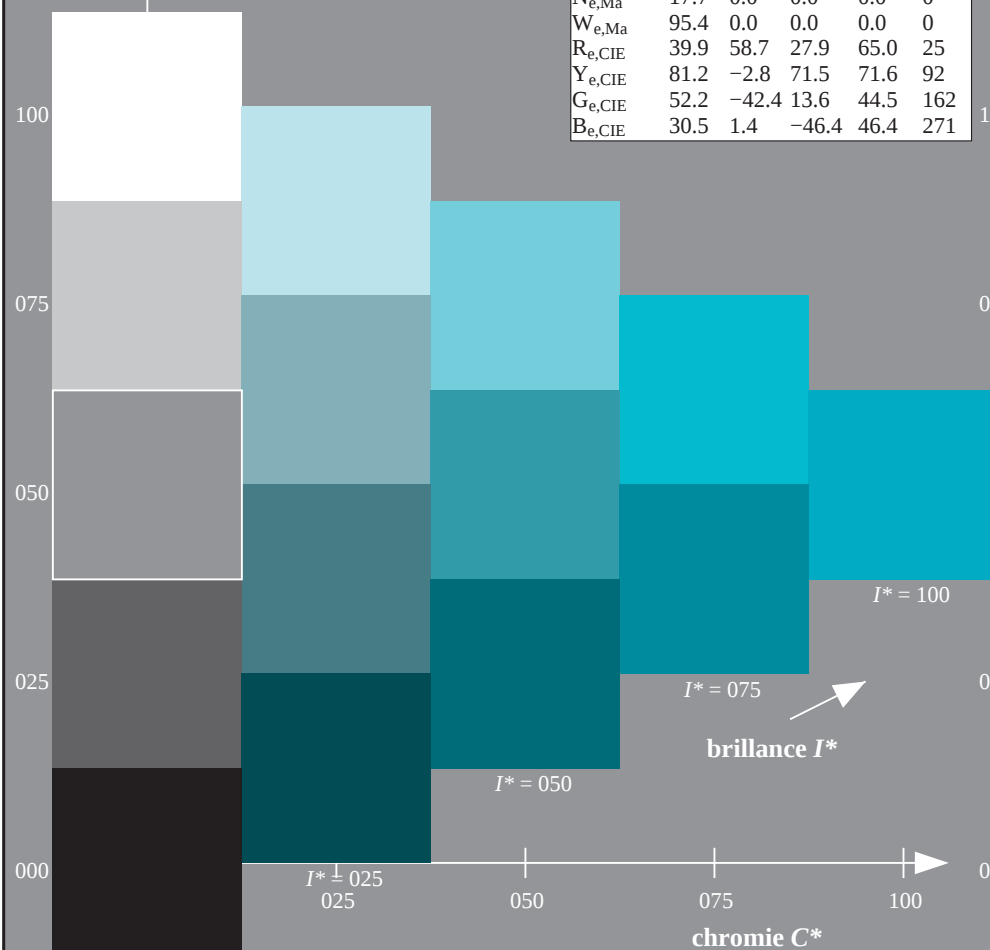

3-013130-L0 QF930-71

graphique TUB-QF93; code de teinte: $H^*_e = G50B_e$
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie: transférer à $cmyk_e$

TUB enregistrement: 20130201-QF93/QF93L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk6 (CMYK)
 TUB matériel: code=th4ta