

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF93/QF93L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF93/QF93L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_{-} = G50B_{-}$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_{-}

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_{-} = G50B_{-}$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

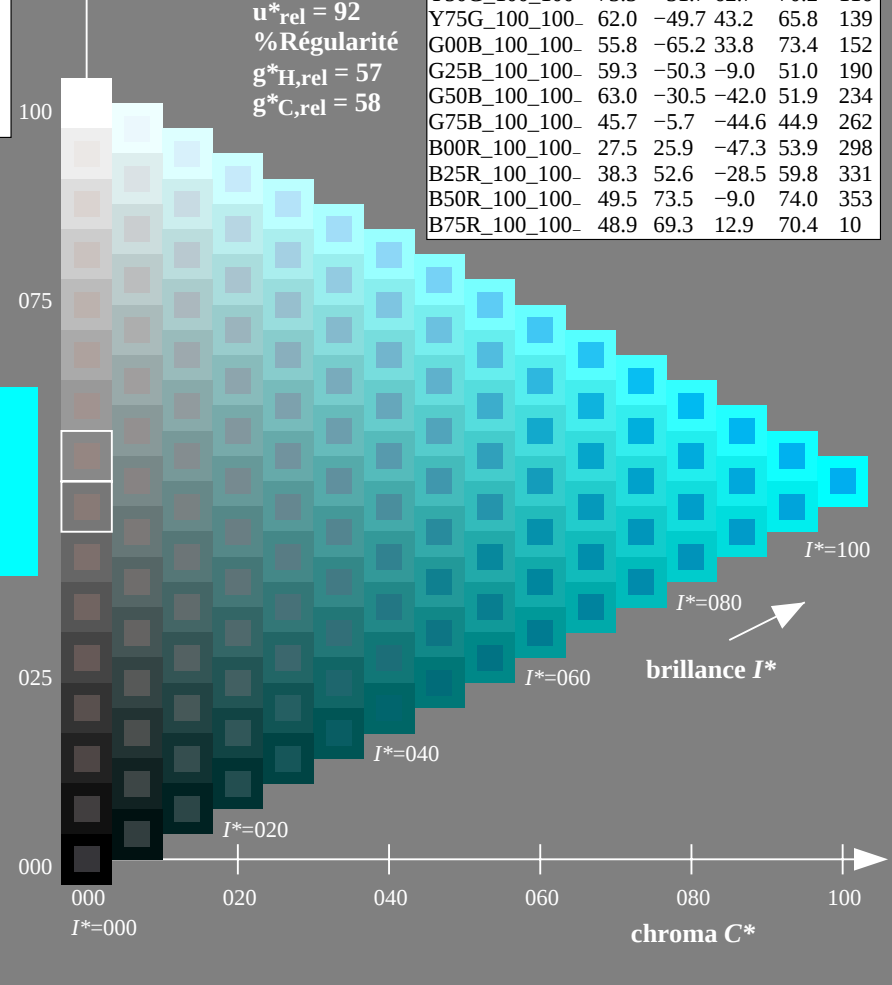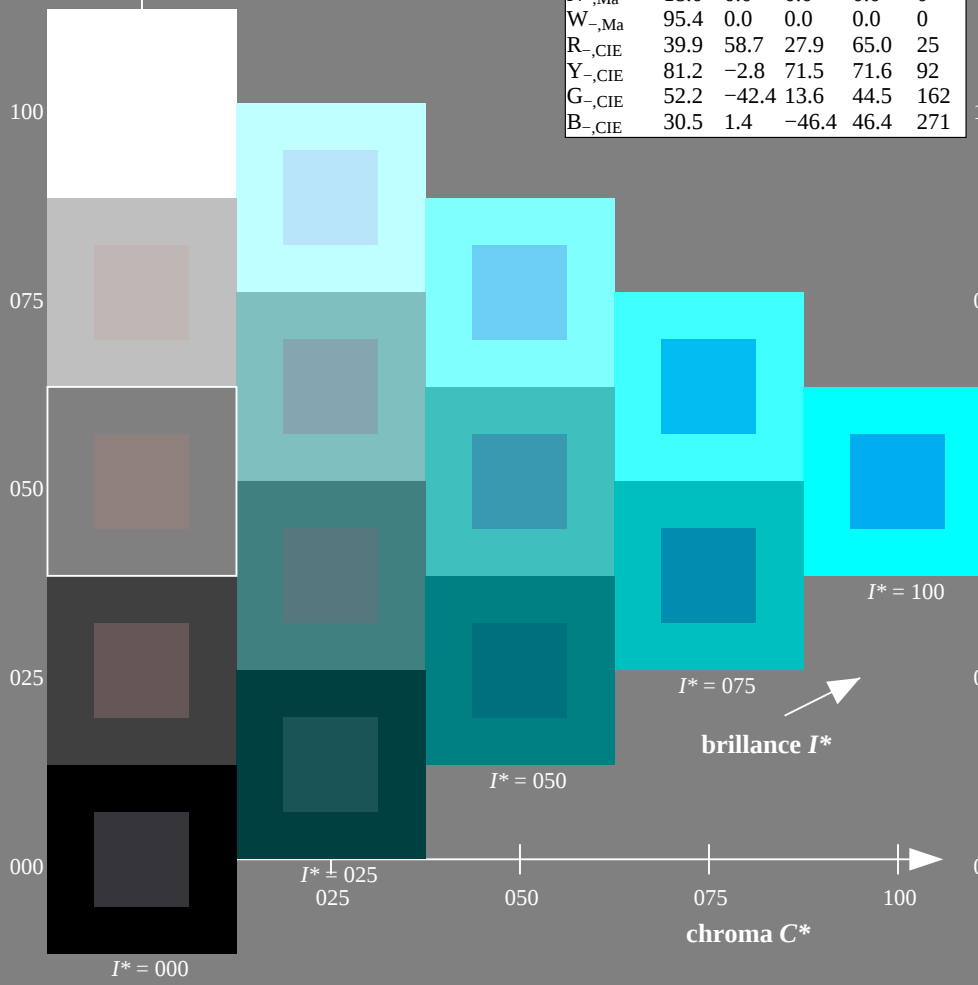

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G50B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 58 -29 -43 52 236$

$HIC^*_d, Ma: G50B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1

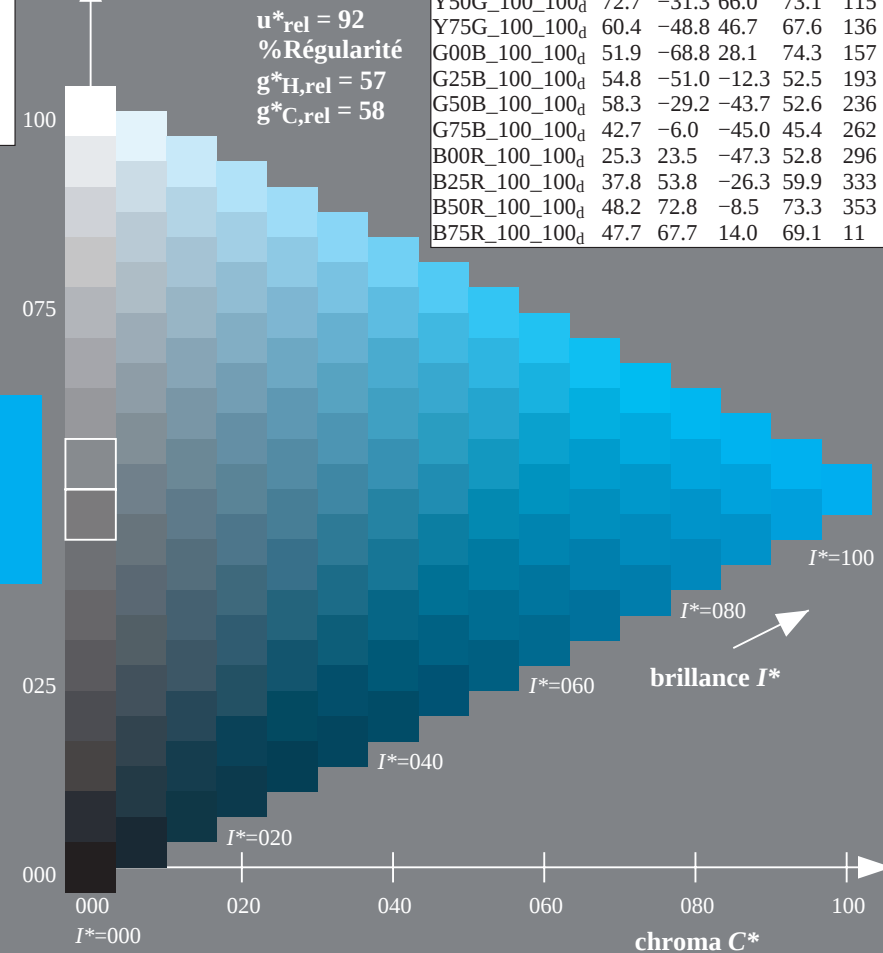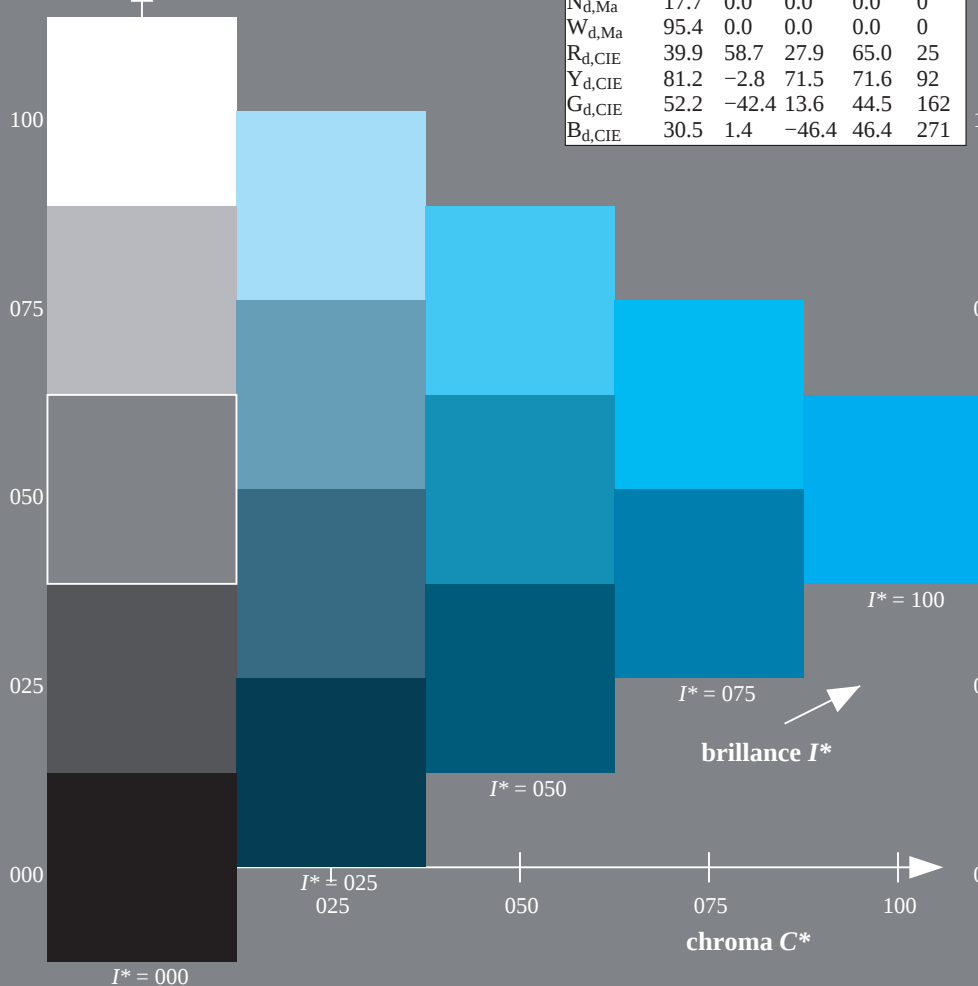

graphique TUB-QF93; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

TUB enregistrement: 20130201-QF93/QF93L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmkn^6^*$ (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF93/QF93L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF93/QF93L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_{-} = G50B_{-}$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_{-}

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_{-} = G50B_{-}$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

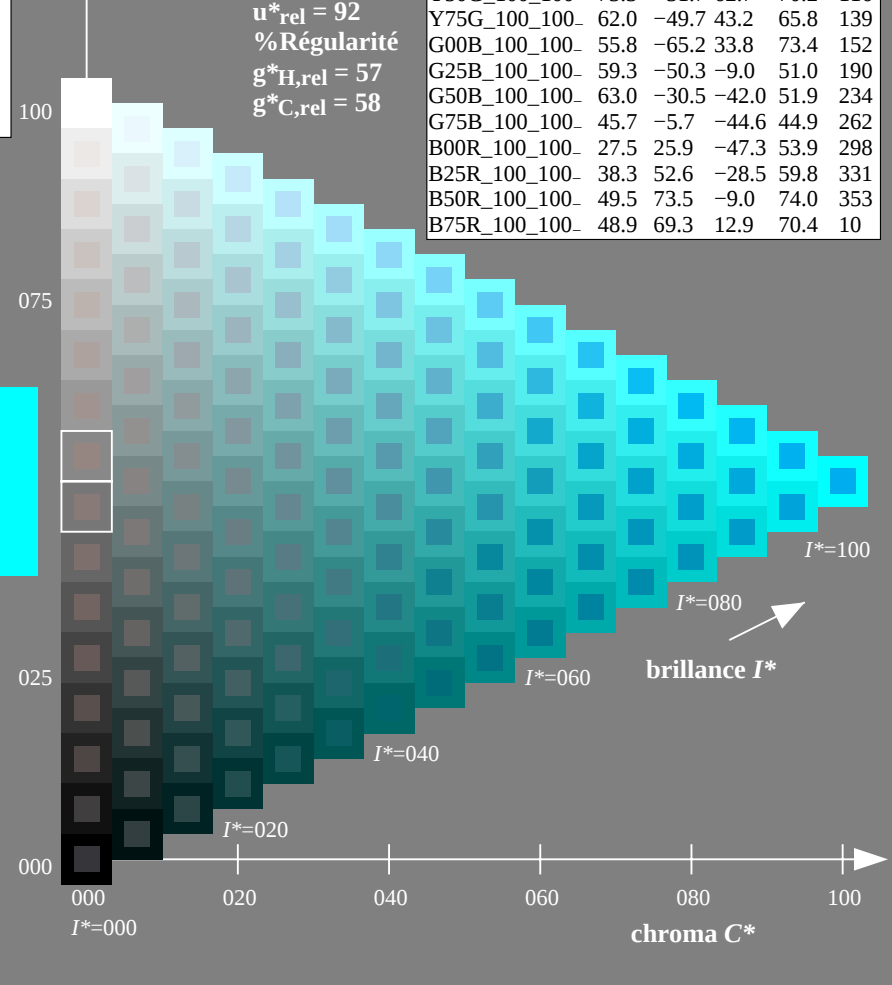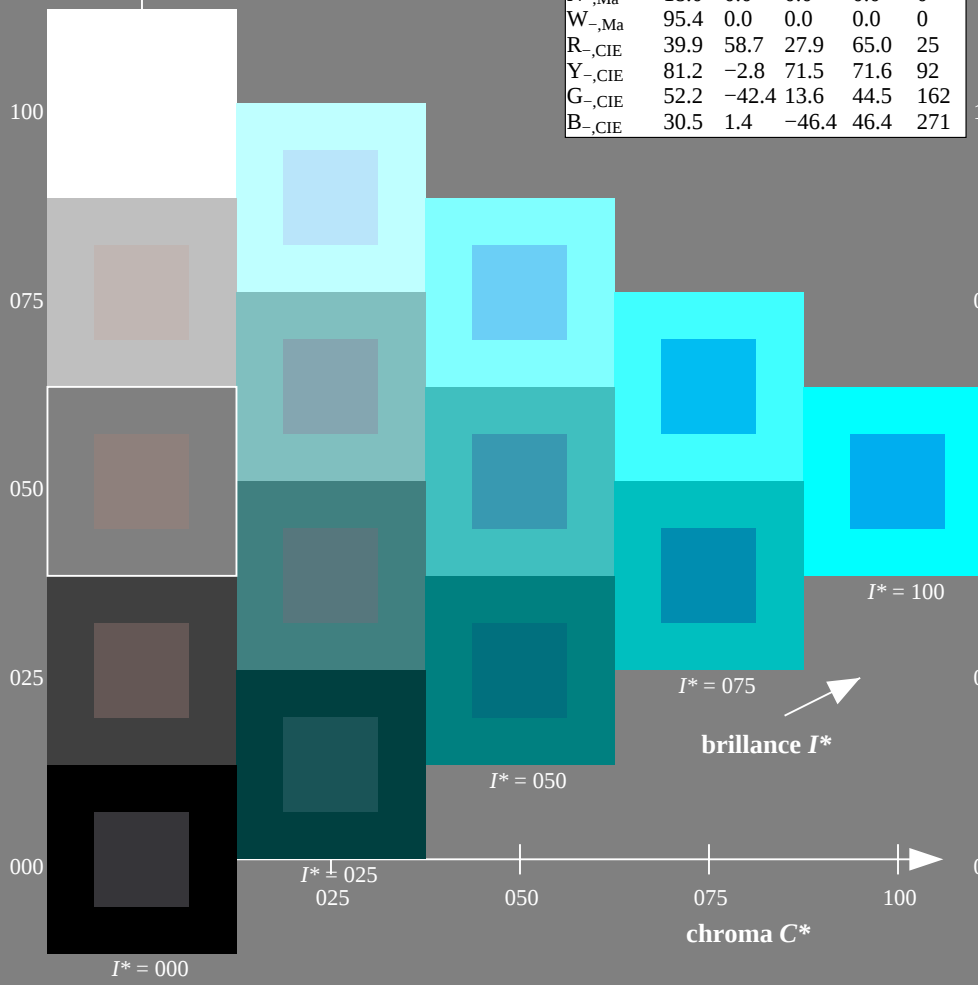

3-113030-L0 QF930-7N

graphique TUB-QF93; code de teinte: $H^*_{-}=G50B_{-}$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G50B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 56 -39 -29 49 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_{100} 100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100} 100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9
$R25Y_{100} 100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9
$R50Y_{100} 100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9
$R75Y_{100} 100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1
$Y00G_{100} 100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$Y25G_{100} 100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1
$Y50G_{100} 100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3
$Y75G_{100} 100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0
$G00B_{100} 100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$G25B_{100} 100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9
$G50B_{100} 100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$G75B_{100} 100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9
$B00R_{100} 100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$B25R_{100} 100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9
$B50R_{100} 100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$B75R_{100} 100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1

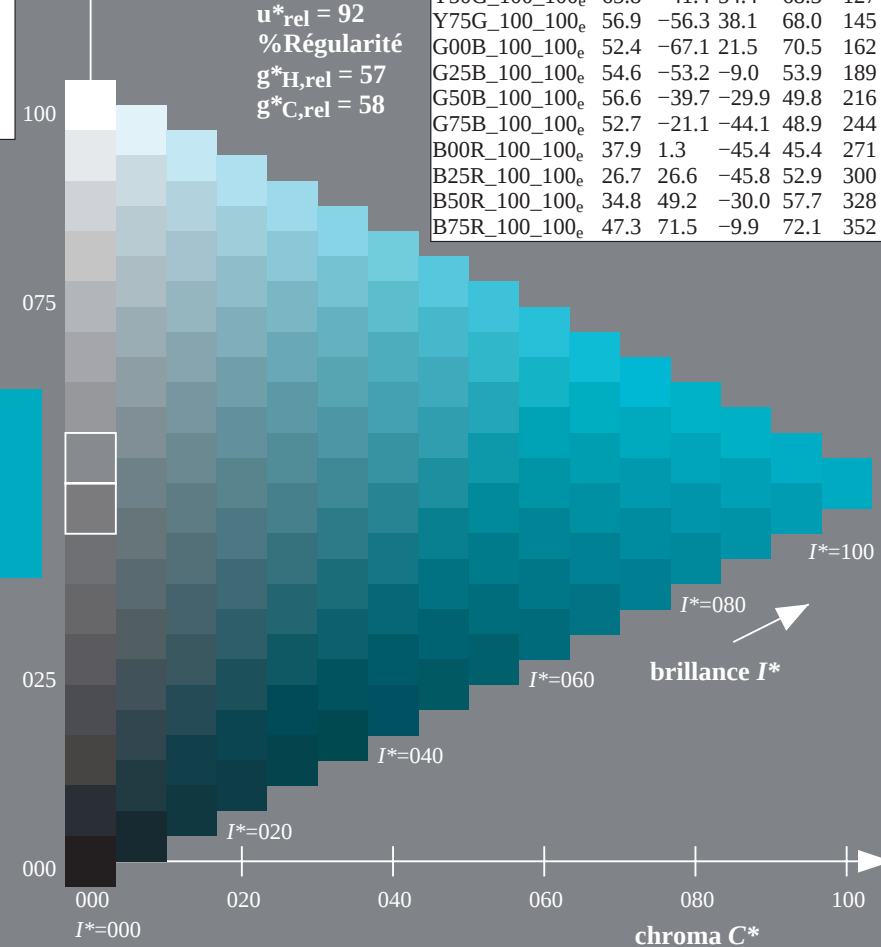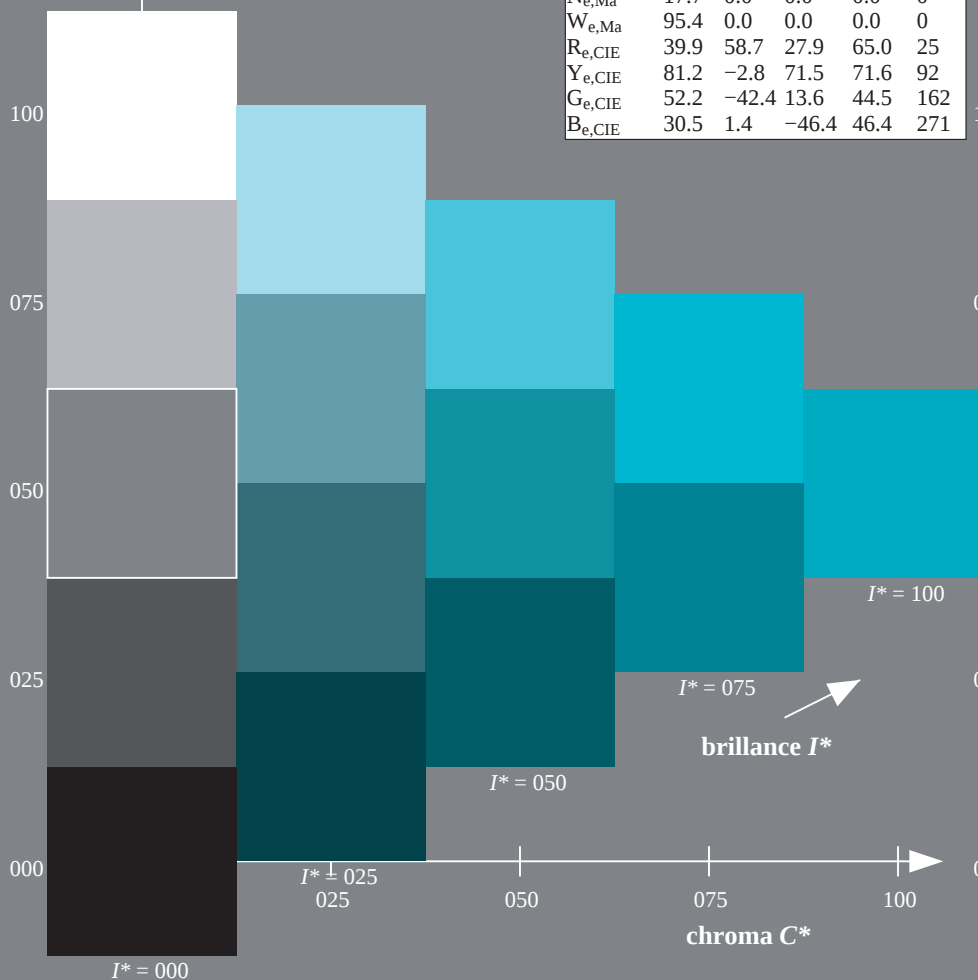

graphique TUB-QF93; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF93/QF93L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmkn^6^*$ (CMYK)