

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = R75Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

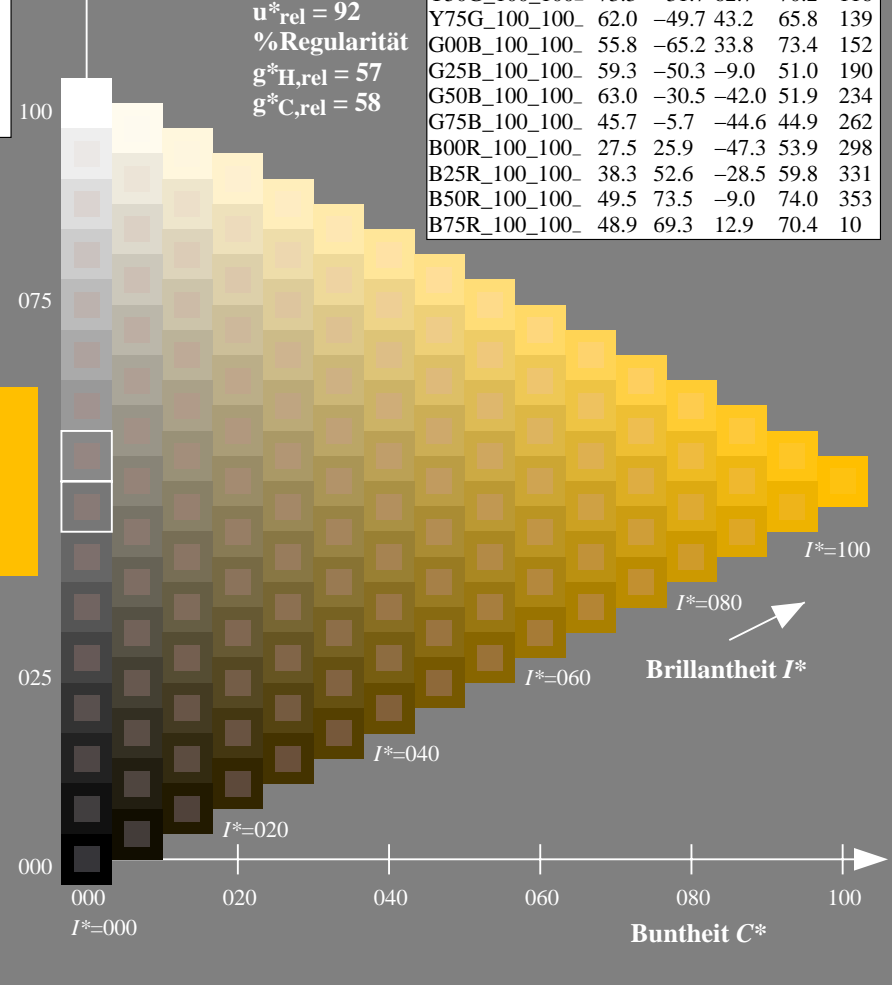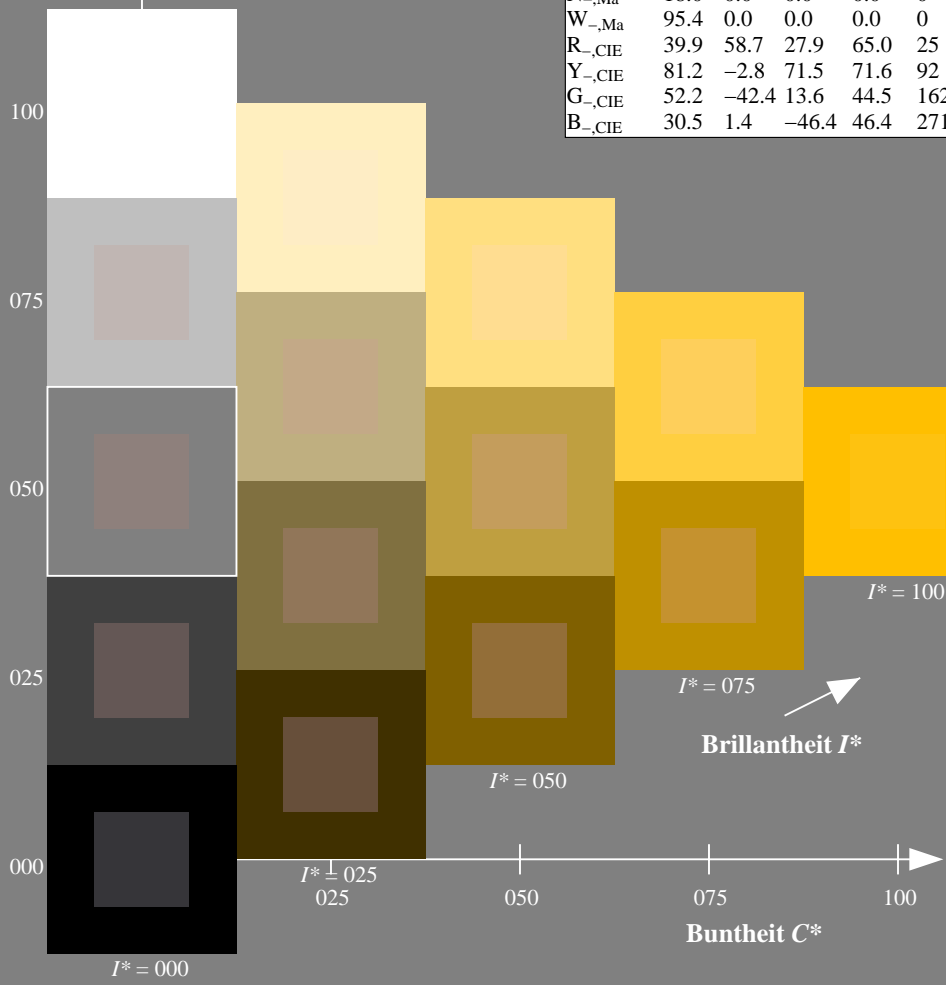

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = R75Y_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 73 \ 18 \ 77 \ 79 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.68 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

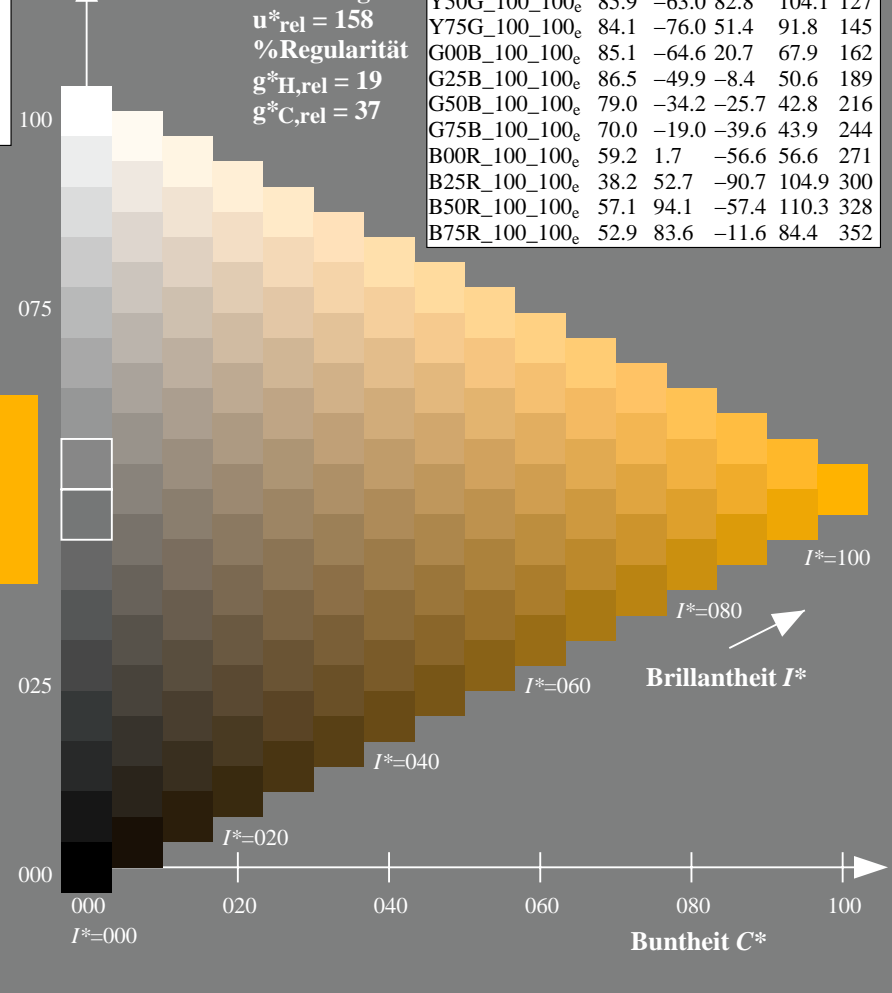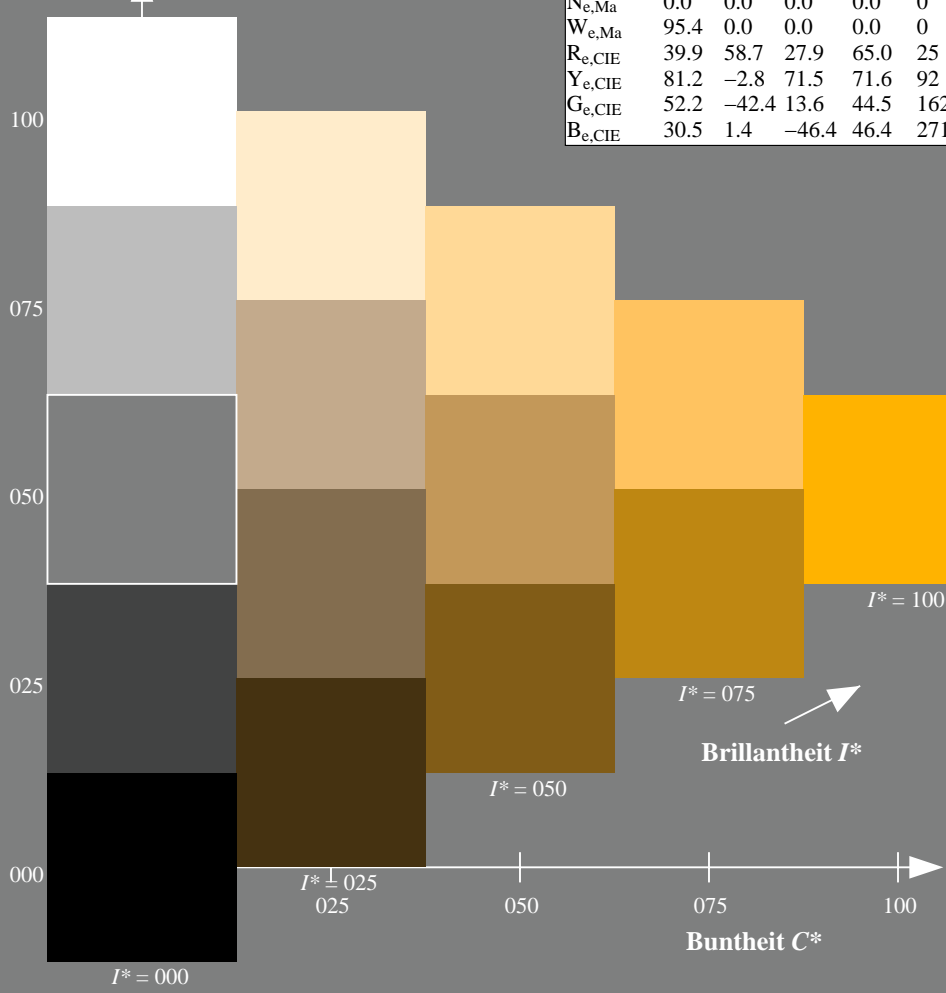

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$, use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,s}$ of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,e}$ of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22L0FP.PDF / .PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
 TUB-Material: Odehachata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h_{ab}, x, y, z, L*, a*, b*) for various color standards and device profiles. The table is organized into groups of 6 columns each, corresponding to different color spaces and device profiles.

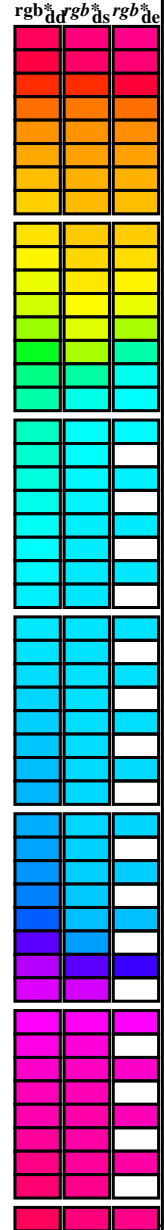

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.LOFP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd64M$	LAB^*_d	$ddx64M$	$(x=LabCh)$	rgb^*_c	$dex361M$	LAB^*_c	$dex361M$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9 64.5 100.4	40.0	1.0	0.0	0.263 50.9	78.3	37.3	86.7 25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9 64.9 98.3	41.3	1.0	0.0	0.156 50.7	77.7	51.0	92.9 33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7 65.9 93.8	44.6	1.0	0.0	0.157 0.0	52.2	72.0	65.3 97.2 42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4 67.9 87.7	50.7	1.0	0.0	0.358 0.0	57.7	56.9	67.8 88.6 49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3 71.0 82.2	59.7	1.0	0.0	0.488 0.0	63.1	42.8	70.9 82.8 58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7 75.0 79.3	71.0	1.0	0.0	0.577 0.0	67.6	31.8	73.9 80.5 66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8 79.7 80.4	82.9	1.0	0.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3 79.8 75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7 85.0 85.2	93.8	1.0	0.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1 80.6 83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7 90.7 93.0	102.8	1.0	0.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5 84.6 92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1 88.1 94.1	110.5	0.875	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5 91.0 100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9 85.8 96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5 94.0 109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8 83.9 100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8 97.1 117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4 105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9 104.1 127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8 81.2 109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1 114.1 135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5 112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3 94.1 144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4 80.0 114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3 79.8 152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8 115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7 67.9 162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1 76.6 112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2 61.9 168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5 69.1 106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0 56.7 175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8 58.1 97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0 53.3 182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7 44.9 86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3 50.6 189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5 30.6 75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2 48.3 195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0 15.9 64.0	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5 1.0 54.5	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1 44.7 209	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7 42.9 216	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3 -27.0 42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0 42.4 223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1 43.0 230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1 -54.6 54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3 43.4 237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5 44.0 244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6 -81.2 89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1 45.8 250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0 49.2 258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5 -100.0 121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8 52.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0 -103.5 128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5 56.6 271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2 -102.4 127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9 63.7 278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8 -99.8 125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6 72.5 285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9 -95.5 123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5 85.2 292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8 -89.7 120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6 105.0 300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5 -82.7 116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0 127.5 306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8 -75.1 114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8 117.4 314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8 -66.9 112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0 113.1 321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3 -58.4 110.9	328.2	0.0	0.992	0.0	57.2	94.2	-57.4 110.3 328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3 -43.9 100.4	334.0	0.0	0.856	0.0	55.4	89.9	-41.4 99.0 335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7 -28.6 91.3	341.6	0.0	0.735	0.0	54.1	86.5	-26.6 90.6 342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6 -12.6 84.6	351.4	0.0	0.65	0.0	53.3	84.5	-15.6 86.0 349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1 4.1 81.2	362.9	0.0	0.618	0.0	53.0	83.6	-11.6 84.4 352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2 21.6 82.1	375.2	0.0	0.533	0.0	52.3	82.2	-0.1 82.2 359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9 39.2 87.2	386.7	0.0	0.441	0.0	51.7	80.7	12.5 81.7 368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2 54.9 94.8	395.4	0.0	0.361	0.0	51.3	79.3	23.6 82.8 376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9 64.5 100.4	400.0	1.0	0.0	0.263 50.9	78.3	37.3	86.7 385	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22L0FP.PDF/.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22L0FP.PDF/.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.1	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.6	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.8	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.617	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.591	0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68	1.0	0.633	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.602	0.0	69.0	28.6	74.6	79.9	69	1.0	0.65	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.614	0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0	0.667	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71	1.0	0.683	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.635	0.0	70.7	24.5	75.6	79.4	72	1.0	0.7	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.646	0.0	71.3	23.3	76.1	79.5	73	1.0	0.717	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.656	0.0	71.9	21.9	76.5	79.6	74	1.0	0.733	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0

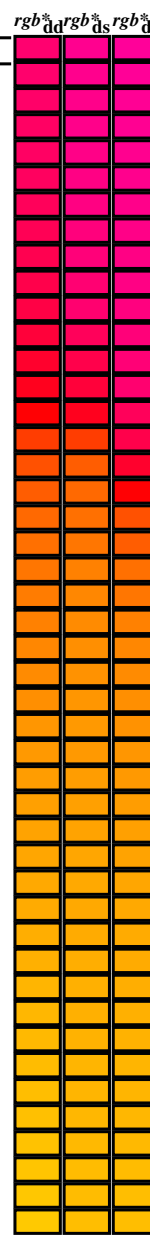

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}) and Lab values (L^{*}, a^{*}, b^{*}) for various color sets: dd361M, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), rGb*_s, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), rGb*_d, dd361Mi, rGb*_d, de361Mi, LAB*_s, dex361Mi (x=LabCh), rGb*_d, dd361Mi. The table lists 48 rows of color data.

Technische Information: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS
http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), 216C_c, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{dd}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{de}. Rows 196-301.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtoner RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}			
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0		
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0		
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0		
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0		
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0		
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0		
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0		
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0		
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0		
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0		
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0		
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0		
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0		
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0		
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0		
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0		
306	271	272	0.016 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0	311

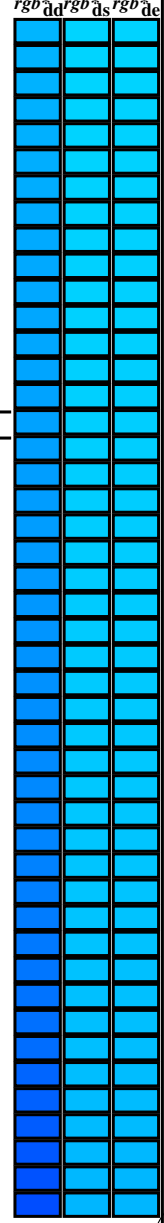

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	54.2	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0	50.4	76.9	64.5	100.4	400

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta



Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, iCt*File, iMs*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File, iHa*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File, iHa*File, rgb*File, LabCH*File. Rows include color patches like 0/648 RO0Y_100_100de, 1/657 R13Y_100_100de, etc.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E*ab = 0.4

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb de Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, ΔE*_a*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 15/29

Table with columns: nrf, HHC*F0e, rgb_F0e, icr_F0e, hsa_F0e, rgb*F0e, LabCH*F0e, LabCH**F0e, DF**F0e, hsa*F0e, rgb**F0e, LabCH**F0e, LabCH*F0e, DF**F0e, hsa*F0e, rgb**F0e, LabCH*F0e, LabCH**F0e. Rows 1-450.

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite:
delta E*ab = 0.8

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*ab

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de



TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n/F, H/C*F, r/g/b, i/c/d, i/s, i/s, i/s, LabCH*F, r/g/b, LabCH*F, DP*F, r/g/b, LabCH*F, r/g/b, LabCH*F. Rows 1-80.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 0.6

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, ΔE*_i

Eingabe: r/g/b/c/m/y/k -> r/g/b/d Ausgabe: 3D-Linearisierung r/g/b*de

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 17/29

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, DF*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File. Rows 81-161.

Mittlere Farbdiffenzz dieser Seite: delta E** = 0.6

QG220--TN, Seite 17/29-F




TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye

Farben und Farbabstände, ΔE*_a*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde

Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, iet*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, rgb*Fide, DF*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide. Rows 162-242.

See similar data: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM
Technical Information: http://www.ps.bam.de or http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1131730-F0
0-1131730-F0

QG220--7N, Seite 18/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, DF*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File. Rows list various color calibration files and their corresponding data points.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de
Mittlere Differenz dieser Werte: 0.5
QG220--7N, Seite 19/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung

F: 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 21/29

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, DP*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File. Contains 485 rows of color calibration data.

Mittlere Farbdiffenz dieser Seite: delta E*ab = 0.4

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, AE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 22/29

Table with 56 columns (n, HHC*Fok, rgb*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Fok, LabCH*Fok, LabCH*Rate, rgb*Fok, LabCH*Rate, DF*Fok, ihs*Rate, rgb*Fok, LabCH*Rate, LabCH*Fok, rgb*Rate) and 56 rows of data.

Mittlere Farbdiffenz dieser Seite: delta E*ab = 0.4

QG220--7N, Seite 22/29-F

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*_a*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/29

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, DP*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File. Contains 647 rows of color calibration data.

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E** = 0,3

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, AE* * Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*F0, rgb*F0, iet*F0, Hsa*F0, rgb*F0, LabCH*F0, LabCH*F0, DF*F0, rgb*F0, LabCH*F0. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb de Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E*ab = 2.5

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iCt*File, iMs*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File, iMs*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File. Rows list various color calibration files and their corresponding data points.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, ΔE*_a

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E** = 0,7


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 26/29

Table with columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, iet*Fide, ihs*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, DP*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, DP*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide. Rows 810-890.

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E** = 0.6

QG220--7N, Seite 26/29-F

TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de



QG2211S

TUB-Registrierung: 20130201-QG22/QG22LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta






Table with 10 columns (n, HHC*Fate, rgb*Fate, iet*Fate, Hss*Fate, rgb*Fate, LabC*Fate, LabCH*Fate, DP*Fate, Hss*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate) and 971 rows of data.



QG2211S

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




QG2211S

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 27/29

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: $\Delta E^*_{00} = 0,6$

0-1132630-F0
TUB-Prüfvorlage QG22; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE^*_{00}
Eingabe: rgb/cmyk - > rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

QG220--7N, Seite 27/29-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG22/QG22LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG22/QG22LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 29/29



n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.847	0.85	0.85	0.847	82.5	0.847	0.85	0.847	82.5	0.847	0.85	0.847	82.5
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.921	0.924	0.924	0.921	88.9	0.921	0.924	0.921	88.9	0.921	0.924	0.921	88.9
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.068	0.07	0.07	0.068	6.2	0.068	0.07	0.068	6.2	0.068	0.07	0.068	6.2
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.134	0.138	0.138	0.134	12.6	0.134	0.138	0.134	12.6	0.134	0.138	0.134	12.6
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.25	0.251	0.251	0.25	18.7	0.25	0.251	0.25	18.7	0.25	0.251	0.25	18.7
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.303	0.311	0.311	0.303	25.4	0.303	0.311	0.303	25.4	0.303	0.311	0.303	25.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.374	0.374	0.374	0.374	31.6	0.374	0.374	0.374	31.6	0.374	0.374	0.374	31.6
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.431	0.437	0.437	0.431	38.2	0.431	0.437	0.431	38.2	0.431	0.437	0.431	38.2
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.503	0.504	0.504	0.503	44.4	0.503	0.504	0.503	44.4	0.503	0.504	0.503	44.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.564	0.569	0.569	0.564	50.7	0.564	0.569	0.564	50.7	0.564	0.569	0.564	50.7
1064	NW_059de	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	57.1	0.634	0.635	0.635	0.634	57.1	0.634	0.635	0.634	57.1	0.634	0.635	0.634	57.1
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	63.5	0.703	0.706	0.706	0.703	63.3	0.703	0.706	0.703	63.3	0.703	0.706	0.703	63.3
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.775	0.778	0.778	0.775	69.8	0.775	0.778	0.775	69.8	0.775	0.778	0.775	69.8
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.847	0.85	0.85	0.847	76.1	0.847	0.85	0.847	76.1	0.847	0.85	0.847	76.1
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.921	0.924	0.924	0.921	82.5	0.921	0.924	0.921	82.5	0.921	0.924	0.921	82.5
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	1.0	1.0	1.0	1.0	88.9	1.0	1.0	1.0	88.9	1.0	1.0	1.0	88.9
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1075	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B08_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: $\Delta E^*_{1976} = 0.3$

