


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF72/RF72.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

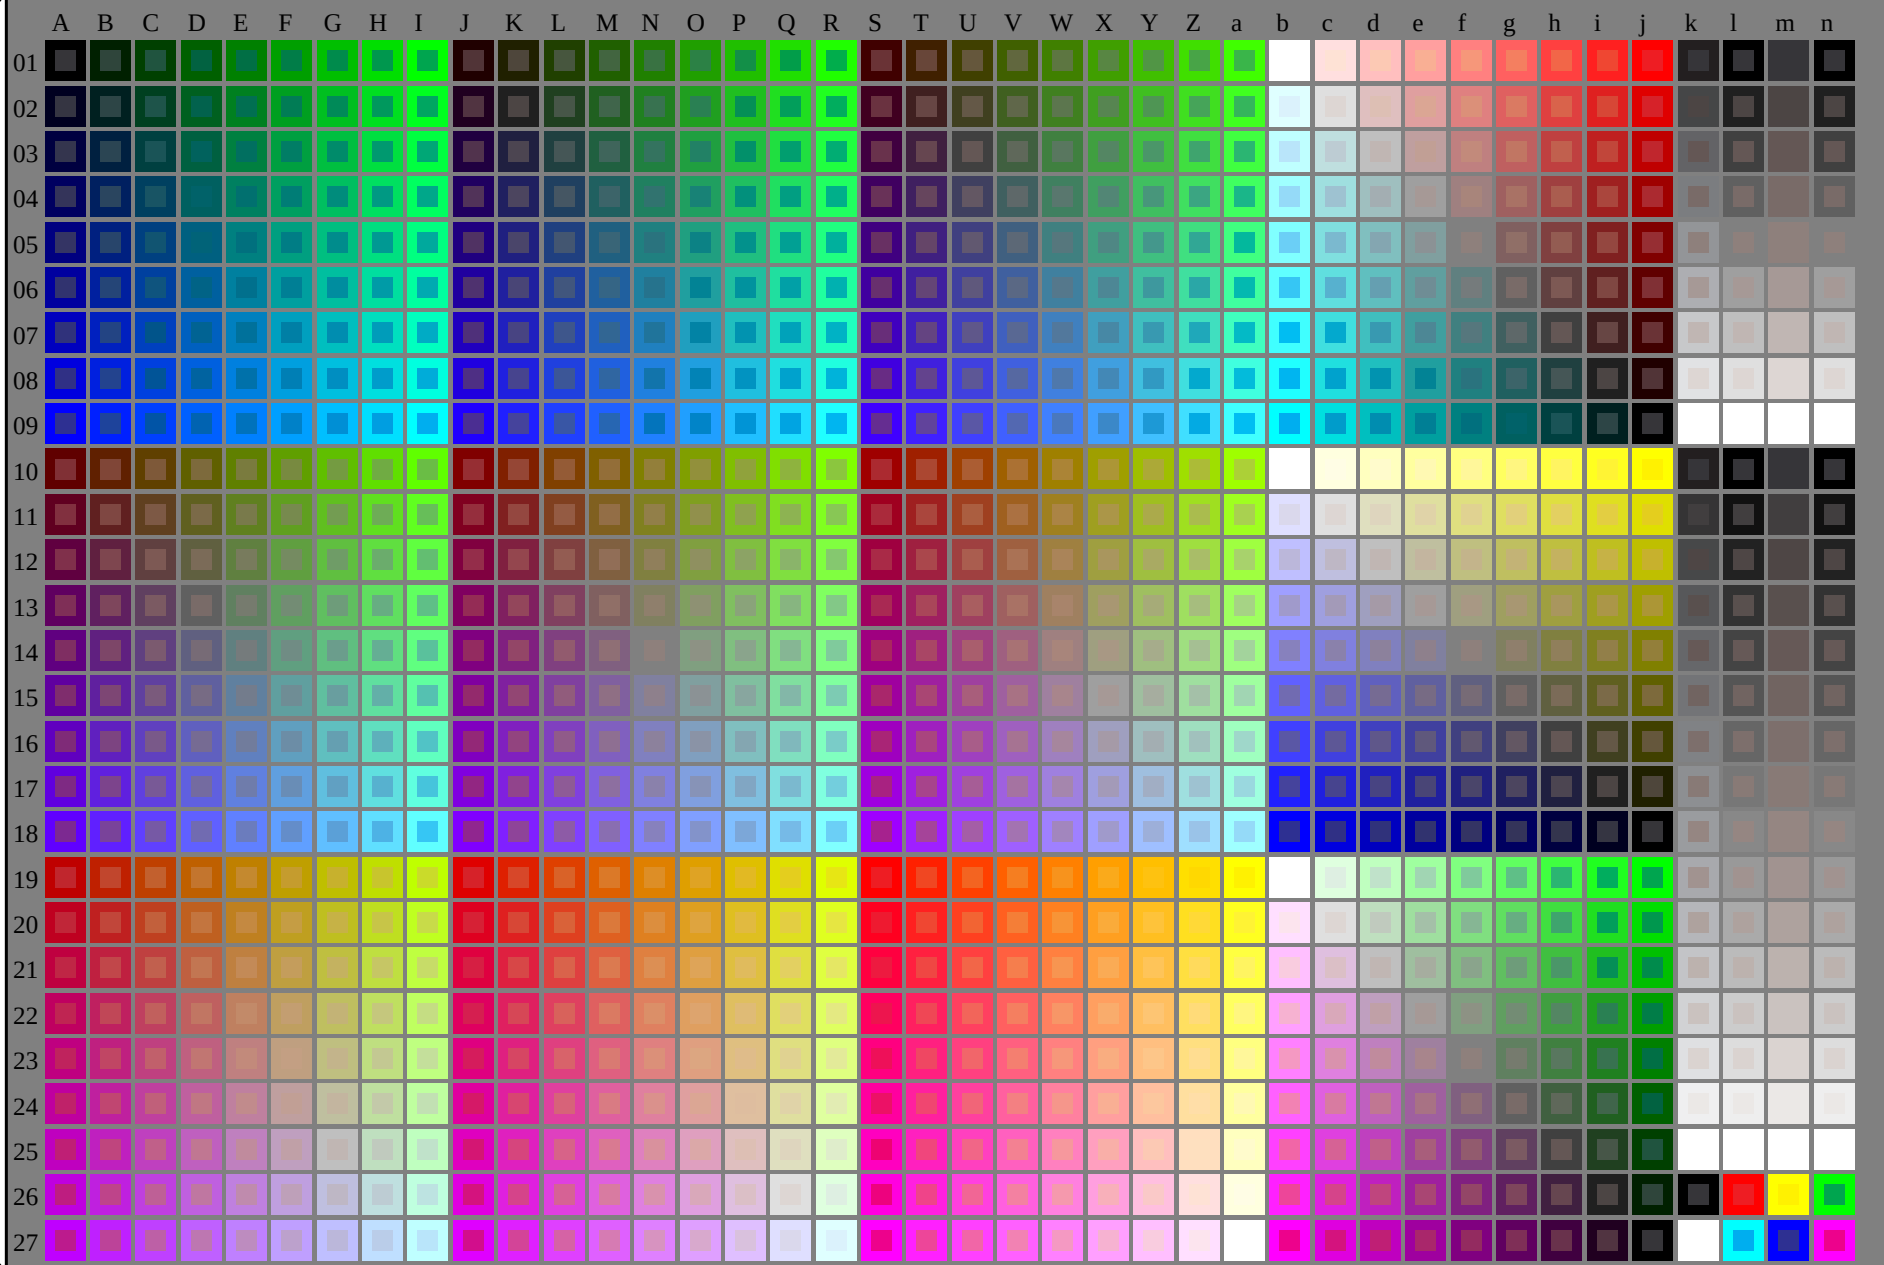

RF720-7N_RGB 3-003030-L0

graphique TUB-RF72; 1080 couleurs standard, $cf=0,9$
graphique conforme à DIN 33872

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0



entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20150701-RF72/RF72L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF72/RF72.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF72/RF72L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6 (CMYK)

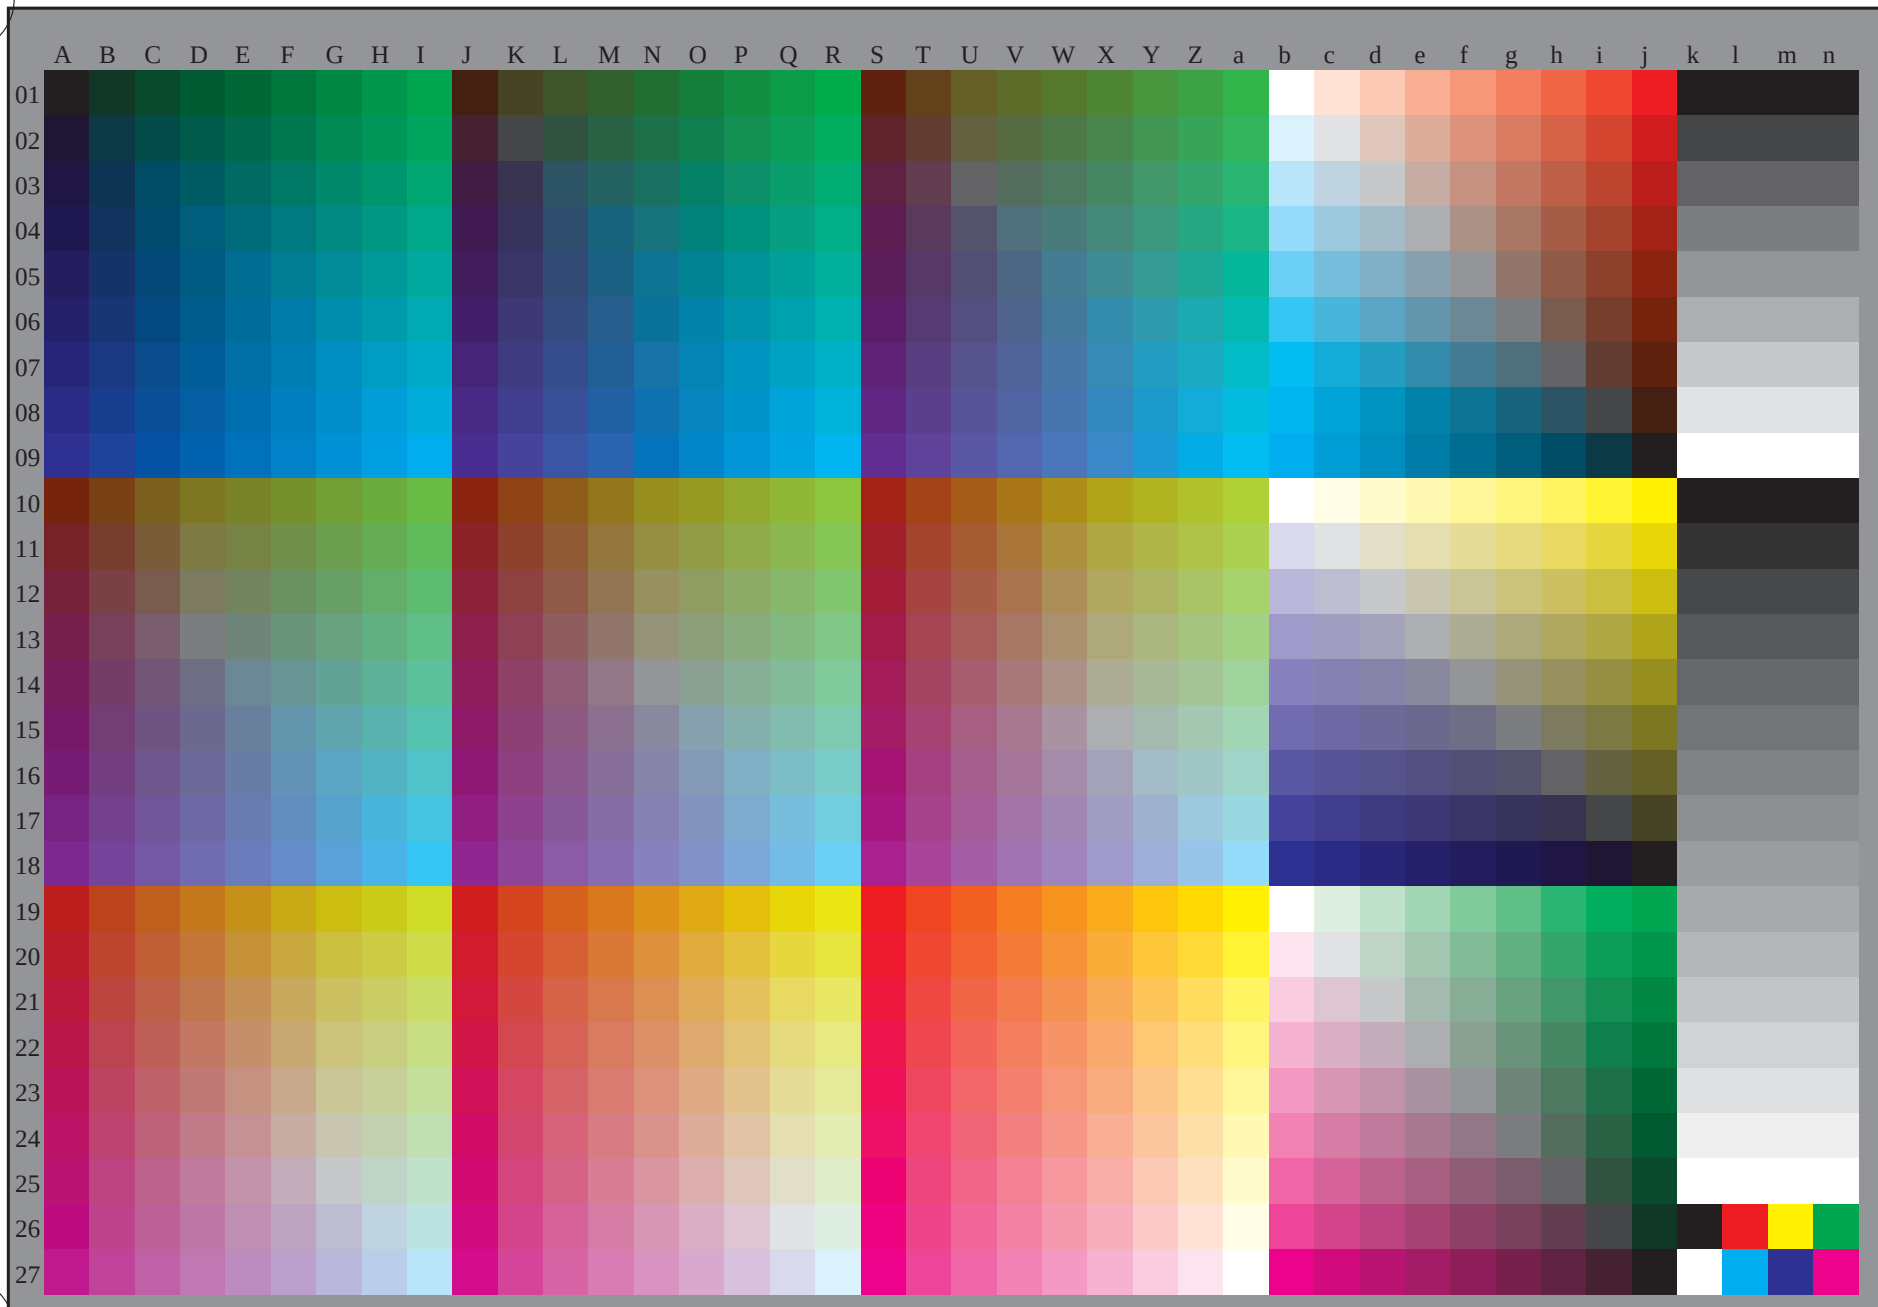


graphique TUB-RF72; 1080 couleurs standard, $cf=0,9$
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmyk_d$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF72/RF72.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

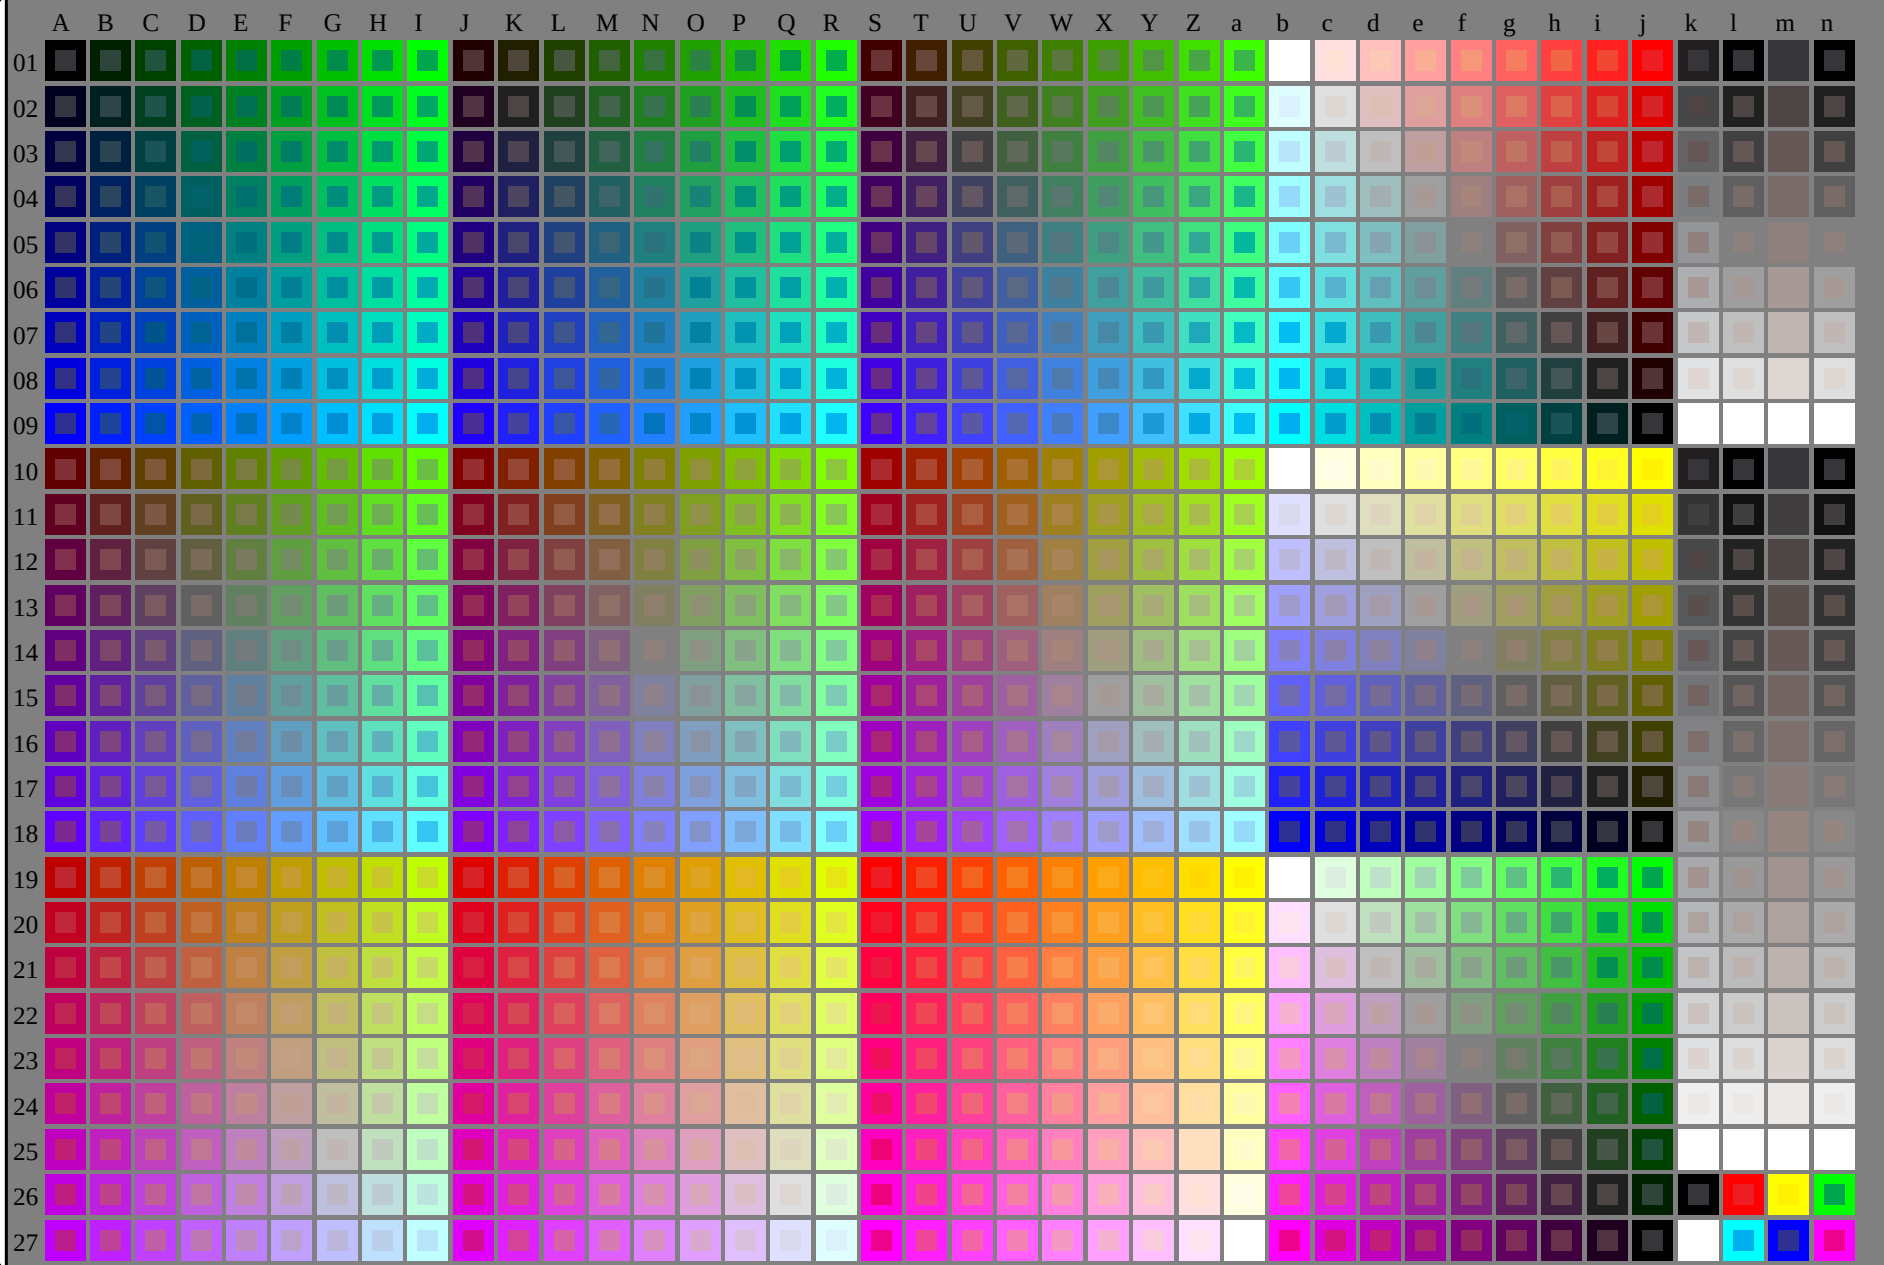

RF720-7N_RGB 3-013030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0
graphique TUB-RF72; 1080 couleurs standard, $cf=0,9$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20150701-RF72/RF72L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF72/RF72.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF72/RF72L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6 (CMYK)

