


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

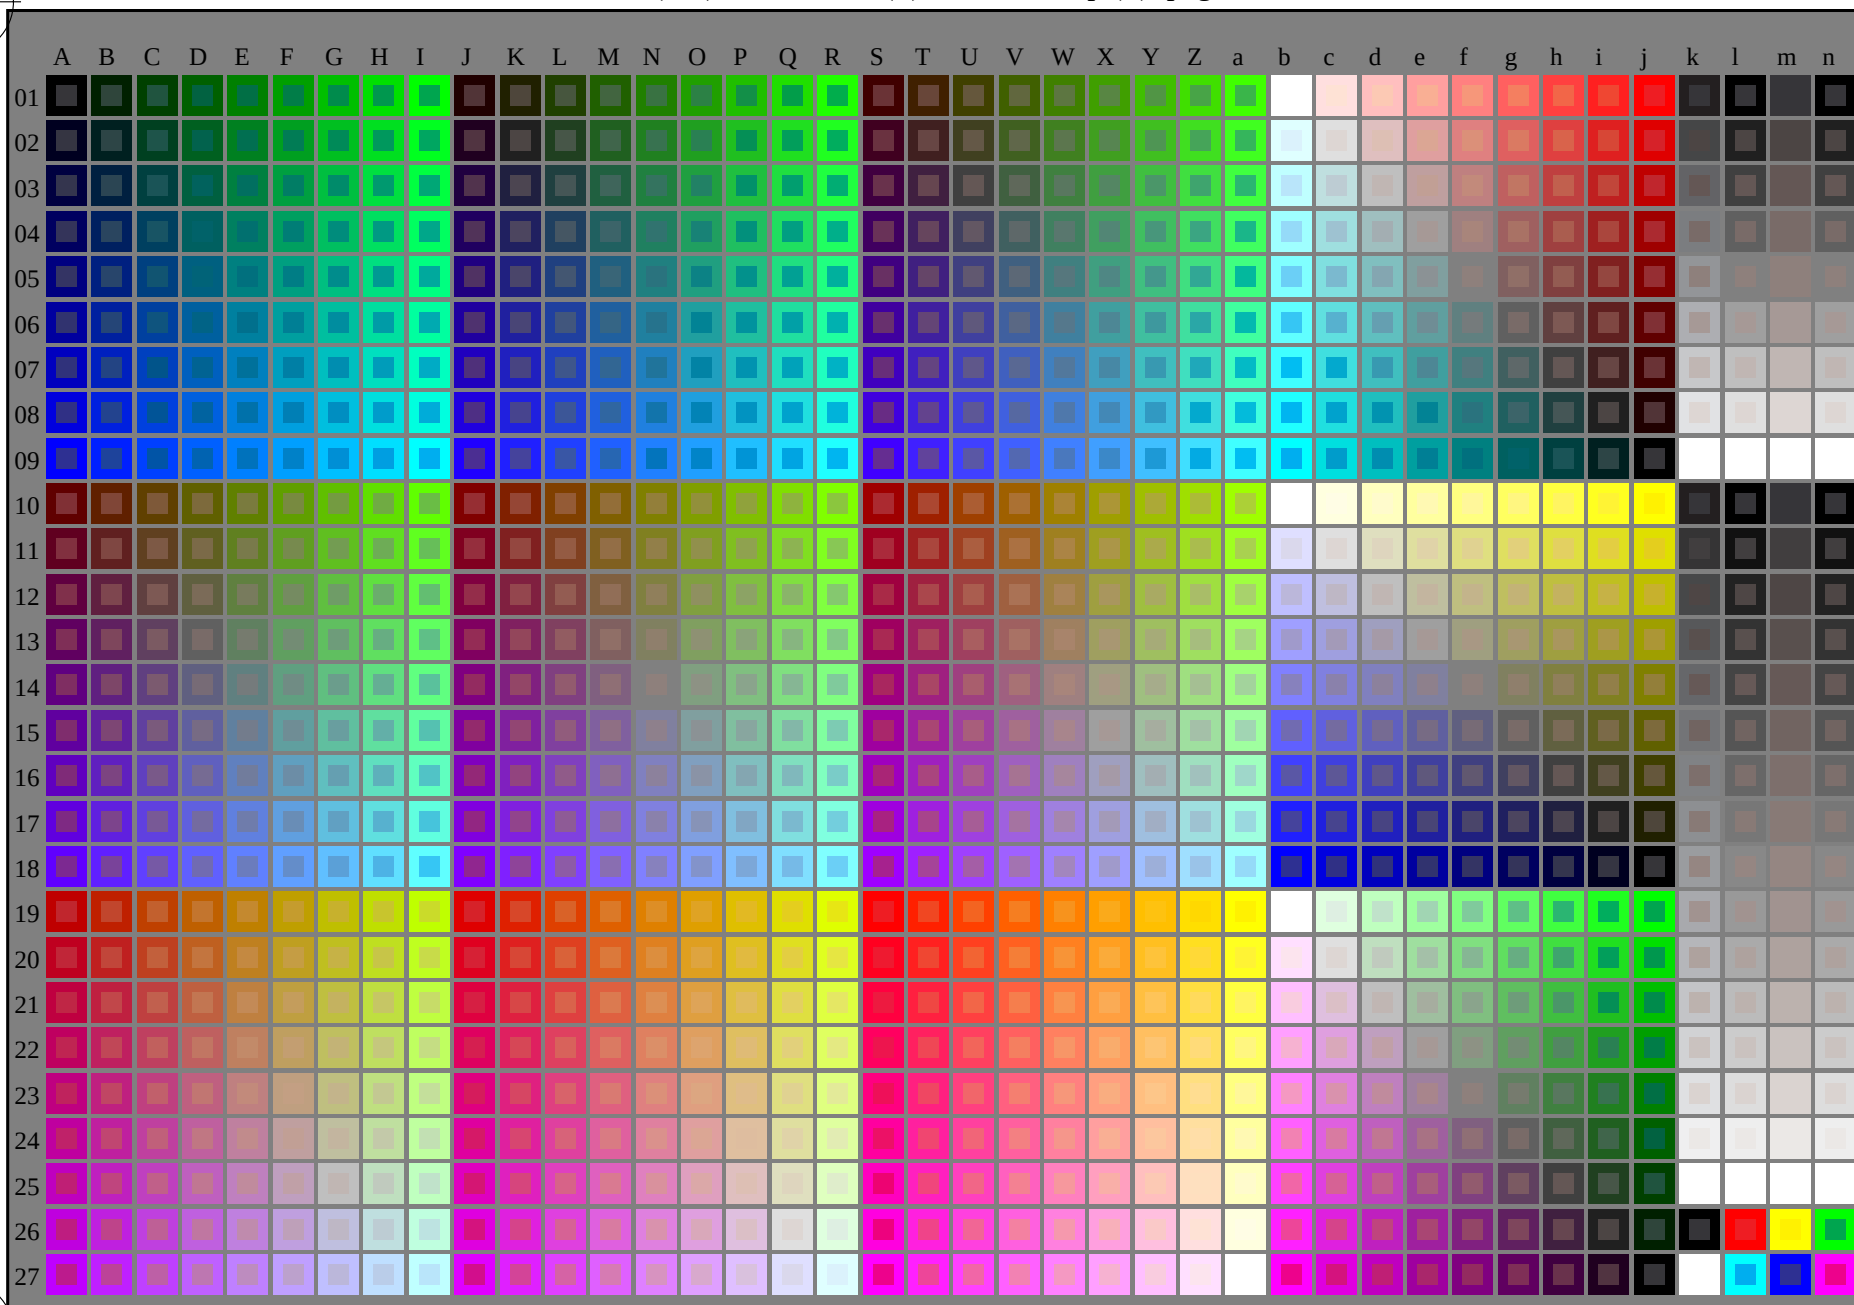

3-003030-L0

PE400-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): $rgb + cmyk_0 (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0$

graphique TUB-PE40; échantillon pour le test
 1080 couleur de norme; image informatique

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-PE40/PE40L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rha4ta