


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG62/RG62.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

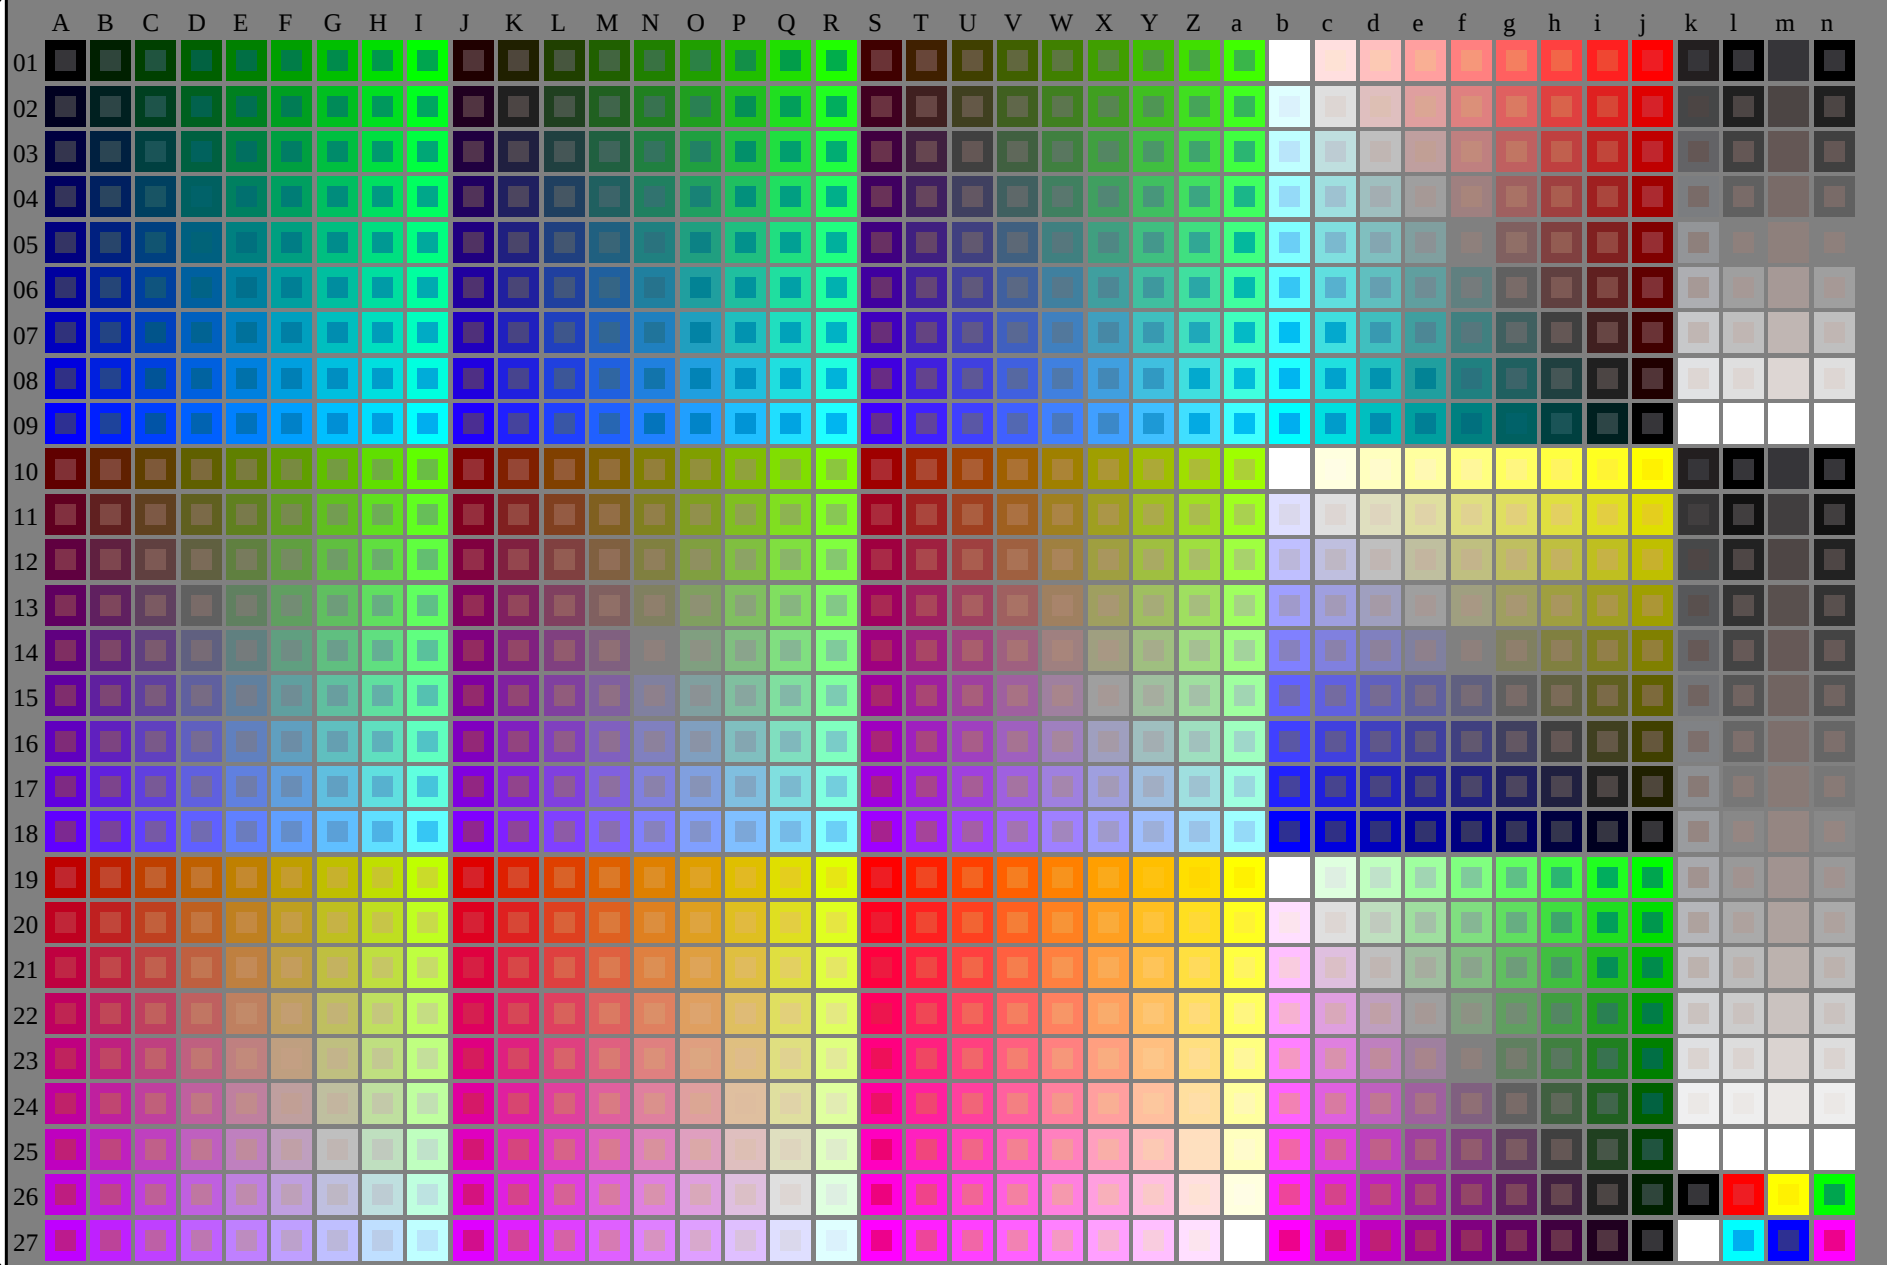

RG620-7N_RGB 0-003030-L0

TUB-Prüfvorlage RG62; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_j + k26_n27), 000n(k), w(l), nnn0(m), www(n), 3D=0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung





TUB-Registrierung: 20150701-RG62/RG62L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG62/RG62.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG62/RG62L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

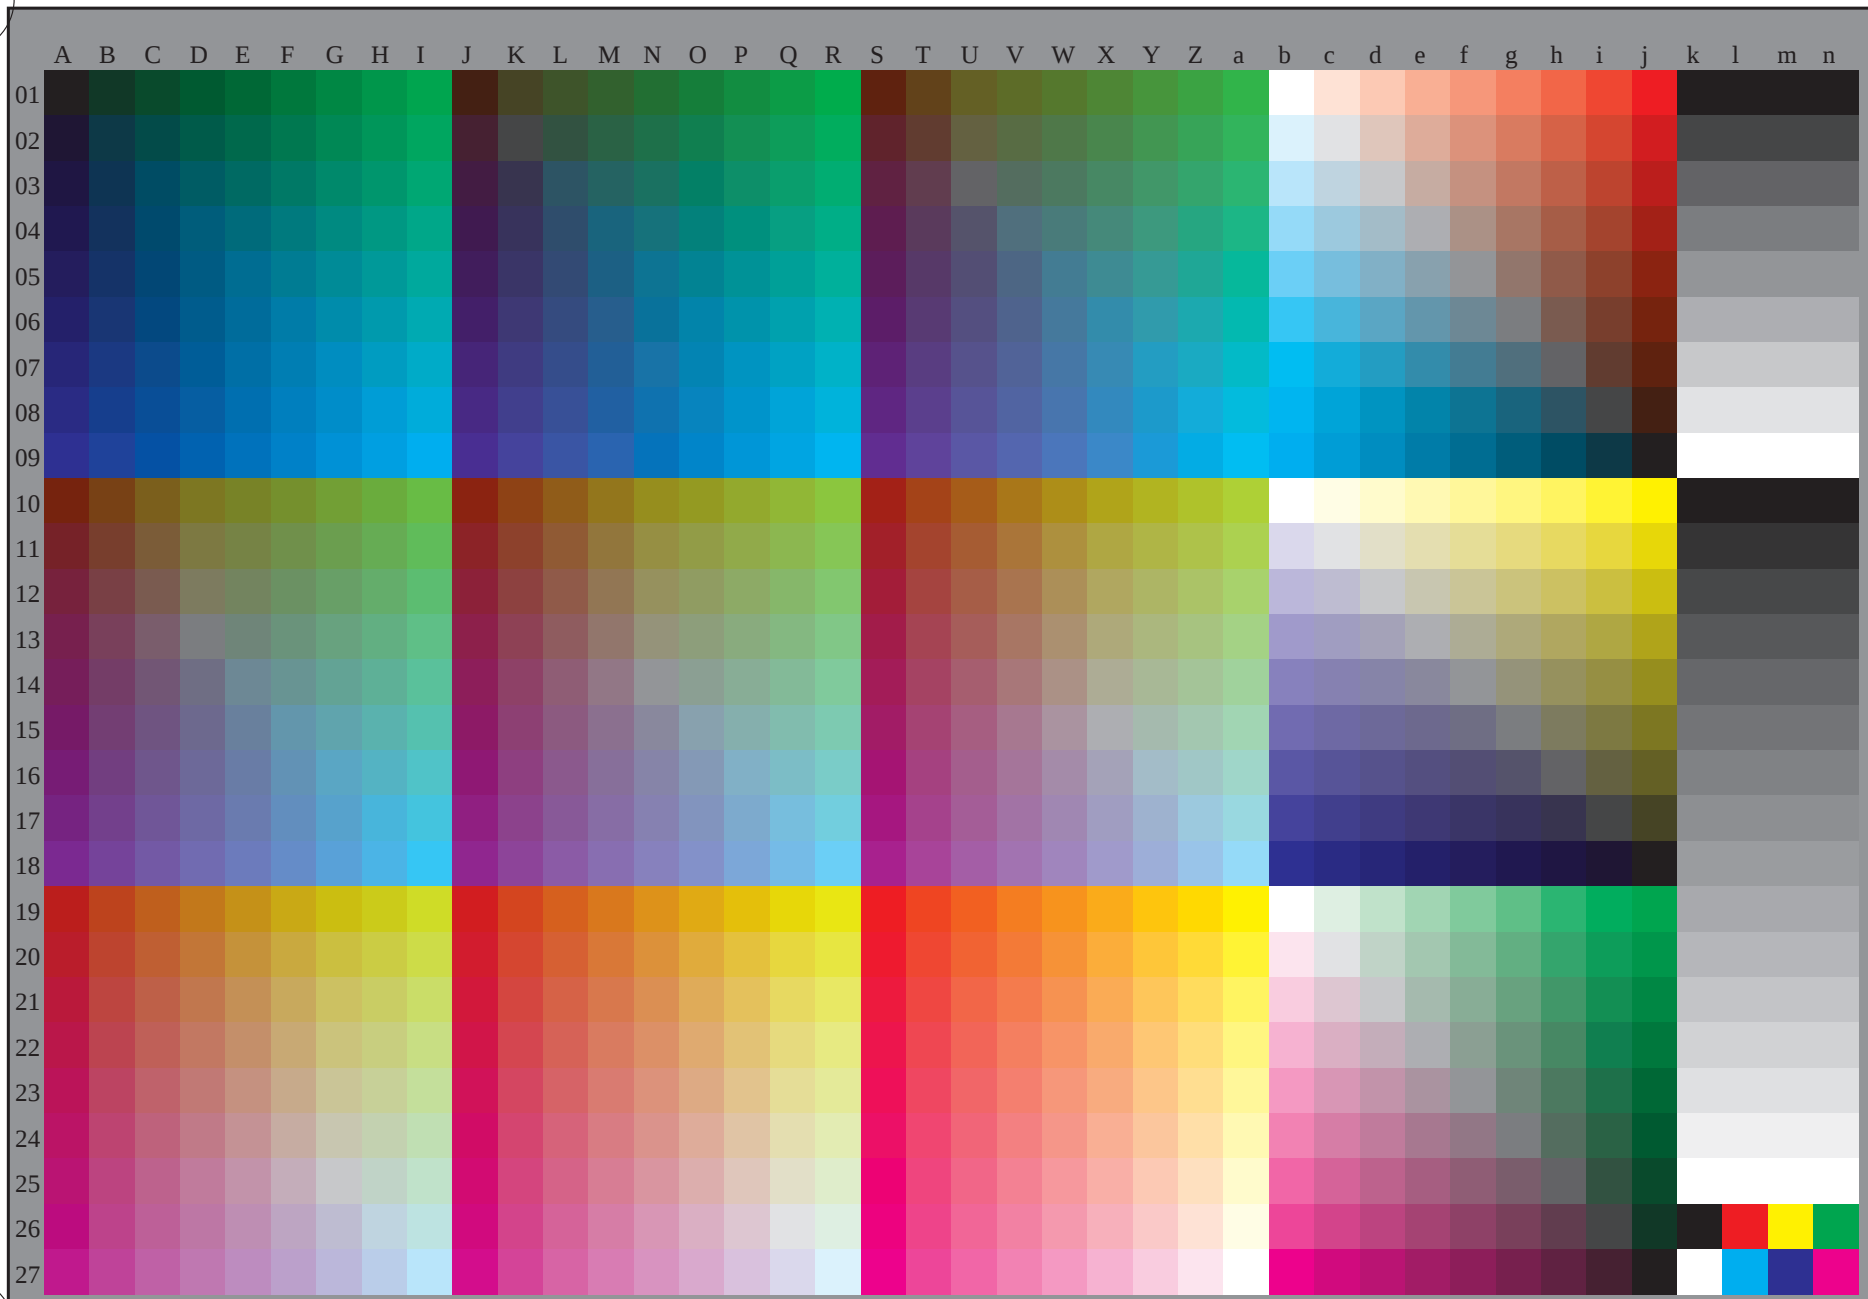


TUB-Prüfvorlage RG62; 1080 Normfarben, cf=1
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 Ausgabe: Transfer nach *cmyk_d*



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG62/RG62.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

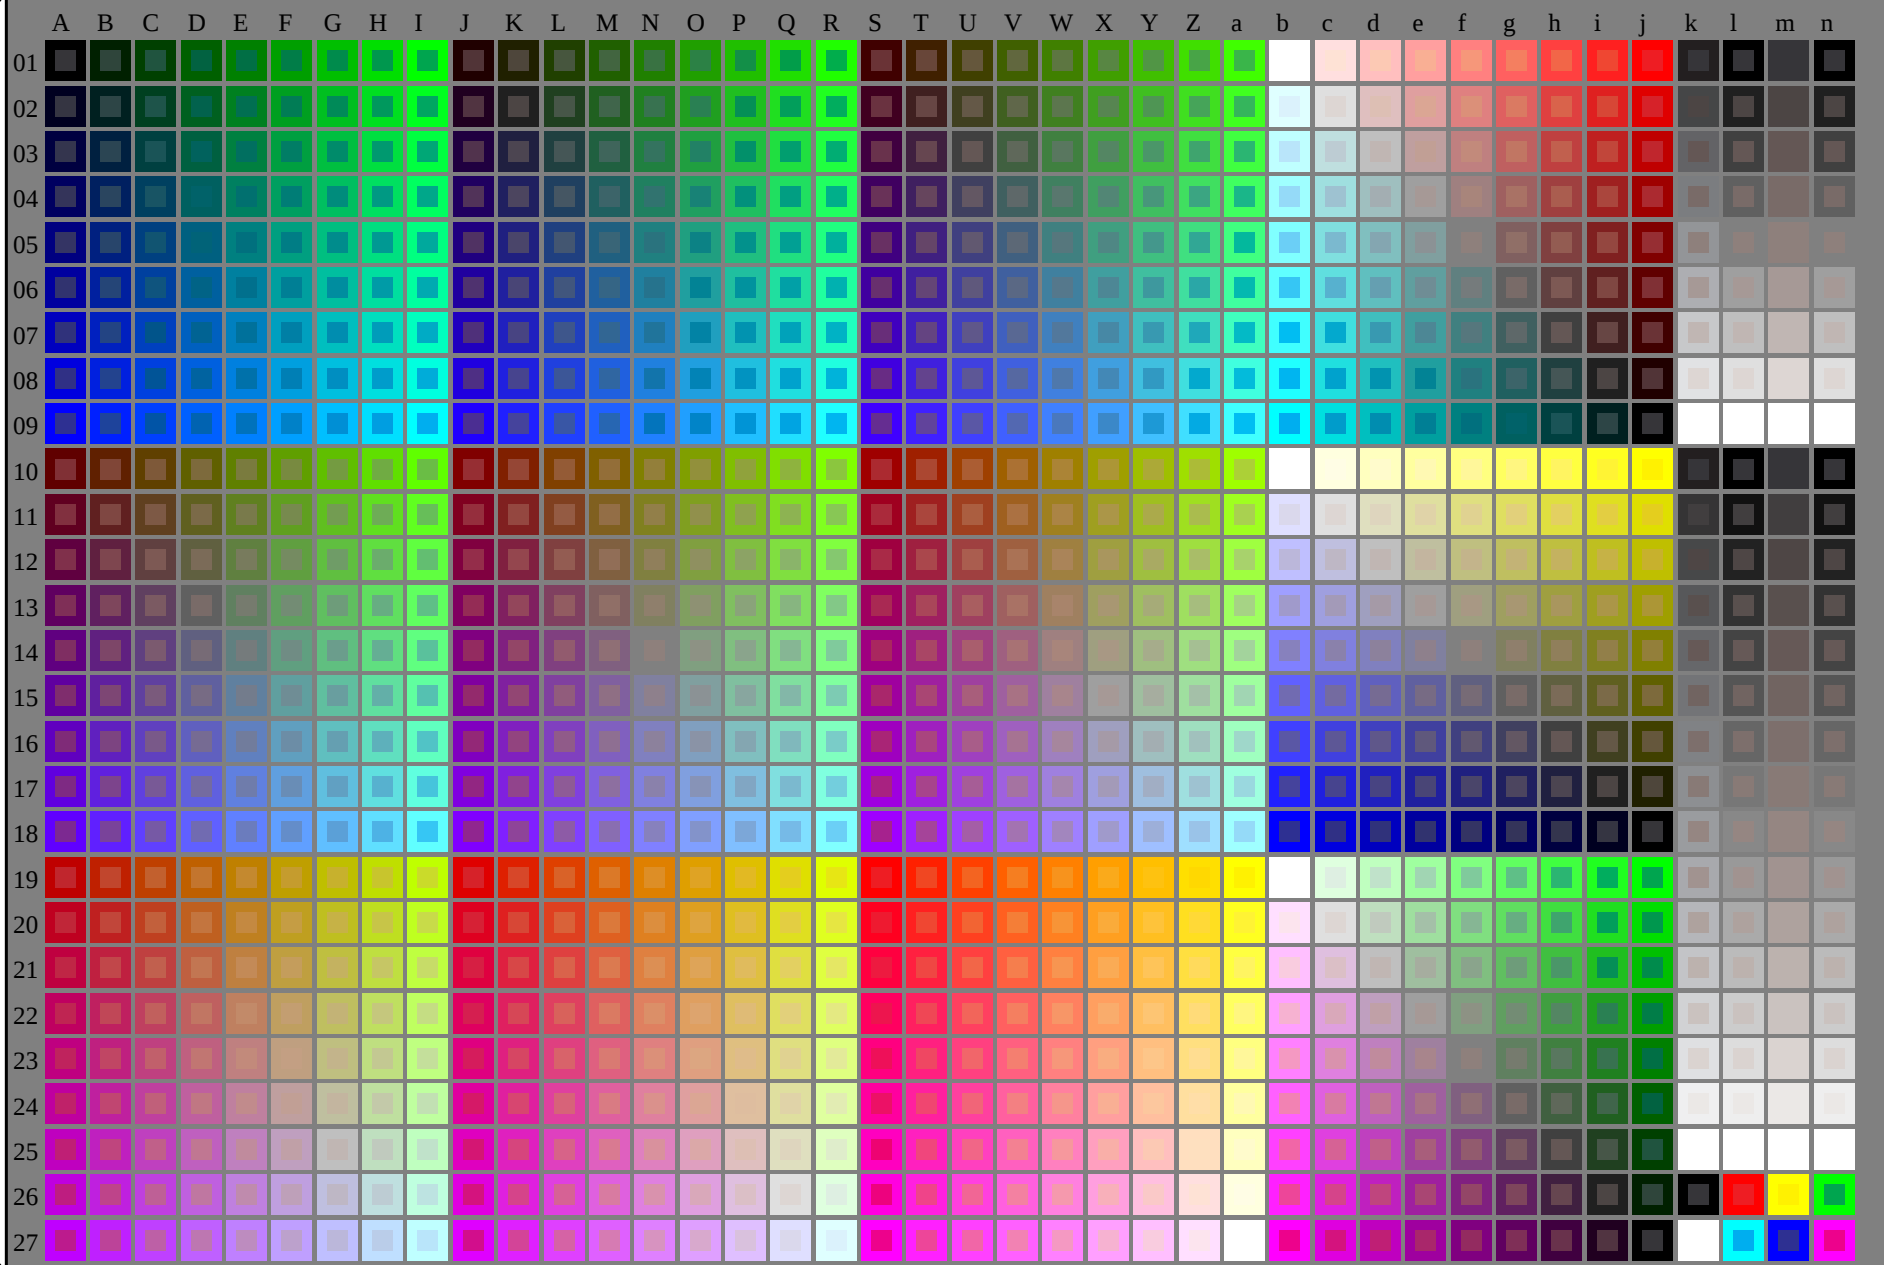

RG620-7N_RGB 0-013030-L0

TUB-Prüfvorlage RG62; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_j + k26_n27), 000n(k), w(l), nnn0(m), www(n), 3D=0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung





TUB-Registrierung: 20150701-RG62/RG62L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG62/RG62.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG62/RG62L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

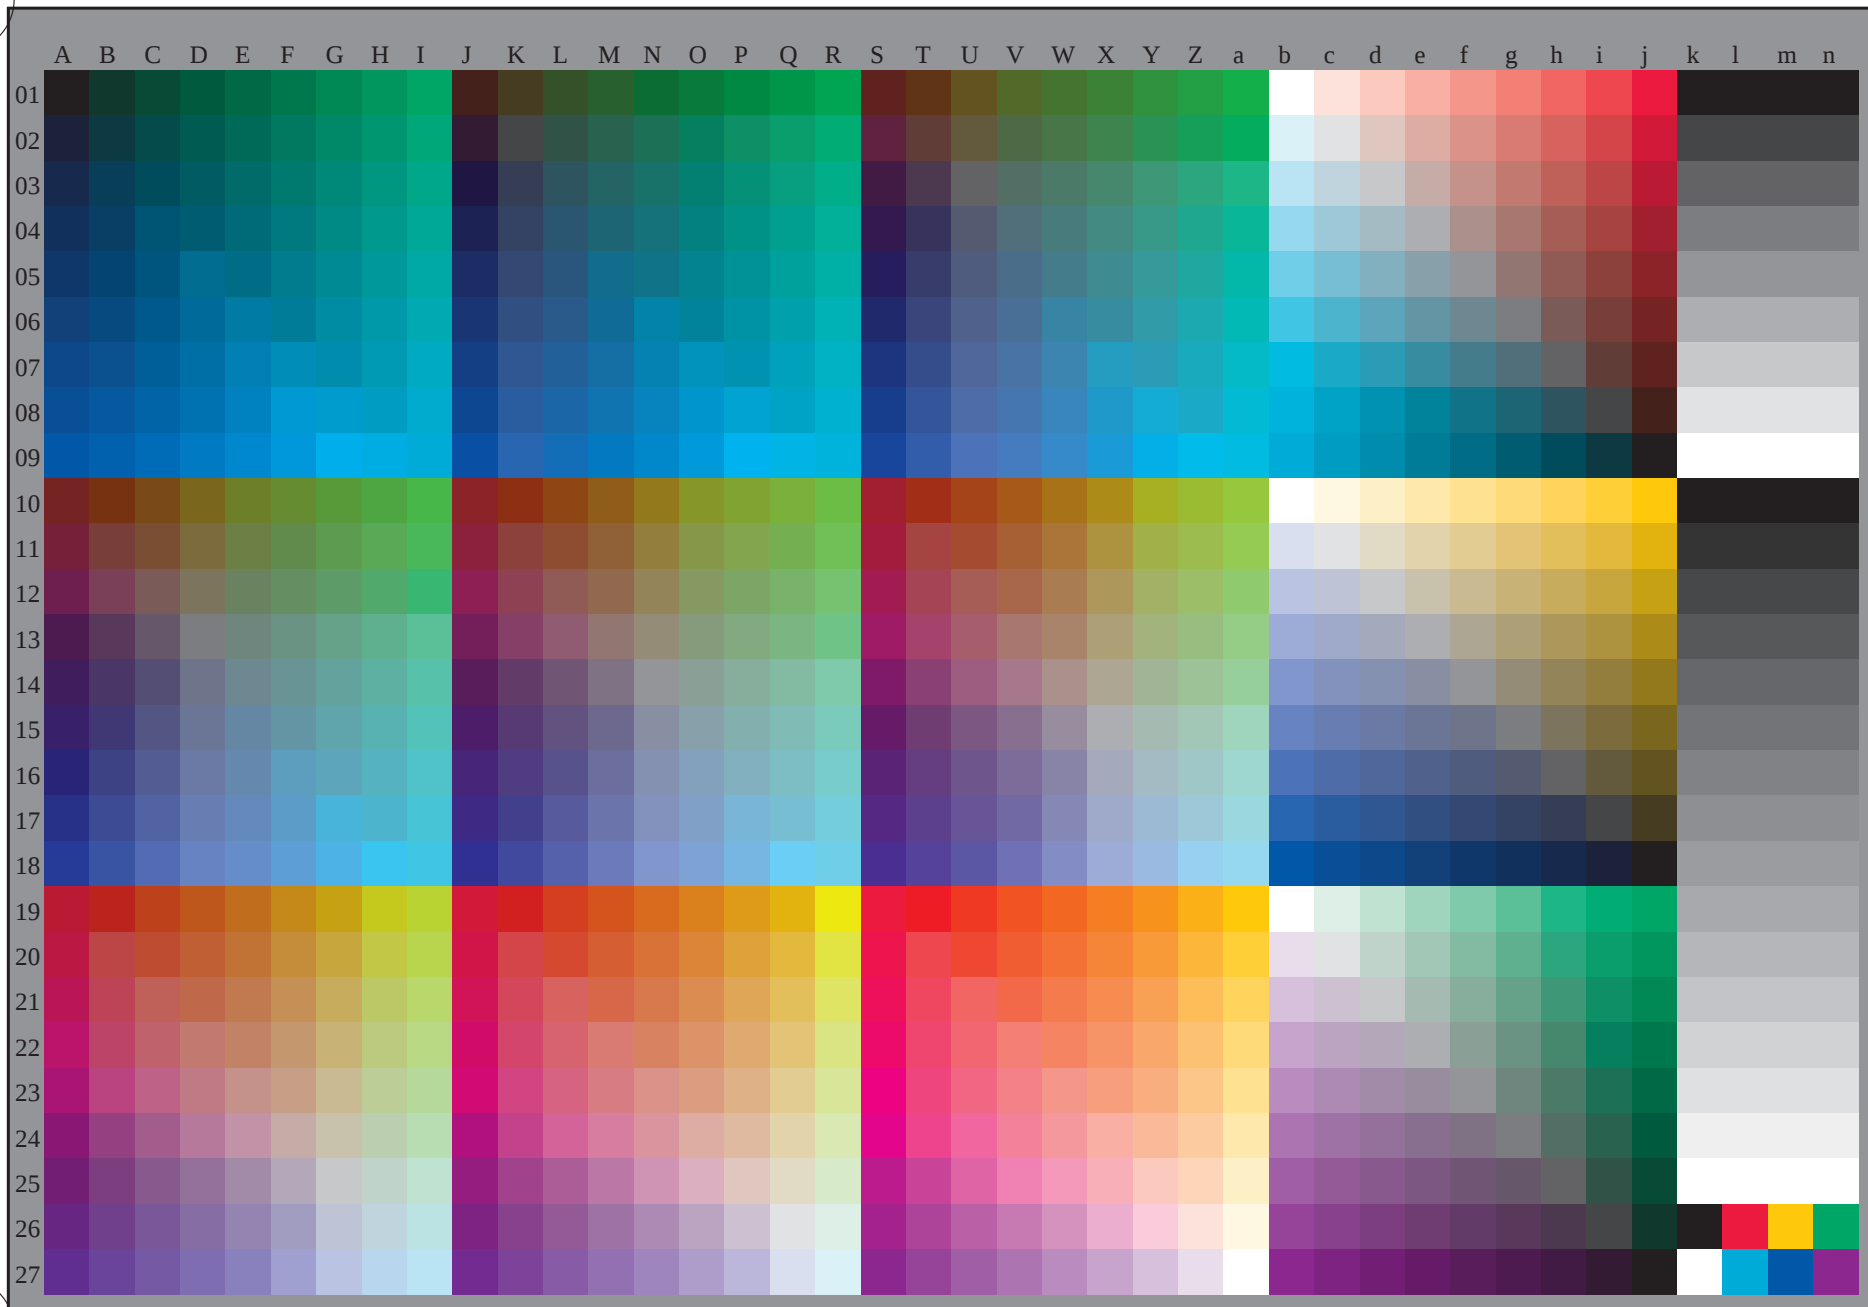

TUB-Prüfvorlage RG62; 1080 Normfarben, cf=1
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

