


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG70/RG70.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

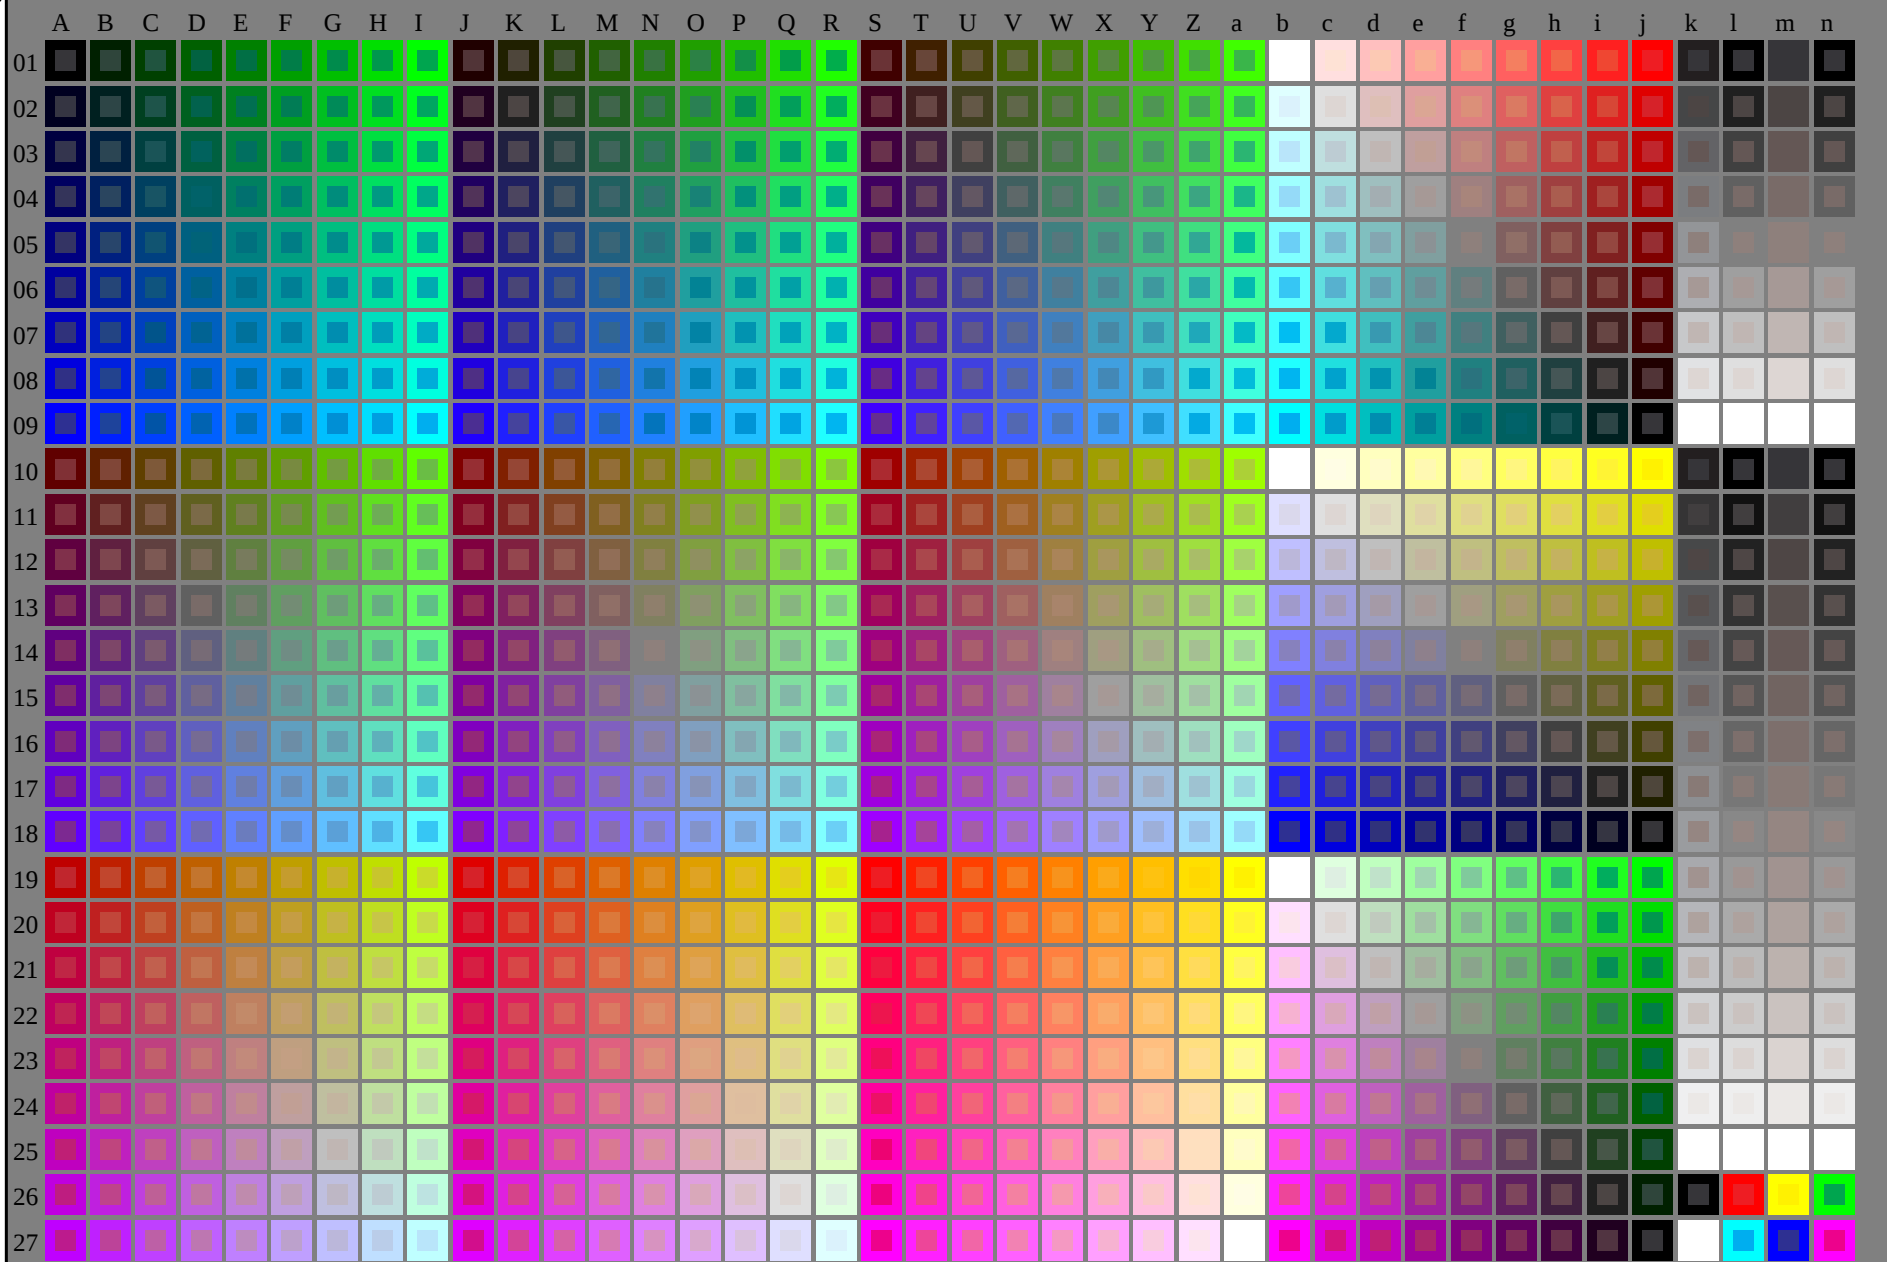

RG700-7N_RGB 0-003034-L0

TUB-Prüfvorlage RG70; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_j + k26_n27), 000n(k), w(l), nnn0(m), www(n), 3D=0$



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20150701-RG70/RG70L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta





RG700a

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG70/RG70L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG70/RG70.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG70/RG70L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

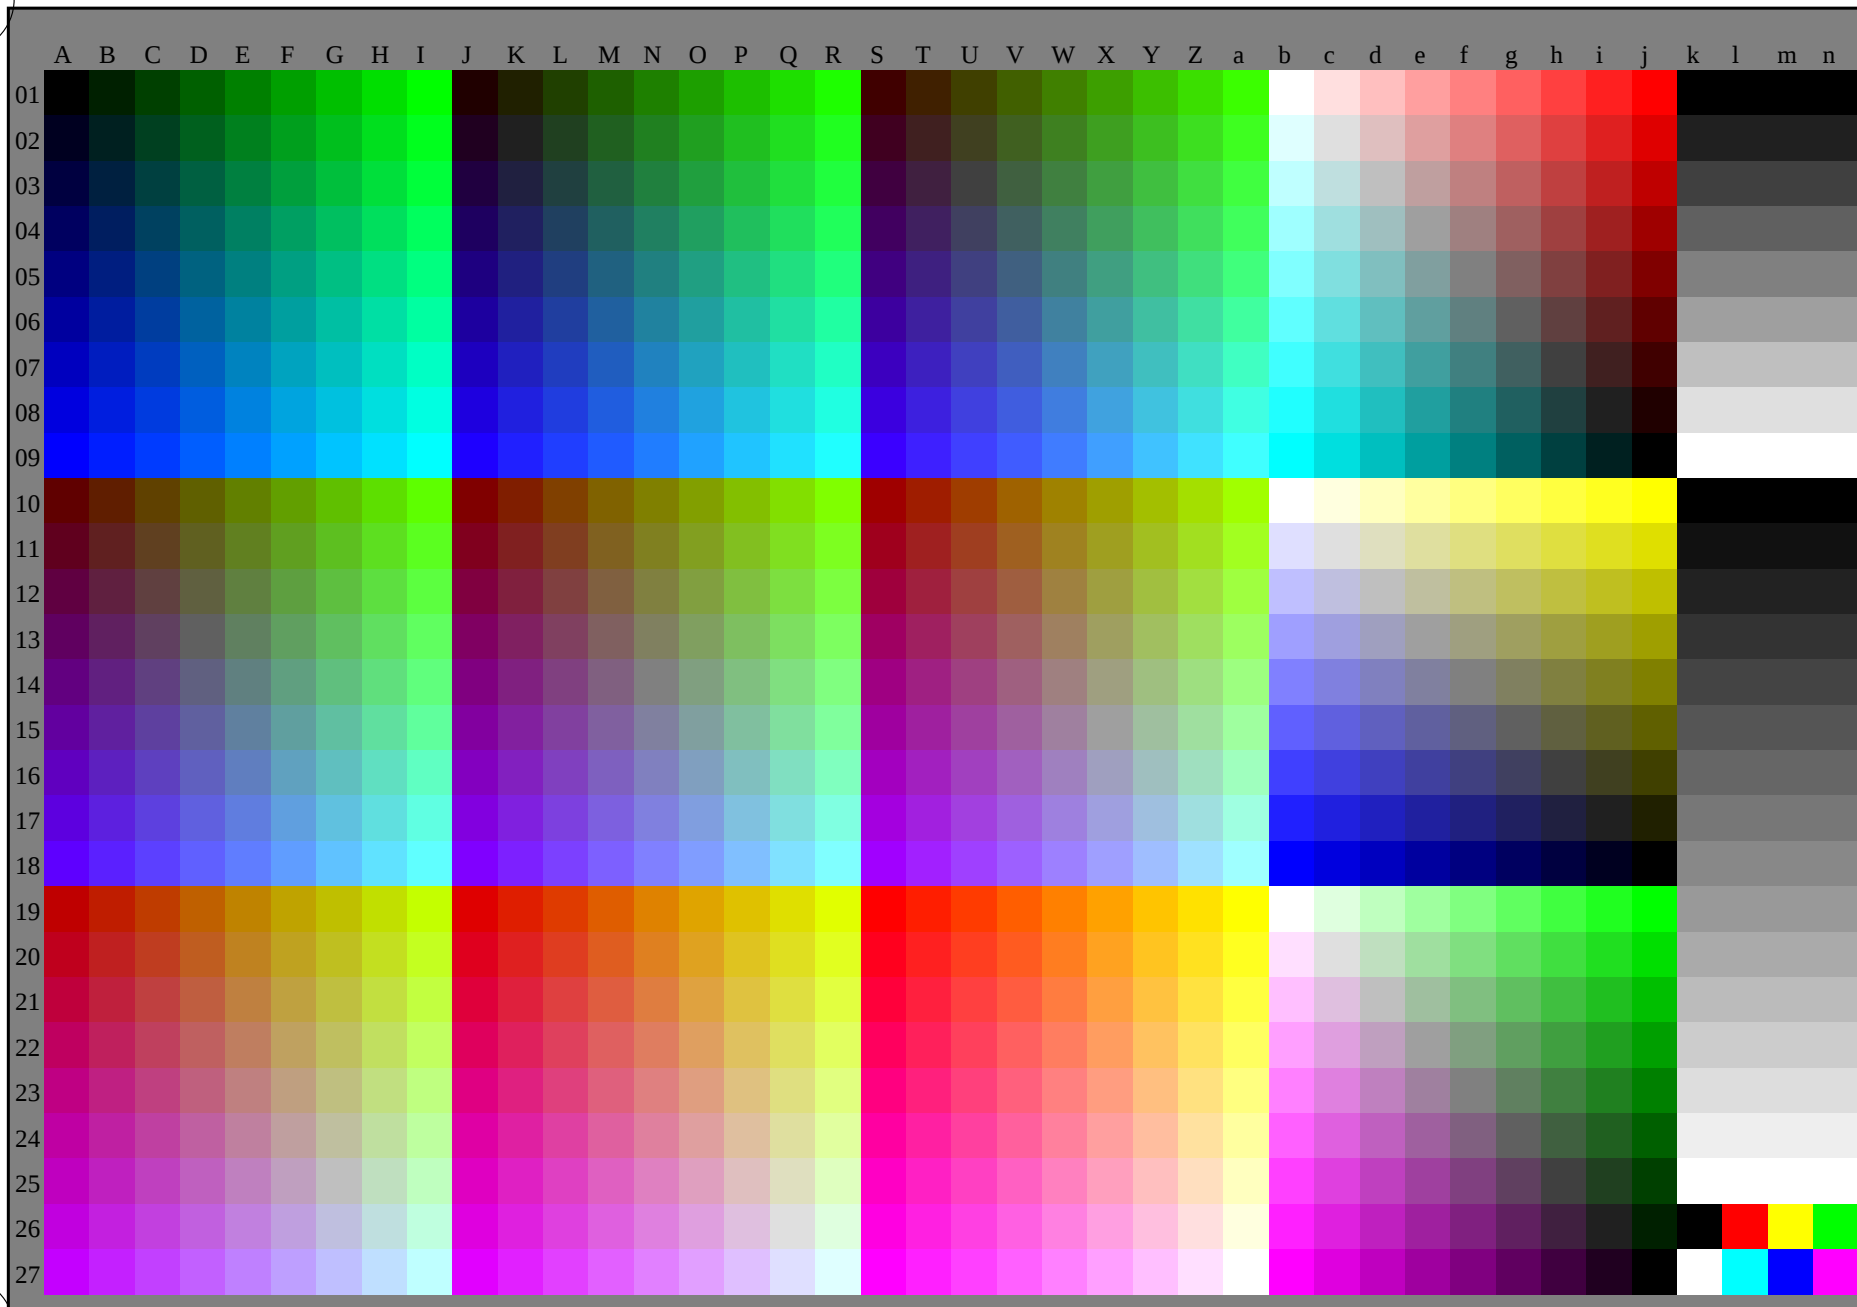

TUB-Prüfvorlage RG70; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, rgb


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d



0-003134-F0

C M Y O L V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG70/RG70.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

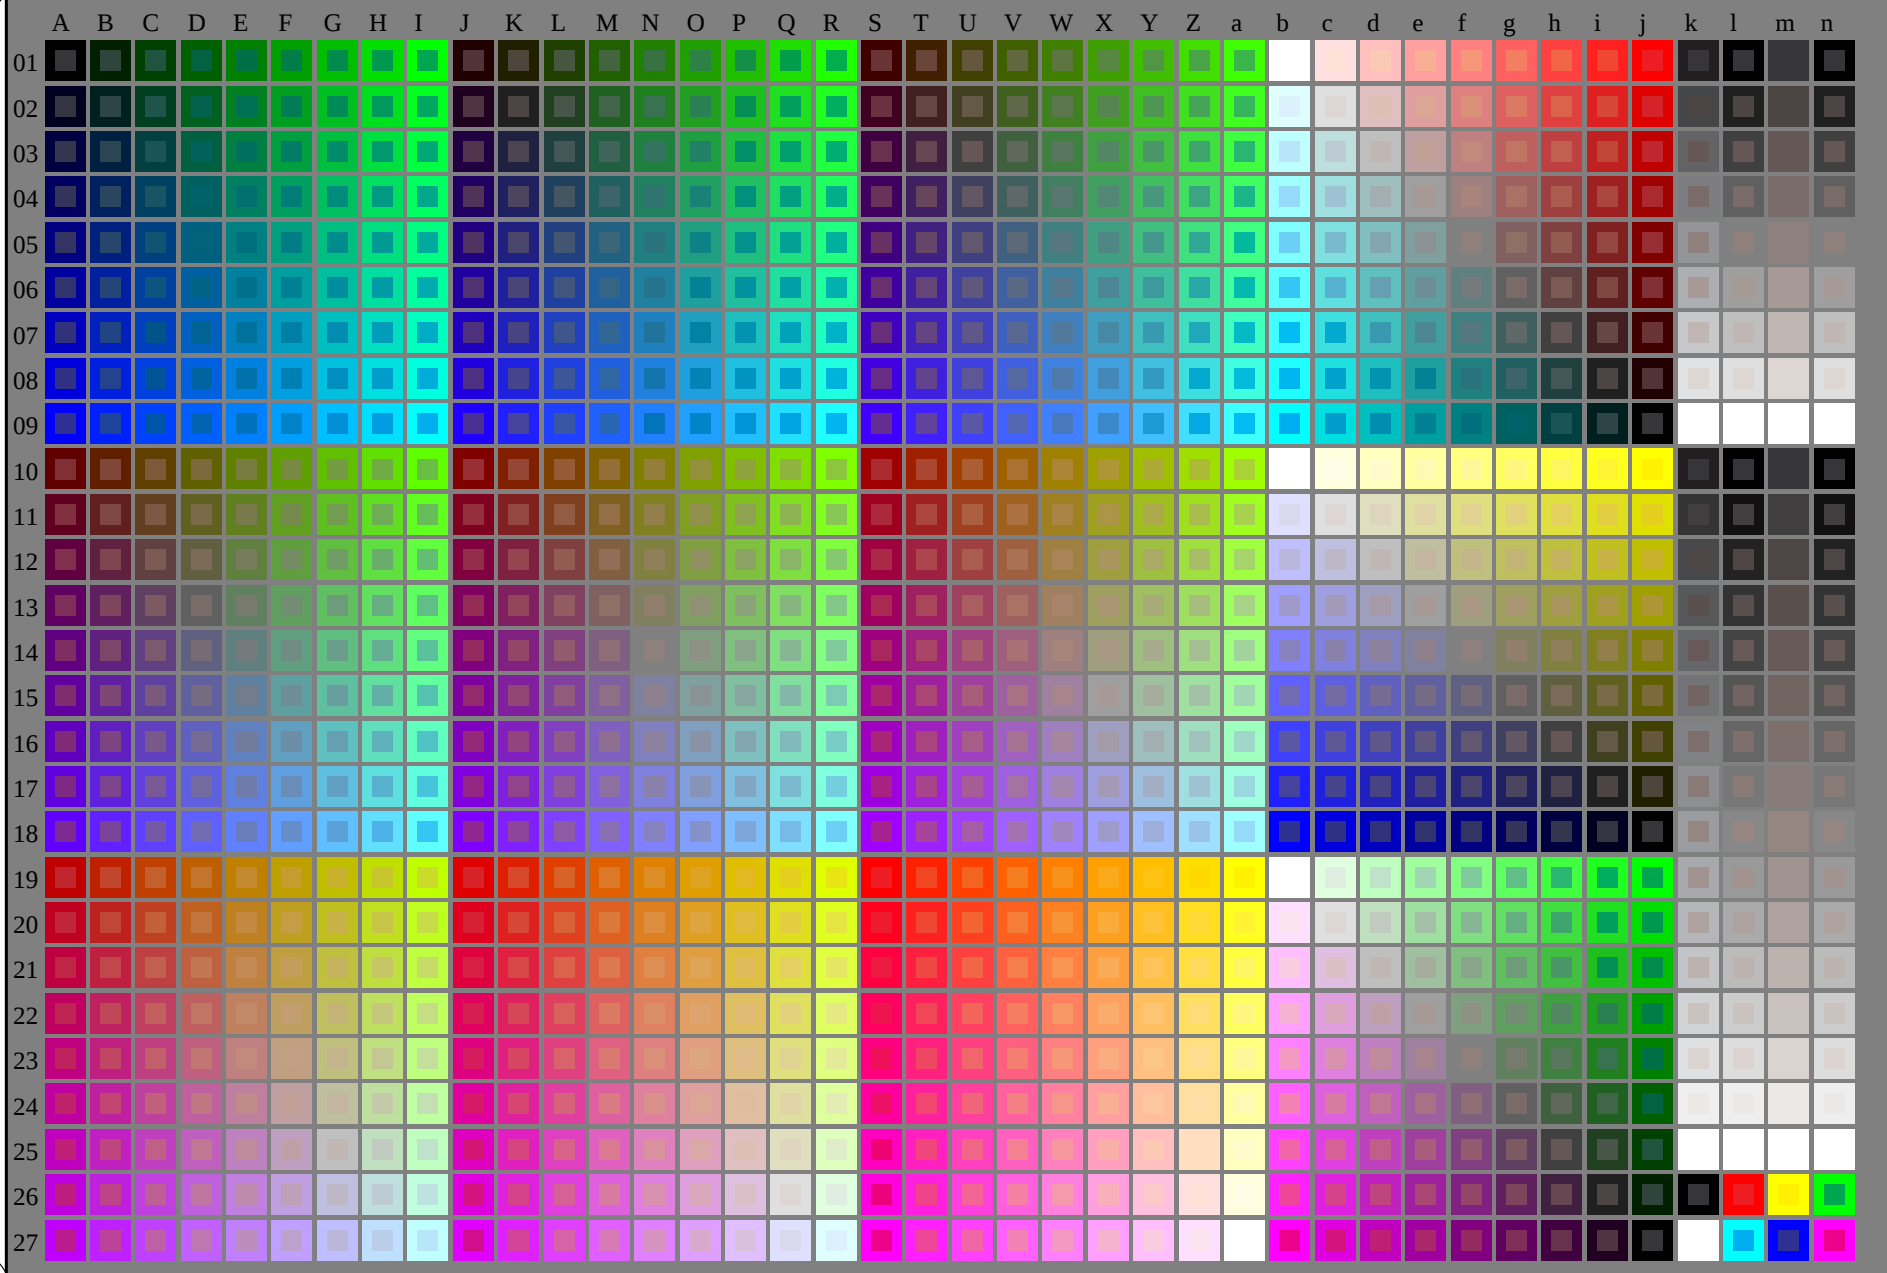

TUB-Registrierung: 20150701-RG70/RG70L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe


TUB-Material: Code=rha4ta

RG700-7N_RGB 0-013034-L0

TUB-Prüfvorlage RG70; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872





Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_j + k26_n27)$, 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG70/RG70L0NA.TXT /.PS>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG70/RG70L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

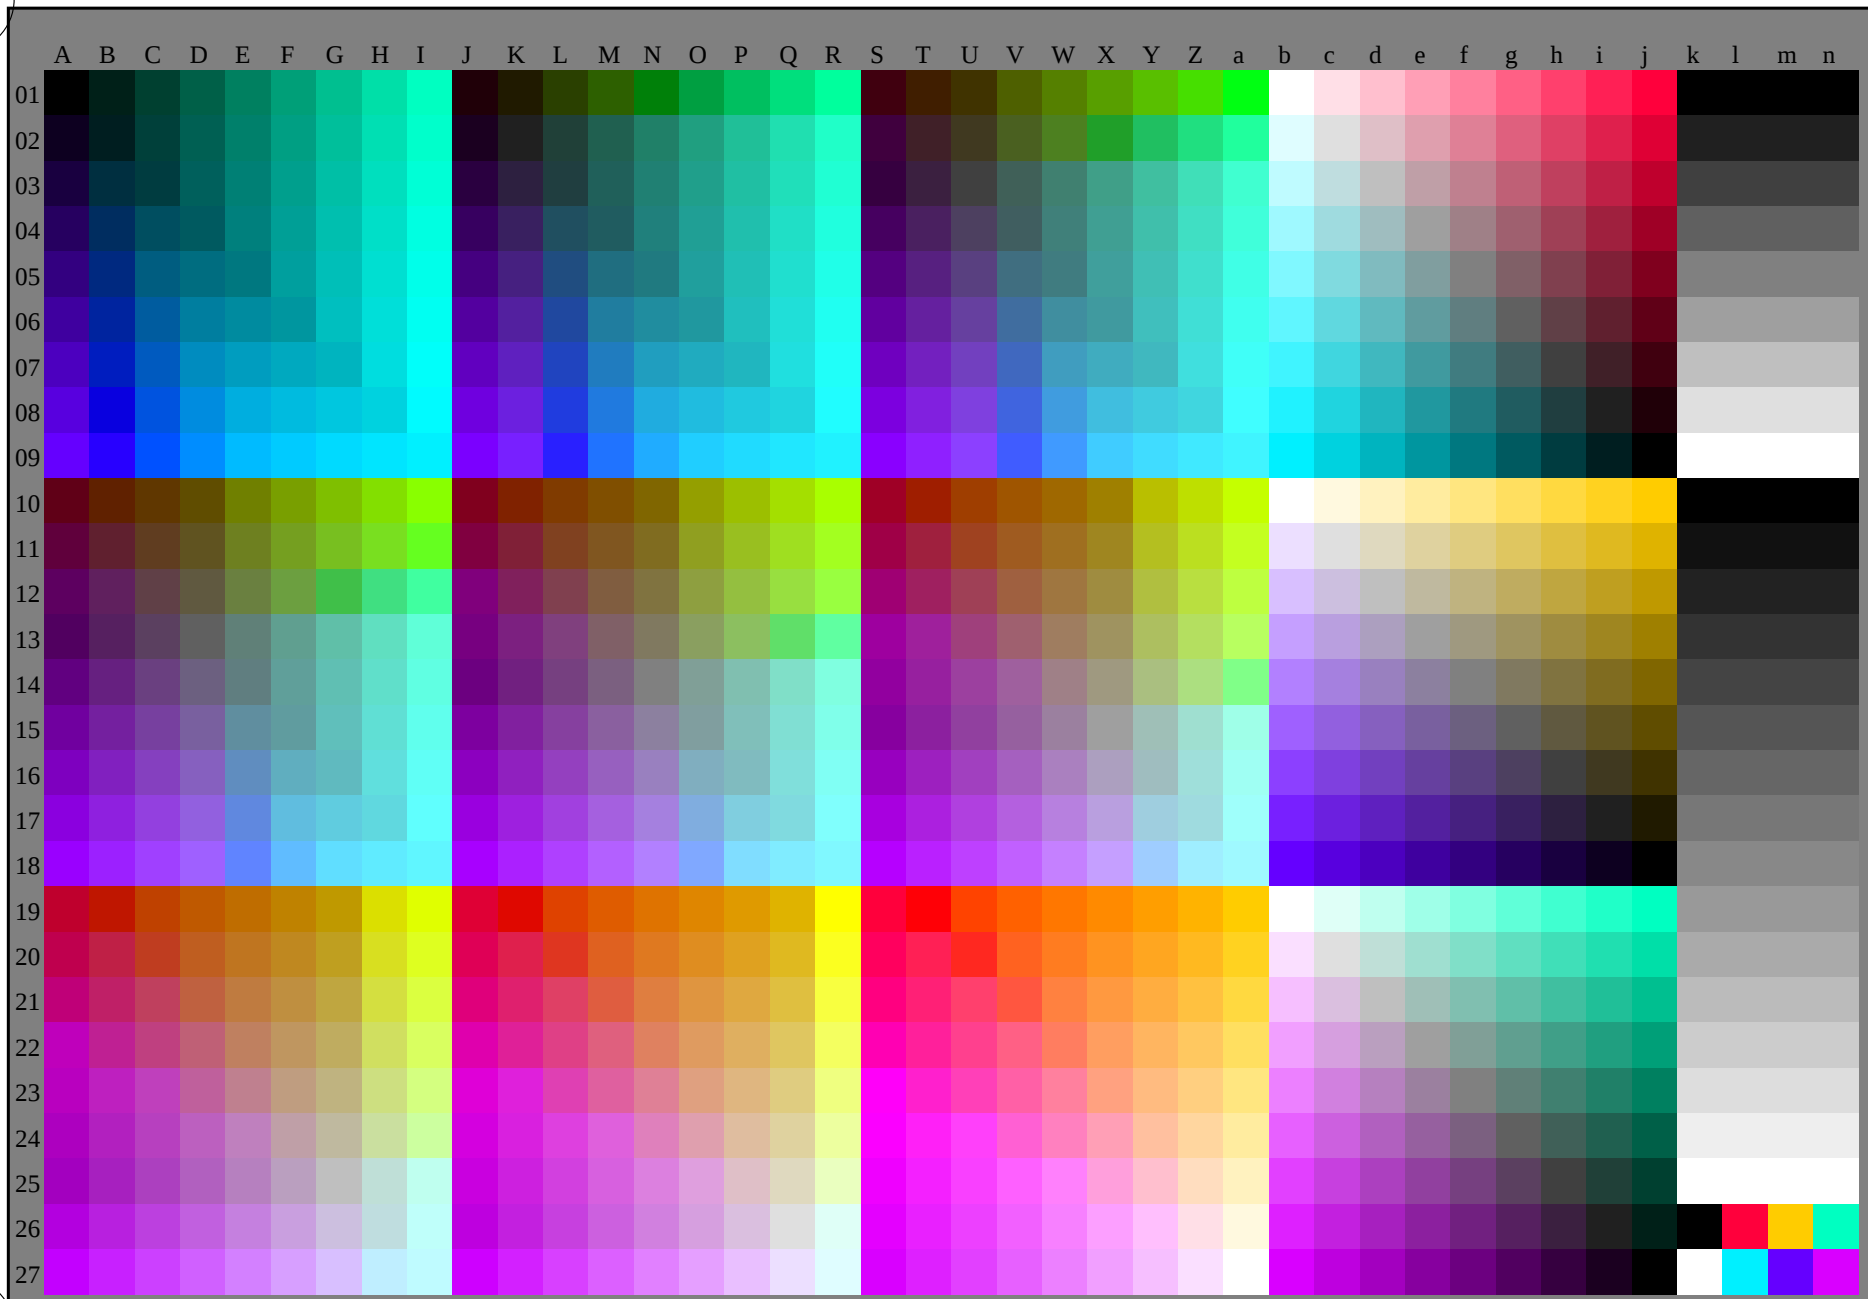

TUB-Prüfvorlage RG70; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, rgb

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 Ausgabe: Transfer nach rgb_e

