


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG72/RG72.L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

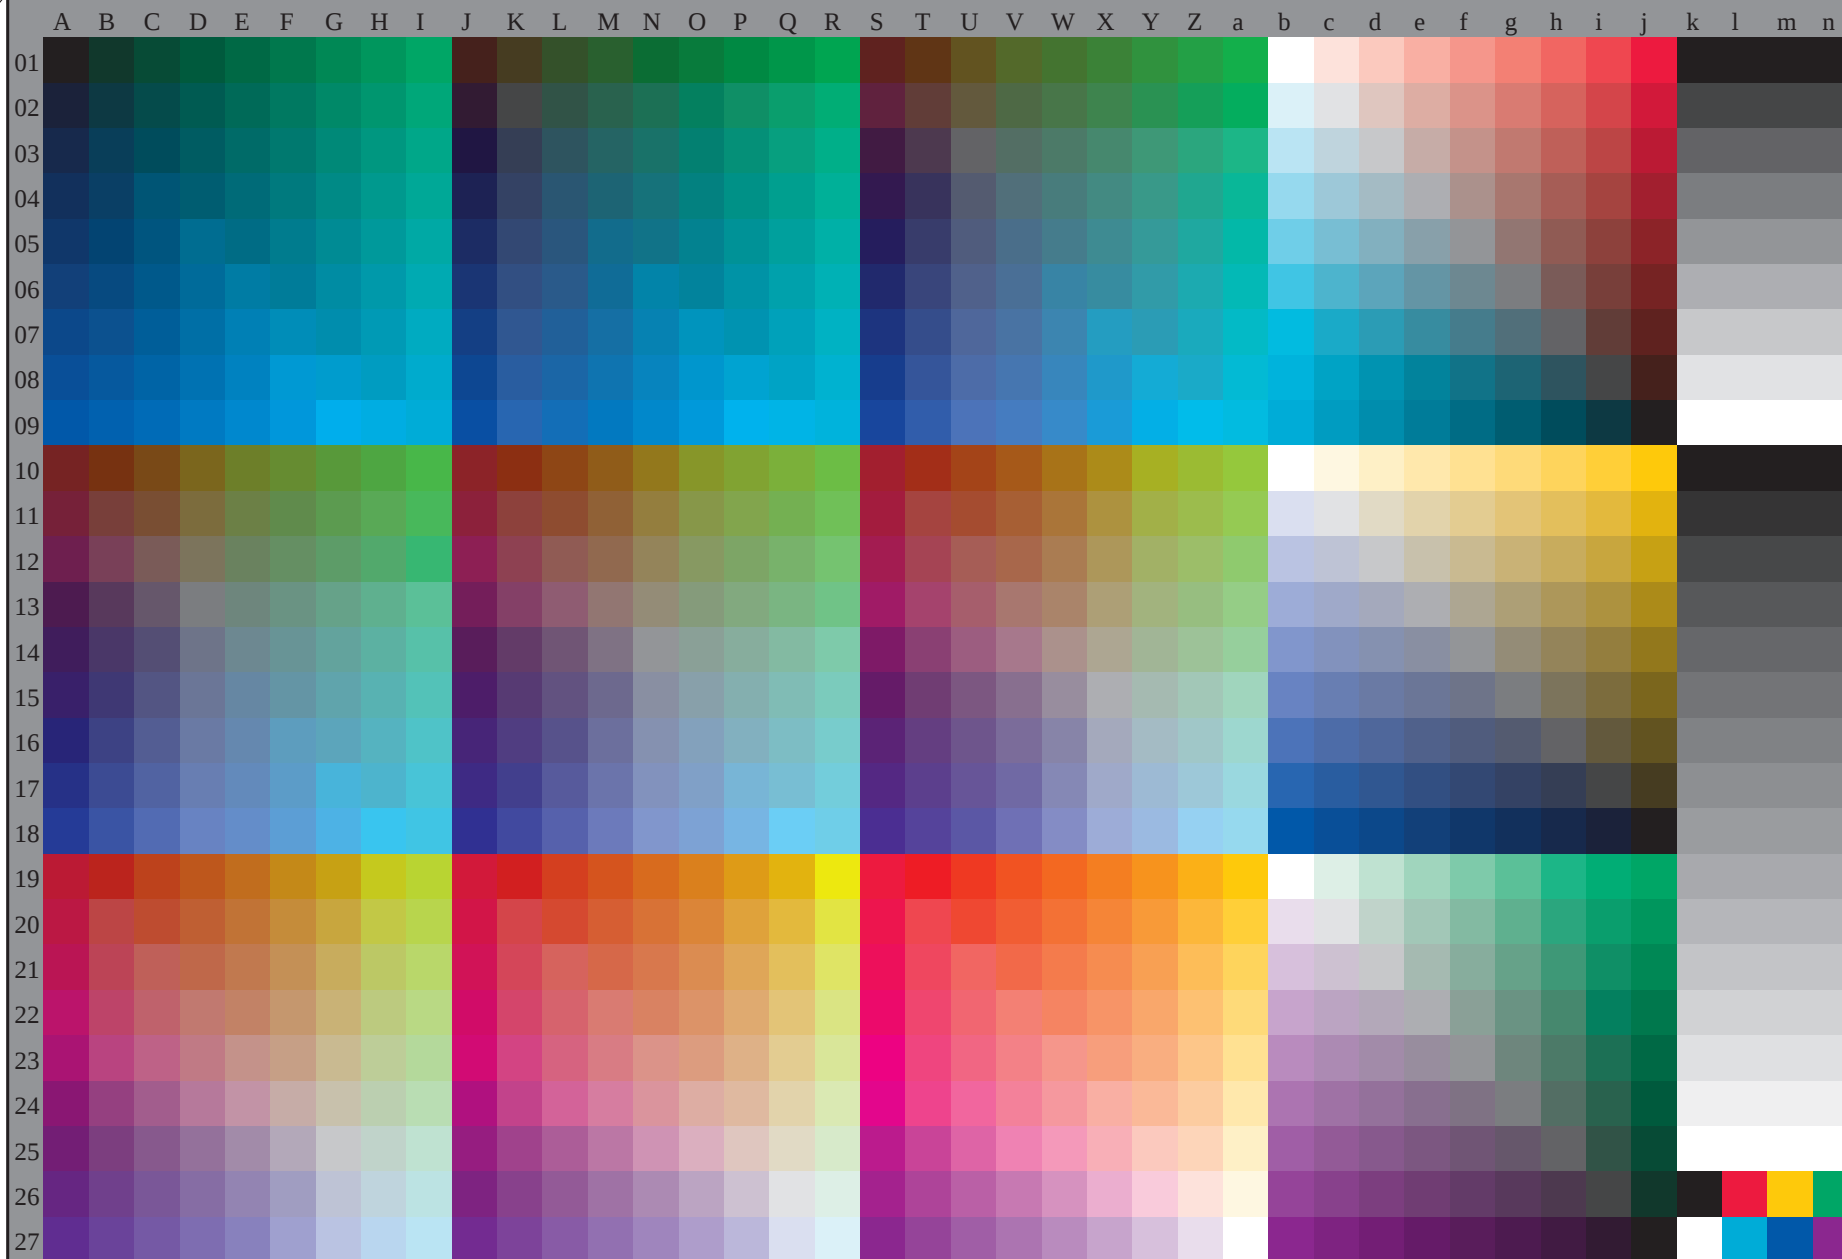

TUB-Registrierung: 20130201-RG72/RG72L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

RG720-71 0-013130-L0

TUB-Prüfvorlage RG72; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013130-F0