


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG74/RG74.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

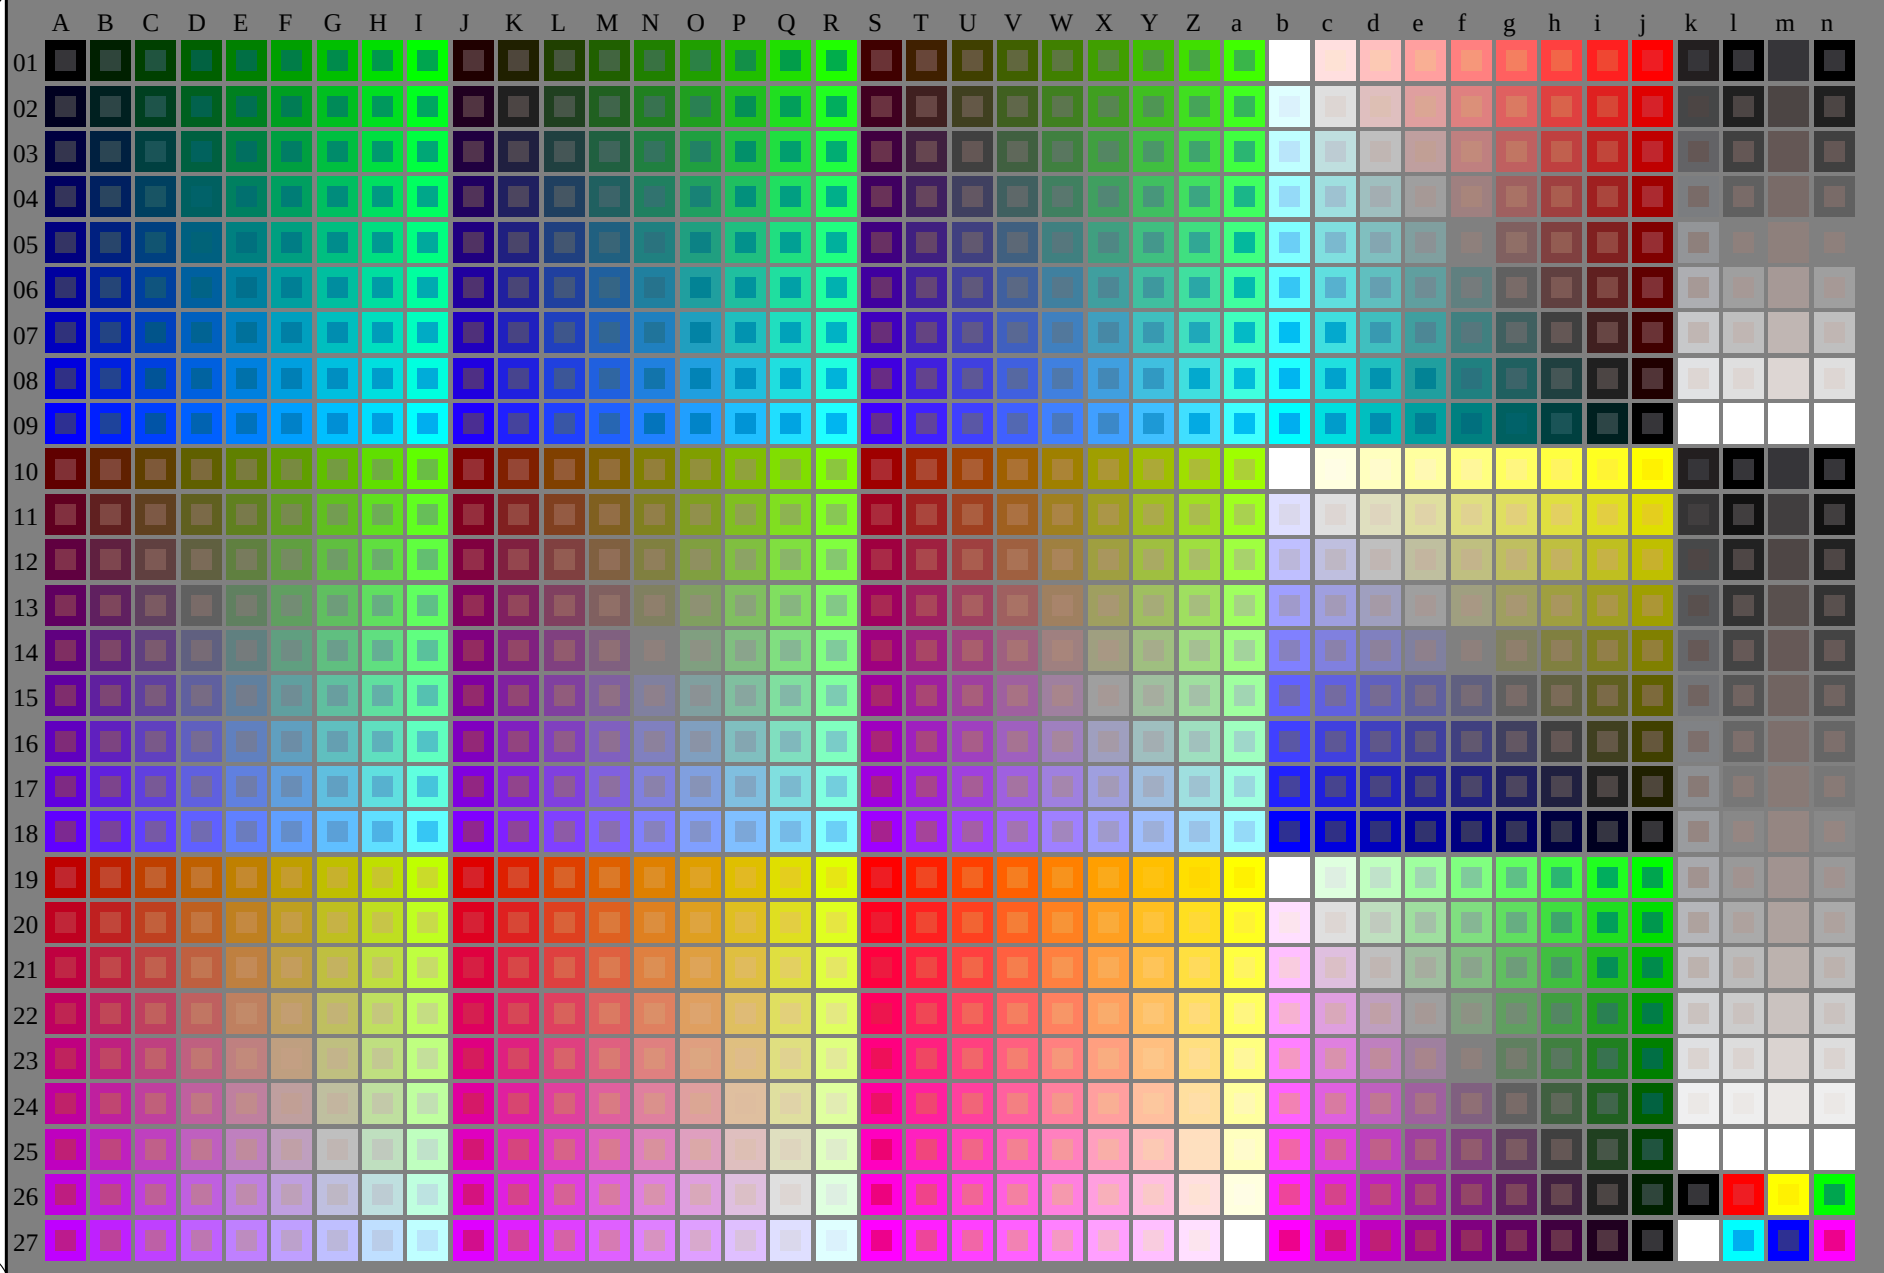

TUB-Registrierung: 20150701-RG74/RG74L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta

RG740-7N_RGB 0-003031-L0




Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb** (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0
TUB-Prüfvorlage RG74; 1080 Normfarben, cf=0,9
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: **rgb/cmyk** -> **rgb/cmyk**
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG74/RG74.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG74/RG74L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

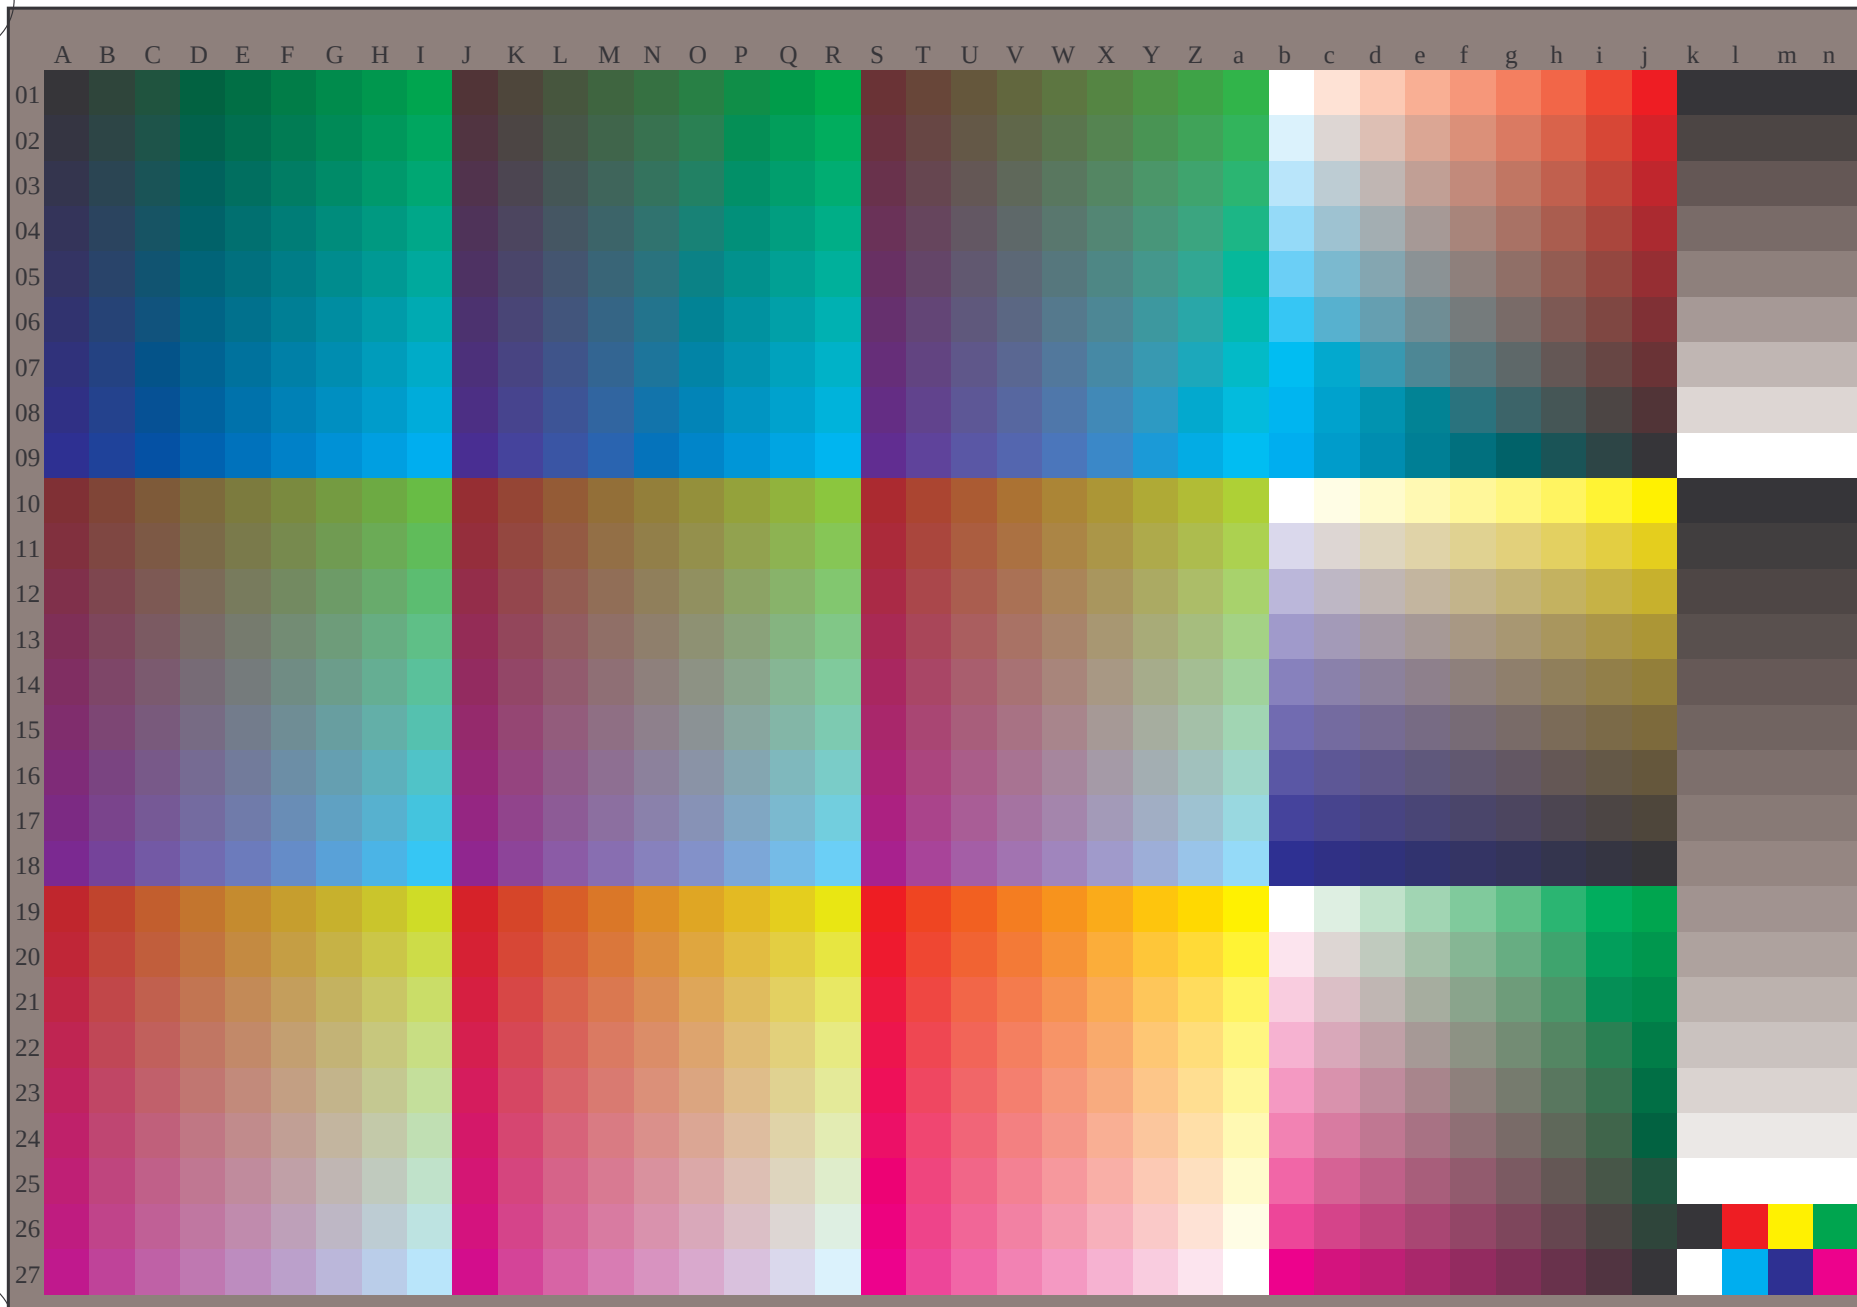


TUB-Prüfvorlage RG74; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG74/RG74.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

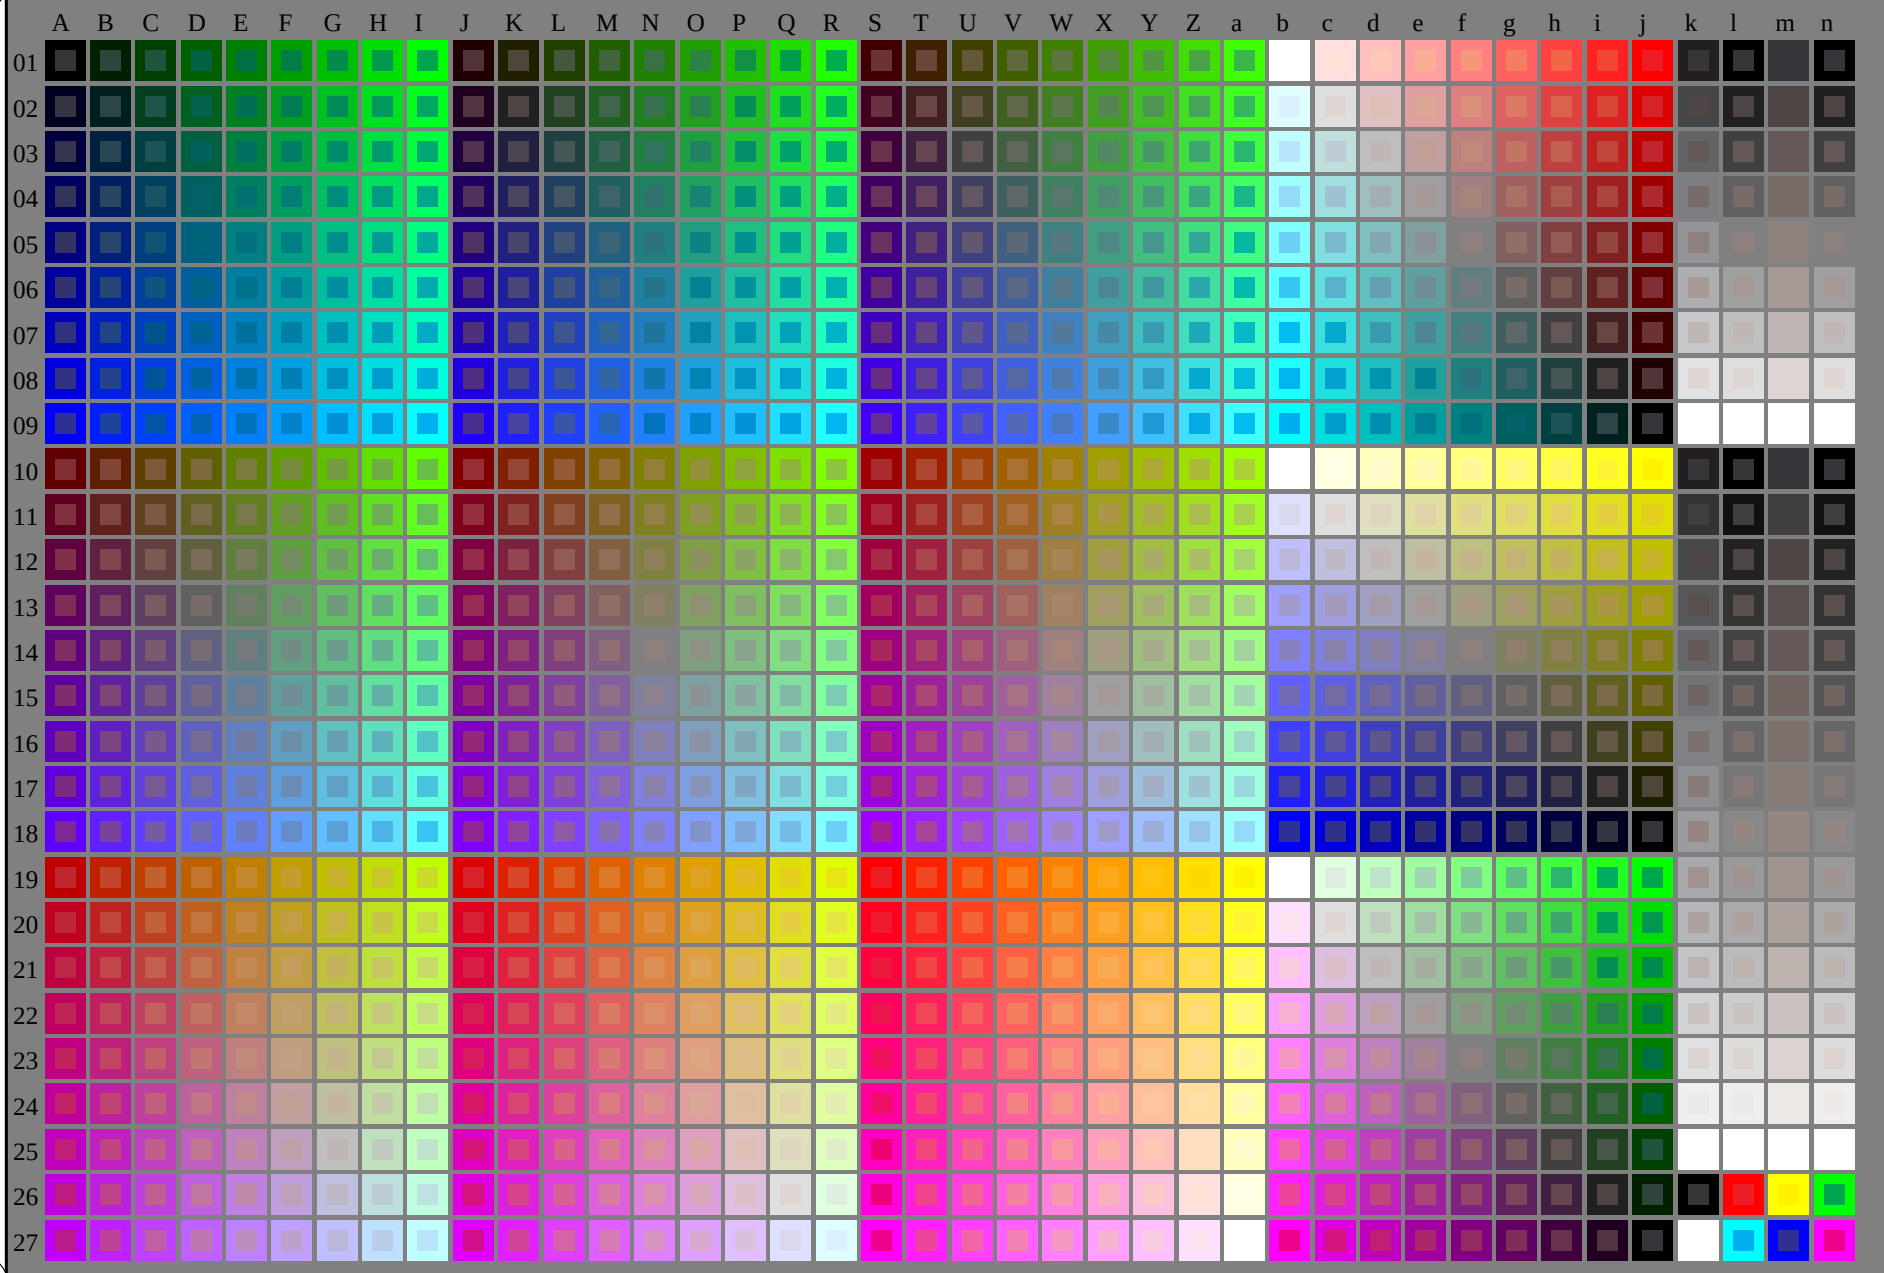

RG740-7N_RGB 0-013031-L0


Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb** (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0
TUB-Prüfvorlage RG74; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: **rgb/cmyk** -> **rgb/cmyk**
Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20150701-RG74/RG74L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG74/RG74.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG74/RG74L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

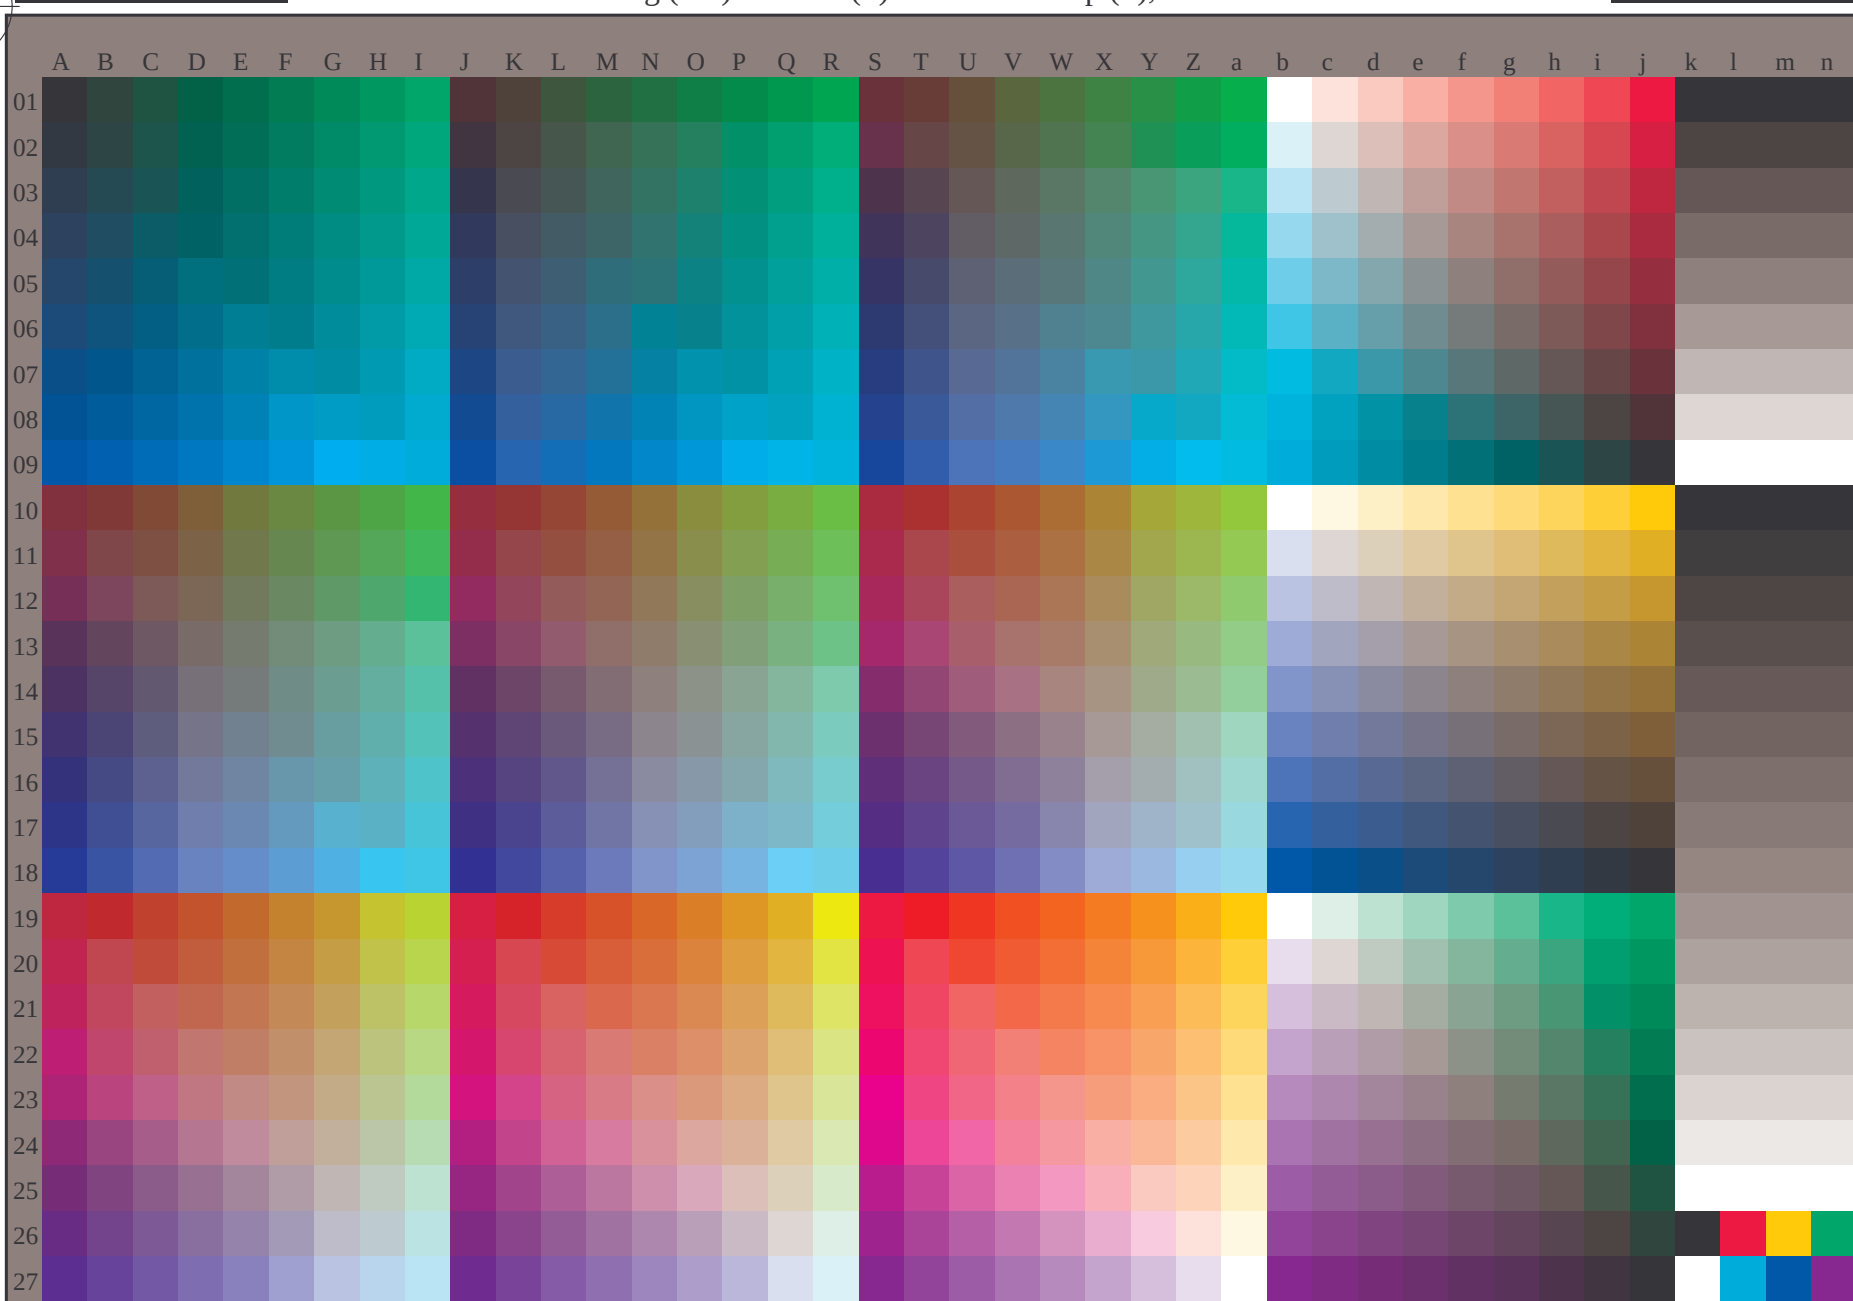

RG740-71 0-013131-L0

TUB-Prüfvorlage RG74; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013131-F0