


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/SI15/SI15L0N1.TXT> /PS; cominciare l'uscita
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 1/1

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/SI15/SI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

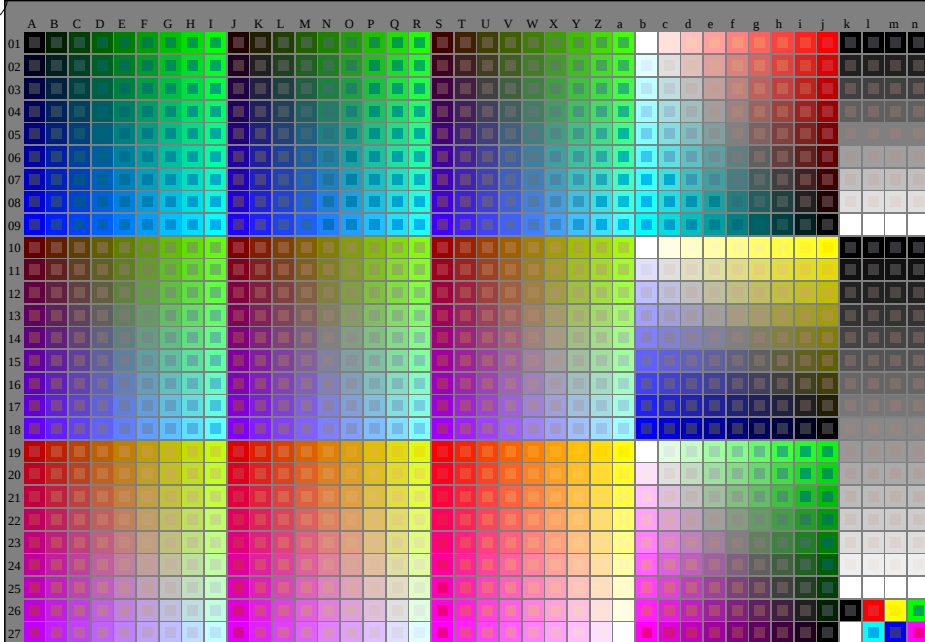

4-003030-L0 SI150-7N

rgb = cmyk (A, J + k26_u27), 000n (k), w (l), mmi (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-SI15; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-SI15/SI15L0N1.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=thadla