



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.L0NA.TXT> /
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


Iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta

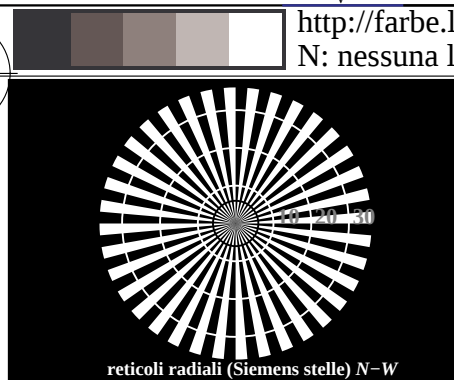


reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N

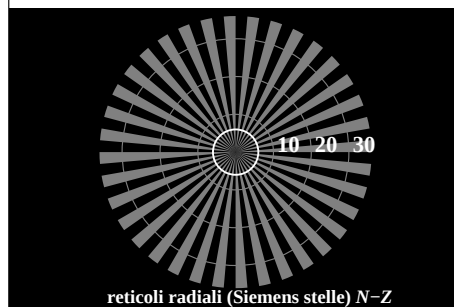


reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI740-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

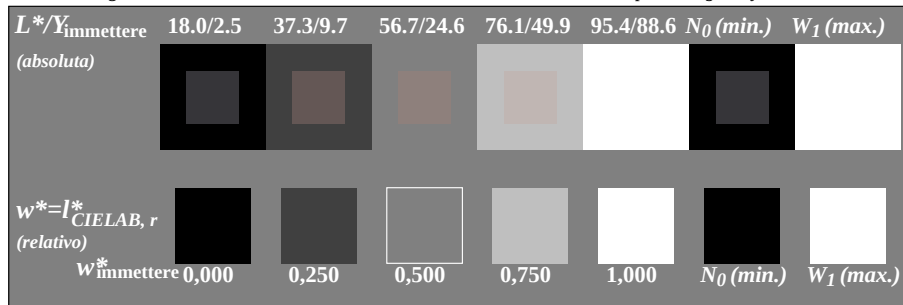


TI740-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

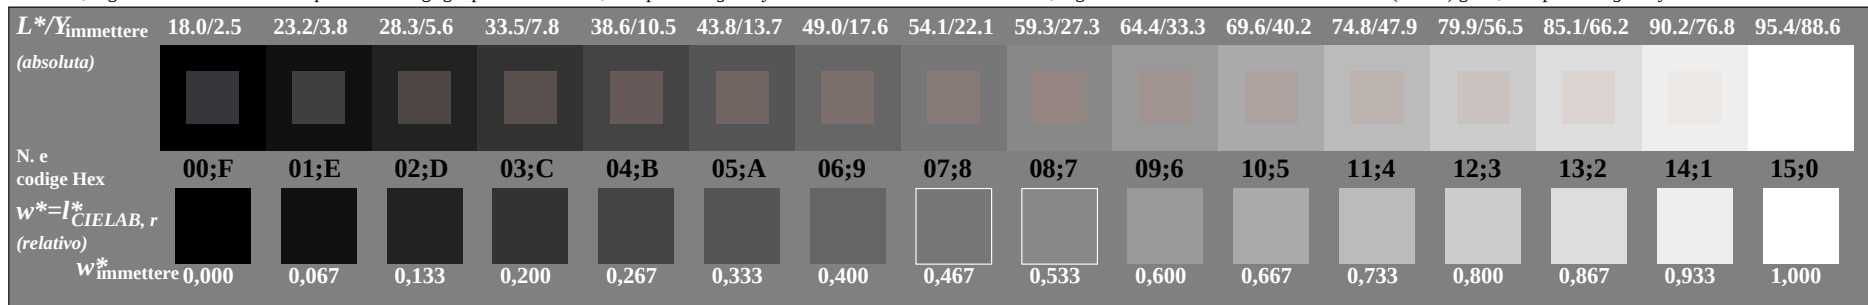


TI740-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*


Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

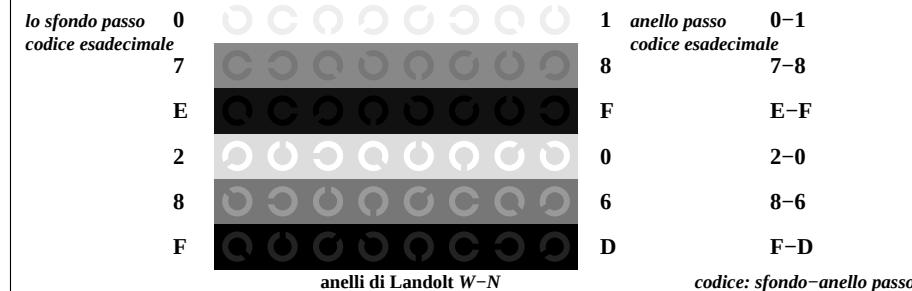


TI741-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

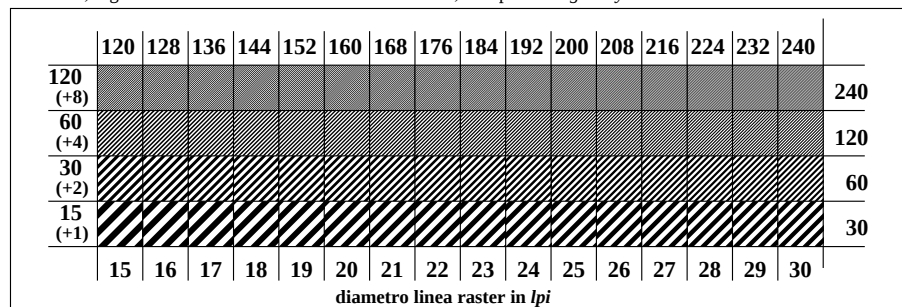


TI741-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

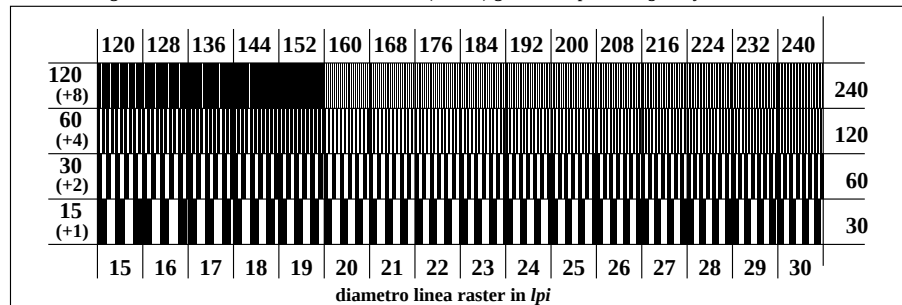


TI741-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

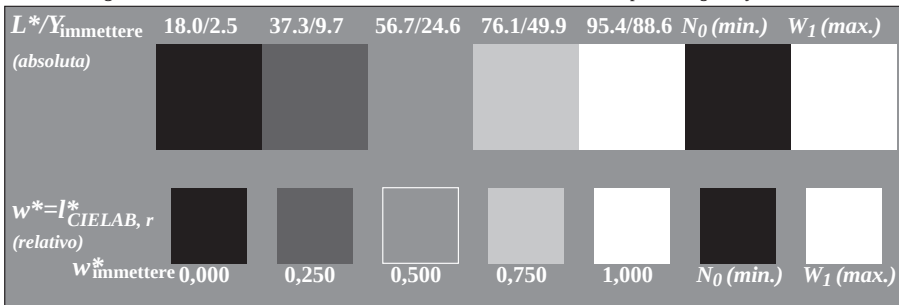


TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

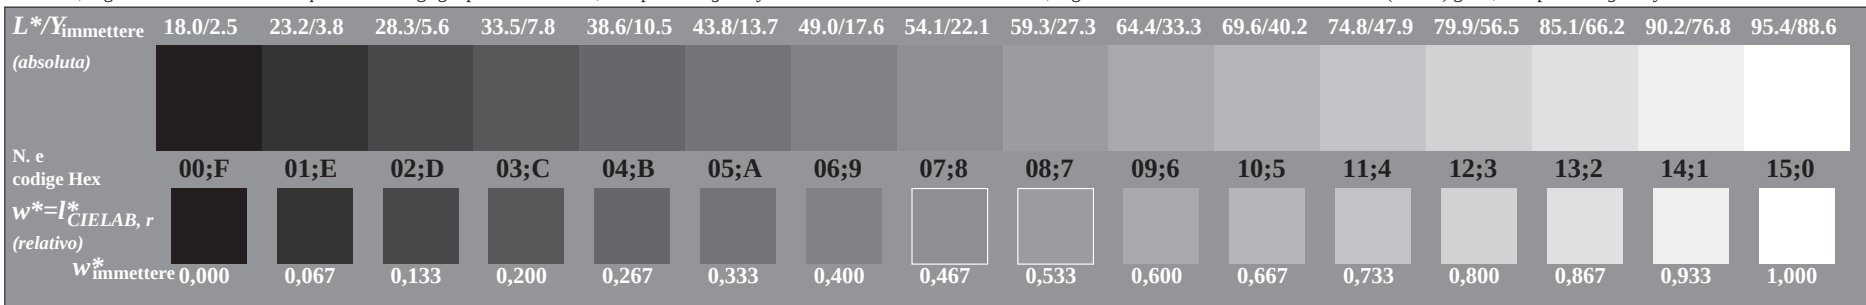


TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=0, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

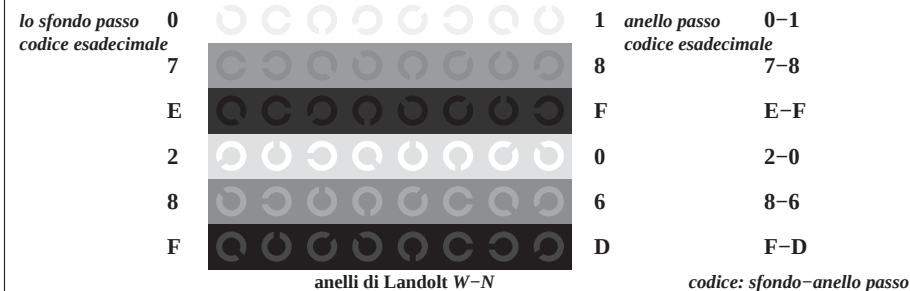


TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

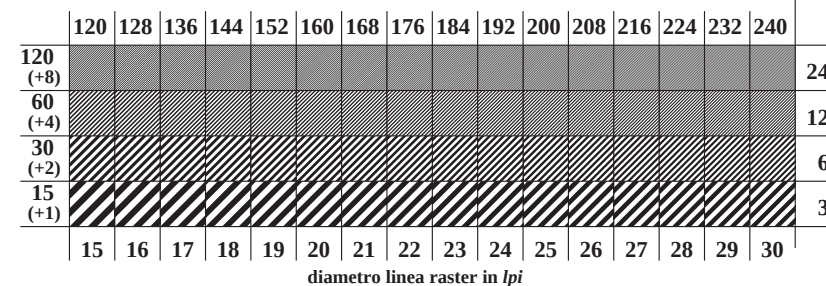


TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

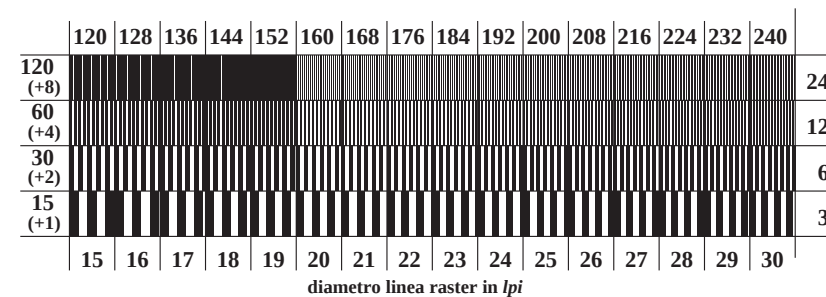


TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

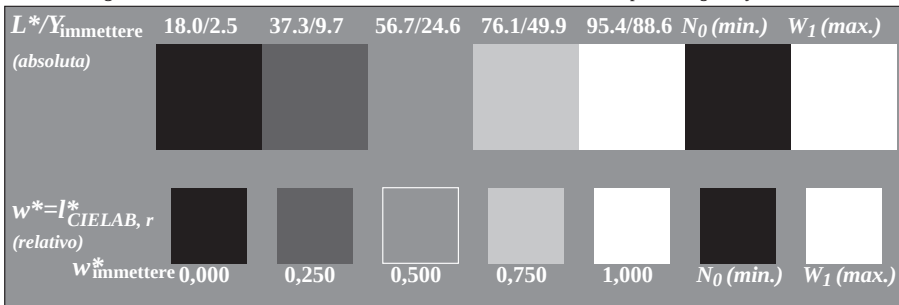


TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

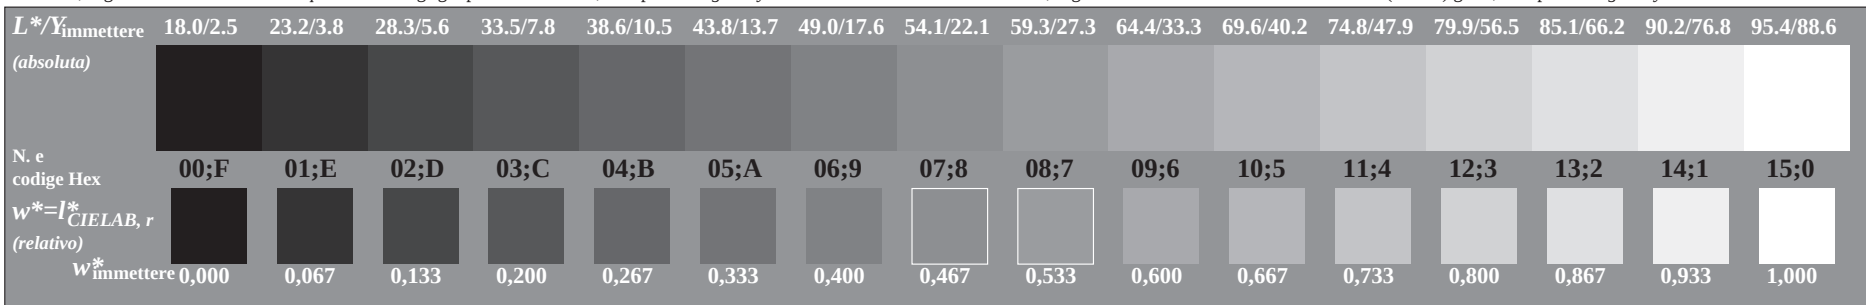


TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=0, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

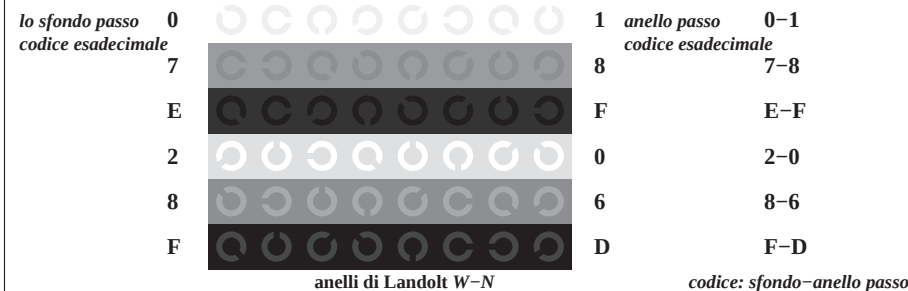


TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

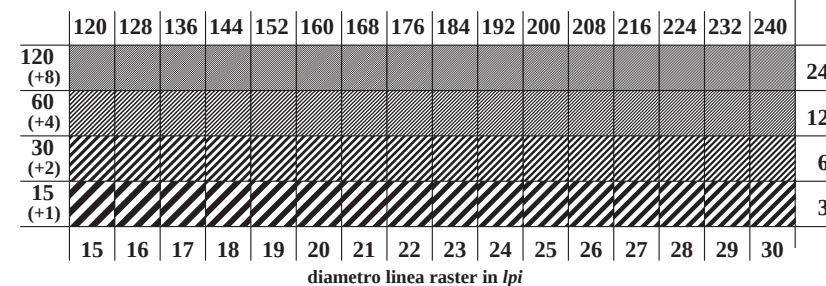


TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

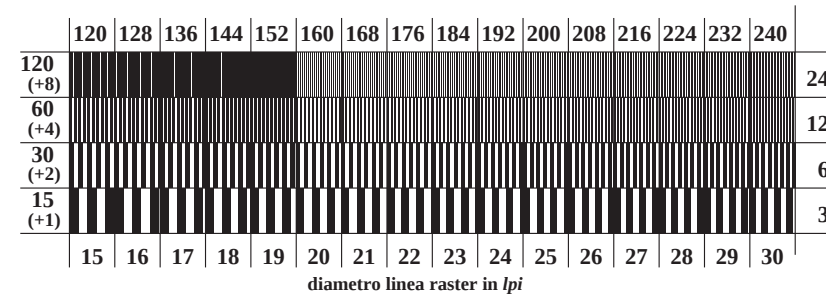


TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

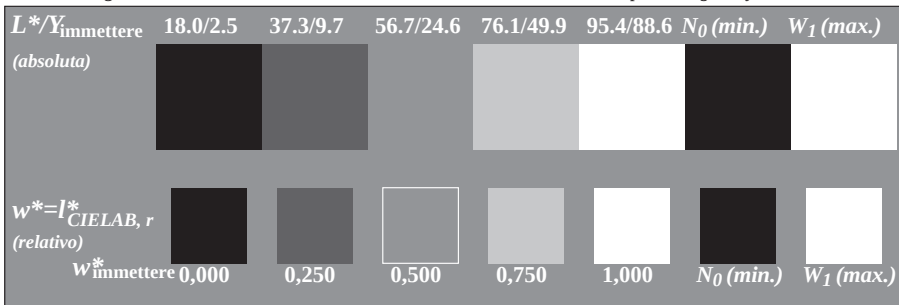


TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

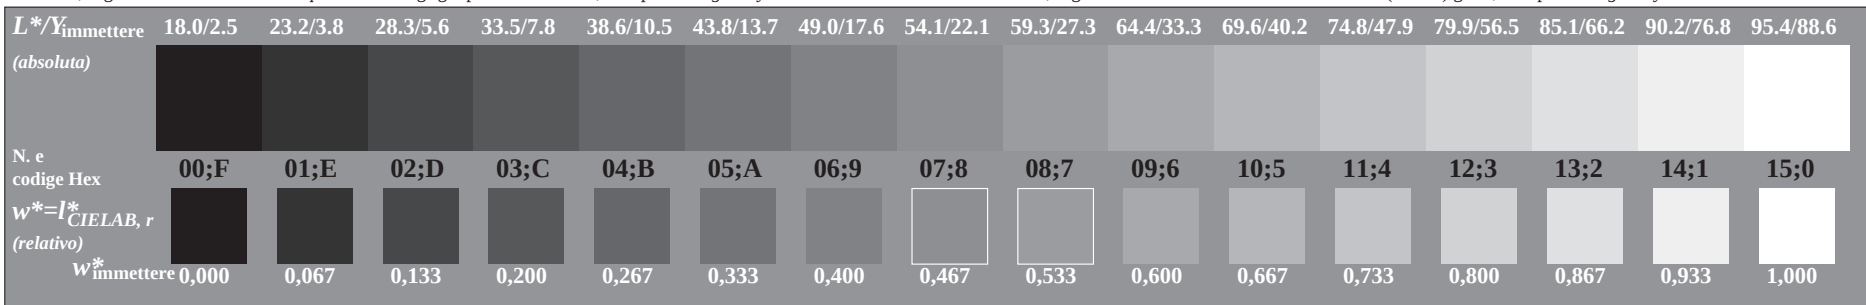


TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=0, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

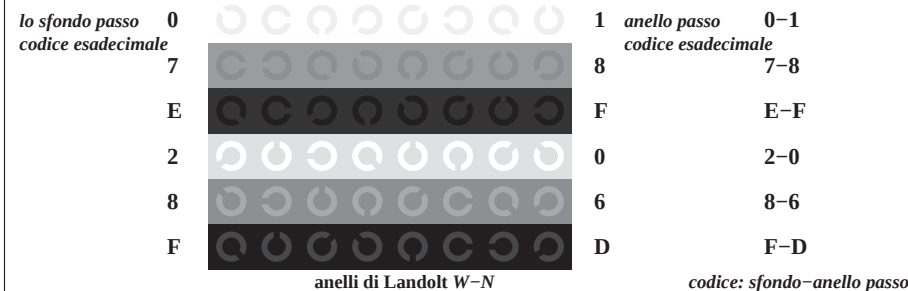


TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

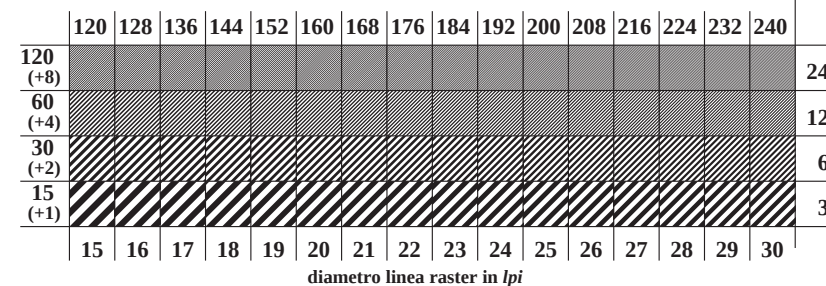


TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

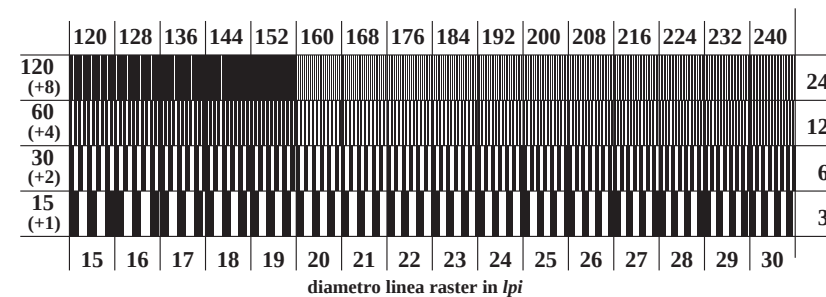


TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

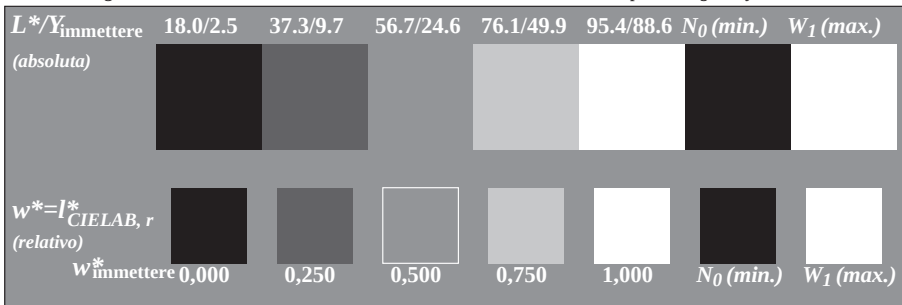


TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

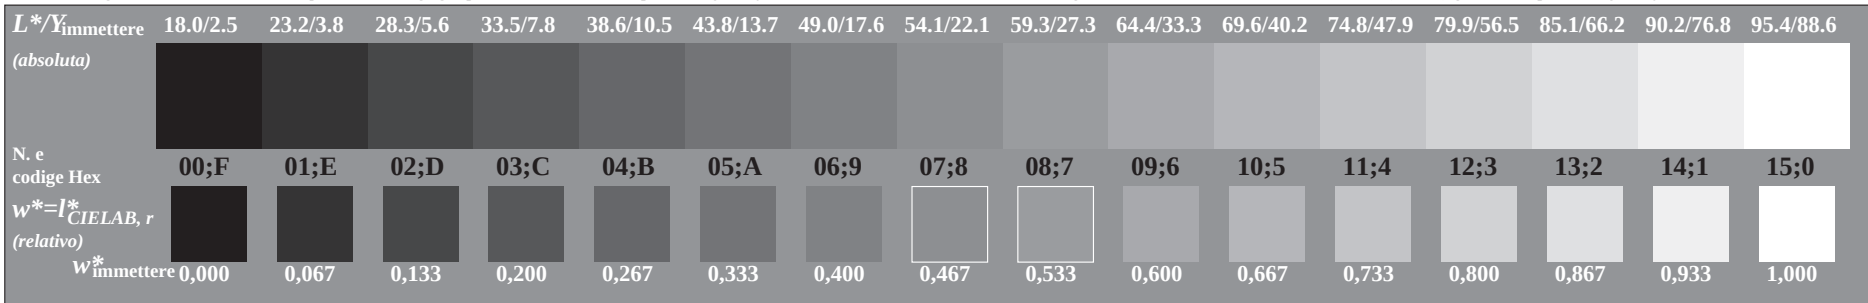


TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=0, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

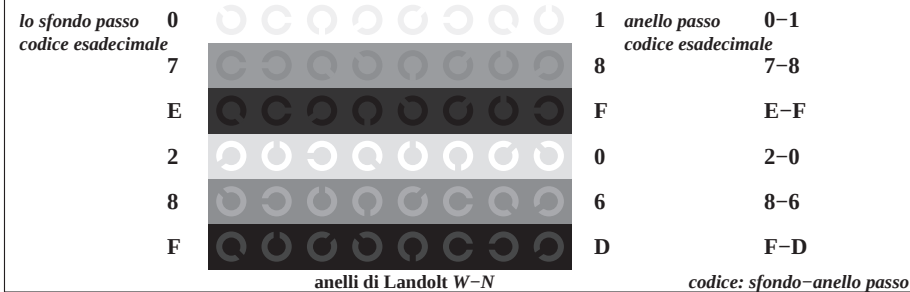


TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

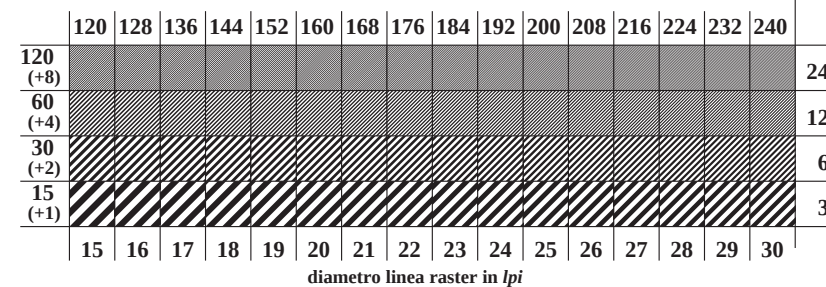


TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

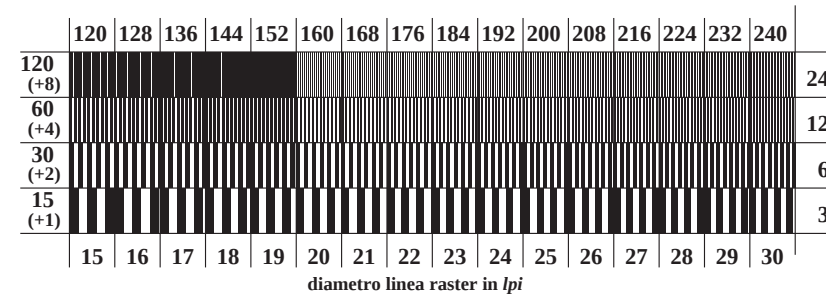


TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

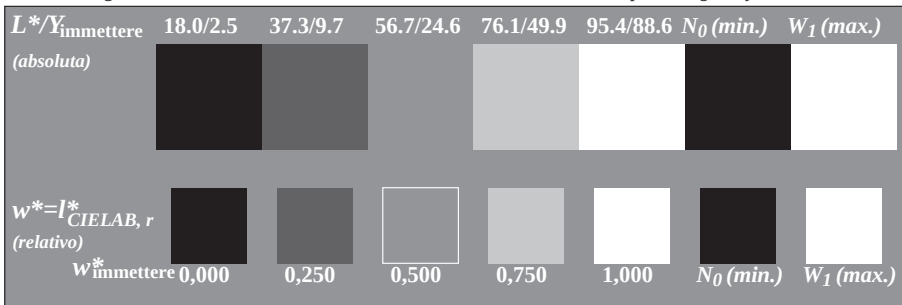


TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

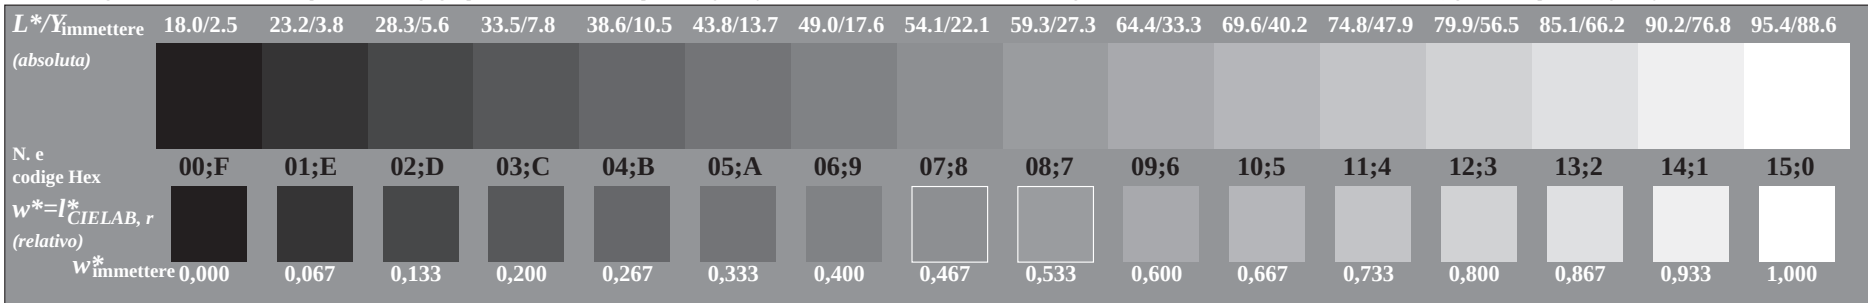


TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=0, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

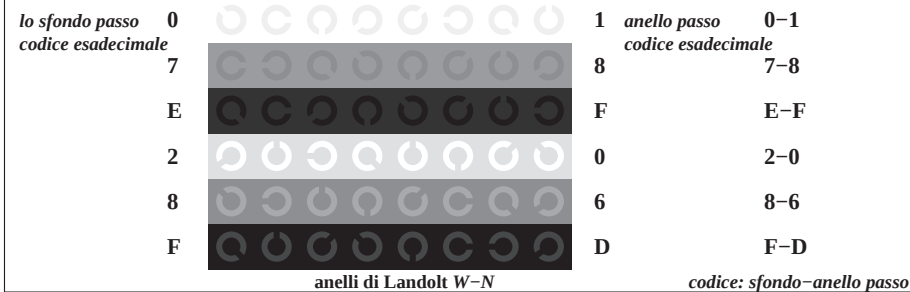

TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

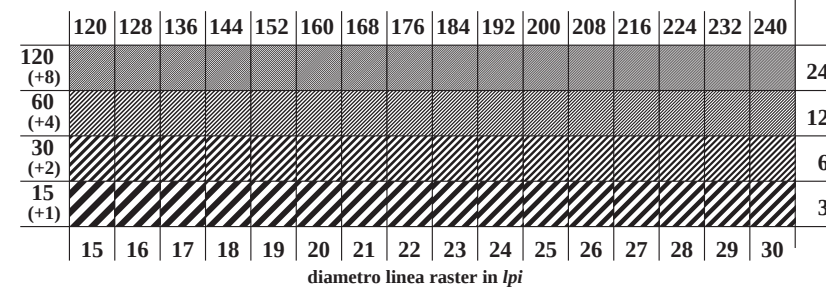

TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

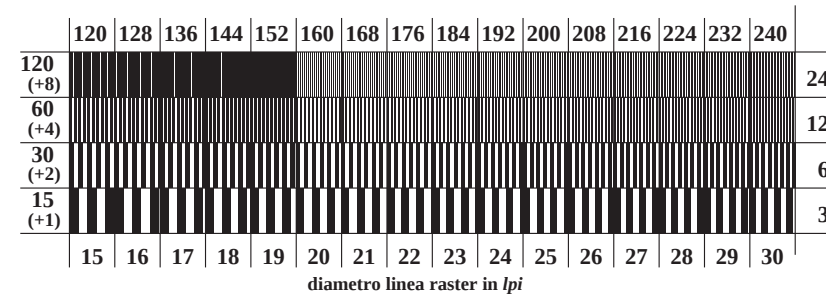

TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cm/yk

TI740-7N 8/22-E

14-003730-EO

[illegible]

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74L0NA.TXT /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 9/22

Input: *rgb/cmyk* → *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

TT740-7N 9/22-E

4-003830-10

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONA.TXT> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 15/22

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Output: trasferire a *cmyk*_d

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

[illegible]

TT740-7N 15/22-F

1-0031430-E0

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)	Input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb_d</i>
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, <i>cmyk</i>	Output: trasferire a <i>cmyk_d</i>

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d

Input: *rgb/cmyk* - > *rgb*_d

	HIC ⁵⁰ - ^{100q}	I ₅₀ - ^{100q}	rgb ⁵⁰ - ^{100q}	LabCh ⁵⁰ - ^{100q}	rgb ⁵⁰ - ^{100q}	LabCh ⁵⁰ - ^{100q}	DE ⁵⁰ - ^{100q}	h ₅₀ ^{100q}	rgb ⁵⁰ - ^{100q}	LabCh ⁵⁰ - ^{100q}	DE ⁵⁰ - ^{100q}	h ₅₀ ^{100q}	rgb ⁵⁰ - ^{100q}	LabCh ⁵⁰ - ^{100q}	DE ⁵⁰ - ^{100q}	h ₅₀ ^{100q}	delta R ⁵⁰ = 3.9
1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	389	0.0
2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
10	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
11	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
12	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
13	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
14	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
16	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
17	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
18	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
19	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
20	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
21	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
22	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
23	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
24	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.9	41.2	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	383	0.0
25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	73.6	35.5	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0		

[illegible]

iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74L0NA.TXT /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74L0NA.TXT> /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk
Input: rgb/cmyk -> rgba
Output: trasferire a cmyka

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic1_Fd	hs1_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs1_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TI740-7N, 21/22-F

4-0032030-F0

4-0032030-F0

iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74LONA.TXT /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Input: rgb/cmyk -> rgba
Output: trasferire a cmykd

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

TI740-7N, 22/22-F

4-0032130-F0

n	H1C*Fid	rgb*Fid	ic1*Fid	h3a*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	h3aM,d	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	89.4 89.4 89.4	89.4 89.4 89.4	204.5 4.4 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1054	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	92.2 92.2 92.2	92.2 92.2 92.2	177.8 1.9 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1055	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	95.4 95.4 95.4	61.5 0.0 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	22.3 22.3 22.3	22.3 22.3 22.3	0.1 96.3 0.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	30.4 30.4 30.4	30.4 30.4 30.4	0.1 151.6 0.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	38.9 38.9 38.9	38.9 38.9 38.9	0.1 243.3 2.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1059	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	45.6 45.6 45.6	45.6 45.6 45.6	0.1 240.2 7.2	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1060	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	51.9 51.9 51.9	51.9 51.9 51.9	0.1 235.4 8.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1061	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	57.3 57.3 57.3	57.3 57.3 57.3	0.1 234.3 8.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1062	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	61.7 61.7 61.7	61.7 61.7 61.7	0.1 235.2 7.8	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1063	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	67.0 67.0 67.0	67.0 67.0 67.0	0.1 231.6 7.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1064	NW_059q	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	360 360 360	0.593 0.593 0.593	72.1 72.1 72.1	72.1 72.1 72.1	0.1 233.5 7.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1065	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	76.7 76.7 76.7	76.7 76.7 76.7	0.1 225.3 6.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1066	NW_073q	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	80.9 80.9 80.9	80.9 80.9 80.9	0.1 221.2 4.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1067	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	84.8 84.8 84.8	84.8 84.8 84.8	0.1 220.3 4.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1068	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	89.3 89.3 89.3	89.3 89.3 89.3	0.1 125.8 2.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1069	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	92.2 92.2 92.2	92.2 92.2 92.2	0.1 78.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1070	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	95.4 95.4 95.4	0.1 75.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1071	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	22.3 22.3 22.3	22.3 22.3 22.3	0.1 78.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1072	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	30.4 30.4 30.4	30.4 30.4 30.4	0.1 75.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1073	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	38.9 38.9 38.9	38.9 38.9 38.9	0.1 78.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1074	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	45.6 45.6 45.6	45.6 45.6 45.6	0.1 75.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1075	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	51.9 51.9 51.9	51.9 51.9 51.9	0.1 78.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1076	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	57.3 57.3 57.3	57.3 57.3 57.3	0.1 75.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1077	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	61.7 61.7 61.7	61.7 61.7 61.7	0.1 78.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1078	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	67.0 67.0 67.0	67.0 67.0 67.0	0.1 75.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1079	NW_059q	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	360 360 360	0.593 0.593 0.593	72.1 72.1 72.1	72.1 72.1 72.1	0.1 78.4 2.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4

delta E* = 4.2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>