








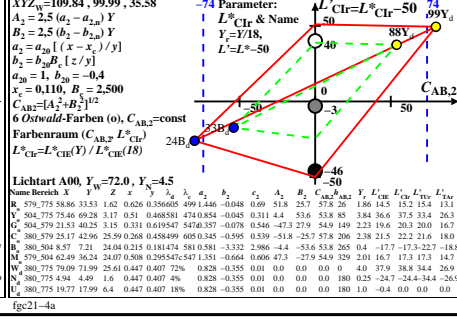
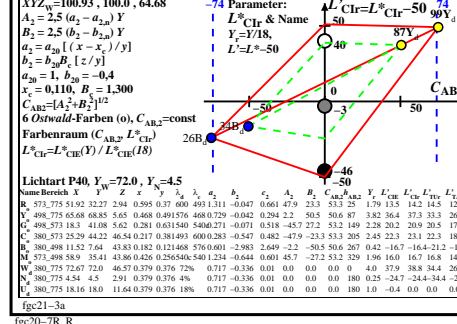
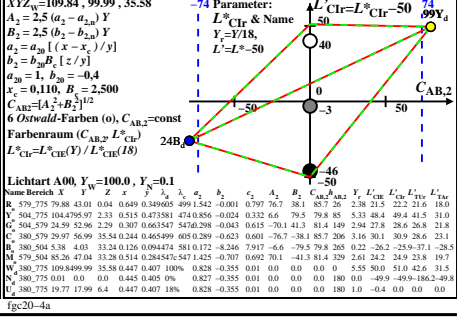
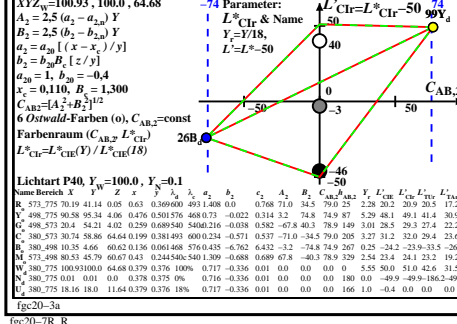





Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgc2/fgc2.htm>
 Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgc2/fgc2.htm>
 oder <http://color.li.tu-berlin.de>

TUB-Registrierung: 20231201-fgc2/fgc210na.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe



TUB-Prüfvorlage fgc2; Ostwald-Optimalfarben, Y_W=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB₂, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3.6), 16:1(72:4.5), 9:1(54:6), L'

TUB-Material: Code=rha4ta