

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_- = R25Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R25Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 56\ 48\ 50\ 69\ 46$

$HIC^*_{-,Ma}: R25Y_100_100_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.23\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

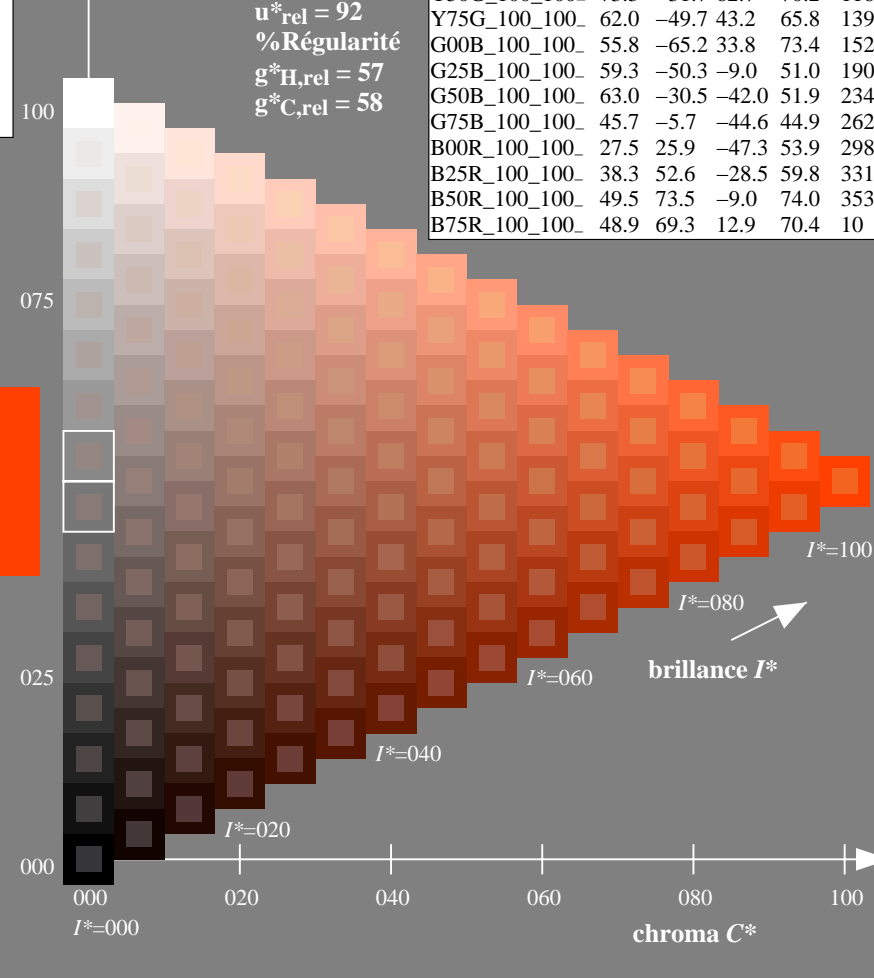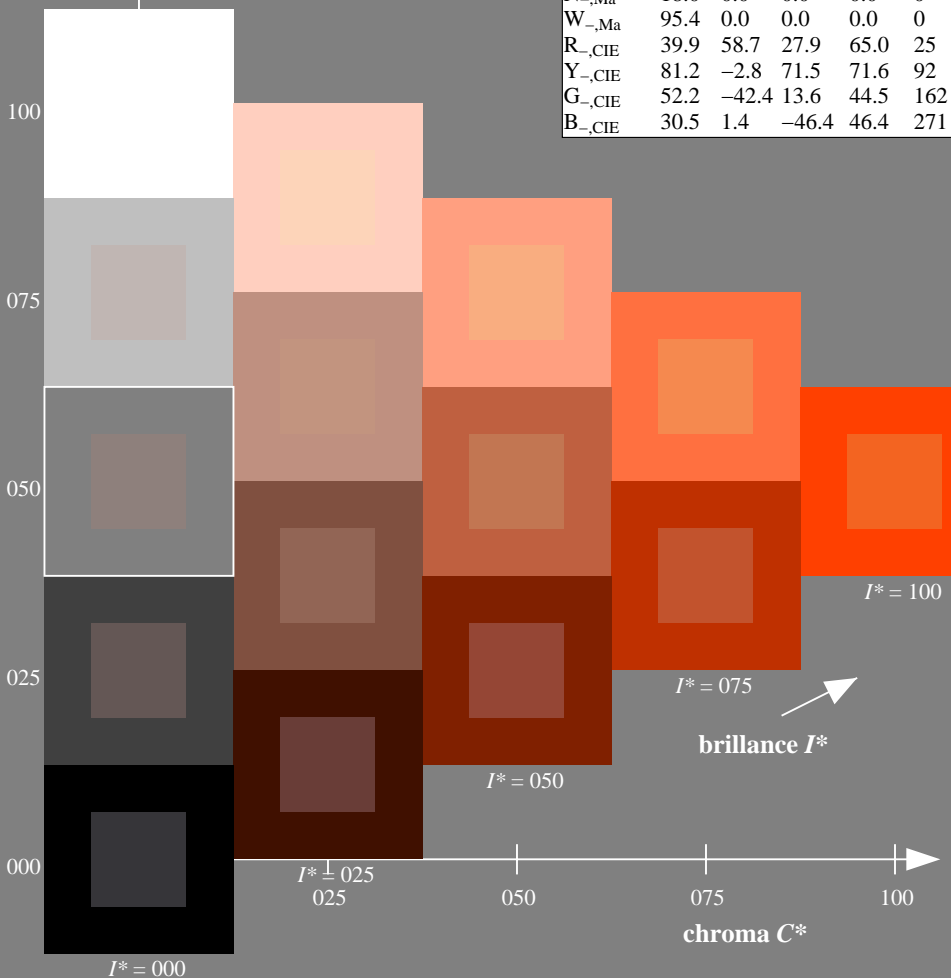

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R25Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 51 54 47 71 41

HIC^*_e, Ma : R25Y_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.13 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

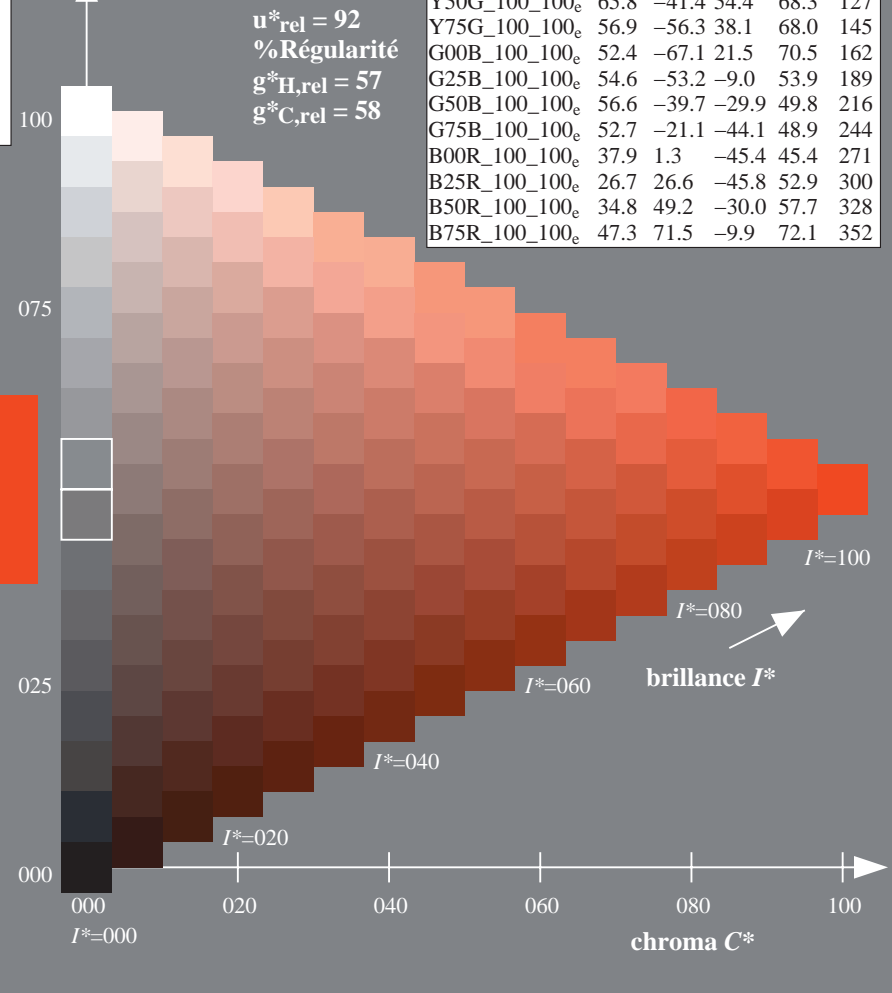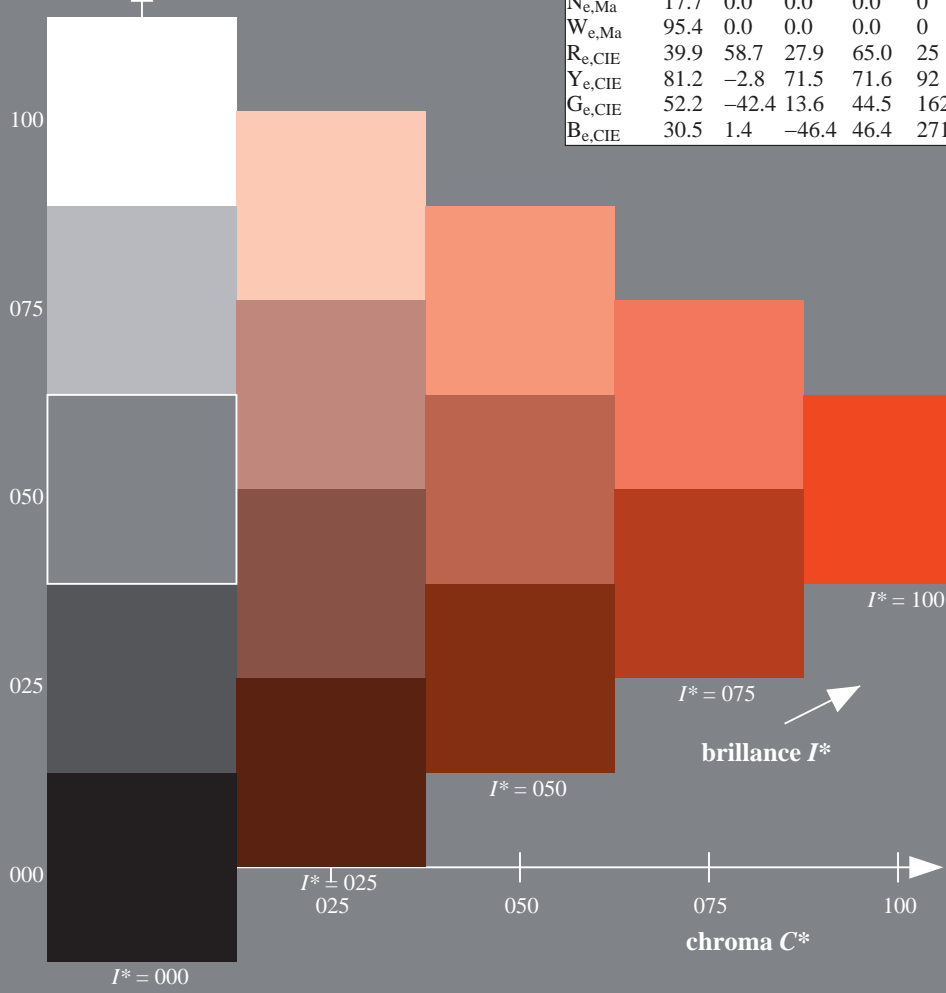

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



graphique TUB-QF05; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

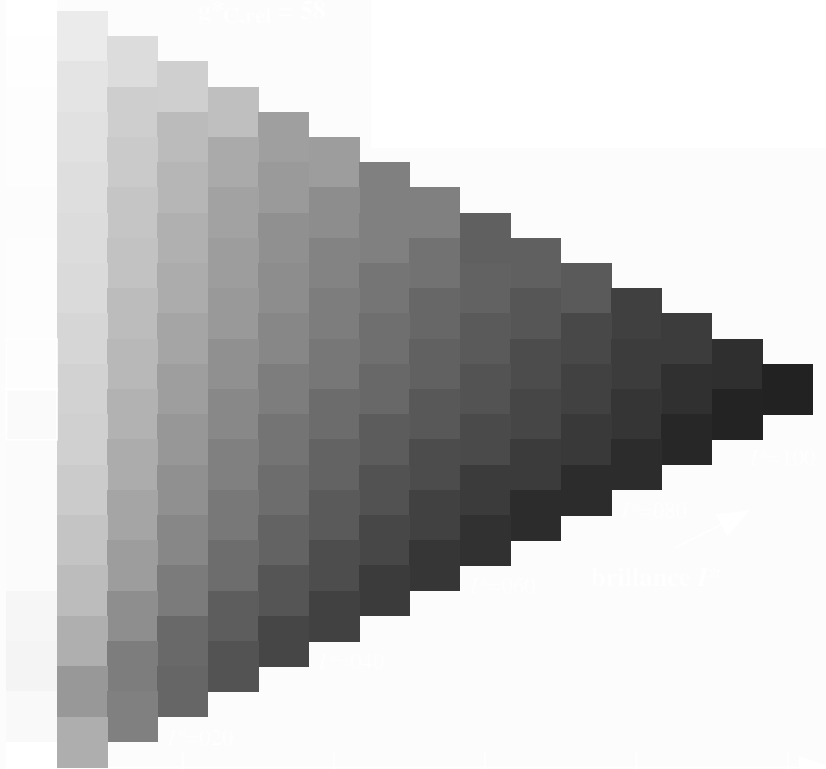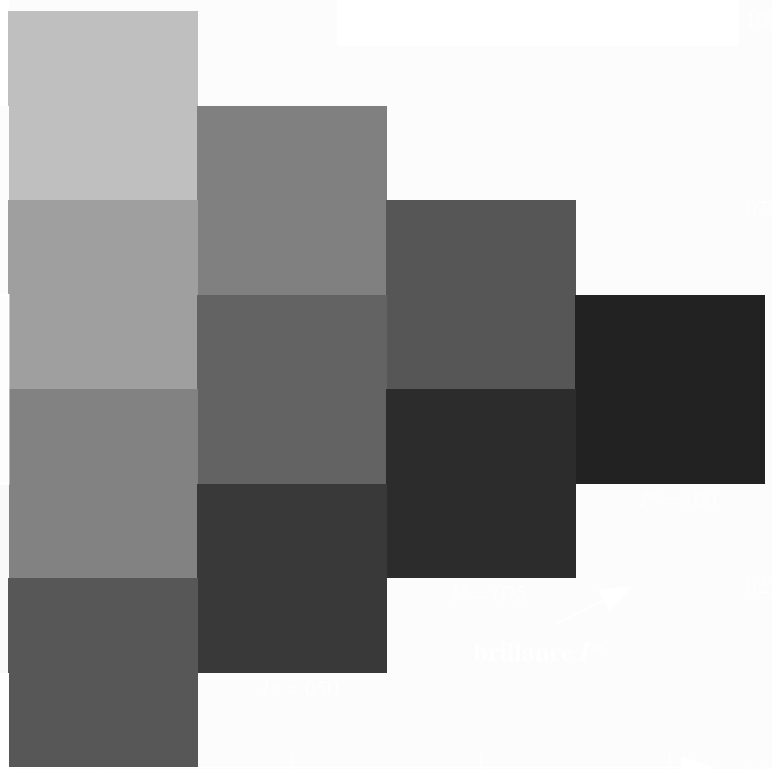


3-113330-L0 QF050-73

graphique TUB-QF05; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*






entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

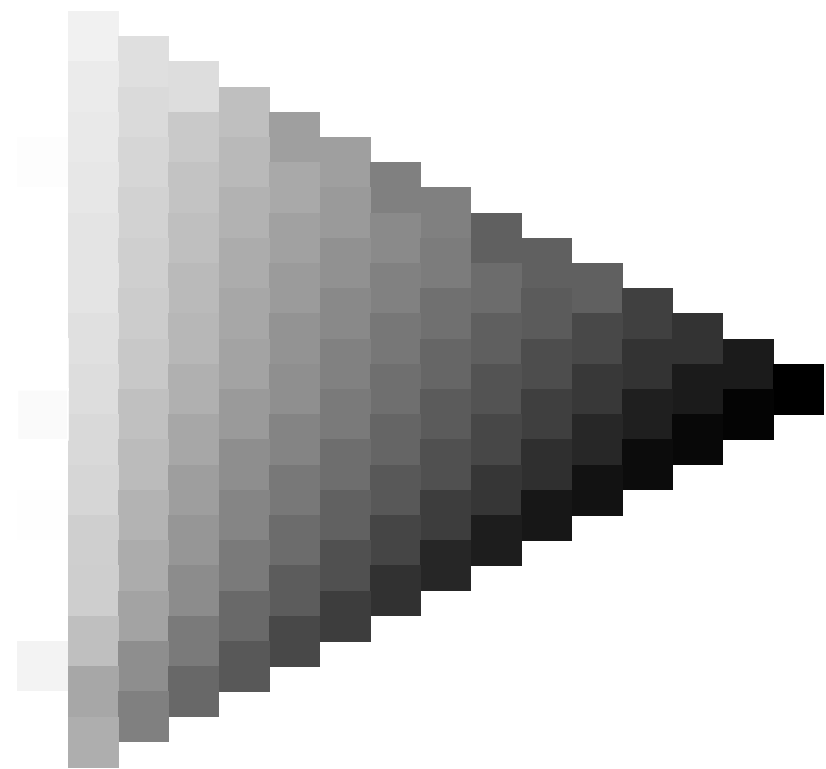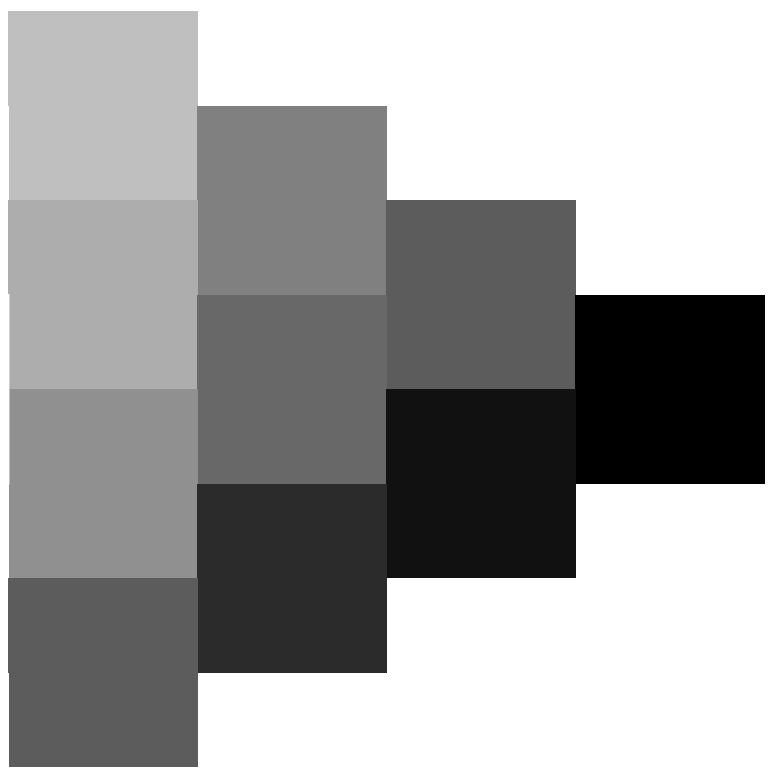

3-113430-L0 QF050-73

graphique TUB-QF05; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113430-F0




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R25Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51\ 54\ 47\ 71\ 41$

$HIC^*_{e, Ma}: R25Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.13\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

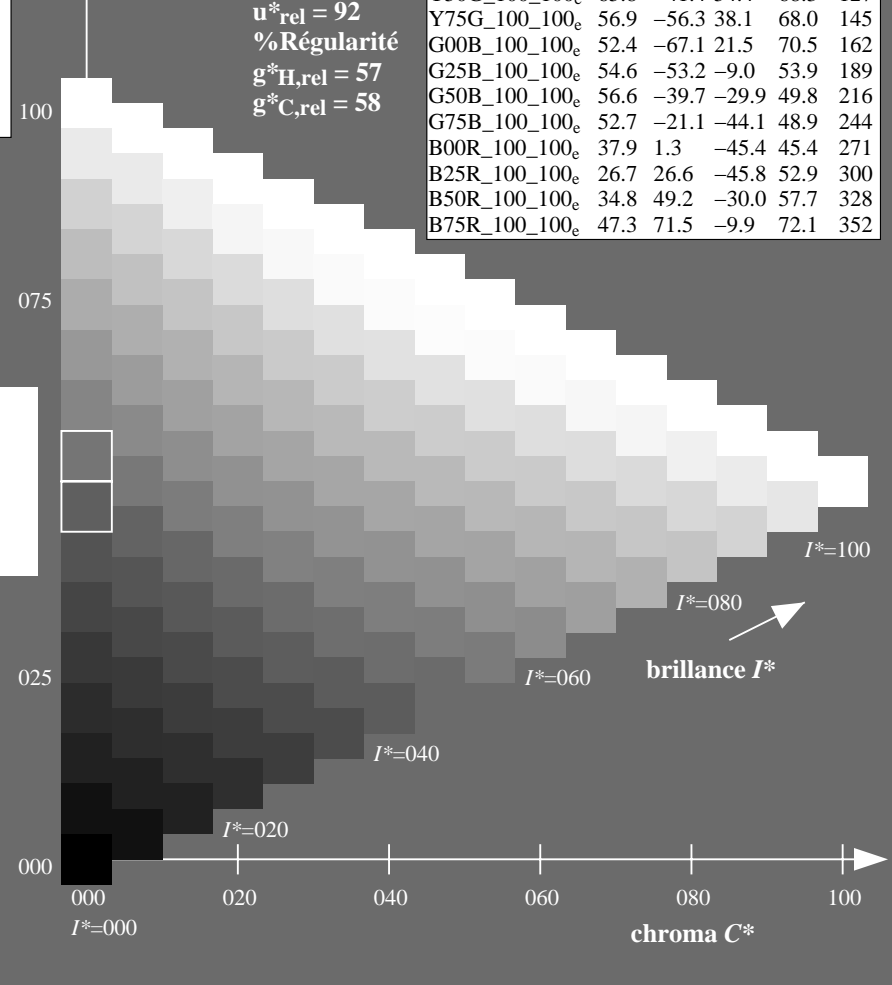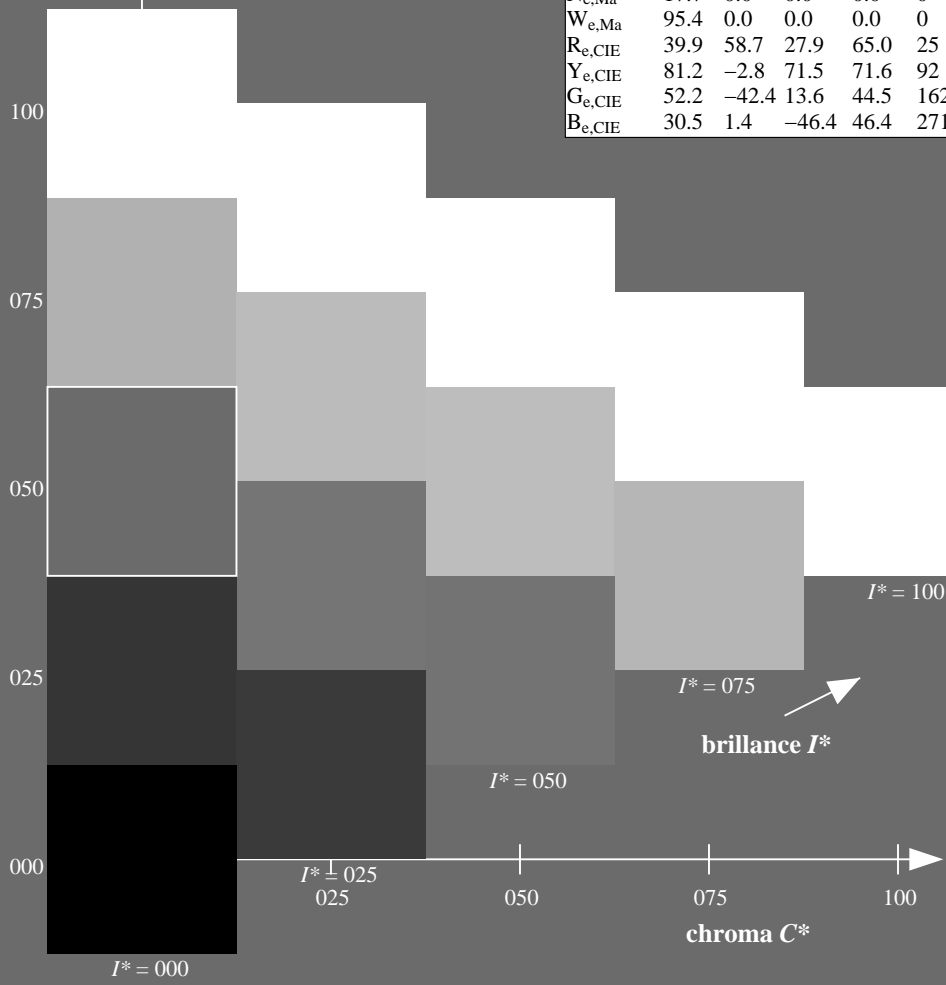

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

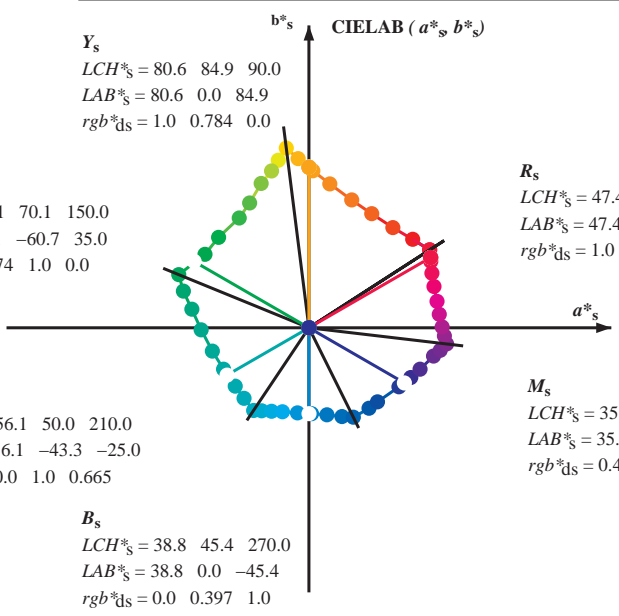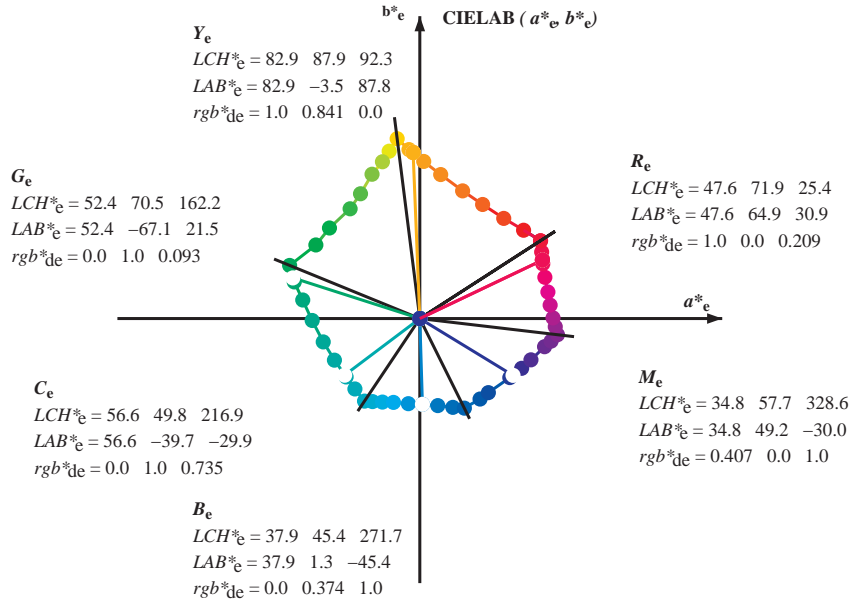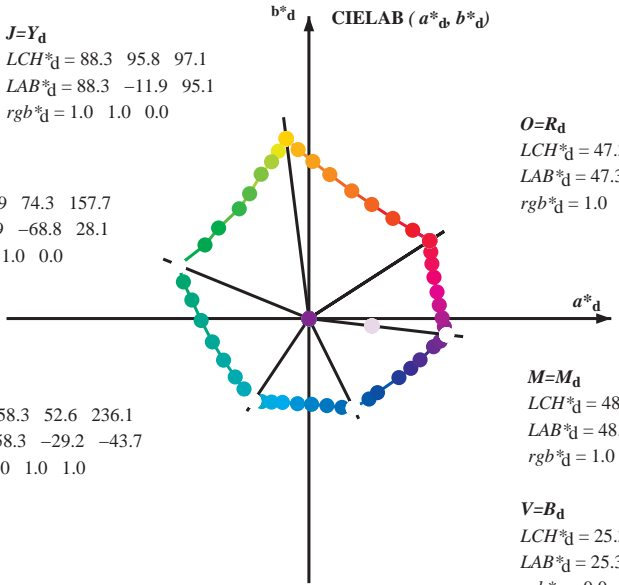


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for color calibration.

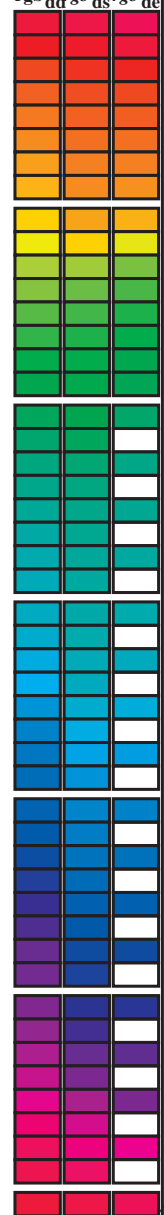

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB ^{b*} _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB ^{b*} _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	392.8




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.766	1.0	0.0	1.0	0.766	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0

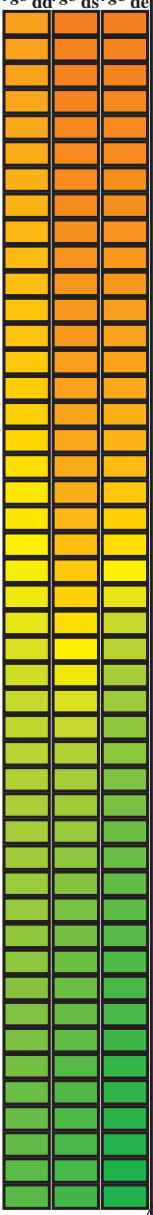

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh44ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF05/QF05LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rgb*File, hsa*File, LabC*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like 0/648 R00Y_100_100de and numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



Table with columns: nuf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, delta, hsa*File, rgb*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File. Rows include file names like 01668 R00Y_100_1000e and 450 NW_0000e.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF05/QF05L30FA.DAT dans fichier (F), page 20/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

Table with columns: n, HLC*F05, rgp_F05, icr_F05, hsa_F05, rgb_F05, LabC0*F05, cmyk*sep_F05, delta, Hsa*de, rgp*de, LabC0*de, LabC0*F05, LabC0*de, LabC0*F05, LabC0*de. Rows 0-80.

3-1131930-F0 QF050-7N, 20333-F

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF05/QF05L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File. Rows 81-161.

3-1132030-F0 3-1132030-F0 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

QF05L1L



TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



8 - C

C

M

Y

L

V

C

M

Y

O

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF05/QF05L30FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 12 columns: n, H* (C, M, Y, L, V), rgb (Rate, Rate, Rate), icr (Rate, Rate, Rate), ins (Rate, Rate, Rate), rgb (Rate, Rate, Rate), Lab (C, M, Y, L, V), cmyk (Sep, Rate), delta, and LabCM (Rate, Rate, Rate, Rate, Rate, Rate). Contains 404 rows of numerical data.

delta

3-1132330-F0

QF050-74N-24/33-F

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

delta

3-1132330-F0

8 - C

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM informations techniques: http://www.pis.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

C M Y V L H S IZ rgb Rate Insc Rate rrgb Rate LabCM*Rate LabCM*Rate rrgb*Rate Insc*Rate cmyn*sepRate delta

Table with 16 columns: n, HHC*Rate, rrgb*Rate, IZ*Rate, Insc*Rate, rrgb*Rate, LabCM*Rate, cmyn*sepRate, Insc*Rate, rrgb*Rate, LabCM*Rate, cmyn*sepRate, Insc*Rate, rrgb*Rate, LabCM*Rate, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

Table with 30 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, Hsa_File, rgpb*File, LabCM*File, cmyn*sep_Rate, cmyn*sep_Rate, delta, and 20 unlabeled columns. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

Table with 20 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

delta

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 648-728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF05/QF05L30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 15 columns: n, H/C*F0e, r/g/b*F0e, i/c/m*F0e, H/s*F0e, r/g/b*F0e, Lab/C/M*F0e, cmyn*sep.F0e, r/g/b*F0e, H/s*F0e, Lab/C/M*F0e, Lab/C/M*F0e, r/g/b*F0e, H/s*F0e, Lab/C/M*F0e. Rows 729-809.

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

QF050-7N, 29/33-F

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE*^{*}

3-1132830-F0

Table with 15 columns: n, H/C*F, Rgb*F, iet*F, Hs*F, Rgb*F, LabC*F, cmykn*sep, Rgb*F, LabC*F, Hs*F, Rgb*F, LabC*F, LabC*F, delta. Rows 810-890.

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding data points.

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgbl*File	LabCk*File	cmykn*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCk*File
972	NW_1000de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye
couleurs et différences, ΔE*
QF050-TN, 32/33-F

3-1133130-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF05/QF05LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

TUB enregistrement: 20130201-QF05/QF05L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyln6* (CMYK)



n	HC*Fate	rgb*Fate	icT*Fate	Irs*Fate	rgb*Fate	Lab*CP*Fate	cmyln*sep*Fate	cmyn*sep*Fate	rgb*Fate	Lab*CP*Fate	Irs*Fate	rgb*Fate	Lab*CP*Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.024	0.007	0.0	0.179	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.02	0.005	0.0	0.084	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.139	0.022	0.0	0.933	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.043	0.048	0.871	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.057	0.05	0.825	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.013	0.016	0.043	0.871	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.013	0.015	0.781	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.016	0.005	0.731	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.019	0.018	0.628	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.021	0.007	0.0	0.541	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.006	0.006	0.0	0.478	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.006	0.005	0.0	0.405	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.021	0.011	0.0	0.322	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.007	0.005	0.26	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.024	0.007	0.0	0.179	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.005	0.0	0.084	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	R00Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	56.6	0.0	1.0	0.0	0.0209	30.9	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0355	36.6	0.0	0.0
1077	B00L_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	87.8	0.0	0.0	0.159	0.0	216.9	0.0	0.0
1078	B00L_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	92.3	0.0	0.999	0.0	0.841	49.8	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	0.623	0.0	87.8	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.374	45.4	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	0.093	21.3	0.0	0.0
		1.0	0.0	1.0	1.0	49.2	0.59	0.59	1.0	0.407	330.0	0.407	0.59
						57.7				34.8	57.7		328.6

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk**de

graphique TUB-QF05; code de teinte: H*e=R25Ye
 couleurs et différences, ΔE,*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF05/QF05.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>