

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité  $T^*$



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$ : R50Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

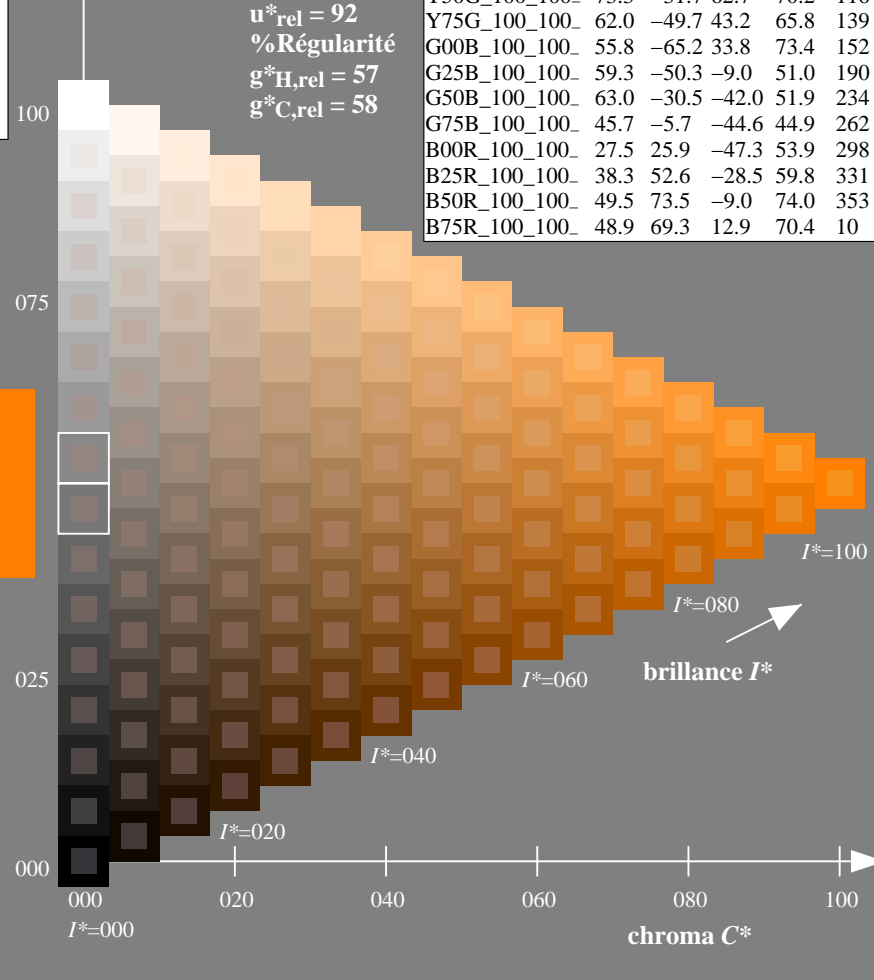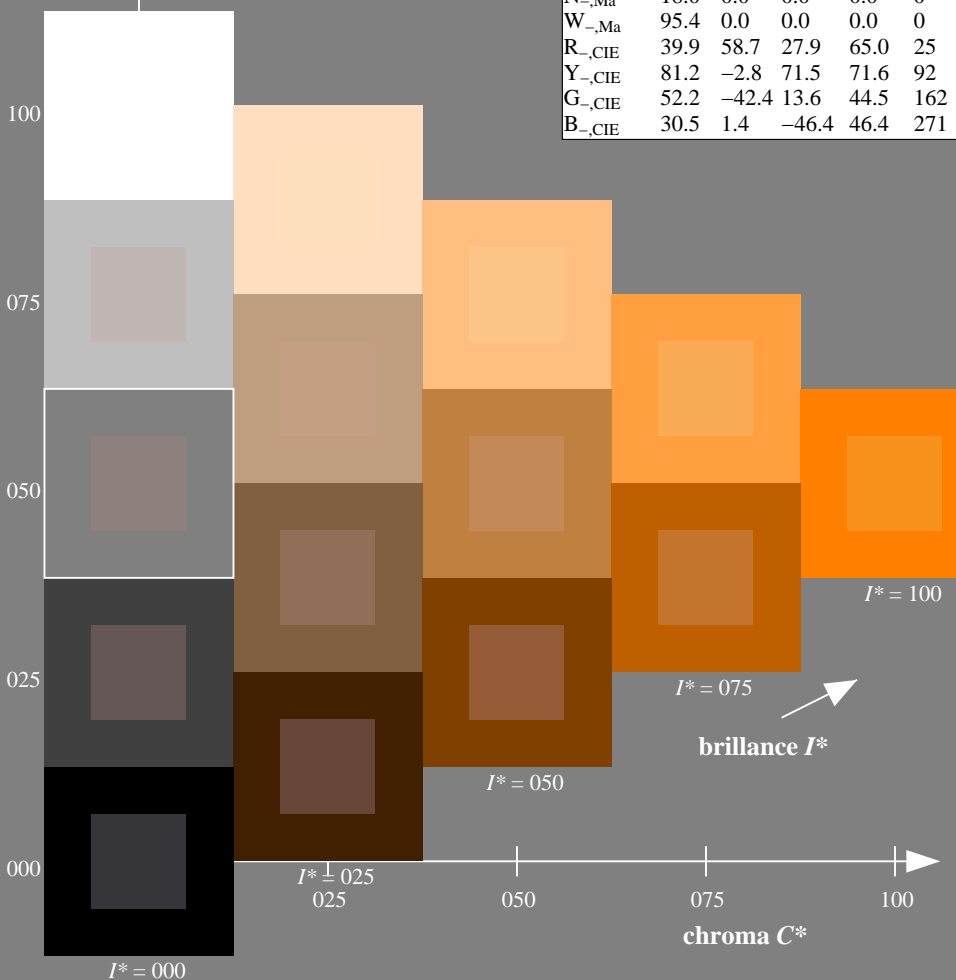

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R50Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 67 22 67 71 71

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: R50Y\_100\_100<sub>d</sub>

rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11

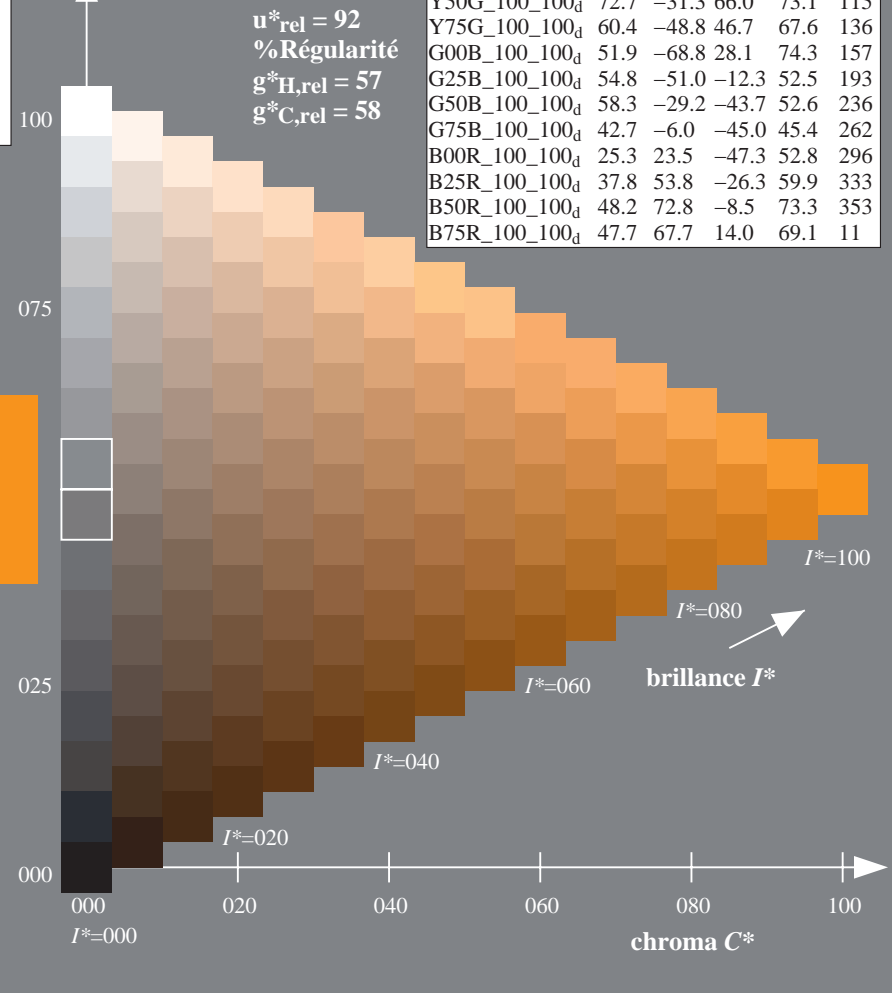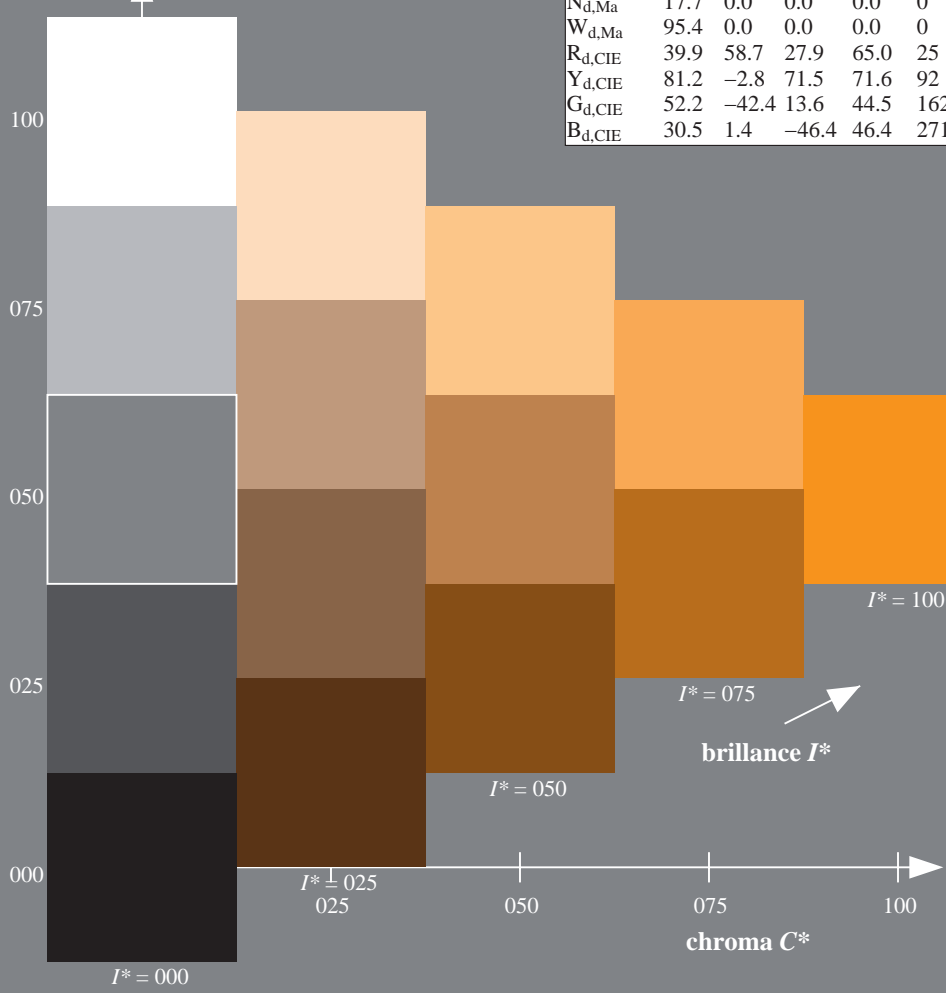

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)

graphique TUB-QF14; code de teinte:  $H^*_d=R50Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk<sup>\*</sup><sub>dd</sub>



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk\* (CMYK)



graphique TUB-QF14; code de teinte:  $H^*_d=R50Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*


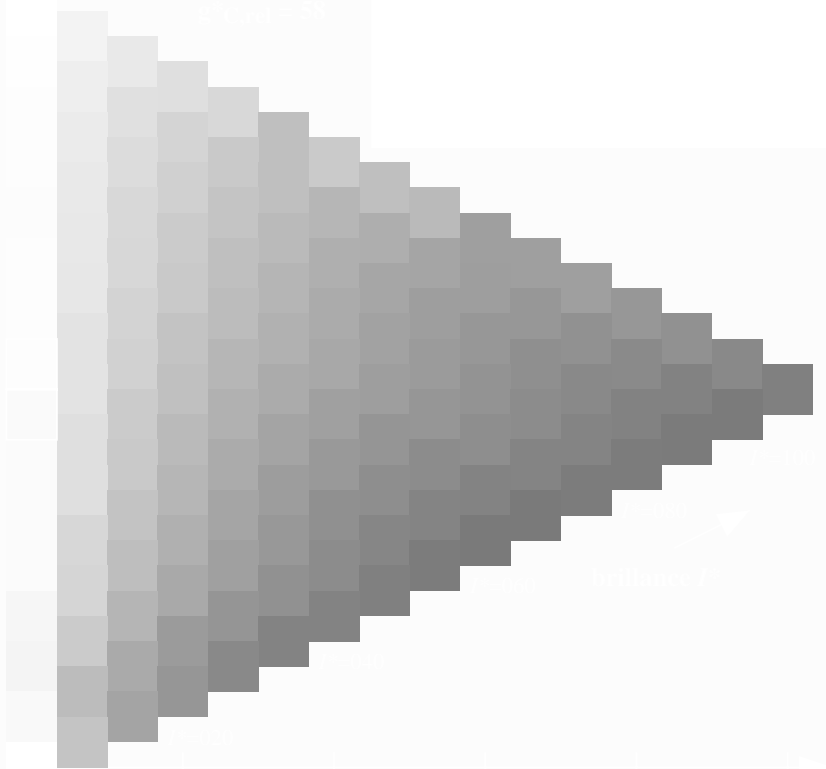
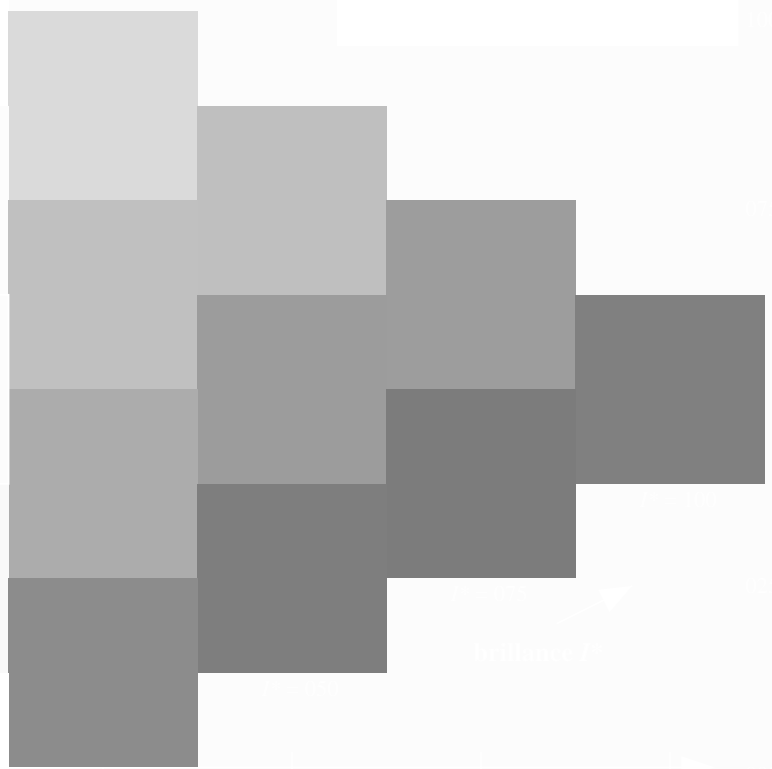

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)




3-103330-L0 QF140-72






graphique TUB-QF14; code de teinte:  $H^*_d=R50Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1,  $de=0$ , cmyk\*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*<sub>dd</sub>*

3-103330-F0



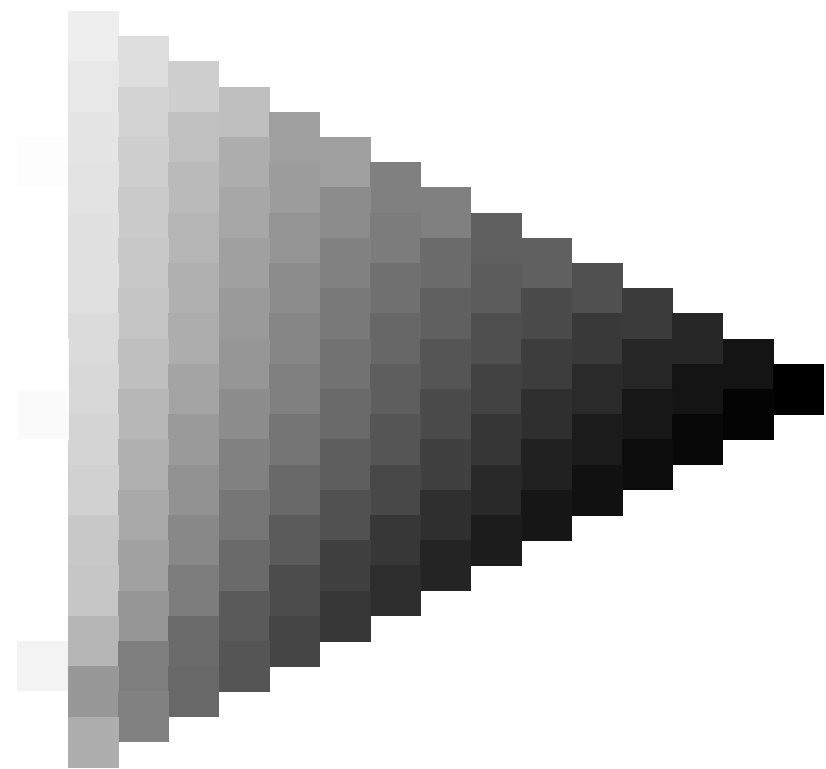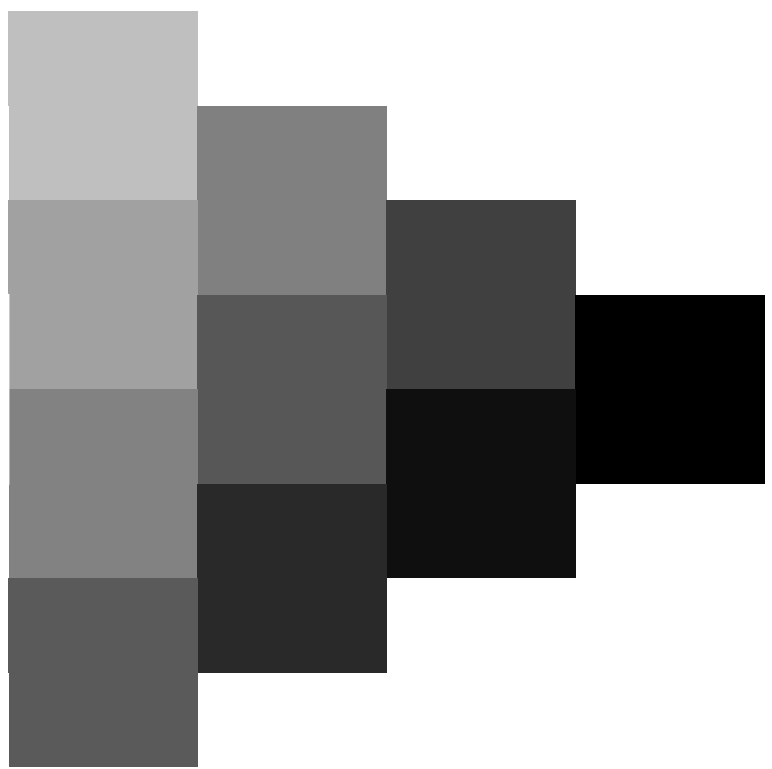voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 QF140-72

graphique TUB-QF14; code de teinte:  $H^*_d=R50Y_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1,  $de=0$ , cmyk\*


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk<sub>dd</sub>\**

3-103430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = R50Y_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 67\ 22\ 67\ 71\ 71$

$HIC^*_d, Ma: R50Y\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

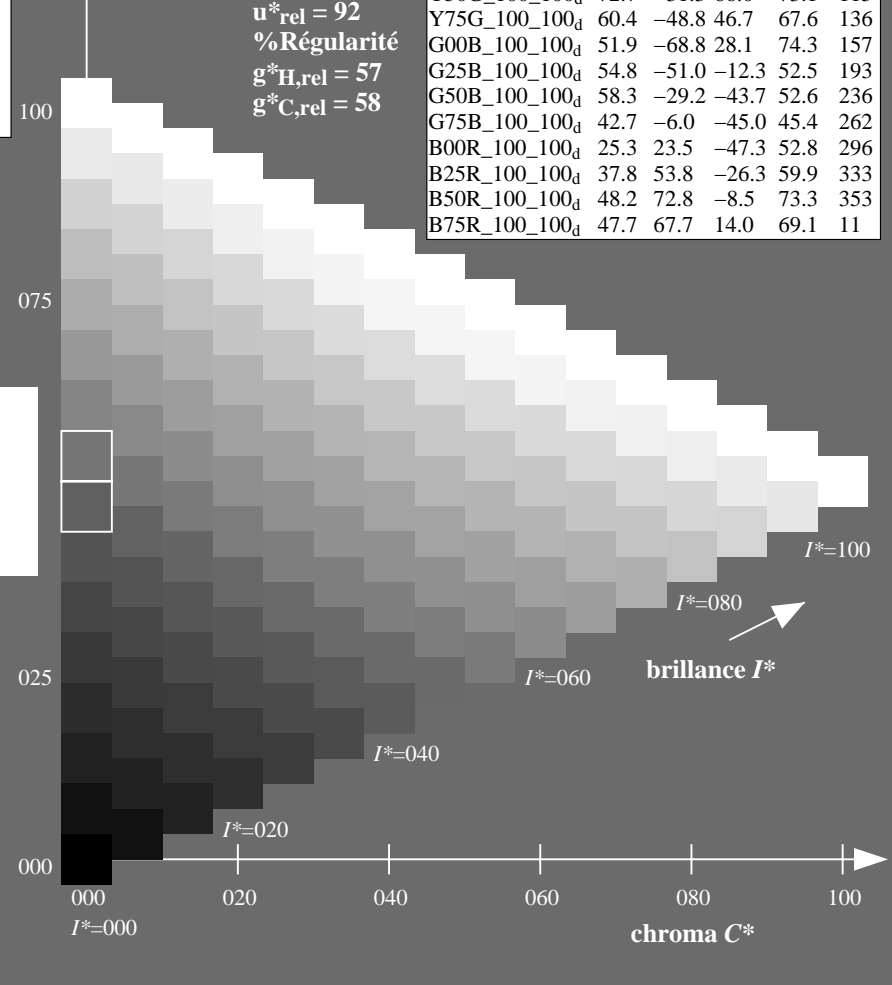
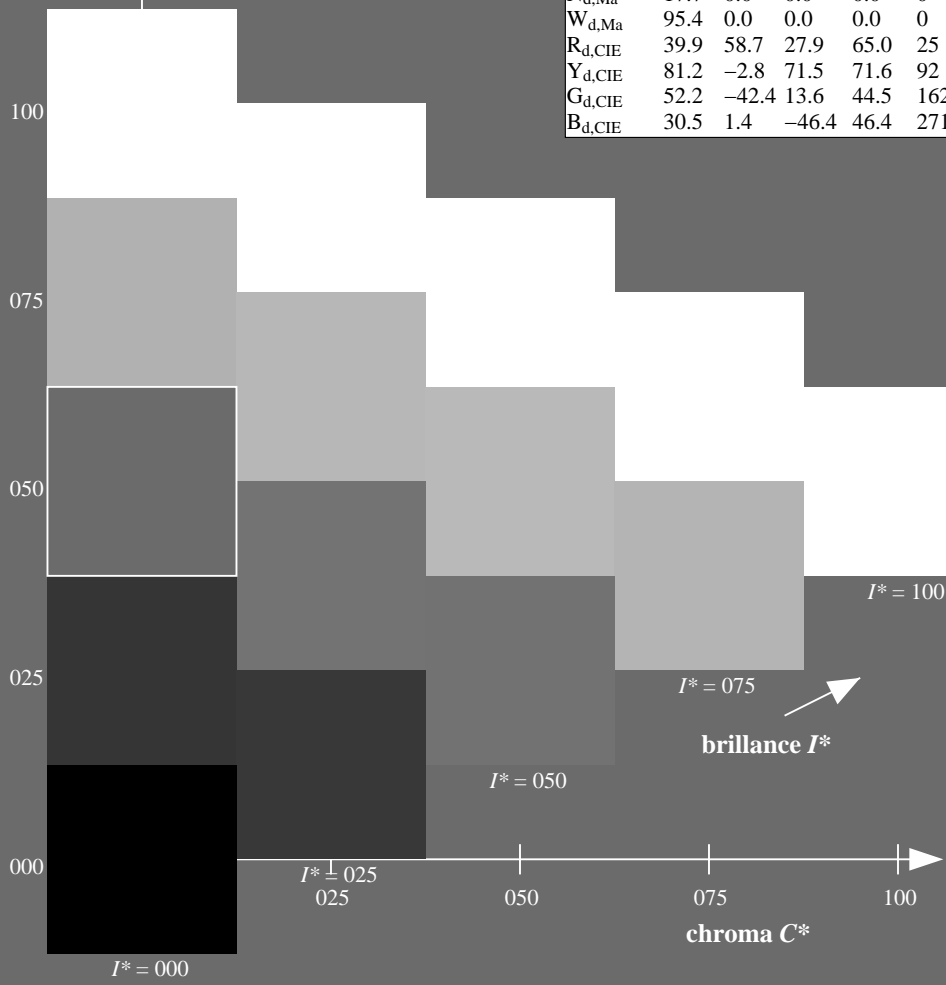
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

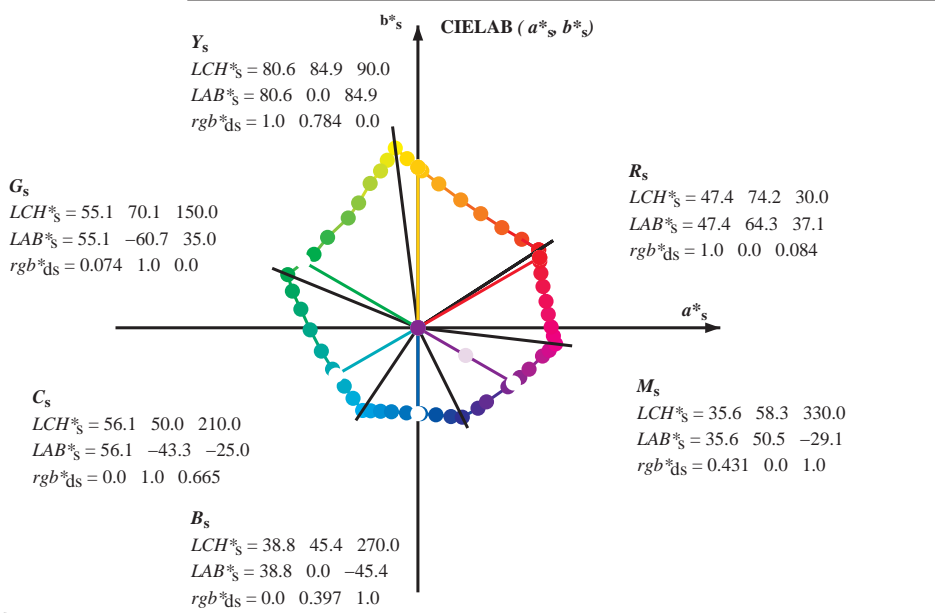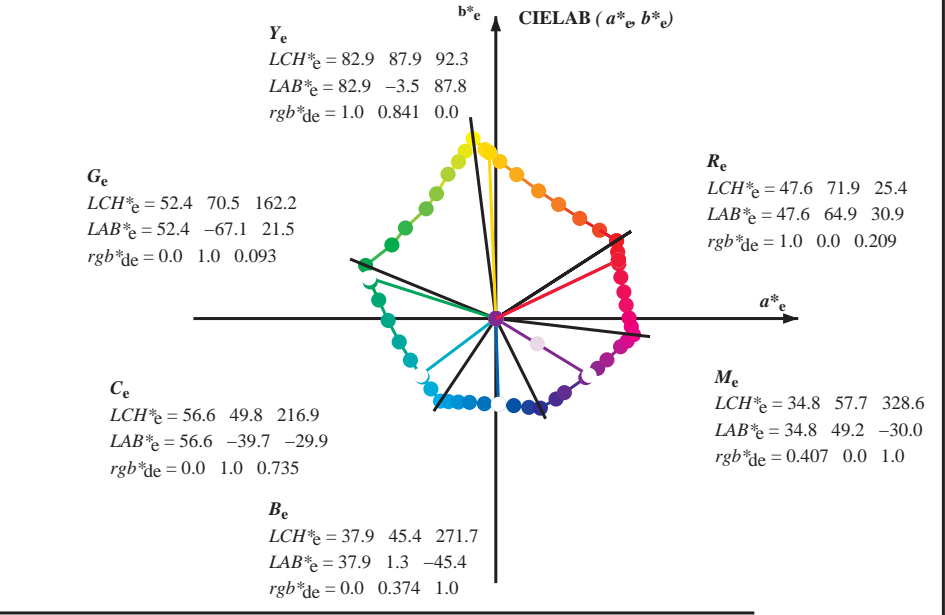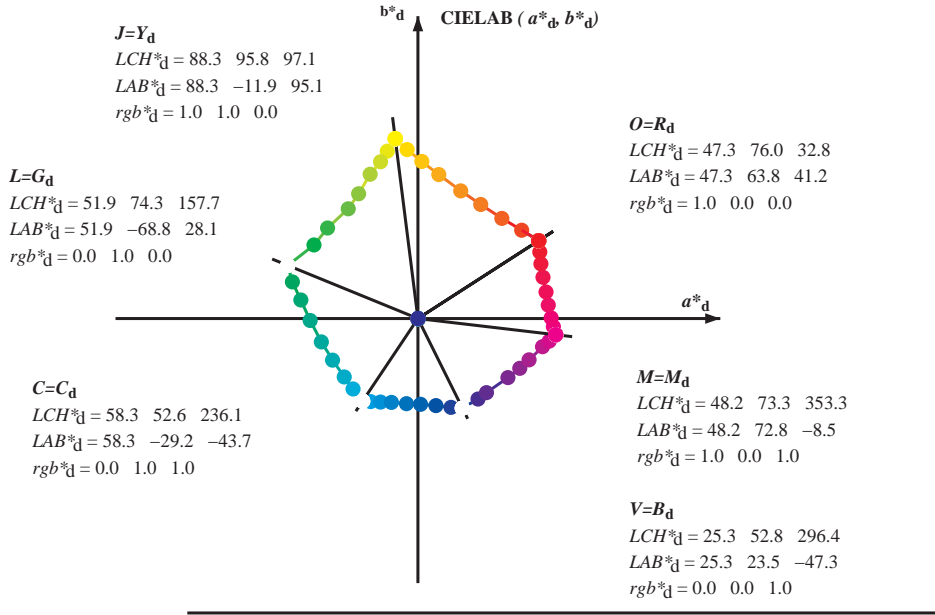TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

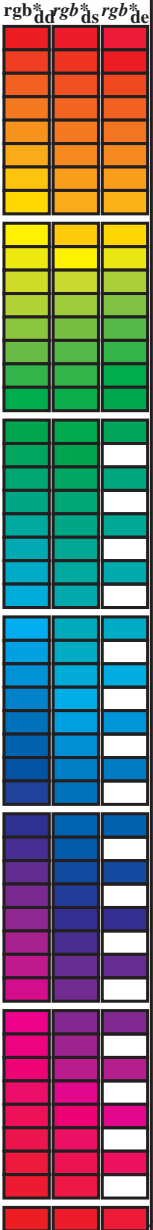Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx64M, LAB\*<sup>ddx64M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, ddx361M, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, dsx361M, LAB\*<sup>dex361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, dex361M, LAB\*<sup>dex361M</sup> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4tra






Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385

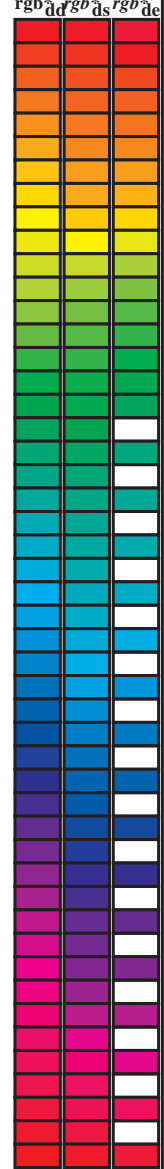

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), R\_d, rrgb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), R\_s, rrgb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), R\_c, rrgb\*, dd361Mi, and rrgb%\_dd, rrgb%\_ds, rrgb%\_de. Rows 32-88.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14LOFP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de</sub></i>
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*: *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*: *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 13 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, and three columns for rgb\*dd, rgb\*ds, and rgb\*de. The table contains 120 rows of data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 25 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, LAB\*ds361Mi (x=LabCh), rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, LAB\*ds361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*dd361Mi, rgb\*ds361Mi, rgb\*de361Mi. Rows 170-236.

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh\**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*<sub>dd</sub>*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF / PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta















Table with columns: nrf, HHC\*Fwd, rgb\_Fwd, icr\_Fwd, Hs\_Fwd, rgb\*Fwd, LabC\*Fwd, LabC\*Sep.Fwd, cmyk\*Sep.Fwd, rgh\*Fwd, Hs\*Jdd, LabC\*Jdd, LabC\*Sep.Jdd, rgh\*Jdd, delta. The table contains multiple rows of numerical data for various color and grayscale patches.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep\*Fid, cmyk\*Fid, rgb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE\*<sub>uv</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Foid, rpb\*Foid, icr\*Foid, hsa\*Foid, rpb\*Foid, LabCM\*Foid, cmyn\*sep\*Foid, delta, Hsa\*Jdd, rpb\*Jdd, LabCM\*Jdd, cmyn\*sep\*Jdd, delta, LabCM\*Jdd, rpb\*Jdd, cmyn\*sep\*Jdd, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE,\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, hsa\_Foid, rpb\_Foid, LabCM\*Foid, cmykn\*sep\_Foid, cmykn\*sep\_Foid, rpb\*Foid, hsa\*Foid, LabCM\*Foid, delta, rpb\*Foid, hsa\*Foid, LabCM\*Foid, cmykn\*sep\_Foid, cmykn\*sep\_Foid, rpb\*Foid, hsa\*Foid, LabCM\*Foid, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE'\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, Hsa\_Foid, rpb\*Foid, LabCm\*Foid, cmyn\*sep\_Foid, cmyn\*sep\_Raid, LabCm\*Foid, Hsa\_Raid, rpb\*Foid, LabCm\*Foid, LabCm\*Foid, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE,\*

QF140-23/33-F

3-103220-F0






Table with 10 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, Hsa\_Foid, rpb\*Foid, LabCh\*Foid, cmyn\*sep\_Foid, Hax\*Foid, rpb\*Foid, LabCh\*Foid, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE,\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 60 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\_Fid, Hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, rpb\*\_Fid, Hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE,\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 20 columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rrgb\_Fid, LabCM\*Fid, cmykn\*\_sep\_Fid, cmykn\*\_Fid, delta, Hsa\*Fid, rrgb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*\_Fid, delta, LabCM\*\_Fid, rrgb\*Fid, LabCM\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rrgb\*dd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE,\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33


Table with 10 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, Hrs\_Foid, LabC\*Foid, cmyk\*\_sep\_Foid, Hrs\_Mid, rpb\*\_Mid, LabC\*\_Mid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric and colorimetric difference values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd  
couleurs et différences, ΔE\*'

QF14IOL



QF14IOL



Color calibration data table with columns: n, HHC\*F04, rcp\*F04, icr\*F04, hsa\*F04, rcp\*F04, LabC\*F04, cmyn6\*sep,F04, rcp\*F04, hsa\*F04, rcp\*F04, LabC\*F04, delta, LabC\*F04, rcp\*F04, hsa\*F04, rcp\*F04, LabC\*F04

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Y\*d couleurs et différences, ΔE\* \* entrée: rgb/cmyk -> rgbd sortie: linéarisation 3D selon cmyk\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HhC\*F0d, rpb\*F0d, icr\*F0d, hsa\*F0d, rpb\*F0d, LabC\*F0d, cmyk\*sep,F0d, rpb\*Y0d, LabC\*Y0d, delta. Rows 891-971.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF14; code de teinte: H\*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE\*'

QF1410L

TUB enregistrement: 20130201-QF14/QF14L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta  
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D  
 F: linéarisation 3D QF14/QF14L30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Jd	rgb*_Jd	LabCM*_Jd	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	0.00
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0	95.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd  
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF14/QF14L0FP.PDF> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



