

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe



TUB-Material: Code=rh4ta

0-003030-L0 RG540-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours / Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n):  $rgb + cm$

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk




Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
Ausgabe: keine Änderung





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

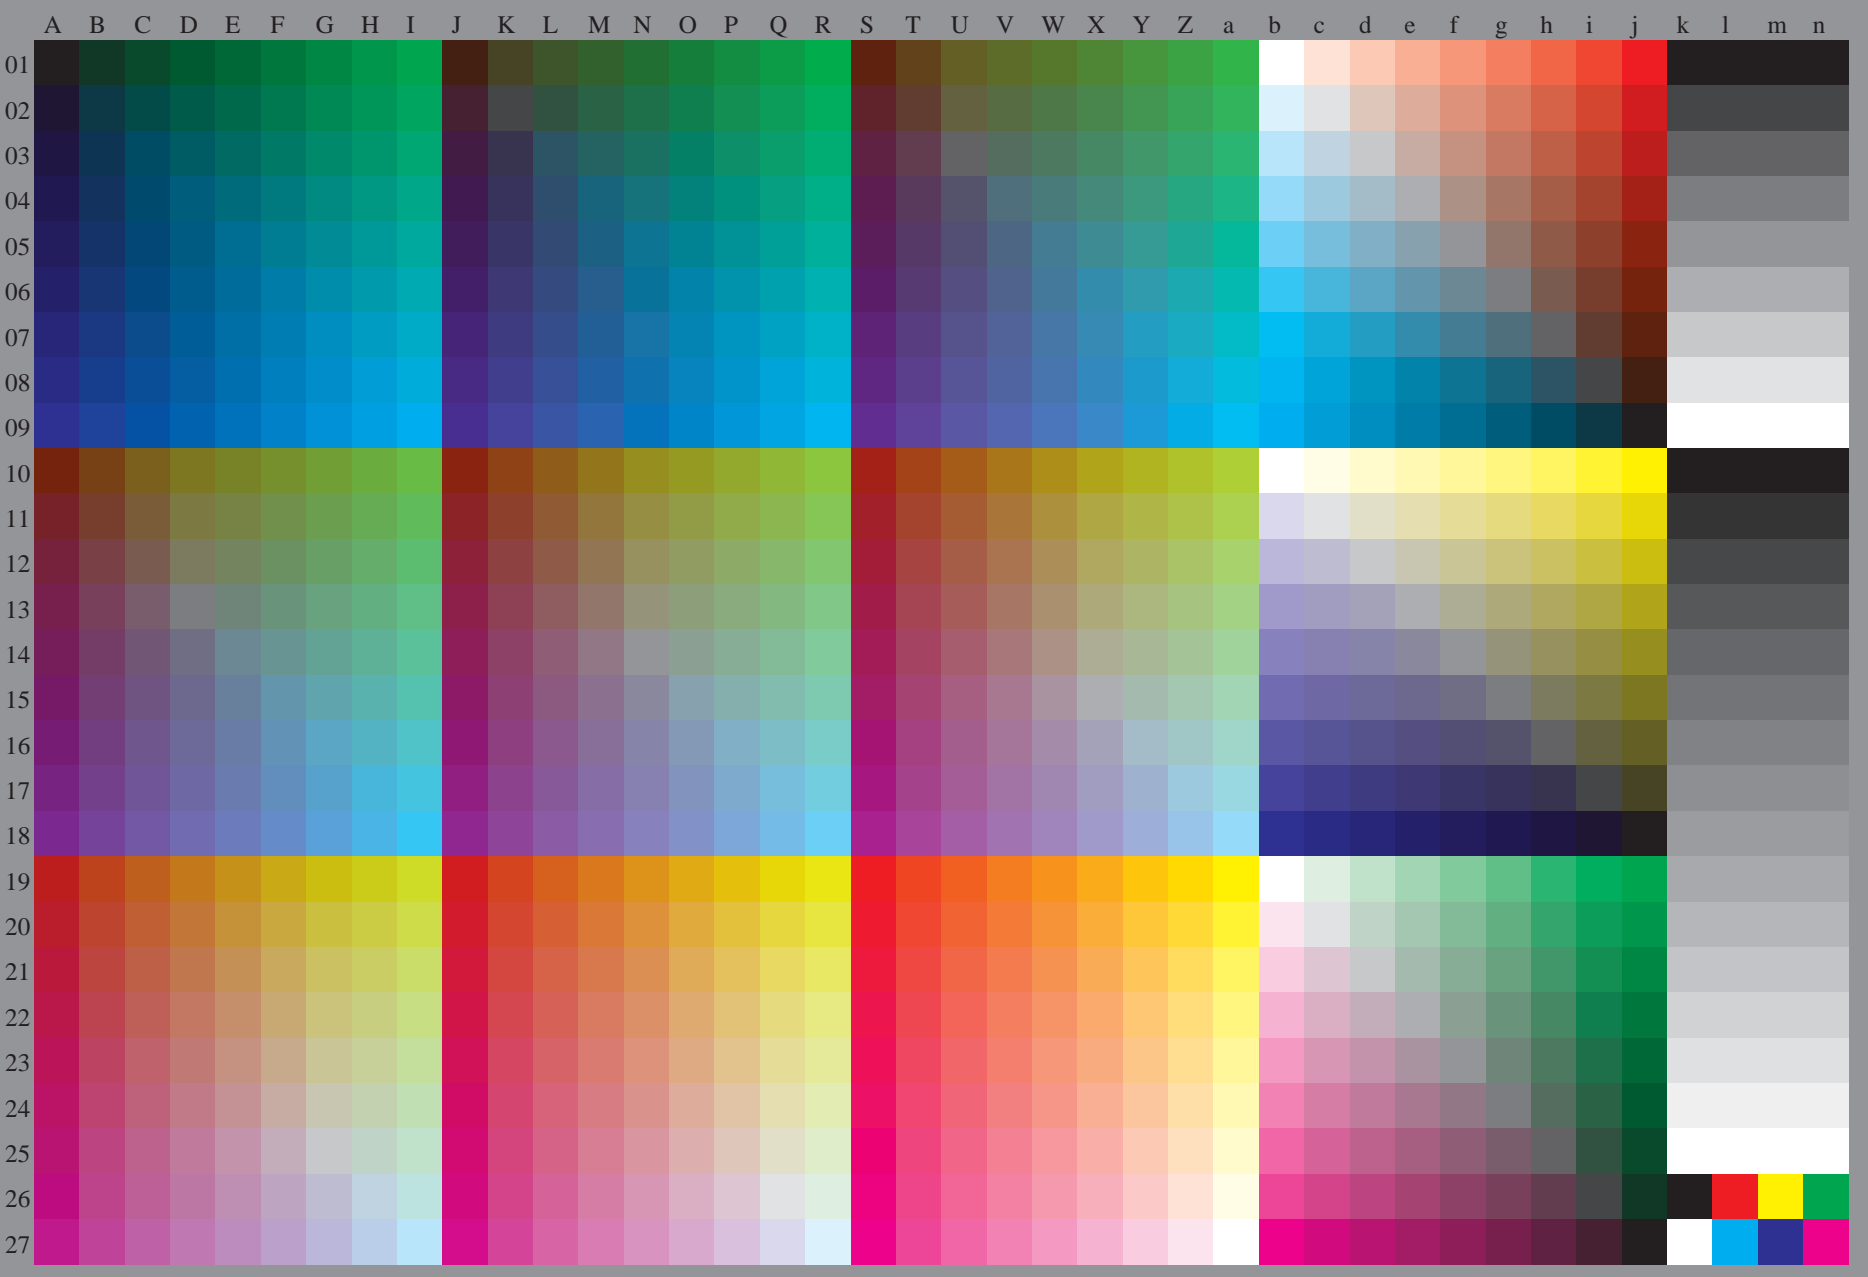

0-003130-L0 RG540-70

Test chart G with 40x27=1080 colours/Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n):  $rgb_{d}$

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{d}$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmyk_{d}$


0-003130-F0

C M Y O L V



TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



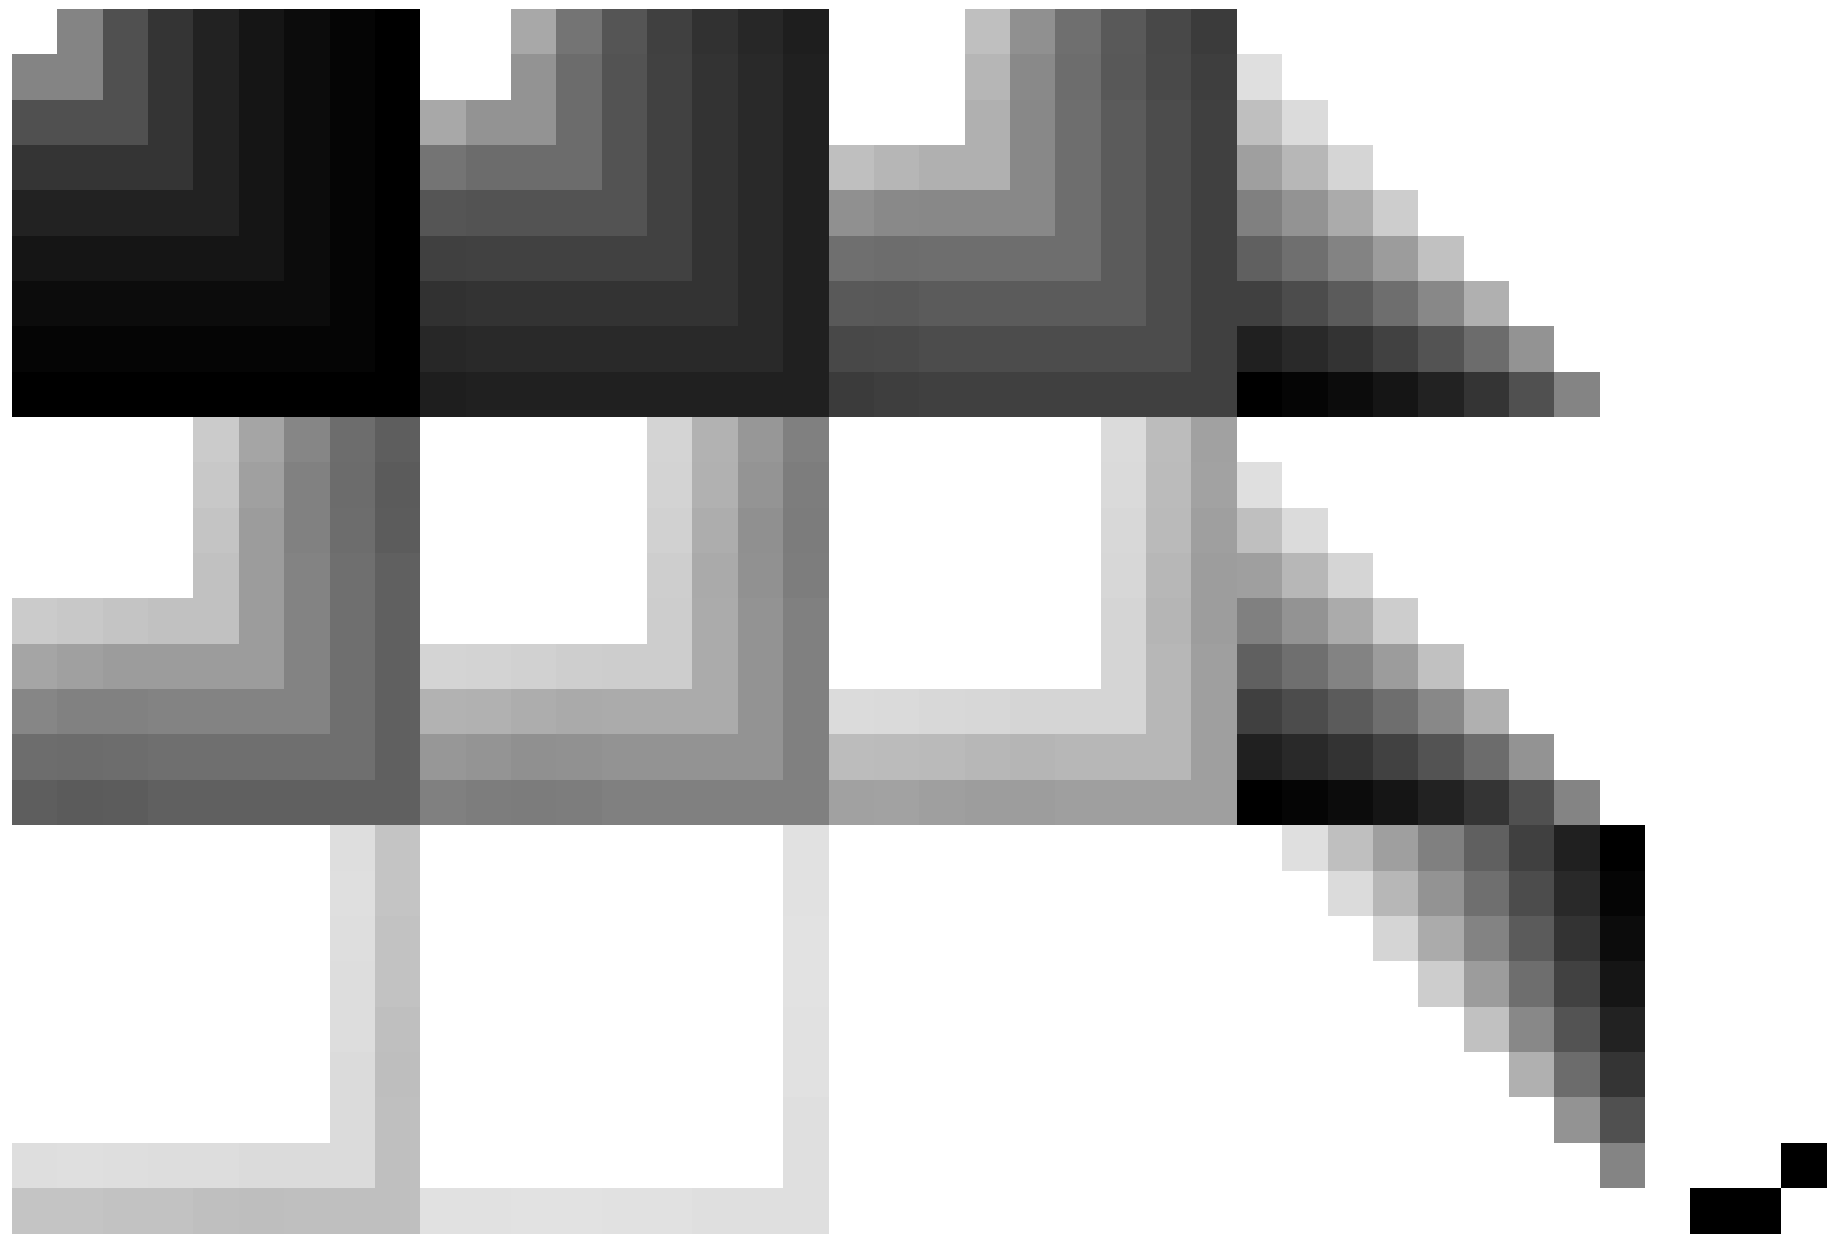


0-003230-L0 RG540-70

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmyk_d$

0-003230-F0

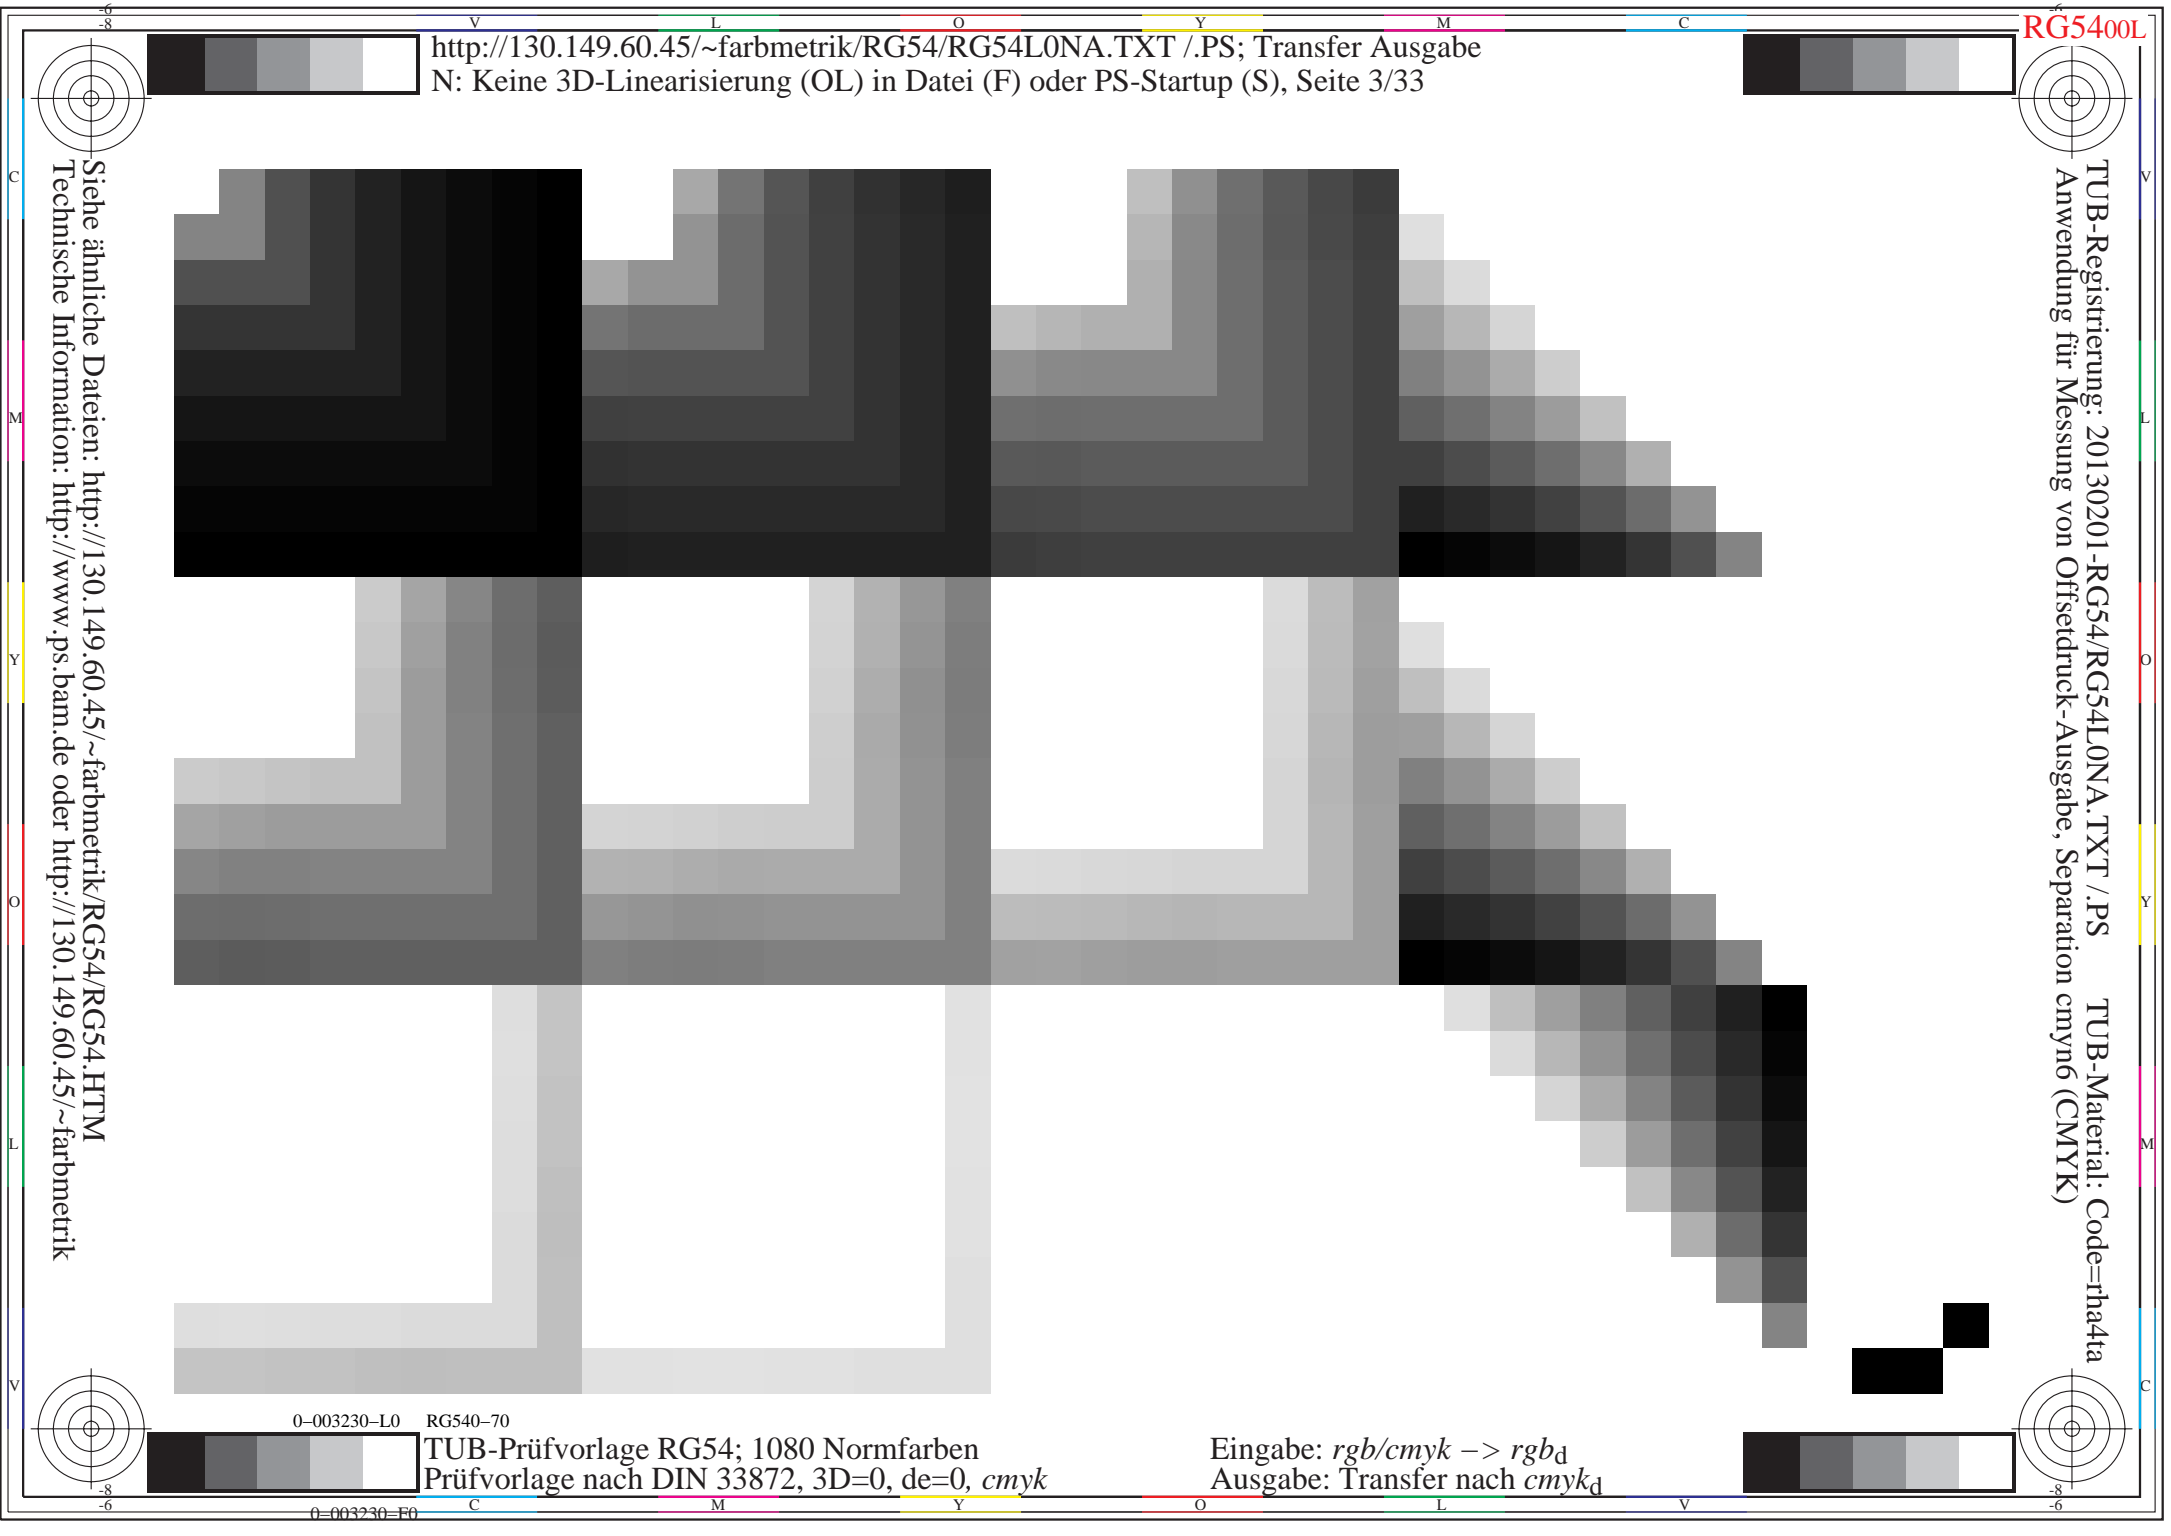

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmykn6 (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

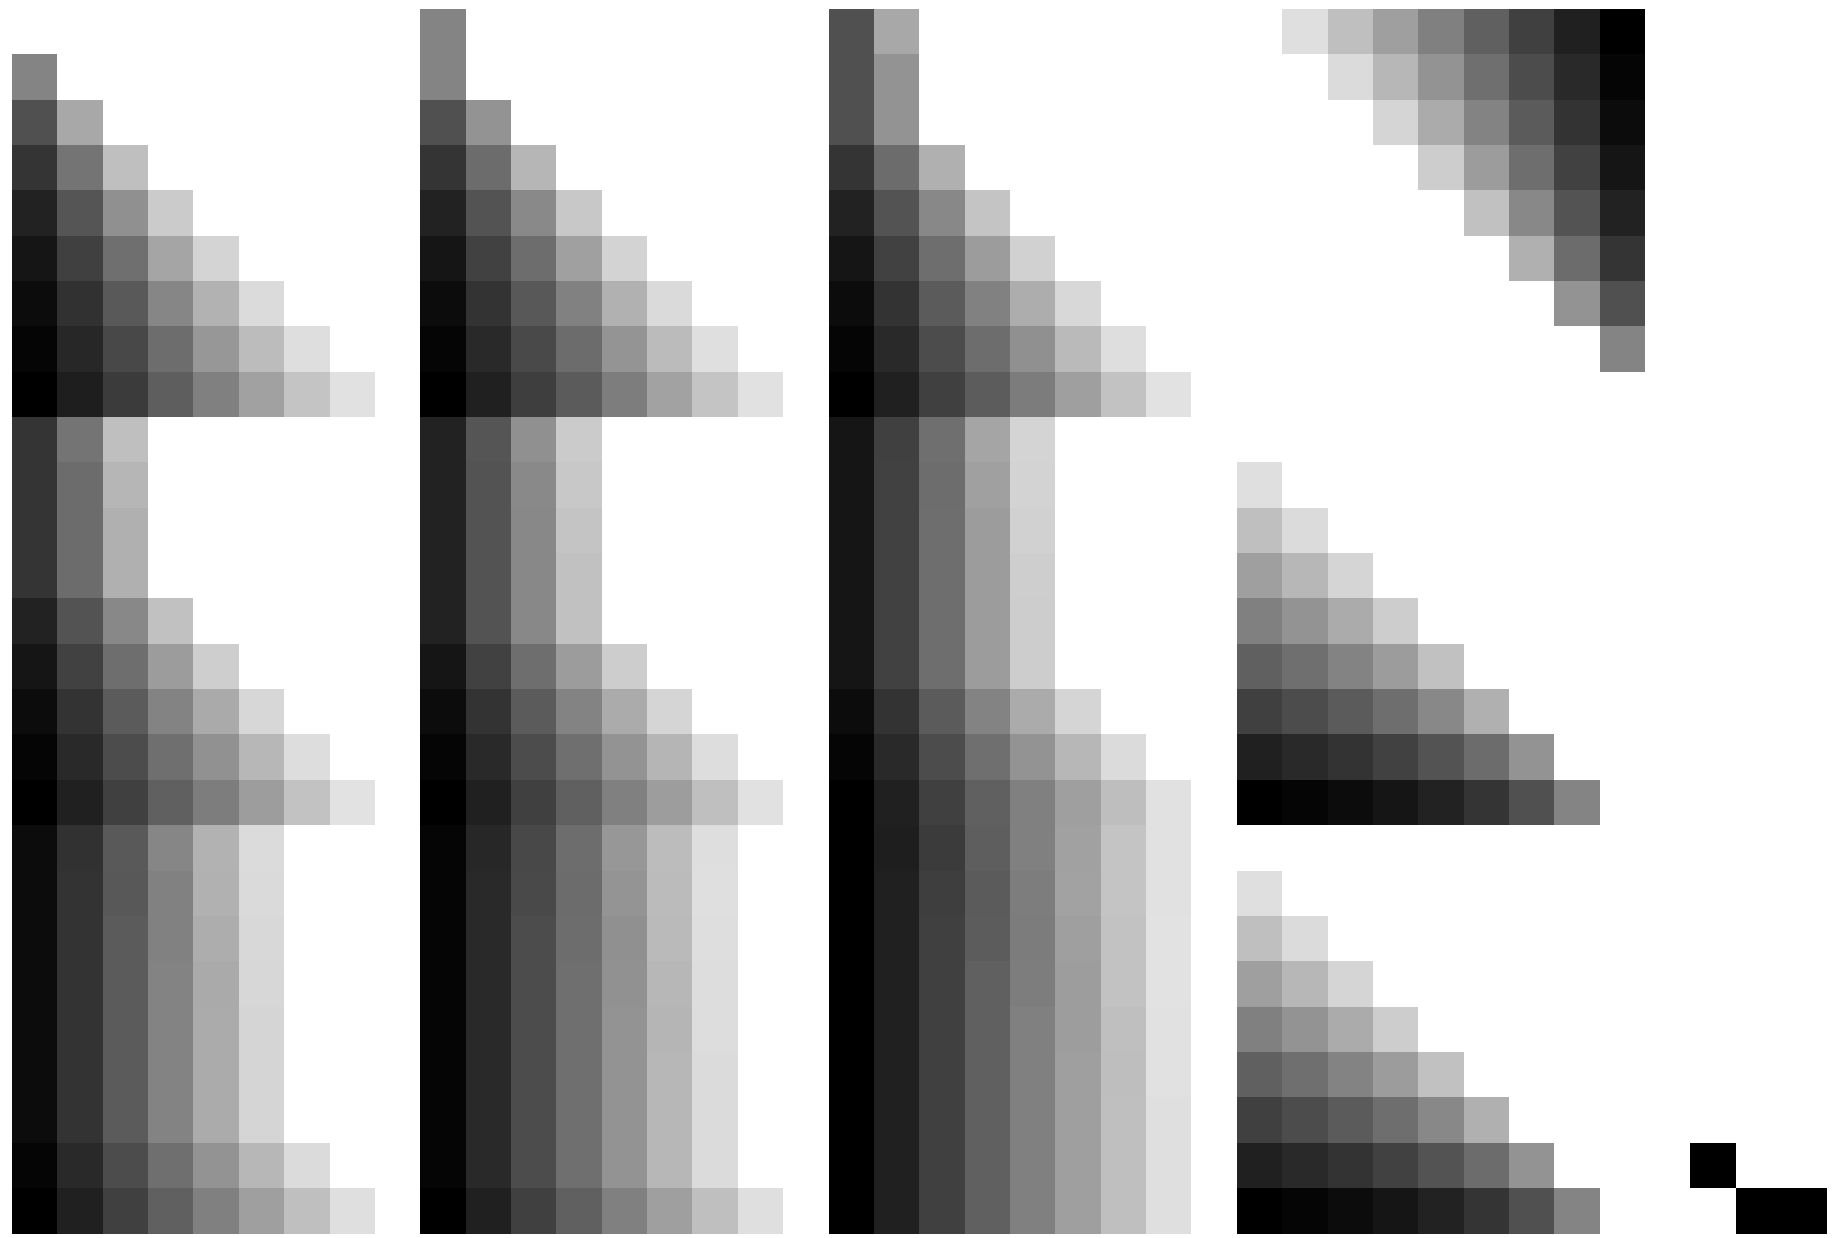


0-003330-L0 RG540-70

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk









Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
Ausgabe: Transfer nach *cmyk<sub>d</sub>*

0-003330-F0



TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

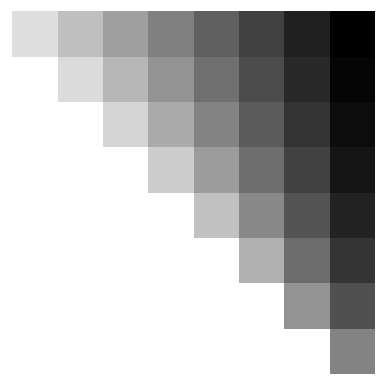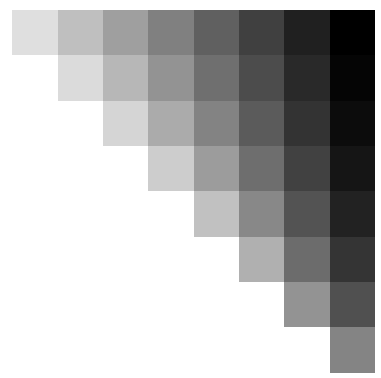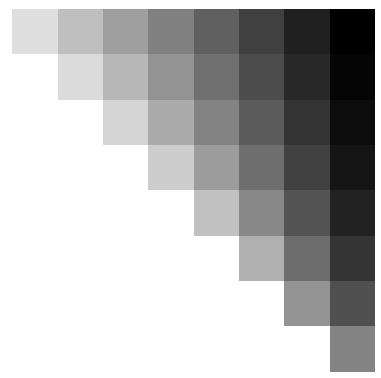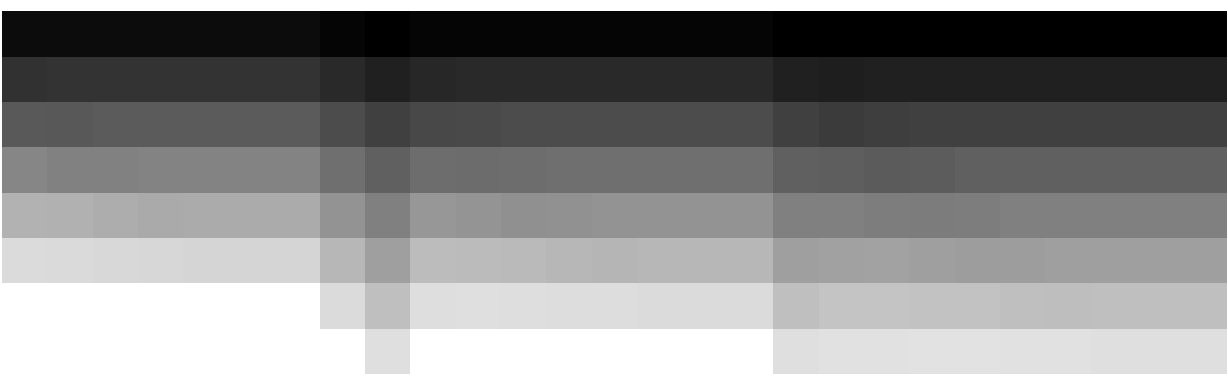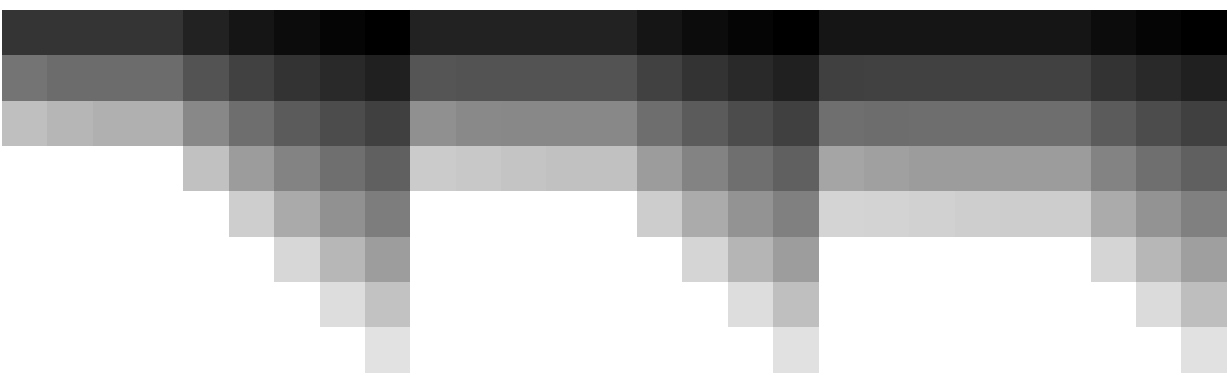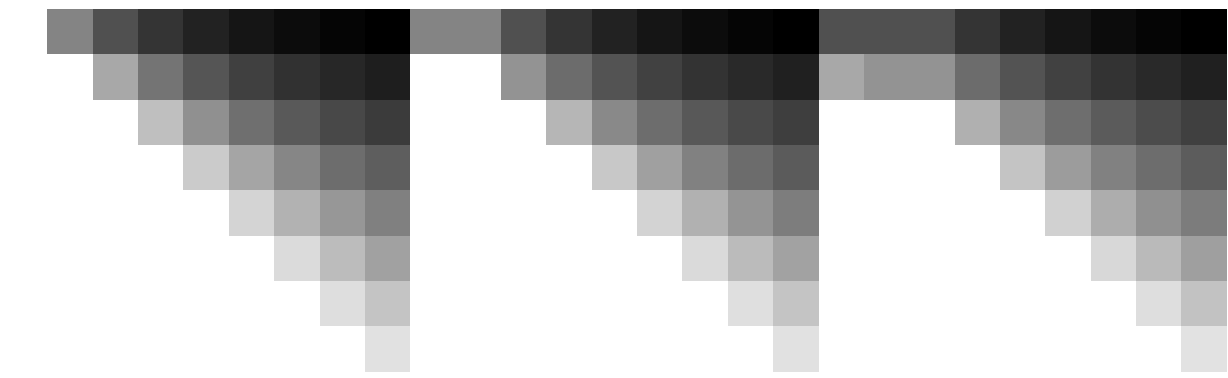



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

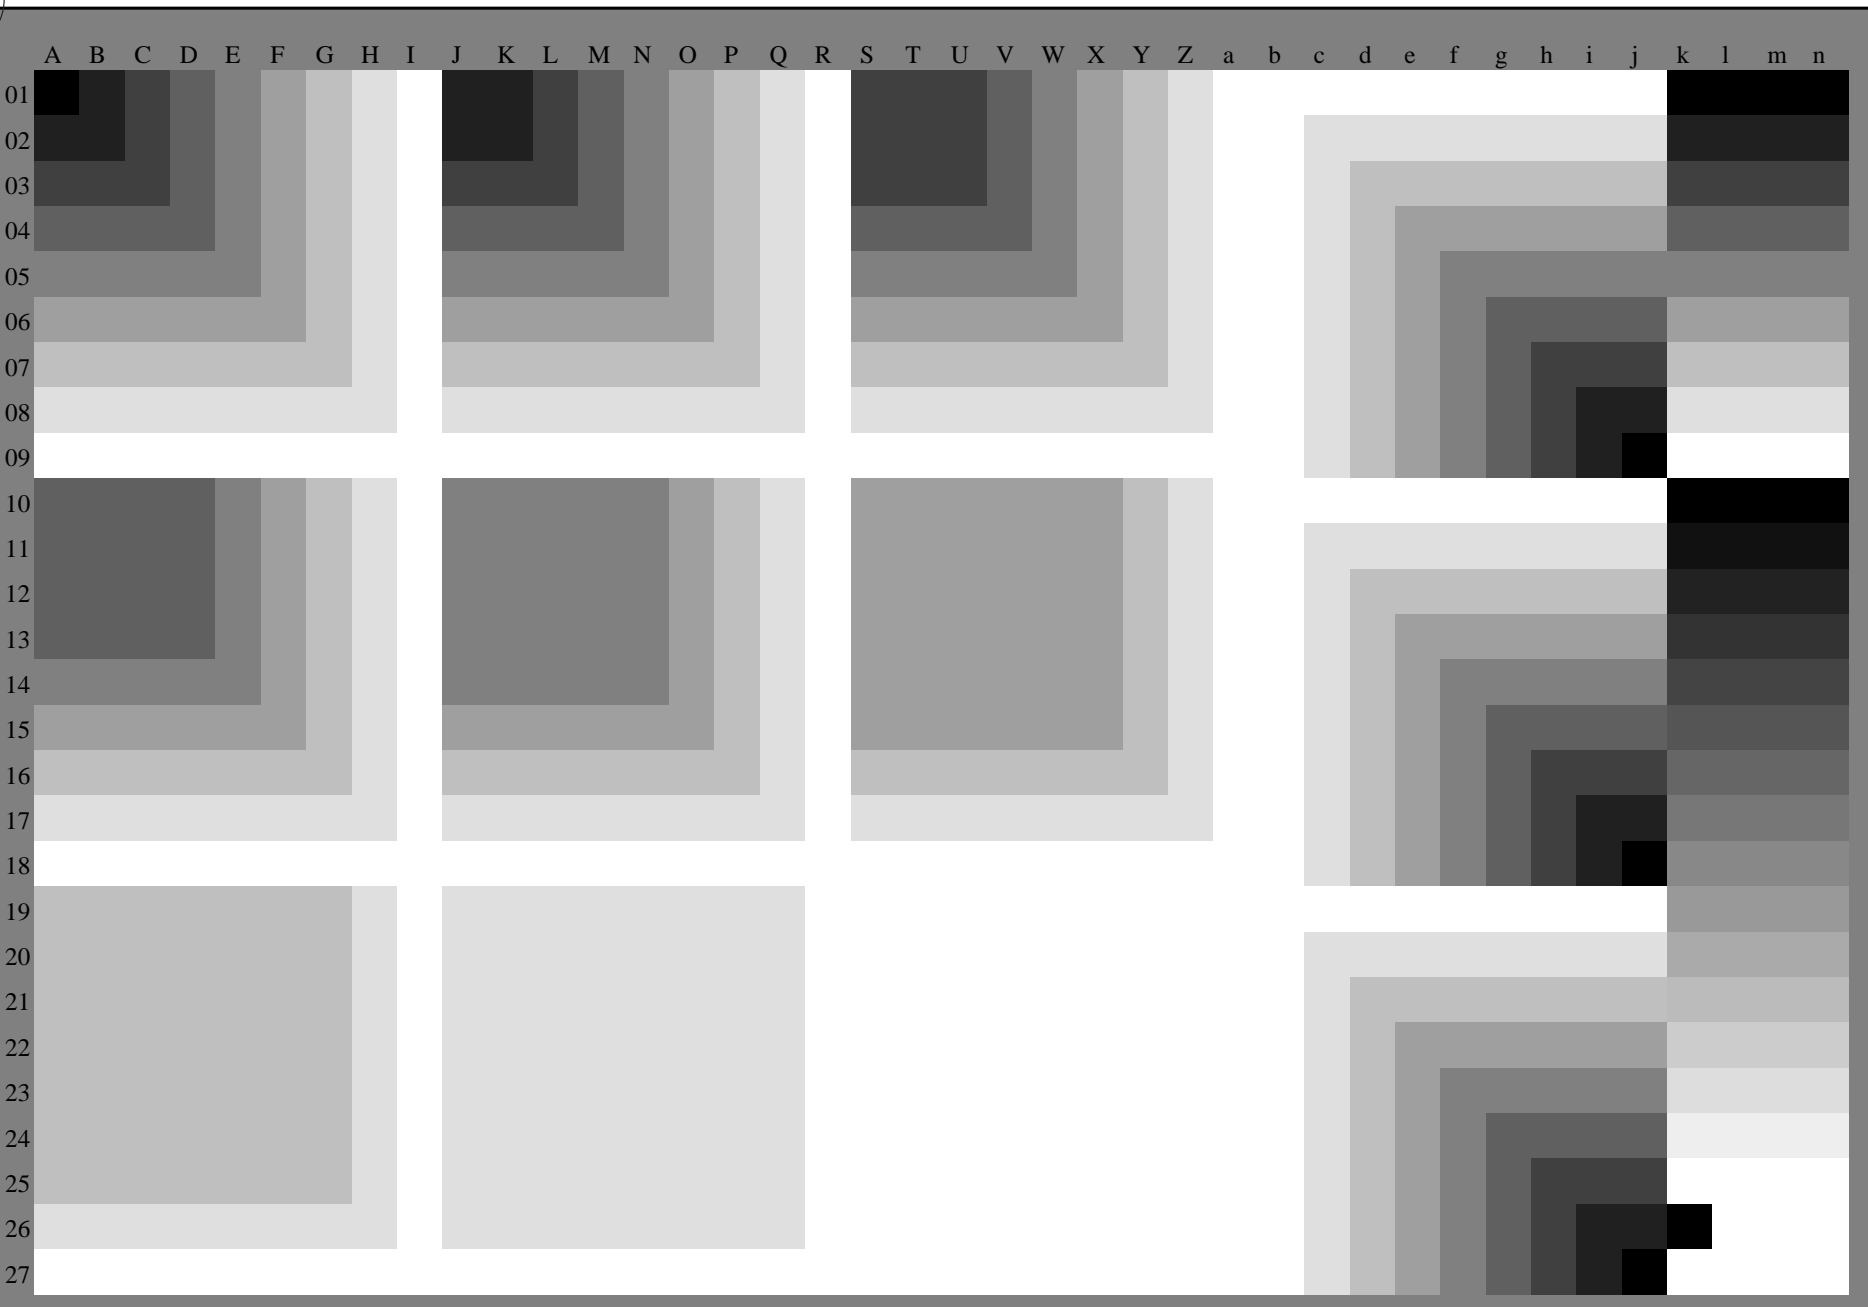

0-003530-L0 RG540-70

Test chart G with 40x27=1080 colours/Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n); 3D=0

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmyk_d$

0-003530-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

**R<sub>e</sub> redRot**  
LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0


**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665

**R<sub>s</sub> redRot**  
LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm

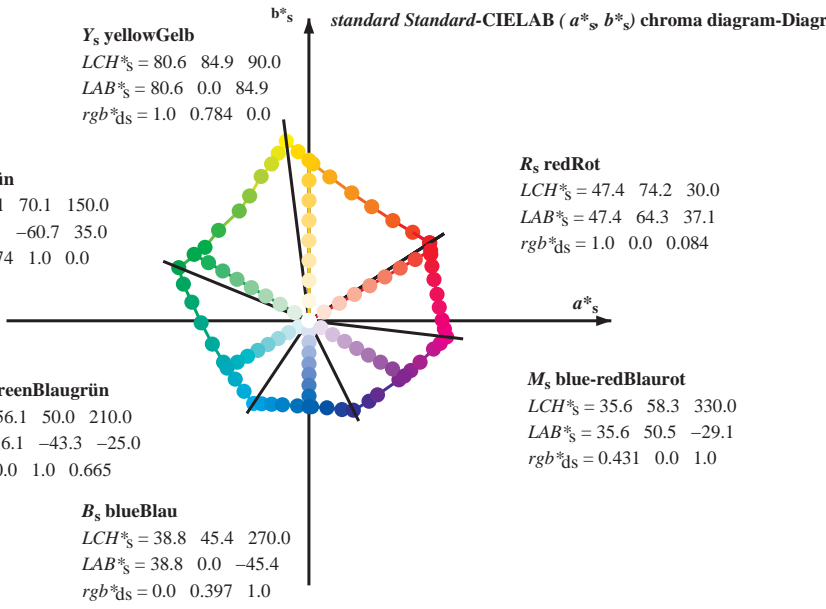

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)


- 1. For the device... 2. For the calculation of the standard hue angle h<sub>ab,s</sub>... 3. For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles... 4. For the 48 or 360 elementary hue angles... 5. For any elementary hue angle... 6. The values...

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6\*(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>gb</sup>\*\_dd64M, LAB\*\_ddx64M (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*\_dxx361M, LAB\*\_dxx361M (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*\_dsx361M, LAB\*\_dsx361M (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*\_dex361M, LAB\*\_dex361M (x=LabCh), and three columns for r<sup>gb</sup>\*\_dd, r<sup>gb</sup>\*\_ds, r<sup>gb</sup>\*\_de. Rows represent color patches from 32.8 to 392.8.

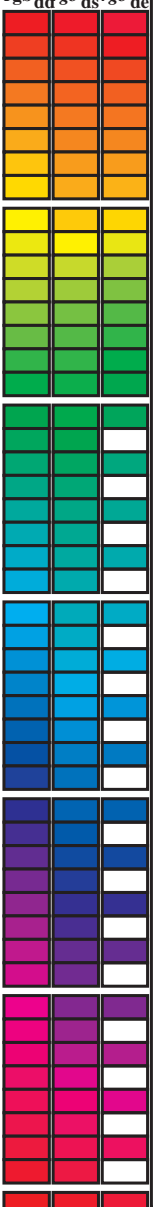


Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385

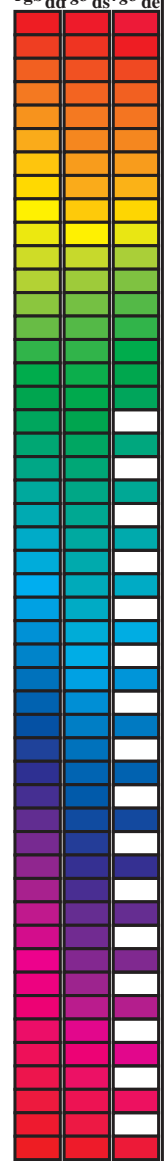

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)







Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi			
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Bunttonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs-Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, LAB\*\_ddsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, rg<sup>b</sup>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi. Rows 333-360.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.LONA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54LONA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>n</sup>6\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>n</sup>GBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>n</sup>GBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>n</sup>GBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>gb</sup>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*\_\*\_dd361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*\_\*\_dd361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_dd361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_ds361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_ds361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_de361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_de361Mi. Rows 360-392.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.L0NA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>n</sup>6 (CMYK)







TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains numerical values representing color calibration data for various printing conditions and materials.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG540-TN, Seite 20/33-F

0-0031930-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

Table with 33 columns and 323 rows. Columns include color names (e.g., HHC, Hs, Ig, etc.) and numerical values representing color calibration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach cmykd  
delta E\* = 6.5

RG5400-TN, Seite 23/33-F

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0032230-F0

Table with 11 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows include color names like R00Y, R00M, R00C, etc., and numerical values for each color.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 24/33

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Farben und Farbabstände, ΔE\*



Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCm\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hamd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

delta E\* = 4.9

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

Table with columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, Df\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd. Rows list various color patches and their corresponding values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach cmykd


TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Farben und Farbabstände, ΔE\*







TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, Df\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabC\*Fd. Rows 810-890.

0-003290-F0
TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE\*
Eingabe: rgb/cmyk - > r g b d
Ausgabe: Transfer nach cmykd
delta E\* = 5.5

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



RG5400L

TUB-Registrierung: 20130201-RG54/RG54L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Table with 10 columns: n, HIC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, LabC\*H\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DP\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Hd, LabCH\*Hd, DP\*Hd, LabCH\*Hd. Each cell contains numerical data for various color calibration patches.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd


RG540-7N, Seite 31/33-F
TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Vertical text on the right edge of the page, including page number and registration marks.







C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C


M

Y

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG54/RG54L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsMxd	rgb*Md	LabCH*Md	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	28.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	33.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	38.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	43.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	48.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	53.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	59.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	64.3	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	69.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	74.7	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	80.9	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	85.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	0.0
1074	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	0.0
1075	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	0.0
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	0.0
1078	B06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	0.0

delta E\*\* = 4.2



C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage RG54; 1080 Normfarben  
Farben und Farbabstände, ΔE\*