


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_ = G75B_$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262



$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ : 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

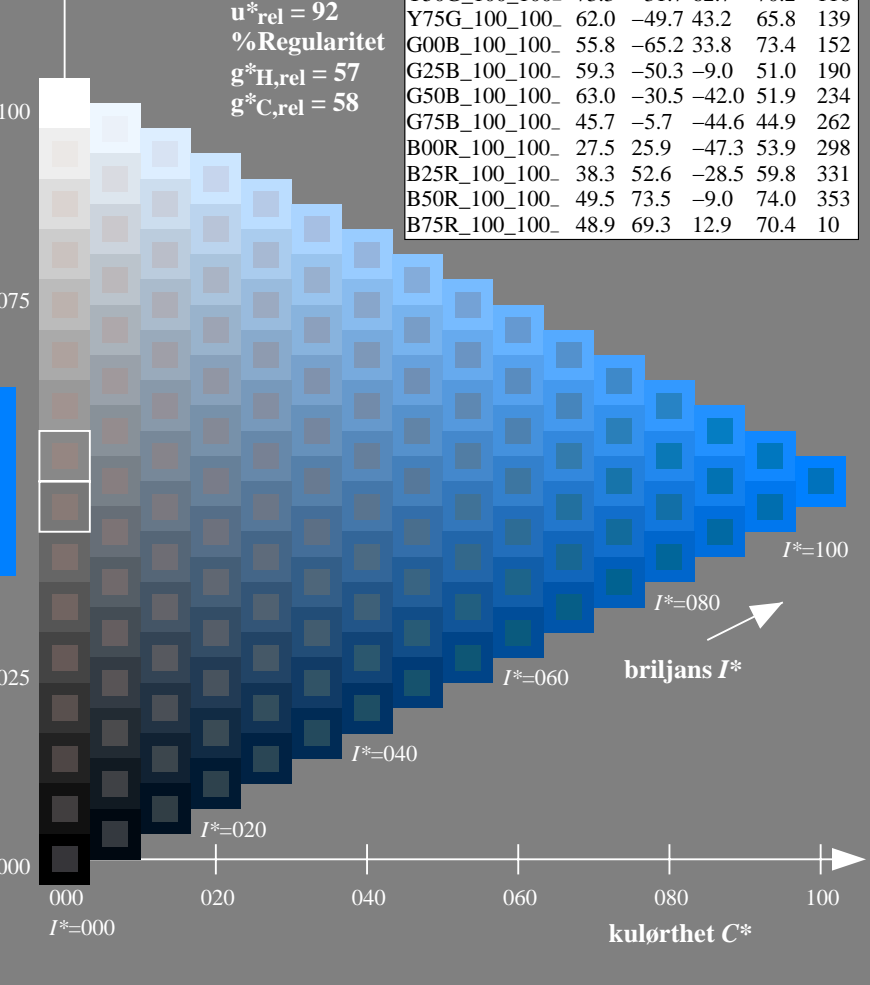
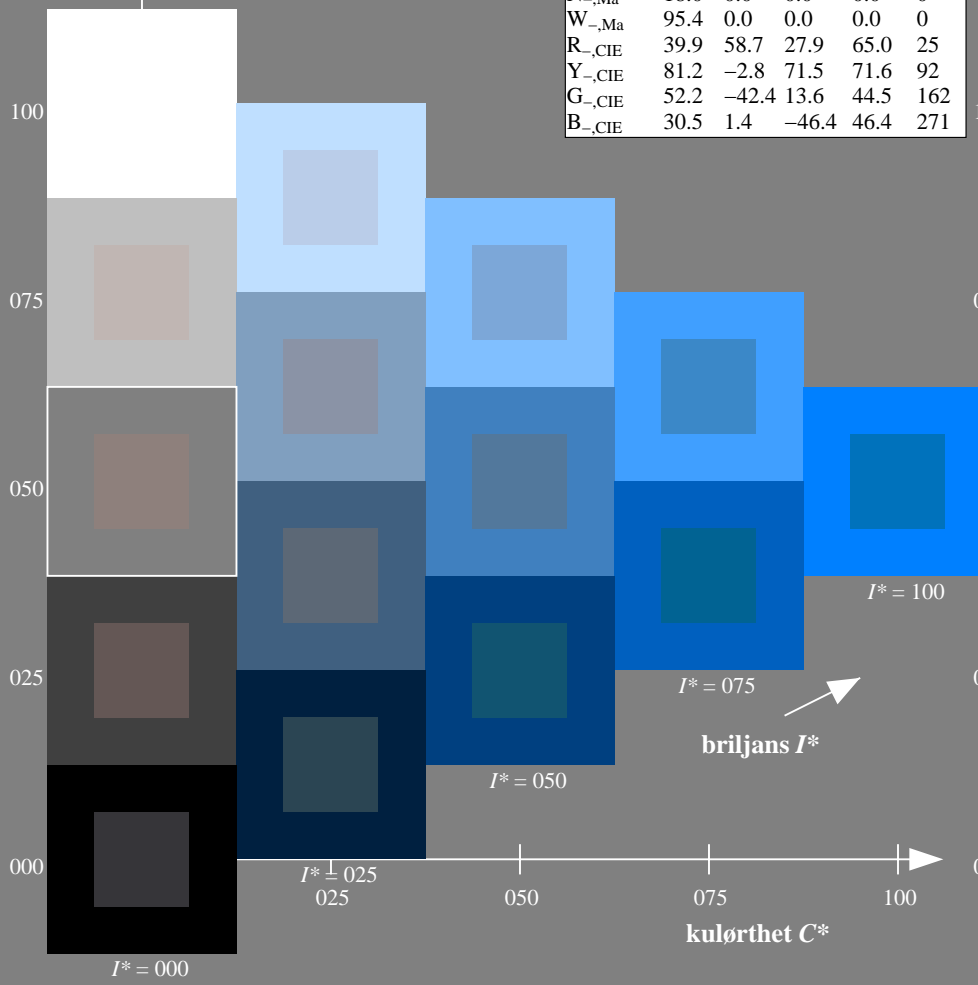


%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05L0NA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G75B_e$

trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}: 52 -21 -44 48 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 0.78 1.0 1.0 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$


**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1

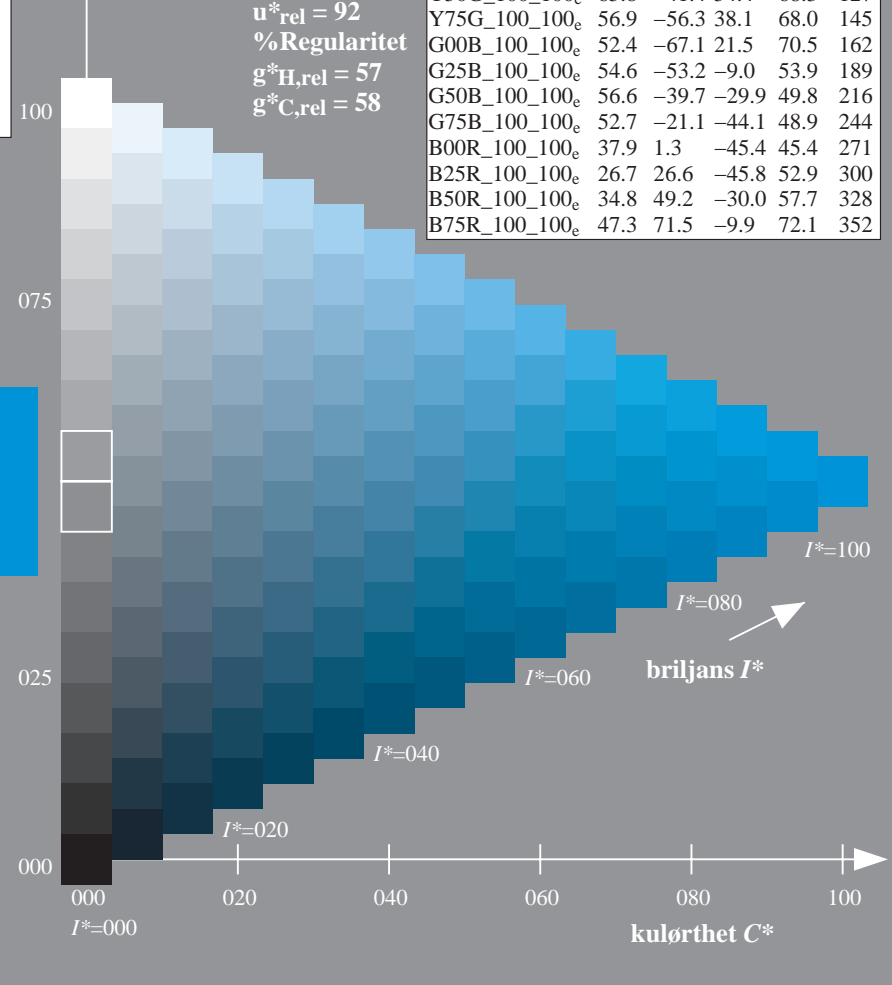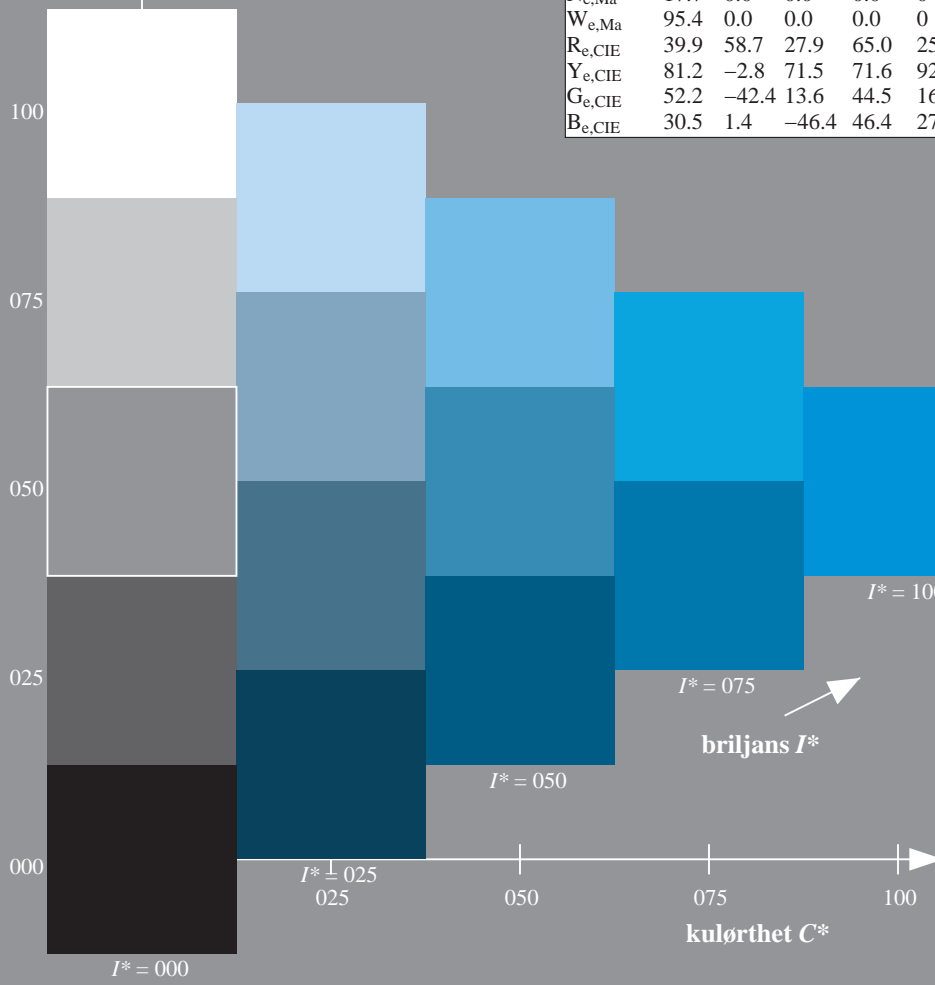

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB registrering: 20150701-RN05/RN05L0NA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

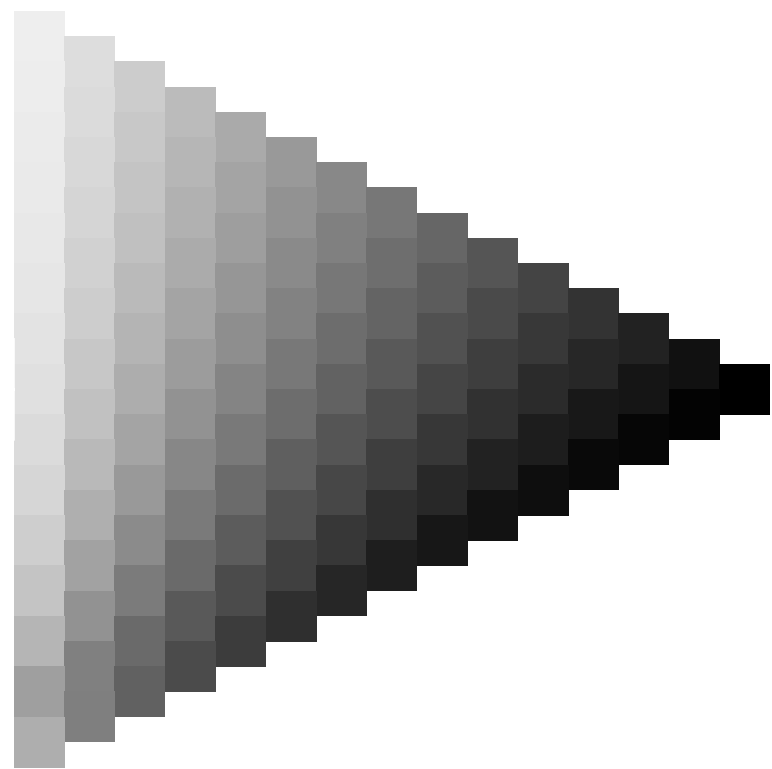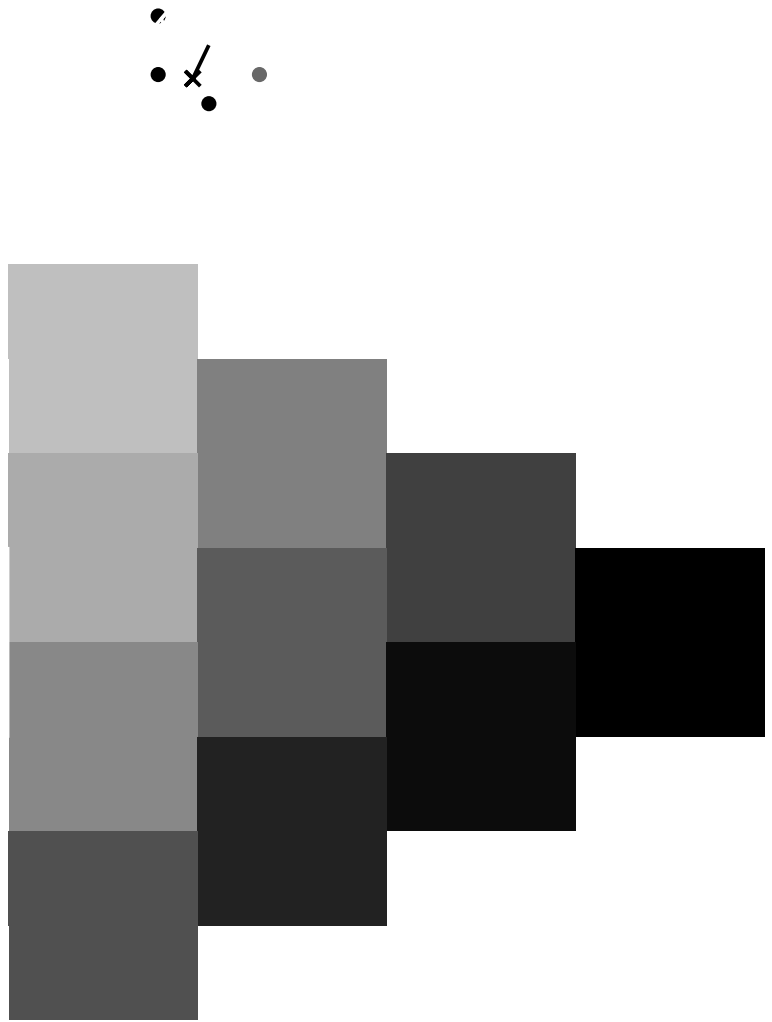


5-013230-L0 RN050-71

TUB-prøveplansje RN05; farbetoneplan:  $H^*_e=G75B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
output: overføring til *cmyk<sub>e</sub>*





5-013230-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

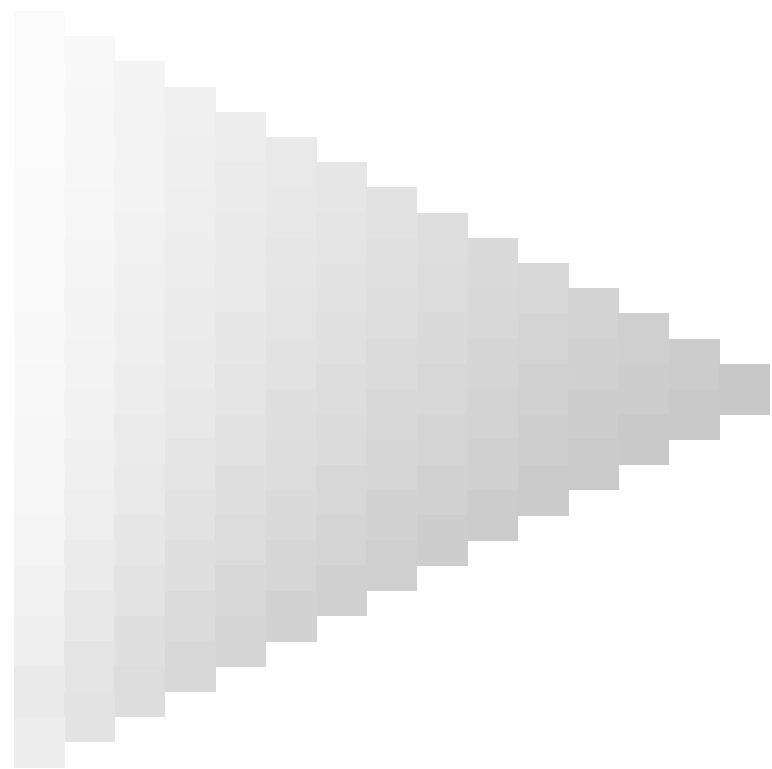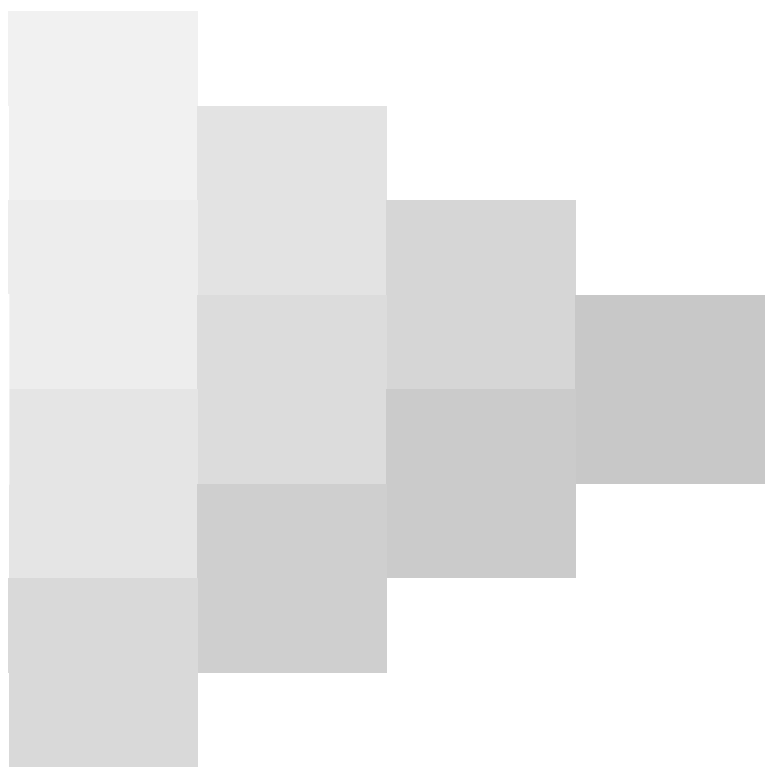


5-013330-L0 RN050-71

TUB-prøveplansje RN05; farbetoneplan:  $H^*_e=G75B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
output: overføring til *cmyk<sub>e</sub>*



5-013330-F0





TUB registrering: 20150701-RN05/RN05L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013430-L0 RN050-71

TUB-prøveplansje RN05; farbetoneplan:  $H^*_e=G75B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
output: overføring til *cmyk<sub>e</sub>*

5-013430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G75B_e$   
 trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}:$



0.0 0.78 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

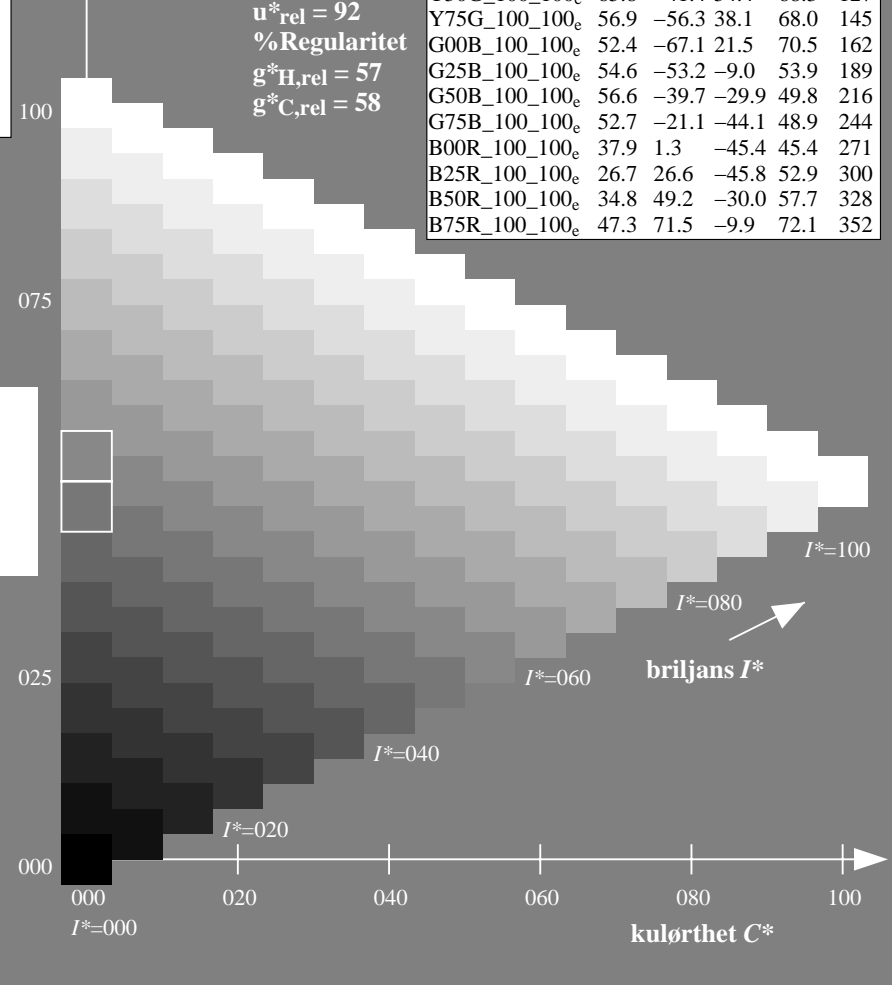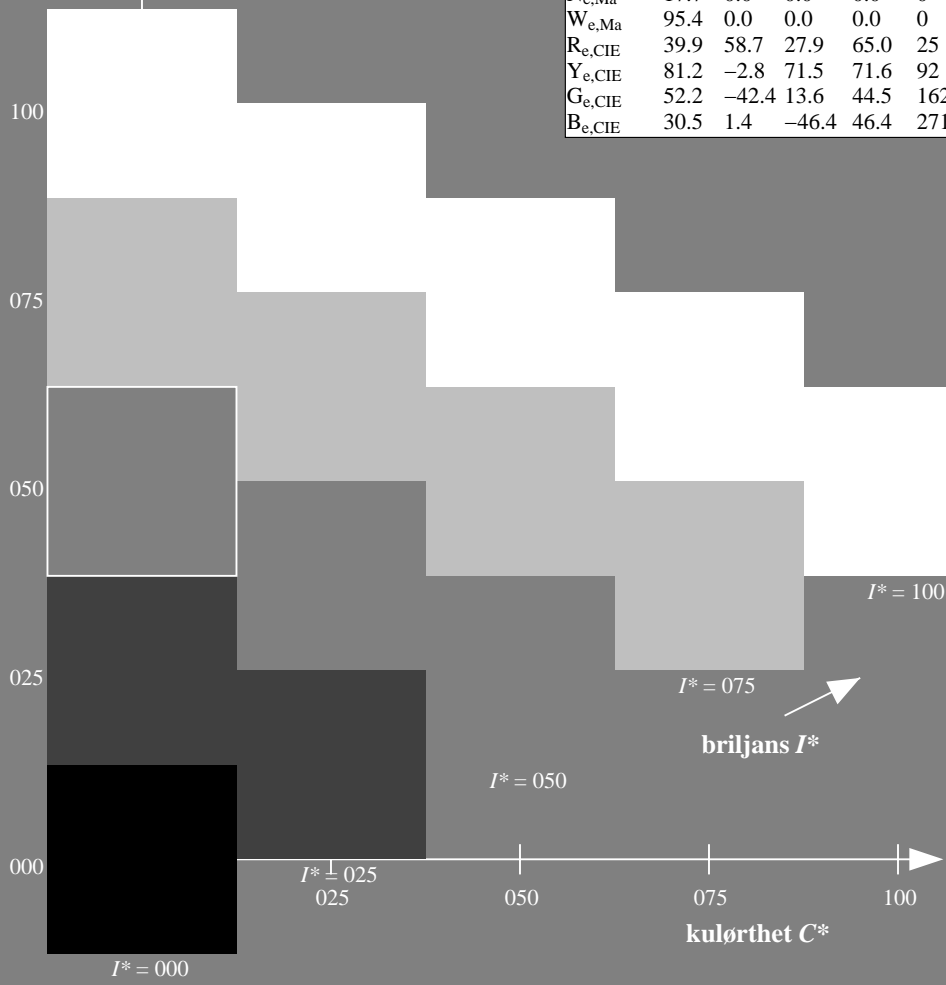

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN05/RN05L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sub>6</sub>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sub>6</sub>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sub>6</sub>CB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
 LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

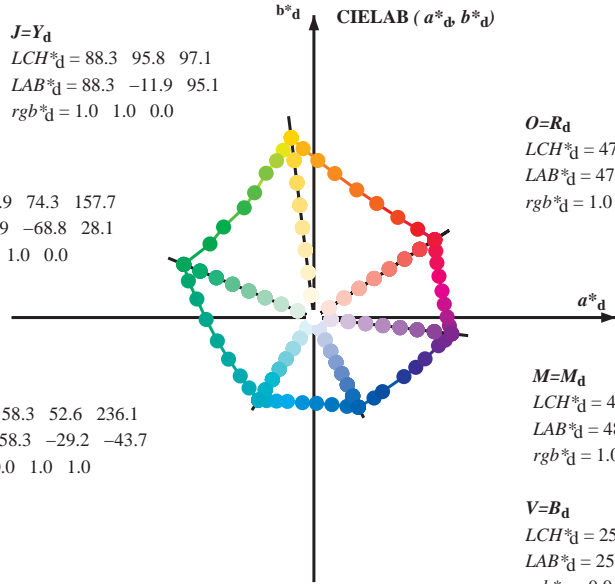

O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735

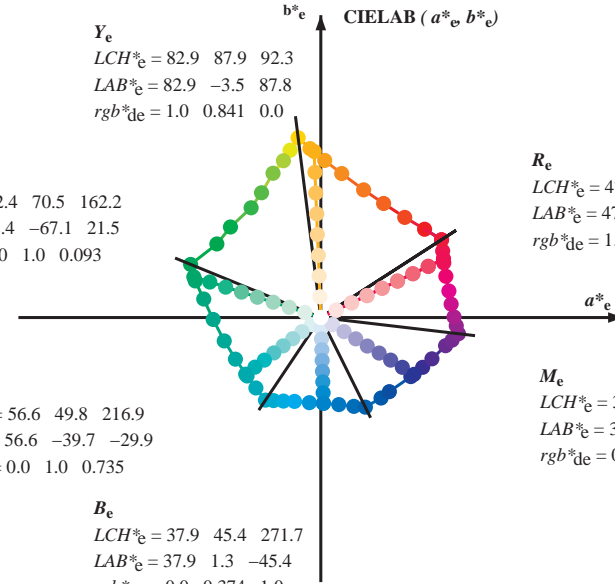

R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

CIE LAB ( a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub> )

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

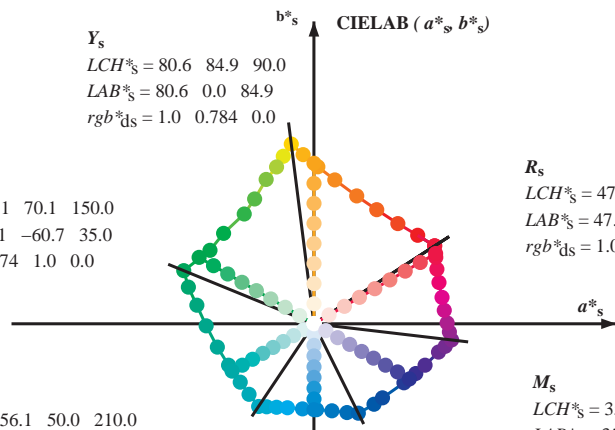

R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

( a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub> ), ( a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub> ), ( a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub> )

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>d</sub> LAB\*<sub>d</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>


rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.L0NA.TXT / .PS; overføring output  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>a,b,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*, d<sub>dx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.

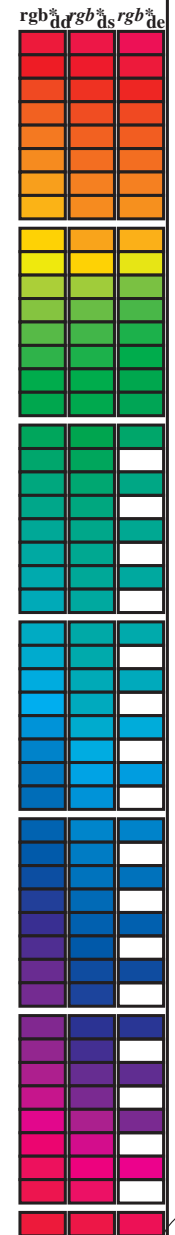

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>1</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>4</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and multiple columns of numerical data. Columns include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>g</sub>\*, r<sub>b</sub>\*, r<sub>m</sub>\*, LAB\* (L, a, b), and R<sub>d</sub>, R<sub>s</sub>, R<sub>c</sub>. The table is organized into groups of six columns each, with the final three columns on the right containing a color gradient visualization from red to orange.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi. Rows 88-127.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*dd361M, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, and three columns for rgb\*dd, rgb\*ds, and rgb\*de. Rows 115-175 contain data for various color patches.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>sx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>de361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e</sub>. Rows 236-281.

5-0131330-L0 RN050-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0



output: Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN05; farbetoneplan: H\*e=G75Be  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*, dd361M, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*, dd361Mi, rg<sup>b</sup>\*, de361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*, dd361Mi. Rows 333-360.

TUB-prøveplansje RN05; farbetoneplan: H\*e=G75Be  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta







Table with columns: nuf, HHC\*Fe, R00Y\_100\_100k, R00Y\_075\_050k, R00Y\_050\_050k, iet\_Fe, ias\_Fe, R00Y\_100\_100k, R00Y\_075\_050k, R00Y\_050\_050k, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, Ham\*Fe, LabCH\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me, rpb\*Me, DF\*Me, DF\*Me, Ham\*Me, Ham\*Me. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

input: rgb/cmyk -> rgb  
output: overføring til cmyk

TUB-prøveplansje RN05; farbetoneplan: H\*\_e=G75Be  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

delta E\*<sub>uv</sub> = 12.3

TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05LONA.TXT /PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33


input: rgb/cmyk -> rgbe  
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN05; farbetoneplan: H\*e=G75Be  
farger og fargeavstander, ΔE\*

Table with 80 rows and 13 columns: n/F, HLC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsb\*Fe, LabCIE\*Fe, rpb\*Fe, LabCIE\*Fe, iet\*Fe, hsb\*Fe, LabCIE\*Fe, rpb\*Fe, LabCIE\*Fe, DFE\*Fe, HamCIE\*Fe, rpb\*Fe, LabCIE\*Fe, DFE\*Fe, HamCIE\*Fe, rpb\*Fe, LabCIE\*Fe. The table contains numerical data for each color and metric.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05LONA.TXT /PS; overføring output  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





C

M

Y


L

O

V

C

M



C

M

Y

L

O

V

C

M

n	HC#Fe	rgb#Fe	labC#Fe	labM#Fe	labY#Fe	labC#Fe	rgb#Fe	labC#Fe	DF#Fe	labC#Fe	labM#Fe	labY#Fe	rgb#Fe	labC#Fe	labM#Fe	labY#Fe	rgb#Fe	labC#Fe	labM#Fe	labY#Fe	rgb#Fe
162	ROY_025_025	0,25 0,25 0,25	16,2 16,2 16,2	7,7 17,9 18,0	14,4 14,4 14,4	0,0 0,0 0,0	0,25 0,25 0,25	0,0 0,0 0,0	44,2 44,2 44,2	44,2 44,2 44,2	44,2 44,2 44,2	1,0 1,0 1,0	0,209 0,209 0,209	47,6 47,6 47,6	64,9 64,9 64,9	71,9 71,9 71,9	25,4 25,4 25,4				

5-0132130-F0

RN050-7N, 22/33-F

H#e=G75Be

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmyke

delta E\* = 11,3











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05LONA.TXT /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me. Rows 567-647.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke



TUB-prøveplanse RN05; farbetoneplan: H\*e=G75Be farger og fargeavstander, ΔE\*

5-0132630-F0





TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05LONA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

Table with columns: n, HHC%Fe, rgb%Fe, icr%Fe, Hs%Fe, LabCh%Fe, LabCh%Fe, rgb%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Hs%Fe, rgb%Fe, LabCh%Fe. Rows list various color patches and their corresponding values.




input: rgb/cmyk -> rgb  
output: overføring til cmyk

RN050-7N\_30.3/3-F

TUB-prøveplanse RN05; farbetoneplan: H\*=eG75Be  
farger og fargeavstander, ΔE\*

5-013290-F0  
5-013290-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



# TUB registrering: 20150701-RN05/RN05LONA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

Table with 48 columns and 971 rows, containing color calibration data including CMYK values, RGB values, and H\* values for various color patches. The data is organized into 10 columns of 48 rows each, with some variations in column lengths for the first and last columns.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05LONA.TXT> /PS; overføring output  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
output: overføring til *cmyke*

TUB-prøveplanse RN05; farbetoneplan: H\*eG75Be  
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$





5-0133030-F0

RN050-7N.31/33-F

delta E\* = 11.7







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN05/RN05LONA.TXT /PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	360	0.866	0.866	89.4	0.1	204.5	360	1.0	95.4	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	360	0.933	0.933	92.2	0.0	177.8	360	1.0	95.4	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	360	1.0	1.0	98.4	0.0	61.5	360	1.0	95.4	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	0.0	0.0	18.7	0.1	96.3	360	1.0	95.4	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	360	0.066	0.066	22.3	0.0	151.6	360	1.0	95.4	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	360	0.133	0.133	30.4	0.0	242.3	360	1.0	95.4	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	360	0.2	0.2	35.6	0.0	240.2	360	1.0	95.4	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	360	0.266	0.266	40.6	0.0	234.5	360	1.0	95.4	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	360	0.333	0.333	45.9	0.0	234.3	360	1.0	95.4	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	360	0.4	0.4	51.3	0.0	234.3	360	1.0	95.4	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	360	0.466	0.466	56.7	0.0	234.5	360	1.0	95.4	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	360	0.533	0.533	61.7	0.0	234.5	360	1.0	95.4	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	360	0.6	0.6	67.0	0.0	231.6	360	1.0	95.4	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	360	0.666	0.666	72.1	0.0	221.2	360	1.0	95.4	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	360	0.734	0.734	77.3	0.0	225.3	360	1.0	95.4	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	360	0.8	0.8	80.9	0.0	221.2	360	1.0	95.4	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	360	0.866	0.866	83.3	0.0	225.8	360	1.0	95.4	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	360	0.933	0.933	92.2	0.0	92.4	360	1.0	95.4	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	360	1.0	1.0	98.4	0.0	78.4	360	1.0	95.4	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	0.0	0.0	18.7	0.1	75.2	360	1.0	95.4	0.0
1073	NW_100e	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	360	0.066	0.066	22.3	0.0	151.6	360	1.0	95.4	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	360	1.0	1.0	98.4	0.0	31.4	360	1.0	95.4	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	0.0	0.0	18.7	0.1	237.9	360	1.0	95.4	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0	56.6	0.0	96.5	360	1.0	95.4	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	360	0.0	0.0	82.9	0.0	240.2	360	1.0	95.4	0.0
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	84.4	0.0	0.0	360	0.0	0.0	84.4	0.0	240.2	360	1.0	95.4	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	360	1.0	1.0	98.4	0.0	357.5	360	1.0	95.4	0.0

delta E\*\* = 7.6

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN05; farbetoneplan: H\*e=G75Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\*

5-013320-F0

RN050-7N\_33/33-F