



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI76/TI76L0FP.PDF /.PS; linearizzazione 3D  
F: linearizzazione 3D TI76/TI76LI30FP.DAT nel file (F), pagine 2/2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI76/TI76.HTM  
Informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


iscrizione TUB: 20160501-TI76/TI76L0FP.PDF /.PS  
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata

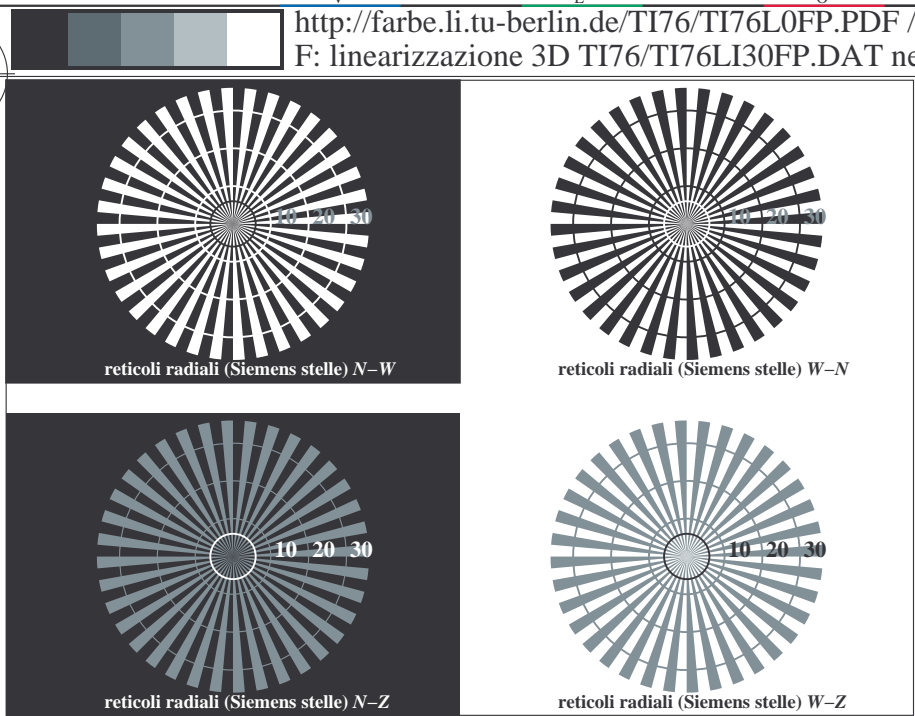


TI760-3, Fig. C1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

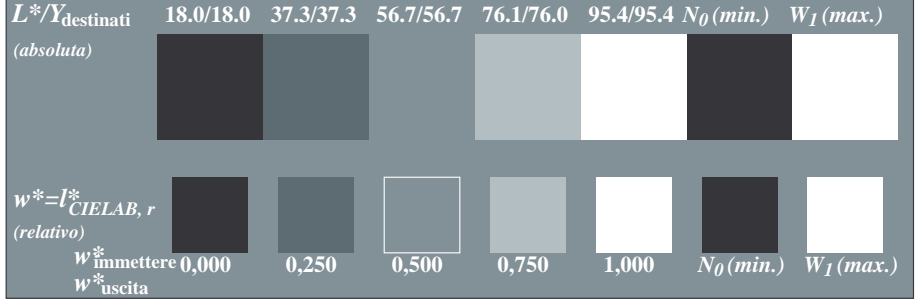


TI760-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: rgb/cmy0

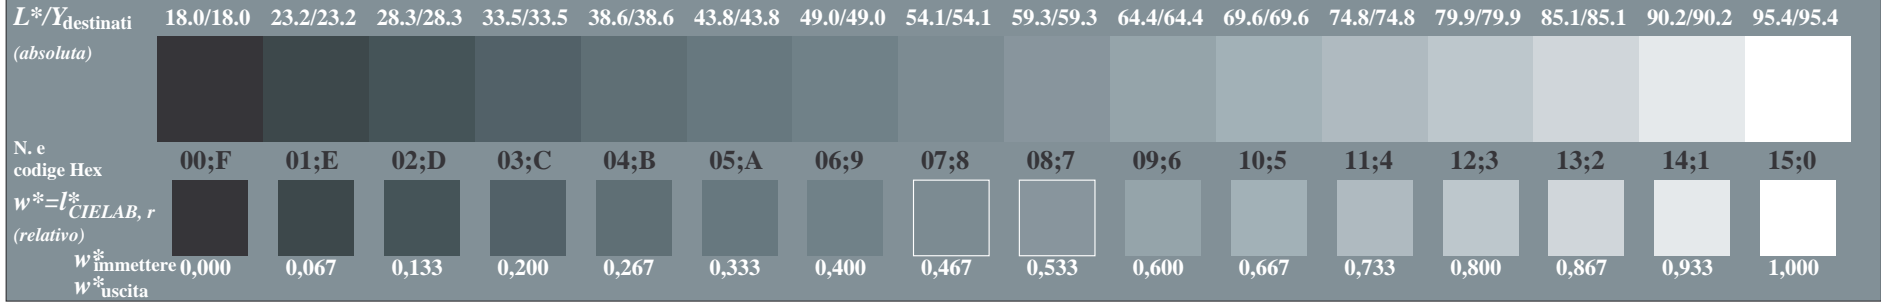


TI760-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

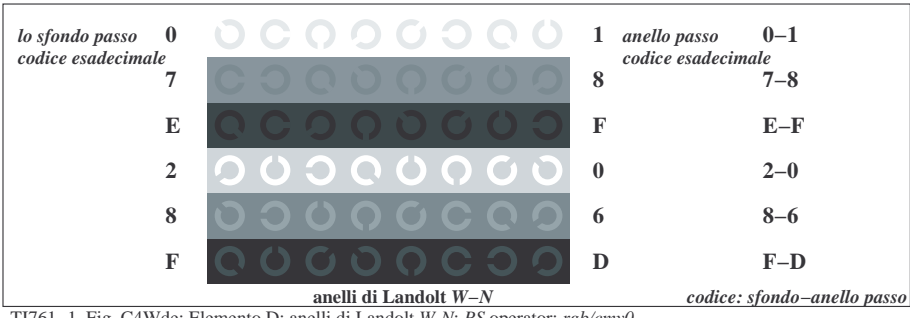

TI761-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

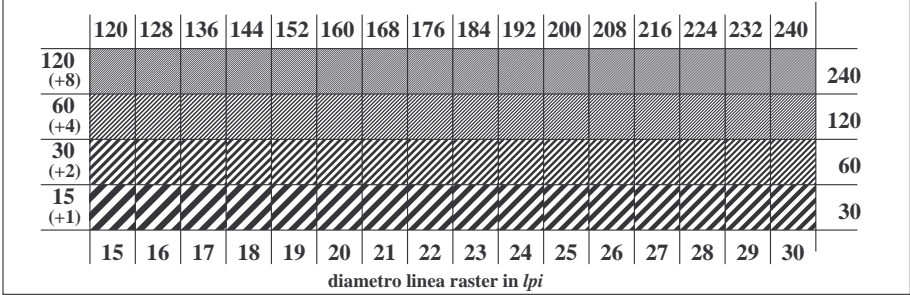

TI761-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

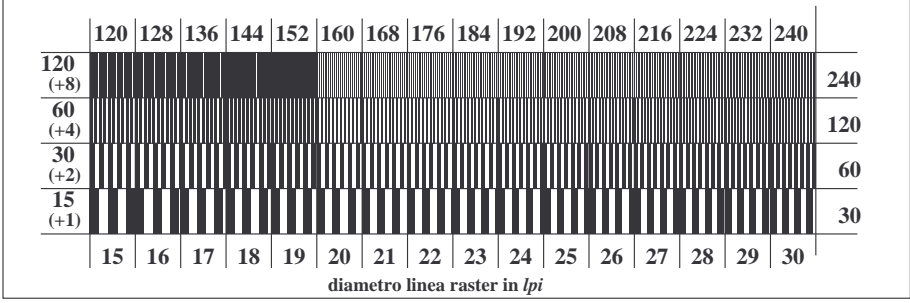

TI761-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

