



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ggi5.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>


<http://farbe.li.tu-berlin.de/ggi5/ggi5l0na.txt> /ps; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ggi5/ggi5.htm>

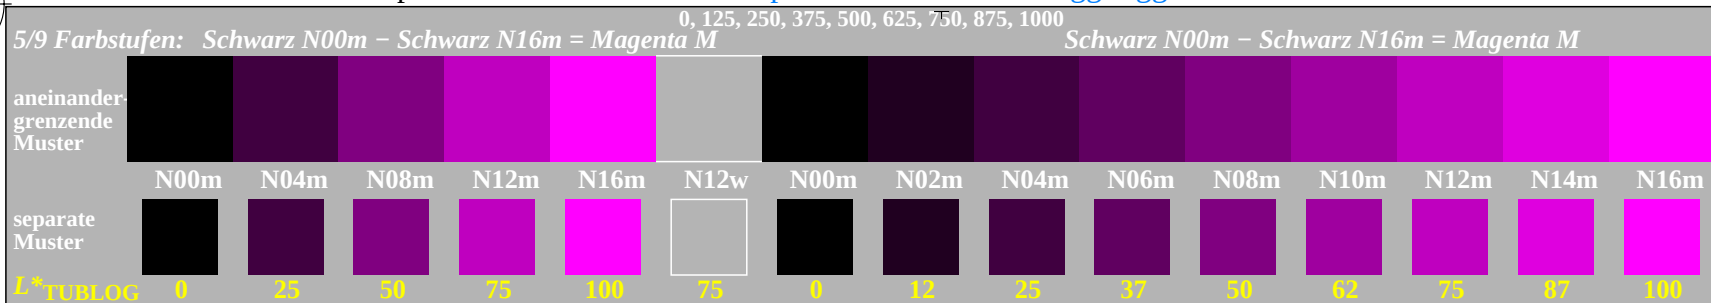


ggi50-1n, Prüfmuster: 5 und 9 Farbstufen, exp0=1, expg=1, inw=1, xchart=0

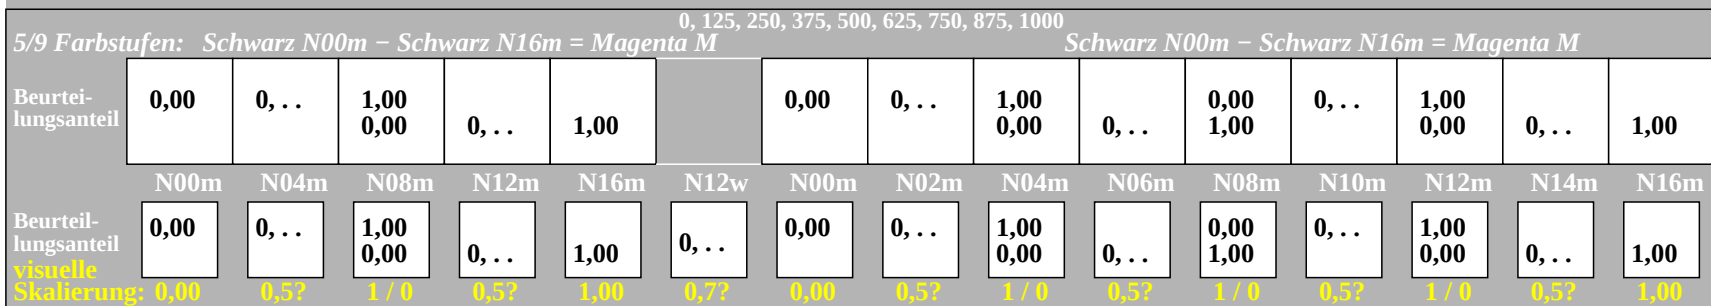

ggi50-3n, Bewertungsbogen: 5 und 9 Farbstufen, exp0=1, expg=1, inw=1, xchart=1

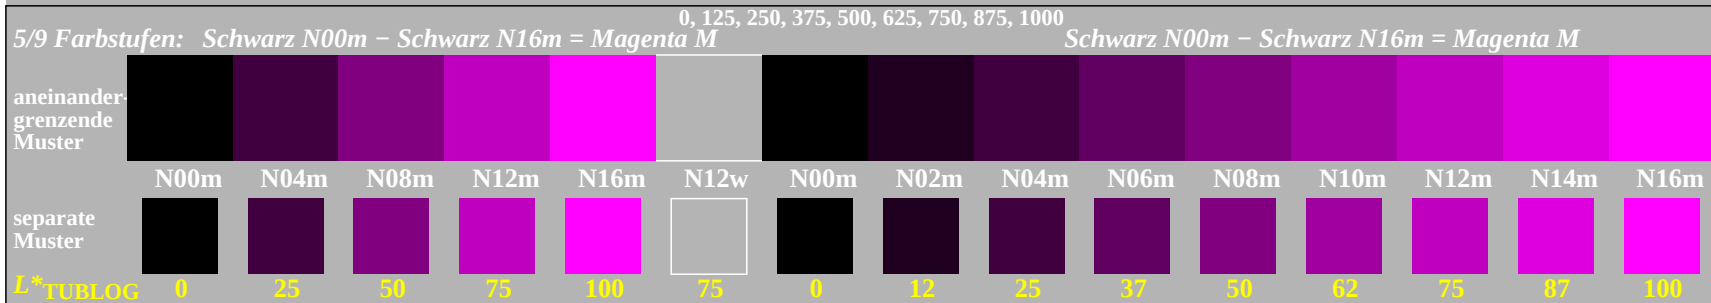

ggi50-5n, Prüfmuster: 5 und 9 Farbstufen, exp0=1, expg=1, inw=1, xchart=0

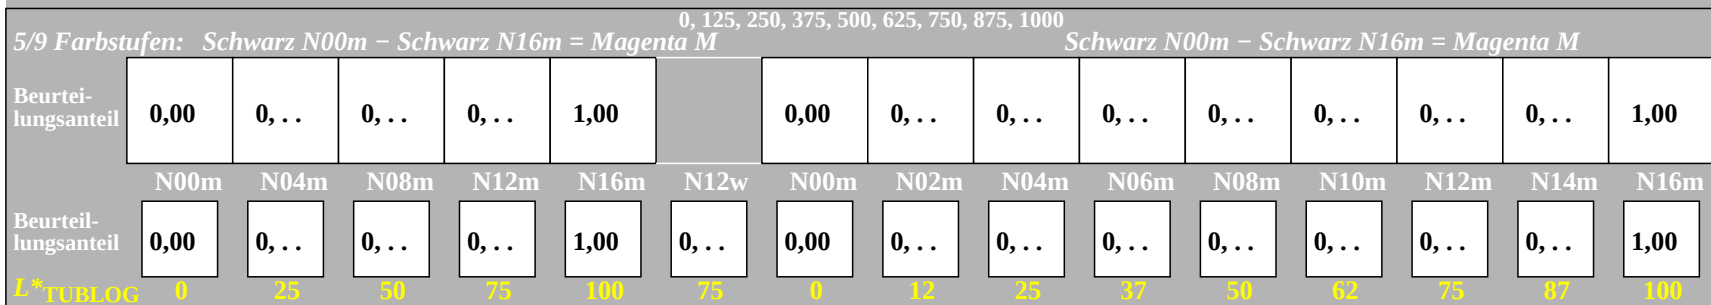

ggi50-7n, Bewertungsbogen: 5 und 9 Farbstufen, exp0=1, expg=1, inw=1, xchart=2

TUB-Prüfvorlage ggi5; Aneinandergrenzende und separate Farbmuster für Intervallskalierung
Beurteilungsbeispiel von Farbstufen der Serie N–M mit 5 und 9 Stufen; Umfeld Hellgrau H=N12w

TUB-Registrierung: 20240601-ggi5/ggi5l0na.txt /ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta