


TUB-Registrierung: 20241001-hgp7/hgp7l0na.txt /ps

Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

<http://farbe.li.tu-berlin.de/hgp7/hgp7l0na.txt /ps>; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/hgp7/hgp7.htm>

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>

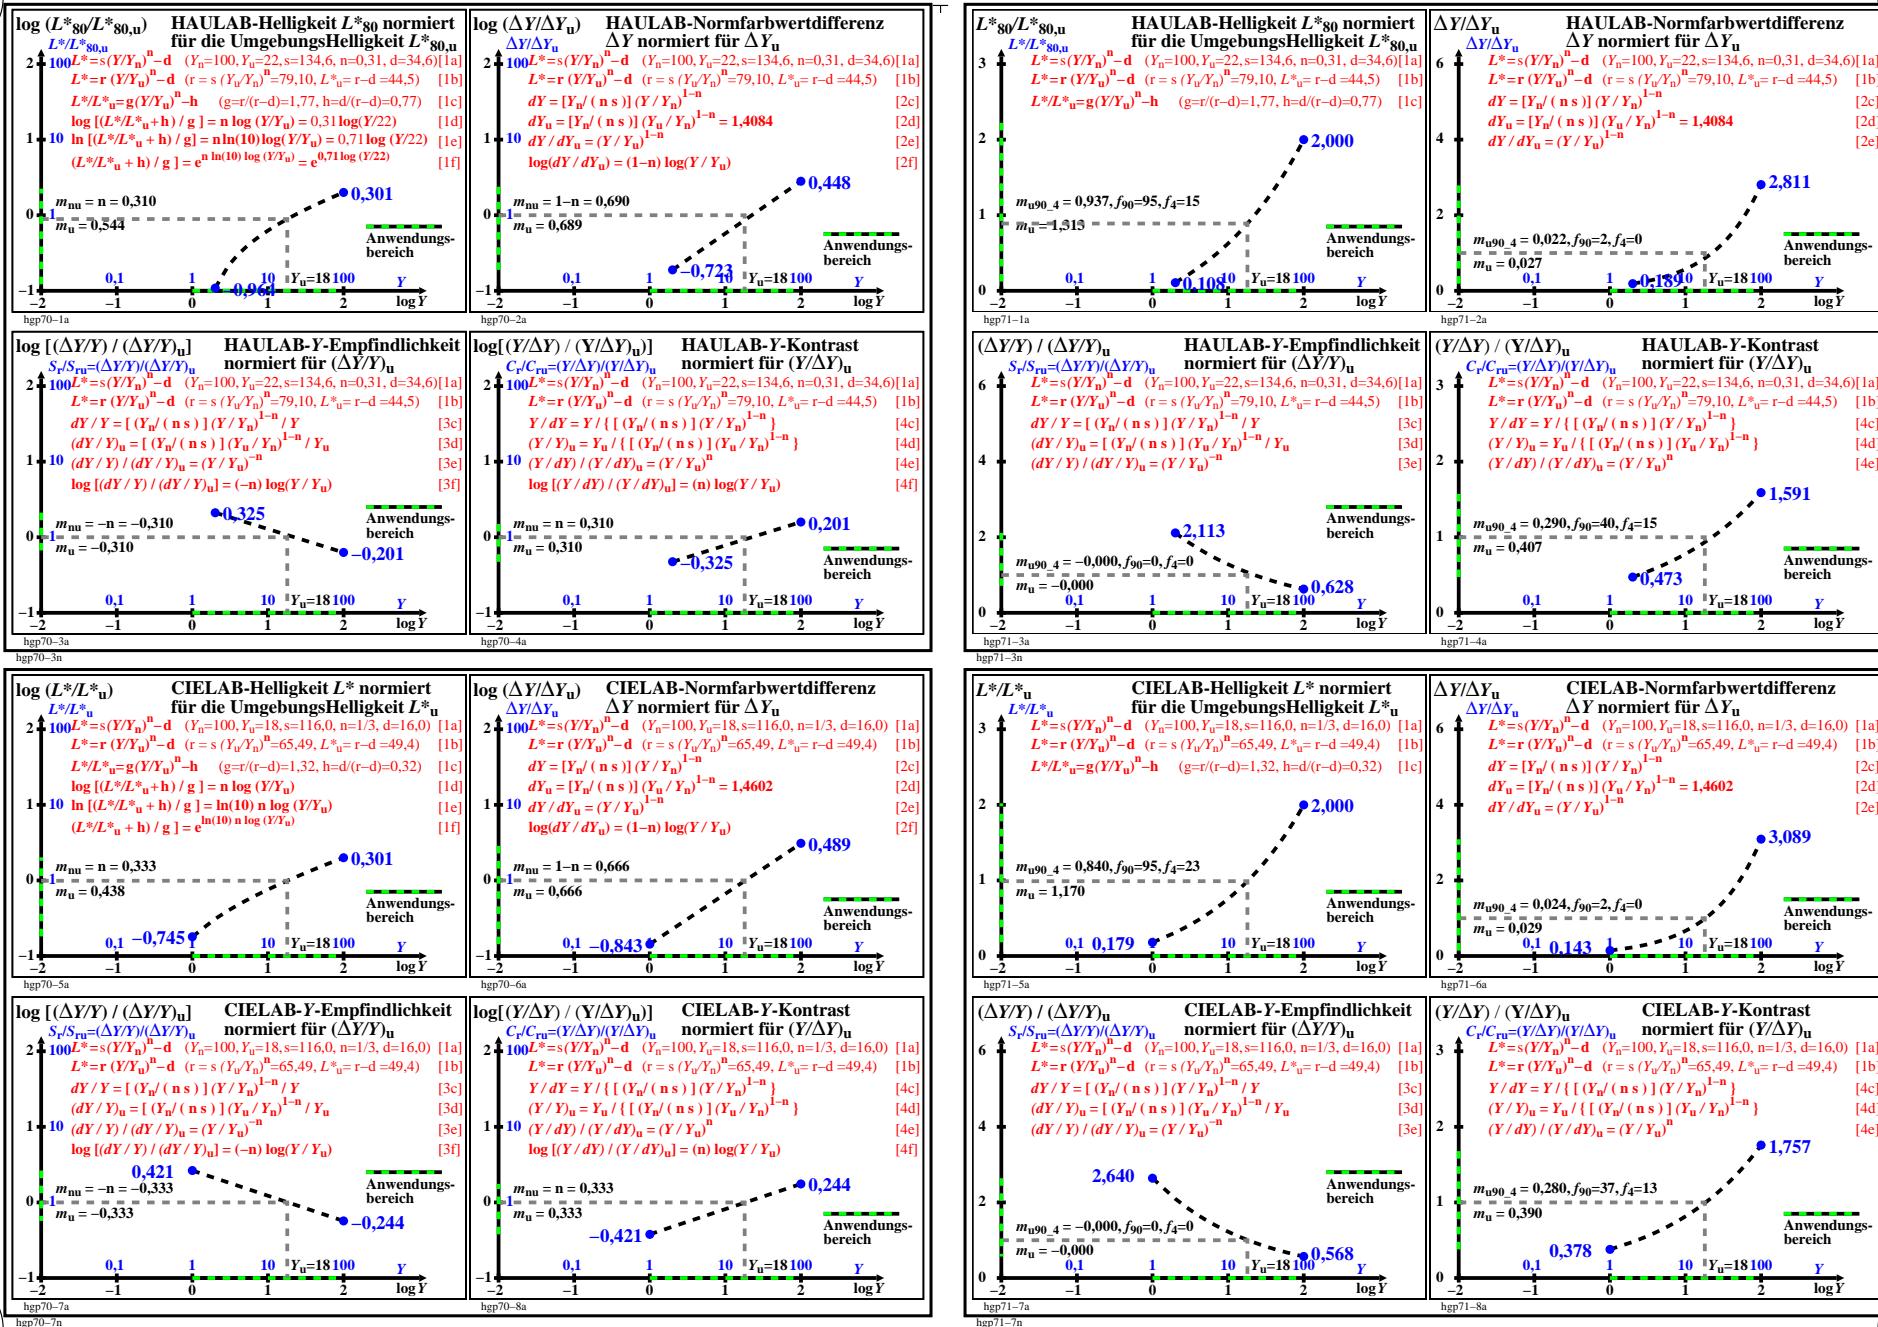

TUB-Prüfvorlage hgp7; HAULAB- & CIELAB-Farbabstand, Haubner (1980) & ISO/CIE 11664-4
log & lin[Helligkeit L^* , Schwellen ΔY , Empfindlichkeit $\Delta Y/Y$, Kontrast $Y/\Delta Y$, normiert für Grau U]